


# **ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

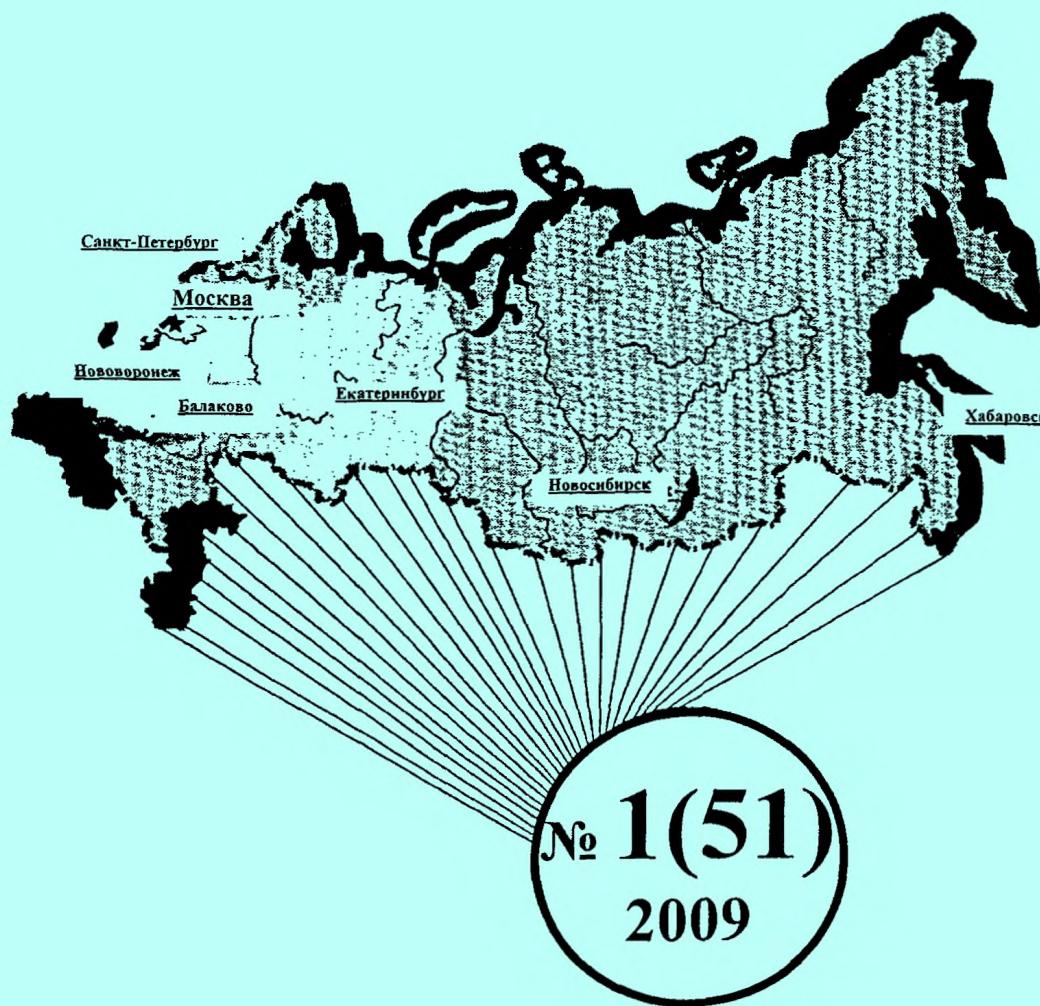

**ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

# ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежеквартальный научно-практический журнал  
Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору

Официальное издание

Издается с 1998 года

№ 1(51)-2009

Редакционная коллегия: Б.Г. Гордон (председатель), М.И. Мирошниченко,  
В. П. Слуцкер, Т. В. Синицына

Учредитель: НТЦ ЯРБ

Ответственный за выпуск  
Т.В. Синицына

Редактор

Е.А. Дорогавцева

Компьютерная верстка

Э.П. Зернова

Редакция:

107140, Москва,  
ул. Малая Красносельская,  
д. 2/8, корп. 5

Тел. (499) 264-28-53

Издатель:

Тел. (499) 264-00-03

Факс (499) 264-28-59

E-mail: sec@secnrs.ru

Издательская лицензия:

серия ИД № 02016

Верстка выполнена

в ОНТИ НТЦ ЯРБ

Подписано в печать 10.04.09

Уч.-изд. л. 9

Тираж 500 экз.

© Ядерная и радиационная  
безопасность  
НТЦ ЯРБ, 2009 г.

Опубликованные статьи  
не обязательно отражают взгляды  
и политику Ростехнадзора.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Статьи

Андрюшин Н.Ф., Фомичев В.Д. Регулирующие и компетентные органы в свете международных Конвенций.....	3
Сулатаева О.А. Ликвидация административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности и обеспечение безопасности в области использования атомной энергии .....	10
Гордон Б.Г. Навстречу миссии МАГАТЭ..	17
Слуцкер В.П., Шарафутдинов Р.Б. Некоторые аспекты регулирования ядерной и радиационной безопасности во Франции .....	24
Гордон Б.Г. Подготовка персонала для регулирующего органа .....	34
А.М. Букинский. Атомный надзор в США. ....	42

### Опыт работы на предприятиях

Воронов Е.Ю., Истомин А.Д., Истомин Н.Ю., Носков М.Д., Рябов А.С. Применение информационно-моделирующей системы «Контроль» для мониторинга и прогнозирования отложений ядерно- опасных делящихся материалов и оборудования ...	58
--	----

### Официальные документы

Динамический мониторинг строительных конструкций объектов использования атомной энергии. РБ-045-08 .....	65
--	----

Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии. РБ-046-08 .....	69
--	----

### Проекты нормативных документов

Требования к физической защите судов с ядерными энергетическими установками и судов-транспортировщиков ядерных материалов .....	85
---	----

### Международная информация

Справочная информация .....	93
-----------------------------	----

Справочная информация .....	94
-----------------------------	----

## **ВНИМАНИЕ!**

Министерство природных ресурсов и экологии утвердило Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии.

Текст документа опубликован в Бюллете нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 23.02.2009 г. № 8 сокращениями.

С полной версией документа можно познакомиться на сайте Ростехнадзора

В печатном виде брошюру можно заказать в НТЦ ЯРБ по адресу:

107140, Москва, ул. М. Красносельская, д.2/8, корп. 5  
по факсу: 8-499-264-28-59  
по e-mail: [sinitsyna@secnrs.ru](mailto:sinitsyna@secnrs.ru)

Министерство  
природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору

---

**РУКОВОДСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

---

УТВЕРЖДЕН  
приказом  
Федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому и  
атомному надзору  
от 29 декабря 2008 г.  
№ 1037

**ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

**РБ-045-08**

Введен в действие  
с 1 января 2009 г.

---

**Москва 2008**

---

УДК 621.039.56

**Динамический мониторинг строительных конструкций объектов использования атомной энергии. РБ-045-08**

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Москва, 2008**

Настоящее руководство по безопасности разработано в соответствии с требованиями пункта 6.13 НП-064-05 "Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии".

Руководство содержит рекомендации по проведению динамического мониторинга строительных конструкций, относящихся к элементам, важным для безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), и не является нормативным правовым актом.

Данные динамического мониторинга строительных конструкций следует учитывать при проведении анализов безопасности и отражать в отчётах по обоснованию безопасности ОИАЭ.

Разработано впервые.

## Определения

**Динамический мониторинг** – систематический контроль динамических характеристик строительных конструкций, осуществляемый с целью принятия решения по условиям их дальнейшей эксплуатации.

**Динамические характеристики** – частоты, формы и параметры затухания собственных колебаний, амплитудно-частотные характеристики.

### 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее руководство по безопасности разработано в соответствии с требованиями пункта 6.13 НП-064-05 "Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии" (далее – НП-064-05).

1.2. Руководство содержит рекомендации по проведению динамического мониторинга строительных конструкций, относящихся к элементам, важным для безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), и не является нормативным правовым актом.

1.3. Данные динамического мониторинга строительных конструкций следует учитывать при проведении анализов безопасности и отражать в отчётах по обоснованию безопасности ОИАЭ.

### 2. Общие положения

2.1. Динамический мониторинг входит в состав инструментальных исследований технического состояния строительных конструкций.

Основные задачи динамического мониторинга:

- измерение колебаний в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц, возбуждаемых источниками техногенного и природного происхождения;
- определение динамических характеристик строительных конструкций;
- контроль изменения (стабильности) динамических характеристик во времени.

2.2. Порядок, методика и объём исследований по динамическому мониторингу строительных конструкций, важных для безопасности, устанавливаются в проекте, а для ОИАЭ, проекты которых были утверждены до ввода в действие НП-064-05 – в инструкции по эксплуатации указанных конструкций.

2.3. Исследования динамических характеристик строительных конструкций, важных для безопасности, рекомендуется проводить на этапе ввода ОИАЭ в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет, а также при каждом внеочередном обследовании технического состояния этих конструкций.

2.4. Методика динамического мониторинга должна обеспечивать достоверность и полноту данных мониторинга для обоснованного заключения об изменениях динамических характеристик строительных конструкций, важных для безопасности.

### 3. Рекомендации по проведению динамического мониторинга

3.1. В программе работ по динамическому мониторингу целесообразно предоставлять:

- схему размещения датчиков колебаний;
- технические характеристики измерительной и регистрирующей аппаратуры;
- программы компьютерной обработки записей колебаний.

3.2. При выборе точек измерения и типа датчиков следует учитывать характер источника колебаний, интенсивность и длительность колебаний, продолжительность измерений, погрешность измерений, в том числе за счёт помех природного и техногенного происхождения. Рекомендуется одновременная трехкомпонентная регистрация колебаний в каждой точке измерения.

3.3. Целесообразно определять следующие динамические характеристики строительных конструкций:

- собственные частоты (определяются по спектрам или амплитудно-частотным характеристикам);
- формы собственных колебаний, соответствующие выявленным собственным частотам (определяются путём фазового анализа записей колебаний в точках измерения);
- параметры затухания собственных колебаний (определяются по амплитудно-частотным характеристикам).

3.4. В программные комплексы компьютерной обработки записей колебаний следует включать:

- определение и графическое представление амплитудно-частотных спектров;
- определение собственных частот;
- определение и графическое представление форм собственных колебаний;
- расчёт параметров затухания собственных колебаний;
- определение показателей разброса динамических параметров.

3.5. В отчёте по динамическому мониторингу рекомендуется помещать:

- краткое описание объекта мониторинга и условий его размещения с указанием задач динамического мониторинга;
- схему размещения точек измерения колебаний;
- технические характеристики измерительной и регистрирующей аппаратуры;
- результаты определения динамических характеристик;
- сопоставление текущего и предыдущих определений динамических характеристик.

3.6. В виде приложений к отчету могут прилагаться:

- техническое задание на работы по динамическому мониторингу;
- программа динамического мониторинга;
- результаты динамического мониторинга.