


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
ТРЕСТ „ОРГТЕХСТРОЙ“ ГЛАВЗАПАДУРАЛСТРОЯ


СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРИЦЕХОВЫХ КАНАЛОВ



ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКУ 7 СЕРИИ ИС-01-04

РАЗРАБОТАНО ТРЕСТОМ „ОРГТЕХСТРОЙ“
НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ТЕХСОВЕТА
ГЛАВЗАПАДУРАЛСТРОЯ
ОТ

Управляющий  ПРОХОРЕНКО
Главный инженер  ПЕККЕР

ПЕРМЬ 1970 год

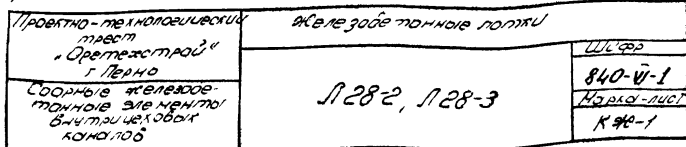

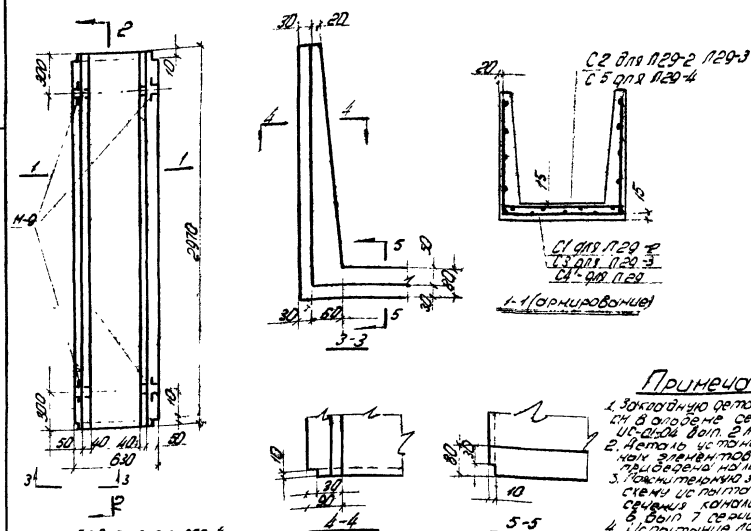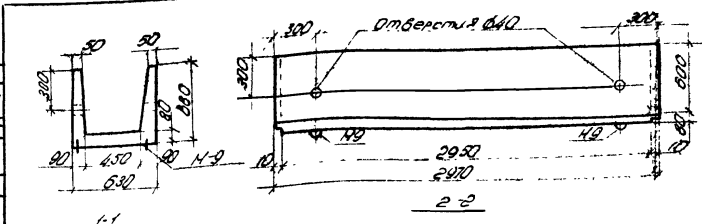

129-2; 129-3; 129-4
Выборка заклад-
ных элементов
на лоток

Показатели
на один лоток

Примечания

- [illegible]

Марка элементов	Марка электродов	Кол. шт.	Примеч.	Марка лотка	Бес. т	Марка бетонно	Объем бетонно	Площадь ст.
129-2	Н-9	4	ст. прив.	129-2	0,96	200	0,365	158
129-3	Н-9	4	ст. прив.	129-3	0,96	200	0,365	217
129-4	Н-9	4	ст. прив.	129-4	0,96	300	0,365	257

Спецификация арматуры на лоток

[illegible]

Выборка стали
на один лоток

Номер номер	Сторога задред #1 no 107 5/81-5'			Сторога задред #2 no 107 5/81-5'			Сторога задред #3 no 107 5/81-5'			
	СМН			СМН			СМН			
	СРД	СРД	Уход	СРД	СРД	Уход	СРД	СРД	Уход	
129-2	83	-	83	49	-	49	36	-	36	108
129-3	20	112	132	49	-	49	36	-	36	217
129-4	-	272	272	49	-	49	36	-	36	357

Проектно-технический таблиц. Проектно-тех. г. Пенза	Железобетонные лотки	Ш/УФФ
Составные железобетон- ные элементы внутренних каналов	Л 29-2, Л 29-3, Л 29-4,	840-VI-1 Норматив К 482

UHBN

Проводно-технологический инструмент Орматек-старый Г. Перно Сооружения железобетонные элементы выщелачивающих кармиков	Железобетонные лотки	ШУФР 840-И-1 Норд-Алест 1990-3
	Ключ для подбора канав	

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 3 Л.М. КАНАЛОВ МАРКИ КЛ8

Марка канала	Марки изделий		Бетон м³				Всего	Сталь, кг				Всего
	Латки		Плиты перекрытия		Сборный			Сталь класса АII по ГОСТ 5781-51	Холодно- кнута прокат класса АI по ГОСТ 10170-73	Сталь класса АI по ГОСТ 10170-73	Прокат марки ст. 3 по ГОСТ 380-60	
	Марка	Кол. шт.	Марка	Кол. шт.	Марка 200	Марка 300						
КЛ8 45-45-1	Л28-2	1	П28-1	1	0,5		0,5	9,5	7,6	4,8		21,9
КЛ8 45-45-2	Л28-2	1	П29-1	1	0,5		0,5	12,65	7,6	4,8		25,05
КЛ8 45-45-3	Л28-2	1	П28-2	1	0,35	0,15	0,5	15,7	7,6	4,8		28,1
КЛ8 45-45-4	Л28-3	1	П29-2а	1		0,6	0,6	48,15	12,1	7,2		67,45
КЛ8 45-45-5	Л28-3	1	П29-2	1		0,6	0,6	49,75	12,1	7,2	9,6	78,65
КЛ8 45-60-1	Л29-2	1	П28-1	1	0,535		0,535	10,6	8,1	4,8		23,5
КЛ8 45-60-2	Л29-2	1	П29-1	1	0,535		0,535	13,75	8,1	4,8		26,65
КЛ8 45-60-3	Л29-3	1	П28-2	1	0,385	0,15	0,535	21,7	8,1	4,8		34,6
КЛ8 45-60-4	Л29-4	1	П29-2а	1		0,635	0,635	53,35	11,67	7,2		72,22
КЛ8 45-60-5	Л29-4	1	П29-2	1		0,635	0,635	59,95	11,67	7,2	9,6	88,42

Проектно-технологический тест "Оргтехстрой" Петрозаводск	Железобетонные латки	
	Таблица для подбора сборных элементов каналов и расход материалов	Шифр 840-В-1 Чертеж лист К94-4

Копия. Петрозаводск

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АРМАТУРЫ НА ОДНУ ЛЛИТУ

Марка палы	Марка железа, класс стали	N поз.	Знач.	φ мм	Длина мм	Кол-во, шт. в пачке	Кол-во, шт. в пачке	Объем, м³
128-1	С 1 шт 1	1		64mm	890	15	15	10.35
		2		58mm	2870	7	7	20.8
128-2	С 2 шт 1	2		58mm	2870	7	7	20.8
		3		104mm	690	20	20	13.8
128-1	С 3 шт 1	2		58mm	2870	7	7	20.8
		4		84mm	690	20	20	13.8
	М 1 шт 4			84mm	750	4	30	

ВЫБОРКА СТАЛИ НА ОДНУ ЛИНИЮ

Марка машин	Статья классиф. по код 3781-61				Удельный расход мат. в 1 мет. 3781-63				Статья классиф. по код 3781-61				
	φ мм			L, мм	φ мм			L, мм	φ мм			L, мм	
	8 мм	8 мм	10 мм		3 мм	3 мм	3 мм		8 мм	8 мм	10 мм		
п28-1	2.3	—	—	2.3	3.2	—	—	3.2	1.2	—	—	1.2	6.7
п28-2	—	—	8.5	8.5	3.2	—	—	3.2	1.2	—	—	1.2	12.9
п29-1	—	5.45	—	5.45	3.2	—	—	3.2	1.2	—	—	1.2	9.85



ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ Испытание плиты пзг-1 проводить по схеме для пт-1, а для плиты пзг-2 по схеме для пт-2 вып. 7. Испытание пзг-1 проводить по схеме для пт-1 вып. 2 серии ук-01-04.


Проектно-технологический трест
Оргтехстрой
г. Пермь

Сборные железобетонные элементы
внутрь цеховых
каналов

Железобетонные плиты перекрытия	
п28-1, п28-2, п29-1	ШУФР
	840- <u>VI-1</u>
	НОВОУ-ЛИСТ
	КОЖ-5

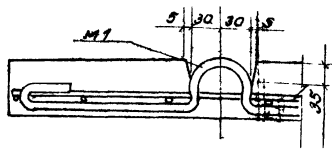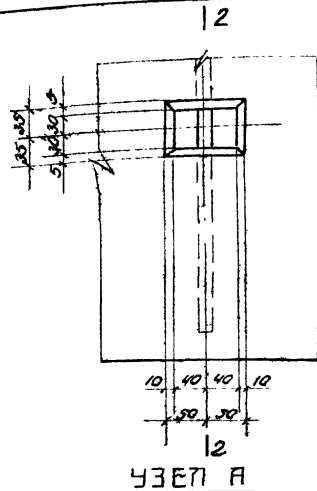

2-2

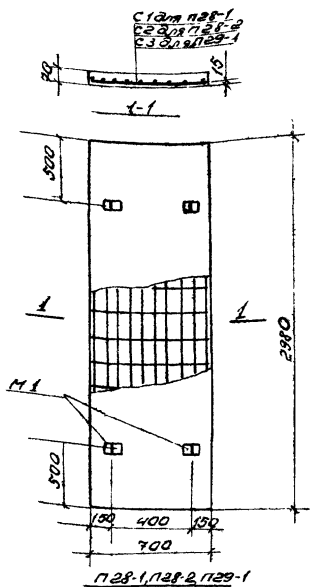

ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ
ПЛИТУ


Марка плиты	Вес, т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Решка стала, кг
П28-1	0.37	200	0.15	6.70
П28-2	0.37	390	0.15	12.9
П29-1	0.37	200	0.15	9.85

УУФР
840-В.1
Марка-ЛС
КЖС-5
УМБ. N

Dr. umm. 1982	Net 5.50	4/11/82
Mo. 1982	5.50 8.00 um	4/11/82
Mo. 1982	10.00 um	4/11/82
Dr. 1982	10.00 um	4/11/82
Dr. 1982	10.00 um	4/11/82

UNB.N

М. иже пре мощаго	екиеръ ббогъи
М. спец.	Юрима
Ст. иже.	Менченка



Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход бетона кг
П29-2	0.62	300	0.25	53.02
П29-20	0.62	300	0.25	41.82

ВЫБОРКА ЗАКЛАДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЛИТУ

Марка плиты	Марка, защита, элемен- ты	Кол-во, шт.	Наимено- вание по ис-01-04
П29-2	М24	4	676мн6
	М6	4	548мн.2
П29-2а	М6	4	548мн.2

Марка плиты	Марка и калич. каргошов или сеток	N поз	ЭСК УЗ	φ мм	Длина мм	Калич. шт		Общая длина м
						6 каргош или сеток	6 одн. пл. м	
п29-2	с1 шт 1	1		58I	690	15	15	10.4
		2		58I	2950	5	5	14.75
п29-2	с2 шт 1	3		10AII	690	30	30	20.7
4		58I		2970	7	7	20.8	
	кр1 шт. 16	5		8AII	690	2	32	22.1
		6		8AII	110	14	224	24.6

ВЫБОРКА СТАЛИ НА ОДНУ ПЛИТУ

Марка плиты	Стенка клинцов А II по ГОСТ 5181-61					Холоднотянутая плита по Болотин, п. 61 ГОСТ 6782-61			Стенка клинцов А по ГОСТ 5181-61		Стенка марки по ГОСТ 5181-61			
	Ф мм				Углого	Ф мм		Углого	Ф мм		Углого	Всего		
	6А II	8А II	10А II	12А II										
П29-2		18,35	12,8	16	32,75	7,07			7,07	3,6		3,6	9,6	53,02
П29-2а		18,35	12,8		31,15	7,07			7,07	3,6		3,6		47,82

ПРИМЕЧАНИЕ

2. Испытание плит П29-2а проводить по схеме
испытания для П29-2а, вкл.6 серии УС-01-04.

Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" г. Пермь	Железобетонные плиты перекрытия	44400
Сборные железобетонные элементы внутриквартирных канализаций	п29-2, п29-2а	840-11-1 МОСКОВИИ КЖБ-6

кон. Дугина 8/III - 70г.