

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-35.88

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦЗ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ 2, СТР. 153 - 231

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ
БАЗОВОЙ СХЕМЫ 3

10107/5

цено: 6-38

10107/5

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-35.88

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦЗ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ 2, СТР. 153-231
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ II СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ, НАСОСЫ К БТМ И РЕГЕНЕРАЦИОННУЮ УСТАНОВКУ

АЛЬБОМ III СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 1,2

АЛЬБОМ IV СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 3

АЛЬБОМ V СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 4

АЛЬБОМ VI СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА К СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

АЛЬБОМ VII СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА *В.А. СЛЮСАРЕВ*
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *Л.И. ЛЕВОНТИН*

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ
ГЛАВПРОЕКТОМ
ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 14.10 1988г.




ВОО ЧИТЛ Госстроя СССР 1989г.

№1010715

Альбом IV

Шифр и позн. Подпись и дата Взам. Инжен

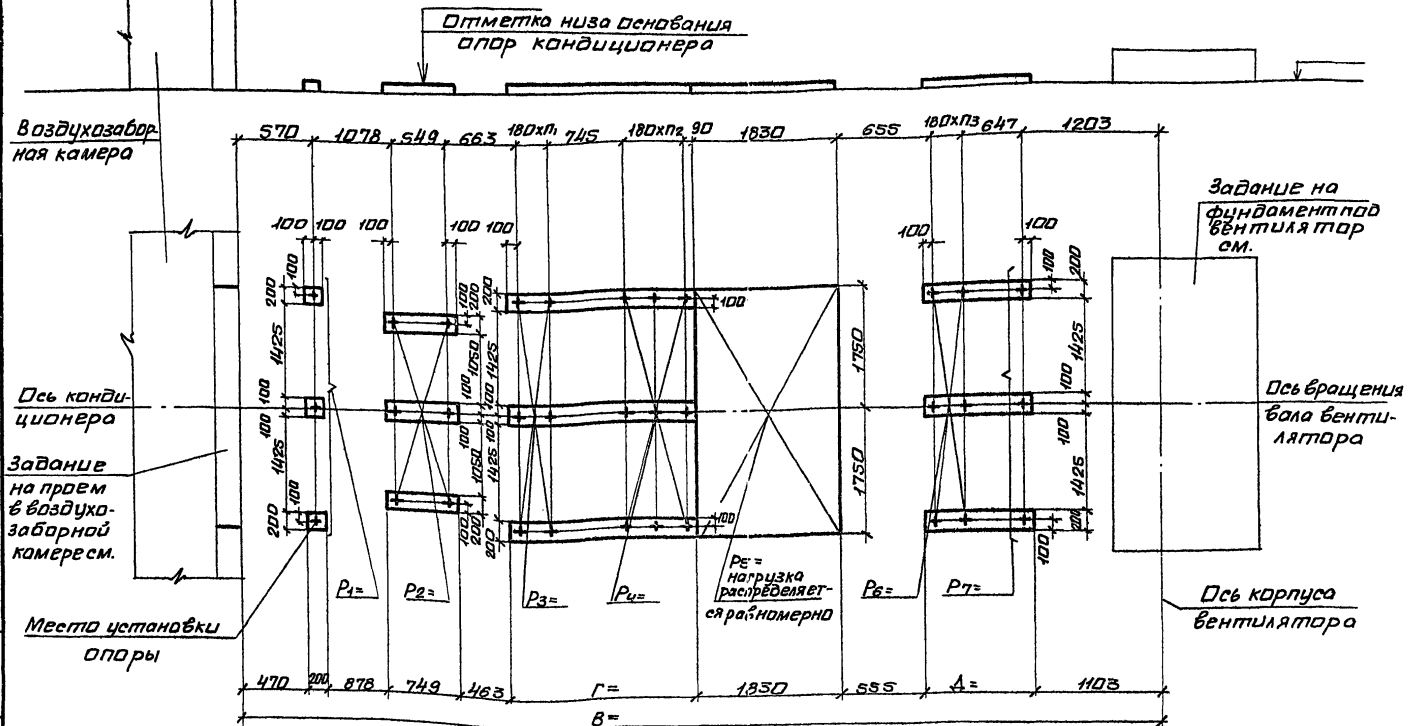


Начальн	Белуцкое	М/м
Инженер	Млабак	М/м
Д.спец.	Синайский	М/м
Руч.гр.	Сандик	М/м
Ст.инж.	Балеская	М/м
Ст.инж.	Коробова	М/м
Инж.	Геращенко	М/м

904-02-35.88

Строительное задание.
КТЦЗ-80.
Компоновки 46,47.

Статус Лист Листов
Р 151
Госстрой СССР
Харьковский
Сантехпроект

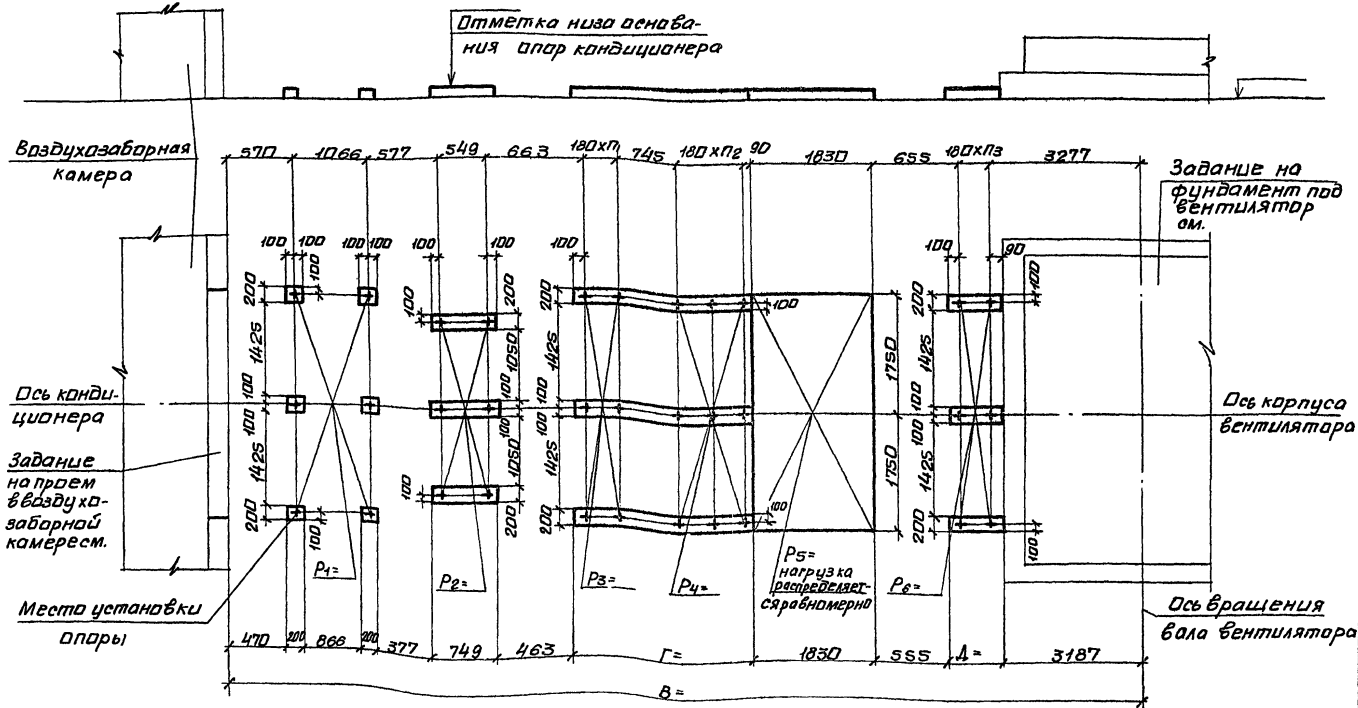


10107/5

904 - 02 - 35.88

Инициалы	Белугин	ИИ	904 - 02 - 35.88	Строительное задание КГ43-160. Компьютерные 46,47.	Статус	Лист	Листов
Категория	Табак	ИИ					
Гр. спец.	Самойлов	ИИ					
Рук. гр.	Самойлов	ИИ					
Стиль	Бальсевич	ИИ					
Ст. инж.	Козлова	ИИ	Госстрой СССР Харьковский сср санинтерпроект				
Инж.	Горюхинов	ИИ					


Альбом IV

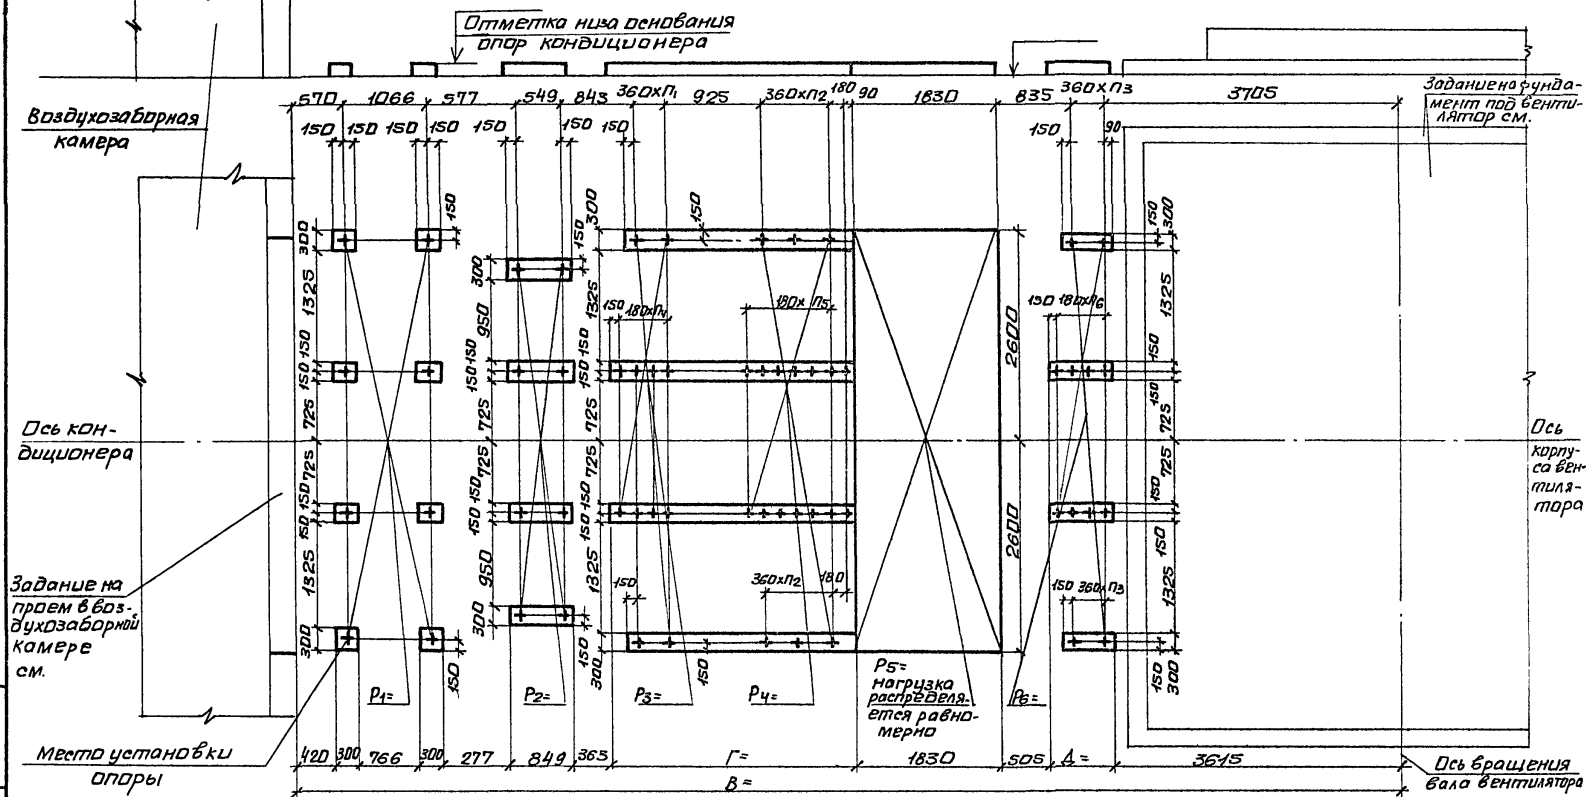

Нач. отд.	Белушов	В.И.
Н.контр.	Табак	В.И.
П.спец.	Синайский	В.И.
Р.к.г.р.	Сандик	В.И.
Ст.инж.	Бяльская	В.И.
Ст.инж.	Карзубо	В.И.
Инж.	Геращенко	В.И.

Строительное задание.
КТЦЗ-250.
Компановки 46,47.


Студия	Лист	Место
Р	153	
Госстрой ссср Харьковский Сантехпроект		

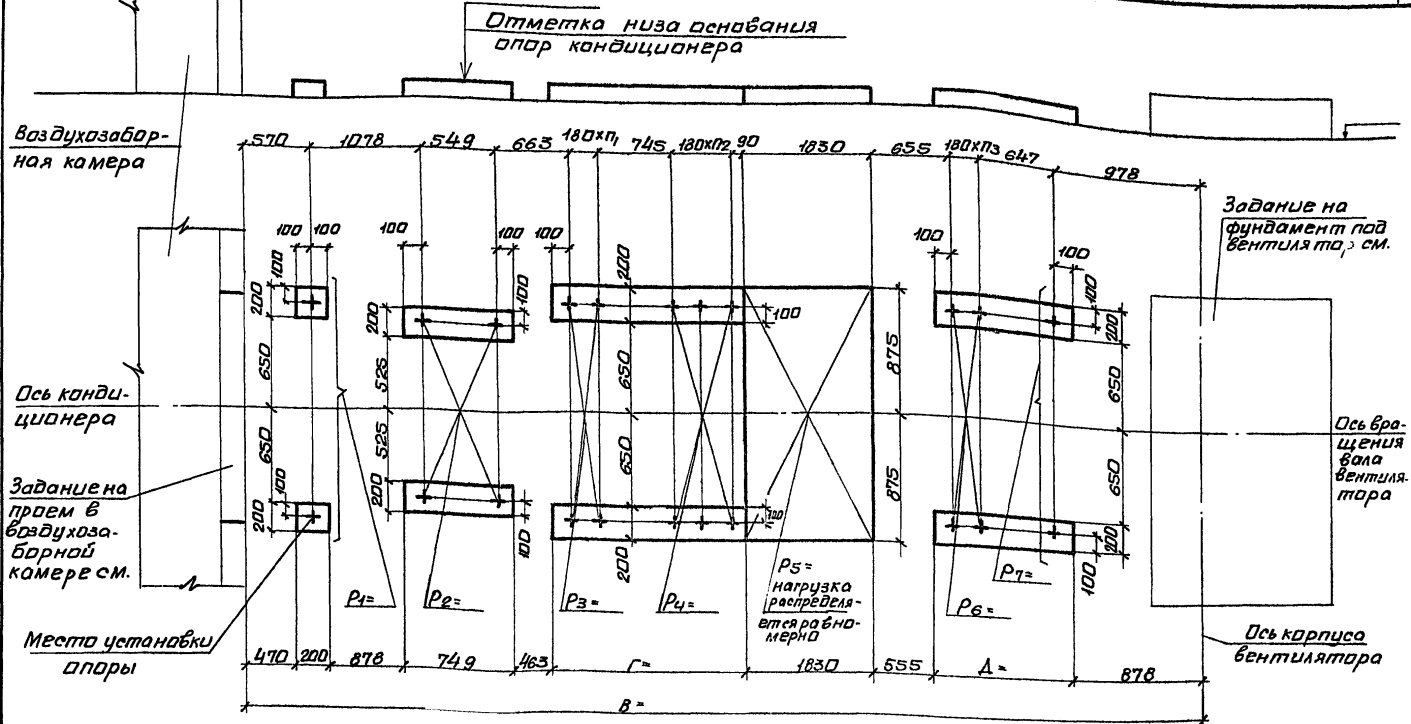

Начальн.	Беллусав	Ивант.	Табак
Инженер	Синайский	Рук. гр.	Сандик
Ст. инж.	Бяльська	Ст. инж.	Корзова
Инж.	Грищенко		

904-02-35.88	
Строительное задание. КТЦЗ-40.	
Компоновка 47.	
Старший сср	Лист 154
хорьковский	Лист 154
сантехпроект	

М.б.м.м.м.

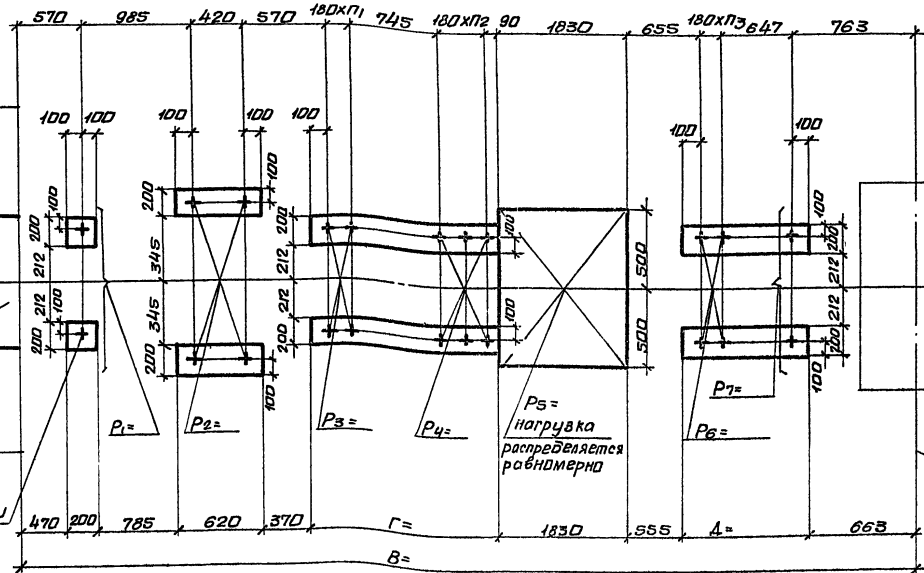Отметка низа основания
опор кондиционеравоздухозаборная
камераОсь конди-
ционераЗадание
на проем в
воздухозабор-
ной камере
см.Место установки
опорыЗадание на
фундамент под
вентилятор
см.Ось враще-
ния вала
вентилятораОсь корпуса
вентилятора

10.10.75

904-02-35.88


Нач.отд. Белогов
Н.контр. Тобак
Гл.спец. Синабский
Рук.гр. Сандик
Ст.инж. Бяльская
Ст.инж. Карцова
Инж. Герашенко

Строительное задание.
КТЦЗ-10.
Компановки 48,50.

Стадия Лист Листов
Р 155
Госстрой СССР
Харьковский
Сантехпроект

Инж. М.б.м.м.м. Подпись и дата (взгл. Инж. М.б.м.м.м.)

[illegible]

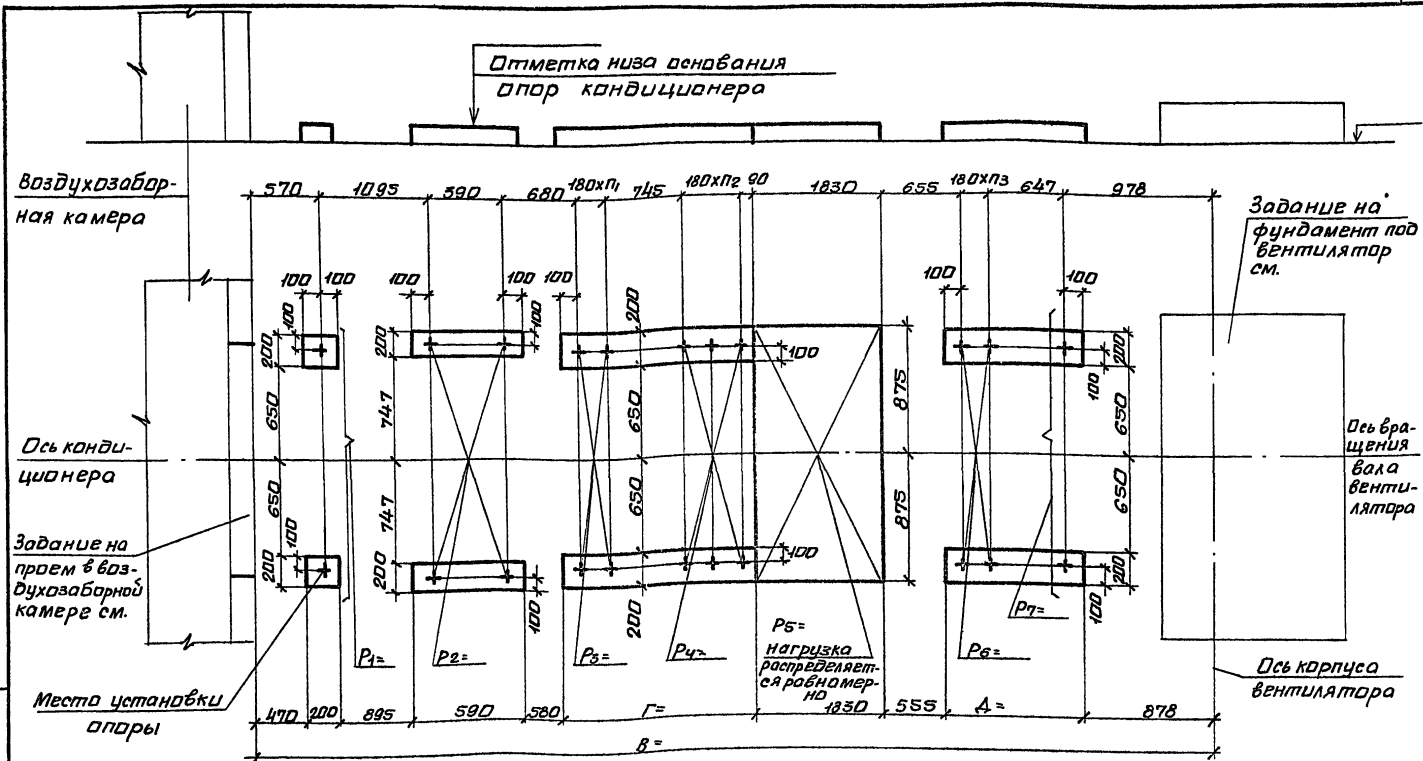

10107/5

904-02-35.88

Строительное задание.	Стадия	Лист	Листов
КТЗ-315.	Р	157	

Композовки 48,50.

Госстрой СССР
Харьковский
Сонтехпроект

Начальн.	Белопусов	М
Начальн.	Табак	М
Гл. спец.	Синодский	М
Руч. гр.	Сандик	М
Ст. инж.	Бяльская	М
Ст. инж.	Корзубов	М
Инж.	Герошенко	М

Отметка низа основания
опор кондиционера

Воздухозаборная
камера

Задание на
фундамент под
вентилятор
см.

Дель конди-
ционера

Задание на
проем в воз-
духозабор-
ной камере
см.

Дель враще-
ния бара
вентиля-
тора

Место установки
опоры


Дель корпуса
вентилятора

Нач. отд.	Белонков	М.И.
Н. кантр.	Табак	М.И.
Гл. спец.	Синайский	М.И.
Рук. гр.	Сандик	М.И.
Ст. инж.	Бальская	М.И.
Ст. инж.	Карцова	М.И.
Инж.	Герасименко	М.И.

904-02-35.88

строительное задание. Стадия: Проект. Лист: 158
КТЦЗ-40.
Компановка 48.
Госстрой СССР
Харьковский
сантехпроект

10107/5

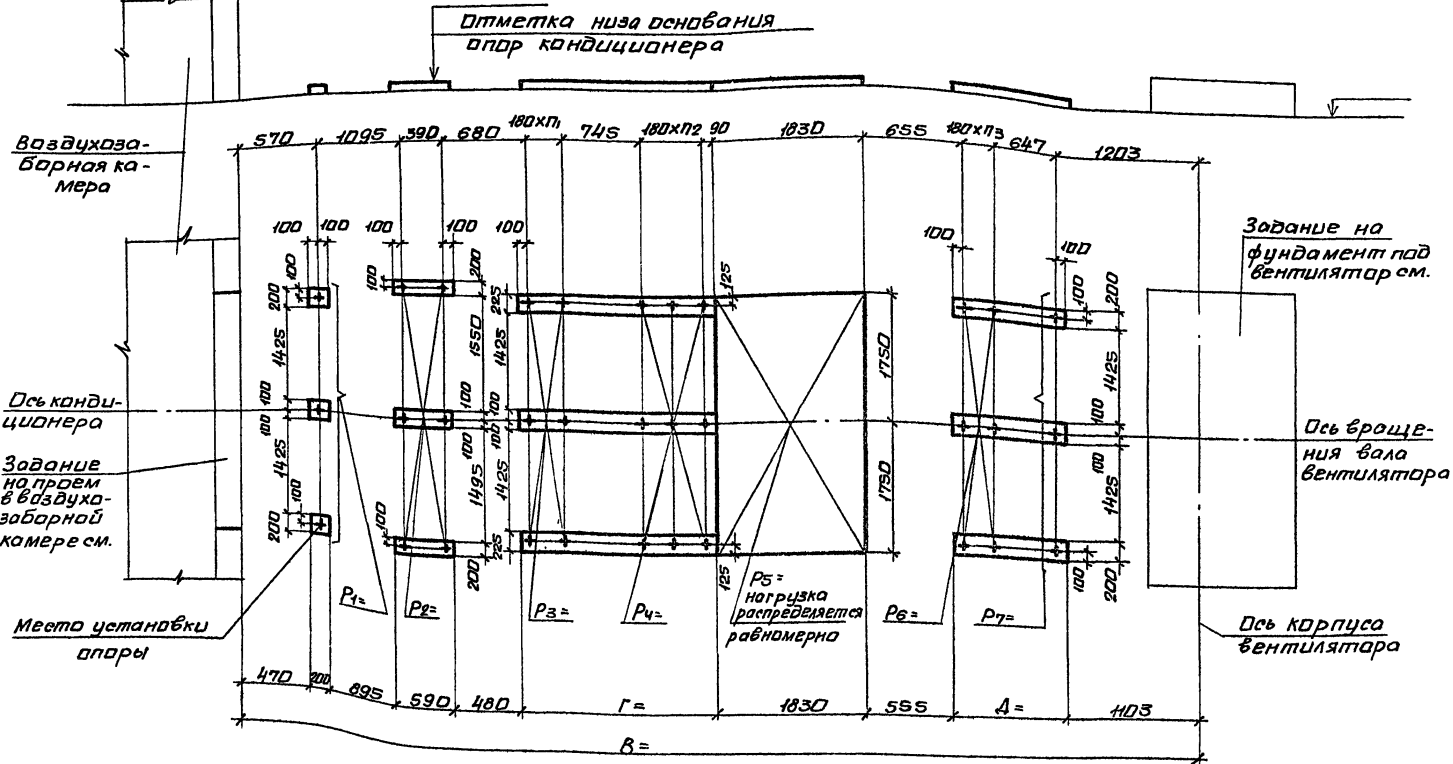

10107/5


904-02-35.88

Нач.отд.	Белаяусов	ММ
Н.контр.	Табак	ММ
Гл. спец.	Синодский	ММ
Руч. гр.	Сандик	РЧ
Ст. инж.	Балаская	ММ
Ст. инж.	Корзуба	ММ
Инж.	Герашенко	ММ

Строительное задание.
КТЦЗ-63.
Компоновки 48...50.



Статья	Лист	Листов
Р	159	
Госстррой СССР Харьковский Сонтехпроект		

ИНВ. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

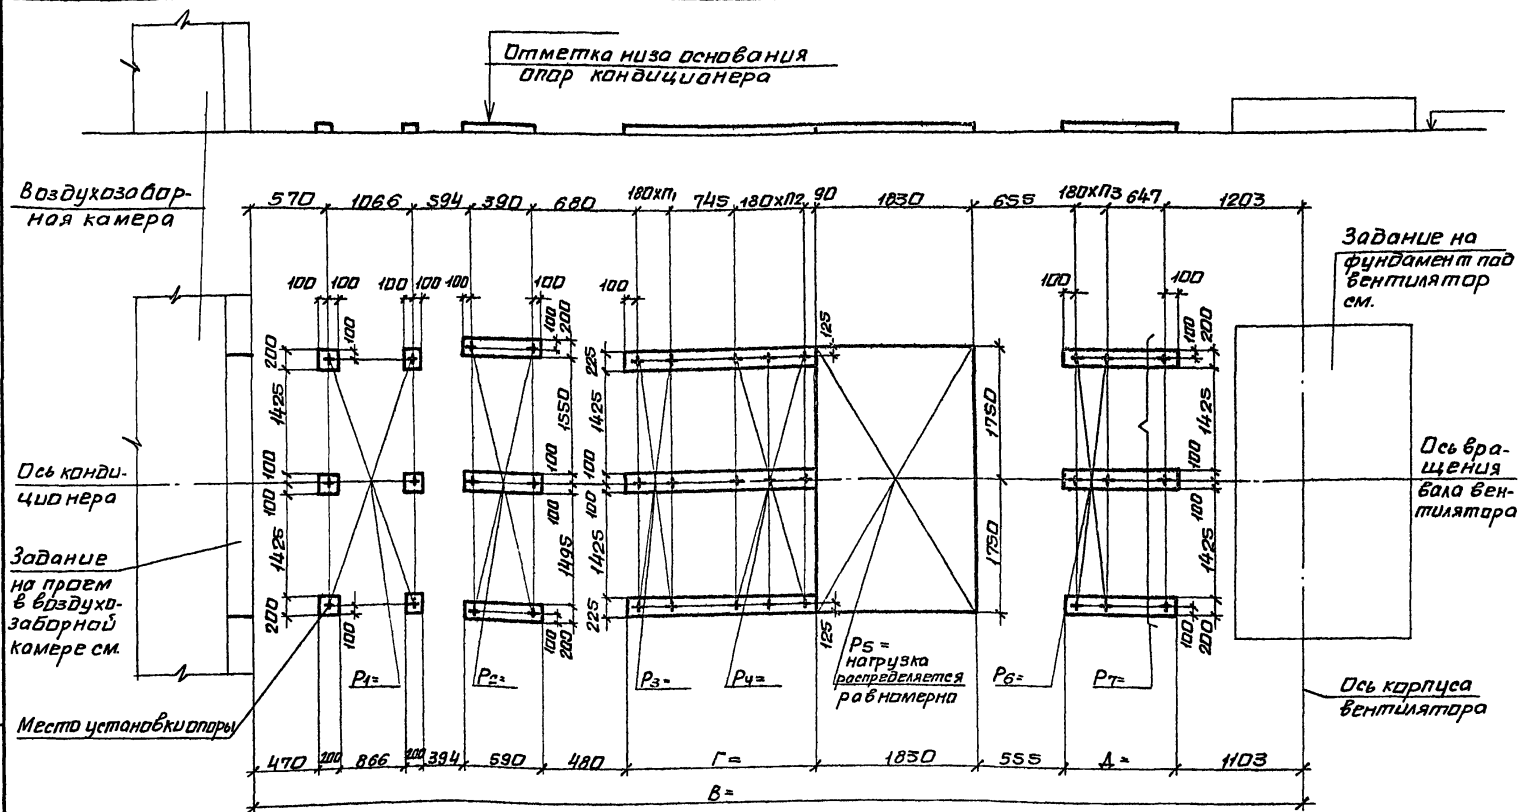


УНВ.И.подл.Подпись и дата Взам.УНВ.И.

Нов.отд.	Беллусов	И.И.	904-02-35.88 Строительное задание. КТЦ 3-80. Компновка 48.	Сторуб	Авст.	Авст.
Н.контр.	Табак	И.И.		Р	160	
П.спец.	Синабский	И.И.		госстрой ссср хорьковский сантехпроект		
Рук.гр.	Сандик	И.И.				
Ст.инж.	Бьяльская	И.И.				
Ст.инж.	Корзоба	И.И.				
Инж.	Герасенко	И.И.				

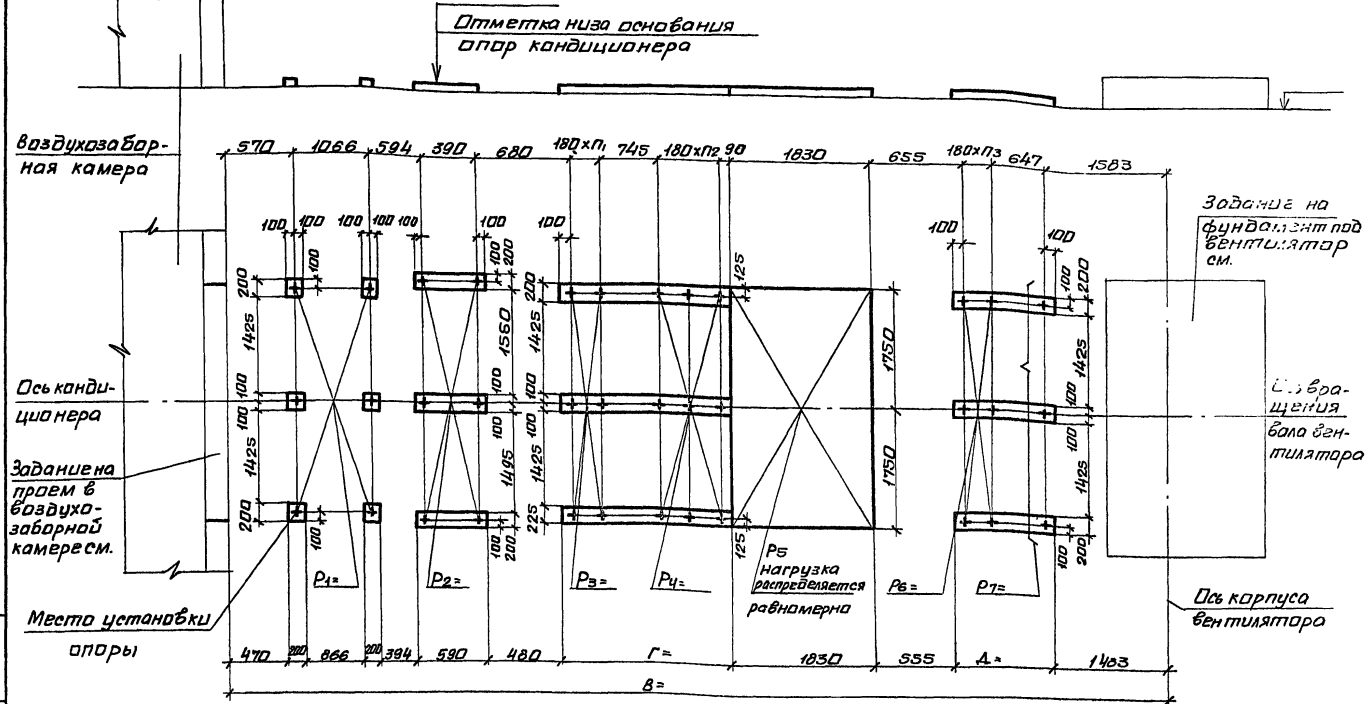

Нач. отд.	Белорусов	ИИ	904-02-35.88 10.07/2	Строительные задания. КП43-125. Композовки 48...50.	Строительный отдел	Исход.
Нач. отд.	Тавак	ИИ			Р	161
Н.спец.	Синявский	ИИ				
Рук. гр.	Сандик	ИИ				
Ст.инж.	Зыбская	ИИ				
Ст.инж.	Козыба	ИИ				
Инж.	Герасченко	ИИ				

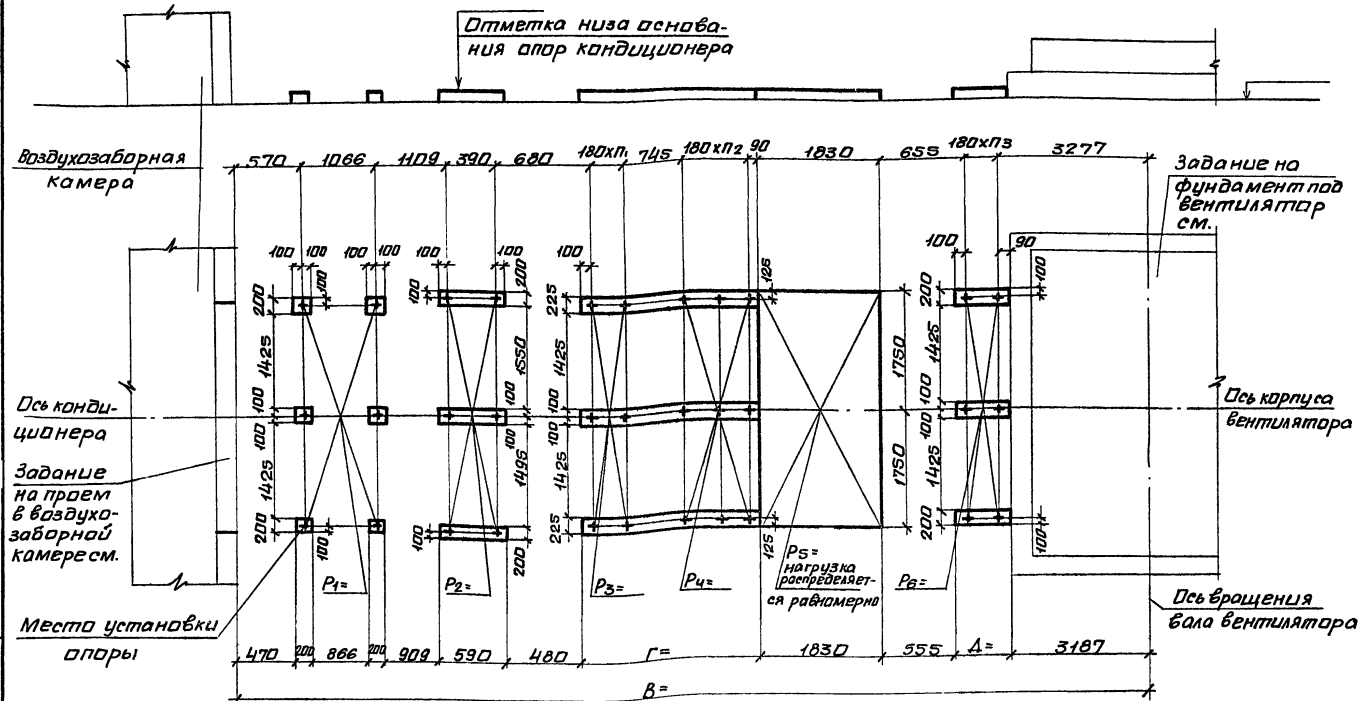


10107/5

Начальник	Белорусов	И.И.	904-02-35.88 Строительное здание: КТЦЗ-160. Компоновка 48.	Стор. инв.	инв.
И.с.п.	Тюбач	И.И.		Р	162
Рук. пр.	Савицкий	И.И.		Госстрой СССР	
Ст. инж.	Белянская	И.И.		Харьковский	
Ст. инж.	Корозов	И.И.		сантехпроект	
Инж.	Горощенко	И.И.			

Шифр подл.	Подпись и дата	Взам. инж. Н.
------------	----------------	---------------

И. И. И. И. И.

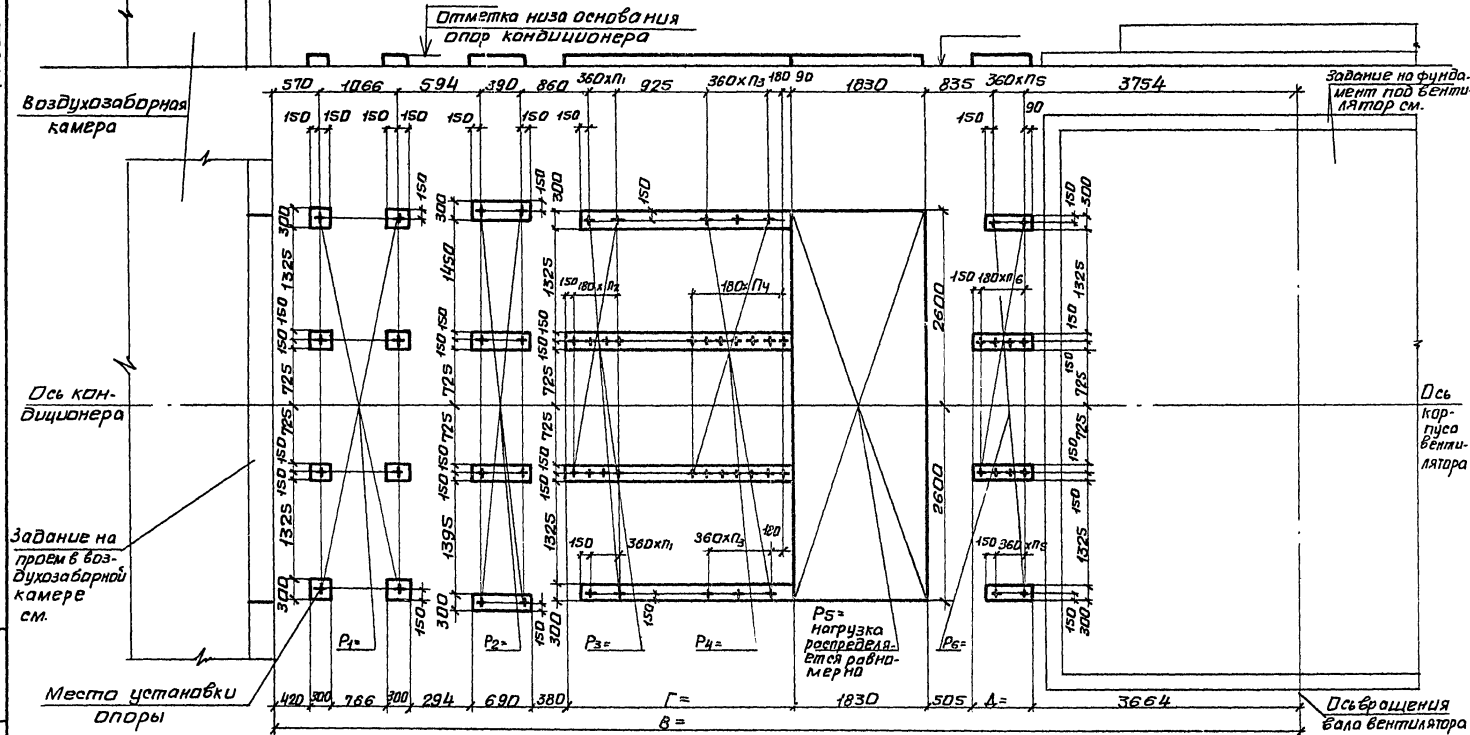

10107/5

904-02-35.88


Строительное задание.
КТЦЗ-200.
Компоновки 48...50.

Стадия	Лист	Листов
Р	163	
госстрой СССР Харьковский Сантехпроект		

Нач.отд.	Белорусов	ВМ
Н.контр.	табак	Ж
Гл. спец.	Синайский	ВМ
Руч. гр.	Сандик	Ж
Ст. инж.	Бальская	ВМ
Ст. инж.	Корзоба	Ж
Инж.	Герощенко	ВМ


Альбом IV

Шифр проекта Подпись и дата Взам. инв. №

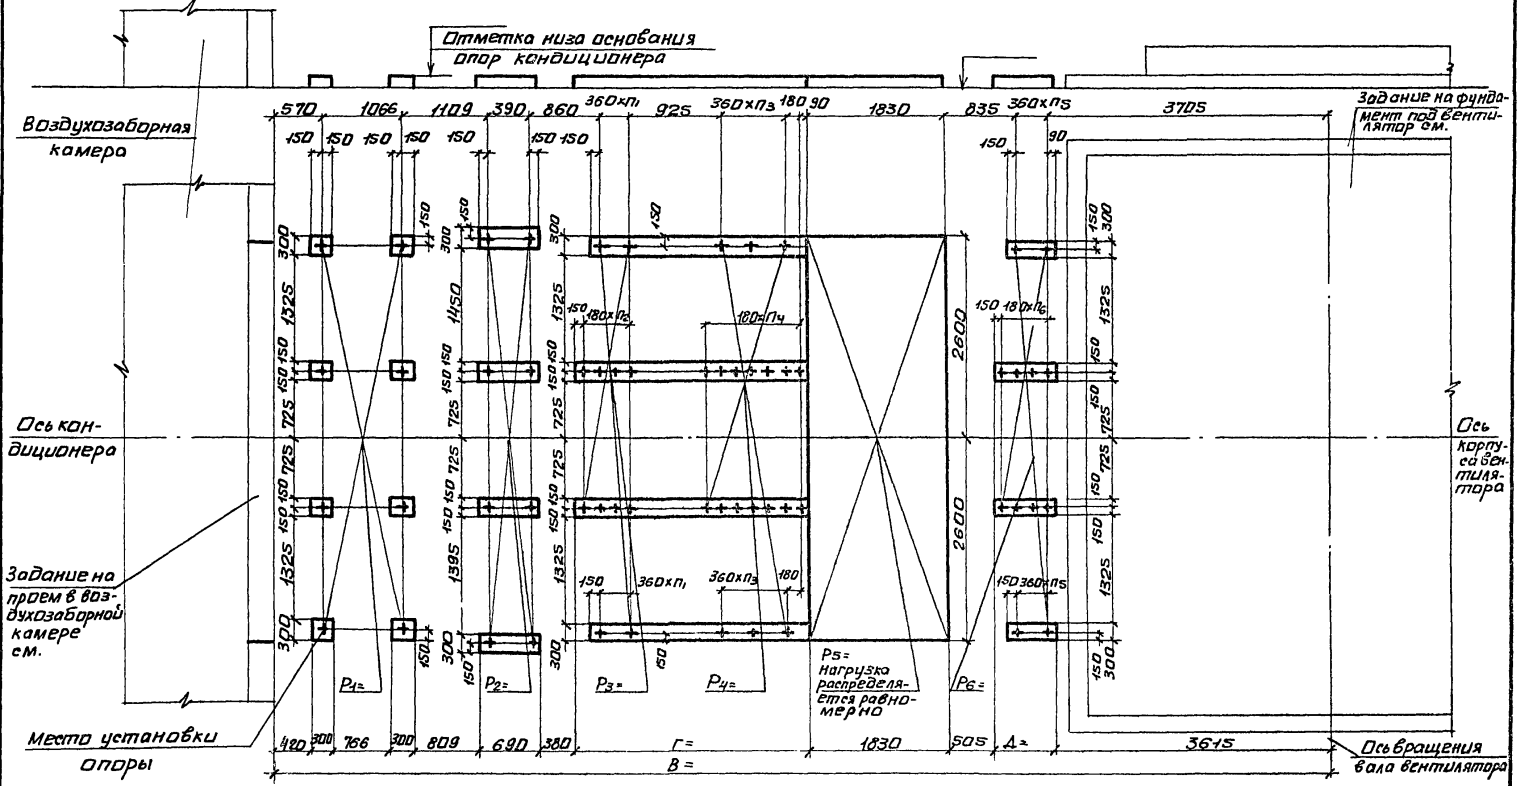

10/10/75

904-02-35.88			
Нач. отд.	Белорусов	И.И.	
Н. контр.	Табак	В.И.	
П. спец.	Синайский	В.И.	
Рук. гр.	Сандик	Ф.И.	
Ст. инж.	Бяльская	З.И.	
Ст. инж.	Каравва	Ф.И.	
Инж.	Терашенко	В.И.	
Строительное задание. КТ43-250.			
Компановка 48.			
Статья	Лист	Масштаб	
Р	164		
Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект			

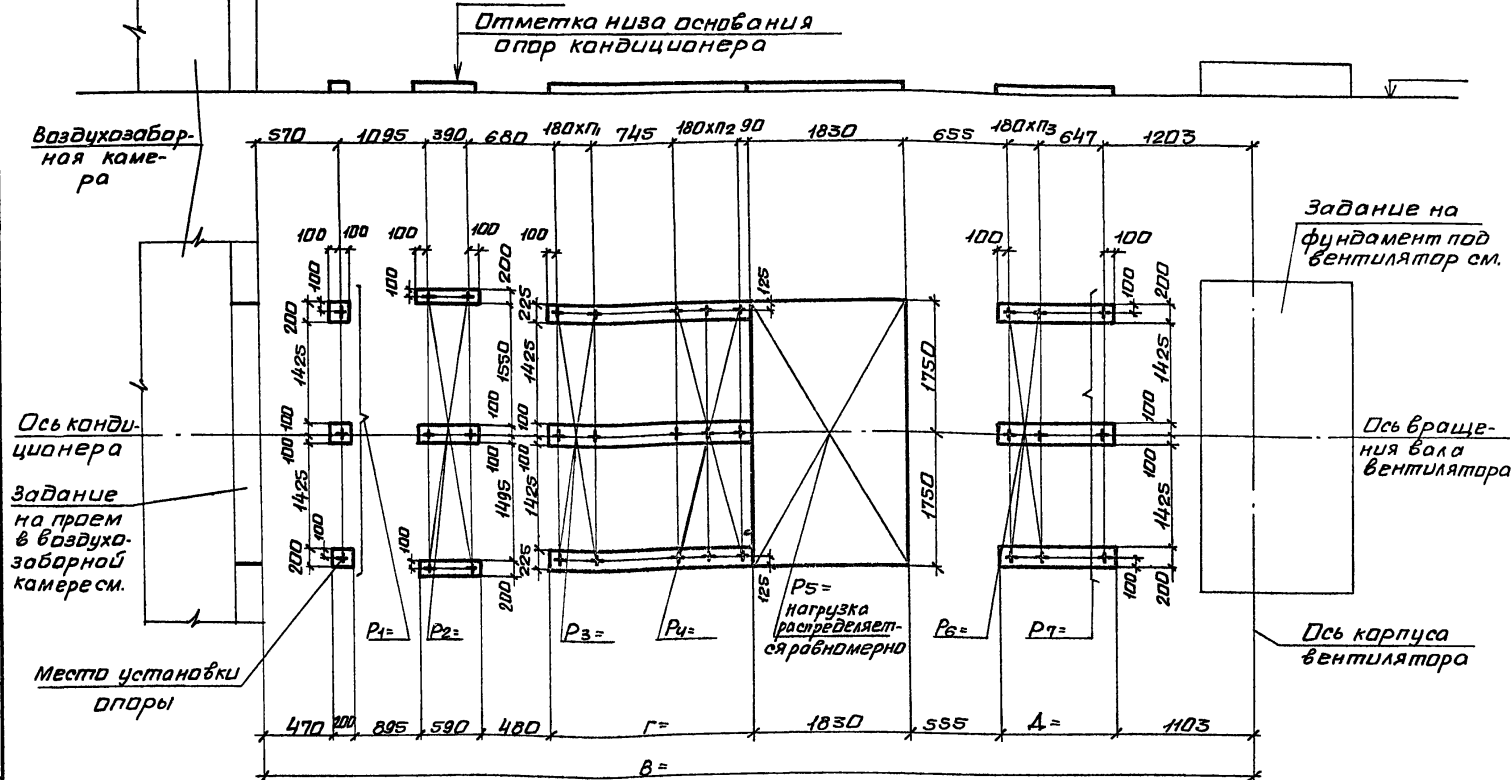

ИНВ.И.подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Нач.отд.	Белорусов	И	904-02-35.88	Строительное задание.	Ставка	Лист	Листов
Н.контр.	Табак	И		КТЦ 3-80. Компаношки 49,30.	Р	163	
П.спец.	Синабский	И					
Р.к.гр.	Самойл	И					
Ст.инж.	Бадельская	И					госстрой сеср
Ст.инж.	Корзубо	И					харьковский
Инж.	Горошенко	И					Самтехпроект



Наим. Белорусе	М	904-02-35.88	Строительное здание. КТ43-160. Компоновки 49,50.	Строительное здание.	Строительное здание.	Строительное здание.
И.контр. Плеск	М			Р	Р	Р
С.контр. Сидельни	М			Р	Р	Р
Рис.контр. Сидельни	М			Р	Р	Р
Ст.инж. Белякова	М			Р	Р	Р
Ст.инж. Карзубов	М			Р	Р	Р
Инж. Герасименко	М			Р	Р	Р

Альбом IV

Отметка низа основания
опор кондиционераВоздухозаборная
камераЗадание на фун-
дамент под
вентиляторем.Ось кон-
диционераЗадание на
проем в воз-
духозаборной
камере см.Место установки
опорыОсь
кор-
пуса
венти-
лятораОсь вращения
вала вентилято-
ра

Нач.пр.	Белюсов	В.И.	
Н.контр.	Табак	В.И.	
Гл.спец.	Синайский	В.И.	
Р.к.гр.	Сандик	В.И.	
Ст.инж.	Бяльская	В.И.	
Ст.инж.	Карцова	В.И.	
Инж.	Герасенко	В.И.	

904-02-35.88

Строительное задание.
КТЦЗ-250.

Компонавки 49,50.


Студия Проект

Р 167


Госстрой СССР
харьковский
сантехпроект

10107/5

Шиб. Н.подл.	Подпись и дата	Взам.инв.Н
--------------	----------------	------------



Нач. отд.	Белорусов	И.И.	904-02-35.88	Статья	Лист	Листов	
Н. контр.	Табач	И.И.		Строительное задание. КТЦЗ-40. Компановка 50.	Р	168	
Гл. спец.	Синабский	И.И.			Госстрой СССР Харьковский сантехпроект		
Рук. гр.	Сандик	И.И.					
Ст. инж.	Бяльская	И.И.					
Ст. инж.	Карцова	И.И.					
Инж.	Герашенко	И.И.					

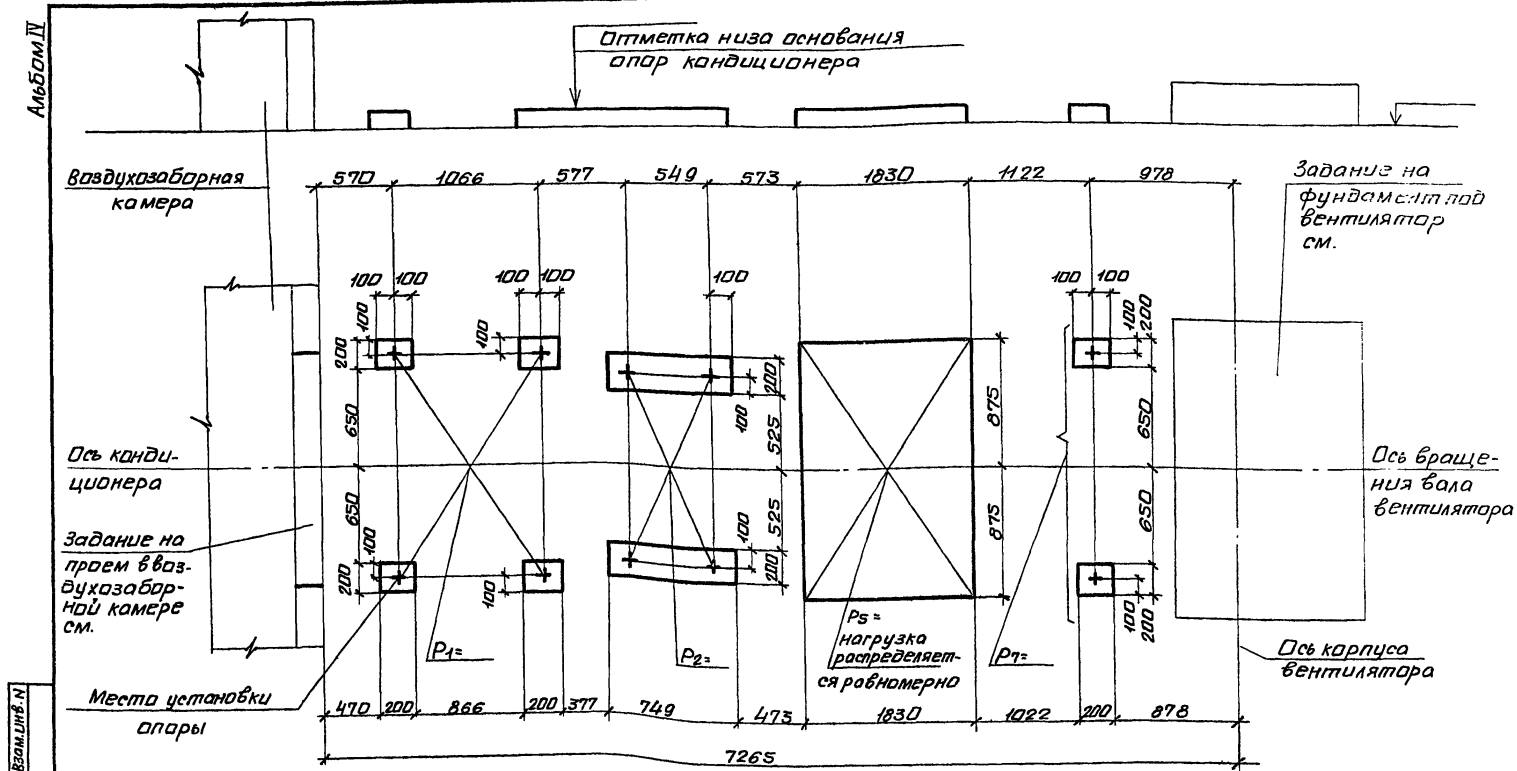

Шиф. и табл. Подпись и дата


Нач. отд.	Белаясв	И.И.
Н. кантр.	Павлов	И.И.
Гл. спец.	Синайский	И.И.
Рук. гр.	Сандик	И.И.
Ст. инж.	Бальская	И.И.
Ст. инж.	Карцова	И.И.
Инж.	Ворошилова	И.И.

904-02-35.88

Строительное задание.
КТЦ 3-40.
Компоновка 56.

10107/5

Лист	Лист
Р	169
Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект	



Ось вращения
вала вентилятора

Ось корпуса
вентилятора

Воздухозабор-
ная камера

Ось конди-
ционера

Задание
на прием
в воздухо-
заборной
камере см.

Место установки
опоры

Отметка низа основания
опор кондиционера

$P_5 =$
нагрузка
распределяется
равномерно

P4

P_2

P7=

Шиф. и подл. Подпись и дата Взам. шифр

10107/5

904-02-35.88

Нач.отд	Белушов	ВМ
Н.контр	Табак	ВМ
Гл.спец	Синайский	ВМ
Рук.гр.	Сандик	ВМ
Ст.инж.	Бальская	ВМ
Ст.инж.	Карзобо	ВМ
Инж.	Геращенко	ВМ

Строительное задание.
КТЦЗ-125.
Компоновка 56.

Стадия	Мест	Мест
Р	170	
Госстрой СССР, Харьковский Сантехпроект		

Альбом IV

Отметка низа основания
опор кондиционера

Воздухозаборная
камера

Задание на фундамент
под вентилятор см.

Ось конди-
ционера.

Ось корпуса
вентилятора

Задание на
проем в воз-
духозаборной
камере см.

Место установки
опоры

$P_5 =$
нагрузка
распреде-
ляется равно-
мерно

Ось вращения вала венти-
лятора

10107/5

904-02-35.88


Строительное задание
КТЦЗ-160.

Компоновка 56.

Состав	Лист	Вместо
Р	ГН	
Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект		

Нач. отд.	Белышев	В.И.
Н. контр.	Павлов	В.И.
П. спец.	Синяевский	В.И.
Рук. гр.	Сандик	В.И.
Ст. инж.	Бальская	В.И.
Ст. инж.	Каравва	В.И.
Инж.	Веращенко	В.И.


Инж. и подпр. Подпись и дата в зам. Инж. и

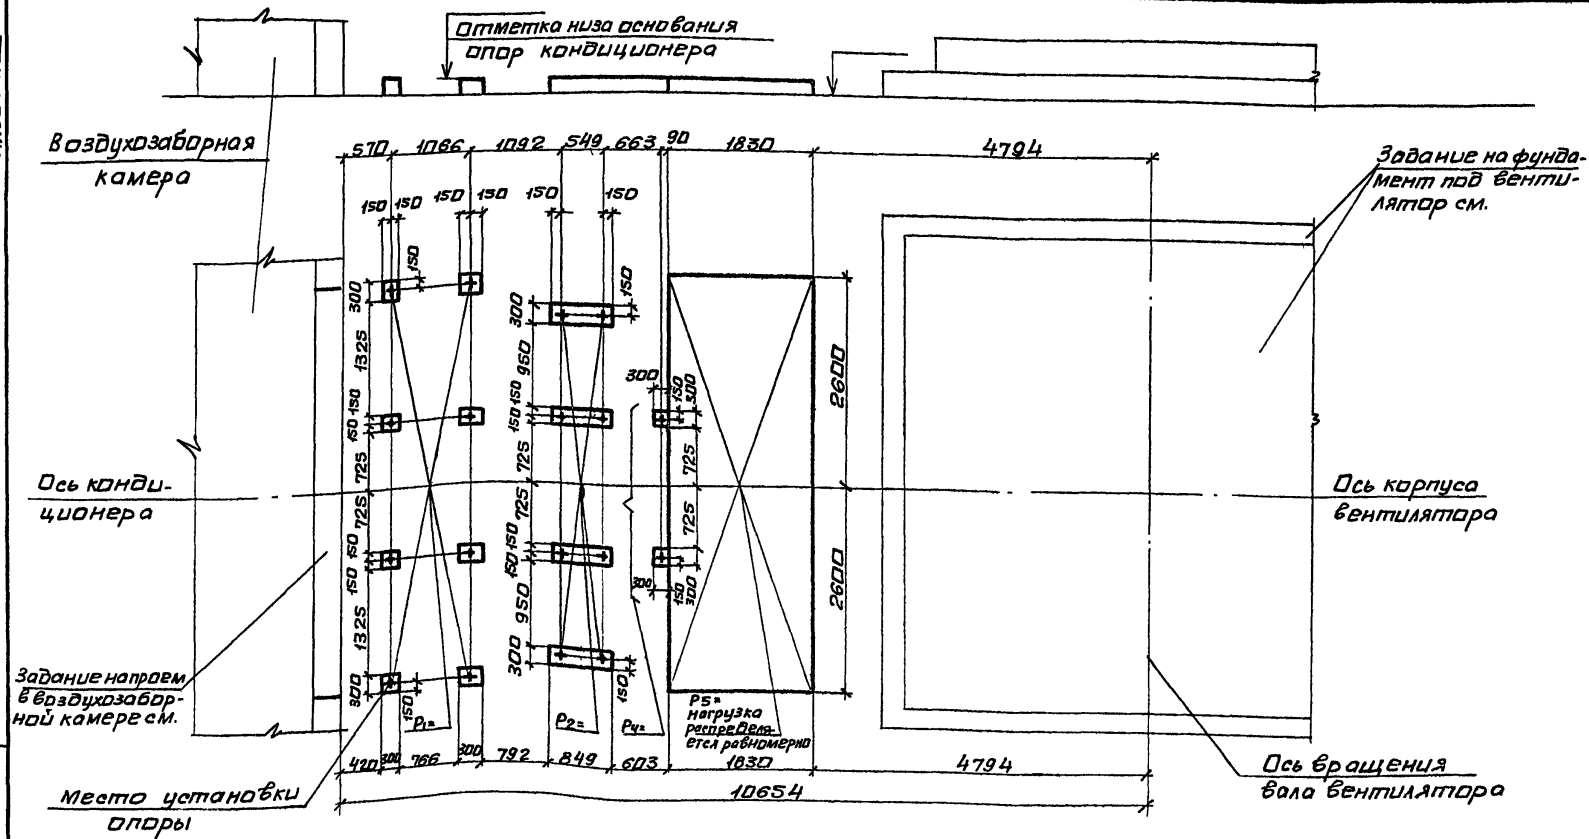

Шнб. Нпродл. Подпись и дата Взам. Шнб. Н

Нач. отд.	Белорусов	И.И.	904 - 02-35.88 Строительное задание КТЗ Э-200. Компновка 56.	Стандарт	Метр	Метр
Н. контр.	Табак	И.И.		Р	172	
П. спец.	Синаевский	И.И.		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект		
Рук. гр.	Сандик	И.И.				
Ст. инж.	Балаская	И.И.				
Ст. инж.	Корзуба	И.И.				
Инж.	Герасенко	И.И.				


АлбббМ IV

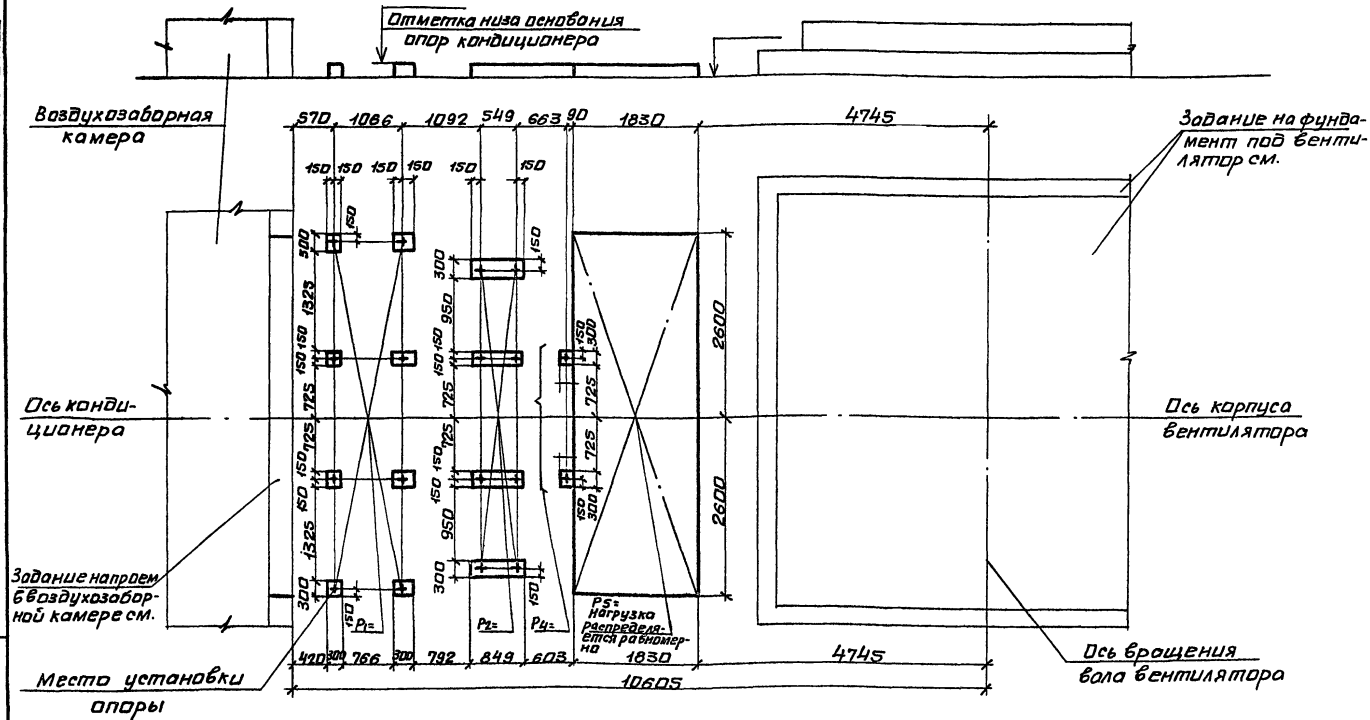

10107/5

Нац. атт.	Белорусь	Мин	904-02-35.88	Строительное задание. КЦ 3-25П. Компанавка 56.	Сметов	Иуст.	Иустов
Н.контр.	Шабак	Мин			Р	173	
Г.д. спец.	Славянский	Мин			Госстрой бССР, Харьковский Сантехпроект		
Рук. гр.	Славин	Сар					
Ст. инж.	Бальская	Сар					
Ст. инж.	Корсава	Сар					
Инж.	Гороженко	Сар					

Альбом

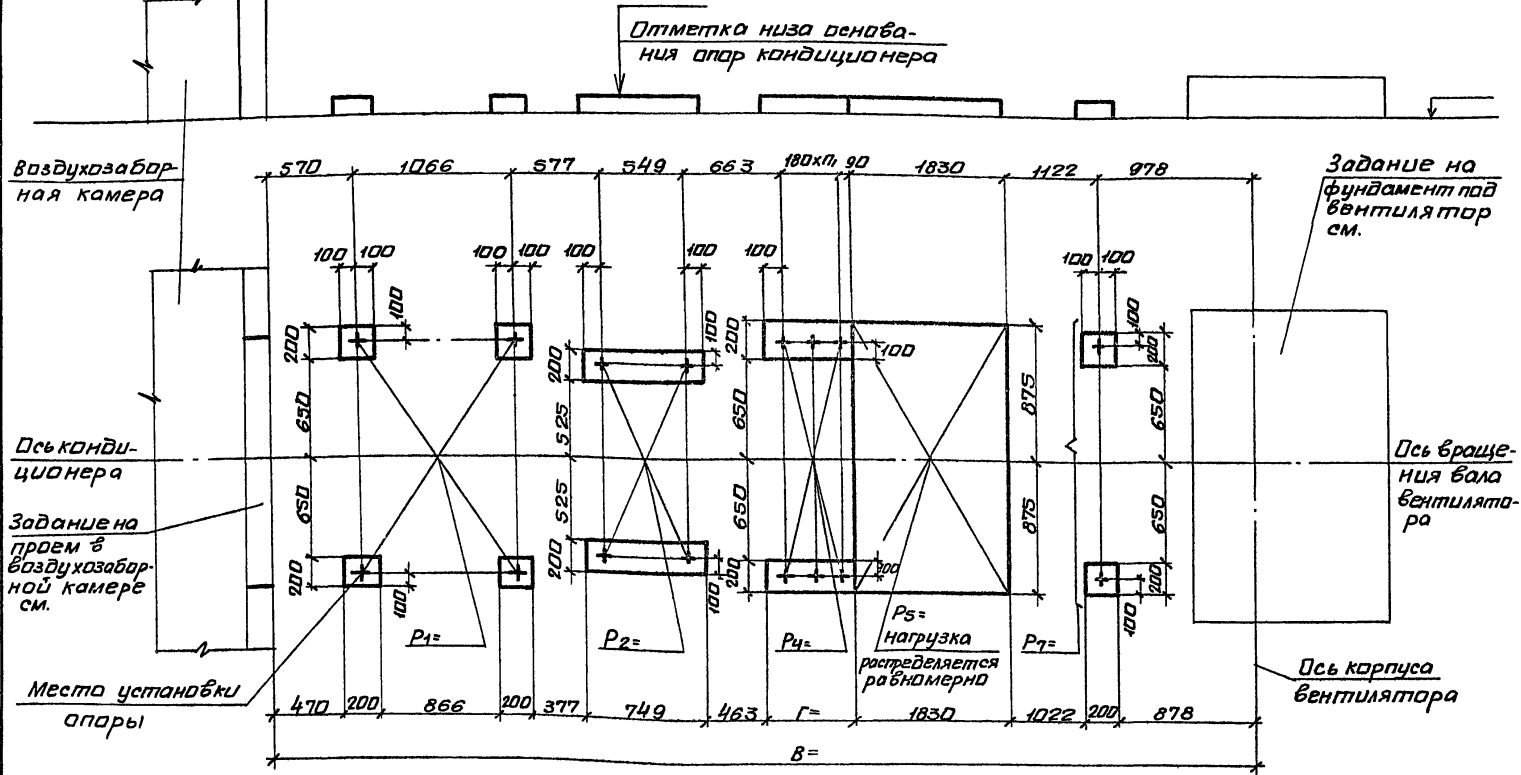

Инв. № подл. Подпись и дата (в том. инв. №)

Нач. отд.	Белуцав	М.И.
Н. контр.	Табак	М.И.
Гл. спец.	Синоиский	М.И.
Рук. гр.	Сандик	М.И.
Ст. инж.	Бяльская	М.И.
Ст. инж.	Корзоба	М.И.
Инж.	Герошенко	М.И.


904-02-35.88

Строительное задание.
КТ43-40.
Компанабка 57.

10107/5

Стадия	Лист	Из всего
Р	174	


Госстррой СССР
Харьковский
Сантехпроект

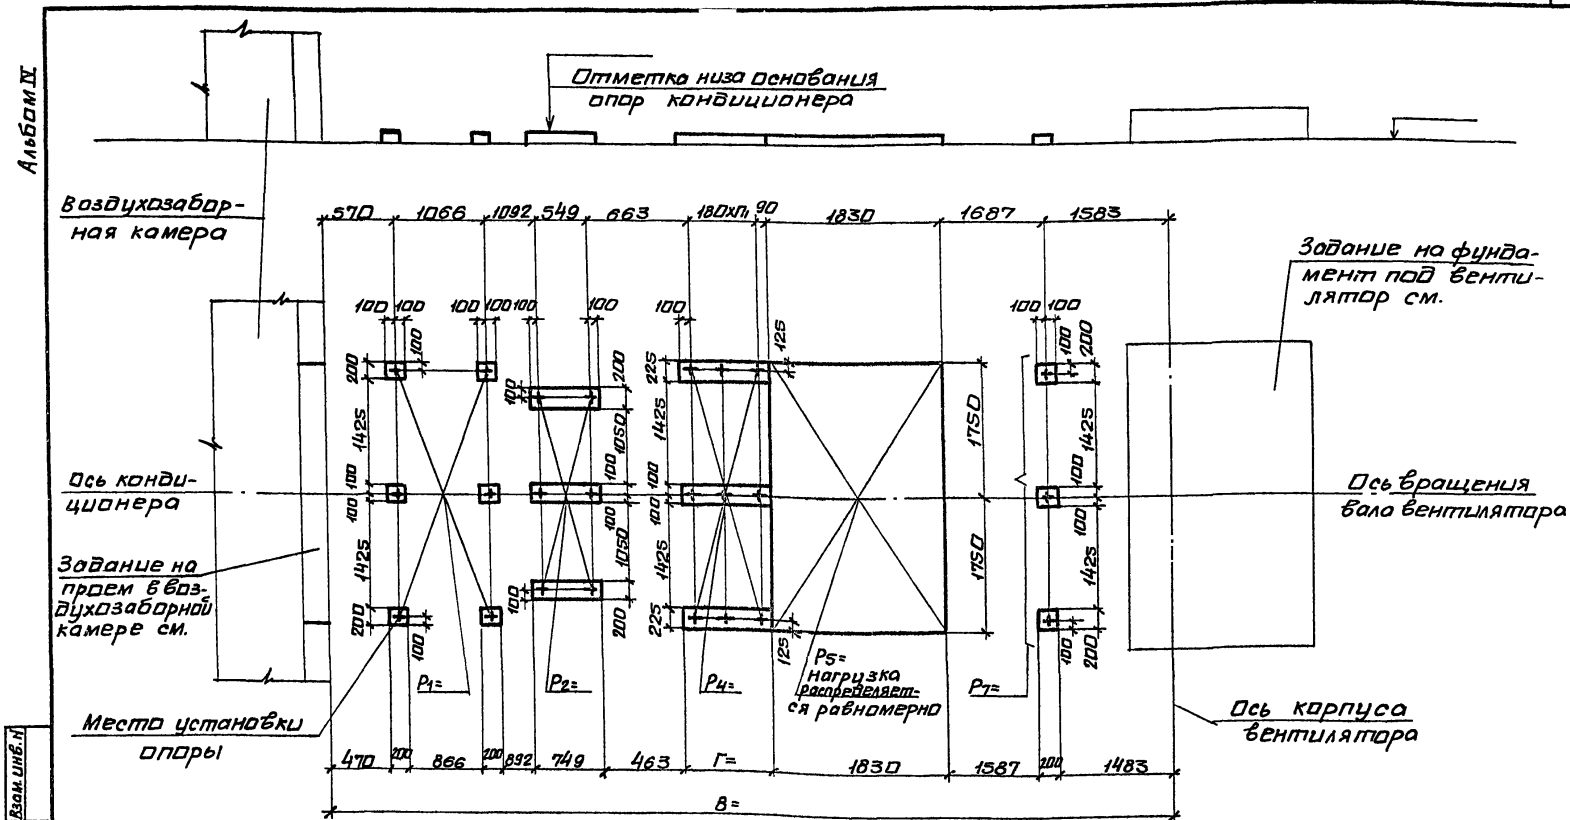

УНБ.И.П.ПОДЛ. ПОДПИСЬ ИДАТА ВЗАМ.УНБ.И.


Нач. отд.	Белорусь	Мин	904-02-35.88 Строительное задание. КТЦЗ-125. Компоновка 57.	Страниц	Лист	Листов
И.контр.	Табак	Мин		Р	115	
Гл. спец.	Синацкий	Мин		Госстрой СССР Харьковский сантехпроект		
Рук. гр.	Сандик	Мин				
Ст. инж.	Бзяльская	Мин				
Ст. инж.	Караджа	Мин				
Инж.	Герасименко	Мин				

ШИБ.ПРОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ШИБ.Н

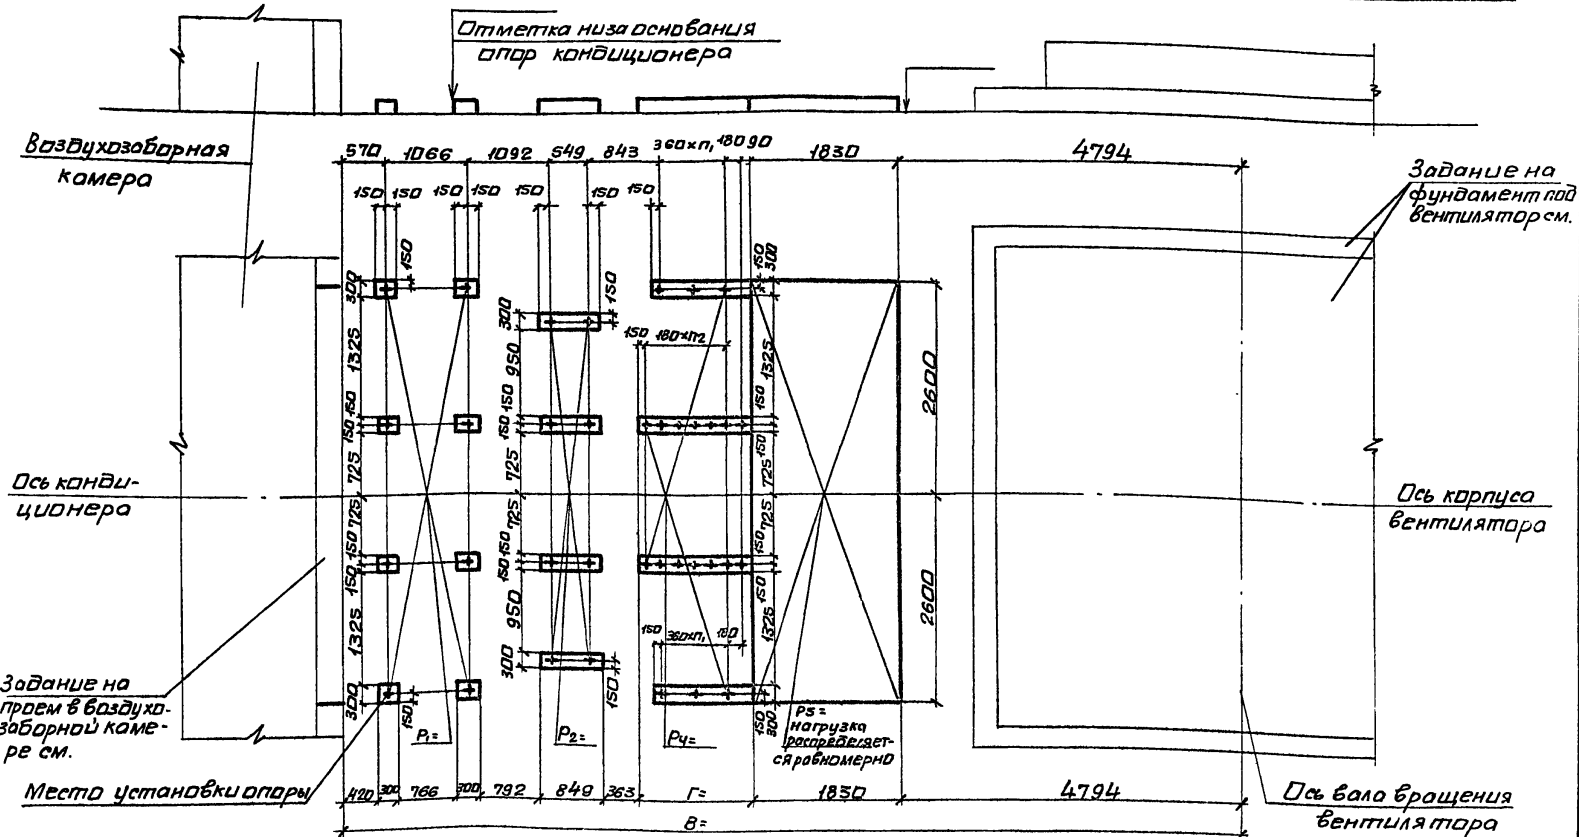

10107/5

				904-02-35.88			
Нач.отд.	Белорусов	<i>[подпись]</i>		Строительное задание. КТЦ 3-200. Компновбка 57.	Стадия	Иуст	Иустов
Ин.контр.	Табак				Р	177	
П.спец.	Синайский	<i>[подпись]</i>					
Руч.гр.	Сандик	<i>[подпись]</i>					
Ст.инж.	Балаская	<i>[подпись]</i>					госстрой ссэр
Ст.инж.	Карзиев	<i>[подпись]</i>					харьковский
Инж.	Герошенко	<i>[подпись]</i>					саиитехпроект

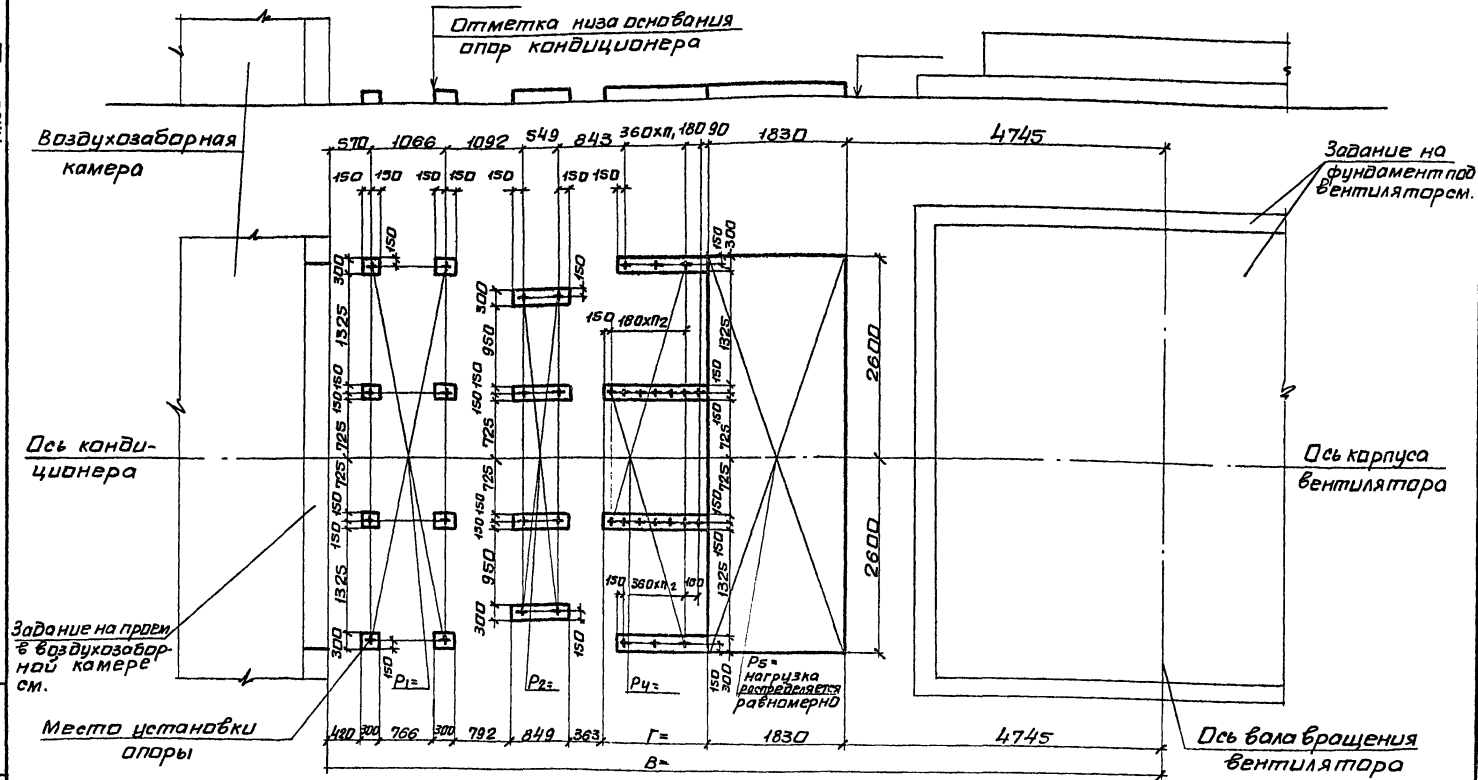

10107/5

904-02-35.88


Строительное задание.	Студия	Лист	Листов
КТЦЗ-250.	Р	178	
Компоновка 57.	Госстрой СССР Харьковский		

Госстрой СССР
Харьковский
Сантехпроект

Нач.отд.	Белаяусов	В.И.
Н.контр.	Табак	В.И.
Гл. спец.	Синайский	В.И.
Руч. гр.	Сандак	В.И.
Ст. инж.	Бяльская	В.И.
Ст. инж.	Корзоба	В.И.
Инж.	Григоренко	В.И.


Амбон IV


Шифр проекта: 904-02-35.88

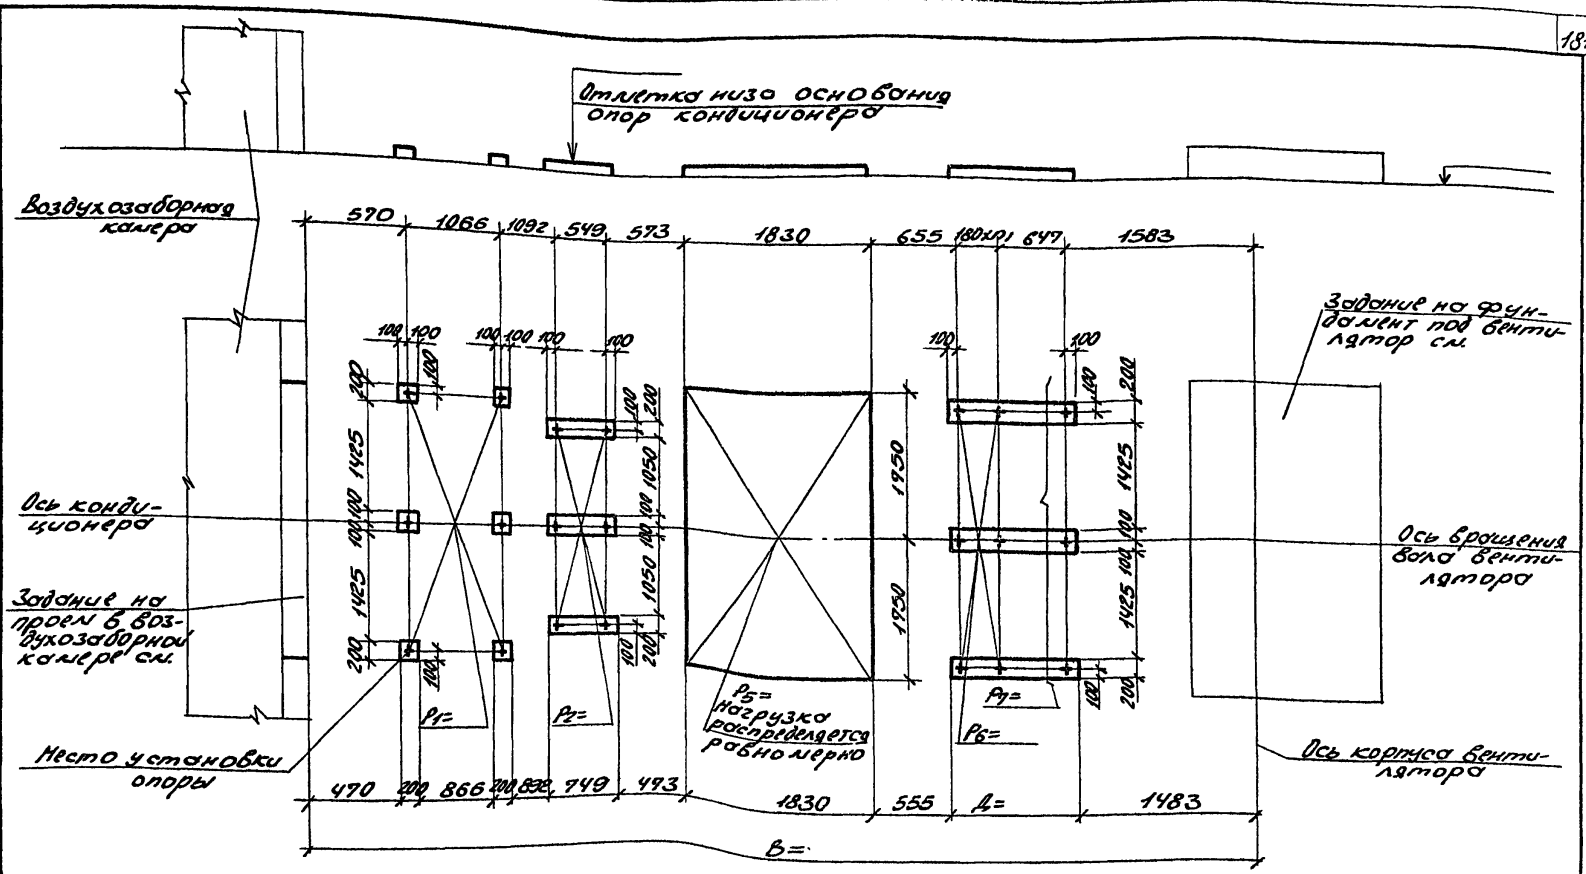

Исполн.	Белонцов	М.И.		904-02-35.88		
И.контр.	Годик	В.И.		Строительное задание. КТЗ-125. Капотовка 58.		
Д.спец.проект.	Белонцов	М.И.				
Арх.гр.	Годик	В.И.				
Ст.инж.	Белонцов	М.И.				
Ст.инж.	Капотов	В.И.				
Инж.	Воронцов	В.И.		Лист	179	Лист 68
				Госстрой СССР Харьковский Синтезпроект		

[illegible]


[illegible]

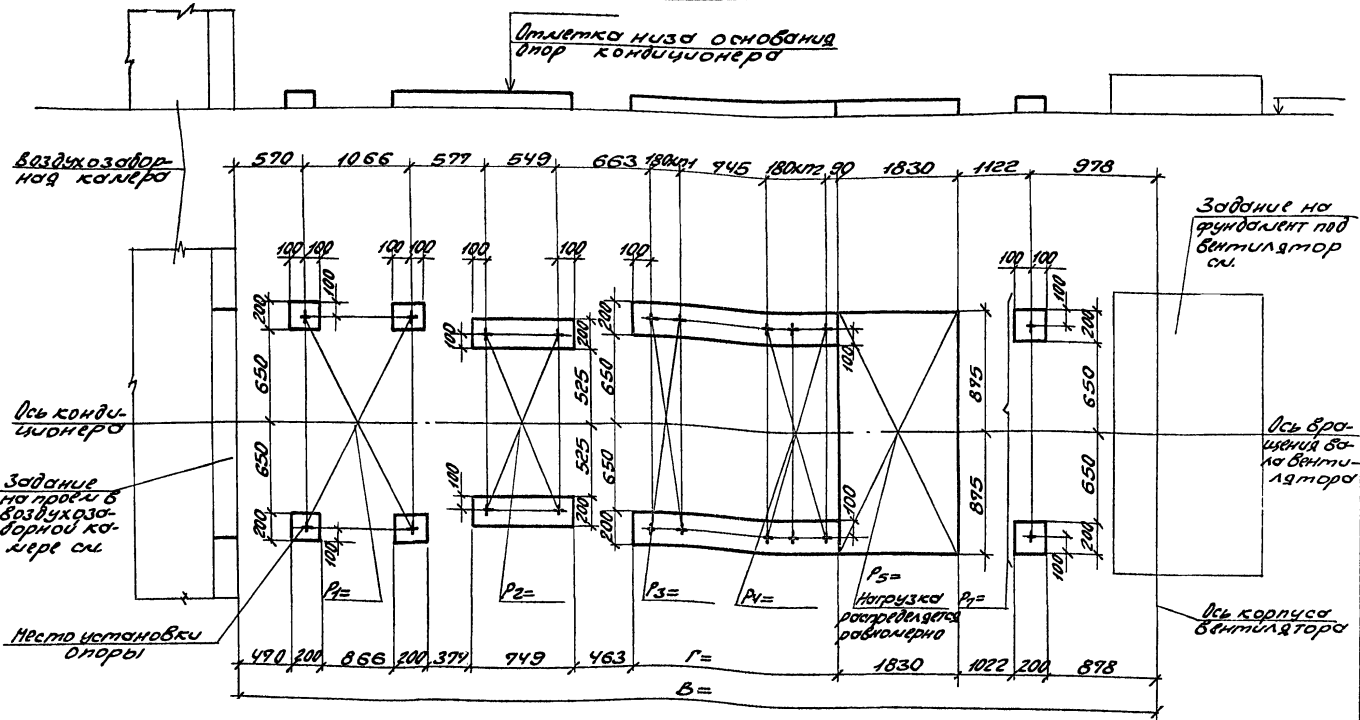[illegible]




904-02-35.88

Нач.отр.	Белюков	ММ	904-02-35.88		
Н.контр.	Горбук				
П.спец.	Чинюков	ММ			
Рук.ср.	Сандук	ММ			
П.инж.	Бильская	ММ			
Ст.инж.	Корзубов	ММ	Строительное зодшние. КТУ 3-125. Компновка 60.		
Инж.	Горюхины	ММ			
			Стар	Лист	Листов
			Р	184	
			Госстрой СССР Горьковский Сондпроект		

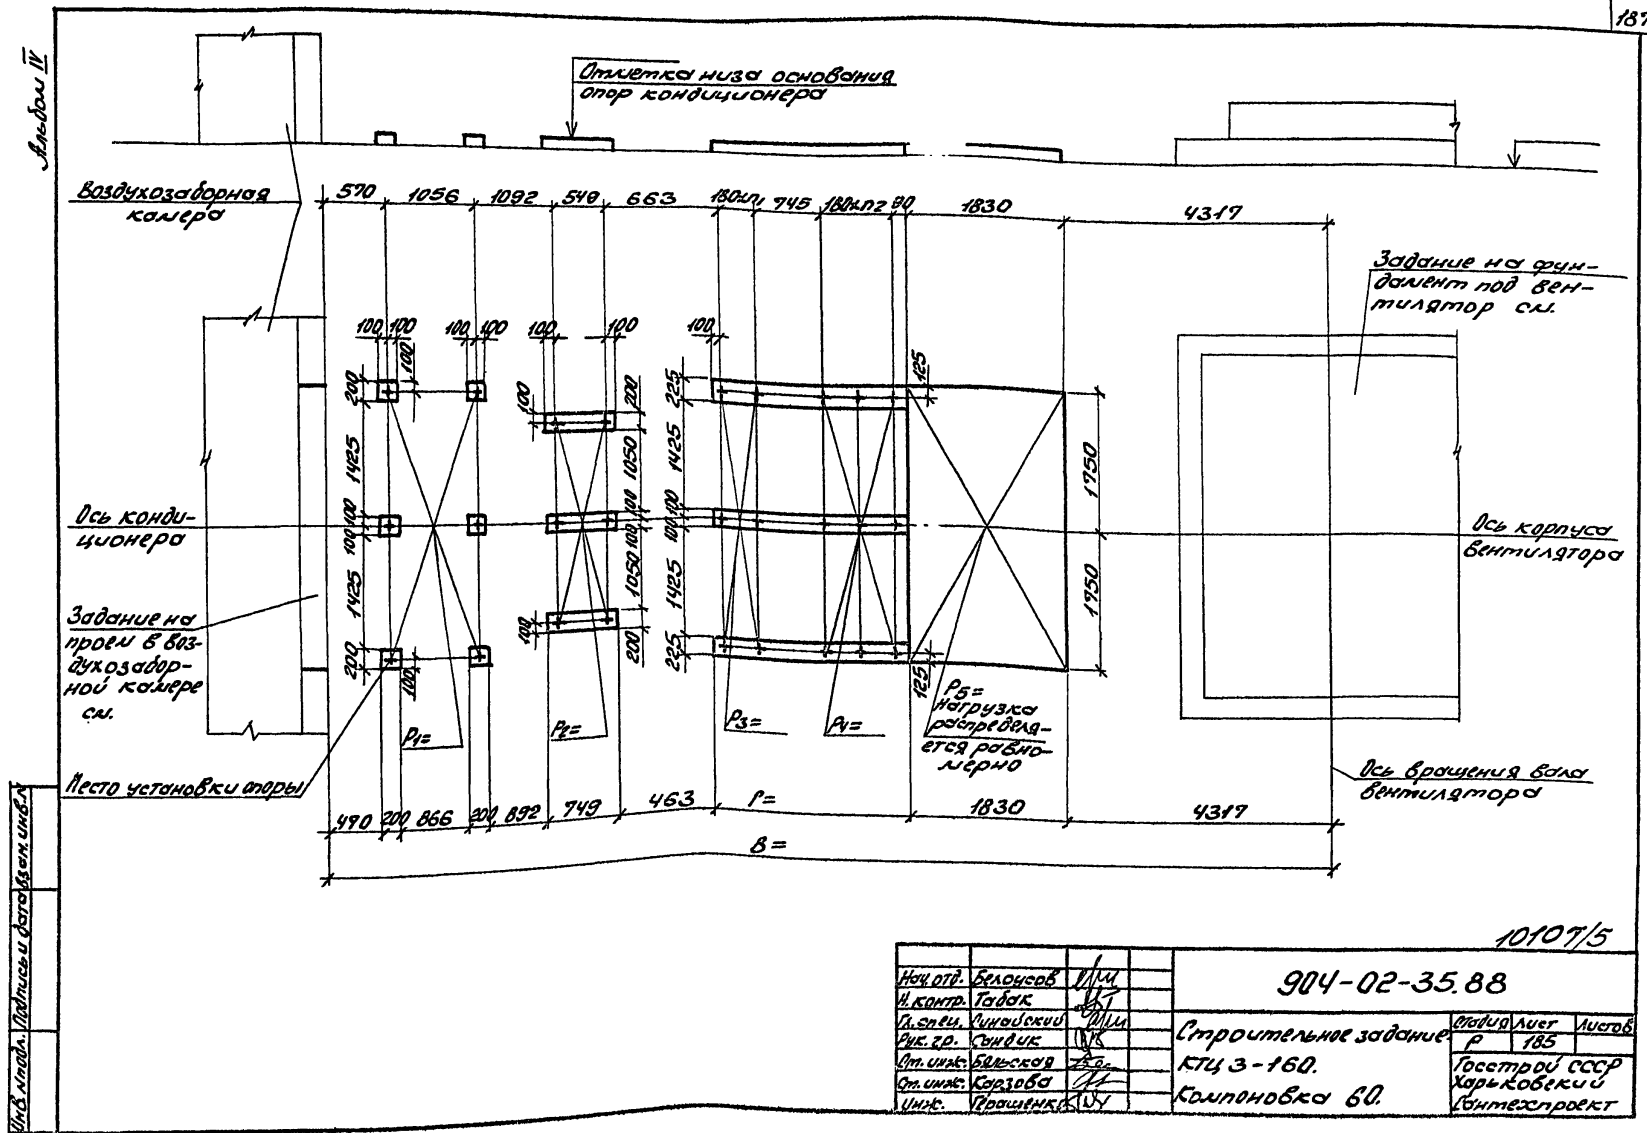

УНБ МПДЛ. Подпись и фото взам. УНБ.Л

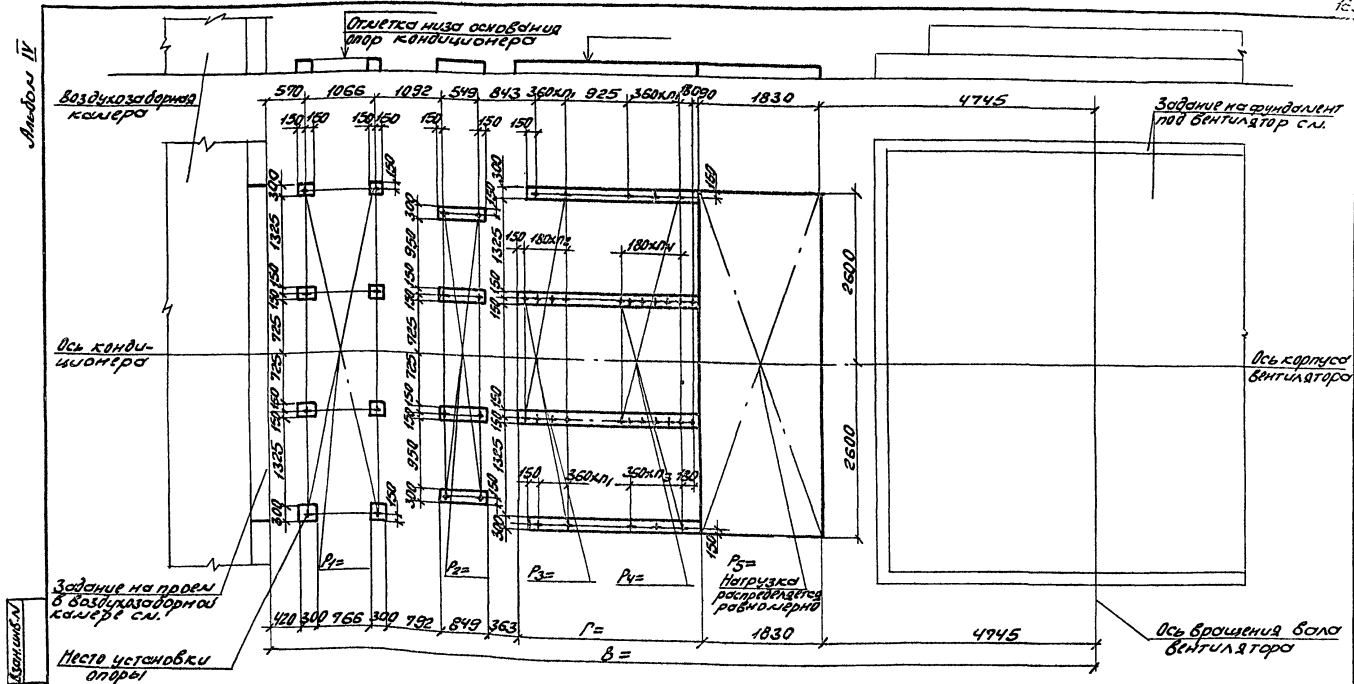


10107/5

[illegible]



Лист IV

Шифр проекта, раздел и лист

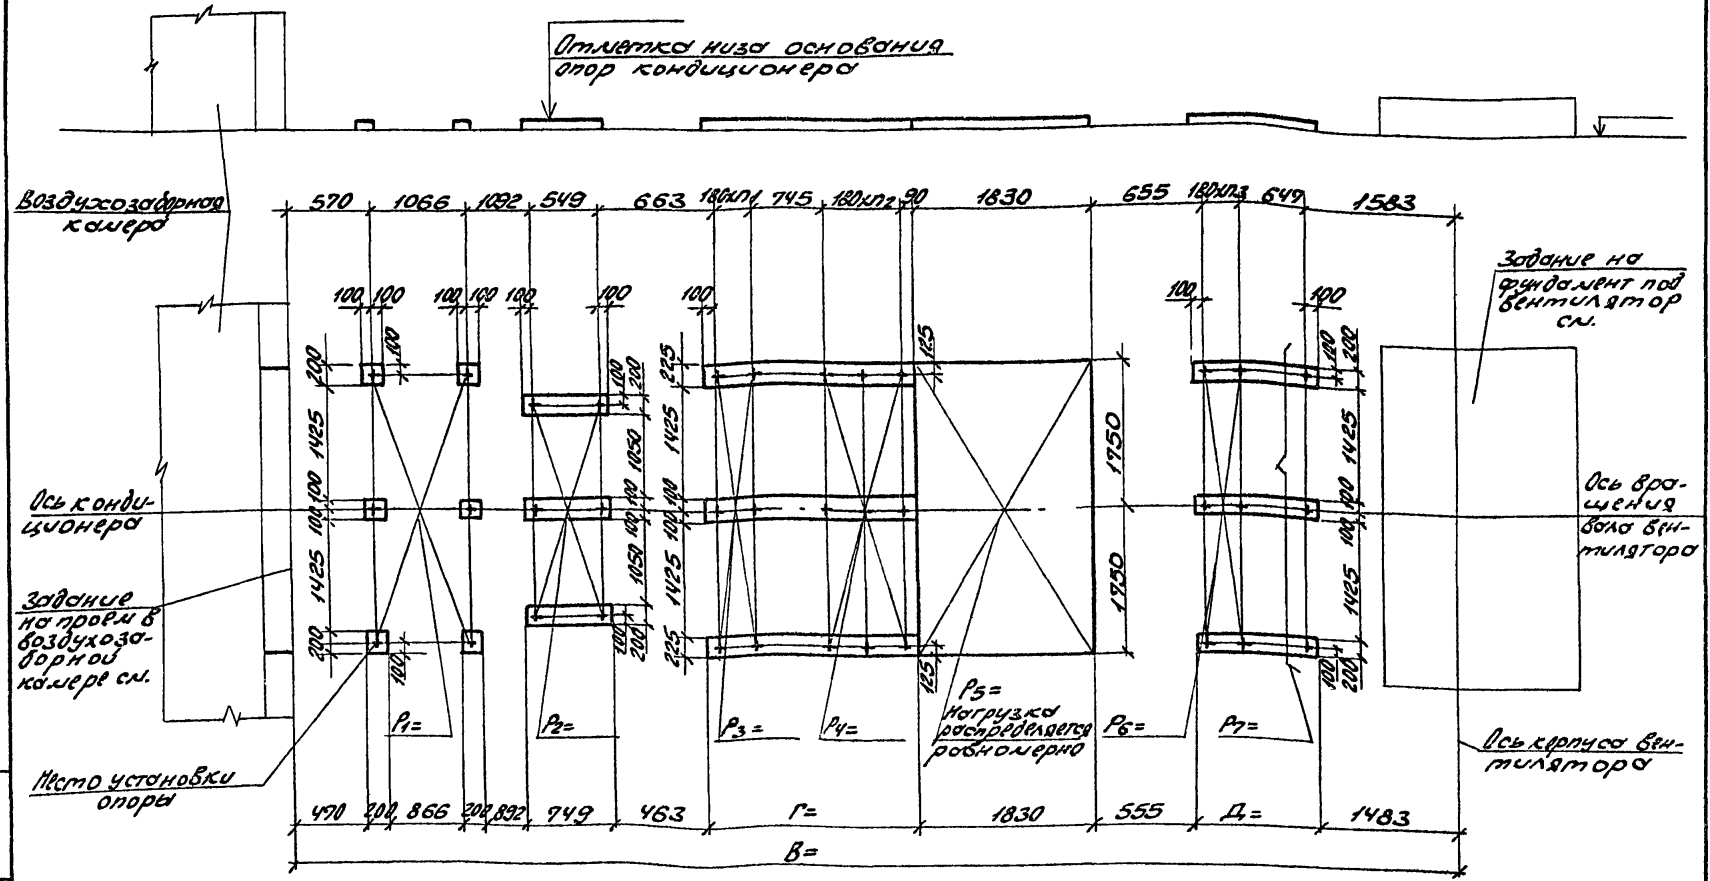

10107/5

Исполн.	Белоскоб	И.И.	904-02-35.88
Н.контр.	Тошак	И.И.	
А.спец.	Белоскоб	И.И.	
Эк.зр.	Гридик	И.И.	
Ст.инж.	Белоскоб	И.И.	
Ст.инж.	Корзобо	И.И.	
Инж.	Проценко	И.И.	
Строительное здание.			Подпись
КТЦ 3-125.			Р 188
Композитка 61.			Посмотр СССР
			Харьковский
			Синтезпроект

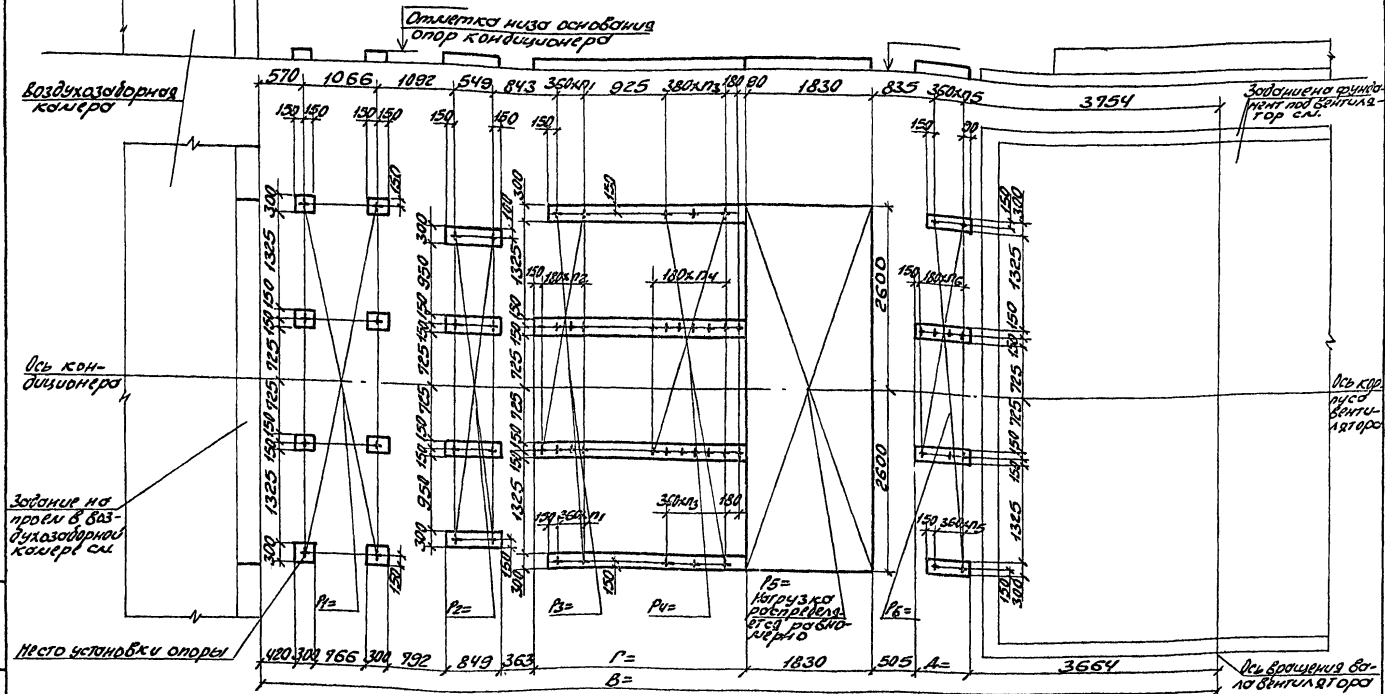

10107/5

904-02-35.88

Нач. отд.	Белонцов	В.И.
Н. контр.	Годак	И.И.
Гл. спец.	Ринковский	В.И.
Рук. з.р.	Синдик	В.И.
Сл. инж.	Бальсевич	В.И.
Сл. инж.	Курзубов	В.И.
Инж.	Грошеченко	В.И.

Строительное задание.
КТЧЗ-200.
Каппоновка 61.

Вотус	Луст	Лустов
Р	189	

Госстроя СССР
Харьковский
СНИИТЕХпроект

Таблица размеров и нагрузок

№ ст-ро-ки	N лис-та стро-и	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			Поверхность секции, м ²						
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
1	5	10	—	—	—	—	—	—	—
2	6	20	—	—	—	—	—	—	—
3	7	31,5	—	—	—	—	—	—	—
4	8	40	—	—	—	—	—	—	—
5	9	63	—	—	—	—	—	—	—
6	10	80	—	—	—	—	—	—	—
7	11	125	—	—	—	—	—	—	—
8	12	160	—	—	—	—	—	—	—
9	13	200	—	—	—	—	—	—	—
10	14	250	—	—	—	—	—	—	—
11	15	320	—	—	—	—	—	—	—

№ ст-ро-ки	N лис-та стро-и	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			Поверхность секции, м ²						
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
12	16	160	—	—	—	—	—	—	—
13	17	250	—	—	—	—	—	—	—
14	18	10	—	—	—	—	—	—	—
15	19	20	—	—	—	—	—	—	—
16	20	31,5	—	—	—	—	—	—	—
17	21	40	—	—	—	—	—	—	—
18	22	63	—	—	—	—	—	—	—
19	23	80	—	—	—	—	—	—	—
20	24	125	—	—	—	—	—	—	—
21	25	160	—	—	—	—	—	—	—
22	26	200	—	—	—	—	—	—	—

А 16 Б 0 М IV

№ ст-ро-ку	N лис-та стро-и	про-центы от по-сто-янной	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Площадь сечения, м ²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
23	27	250	—	—	—	—	—	—	2300	4000	—	—	14720	—	—
									60,0	27,6	—	—	74,0	—	—
24	28	80	—	—	—	—	—	—	890	2500	—	—	7470	—	320
									17,8	16,8	—	—	45,8	—	21,0
25	29	160	—	—	—	—	—	—	2020	2950	—	—	9900	—	—
									36,0	21,8	—	—	55,6	—	—
26	30	250	—	—	—	—	—	—	2800	4000	—	—	14720	—	—
									38,6	27,6	—	—	74,0	—	—
27			0	—	—	6100	1402	—	—	—	—	450	—	—	—
									—	—	—	2,0	—	—	—
28	31	10	1	—	—	6280	1582	—	110	310	—	850	1500	—	100
									3,1	6,9	—	2,8	12,0	—	1,8
29			2	—	—	6460	1762	—	—	—	—	1250	—	—	—
									—	—	—	3,6	—	—	—
30			0	—	—	6255	1402	—	—	—	—	450	—	—	—
									—	—	—	2,9	—	—	—
31	32	20	1	—	—	6435	1582	—	160	390	—	850	1810	—	100
									4,6	9,7	—	4,1	16,7	—	2,7
32			2	—	—	6615	17,62	—	—	—	—	1250	—	—	—
									—	—	—	5,3	—	—	—
33	33	315	0	—	—	6315	1402	—	185	715	—	640	3830	—	100
									6,2	12,5	—	3,5	25,7	—	3,7

№ ст-ро-ку	N лис-та стро-и	про-центы от по-сто-янной	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Площадь сечения, м ²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
34			1	—	—	6495	1582	—	—	—	—	1240	—	—	—
	33	315							185	715	—	4,9	3830	—	100
35			2	—	—	6675	1762	—	6,2	12,6	—	1840	25,7	—	3,7
									—	—	—	6,3	—	—	—
36			0	—	—	6880	190	—	—	—	—	800	—	—	—
									—	—	—	4,0	—	—	—
37	34	40	1	—	—	7060	370	—	460	690	—	1550	4400	—	100
									15,8	9,6	—	5,6	28,4	—	4,4
38			2	—	—	7240	550	—	—	—	—	2300	—	—	—
									—	—	—	7,2	—	—	—
39			0	—	—	7105	190	—	—	—	—	1200	—	—	—
									—	—	—	5,1	—	—	—
40	35	63	1	—	—	7285	370	—	430	1440	—	2350	6910	—	250
									9,2	18,5	—	7,1	37,9	—	18,7
41			2	—	—	7465	550	—	—	—	—	3500	—	—	—
									—	—	—	9,1	—	—	—
42			0	—	—	7670	190	—	—	—	—	1510	—	—	—
									—	—	—	5,6	—	—	—
43	36	80	1	—	—	7850	370	—	800	1315	—	2460	7420	—	320
									24,4	13,6	—	7,8	42,4	—	21,0
44			2	—	—	8030	550	—	—	—	—	4410	—	—	—
									—	—	—	10,0	—	—	—

Инв. № подл. Подпись и дата

Инв. № подл. Подпись и дата

10107/5

904-02-35.88

Лист
191

А16Б0М11

№ ст-ро-ку	N лис-та стро-и	про-из-во-д-ст-во	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Площадь секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
45	37	125	0	—	—	8050	190	—	1530 31,0	2060 17,0	—	2270	9040 46,5	—	450 31,8
46			1	—	—	8230	370	—			—	7,1		—	
47			2	—	—	8410	550	—			—	6670		—	
48	38	160	0	—	—	9612	190	—	1625 45,2	2500 19,2	—	2780	9820 50,8	—	—
49			1	—	—	9792	370	—			—	8,0		—	
50			2	—	—	9972	550	—			—	5480		—	
51	39	200	0	1	—	9934	600	—	2200 41,0	3050 21,0	—	3580	13280 63,7	—	—
52			1	3	—	10294	960	—			—	12,1		—	
53			2	5	—	10654	1320	—			—	7080		—	
54	40	250	0	1	—	10400	600	—	2300 60,0	3680 23,2	—	4390	14640 68,2	—	—
55			1	3	—	10760	960	—			—	18,9		—	
											—	10580	—	—	—
											—	25,7	—	—	—
											—	4390	—	—	—
											—	13,4	14640	—	—
											—	8690	68,2	—	—
											—	21,0	—	—	—

N ст- ро- ку	N ли- ста стро- и- те- ле- ра- бо- ты	про- из- во- д- ст- во	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м2						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
56	40	250	2	5	—	1120	1320	—	2300	3680	—	12990	14640	—	—
									60,0	23,2	—	28,6	68,2	—	—
57			0	—	—	7105	190	—			—	1510		—	—
											—	5,6		—	—
58	41	80	1	—	—	7285	370	—	890	1315	—	2960	7420	—	320
									17,8	13,6	—	7,8	42,4	—	21,0
											—	4410		—	—
59			2	—	—	7465	550	—			—	10,0		—	—
											—	2780		—	—
60			0	—	—	9097	190	—			—	8,0		—	—
61	42	160	1	—	—	9277	370	—	2020	2500	—	5480	9820	—	—
									36,0	19,2	—	11,2	50,8	—	—
											—	8180		—	—
62			2	—	—	9457	550	—			—	14,4		—	—
											—	4390		—	—
63			0	1	—	9885	600	—			—	13,4		—	—
											—	8690	14640	—	—
64	43	250	1	3	—	10245	960	—	2000	3680	—	21,0	68,2	—	—
									38,6	23,2	—	12990		—	—
											—	28,6		—	—
65			2	5	—	10605	1320	—			—	800	4100	—	100
									170	800	—	4,0	28,4	—	4,4
66	44	40	0	—	—	6315	1402	—	6,8	14,0	—	4,0	28,4	—	4,4

Инв. подл. Подпись и дата в. зам. инв. п.

101076

904-02-35.88

Лист 192

Альбом IV

№ СТ- РО- КУ	N ЛИС- ТА СТ- РО- КУ	ПРО- УЗЛО- ВЫЕ АВ- ТО- МА- ТИ- ЗЫ	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	А	Площадь сечения, м ²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
67	44	40	1	—	—	6495	1582	—	170	800	—	1550	—	—	—
68			2	—	—	6675	1762	—	6,8	14,0	—	5,6	4100	—	100
											—	2300	28,4	—	4,4
											—	7,2	—	—	—
69			0	—	—	5185	190	—			—	450		—	—
											—	2,0	—	—	—
70	45	10	1	—	—	5965	370	—	110	660	—	850	1500	—	100
									3,1	6,6	—	2,8	12,0	—	1,8
											—	1250	—	—	—
71			2	—	—	6145	550	—			—	3,6	—	—	—
											—	450	—	—	—
											—	2,9	—	—	—
72			0	—	—	5940	1180	—			—	850	1810	—	100
									160	1065	—	4,1	16,7	—	2,7
73	46	20	1	—	—	6120	1360	—	4,6	9,7	—	1250	—	—	—
											—	640	—	—	—
74			2	—	—	6300	1540	—			—	5,3	—	—	—
											—	3,5	—	—	—
75			0	—	—	6190	190	—			—	1240	3830	—	100
									185	1575	—	4,9	25,7	—	3,7
76	47	35,5	1	—	—	6370	370	—	6,2	14,3	—	1840	—	—	—
											—	6,3	—	—	—
77			2	—	—	6550	550	—			—			—	—

№ СТ- РО- КУ	N ЛИС- ТА СТ- РО- КУ	ПРО- УЗЛО- ВЫЕ АВ- ТО- МА- ТИ- ЗЫ	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	А	Площадь сечения, м ²							
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
78			0	—	—	6755	190	—			—	800		—		
											—	4,0		—		
79	48	40	1	—	—	6935	370	—	460	1500	—	1550	4000	—	100	
									15,8	11,2	—	5,6	28,4	—	4,1	
											—	2300		—		
80			2	—	—	7115	550	—			—	7,2		—		
											—	1200		—		
81			0	—	—	6980	190				—	5,1		—		
82	49	63	1	—	—	7160	370		430	2740	—	2350	6910	—	250	
									9,2	22,1	—	7,1	37,9	—	18,7	
											—	3500		—		
83			2	—	—	7340	550				—	9,1		—		
											—	1510		—		
84			0	—	—	7915	190				—	5,6		—		
85	50	80	1	—	—	7725	370		800	2500	—	2960	7420	—	320	
									24,4	16,8	—	7,8	42,4	—	21,0	
											—	4410		—		
86			2	—	—	7905	550				—	10,0		—		
											—	2270		—		
87			0	—	—	7925	190		1530	2740	—	7,1	9040	—	450	
									31,0	19,9	—	4470	46,5	—	31,8	
88	51	125	1	—	—	8105	370				—	9,9		—		

Инв. и подл. Подпись и дата

Взам. инв. и

10/10/15

904-02-35.88

Лист
193

Альбом IV

№ ст-ро-ку	N пас-порта стро-и	проект-ная альбом-ная серия	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	А	Поверхность секции, м²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
89	51	125	2	—	—	8285	550	—	1530	2740	—	6670	9040	—	450
									31,0	19,9	—	12,7	46,5	—	31,8
90			0	—	—	9481	190	—			—	2780		—	—
											—	8,0		—	—
91	52	160	1	—	—	9661	370	—	1625	2450	—	5480	9820	—	—
									45,2	19,2	—	11,2	50,8	—	—
92			2	—	—	9841	550	—			—	8180		—	—
											—	14,4		—	—
93			0	1	—	9809	600	—			—	3580		—	—
											—	12,1		—	—
94	53	200	1	3	—	10169	960	—	2200	3500	—	7080	13280	—	—
									44,0	21,0	—	18,9	63,7	—	—
95			2	5	—	10889	1320	—			—	10580		—	—
											—	25,7		—	—
96			0	1	—	10275	600	—			—	4390		—	—
											—	13,4		—	—
97	54	250	1	3	—	10635	960	—	2300	4000	—	8690	14640	—	—
									60,0	23,2	—	21,0	68,2	—	—
98			2	5	—	10995	1320	—			—	12990		—	—
											—	28,6		—	—
99	55	80	0	—	—	6980	190	—	890	2500	—	1510	7420	—	320
									17,8	16,8	—	5,6	42,4	—	21,0

№ ст-ро-ку	N пас-порта стро-и	проект-ная альбом-ная серия	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
								Площадь секции, м ²							
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	А	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
									F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
100	55	80	1	—	—	7160	370	—	890	2500	—	2950	—	—	—
101			2	—	—	7340	550	—	17,8	16,8	—	7,8	7420	—	320
											—	4410	42,4	—	21,0
											—	10,0	—	—	—
102			0	—	—	8972	190	—			—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—
103	56	160	1	—	—	9152	370	—	2020	2950	—	5480	9820	—	—
									36,0	21,8	—	11,2	50,8	—	—
104			2	—	—	9332	550	—			—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—
105			0	1	—	9760	600	—			—	—	—	—	—
									2800	4000	—	8690	14690	—	—
106	57	250	1	3	—	10120	960	—	38,6	27,6	—	21,0	68,2	—	—
											—	—	—	—	—
107			2	5	—	10480	1320	—			—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—
108			0	—	—	6190	190	—			—	800	—	—	—
											—	4,0	—	—	—
109	58	40	1	—	—	6370	370	—	170	1610	—	1550	4100	—	100
									6,8	15,5	—	5,6	28,4	—	4,4
											—	2200	—	—	—
110			2	—	—	6550	550	—			—	7,2	—	—	—

Шифр подл. подл. и дата вв. шифр

10107/5

904-02-35.88

Лист

194

Албому

№ ст-ро-ку	N лис-та ст-ро-ки	про-исхо-ждение по со-ставу	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м ²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
			П1	П2	П3	В	Г	Д	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
111	59	10	0	—	—	6665	—	847	110 3,1	310 6,9	—	—	1510 12,7	470 3,9	100 1,8
112			1	—	—	6845	—	1027			—	—		870 4,7	
113	60	20	0	—	—	6820	—	847	160 4,6	390 9,7	—	—	1820 17,4	430 5,6	100 2,7
114			1	—	—	7000	—	1027			—	—		880 6,8	
115	61	31,5	0	—	—	6880	—	847	185 6,2	715 12,5	—	—	3830 26,2	680 7,2	100 3,7
116			1	—	—	7060	—	1027			—	—		1280 8,6	
117	62	40	0	—	—	7445	—	847	460 15,8	690 9,6	—	—	4090 28,8	890 8,4	100 4,4
118			1	—	—	7625	—	1027			—	—		1640 10,0	
119	63	63	0	—	—	7805	—	847	430 9,2	1440 8,5	—	—	6910 41,0	12,9 2480	130 7,8
120			1	—	—	7285	—	1027			—	—		14,9	
121	64	80	0	—	—	7670	—	847	800 24,4	1315 13,6	—	—	7420 45,8	1660 14,4	160 8,8

№ ст-ро-ку	N лис-та ст-ро-ки	про-исхо-ждение по со-ставу	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м ²						
									P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
122	64	80	1	—	—	7850	—	1027	800 24,4	1315 13,6	—	—	7420 45,8	3110 16,6	160 8,8
123	65	125	0	—	—	8050	—	847	1530 31,0	2060 17,0	—	—	9040 50,7	18,9 4690	220 11,8
124			1	—	—	8230	—	1027	—	—	—	—	21,7	—	—
125	66	160	0	—	—	8612	—	190	1625 45,2	2500 19,2	—	—	9900 55,6	8,0 5480	—
126			1	—	—	9792	—	370	—	—	—	—	11,2	—	—
127	67	200	0	1	—	9934	—	420	2200 41,0	3050 21,0	—	—	13360 68,9	12,1 7080	—
128			1	3	—	10294	—	780	—	—	—	—	18,9	—	—
129	68	250	0	—	—	10400	—	420	2300 60,0	3680 23,2	—	—	14720 74,0	13,4 8690	—
130			1	—	—	10760	—	780	—	—	—	—	21,0	—	—
131	69	80	0	—	—	7105	—	847	890 17,8	1315 13,6	—	—	7420 45,8	14,4 3110	160 8,8
132			1	—	—	7285	—	1027	—	—	—	—	16,6	—	—

Дир. Испол. Подпись и дата

Вам. инб. Н

10107/5

904 - 02 - 35.88

195

Альбом IV

№ ст- ро- ки	N ли- ста ро- ли	Пре- вар- итель- ные по- казате- ли	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Δ	Поверхность секции, м ²						
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
								F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	
133	70	160	0	—	—	9097	—	190	2020	2500	—	—	—	2780	—
134			1	—	—	9277	—	370	36,0	36,0	—	—	55,6	5480	—
											—	—	—	11,2	—
135	71	250	0	1	—	9885	—	420	2800	3680	—	—	—	4390	—
									38,6	27,6	—	—	—	13,4	—
136			1	3	—	10245	—	780			—	—	—	8690	—
											—	—	—	21,0	—
137	72	10	0	—	—	6350	—	847	110	660	—	—	—	470	—
									3,1	6,6	—	—	—	3,9	100
138			1	—	—	6530	—	1027			—	—	—	870	1,8
											—	—	—	4,7	—
139	73	20	0	—	—	6505	—	847	160	1065	—	—	—	480	—
									4,6	9,7	—	—	—	5,6	100
140			1	—	—	6685	—	1027			—	—	—	880	2,7
											—	—	—	6,8	—
141	74	3,5	0	—	—	6755	—	847	185	1575	—	—	—	680	—
									6,2	14,3	—	—	—	7,2	100
142			1	—	—	6935	—	1027			—	—	—	1280	3,7
											—	—	—	8,6	—
143	75	40	0	—	—	7320	—	847	460	1500	—	—	—	890	100
									15,8	11,2	—	—	—	8,4	4,4

№ ст- ро- ки	N ли- ста ро- ли	Пре- вар- итель- ные по- казате- ли	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
								Поверхность секции, м ²							
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Δ	P ₁ F ₁	P ₂ F ₂	P ₃ F ₃	P ₄ F ₄	P ₅ F ₅	P ₆ F ₆	P ₇ F ₇
144	75	40	1	—	—	7500	—	1027	460 15,8	1500 14,2	—	—	4090 28,8	1640 10,0	100 4,4
145	76	63	0	—	—	6980	—	847	430 9,2	2740 22,1	—	—	6910 41,0	12,9 2480	130 7,8
146			1	—	—	7160	—	1027	—	—	—	—	14,9	1660	—
147	77	80	0	—	—	7545	—	847	800 24,4	2500 16,8	—	—	7420 45,8	14,4 3110	160 8,8
148			1	—	—	7725	—	1027	—	—	—	—	16,6	2490	—
149	78	125	0	—	—	7025	—	847	1530 31,0	2740 19,9	—	—	9040 50,7	18,9 4690	220 11,8
150			1	—	—	8105	—	1027	—	—	—	—	21,7	2780	—
151	79	160	0	—	—	9487	—	190	1625 45,2	2950 21,8	—	—	9900 55,6	8,0 5480	—
152			1	—	—	9667	—	370	—	—	—	—	11,2	3580	—
153	80	200	0	1	—	9719	—	420	2200 41,0	3500 25,7	—	—	13360 68,9	12,1 7080	—
154			1	3	—	10079	—	780	—	—	—	—	18,9	—	—

Инв. № подл. Подпись и дата в/зам. инв.-л.

10107/5

904-02-35.88

Изм.
196

АЛБАНД

№ ст- ро- ку	№ ис- т- ро- ку	№ ис- т- ро- ку	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Δ	Поверхность секции, м ²						
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
									F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
155	81	250	0	1	—	10275	—	420	2300 60,0	4000 27,6	—	—	14720 74,0	13,4	—
156			1	3	—	10835	—	780	—	—	—	—	—	21,0	—
157	82	80	0	—	—	6980	—	847	890 17,8	2500 16,8	—	—	1420 45,8	14,4	160 8,8
158			1	—	—	7160	—	1027	—	—	—	—	—	16,6	—
159	83	160	0	—	—	8972	—	190	2020 36,0	2950 21,8	—	—	9900 55,6	8,0	—
160			1	—	—	9152	—	370	—	—	—	—	—	11,2	—
161	84	250	0	1	—	9760	—	420	2800 38,6	4000 27,6	—	—	14720 74,0	13,4	—
162			1	3	—	10120	—	780	—	—	—	—	—	8690 21,0	—
163			0	1	—	6845	1402	847	—	—	—	450 2,0	—	—	—
164	85	10	1	1	—	7025	1582	847	110 3,1	310 6,9	—	850 2,8	1480 11,5	470 3,9	100 1,8
165			2	1	—	7205	1762	847	—	—	—	1250 3,6	—	—	—

№ ст- ро- ку	№ ис- т- ро- ку	№ ис- т- ро- ку	№ ис- т- ро- ку	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
				П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Δ	Поверхность секции, м ²						
										P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
166				0	1	—	7025	1402	1027			—	450			
												—	2,0			
167	85	10		1	1	—	7205	1582	1027	110	310	—	850	1480	870	100
										3,1	6,9	—	2,8	11,5	4,7	1,8
												—	1250			
168				2	1	—	7385	1762	1027			—	3,6			
												—	450			
169				0	0	—	7000	190	847			—	2,9			
												—	850	1790	480	
170				1	0	—	7180	370	847			—	4,1	15,7	5,6	
												—	1250			
171				2	0	—	1360	550	847	160	390	—	5,3			100
	86	20								4,6	9,7	—	450			2,7
172				0	1	—	7180	190	1027			—	2,9			
												—	850	1790	880	
173				1	1	—	7360	370	1027			—	4,1	15,7	6,8	
												—	1250			
174				2	1	—	7540	550	1027			—	5,3			
												—	640			
175				0	0	—	7060	190	847	185	715	—	3,5	3790	720	100
	87	315								6,2	12,5	—	1240	24,1	7,2	3,7
176				1	0	—	7240	370	847			—	4,9			

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. Инв. №

904-02-35.88

10107/5

Инв. №

197

Шнв и подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

10107/5

904-02-35.88

198

Шнв. № подл.	Подпись и дата	Взам. ЛНБ. Н
--------------	----------------	--------------

10/07/5

904-02-35. 88

Альбом IV

№ ст-ро-ку	N лис-та ст-ро-ки	про-изво-диль-ское по-ло-же-ние по-до-бу-м-а-ж-ной	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П ₁	П ₂	П ₃	П ₄	В	Г	Д	Площадь секции, м ²						
										P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
										F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
221	94	250	1	3	1	3	11480	960	780	2300	3680	—	8690	—	—	—
222			2	5	1	3	11840	1320		60,0	23,2	—	21,0	14640	8630	—
223			0	0	—	—	7285	190		—	—	—	28,6	—	—	—
224			1	0	—	—	7465	370		—	—	—	1510	—	—	—
225	95	80	2	0	—	—	7645	550		890	1315	—	5,6	—	—	—
226			0	1	—	—	7465	190		17,8	13,6	—	2960	7360	1660	—
227			1	1	—	—	7645	370		—	—	—	7,8	42,4	14,4	—
228			2	1	—	—	7825	550		—	—	—	4410	—	—	—
229	96	160	0	0	—	—	9277	190		—	—	—	10,0	—	—	—
230			1	0	—	—	9457	370		2020	2500	—	8,0	9830	2780	—
231			2	0	—	—	9637	550		36,0	19,2	—	11,2	50,8	8,0	—
										—	—	—	8180	—	—	—
										—	—	—	14,4	—	—	—

№ ст-ро-ку	N лис-та ст-ро-ки	про-изво-диль-ское по-ло-же-ние по-до-бу-м-а-ж-ной	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг								
									Площадь секции, м ²								
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇		
			П ₁	П ₂	П ₃	П ₄	В	Г	Д	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	
232			0	1	—	—	9457	190	370	2020 36,0	2500 19,2	—	2780	9830 50,8	5480 11,2	—	
													—			8,0	—
233	96	160	1	1	—	—	9637	370				—	5480			—	—
												8180					
234			2	1	—	—	9817	550	420	2800 38,6	3680 23,2	—	14,4	14640 68,2	4390 13,4	—	
													—			4390	—
235			0	1	0	1	10245	600				—	13,4			—	—
			1	3	0	1	10605	960	780	2800 38,6	3680 23,2	—	8690	14640 61,2	8640 21,0	—	
236													—			21,0	—
237	97	250	2	5	0	1	10965	1320				—	12990			—	—
												28,6					
238			0	1	1	3	10605	600	780	2800 38,6	3680 23,2	—	4390	14640 61,2	8640 21,0	—	
													—			13,4	—
239			1	3	1	3	10965	960				—	8690			—	—
												21,0	—				
240			2	5	1	3	11325	1320	780	2800 38,6	3680 23,2	—	12990	14640 61,2	8640 21,0	—	
													—			28,6	—
													—			800	—
241	98	40	0	0	—	—	7060	190	370	170 16,8	800 14,0	—	4,0	4050 26,4	890 8,4	100 4,4	
			1	0	—	—	7240	370				—	1550				—
242												—	5,6				—

Шифр и табл. Подпись и дата

904-02-35.88

101075
Лист
200

[illegible]

№ ст-ра-ку	N	Д	В	Г	Д	Статистическая нагрузка без изоляции, кг										
						Поверхность секции, м²										
						Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7				
Размер, мм						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7				
100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000	100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480-500-520-540-560-580-600-620-640-660-680-700-720-740-760-780-800-820-840-860-880-900-920-940-960-980-1000				
254				1	1	—	6865	370	847			—	850			
255				2	1	—	7045	550				—	4,1		480	
256	100	20	0	2	—	6865	190		160	1065	—	450	1790		100	
257				1	2	—	7045	370			4,6	9,7	—	2,9	15,7	
258				2	2	—	7225	550			—	850		880		
259				0	0	—	6935	190			—	640				
260				1	0	—	7115	370	847			—	3,5		720	
261	101	3,5	2	0	—	7295	550				—	1240		7,2		
262				0	1	—	7115	190		185	1575	—	6,3	3790	100	
263				1	1	—	7295	370	6,2			14,3	—	640	24,1	
264				2	1	—	7475	550			—	1840		1320		
											—	6,3				

Шен.Н подл.	подпись и дата	Взам. ЛНВ.Н
-------------	----------------	-------------

904-02-35.88

10407/5

Лист
201

АЛБОМ II

№ ст. ро. ку	№ лю. ст. ро. ку	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг												
			Площадь секции, м ²												
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇						
			F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇						
265	102	40	0	0	—	7500	190	847	460 15,8	1500 11,2	—	800	4050 26,4	890 8,4	100 4,4
—			4,0												
—			1550												
—			5,6												
—			2300												
266			1	0	—	7880	370				—	7,2			
—			800												
—			4,0												
—			1550												
—			5,6												
—	2300														
267	2	0	—	7860	550	—	7,2								
—	1200														
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														
—	3500														
—	9,1														
—	1200														
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														
268	0	1	—	7680	190	847	430 9,2	2740 22,1	—	1200	6850 37,9	1340 12,9	130 7,8		
—	4,0														
—	1550														
—	5,6														
—	2300														
—	7,2														
269	1	1	—	7860	370				—	3500					
—	9,1														
—	1200														
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														
270	2	1	—	8040	550	—	1200								
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														
271	0	0	—	7160	190	847	430 9,2	2740 22,1	—	1200	6850 37,9	1340 12,9	130 7,8		
—	4,0														
—	1550														
—	5,6														
—	2300														
—	7,2														
272	1	0	—	7340	370				—	3500					
—	9,1														
—	1200														
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														
273	2	0	—	7520	550	—	1200								
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														
274	0	1	—	7340	190	1027	430 9,2	2740 22,1	—	1200	6850 37,9	2480 14,9	130 7,8		
—	4,0														
275	1	1	—	7520	370	—	3500								
—	9,1														
—	1200														
—	5,1														
—	2350														
—	7,1														

№ ст. ро. ку	Н лю. ст. ро. ку	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг																	
			Площадь секции, м²																	
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇											
			F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇											
276	103	63	2	1	—	—	7700	550	1027	430	2740	—	3500	6850	2480	130				
										9,2	22,1	—	9,1	37,9	14,9	7,8				
277			0	0	—	—	7725	190	847				—	1510	1660	14,4				
													—	5,6						
278			1	0	—	—	7905	370					—	2960						
													—	7,8						
279			2	0	—	—	8085	550	104	80			—	4410	7360	160				
													800	2500			—	10,0	42,4	8,8
280			0	1	—	—	7905	190					—	1510			—	5,6		
													—	2960			—	7,8		
281			1	1	—	—	8085	370	1027				—	4410	3110	16,6				
													—	7,1						
282			2	1	—	—	8265	550					—	2270			—	9,9	8970	220
													—	6670			—	12,7	46,5	
283			0	0	—	—	8105	190	847				—	2270						
284			1	0	—	—	8285	370					—	7,1						
													—	4470						
285			2	0	—	—	8465	550					—	9,9						
286			0	1	—	—	8285	190	105	125			—	6670						
													—	12,7						
										—	2270	—	7,1							

Информация о подстанции

10107/5

904-02-35.88

Лист
202

Альбом IV

№ ст-ро-ку	N лис-пта стро-те-ро-да	N лис-пта стро-те-ро-да	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Поверхность секции, м²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
287	105	125	1	1	—	—	8465	370	1027	1530	2740	—	4470	8970	4690	220
288			2	1	—	—	8645	550		31,0	19,9	—	6670	46,5	21,7	220
289			0	0	—	—	9667	190				—	2780			
290			1	0	—	—	9847	370	190			—	8,0			
291	106	160	2	0	—	—	10027	550		1625	2950	—	5480	2780		
292			0	1	—	—	9847	190		45,2	21,8	—	11,2	8,0		
293			1	1	—	—	10027	370	370			—	8180	9830		
294			2	1	—	—	10207	550				—	14,4	50,8		
295			0	1	0	1	10169	600				—	2780	5480	11,2	
296	107	200	1	3	0	1	10529	960	420	2200	3500	—	7080	13280	3580	
297			2	5	0	1	10889	1320		41,0	25,7	—	18,9	63,7	12,1	
												—	10580			
												—	25,7			

№ ст-ро-ку	N лис-пта стро-те-ро-да	N лис-пта стро-те-ро-да	N лис-пта стро-те-ро-да	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг							
				П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Поверхность секции, м²						
											P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
											F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
298				0	1	1	3	10529	600				—	3580			
												—	12,1				
299	107	200		1	3	1	3	10889	960	780	2200	3500	—	7080	13280	7080	
											41,0	25,7	—	18,9	63,7	18,9	
300				2	5	1	3	11249	1320				—	10580			
													—	25,7			
301				0	1	0	1	10635	600				—	4390			
													—	13,4			
302				1	3	0	1	10995	960	420			—	8690			
													—	21,0			
303				2	5	0	1	11355	1320				—	12990			
304	108	250		0	1	1	3	10995	600		2300	4000	—	28,6	14640	4390	
											60,0	27,6	—	4390	68,2	13,4	
305				1	3	1	3	11355	960	780			—	8690			
													—	21,0			
306				2	5	1	3	11715	1320				—	12990			
													—	28,6			
307	109	80		0	1	—	—	7160	190				—	1510			
											847	890	2500	—	5,6	7360	1660
308				1	3	—	—	7340	370				—	2960	42,4	14,4	160
													—	7,8			8,8

Уч. и подл. Подписи и дата Взам. Уч. и подл.

904-02-35.88

1010715

Лист

203

Альбом IV

№ сп- ро- ки	Н АУС- ТА СТРО- ИТЕ- ЛЬНО- ГО ДО- КУМ- ЕНТА	Прое- кт до- ку- мент	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг													
										Площадь сечения, м ²													
																	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇																	
309			2		—	—	7520	550	847			—	4410		1660								
												—	10,0		14,4								
												—	1510										
310	109	80	0	1	—	—	7340	190		890	2500	—	5,6	1360		160							
										17,8	16,8	—	2960	42,4	310	8,8							
311			1		—	—	7520	370	1027			—	7,8		16,6								
												—	4410										
312			2		—	—	7700	550				—	10,0										
												—	2780										
												—	8,0										
313			0		—	—	9152	190				—	5480		2780								
												—	11,2		8,0								
314			1	0	—	—	9332	370	190			—	8180										
												—	14,4										
315			2		—	—	9512	550		2020	2950	—	14,4	9830									
	110	160								36,0	21,8	—	2780	50,8									
316			0		—	—	9332	190				—	8,0										
												—	5480		5480								
317			1		—	—	9512	370	370			—	11,2		11,2								
				1								—	8180										
318			2		—	—	9692	550				—	14,4										
										2800	4000	—	4390	14690	4390								
319	111	250	0		0	1	10120	600	420	38,6	27,6	—	13,4	68,2	13,4								

№ сп- ро- ки	Н АУС- ТА СТРО- ИТЕ- ЛЬНО- ГО ДО- КУ- МЕНТА	Прое- кт до- ку- мент	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг							
										Площадь сечения, м ²							
										P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	
			П ₁	П ₂	П ₃	П ₄	В	Г	Д	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	
320			1	3	0	1	11480	960	420				—	8690			—
																	—
321			2	5			11840	1320					—	12990		13,4	—
													—	28,6			
322	111	250	0	1			11480	600		2800 38,6	4000 27,6		—	4390	14640 68,2		—
													—	13,4			
323			1	3	1	3	11840	960	780				—	8690		8690	—
																	—
324			2	5			11200	1320					—	12990			—
													—	28,6			
325			0		—	—	6935	190					—	800			
														—			
326			1	0	—	—	7115	370	847				—	1550		890 8,4	
														—			
327			2		—	—	7295	550		170 6,7	1610 15,5		—	2300			
														—			
328	112	40	0		—	—	7115	190					—	800	4050 26,4		100 4,4
														—			
329			1	1	—	—	7295	370	1027				—	1550		1640 10,0	
														—			
330			2		—	—	7475	550					—	2300			
														—			

Шифр и подпись. Подпись и дата в соответствии с

904-02-35.88

1010715

Лист
204

АЛБОН IV

№ сп- р- ку	Н ис- т- р- а	Пр- у- с- т- а	Раз- мер, мм	П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
										Поверхность секции, м²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
331				0	—	6846	2147	—					450			
													2,0			
332			0	1	—	7025	2327	—				460	850			
												3,3	2,8			
333	Н3	10	2	—	7205	2507	—			110	310		1250			
										3,1	6,9		450	12,0		100
334			0	—	7025	2327	—						2,0			1,8
335		1	1	—	7205	2507	—					860	850			
												4,1	2,8			
336			2	—	7385	2687	—						1250			
													3,6			
337			0	—	7000	935	—						450			
													2,9			
338		0	1	—	7180	1115	—					470	850			
												4,6	4,1			
339	Н4	20	2	—	7360	1295	—			160	390		1250	1810		100
										4,6	9,7		5,3	16,7		2,7
340		1	0	—	7180	1115	—						450			
												870	2,9			
341		1	1	—	7360	1295	—					5,8	850			
													4,1			

№ сп- р- ку	Н ис- т- р- а	Пр- у- с- т- а	Раз- мер, мм	П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
										Поверхность секции, м²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
342	Н4	20	1	2	—	7540	1475	—		160	390	870	1250	1810	—	100
										4,6	9,7	5,8	5,3	16,7	—	2,7
343			0	—	7060	935	—						640			
													3,5			
344		0	1	—	7240	1115	—					680	1240			
												5,6	4,9			
345		2	—	7420	1295	—				185	715		1840			
	Н5	31,5								6,2	12,5		6,3	3830		100
346		0	—	7240	1115	—							640	25,7		3,7
													3,5			
347		1	1	—	7420	1295	—					1280	1240			
												7,0	4,9			
348		2	—	7600	1475	—							1840			
													6,3			
349		0	—	7625	935	—							800			
													4,0			
350	Н6	40	0	1	—	7805	1115	—		460	690	840	1550			
										15,8	9,6	6,4	5,6	4100		100
351		2	—	7985	1295	—							2300	28,4		4,4
													7,2			
352		1	0	—	7805	1115	—						1590	800		
													8,0	4,0		

Инв. и подл. Подпись и дата (в том числе)

904-02-35.88

10/07/5

Лист
205

А 16 Б 0 М II

№ ст- ро- ку	А ст- ро- ку	В ст- ро- ку	Н ст- ро- ку	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
					Поверхность секции, м²						
					P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
					F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
353	116	40	1	1 — 7985 1295 —	460	630	1530	5,6	4100	—	100
354			2	— 8165 1475 —	15,8	9,6	8,0	2300	28,4	—	4,4
355				0 — 7850 935 —				1200	—	—	
356			0	1 — 8030 1115 —			1260	2350	—	—	
357			2	— 8210 1295 —	430	1440		9,1	6910	—	250
358	117	63		0 — 8030 1115 —	9,2	18,5		1200	37,9	—	18,7
359			1	1 — 8210 1295 —			2410	2350	—	—	
360			2	— 8390 1475 —			10,2	7,1	—	—	
361				0 — 8415 935 —				3500	—	—	
362	118	80	0	1 — 8595 1115 —	800	1315	1570	5,6	7420	—	320
363			2	— 8775 1295 —	24,4	13,6	9,0	7,8	42,4	—	21,0

№ ст- ро- ку	А ст- ро- ку	В ст- ро- ку	Н ст- ро- ку	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
					Поверхность секции, м²						
					P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
					F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
364				0 — 8595 1115 —				1510	—	—	
365	118	80	1	1 — 8775 1295 —	800	1315		5,6	—	—	
366			2	— 8955 1475 —	24,4	13,6		2960	7420	—	320
367				0 — 8795 935 —				4410	—	—	
368			0	1 — 8975 1115 —				10,0	—	—	
369			2	— 9155 1295 —				2270	—	—	
370	119	125		0 — 8975 1115 —				7,1	—	—	
371			1	1 — 9155 1295 —				9,9	—	—	
372			2	— 9335 1475 —				6670	—	—	
373				0 — 10357 935 —	1625	2600		12,7	9010	—	450
374	120	160	0	1 — 10537 1115 —	45,2	19,2		2270	46,5	—	31,8

10107/5

904-02-35.88

Лист
205

Шифр изделия: 10107/5 и 10107/5

Альбом IV

№ ст-ро-ку	N лис-та	та-бли-ца	раз-мер	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг								
				П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Поверхность секции, м ²						
											P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
375				□	2	—	10717	1295	—				2850	8180		—	
376	120	160		□	—	—	10537	1115	—	1625	2500		12,8	14,4		—	
377			1	1	—	—	10717	1295	—	45,2	19,2		5550	2780		—	
378				2	—	—	10897	1475	—				16,0	8,0	9820	—	
379													5550	5480	50,8	—	
380													16,0	11,2		—	
381				2	—	—	10897	1475	—				5550	8180		—	
382													16,0	14,4		—	
383				1	□	1	10859	1525	—				3660	3580		—	
384				□	1	3	11219	1885	—				17,3	12,1		—	
385													3660	7080		—	
386	121	200		1	1	3	11219	1885	—				17,3	18,9		—	
387													3660	10580		—	
388			1	1	2	5	11579	2245	—	2200	3050		17,3	25,7	13250	—	
389				3	□	1	11219	1885	—	41,0	21,0		7160	3580	63,7	—	
390													24,1	12,1		—	
391				3	1	3	11579	2245	—				7160	7080		—	
392													24,1	18,9		—	
393													7160	10580		—	
394				3	2	5	11939	2605	—				24,1	25,7		—	
395	122	250	□	1	□	1	11325	1525	—	2300	3680		4470	4390	14640	—	
										60,0	23,2		19,2	13,4	68,2	—	

№ ст-ро-ку	N лис-та	N про-екта	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Поверхность секции, м ²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
386			□	1	3	11685	1885	—					8690			
387				2	5	12075	2245	—					4470	21,0	—	—
388	122	250		□	1	11685	1885	—		2200	3680		19,2	12990	—	—
389										60,0	23,2		28,6	—	—	—
390				1	3	1	3	12045	2245	—	—	—	4390	14640	—	—
391													13,4	68,2	—	—
392													8770	8690	—	—
393													26,8	21,0	—	—
394	123	80											12990	—	—	—
395													28,6	—	—	—
396				□	—	—	7650	935	—				1510	—	—	—
													5,6	—	—	—
				□	1	—	—	8030	1115	—			1570	2960	—	—
													9,0	7,8	—	—
													4410	—	—	—
				2	—	—	8210	1295	—	890	1315		10,0	7420	—	320
										17,8	13,6		1510	42,4	—	21,0
													5,6	—	—	—
				1	1	—	—	8210	1295	—	—		3020	—	—	—
													11,2	7,8	—	—
													4410	—	—	—
													10,0	—	—	—

Инв. № подл. Подпись и дата, Взам. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Лист
207

№ ст- ро- ку	Л ит- те- ра по 160- 30- мм	Л ит- те- ра по 160- 30- мм	Л ит- те- ра по 160- 30- мм	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг								
									Поверхность секции, м ²								
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇		
				П ₁	П ₂	П ₃	П ₄	В	Г	Д	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
397					0	—	—	9842	935	—				2780		—	—
														8,0		—	—
398				0	1	—	—	10022	1115	—			2850	5480		—	—
													12,8	11,2		—	—
399					2	—	—	10202	1295	—				8180		—	—
	124	160									2020	2500		14,4	9820	—	—
400					0	—	—	10022	1115	—			36,0	19,2	2780	50,8	—
														8,0		—	—
401				1	1	—	—	10202	1295	—			5550	5480		—	—
													16,0	11,2		—	—
402					2	—	—	10382	1475	—				8180		—	—
														14,4		—	—
403					1	0	1	10810	1525	—				4390		—	—
														13,4		—	—
404				0	1	1	3	1170	1885	—			4470	8690		—	—
													19,2	21,0		—	—
405	125	250			1	2	5	11530	2245	—	2800	3680		12990	14640	—	—
											38,6	23,2		28,6	68,2	—	—
406				1	3	0	1	1170	1885	—				4390		—	—
													8770	13,4		—	—
407					3	1	3	11530	2245	—			26,8	8690		—	—
														21,0		—	—

№ ст-ро-ку	Лит-ра по 160-30-мм	Лит-ра по 160-30-мм	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Поверхность секции, м ²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
408	125	250	1	3	2	5	11890	2605	—	2800	3680	8770	12990	14640	—	—
										38,6	23,2	26,8	28,6	68,2	—	—
409				0	—	—	7060	935	—				800		—	
													4,0		—	
410			0	1	—	—	7240	1115	—			840	1550		—	
												6,4	5,6		—	
411				2	—	—	7420	1295	—				2300		—	
	126	40								170	800		7,2	4100	—	100
412				0	—	—	7240	1115	—	6,8	14,0		800	28,4	—	4,4
													4,0		—	
413			1	1	—	—	7420	1295	—			1590	1550		—	
												8,0	5,6		—	
414				2	—	—	7600	1475	—				2300		—	
													7,2		—	
415				0	—	—	6530	935	—				450		—	
													2,0		—	
416			0	1	—	—	6710	1115	—			460	850		—	
	127	10								110	660	3,3	2,8	1500	—	100
417				2	—	—	6890	1295	—	3,1	6,6		1250	12,0	—	1,8
													3,6		—	
418			1	0	—	—	6710	1115	—			860	450		—	
												4,1	2,0		—	

[illegible][illegible]

Ш.В.Ипрдл. Подпись и дата Взам. Ш.В.И

Инв. № подл. Подпись и дата

10107/5

904-D2-35.88

Δυσπ
209

АЛБДМ IV

№ ст. ро. ку	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
								Поверхность секции, м ²							
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆
441			0	2	—	8085	1295	—			1260	3500		—	
442	131	63	0	—	—	7905	1115	—	430	2740	8,2	9,1		—	
443			1	1	—	8085	1295	—	9,2	22,1	2410	2350	37,9	—	250
444				2	—	8265	1475	—			10,2	7,1		—	
445												3500		—	
446			0	—	—	8290	935	—				1510		—	
447												5,6		—	
448			0	1	—	8470	1115	—			1570	2960		—	
449											9,0	7,8		—	
450												4410		—	
451	132	80	2	—	—	8650	1295	—	800	2500	10,0	7420		—	320
452									24,4	16,8		1510	42,4	—	21,0
453			0	—	—	8470	1115	—				5,6		—	
454			1	1	—	8650	1295	—			3020	2960		—	
455											11,2	7,8		—	
456				2	—	8830	1475	—				4410		—	
457												10,0		—	
458	133	125	0	0	—	8670	935	—	1530	2740	2340	2270	9040	—	450
459									31,0	19,9	11,3	7,1	46,5	—	31,8

№ ст. ро- ку	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	№ ли- ста ста- ро- го до- ку- мен- та	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг													
							Поверхность секции, м ²													
							P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇							
							F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇							
452						0	1	—	8850	1115	—		—	—						
453						2	—	—	9030	1295	—		—	—						
454	133	125				0	—	—	8850	1115	—	1530 31,0	2740 19,9	2340 11,3	4470 9,9	6670 12,7	9040 46,5	—	—	450 31,8
455						1	1	—	9030	1295	—			4540 14,1	4470 9,9	6670 12,7	—	—	—	
456						2	—	—	9210	1475	—						—	—	—	
457						0	—	—	10232	935	—				2780 8,0	—	—	—	—	
458						0	1	—	10442	1115	—			2850 12,8	5480 11,2	8180	—	—	—	
459	134	160				2	—	—	10591	1295	—	1625 45,2	2950 21,8		14,4	9820 50,8	—	—	—	
460						0	—	—	10442	1115	—				2780 8,0	—	—	—	—	
461						1	1	—	10592	1295	—			5550 16,0	5480 11,2	8180	—	—	—	
462						2	—	—	10772	1475	—				14,4	—	—	—	—	

Шифр и подзаголовок

Подпись и дата

Шифр и подзаголовок

Подпись и дата

904-02-35.88

101075

Лист
210

Альбом II

Шифр изделия. Подпись и дата изготовления

№ ст- ро- ки	№ про- екта	Про- ект	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	П4	В	Г	А	Площадь секции, м²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
463					0 1	10734	1525	—					3580 12,1		—	—
464			0 1	1 3	11094	1885	—					3660 17,3	7080 18,9		—	—
465	135	200		2 5	11454	2245	—		2200	3500			10580 25,7	13280	—	—
466				0 1	11094	1685	—		41,0	25,7			3580 12,1		—	—
467			1 3	1 3	11454	2245	—				7160 24,1	7080 18,9			—	—
468				2 5	11814	2605	—					10580 25,7			—	—
469				0 1	11200	1525	—						4390 13,4		—	—
470			0 1	1 3	11560	1885	—				4470 19,2	8690 21,0			—	—
471	136	250		2 5	11920	2245	—		2300 60,0	4000 27,6		12990 28,6	14640	68,2	—	—
472			1 3	0 1	11560	1885	—					4390 13,4			—	—
473				1 3	11920	2245	—				8770 26,8	8690 21,0			—	—

№ ст-ро-ки	№ про-екта	Про-ект	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг						
										Площадь секции, м²						
			П1	П2	П3	П4	В	Г	А	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
474	136	250	1	3	2	5	12280	2605	—	2300	4000	8770	12990	14640	—	—
										60,0	27,6	26,8	28,6	68,2	—	—
475				0	—	—	7725	935	—				1510		—	—
													5,6		—	—
476			0	1	—	—	7905	1115	—			1570	2960		—	—
												9,0	7,8		—	—
477				2	—	—	8085	1295	—				4410		—	—
													10,0	7420	—	320
478	137	80								890	2500				—	—
										17,8	16,8		1510	42,4	—	21,0
479				0	—	—	7905	1115	—				5,6		—	—
															—	—
479			1	1	—	—	8085	1295	—			3020	2960		—	—
												11,2	7,8		—	—
													4410		—	—
480				2	—	—	8265	1475	—				10,0		—	—
															—	—
481				0	—	—	9717	935	—				2780		—	—
													8,0		—	—
482			0	1	—	—	9897	1115	—			2850	5480		—	—
															—	—
483	138	160								2020	2950	12,8	11,2	98,20	—	—
										36,0	21,8		8180	50,8	—	—
				2	—	—	10077	1295	—				14,4		—	—
															—	—
484			1	0	—	—	9897	1115	—			5550	2780		—	—
												16,0	8,0		—	—

10107/5

904-02-35.88

Исх.
241

А16Б0М1У

№ ст- ро- ку	N ЛК- ПО- СТ- ро- ку	N ЛК- ПО- СТ- ро- ку	N ЛК- ПО- СТ- ро- ку	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг						
				Размер, мм					Площадь сечения, м ²						
				Размер, мм					Площадь сечения, м ²						
				Размер, мм					Площадь сечения, м ²						
П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р1	Р2
П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2
485	138	450	1	1	—	10077	1295	—	2020	2850	5550	5480	—	—	—
486	—	—	2	—	—	10257	1475	—	36,0	21,8	16,0	8180	50,8	—	—
487	—	—	0	1	—	10685	1525	—	—	—	—	4390	—	—	—
488	0	1	1	3	—	11045	1885	—	—	—	—	4470	—	—	—
489	—	—	2	5	—	11405	2245	—	—	—	—	8690	—	—	—
490	139	250	—	0	1	—	—	—	2800	4000	—	12990	—	—	—
491	—	—	1	3	1	3	11405	2245	—	—	—	28,6	14640	—	—
492	—	—	2	5	—	11765	2605	—	—	—	—	4390	68,2	—	—
493	—	—	0	—	—	6935	935	—	—	—	—	800	—	—	—
494	140	400	0	1	—	—	—	—	170	1610	840	1550	4100	—	100
495	—	—	2	—	—	7295	1295	—	6,8	15,5	4,0	5,6	28,4	—	4,4

№ ст- ро- ку	N ЛК- ПО- СТ- ро- ку	N ЛК- ПО- СТ- ро- ку	N ЛК- ПО- СТ- ро- ку	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг						
				Размер, мм					Площадь сечения, м ²						
				Размер, мм					Площадь сечения, м ²						
				Размер, мм					Площадь сечения, м ²						
П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р1	Р2
П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2
496	—	—	0	—	—	7115	1115	—	—	—	—	—	—	—	—
497	140	400	1	1	—	7295	1295	—	170	1610	1590	1550	4100	—	100
498	—	—	2	—	—	7475	1475	—	6,8	15,5	5,6	5,6	28,4	—	4,4
499	—	—	0	—	—	7590	2147	847	—	—	—	450	—	—	—
500	—	—	0	1	—	7770	2327	847	—	—	—	460	850	—	—
501	—	—	2	—	—	7950	2507	847	—	—	—	1250	2,8	—	—
502	141	100	0	—	—	7770	2327	847	—	—	—	450	470	—	—
503	—	—	1	1	—	7950	2507	847	110	310	860	850	11,5	—	100
504	—	—	2	—	—	8130	2687	847	3,1	6,9	4,1	2,8	11,5	—	1,8
505	—	—	0	1	—	7770	2327	1027	—	—	—	450	—	—	—
506	—	—	—	—	—	7950	2507	1027	—	—	—	460	2,0	—	—

Шиф. МПОДЛ. Подпись и Дата

10107/5

904-02-35.88

Лист
212

Альбом IV

№ п/п	Стр.	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			Поверхность секции, м ²						
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
кв	кв	кв	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
507		□ 2	8130	2507		460	1250		
						3,3	3,6		
						860	450		
508	141	10	7950	2327	1027	110	310	4,1	2,0
						3,1	6,9	860	850
509		1 1	8130	2507				11,5	4,7
								4,1	2,8
						860	1250		
510		2	8310	2687				4,1	3,6
						470	450		
511		□	7745	935				4,6	2,9
						470	850		
512		□ 1	7925	1115				4,6	4,1
						470	1250		
513		2	8105	1295	847			4,6	5,3
								480	
514	142	20	□ □	7925	1115	160	390	5,6	100
						4,6	9,7		2,7
						870	450	1790	
515		1 1	8105	1295				5,8	4,1
						870	850		
516		2	8285	1475				5,8	5,3
						870	1250		
517		□ □ 1	7925	935	1027			470	450
								4,6	2,9
								880	
								6,8	

№ п/п	Стр.	Размер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			Поверхность секции, м ²						
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
кв	кв	кв	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
518		□ 1	8105	1115				850	
								470	4,1
519		2	8285	1295				4,6	1250
									5,3
520	142	20	□ 1	8105	1115	1027	160	390	450
							4,6	9,7	2,9
521		1 1	8285	1295				870	1790
								5,8	850
522		2	8465	1475					4,1
									1250
523		□	7805	935					5,3
									640
524		□ 1	7985	1115				680	3,5
								5,6	1240
525		2	8165	1295					4,9
									1840
526	143	315	□	8165	1295	847	185	715	6,3
							6,2	12,5	3790
527		1 1	8165	1295					720
									100
528		2	8345	1475					3,7
									640
									24,1
									7,2
									3,5
									1240
									4,9
									1840
									6,3

Циф. Н. табл. Подпись и дата составления

10107/5

904-02-35.88

Лист
213

Альбом IV

№ ст-ро-ку	N лист-ро-у	про-из-во-д-ст-во	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м2						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
529				0		7985	935					640			
												3,5			
530			0	1		8165	1115				680	1240			
											5,6	4,9			
531				2	1	8345	1295					1840			
	143	31,5						1027	185	715		6,3	3790	1320	100
532				0		8165	1115		6,2	12,5		640	24,1	8,6	3,7
												3,5			
533			1	1		8345	1295				1280	1240			
											7,0	4,9			
534				2		8525	1475					1840			
												6,3			
535				0		8370	935					800			
												4,0			
536			0	1		8550	1115				840	1550			
											6,4	5,6			
537	144	40		2	0	8730	1295	847	460	690		2300	4050	890	100
									15,8	9,6		7,2	26,4	8,4	4,4
538				0		8550	1115					800			
			1									4,0			
539				1		8730	1295				1590	1550			
											8,0	5,6			

№ ст-ро-ку	N лист-ро-у	про-из-во-д-ст-во	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м2						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
540			1	2	0	8910	1475	847			1590	2300		890	
											8,0	7,2		8,4	
541					0	8550	935					800			
												4,0			
542			0	1		8730	1115				840	1550			
											6,4	5,6			
543	144	40	2	1		8910	1295	1027	460	690		2300	4050	100	
									15,8	9,6		7,2	26,4	1640	4,4
544					0	8730	1115					800			
												4,0			
545			1	1		8910	1295				1590	1550			
											8,0	5,6			
546					2	9090	1475					2300			
												7,2			
547					0	8030	935					1200			
												5,1			
548			0	1		8210	1115	847	430	1440	1260	2350			
	145	63			0				9,2	18,5	8,2	7,1	6850	1340	130
549					2	8390	1295					3500	37,9	12,9	7,8
												9,1			
550			1	0		8210	1115				2410	1200			
											10,2	5,1			

Инв. подл. Подпись и дата (в том. и инв.)

904-02-35.88

10/10/75

Ив. 214

Альбом II

№ ст-рд-ку	N ЛК-тпа-стро-ите-льн-го ра-бо-цы	про-ис-ход-ителе-м по-доб-ры-м	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Площадь сечения, м²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
551			1	1		8390	1295	847			2410	7,1		1340	
552				2		8570	1475				10,2	3500		12,9	
553				0		8210	935					1200			
554	115	63	0	1		8390	1115		430	1440	8,2	7,1	6850	130	
555				2		8570	1295	1027	9,2	18,5		3500	37,9		7,8
556				0		8390	1115					1200		2480	
557			1	1		8570	1295				10,2	7,1			
558				2		8750	1475					3500			
559				0		8595	935					1510			
560	116	80	0	1		8775	1115	847	800	1315	1570	2960	7360	1660	160
561				2		8955	1295		24,4	13,6	9,0	7,8	42,4	14,4	8,8

№ ст-рд-ку	N ЛК-тпа-стро-ите-льн-го ра-бо-цы	про-ис-ход-ителе-м по-доб-ры-м	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Площадь сечения, м²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
562				0		8775	1115					1510			
563			1	1	0	8955	1295	847			3020	2960		1660	
564				2		9135	1475				11,2	7,8		14,4	
565				0		8775	935					4410			
566	116	80	0	1		8955	1115		800	1315	1570	2960	7360	1660	160
567				2		9135	1295		24,4	13,6	9,0	7,8	42,4	8,8	
568				0		8955	1115					4410			
569			1	1		9135	1295					1510		3110	
570				2		9315	1475					5,6		16,6	
571	117	125	0	0		8975	935	847	1530	2060	2340	7,1	8970	2490	220
572			1			9155	1115		31,0	17,0	11,3	4470	46,5	18,9	11,8

Инв. и подл. Подпись и дата, Взам. инв. и

А 660 М IV

№ ст-рд-ку	N 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции кг								
								Поверхность секции, м ²								
		P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	В	Г	Д	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆
595		0		1		H219	1325	420	2200 41,0	3050 21,0	3660 17,3	3580	13280 63,7			
												12,1				
596	0	1		1	3	H579	1885					7080				
												18,9				
597		2	0		5	H939	2245					10580				
												25,7				
598		0			1	H579	1885					3580				
												12,1				
599	1	1		3	3	H939	2245					7160				
												24,1				
600	149	200		2		5	12299	2605	780	3660 17,3	7080	10580	18,9	7080		
								25,7								
601		0			1	H579	1525	3580								
								12,1								
602		0	1		1	3	H939	1885							7080	
								18,9								
603			2	1		5	3	12299							2245	10580
								25,7								
604		0			1	H939	1885	3580								
	1			3				12,1								
605		1			3	12299	2245		24,1			7080	18,9			

№ ст-рд-ку	N 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500	Размер, мм							Статическая нагрузка, без изоляции, кг								
									Поверхность секции, м ²								
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆			
							F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆					
606	149	200	1	2	1	3	5	3	12659	2605	780	2200	3050	7160	10580	13280	7080
												41,0	21,0	24,1	25,7	63,7	18,9
607				0			1		11685	1525					4390		
															13,4		
608			0	1		1	3			1885			4470	8690			
													19,2	21,0			
609				2			5			2245				12990			
					0			1	12045		420			28,6			4390
610							1			1885				4390			13,4
														13,4			
611			1			3	3			2245		2300	3680	8770	8690		
	150	250										60,0	23,2	26,8	21,0	11640	
612				2			5		12765	2605				12990		68,2	
														28,6			
613				0			1		12045	1525				4390			
														13,4			
614			0	1		1	3			1885			4470	8690			8690
					1			3			780		19,2	21,0			21,0
615				2			5		12765	2245				12990			
														28,6			
616			1	0		3	1		12405	1885				8770	4390		
														26,2	13,4		

Инв. N подл. Издательство и дата Взам. инв. N

101075

904-02-35.88

Автом.

217

Альбом IV

№ ст-ро-ки	N лис-та	Про-из-во-ди-тель-ство	Размер, мм									Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	П4	П5	В	Г	Д	Площадь сечения, м²							
											P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
												F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
617			1	1	1	3	3	12165	2245	780		2300	3680	8770	8690			
	150	250																
618			1	2	1	3	5	13125	2605	780		60,0	23,2	26,8	12990	68,2	21,0	
															26,8			
619			0	0	0	-	-	8030	935	847					1510			
															5,6			
620			0	1	0	-	-	8210	1115	847				1570	2960			
														9,0	7,8			
621			0	2	0	-	-	8390	1295	847					4410			
															10,0			
622	151	80	1	0	0	-	-	8210	1115	847		890	1315		1510	7360	1680	160
												17,8	13,6		5,6	42,4	14,4	8,8
623			1	1	0	-	-	8390	1295	847				3020	2960			
														11,2	7,8			
624			1	2	0	-	-	8570	1475	847					4410			
															10,0			
625			0	0	1	-	-	8210	1115	1027					1510			
															5,6			
626			0	1	1	-	-	8390	1295	1027				1570	2960			
														9,0	7,8			
627			0	2	1	-	-	8570	1475	1027					4410			
															10,0			

№ ст-ро-ки	N лис-та	Про-из-во-ди-тель-ство	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг						
										Площадь сечения, м²						
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
			П1	П2	П3	В	Г	Д		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
628			1	0	1	8390	1295	1027					1510			
629	151	80	1	1	1	8570	1475	1027	890	1315	3020	2960	7360	3110	160	
630			1	2	1	8750	1655	1027	17,8	13,6	11,2	7,8	42,4	16,6	8,8	
631			0	0	0	10023	935	190					4410			
632			0	1	0	10202	1115	190				2850	5480			
633			0	2	0	10382	1295	190				12,8	11,2			
634	152	160	1	0	0	10202	1115	190				8180				
635			1	1	0	10382	1295	190	2020	2500		2780	9830	2780		
636			1	2	0	10562	1475	190	36,0	19,2		8,0	50,8	8,0		
637			0	0	1	10202	935	370				5350	5480			
638			0	1	1	10382	1115	370				16,0	11,2			
												8180				
												14,4				
												2780				
												2850	8,0		5480	
												18,8	5480		11,2	

Инв. и подл. Подпись и дата Взам. инв. и

904-02-35.88

Лист
218

АЛБДМ IV

№ ст-ро-ку	N лис-та ст-ро-ки	пре-уве-лич-е-ние по-верх-ности по-д-го-да-ния	Размер, мм									Статическая нагрузка без изоляции, кг					
												Поверхность секции, м ²					
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆			
П ₁	П ₂	П ₃	П ₄	П ₅	П ₆	В	Г	Д									
639			0	2	1	—	—	10562	1295	370			2850	8180			
													12,8	14,4			
640			1	0	1	—	—	10382	1115	370			2780	8,0			
	152	160									2020	2500	5550	5480	9830	5480	
641			1	1	1	—	—	10562	1295	370	36,0	19,2	16,0	11,2	50,8	11,2	
													8180				
642			1	2	1	—	—	10742	1475	370				14,4			
643			0	0	0	1	1	1	1170	1525	420			4390			
														13,4			
644			0	1	0	1	3	1	11530	1885	420		4470	8690			
												19,2	21,0				
645			0	2	0	1	5	1	11890	2245	420			12990			
														28,6			
646	153	250	1	0	0	3	1	1	11530	1885	420	2800	3680	4390	14640	4390	
											38,6	23,2		13,4	68,2	13,4	
647			1	1	0	3	3	1	11890	2245	420			8770	8690		
													26,8	21,0			
648			1	2	0	3	5	1	12250	2605	420			12990			
														28,6			
649			0	0	1	1	1	3	11530	1525	780			4470	4390		8690
													19,2	13,4		21,0	

№ ст-ро-ку	N лис-та ст-ро-ки	пре-уве-лич-е-ние по-верх-ности по-д-го-да-ния	Размер, мм									Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	П4	П5	П6	В	Г	Д	Площадь секции, м2						
												P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
650			0	1	1	1	3	3	11890	1885	780				8690			
														4470	21,0			
651			0	2	1	1	5	3	12250	2245	780			19,2	12990			
															28,6			
652	153	250	1	0	1	3	1	3	11890	1885	780	2800	3680		4390	14640	8690	
												38,6	23,2		13,4	68,2	21,0	
653			1	1	1	3	3	3	12250	2245	780			8770	8690			
														26,8	21,0			
654			1	2	1	3	5	3	12610	2605	780				12990			
															28,6			
655			0	0	0	-	-	-	7805	955	847				800			
															4,0			
656			0	1	0	-	-	-	7985	1115	847			840	1550			
														6,4	5,6			
657	154	40	0	2	0	-	-	-	8165	1295	847	170	800		2300	4050	830	100
												6,8	14,0		7,2	26,4	8,4	4,4
658			1	0	0	-	-	-	7985	1115	847				800			
															4,0			
659			1	1	0	-	-	-	8165	1295	847			1530	1550			
														8,0	5,6			
660			1	2	0	-	-	-	8345	1475	847				2300			
															7,2			

Ш.В.И.под. Д.И. Подпись и дата

Всего листов

10107/5

904-02-35.88

Мет
219

Алюминий

№ ст- ро- ку	N ис- пр- по- ку	N ис- пр- по- ку	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	поверхность секции, м ²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
661			0	0	1	7985	935	1027				800 4,0			
662			0	1	1	8165	1115	1027			840 6,4	1550 5,6			
663			0	2	1	8345	1295	1027				2300 7,2			
664	154	40	1	0	1	8165	1115	1027	170 6,8	800 14,0		800 4,0	4050 26,4	1640 10,0	100 4,4
665			1	1	1	8345	1295	1027			1590 8,0	1550 5,6			
666			1	2	1	8525	1475	1027				2300 7,2			
667			0	0	0	7275	935	847				450 2,0			
668	155	10	0	1	0	7455	1115	847			460 3,3	850 2,8			
669			0	2	0	7635	1295	847	110 3,1	660 6,6		1250 3,6	1180 11,5	470 3,9	100 1,8
670			1	0	0	7455	1115	847				450 2,0			
671			1	1	0	7635	1295	847			860 4,1	850 2,8			

№ ст- ро- ку	N ис- пр- по- ку	N ис- пр- по- ку	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м ²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
672			1	2	0	7815	1475	847			860 4,1	1250 3,6		470 3,9	
673			0	0	1	7455	935	1027				450 2,0			
674			0	1	1	7635	1115	1027			460 3,3	850 2,8			
675	155	10	0	2	1	7815	1295	1027	110 3,1	660 6,6		1250 3,6	1480 11,5	870 4,7	100 1,8
676			1	0	1	7635	1115	1027				450 2,0			
677			1	1	1	7815	1295	1027			860 4,1	850 2,8			
678			1	2	1	7995	1475	1027				1250 3,6			
679			0	0	0	7430	935	847				450 2,9			
680	156	20	0	1	0	7610	1115	847	160 4,6	1065 9,7	470 4,6	850 4,1	1790 15,7	480 5,6	100 2,7
681			0	2	0	7790	1295	847				1250 5,3			
682			1	0	0	7610	1115	847				870 5,8	450 2,9		

Итого: 10107/5

Подпись и дата

Всего листов

904-02-35.88

Лист
220

Альбом IV

№ ст-ро-ку	№ п/п	№ п/п	№ п/п	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
				П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м²						
										Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
683				1	1	0	7790	1295	847				850			
												870	4,1		480	
684				1	2	0	7970	1475	847				5,8	1250		5,6
													5,3			
685				0	0	1	7610	935	1027				450			
													2,9			
686				0	1	1	7790	1115	1027			470	850			
												4,6	4,1			
687	156	20		0	2	1	7970	1295	1027	160	1065		1250	1740	880	100
										4,6	9,7		5,3	15,7	6,8	2,7
688				1	0	1	7790	1115	1027				450			
													2,9			
689				1	1	1	7970	1295	1027			870	850			
												5,8	4,1			
690				1	2	1	8150	1475	1027				1250			
													5,3			
691				0	0	0	7680	935	847				640			
													3,5			
692	157	31,5		0	1	0	7860	1115	847	185	1575	680	1240	3750	720	100
										6,2	14,3	5,6	4,9	24,1	7,2	3,7
693				0	2	0	8040	1295	847				1840			
													6,3			

№ ст-ро-ки	№ про-исхо-ди-теля	№ ин-сти-ту-та	№ ин-сти-ту-та	№ ин-сти-ту-та	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, кг							
					П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м2						
											Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
										F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
694					1	0	0	7860	1115	847				640			
													3,5				
695					1	1	0	8040	1295	847			1280	1240		720	
													7,0	4,9		7,2	
696					1	2	0	8220	1475	847				1840			
													6,3				
697					0	0	1	7860	935	1027				640			
													3,5				
698					0	1	1	8040	1115	1027			680	1240			
													5,6	4,9			
699	157	31,5			0	2	1	8220	1295	1027	185	1575		1840	3790	1320	100
											6,2	14,3		6,3	24,1	8,6	3,7
700					1	0	1	8040	1115	1027				640			
													3,5				
701					1	1	1	8220	1295	1027			1280	1240			
													7,0	4,9			
702					1	2	1	8400	1475	1027				1840			
													6,3				
703	158	40			0	0	0	8245	935	847	460	1500	840	800	4050	890	100
											15,8	11,2	6,4	4,0	26,4	8,4	4,4
704					0	1	0	8425	1115	847				1550			
													5,6				

Шифр подл. Подпись и дата Взам. инв. №

904 - 02 - 35. 88

10107/5

Лист
221

Альбом II

№ сп- ро- ку	N ис- те- ре- ла- то- го- до- ния	N ис- те- ре- ла- то- го- до- ния	Размер, мм						Статическая нагрузка без измяции, кг						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Поверхность секции, м²						
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
705			0	2	0	8605	1295	847				2300			
												7,2			
706			1	0	0	8425	1115	847				800			
												4,0			
707			1	1	0	8605	1295	847				1550		890	
												5,6		8,4	
708			1	2	0	8785	1475	847				2300			
												7,2			
709			0	0	1	8425	935	1027				800			
												4,0			
710	158	40	0	1	1	8605	1115	1027	460	1500	840	1550	4050	1640	100
									15,8	11,2	6,4	5,6	26,4	10,0	4,4
711			0	2	1	8785	1295	1027				2300			
												7,2			
712			1	0	1	8605	1115	1027				800			
												4,0			
713			1	1	1	8785	1295	1027				1550			
												5,6			
714			1	2	1	8965	1475	1027				2300			
												7,2			
715	159	40	0	0	0	7905	935	847	430	2740	1260	1200	6850	1340	130
									9,2	22,1	8,2	5,1	37,9	12,9	7,8

№ сп- ро- ку	N ис- те- ре- ла- то- го- до- ния	N ис- те- ре- ла- то- го- до- ния	Размер, мм					Статическая нагрузка без измяции, кг							
								Поверхность секции, м ²							
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Д	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
									F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
716			1	1	2	8085	1115	847				2350 7,1			
717			1	1	3	8265	1295	847				1260 8,2			
718			2	1	1	8085	1115	847				1200 5,1	6850 37,9	1340 12,9	
719			2	1	2	8265	1295	847				2410 10,2	2350 7,1		
720			2	1	3	8445	1475	847				3500 9,1			
721	159	63	1	2	1	8085	935	1027	430 9,2	2740 22,1		1200 5,1			130
722			1	2	2	8265	1115	1027				1260 8,2	2350 7,1		7,8
723			1	2	3	8445	1295	1027				3500 9,1	6850 37,9	2480 14,9	
724			2	2	1	8265	1115	1027				1200 2410 10,2	5,1 2350 7,1		
725			2	2	2	8445	1295	1027				3500 9,1			
726			2	2	3	8625	1475	1027							

Шифр и дата. Подпись и дата. (Вам. Лист 4)

904-02-35.88

101075
Итем
222

Альбом IV

№ ст-ро-ку	N лис-та по альбому	N лис-та по альбому	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Д	поверхность секции, м ²						
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
									F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
727			0	0	0	8470	935	847				1510 5,6			
728			0	1	0	8650	1115	847			1570 9,0	2960 7,8			
729			0	2	0	8830	1295	847				4410 10,0			
730			1	0	0	8650	1115	847				1510 5,6		1660 14,4	
731			1	1	0	8830	1295	847			3020 11,2	2960 7,8			
732	160	80	1	2	0	9010	1475	847	800 24,4	2500 16,8		4410 10,0	7360 42,4	160 8,8	
733			0	0	1	8650	935	1027				1510 5,6			
734			0	1	1	8830	1115	1027			1570 9,0	2960 7,8			
735			0	2	1	9010	1295	1027				4410 10,0		3110 16,6	
736			1	0	1	8830	1115	1027			3020 11,2	5,6			
737			1	1	1	9010	1295	1027				2960 7,8			

№ ст-ро-ку	N лис-та по альбому	N лис-та по альбому	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П ₁	П ₂	П ₃	В	Г	Д	Поверхность секции, м ²						
									P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
738	160	80	1	2	1	9190	1475	1027	800 24,4	2500 16,8	3020 11,2	4410 10,0	7360 42,4	160 8,8	
739			0	0	0	8850	935	847				2270 7,1			
740			0	1	0	9030	1115	847			2340 11,3	4470 9,9			
741			0	2	0	9210	1295	847				6670 12,7			
742			1	0	0	9030	1115	847				2270 7,1		2490 18,9	
743	161	125	1	1	0	9210	1295	847	1530 31,0	2740 19,9	4540 14,1	4470 9,9	8970 46,5		220 11,8
744			1	2	0	9390	1475	847				6670 12,7			
745			0	0	1	9030	935	1027				2270 7,1			
746			0	1	1	9210	1115	1027			2340 11,3	4470 9,9		4690 21,7	
747			0	2	1	9390	1295	1027				6670 12,7			
748			1	0	1	9210	1115	1027			4540 14,1	2270 7,1			

Инв. № 001. Подписи и даты в альбоме

904-02-35.88

10107/5

Идет
223

[illegible][illegible]

10107/5

904-02-35.88

АУСТ
224

Лист IV

Вид, марка, количество и дата изготовления

№ ст- по ку	№ из- гот- ов- лен- ия	№ до- ку- мен- та	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м ²						
			n ₁	n ₂	n ₃	B	r	d	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
									F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
771			0	2	1	12174	2245	780			3660	10580			—
											17,3	25,7			—
772			1	0	1	11814	1885	780				3580			—
	163	200										12,0			—
773			1	1	1	12174	2245	780	2200	3500	7160	7080	13280	7080	—
									41,0	25,7	24,1	18,9	63,7	18,9	—
774			1	2	1	12531	2605	780				10580			—
												25,7			—
775			0	0	0	11560	1525	420				9390			—
												13,4			—
776			0	1	0	11920	1885	420			4470	8690			—
											19,2	21,0			—
777			0	2	0	12280	2245	420				12990			—
												28,6			—
778	164	250	1	0	0	11920	1885	420	2300	4000	8770	4390	11640	4390	—
									60,0	29,6	26,8	13,4	68,2	13,4	—
779			1	1	0	12280	2245	420				8690			—
												21,0			—
780			1	2	0	12640	2605	420				12990			—
												28,6			—
781			0	0	1	1192	1525	780				4390		8690	—
												13,4		21,0	—

№ ст- по- ку	№ из- гот- ов- лен- ия	№ до- ку- мен- та	Размер, мм					Статическая нагрузка без изоляции, Поверхность секции, м²									
			n ₁	n ₂	n ₃	B	r	d	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇		
									F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇		
782			0	1	0	12280	1885	780	2300 60,0	4000 29,6	4470 19,2	8690	11640 68,2	8690 21,0	—		
												21,0			—		
783			0	2	0	12640	2245	780							12990	—	
												28,6			—		
784	164	250	1	0	1	12280	1885	780	2300 60,0	4000 29,6	4470 19,2	11640	68,2	8690 21,0	—		
												13,4			21,0	—	
785			1	1	1	12640	2245	780							8770	—	
												26,8			21,0	—	
786			1	2	1	13000	2605	780	2300 60,0	4000 29,6	4470 19,2	11640	68,2	8690 21,0	—		
												12990			—		
												28,6			—		
															—		
787			0	0	0	7905	935	847	890 17,8	2500 16,8	1570 9,0	1510	7360 42,4	1660 14,4	160 8,8		
												5,6				—	
788			0	1	0	8085	1115	847								2960	—
												7,8				—	
789	165	80	0	2	0	8265	1295	847	890 17,8	2500 16,8	1570 9,0	4410	7360 42,4	1660 14,4	160 8,8		
												10,0				—	
790			1	0	0	8085	1115	847								1510	—
												5,6				—	
791			1	1	0	8265	1295	847	890 17,8	2500 16,8	1570 9,0	2960	7360 42,4	1660 14,4	160 8,8		
												7,8				—	
792			1	2	0	8445	1475	847								4410	—
												10,0				—	

Учб. метод. Поѣхъ и доггъ Вѣдн. учб. м.

1010 7/5

№ п/п К/У	№ п/п К/У	№ п/п К/У	Размер, мм					Оптическая нагрузка без изоляции, кг								
			n1	n2	n3	B	r	A	Поверхность секции, м²							
									P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7	
815			1	1	0	11765	2245	420				8690				—
816			1	2	0	12125	2605	420			8770	21,0		4390		—
817			0	0	1	11105	1525	780			26,6	12930		13,4		—
818			0	1	1	11765	1885	780				4390				—
819	167	250	0	2	1	12125	2245	780	2800	4000		13,4				—
820			1	0	1	11765	1885	780	38,6	29,6		8690	11640	8690		—
821			1	1	1	12125	2245	780				28,6	68,2	24,0		—
822			1	2	1	12485	2605	780			8770	8690				—
823			0	0	0	7680	935	847			26,8	21,0				—
824	168	40	0	1	0	7860	1115	847	170	1610	840	1550	4050	890	100	
825			0	2	0	8040	1295	847	6,8	15,5	6,4	5,6	26,4	8,4	4,4	
												2300				
												9,2				

N ср- ор- ку	N 100- 150- 170- 190- 200- 220- 250- 300- 350- 400- 450- 500- 550- 600- 650- 700- 750- 800- 850- 900- 950- 1000- 1050- 1100- 1150- 1200- 1250- 1300- 1350- 1400- 1450- 1500- 1550- 1600- 1650- 1700- 1750- 1800- 1850- 1900- 1950- 2000- 2050- 2100- 2150- 2200- 2250- 2300- 2350- 2400- 2450- 2500- 2550- 2600- 2650- 2700- 2750- 2800- 2850- 2900- 2950- 3000- 3050- 3100- 3150- 3200- 3250- 3300- 3350- 3400- 3450- 3500- 3550- 3600- 3650- 3700- 3750- 3800- 3850- 3900- 3950- 4000- 4050- 4100- 4150- 4200- 4250- 4300- 4350- 4400- 4450- 4500- 4550- 4600- 4650- 4700- 4750- 4800- 4850- 4900- 4950- 5000- 5050- 5100- 5150- 5200- 5250- 5300- 5350- 5400- 5450- 5500- 5550- 5600- 5650- 5700- 5750- 5800- 5850- 5900- 5950- 6000- 6050- 6100- 6150- 6200- 6250- 6300- 6350- 6400- 6450- 6500- 6550- 6600- 6650- 6700- 6750- 6800- 6850- 6900- 6950- 7000- 7050- 7100- 7150- 7200- 7250- 7300- 7350- 7400- 7450- 7500- 7550- 7600- 7650- 7700- 7750- 7800- 7850- 7900- 7950- 8000- 8050- 8100- 8150- 8200- 8250- 8300- 8350- 8400- 8450- 8500- 8550- 8600- 8650- 8700- 8750- 8800- 8850- 8900- 8950- 9000- 9050- 9100- 9150- 9200- 9250- 9300- 9350- 9400- 9450- 9500- 9550- 9600- 9650- 9700- 9750- 9800- 9850- 9900- 9950- 10000- 10050- 10100- 10150- 10200- 10250- 10300- 10350- 10400- 10450- 10500- 10550- 10600- 10650- 10700- 10750- 10800- 10850- 10900- 10950- 11000- 11050- 11100- 11150- 11200- 11250- 11300- 11350- 11400- 11450- 11500- 11550- 11600- 11650- 11700- 11750- 11800- 11850- 11900- 11950- 12000- 12050- 12100- 12150- 12200- 12250- 12300- 12350- 12400- 12450- 12500- 12550- 12600- 12650- 12700- 12750- 12800- 12850- 12900- 12950- 13000- 13050- 13100- 13150- 13200- 13250- 13300- 13350- 13400- 13450- 13500- 13550- 13600- 13650- 13700- 13750- 13800- 13850- 13900- 13950- 14000- 14050- 14100- 14150- 14200- 14250- 14300- 14350- 14400- 14450- 14500- 14550- 14600- 14650- 14700- 14750- 14800- 14850- 14900- 14950- 15000- 15050- 15100- 15150- 15200- 15250- 15300- 15350- 15400- 15450- 15500- 15550- 15600- 15650- 15700- 15750- 15800- 15850- 15900- 15950- 16000- 16050- 16100- 16150- 16200- 16250- 16300- 16350- 16400- 16450- 16500- 16550- 16600- 16650- 16700- 16750- 16800- 16850- 16900- 16950- 17000- 17050- 17100- 17150- 17200- 17250- 17300- 17350- 17400- 17450- 17500- 17550- 17600- 17650- 17700- 17750- 17800- 17850- 17900- 17950- 18000- 18050- 18100- 18150- 18200- 18250- 18300- 18350- 18400- 18450- 18500- 18550- 18600- 18650- 18700- 18750- 18800- 18850- 18900- 18950- 19000- 19050- 19100- 19150- 19200- 19250- 19300- 19350- 19400- 19450- 19500- 19550- 19600- 19650- 19700- 19750- 19800- 19850- 19900- 19950- 20000- 20050- 20100- 20150- 20200- 20250- 20300- 20350- 20400- 20450- 20500- 20550- 20600- 20650- 20700- 20750- 20800- 20850- 20900- 20950- 21000- 21050- 21100- 21150- 21200- 21250- 21300- 21350- 21400- 21450- 21500- 21550- 21600- 21650- 21700- 21750- 21800- 21850- 21900- 21950- 22000- 22050- 22100- 22150- 22200- 22250- 22300- 22350- 22400- 22450- 22500- 22550- 22600- 22650- 22700- 22750- 22800- 22850- 22900- 22950- 23000- 23050- 23100- 23150- 23200- 23250- 23300- 23350- 23400- 23450- 23500- 23550- 23600- 23650- 23700- 23750- 23800- 23850- 23900- 23950- 24000- 24050- 24100- 24150- 24200- 24250- 24300- 24350- 24400- 24450- 24500- 24550- 24600- 24650- 24700- 24750- 24800- 24850- 24900- 24950- 25000- 25050- 25100- 25150- 25200- 25250- 25300- 25350- 25400- 25450- 25500- 25550- 25600- 25650- 25700- 25750- 25800- 25850- 25900- 25950- 26000- 26050- 26100- 26150- 26200- 26250- 26300- 26350- 26400- 26450- 26500- 26550- 26600- 26650- 26700- 26750- 26800- 26850- 26900- 26950- 27000- 27050- 27100- 27150- 27200- 27250- 27300- 27350- 27400- 27450- 27500- 27550- 27600- 27650- 27700- 27750- 27800- 27850- 27900- 27950- 28000- 28050- 28100- 28150- 28200- 28250- 28300- 28350- 28400- 28450- 28500- 28550- 28600- 28650- 28700- 28750- 28800- 28850- 28900- 28950- 29000- 29050- 29100- 29150- 29200- 29250- 29300- 29350- 29400- 29450- 29500- 29550- 29600- 29650- 29700- 29750- 29800- 29850- 29900- 29950- 30000- 30050- 30100- 30150- 30200- 30250- 30300- 30350- 30400- 30450- 30500- 30550- 30600- 30650- 30700- 30750- 30800- 30850- 30900- 30950- 31000- 31050- 31100- 31150- 31200- 31250- 31300- 31350- 31400- 31450- 31500- 31550- 31600- 31650- 31700- 31750- 31800- 31850- 31900- 31950- 32000- 32050- 32100- 32150- 32200- 32250- 32300- 32350- 32400- 32450- 32500- 32550- 32600- 32650- 32700- 32750- 32800- 32850- 32900- 32950- 33000- 33050- 33100- 33150- 33200- 33250- 33300- 33350- 33400- 33450- 33500- 33550- 33600- 33650- 33700- 33750- 33800- 33850- 33900- 33950- 34000- 34050- 34100- 34150- 34200- 34250- 34300- 34350- 34400- 34450- 34500- 34550- 34600- 34650- 34700- 34750- 34800- 34850- 34900- 34950- 35000- 35050- 35100- 35150- 35200- 35250- 35300- 35350- 35400- 35450- 35500- 35550- 35600- 35650- 35700- 35750- 35800- 35850- 35900- 35950- 36000- 36050- 36100- 36150- 36200- 36250- 36300- 36350- 36400- 36450- 36500- 36550- 36600- 36650- 36700- 36750- 36800- 36850- 36900- 36950- 37000- 37050- 37100- 37150- 37200- 37250- 37300- 37350- 37400- 37450- 37500- 37550- 37600- 37650- 37700- 37750- 37800- 37850- 37900- 37950- 38000- 38050- 38100- 38150- 38200- 38250- 38300- 38350- 38400- 38450- 38500- 38550- 38600- 38650- 38700- 38750- 38800- 38850- 38900- 38950- 39000- 39050- 39100- 39150- 39200- 39250- 39300- 39350- 39400- 39450- 39500- 39550- 39600- 39650- 39700- 39750- 39800- 39850- 39900- 39950- 40000- 40050- 40100- 40150- 40200- 40250- 40300- 40350- 40400- 40450- 40500- 40550- 40600- 40650- 40700- 40750- 40800- 40850- 40900- 40950- 41000- 41050- 41100- 41150- 41200- 41250- 41300- 41350- 41400- 41450- 41500- 41550- 41600- 41650- 41700- 41750- 41800- 41850- 41900- 41950- 42000- 42050- 42100- 42150- 42200- 42250- 42300- 42350- 42400- 42450- 42500- 42550- 42600- 42650- 42700- 42750- 42800- 42850- 42900- 42950- 43000- 43050- 43100- 43150- 43200- 43250- 43300- 43350- 43400- 43450- 43500- 43550- 43600- 43650- 43700- 43750- 43800- 43850- 43900- 43950- 44000- 44050- 44100- 44150- 44200- 44250- 44300- 44350- 44400- 44450- 44500- 44550- 44600- 44650- 44700- 44750- 44800- 44850- 44900- 44950- 45000- 45050- 45100- 45150- 45200- 45250- 45300- 45350- 45400- 45450- 45500- 45550- 45600- 45650- 45700- 45750- 45800- 45850- 45900- 45950- 46000- 46050- 46100- 46150- 46200- 46250- 46300- 46350- 46400- 46450- 46500- 46550- 46600- 46650- 46700- 46750- 46800- 46850- 46900- 46950- 47000- 47050- 47100- 47150- 47200- 47250- 47300- 47350- 47400- 47450- 47500- 47550- 47600- 47650- 47700- 47750- 47800- 47850- 47900- 47950- 48000- 48050- 48100- 48150- 48200- 48250- 48300- 48350- 48400- 48450- 48500- 48550- 48600- 48650- 48700- 48750- 48800- 48850- 48900- 48950- 49000- 49050- 49100- 49150- 49200- 49250- 49300- 49350- 49400- 49450- 49500- 49550- 49600- 49650- 49700- 49750- 49800- 49850- 49900- 49950- 50000- 50050- 50100- 50150- 50200- 50250- 50300- 50350- 50400- 50450- 50500- 50550- 50600- 50650- 50700- 50750- 50800- 50850- 50900- 50950- 51000- 51050- 51100- 51150- 51200- 51250- 51300- 51350- 51400- 51450- 51500- 51550- 51600- 51650- 51700- 51750- 51800- 51850- 51900- 51950- 52000- 52050- 52100- 52150- 52200- 52250- 52300- 52350- 52400- 52450- 52500- 52550- 52600- 52650- 52700- 52750- 52800- 52850- 52900- 52950- 53000- 53050- 53100- 53150- 53200- 53250- 53300- 53350- 53400- 53450- 53500- 53550- 53600- 53650- 53700- 53750- 53800- 53850- 53900- 53950- 54000- 54050- 54100- 54150- 54200- 54250- 54300- 54350- 54400- 54450- 54500- 54550- 54600- 54650- 54700- 54750- 54800- 54850- 54900- 54950- 55000- 55050- 55100- 55150- 55200- 55250- 55300- 55350- 55400- 55450- 55500- 55550- 55600- 55650- 55700- 55750- 55800- 55850- 55900- 55950- 56000- 56050- 56100- 56150- 56200- 56250- 56300- 56350- 56400- 56450- 56500- 56550- 56600- 56650- 56700- 56750- 56800- 56850- 56900- 56950- 57000- 57050- 57100- 57150- 57200- 57250- 57300- 57350- 57400- 57450- 57500- 57550- 57600- 57650- 57700- 57750- 57800- 57850- 57900- 57950- 58000- 58050- 58100- 58150- 58200- 58250- 58300- 58350- 58400- 58450- 58500- 58550- 58600- 58650- 58700- 58750- 58800- 58850- 58900- 58950- 59000- 59050- 59100- 59150- 59200- 59250- 59300- 59350- 59400- 59450- 59500- 59550- 59600- 59650- 59700- 59750- 59800- 59850- 59900- 59950- 60000- 60050- 60100- 60150- 60200- 60250- 60300- 60350- 60400- 60450- 60500- 60550- 60600- 60650- 60700- 60750- 60800- 60850- 60900- 60950- 61000- 61050- 61100- 61150- 61200- 61250- 61300- 61350- 61400- 61450- 61500- 61550- 61600- 61650- 61700- 61750- 61800- 61850- 61900- 61950- 62000- 62050- 62100- 62150- 62200- 62250- 62300- 62350- 62400- 62450- 62500- 62550- 62600- 62650- 62700- 62750- 62800- 62850- 62900- 62950- 63000- 63050- 63100- 63150- 63200- 63250- 63300- 63350- 63400- 63450- 63500- 63550- 63600- 63650- 63700- 63750- 63800- 63850- 63900- 63950- 64000- 64050- 64100- 64150- 64200- 64250- 64300- 64350- 64400- 64450- 64500- 64550- 64600- 64650- 64700- 64750- 64800- 64850- 64900- 64950- 65000- 65050- 65100- 65150- 65200- 65250- 65300- 65350- 65400- 65450- 65500- 65550- 65600- 65650- 65700- 65750- 65800- 65850- 65900- 65950- 66000- 66050- 66100- 66150- 66200- 66250- 66300- 66350- 66400- 66450- 66500- 66550- 66600- 66650- 66700- 66750- 66800- 66850- 66900- 66950- 67000- 67050- 67100- 67150- 67200- 67250- 67300- 67350- 67400- 67450- 67500- 67550- 67600- 67650- 67700- 67750- 67800- 67850- 67900- 67950- 68000- 68050- 68100- 68150- 68200- 68250- 68300- 68350- 68400- 68450- 68500- 68550- 68600- 68650- 68700- 68750- 68800- 68850- 68900- 68950- 69000- 69050- 69100- 69150- 69200- 69250- 69300- 69350- 69400- 69450- 69500- 69550- 69600- 69650- 69700- 69750-<
-----------------------	--

Ильинград. Подпись и дата Иван. Ильин

10107/5

904-02-35.88

225

Альбом IV

Инв. Номер. Подпись и дата. Копию №. Н

№ СТ- КУ	№ Лис- т	№ Пол- та	Раз- мер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
				Поверхность секции, м²						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
				F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
837	171	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				2020	2500	-	-	10050	-	-
				45,2	19,2	-	-	60,4	-	-
838	172	200	-	-	-	-	-	-	-	-
				2110	3050	-	-	13520	-	-
				48,0	21,0	-	-	74,2	-	-
839	173	250	-	-	-	-	-	-	-	-
				2800	3680	-	-	14900	-	-
				60,0	23,2	-	-	99,8	-	-
840			0	-	-	-	-	-	-	-
				530	580	-	800	4130	-	-
				16,4	9,6	-	4,0	28,8	-	-
841	174	40	1	-	-	-	-	-	-	240
				530	680	-	1550	4130	-	-
				16,4	9,6	-	5,6	28,8	-	12,6
842			2	-	-	-	-	-	-	-
				530	680	-	2300	4130	-	-
				16,4	9,6	-	7,2	28,8	-	-
843			0	-	-	-	-	-	-	-
				1530	2060	-	2270	9110	-	-
				44,3	19,0	-	7,1	50,7	-	-
844	175	125	1	-	-	-	-	-	-	510
				1530	2060	-	4470	9110	-	-
				44,3	19,0	-	9,9	50,7	-	32,0
845			2	-	-	-	-	-	-	-
				1530	2060	-	6670	9110	-	-
				44,3	19,0	-	12,9	50,7	-	-
846			0	-	-	-	-	-	-	-
				2020	2500	-	2780	9975	-	-
	176	160								
				45,2	19,2	-	8,0	55,6	-	-
847			1	-	-	-	-	-	-	-
				2020	2500	-	5180	9975	-	-
				45,2	19,2	-	11,3	55,6	-	-

№ СТ- КУ	№ Лис- т	№ Пол- та	Раз- мер, мм	Статическая нагрузка без изоляции, кг						
				Поверхность секции, м²						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
				F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
848	176	160	2	-	-	-	-	-	-	-
				10539	550	-	-	-	-	-
				2020	2500	-	8180	9975	-	-
				45,2	19,2	-	14,4	55,6	-	-
849			0	1	-	-	-	-	-	-
				1014	600	-	-	-	-	-
				-	-	-	3580	13440	-	-
				-	-	-	12,1	68,9	-	-
850	177	200	1	3	-	-	-	-	-	-
				11374	960	-	2200	3050	-	-
				48,0	21,0	-	7080	13440	-	-
				-	-	-	18,9	68,9	-	-
851			2	5	-	-	-	-	-	-
				11934	1320	-	-	-	-	-
				-	-	-	10580	13440	-	-
				-	-	-	25,7	68,9	-	-
852			0	1	-	-	-	-	-	-
				10965	600	-	-	-	-	-
				-	-	-	4390	14805	-	-
				-	-	-	13,4	74,0	-	-
853	178	250	1	3	-	-	-	-	-	-
				11325	960	-	2300	3680	-	-
				60,0	23,2	-	8690	14805	-	-
				-	-	-	24,0	74,0	-	-
854			2	5	-	-	-	-	-	-
				11685	1320	-	-	-	-	-
				-	-	-	12990	14805	-	-
				-	-	-	28,6	74,0	-	-
855			0	-	-	-	-	-	-	-
				8565	-	847	-	-	-	-
				-	-	-	1530	2060	-	-
				-	-	-	44,0	19,0	-	220
856			1	-	-	-	-	-	-	-
				8745	-	1029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	9040	4690	-	11,8
				-	-	-	50,7	21,8	-	-
857			0	-	-	-	-	-	-	-
				10539	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	2110	3050	-	-
				-	-	-	48,0	21,0	-	-
858			1	-	-	-	-	-	-	-
				10899	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	13360	7080	-	-
				-	-	-	68,9	18,9	-	-

230

101075

904-02-35.88

Лист
228

Section IV

№ СТ- КУ	N 101- 107 108- 114 115- 120 121- 126 127- 132 133- 138 139- 144 145- 150 151- 156 157- 162 163- 168 169- 174 175- 180 181- 186 187- 192 193- 198 199- 204 205- 210 211- 216 217- 222 223- 228 229- 234 235- 240 241- 246 247- 252 253- 258 259- 264 265- 270 271- 276 277- 282 283- 288 289- 294 295- 300 301- 306 307- 312 313- 318 319- 324 325- 330 331- 336 337- 342 343- 348 349- 354 355- 360 361- 366 367- 372 373- 378 379- 384 385- 390 391- 396 397- 402 403- 408 409- 414 415- 420 421- 426 427- 432 433- 438 439- 444 445- 450 451- 456 457- 462 463- 468 469- 474 475- 480 481- 486 487- 492 493- 498 499- 504 505- 510 511- 516 517- 522 523- 528 529- 534 535- 540 541- 546 547- 552 553- 558 559- 564 565- 570 571- 576 577- 582 583- 588 589- 594 595- 600 601- 606 607- 612 613- 618 619- 624 625- 630 631- 636 637- 642 643- 648 649- 654 655- 660 661- 666 667- 672 673- 678 679- 684 685- 690 691- 696 697- 702 703- 708 709- 714 715- 720 721- 726 727- 732 733- 738 739- 744 745- 750 751- 756 757- 762 763- 768 769- 774 775- 780 781- 786 787- 792 793- 798 799- 804 805- 810 811- 816 817- 822 823- 828 829- 834 835- 840 841- 846 847- 852 853- 858 859- 864 865- 870 871- 876 877- 882 883- 888 889- 894 895- 900 901- 906 907- 912 913- 918 919- 924 925- 930 931- 936 937- 942 943- 948 949- 954 955- 960 961- 966 967- 972 973- 978 979- 984 985- 990 991- 996 997- 1002 1003- 1008 1009- 1014 1015- 1020 1021- 1026 1027- 1032 1033- 1038 1039- 1044 1045- 1050 1051- 1056 1057- 1062 1063- 1068 1069- 1074 1075- 1080 1081- 1086 1087- 1092 1093- 1098 1099- 1104 1105- 1110 1111- 1116 1117- 1122 1123- 1128 1129- 1134 1135- 1140 1141- 1146 1147- 1152 1153- 1158 1159- 1164 1165- 1170 1171- 1176 1177- 1182 1183- 1188 1189- 1194 1195- 1200 1201- 1206 1207- 1212 1213- 1218 1219- 1224 1225- 1230 1231- 1236 1237- 1242 1243- 1248 1249- 1254 1255- 1260 1261- 1266 1267- 1272 1273- 1278 1279- 1284 1285- 1290 1291- 1296 1297- 1302 1303- 1308 1309- 1314 1315- 1320 1321- 1326 1327- 1332 1333- 1338 1339- 1344 1345- 1350 1351- 1356 1357- 1362 1363- 1368 1369- 1374 1375- 1380 1381- 1386 1387- 1392 1393- 1398 1399- 1404 1405- 1410 1411- 1416 1417- 1422 1423- 1428 1429- 1434 1435- 1440 1441- 1446 1447- 1452 1453- 1458 1459- 1464 1465- 1470 1471- 1476 1477- 1482 1483- 1488 1489- 1494 1495- 1500 1501- 1506 1507- 1512 1513- 1518 1519- 1524 1525- 1530 1531- 1536 1537- 1542 1543- 1548 1549- 1554 1555- 1560 1561- 1566 1567- 1572 1573- 1578 1579- 1584 1585- 1590 1591- 1596 1597- 1602 1603- 1608 1609- 1614 1615- 1620 1621- 1626 1627- 1632 1633- 1638 1639- 1644 1645- 1650 1651- 1656 1657- 1662 1663- 1668 1669- 1674 1675- 1680 1681- 1686 1687- 1692 1693- 1698 1699- 1704 1705- 1710 1711- 1716 1717- 1722 1723- 1728 1729- 1734 1735- 1740 1741- 1746 1747- 1752 1753- 1758 1759- 1764 1765- 1770 1771- 1776 1777- 1782 1783- 1788 1789- 1794 1795- 1800 1801- 1806 1807- 1812 1813- 1818 1819- 1824 1825- 1830 1831- 1836 1837- 1842 1843- 1848 1849- 1854 1855- 1860 1861- 1866 1867- 1872 1873- 1878 1879- 1884 1885- 1890 1891- 1896 1897- 1902 1903- 1908 1909- 1914 1915- 1920 1921- 1926 1927- 1932 1933- 1938 1939- 1944 1945- 1950 1951- 1956 1957- 1962 1963- 1968 1969- 1974 1975- 1980 1981- 1986 1987- 1992 1993- 1998 1999- 2004 2005- 2010 2011- 2016 2017- 2022 2023- 2028 2029- 2034 2035- 2040 2041- 2046 2047- 2052 2053- 2058 2059- 2064 2065- 2070 2071- 2076 2077- 2082 2083- 2088 2089- 2094 2095- 2100 2101- 2106 2107- 2112 2113- 2118 2119- 2124 2125- 2130 2131- 2136 2137- 2142 2143- 2148 2149- 2154 2155- 2160 2161- 2166 2167- 2172 2173- 2178 2179- 2184 2185- 2190 2191- 2196 2197- 2202 2203- 2208 2209- 2214 2215- 2220 2221- 2226 2227- 2232 2233- 2238 2239- 2244 2245- 2250 2251- 2256 2257- 2262 2263- 2268 2269- 2274 2275- 2280 2281- 2286 2287- 2292 2293- 2298 2299- 2304 2305- 2310 2311- 2316 2317- 2322 2323- 2328 2329- 2334 2335- 2340 2341- 2346 2347- 2352 2353- 2358 2359- 2364 2365- 2370 2371- 2376 2377- 2382 2383- 2388 2389- 2394 2395- 2400 2401- 2406 2407- 2412 2413- 2418 2419- 2424 2425- 2430 2431- 2436 2437- 2442 2443- 2448 2449- 2454 2455- 2460 2461- 2466 2467- 2472 2473- 2478 2479- 2484 2485- 2490 2491- 2496 2497- 2502 2503- 2508 2509- 2514 2515- 2520 2521- 2526 2527- 2532 2533- 2538 2539- 2544 2545- 2550 2551- 2556 2557- 2562 2563- 2568 2569- 2574 2575- 2580 2581- 2586 2587- 2592 2593- 2598 2599- 2604 2605- 2610 2611- 2616 2617- 2622 2623- 2628 2629- 2634 2635- 2640 2641- 2646 2647- 2652 2653- 2658 2659- 2664 2665- 2670 2671- 2676 2677- 2682 2683- 2688 2689- 2694 2695- 2700 2701- 2706 2707- 2712 2713- 2718 2719- 2724 2725- 2730 2731- 2736 2737- 2742 2743- 2748 2749- 2754 2755- 2760 2761- 2766 2767- 2772 2773- 2778 2779- 2784 2785- 2790 2791- 2796 2797- 2802 2803- 2808 2809- 2814 2815- 2820 2821- 2826 2827- 2832 2833- 2838 2839- 2844 2845- 2850 2851- 2856 2857- 2862 2863- 2868 2869- 2874 2875- 2880 2881- 2886 2887- 2892 2893- 2898 2899- 2904 2905- 2910 2911- 2916 2917- 2922 2923- 2928 2929- 2934 2935- 2940 2941- 2946 2947- 2952 2953- 2958 2959- 2964 2965- 2970 2971- 2976 2977- 2982 2983- 2988 2989- 2994 2995- 3000	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляцирующей						
									Площадь сечения, м²						
		P1	P2	P3	P4	B	r	d	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7									
859				0	0	-	-	8745	190	8477				220	
														118	
860				1	0	-	-	8925	370	8477			2490	220	
													19,0	118	
861				2	0	-	-	9105	550	8477				220	
														118	
862	181	125		0	1	-	-	8325	190	1027	1530	2060	8970	220	
											41,3	17,0	46,5	118	
863				1	1	-	-	9105	370	1027			4690	220	
													218	118	
864				2	1	-	-	9285	550	1027				220	
														118	
865				0	1	0	1	10803	600	420				-	
														-	
866				1	3	0	1	11163	960	420	2110	3050	13280	3580	
											48,0	21,0	63,7	12,1	
867	182	250		2	5	0	1	11523	1320	420				-	
														-	
868				0	1	1	3	11163	600	780				-	
														-	
869				1	3	1	3	11523	960	780				-	
														-	

[illegible]

Инв. № подл. Делась и дата Загл. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Лист
225

№ ст-ра	№ ст-ра	№ ст-ра	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	Площадь сечения, м²						
										Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
903			0	2	0	-	-	-	-	9850	1295	847				
													2340	6670		
													11,3	12,7		
904			1	0	0	-	-	-	-	9670	1115	847		2270		
														7,1		
905			1	1	0	-	-	-	-	9850	1295	847		4540	4470	2490
														14,1	9,9	19,0
906			1	2	0	-	-	-	-	10030	1475	847		6670		
														12,7		
907			0	0	1	-	-	-	-	9670	935	1027		2270		220
														7,1		
908			0	1	1	-	-	-	-	9850	1115	1027		4540	2060	2340
														14,1	19,0	11,3
909			0	2	1	-	-	-	-	10030	1295	1027		6670		9,9
														12,7		4620
910			1	0	1	-	-	-	-	9850	1115	1027		2270		21,8
														7,1		
911			1	1	1	-	-	-	-	10030	1295	1027		4540	4470	
														14,1	9,9	
912			1	2	1	-	-	-	-	10210	1475	1027		6670		
														12,7		
913	189	200	0	1	0	1	0	1	1	11734	1525	420		2110	3050	3660
														48,0	21,0	19,3
																12,1

№ ст-ра	№ ст-ра	№ ст-ра	Размер, мм							Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	Площадь сечения, м²						
										Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
914			0	1	1	3	0	1	1	12094	1885	420				
915			0	1	2	5	0	1	1	12454	2245	420				
916			1	3	0	1	0	1	1	12094	1885	420				
917			1	3	1	3	0	1	1	12454	2245	420				
918			1	3	2	5	0	1	1	12814	2605	420				
919	189	200	0	1	0	1	1	3	1	12094	1525	780		2110	3050	3660
														48,0	21,0	19,3
920			0	1	1	3	1	3	1	12454	1885	780				
921			0	1	2	5	1	3	1	12814	2245	780				
922			1	3	0	1	1	3	1	12454	1885	780				
923			1	3	1	3	1	3	1	12814	2245	780				
924			1	3	2	5	1	3	1	13174	2605	780				

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

59/5
Заказ № 7233 Инв № 10107-05 Тираж 550
Сдано в печать 1/8 1989 г. Цена 6.38