

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Всесоюзный научно-исследовательский институт
по строительству магистральных трубопроводов

рекомендации

ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В МЕРЗЛЫХ
И СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ ПРИ СООРУЖЕНИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПАРАЛЛЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ
СТАЛЬНЫМ ПОДЗЕМНЫМ
ТРУБОПРОВОДАМ

Р 442-81

МОСКВА 1982

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт
по строительству магистральных трубопроводов

•ВНИИСТ•

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В МЕРЗЛЫХ
И СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ ПРИ СООРУЖЕНИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПАРАЛЛЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ
СТАЛЬНЫМ ПОДЗЕМНЫМ
ТРУБОПРОВОДАМ

Р 442-81



МОСКВА 1982

Рекомендации содержат основные положения по организации и технологии производства взрывных работ при рыхлении мерзлых и скальных грунтов различного состава перед рывьем траншей для магистральных трубопроводов, кабелей связи и других коммуникаций, прокладываемых параллельно действующим стальным подземным трубопроводам различных диаметров.

Изложены методика определения сейсмически безопасных параметров взрывных работ, а также особенности технологии их производства при рыхлении мерзлых и скальных грунтов вблизи действующих трубопроводов.

Рекомендации составлены на основе научных и экспериментальных исследований сейсмического действия взрывов на стальные подземные трубопроводы с учетом обобщения опыта строительных организаций, занимающихся производством взрывных работ на строительстве магистральных трубопроводов.

Кроме того, использованы материалы научно-технических отчетов Челябинского политехнического и Московского технологического институтов и результаты отработки технологии взрывных работ в трассовых условиях.

В проведении экспериментальных работ в натурных условиях принимали участие строительные организации: Укргазстрой (СМУ 17), Главзападтрубопроводстрой (трест Союзпроводмеханизация, СУ-7), Мингазпрома (Совтрансподземгаз, Средастрансгаз, Газовая инспекция) и Миннефтепрома (Южное управление магистральными нефтепродуктотрубопроводами).

Экспертиза по определению сейсмически безопасных расстояний проводилась специализированной лабораторией треста Союзвзрывпром, Государственной газовой инспекцией, ВНИИГаз, ВНИИТБ, Отделом охраны труда Миннефтегазстроя и Госгортехнадзором СССР.

Рекомендации предназначены для строительных организаций, выполняющих подготовительные и земляные работы при сооружении магистральных трубопроводов в мерзлых и скальных грунтах в зоне расположения действующих газо- и нефтепроводов.

Рекомендации разработаны сотрудниками отдела технологии и организации строительства ВНИИСТА канд. техн. наук В.П. Ментиковым, инженерами Г.А. Подорожным и А.Е. Петренко.

ВНИИСТ	Рекомендации по технологии производства взрывных работ в мерзлых и скальных грунтах при сооружении магистральных трубопроводов параллельно действующим стальными подземными трубопроводам	Р 442-81 Разработаны впервые
--------	---	---------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При производстве взрывных работ на строительстве магистральных трубопроводов в мерзлых и скальных грунтах следует руководствоваться следующими документами:

СНиП II-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ";

СНиП II-3-76 "Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения";

СНиП II-45-75 "Нормы проектирования. Магистральные трубопроводы";

"Техническими правилами ведения взрывных работ на дневной поверхности" (М., Недра, 1972);

"Едиными правилами безопасности при взрывных работах" (М., Недра, 1972);

СНиП II-4-80. "Техника безопасности в строительстве; настоящими Рекомендациями.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В БЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ

1.2. Производство буровзрывных работ должно выполняться в строгом соответствии с проектом или паспортом. При этом оно должно быть согласовано с организацией, эксплуатирующей данный трубопровод, и иметь разрешение органов Госгортехнадзора.

1.3. Проекты или паспорта на производство взрывных работ должны быть составлены и утверждены в соответствии с требованиями "Единых правил безопасности при взрывных работах".

Внесены отделом технологии и организации строительства ВНИИСТА	Утверждены ВНИИСТом 6 апреля 1981 г.	Срок введения 1 июля 1982 г.
--	--------------------------------------	------------------------------

1.4. В проекте или паспорте буровзрывных работ должны быть указаны все показатели, предусмотренные Едиными правилами безопасности при взрывных работах", в том числе:

схема расположения зарядов относительно действующего трубопровода, а также остальных подземных коммуникаций и наземных сооружений, расположенных в опасной зоне;

исходные данные для уточненного расчета (если в нем есть необходиимость) массы сейсмически безопасного для действующего трубопровода заряда, взрываемого мгновенно.

Исходные данные делятся на две группы.

Первая группа содержит данные проектной документации строящегося трубопровода, т.е. размеры съемки в мерзлых грунтах или скальных породах, наименование пород и категория их крепости по СНиП 1У-50-65, их состояние (сухие, влажные или водонасыщенные), минимальное расстояние от действующего трубопровода до ближнего заряда (или ряда зарядов), назначение зарядов (рыхление, сорос), применяемое взрывчатое вещество (ВВ), плотность заряжания, глубина и диаметр шпуров или скважин.

Вторая группа содержит данные о действующем трубопроводе, т.е. его назначение, наружный диаметр, толщина стенки, марка стали или ее временное сопротивление разрыву, нормативное эксплуатационное давление (или согласованная со службой эксплуатации величина давления в трубопроводе в указанный период, на конкретном участке), температура трубопровода, вид защиты изоляционного покрытия от механических повреждений (мягкий грунт, щеберовка, мата и т.д.), наличие крыльев вставок, запорной арматуры, ответвлений, открытых участков.

Данные второй группы следует получать в подразделениях, эксплуатирующих соответствующие участки трубопровода. Источником информации являются:

сертификаты на трубы и рабочие чертежи;

расчет массы сейсмически безопасного для трубопровода заряда, взрываемого мгновенно, при этом следует рассчитывать наименьшую из допустимых массы сейсмически безопасного для трубопровода заряда: мерзлых грунтов - по формуле (3), скальных грунтов - по формуле (5) с учетом возможного всесместного применения короткозамедленного способа взрываия. В этом случае для аналогичных по назначению буровзрывных работ проект

(паспорт) может быть общим. Если нет возможности повсеместно применять короткозамедленный способ взрывания, то следует составлять несколько проектов (паспортов) и для каждого должна быть рассчитана максимальная масса сейсмически безопасного заряда с учетом конкретных для каждого участка условий производства буровзрывных работ;

величина наибольшего из радиусов опасных зон в районе производства взрывных работ по поражающему действию осколков на людей и технику как взорванного грунта, так и самого трубопровода в исключительном случае его разрушения;

меры по предохранению действующего трубопровода в местах выхода его из земли (балки, овраги и т.д.), а также строящегося трубопровода от ударного действия осколков взорванного мерзлого и скального грунта в соответствии с "Техническими правилами ведения взрывных работ на дневной поверхности" (М., Недра, 1972).

1.5. Эксплуатирующая организация совместно со строительной обязаны проверить фактическое место расположения действующего трубопровода с точностью $\pm 0,25$ м в каждую сторону от его продольной оси.

В процессе проверки строительная организация обязана закрепить на полосе строительства ось и границы разрабатываемой траншеи установкой вешек через 50 м на прямолинейных, через 10 м - на криволинейных участках естественного изгиба и через 3 м - на криволинейных участках трубопровода искусственного гнутья. Высота вешек на оси должна быть не менее 1 м над уровнем видимой поверхности земли. При этом на местности должны быть обозначены участки действующего трубопровода с залеганием его выше проектных отметок.

1.6. Взрывные работы следует производить до вывоза труб на трассу. В противном случае должны быть приняты меры по защите строящегося трубопровода от ударного действия кусков взорванной породы или предусмотрены дополнительные затраты на производство взрывных работ в стесненных условиях.

1.7. Расчет предельно допустимых сейсмически безопасных параметров взрывных работ при рыхлении мерзлых грунтов вблизи действующих трубопроводов следует производить по методике, изложенной в разделе 2, а при рыхлении скальных грунтов - в разделе 3 настоящих Рекомендаций.

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ВЫХЛЮЧИМ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В БЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Методика разработана с целью определить массу сейсмически безопасного заряда Q_c (кг) при заданном расстоянии R (м) от заряда до действующего трубопровода, а также для расчета сейсмически безопасного расстояния R_c (м) при заданной массе заряда Q (кг), взрываемого мгновенно.

Под массой сейсмически безопасного заряда Q_c следует понимать массу группы шуровых или скважинных зарядов рыхления, расположенных рядами параллельно действующему трубопроводу и взрываемых мгновенно.

Под сейсмическим безопасным расстоянием R_c или заданным R подразумевается минимальное расстояние между стенкой действующего газопровода и ближним зарядом - осью скважины (рис.1).

Методика расчета сейсмически безопасных параметров Q_c, R_c справедлива при условии, если R или $R_c \geq 2W$,

где W - линия наименьшего сопротивления, численно равная глубине скважины или шпура, м.

Как правило, в техническом проекте указывают расстояние между осями действующего и строящегося трубопроводов.

Величину R следует определять по формуле

$$R = R_M - \frac{D + \beta(n-1)}{2}, \quad (I)$$

где R_M - межосевое расстояние, м;

D - наружный диаметр действующего трубопровода, м;

n - число рядов зарядов;

β - расстояние между рядами, м.

Приведенные в Рекомендациях формулы справедливы для применения наиболее распространенных видов ВВ, т.е. аммонита № 6ЖВ и игданита, а также при использовании других видов ВВ с учетом переводных коэффициентов для расчета эквивалентных зарядов при условии идеальной работы взрыва.

При короткозамедленном способе взрываания интервал замедл -

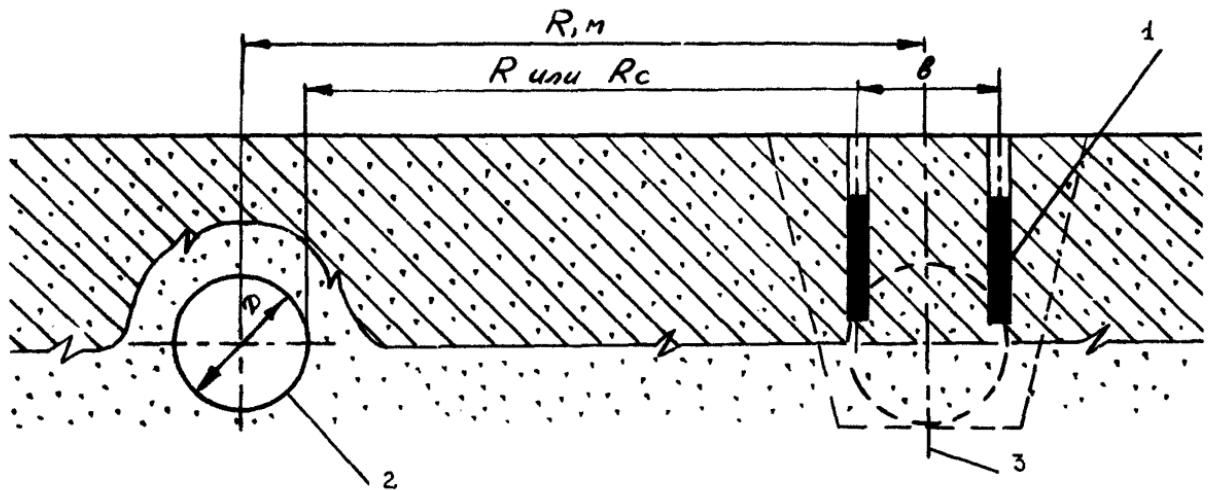


Рис. I. Схема расположения зарядов строящегося и действующего трубопроводов при рыхлении мерзлого грунта:

- 1-заряд Q ; 2-действующий газопровод или нефтепровод; 3-ось строящегося трубопровода;



мерзлый грунт;



тальй грунт;



гранич. зоны промерзания

ления между взрывами одиночных шпуровых (скважинных) зарядов с массой Q_c должен быть не менее 10-20 мс, а групповых - 45-50 мс.

В целях исключения одновременного взрыва зарядов общий интервал замедления - 45-50 мс необходимо распределять в группе зарядов с массой Q_c на интервалы замедления по 10-20 мс.

2.2. Величину Q_c , взятую ориентировочно при заданном проектном расстоянии R до действующего трубопровода, из труб диаметром от 152 до 1420 мм включительно с пределом прочности стали 5200 кгс/см² и более, с рабочим давлением транспортируемого продукта до 75 кгс/см², допускается определять по формуле, выведенной на основе обработки данных натурных исследований

$$Q_c = 0,0025 R^3, \quad (2)$$

где Q_c - сейсмически безопасная масса заряда, кг;

R - заданное расстояние (расстояние между стенкой газопровода и ближним зарядом), м.

Формула (2) применима для расчета величины Q_c при разрыве любых видов мерзлых грунтов вблизи действующих трубопроводов.

2.3. Масса (максимальная) сейсмически безопасного заряда при определенных видах грунтов, конструктивных параметрах действующего трубопровода, величине максимального рабочего давления в нем на период производства взрывных работ при заданном расстоянии определяется по формуле

$$Q_c = \frac{K_r R^3 (\sigma_1 - \sigma_{np})}{35000}, \quad (3)$$

где Q_c - сейсмически безопасная масса заряда, кг;

σ_1 - расчетное сопротивление стали стенки действующего трубопровода, кгс/см²;

σ_{np} - приведенные напряжения в стенке действующего трубопровода от внутреннего давления и тепловой деформации, кгс/см²;

K_r - коэффициент, принимаемый в зависимости от разновидности мерзлого грунта по табл. I.

Таблица I

Наименование мерзлых грунтов	Коэффициент, принимаемый для грунтов	
	с естественной влажностью	водонасыщенных
Суглинок	1,0	0,9
Глина	0,9	0,9
Супесь	1,1	0,85
Песок	1,3	0,75
Скала разборная	0,8	0,7

Расчетное сопротивление стали определяют по формуле

$$\sigma_1 = 0,61 \sigma_{\delta_p} , \quad (4)$$

где σ_{δ_p} - временное сопротивление стали разрыву, кгс/см².

Приведенные напряжения в стенке трубопровода рассчитывают по формуле

$$\sigma_{pp} = \sqrt{\sigma_o^2 - 0,8 \sigma_o \sigma_t + 0,64 \sigma_t^2} , \quad (5)$$

где σ_o - кольцевые напряжения в стенке действующего трубопровода от внутреннего давления, кгс/см²;

σ_t - продольные напряжения в стенке действующего трубопровода от тепловой деформации, кгс/см².

Для подземных стальных действующих газонефтепроводов, по которым транспортируется продукт без охлаждения после выхода из компрессорной или насосной станции, $\sigma_t = -1000$ кгс/см². Для остальных случаев можно с достаточной точностью принимать это же значение.

Кольцевые напряжения в стенке трубопровода определяют по формуле

$$\sigma_o = \frac{P(D - 2\delta)}{2\delta} , \quad (6)$$

- где P - максимальное рабочее давление в трубопроводе на планируемый период производства взрывных работ, kgs/cm^2 ;
- D - наружный диаметр действующего трубопровода, см;
- δ - минимальная толщина стенки действующего трубопровода на заданном участке взрывных работ, см.

Для наиболее распространенных конструктивных параметров газопроводов и нефтепроводов при заданных расстояниях от 5 до 32 м величину Q_c в мерзлых суглинках можно определить по табл.2. Искомую величину Q_c находят на пересечении строки, соответствующей конструктивным параметрам трубопровода, с графой, соответствующей заданному проектному расстоянию R (м). Например, в мерзлом суглинке на расстоянии $R = 10$ м от действующего трубопровода диаметром 529 мм, с толщиной стенки $\delta = 9$ мм, из стали Г7ГС, с временным сопротивлением стали разрыву $\sigma_{br} = 5200 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и нормативным эксплуатационным давлением в нем 55 kgs/cm^2 можно мгновенно взрывать группу зарядов с общей массой 30 кг.

2.4. При проектировании новой нитки трубопровода, параллельной действующему газопроводу или нефтепроводу, с учетом применения буровзрывного способа рыхления мерзлых грунтов, межосевое расстояние следует определять по формуле (1), исходя из значения, найденного по формуле (7)

$$R_c = 32,7 \sqrt[3]{\frac{Q}{K_r (\sigma_{br} - \sigma_{np})}}. \quad (7)$$

- где R_c - сейсмически безопасное расстояние между стенкой трубопровода и ближним зарядом, м;
- Q - масса заданного технологически оптимального заряда, взрываемого мгновенно, кг;
- $K_r, \sigma_{br}, \sigma_{np}$ - обозначения см п.2.3.

Величину R_c в мерзлых суглинках можно также определить по табл.2. Для этого в строке, соответствующей конструктивным параметрам действующего газопровода, нужно найти число, близкое к заданной массе заряда.

Искомую величину R_c находят вверху графы, соответст-

Таблица 2

Номер стро- ки, соотв- тствующей конструктив- ным парамет- рам трубопро- вода	Диаметр действу- ющего трубопро- вода, мм	Толши- на стен- ки труб- опровода, мм	Марка стали или страна- теп	Времен- ное со- против- ление разрыву, кгс/см ²	Норматив- ное экс- плуатаци- онное дав- ление, кгс/см ²	Сейсмический безопасные Q_C или заданные массы зарядов Q (кг) при заданных R или сейсмически безопасных R_C расстояниях, м																												
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
I	520	9	I7TIC	5200	55	3,8	6,6	10	15	22	30	40	53	67	84	103	125	150	178	208	245	284	326	373	424	473	538	606	673	747	824	914	I010	
2	720	8	I7TIC	5200	55	1,0	1,7	2,7	4	5,8	8	10	14	17	22	27	32	35	46	54	64	74	85	97	110	125	140	157	175	193	216	233	262	
3	720	11	I7TIC	5200	55	3,1	5,4	8,6	13	18,3	25	33	43	55	69	83	103	123	145	170	200	230	265	305	347	391	445	496	550	610	675	742	820	
4	820	9,5	I7T2CФ	5500	55	1,9	3,3	5,2	7,7	12,6	18	24,5	32,5	42,5	54	68	82	100	120	142	167	193	227	261	294	340	384	436	483	540	590	662	725	820
5	920	11	I7T2CФ	5500	55	3,1	5,3	8,0	12,6	18	24,5	32,5	42,5	54	68	83	100	120	142	167	193	227	261	294	340	384	436	483	540	590	662	725	820	
6	1020	11	I4T2CAФ	5700	55	1,0	3,1	4,9	7,3	10	14	19	24	31	40	48	58	67	83	97	115	132	151	173	197	224	254	282	314	350	386	424	467	
7	1020	11	I7TIC	5200	55	0,57	0,9	1,6	2,3	3,3	4,6	6,1	7,9	10,1	12,6	15,5	18,8	22,5	26,7	31,4	36,8	42,6	49	56	63	71,9	81,7	90,5	101	112	124	137	150	
8	1020	14	I4T2CAФ	5700	55	3,7	6,4	10,2	15,2	21,7	29,7	39	51	65	81	100	122	146	173	203	238	275	316	362	411	464	527	584	652	724	802	885	973	
9	1020	14	I7TIC	5200	55	2,5	4,3	6,6	10,2	14	20	26	34	44	55	67	82	98	116	136	160	185	213	244	276	313	355	393	439	488	540	595	655	
10	1220	12,5	9РТ	6000	55	2,9	3,5	5,5	8,2	11	16	23	30,7	39	50	63	78	94	113	134	157	185	214	246	281	319	360	410	454	507	563	624	683	757
11	1220	15	I4T2CAФ	5700	55	2,9	3,5	5,5	8,2	11	16	23	30,7	39	50	63	78	94	113	134	157	185	214	246	281	319	360	410	454	507	563	624	683	757
12	1220	15,2	I7TIC	5200	55	2,7	4,6	7,3	10	15	21	28	37	47	58	72	87	105	125	146	171	198	223	261	296	334	380	421	470	521	573	638	701	
13	1420	15,2	9РТ	6000	75	0,7	1,3	2,0	3	4,5	6	7,9	10	13	16	20	24	29	35	41	48	56	63	73	83	93	105	118	131	146	162	173	196	
14	1420	17,5	9РТ	6000	75	1,3	3,2	5,1	7,6	10	14	19	25	32	40	50	61	73	86	101	119	133	153	181	206	233	264	293	327	365	402	444	486	
15	1420	20,5	9РТ	6000	75	1,5	2,5	4,1	6,1	8,7	12	16	20,7	26	33	40	49	59	70	82	96	111	127	146	166	187	213	236	263	292	324	357	393	
		20,5	Италья	5600	75	1,5	2,5	4,1	6,1	8,7	12	16	20,7	26	33	40	49	59	70	82	96	111	127	146	166	187	213	236	263	292	324	357	393	

Приимечание. Величина Q_C рассчитана по формуле (3) при значении коэффициента K_F , равном 1,0 (для первых суток).

вующей заданной массе заряда. Например, вблизи действующего газопровода диаметром 1020 мм, с толщиной стенки 14 мм, из стали 14Г2САФ, с времененным сопротивлением стали разрыву $b_f = 5700$ кгс/см² и рабочим давлением в нем 55 кгс/см² группу зарядов с общей массой 238 кг можно взрывать на расстоянии не менее 20 м.

2.5. После определения величины Q_c следует рассчитать рациональные технологические параметры шпуров или скважинных зарядов, найти их количество в группе зарядов, число групп зарядов, количество замедлителей и средство взрывания.

Технологические параметры шпуровых или скважинных зарядов следует определять в соответствии с методикой, приведенной в разд.3 настоящих Рекомендаций.

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ РЫХЛЕНИИ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ВБЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Методика разработана с целью определить массу сейсмически безопасного заряда Q_c (кг) при заданном расстоянии R (м) от заряда до действующего трубопровода, а также для расчета сейсмически безопасного расстояния R_c (м) при заданной массе заряда Q (кг), взываемого мгновенно.

Методика расчета сейсмически безопасных параметров Q_c или R_c справедлива при условии, если R или $R_c \geq 2W$, где W – линия наименьшего сопротивления, м (рис.2).

Как правило, в проекте указывается межосевое расстояние R_m , т.е. расстояние между осями действующего и строящегося трубопроводов. При таком условии величину R следует определять по формуле

$$R = \left[R_m - \frac{D + \delta(n-1)}{2} \right] \frac{1}{\cos \varphi}, \quad (3)$$

где φ – угол поперечного уклона косогора, в градусах (в случае расположения действующего и строящегося трубопроводов в одной горизонтальной плоскости угол $\varphi = 0$).

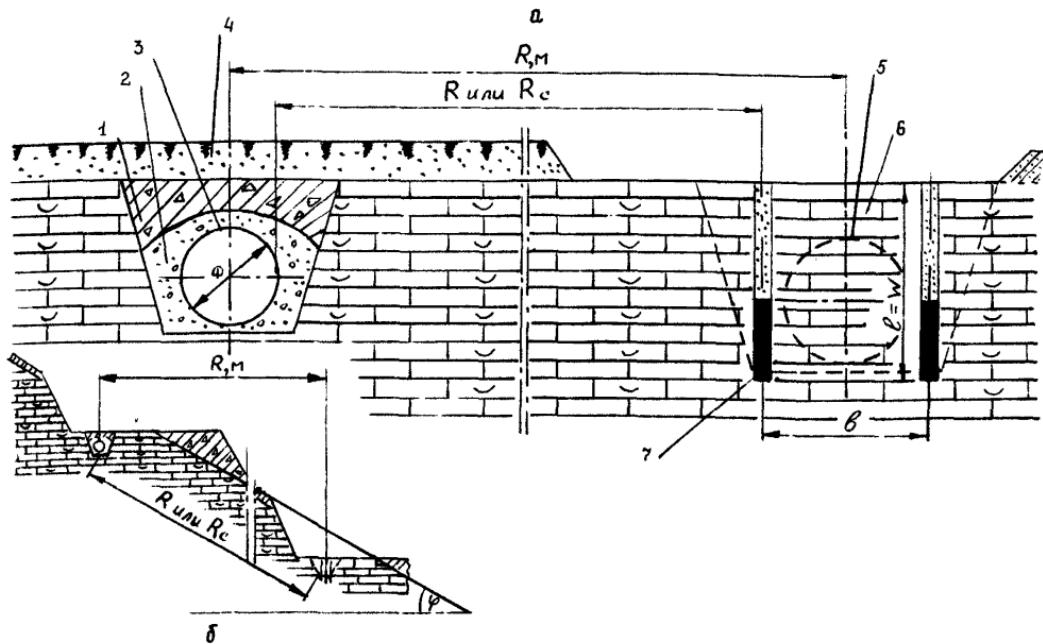


Рис.2. Схема расположения зарядов строящегося и действующего трубопроводов при рыхлении скальных грунтов:

а-на продольных; б-на поперечных уклонах трассы:

1-скальный грунт засыпки; 2-мягкий грунт; 3-действующий трубопровод; 4-слой плодородной земли; 5-проектируемый или строящийся трубопровод; 6-разрыхляемый скальный грунт; 7-скважинный заряд

3.2. Величину Q_c при заданном проектном расстоянии R до действующего трубопровода из труб диаметром от 152 до 1420 мм включительно, с пределом прочности стали 5200 кгс/см² и более и рабочим давлением транспортируемого продукта до 75 кгс/см² определяют по формуле

$$Q_c = \alpha K_B K_t \frac{R^3}{400}, \quad (9)$$

где α - коэффициент, принимаемый равным: 1,0 - для зарядов нормального разрыва; 1,7 - для зарядов выброса;

K_B - коэффициент, принимаемый равным 0,8 в период значительного повышения влажности массива;

K_t - коэффициент, принимаемый для горячих (при $t > 40^\circ\text{C}$) участков трубопровода $K_t = 0,7$, для остальных участков - $K_t = 1,0$.

Формула (9) применима для расчета нижнего предела величины при разрыве скальных пород любой группы вблизи действующих трубопроводов.

3.3. Максимальную величину массы сейсмически безопасного заряда определяют по формуле

$$Q_c = (0,25 \div 2) \frac{R^3 (\bar{\sigma}_1 - \bar{\sigma}_{pp})}{35000} \approx \alpha K_r K_3 K_u K_n K_t \frac{R^3 (\bar{\sigma}_1 - \bar{\sigma}_{pp})}{35000}, \quad (10)$$

где K_r - коэффициент, принимаемый по табл.3 в зависимости от группы разрывляемых скальных пород;

K_3 - коэффициент, принимаемый по табл.4 в зависимости от видов защиты изоляционного покрытия действующего трубопровода. При отсутствии достоверных данных о виде защиты $K_3 = 0,65$;

K_u - коэффициент, принимаемый равным 0,9 для участков трубопровода, имеющих упругий изгиб с радиусом не менее 1000 \mathcal{D} в горизонтальной или вертикальной плоскости, где \mathcal{D} - наружный диаметр трубопровода (м), а также для участков, расположенных ближе 50 м от задвижек, крановых узлов и другой линейной арматуры;

K_H - коэффициент назначения трубопровода, равный 1,0 - для газопроводов; 0,85 - для нефтепродуктопроводов; 0,9 - для водоводов.

Таблица 3

Категория крепости по- род по шкале ЕНИР	Значения коэффициента K_T		Примечание
	при естествен- ной влажности массива	при значитель- ном повышении влажности мас- сива	
IV-VI	1,0	0,85 (0,8)	Цифровые значения K_T в скобках соот- вествуют водона- сыщенным массивам трещиноватых пород
VII-IX	0,9	0,85 (0,7)	
X-XI	0,85	0,8 (0,7)	

Таблица 4

Виды защиты изоляционного покрытия действую- щих трубопроводов	Значения коэф- фициента K_3
Подушка и присыпка из мягкого грунта	1,0
Подушка из мешков с песком или камышовых матов, покрытие сверху картоном или соломен- ными или камышовыми матами	0,85
Сплошная футеровка:	
деревянные рейки	0,9
камышовые или соломенные маты	0,85
маты из стекловолокна	1,1
синтетические материалы с закрытыми порами	1,2

При заданных расстояниях (от 5 до 32 м) до действующих газопроводов с наиболее распространенными конструктивными параметрами и нормативным эксплуатационным давлением величину Q_c при рыхлении пород IV-VI категории и значениях остальных коэффициентов, равных 1,0, можно также определить по табл.2.

для нефтепродуктопровода или водовода с теми же исходными данными табличное значение Q_c надо умножить на соответствующие коэффициенты α, K_3, K_u, K_H и т.д. В зависимости от сочетания коэффициентов итоговое значение Q_c может получиться меньше или больше табличного.

3.4. При проектировании новой нитки трубопровода, параллельной действующему, с учетом применения буровзрывного способа при устройстве полок, дорог, корчевке пней, вырывании скальных пород в зоне сооружения траншей для трубопроводов или кабелей связи межосевое расстояние следует определять по формуле (8), подставляя в нее вместо R значение R_c , полученное по формуле

$$R_c = 32,7 \sqrt{\frac{Q}{\alpha \cdot K_r \cdot K_3 \cdot K_u \cdot K_H \cdot K_t (\bar{b}_1 - \bar{b}_{pr})}}, \quad (II)$$

где \bar{b}_1, \bar{b}_{pr} - значения и величины коэффициентов см. в п.2.3.

Для конкретных исходных данных величину R_c можно определять по табл.2. Так, например, линейно рассредоточенный вдоль газопровода заряд с общей массой 55 кг можно взрывать мгновенно на расстоянии 14 м от газопровода диаметром 1020 мм с толщиной стенки 14 мм, из стали Г7Г1С при давлении газа 55 кгс/см².

Искомую величину R_c , соответствующую всем остальным заданным условиям, не учтенным в таблице, следует определять по формуле

$$R_c = \sqrt[3]{\frac{R_{ct}}{\alpha \cdot K_r \cdot K_3 \cdot K_u \cdot K_H \cdot K_t}}, \quad (12)$$

где R_{ct} - табличное значение сейсмически безопасного расстояния, м.

3.5. После определения величины Q_c следует рассчитать рациональные технологические параметры скважинных или шурровых зарядов, определить их количество в группе, число групп, замедлителей и средств взрываания.

Технологические параметры скважинных и шурровых зарядов следует определять в соответствии с положениями разд.4 настоящих Рекомендаций.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В МЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

4.1. Взрывной способ разработки мерзлых и скальных грунтов при строительстве магистральных трубопроводов следует применять для сооружения полок, нагорных канав, траншей и котлованов, а также для планировки полосы строительства.

4.2. Мерзлые и скальные грунты следует разрабатывать преимущественно методом скважинных зарядов с использованием высокопроизводительных буровых машин.

4.3. Сооружение пионерных полок, нагорных канав, траншей под кабель, корчевка пней, дробление валунов, планировка полосы строительства, а также выполнение земляных работ в стесненных условиях должны производиться преимущественно методом шпуровых зарядов.

4.4. Выбор метода взрывных работ на рыхление зависит от объемов земляных работ, типа сооружений (траншея, котлован, планировка полосы строительства, дорожная выемка и т.д.), вида грунтов, глубины их промерзания, сроков производства работ, наличия соответствующего бурового оборудования и способа разработки разрыхленных грунтов. Наиболее рациональный метод рыхления указывается в проекте или паспорте буровзрывных работ.

4.5. До начала буровзрывных работ на конкретном участке строительства должны быть выполнены все предусмотренные ШПР (рабочими чертежами, паспортом, технологической картой) подготовительные работы и мероприятия, обеспечивающие безопасность производства взрывов в соответствии с требованиями "Единых правил безопасности при взрывных работах".

4.6. При производстве взрывных работ вблизи действующих газопроводов взрывники должны находиться на расстоянии не менее 350 м, а техника - не менее 250 м от места взрыва (в сторону, противоположную действующему трубопроводу).

4.7. При производстве взрывных работ вблизи действующих подземных стальных газопроводов следует руководствоваться:

"Едиными правилами безопасности при взрывных работах";

"Правилами техники безопасности при сооружении магистральных стальных трубопроводов" (М., Недра, 1972);

СНиП 4-80 "Техника безопасности в строительстве".

МЕТОДЫ ШПУРОВЫХ И СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ДЛЯ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

4.8. При разбивке сетки скважинных или шпуровых зарядов особое внимание следует обращать на соответствие расстояния между зарядом и фактическим местом расположения действующего трубопровода паспортному значению расстояния. Скважины или шпуры при попарном или порядке короткозамедленном способе взрывания следует располагать по квадратной сетке, а при мгновенном - в шахматном порядке.

4.9. Скважины или шпуры в монолитных горных породах следует бурить на глубину, превышающую толщину разрабатываемого слоя на 10-15%. Если разрабатываемый слой на уровне подошвы уступа подстилает более слабая порода, перебур делать не следует.

При наличии на уровне подошвы уступа глинистой прослойки скважины или шпуры следует недобуривать на 10-20 см.

4.10. Величину заряда в скважине или шпуре при двух обнаженных плоскостях следует определять по формуле

$$q = KV, \quad (13)$$

а при одной обнаженной поверхности - по формуле

$$q = KW^3, \quad (14)$$

где q - масса заряда в скважине или шпуре, кг;
 V - объем разрушающейся породы, m^3 ;
 K - расчетный удельный расход ВВ (аммонита № 6 ЖВ),
 kg/m^3 (табл.5);
 W - линия наименьшего сопротивления, м.

4.11. Объем заряда не должен превышать 2/3 объема скважины или шпуре.

Величину массы заряда в скважине или шпуре следует уточнять в процессе производства взрывных работ, но в любом случае масса заряда, взрываемого мгновенно, не должна превышать массу сейсмически безопасного заряда.

Таблица 5

Наименование горных пород	Категория крепости пород по СНИП	Удельный расход ВВ (аммонит № 6 №В), кг/м ³	
		для зарядов рыхления	для зарядов выброса
Суглинок тяжелый	II	0,35-0,4	I,2-I,5
Глина ломовая	III	0,35-0,45	I,0-I,4
Лёсс	III-IV	0,3-0,4	0,9-I,2
Мел, выщелоченный мергель	IV-U	0,25-0,3	0,9-I,2
Гипс	IV	0,35-0,45	I,1-I,5
Известняк-ракушечник	U-UI	0,35-0,6	I,4-I,8
Опока, мергель	IV-UI	0,3-0,4	I,0-I,3
Тузы трещиноватые, плотные, тяжелая лемза	U	0,35-0,5	I,2-I,5
Конгломерат и брекчии на известковом и глинистом цементе	IV-UI	0,35-0,45	I,1-I,4
Песчаник на глинистом цементе, сланец глинистый, слюдистый, серицитовый мергель	UI-UH	0,4-0,5	I,2-I,6
Доломит, известняк, магнезит, песчаник на известковом цементе	UH-UH	0,4-0,5	I,2-I,8
Известняк, песчаник, мрамор	UI-IX	0,45-0,7	I,2-2,1
Гранит, гранодиорит	UI-X	0,5-0,7	I,7-2,1
Базальт, андезит, диабаз, габро	IX-XI	0,6-0,75	I,7-2,2
Кварцит	X	0,5-0,6	I,6-I,9
Шорцит	X	0,7-0,75	I,0-2,2

Уточненный расчет параметров шпуровых или скважинных зарядов, а также оптимальных периодов замедления между смежными зарядами или рядами зарядов следует производить, руководствуясь "Техническими правилами ведения взрывных работ на дневной поверхности" (М., Недра, 1972).

МЕТОДЫ ЗАРЯДОВ ДЛЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Метод шпуровых зарядов

4.12. Метод шпуровых зарядов рационально применять при глубине промерзания грунтов до 1,2 м в основном при разработке траншей, небольших котлованов и выемок, планировочных работах, а также при выполнении взрывных работ в зоне близкого (5-10 м) расположения подземных и надземных сооружений.

Глубина промерзания в период производства работ уточняется в процессе бурения шпуров.

4.13. Для мерзлых грунтов заряды ВВ целесообразно размещать в шпурах диаметром до 75 мм и глубиной, равной 0,95 глубины промерзания грунта.

4.14. Расстояние между шпурами в ряду и между рядами шпуров должно быть от 0,8 до 1,4 W в зависимости от прочности грунта и назначения взрыва.

Основные расчетные параметры шпуровых, а также скважинных зарядов для рыхления мерзлых грунтов приведены в табл.6.

4.15. Шпуры следует располагать по квадратной сетке (при короткозамедленном способе взрываания) или в шахматном порядке в случае мгновенного взрыва.

Забойку шпуря следует производить буровым шламом на величину не менее $1/3$ его длины.

4.16. Величину заряда в шпуре определяют по формуле

$$q_w = q W^3, \quad (15)$$

где q_w - масса заряда в шпуре, кг;

q - удельный расход ВВ для заряда рыхления, $\text{кг}/\text{м}^3$ (табл.6);

W - расчетная линия сопротивления, равная глубина заложения заряда, м.

Значения q для растительного и песчаного грунтов принимаются равными 0,4-0,55; для суглинков - 0,6-0,7; для глин - 0,7-0,9 $\text{кг}/\text{м}^3$. Большие значения q соответствуют мерзлым грунтам большей крепости.

Таблица 6

Группа грунта	Мощность мерзлого слоя, м	Глубина шупра (скважины), м	Расчетная линия сопротивления, м	Расстояние между шупрами (скважинами) в ряду, м	Расстояние между рядами шупров (скважин), м	Удельный расход ВВ, кг/м ³	Масса заряда ВВ в шупре или скважине, кг
I	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,22
	0,75	0,7	0,7	0,75	0,75		0,34
	1,0	0,95	0,95	1,0	1,0		0,5
	1,5	1,3	1,3	1,5	1,5		1,7
	2,2	1,9	1,9	2,0	2,0		5,3
II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,26
	0,75	0,7	0,7	0,75	0,6		0,4
	1,0	0,95	0,95	1,0	0,9		0,6
	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2		2,1
	2,0	1,8	1,5	1,5	1,5		4,8
III-	2,2	2,0	2,0	1,5	1,5		6,4
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,8-1,0	0,38
IV	0,75	0,7	0,7	0,75	0,6		0,5
	1,0	0,95	0,95	1,0	0,8		0,8
	1,5	1,35	1,35	1,3	1,3		2,8
	2,0	1,8	1,8	1,5	1,3		6,4
	2,2	2,0	2,0	1,5	1,3		8,5

4.17. Шпуры должны иметь размеры, обеспечивающие размещение в них зарядов ВВ расчетной массы, а также требуемой величины забойки.

Метод скважинных зарядов

4.18. Метод скважинных зарядов следует применять при глубине промерзания грунтов выше 1,2 м в процессе разработки траншей, котлованов, рыхления вскрышного мерзлого грунта при устройстве полок.

4.19. Заряды ВВ следует размещать в скважинах диаметром от 75 до 140 мм.

Скважины следует бурить на глубину 0,85-0,9 глубины промерзания грунта или на заданную глубину траншеи (при глубине промерзания большие глубины траншеи).

4.20. В зависимости от глубины, характера промерзания грунта и необходимой степени его разрыхления конструкция заряда должна быть сплошной или рассредоточенной. Сплошные заряды следует применять при глубине разработки мерзлых грунтов до 2,0 м, а рассредоточенные (по высоте скважины) заряды – при глубине более 2,0 м.

При рассредоточенном заряде верхняя его часть должна составлять 1/3, а нижняя – 2/3 от общей массы заряда. Промежуток (рассредоточение на величину 1/3 длины скважины) между частями заряда заполняется забоечным материалом. Основные расчетные параметры шпуровых и скважинных зарядов приведены в табл.3.

4.21. Расчет массы заряда в скважине следует производить по формуле (15) аналогично расчету массы заряда в шпуре, используя соответствующие данные табл.6.

4.22. Удельный расход ВВ при рыхлении мерзлых грунтов в зона вечной мерзлоты необходимо увеличивать на 20-30% по сравнению со значениями, указанными в табл.6 (по данным ЦНИИМТП и треста Союззарывпром).

5. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ

5.1. Стальные подземные магистральные трубопроводы являются источником наведения блуждающих электрических токов в окружающем их грунтовом массиве, а газо- и нефтепродуктопроводы, помимо этого, являются источниками повышенной опасности в пожарном отношении при образовании свищей, трещин или разрушении трубопровода. Поэтому взрывные работы вблизи действующих трубопроводов следует производить только способами и средствами, указанными в настоящем разделе.

5.2. При рыхлении мерзлых грунтов шпуровыми или скважинными зарядами следует применять такие взрывчатые вещества, как аммонит № 6 ИВ или игданит, наиболее дешевые и безопасные в обращении. Для скальных грунтов в качестве взрывчатых веществ следует использовать преимущественно граммониты 80/20 (для сухих забоев) и 30/70 (для обводненных скважин), которые являются дешевыми и наиболее пригодными для механизированного заряжания. Допускается также применение порошкообразного или патронированного аммонита № 6 ИВ.

5.3. Производство взрывных работ вблизи действующих газопроводов следует вести с применением короткозамедленного способа взрывания.

5.4. Короткозамедленное взрывание следует производить с помощью электродетонаторов короткозамедленного действия с общим интервалом замедления не менее 45-50 мс. Электродетонаторы помещают непосредственно в заряды или прикрепляют к отрезкам детонирующего шнуря (ДШ), соединяющего группу зарядов. Рационально также применять пиротехнические реле со ступенчатым замедлением 10 мс, которые следует включать в разрыв сети детонирующего шнуря путем присоединения в накладку или в накрутку концов ДШ реле к сети ДШ. При использовании игданита в каждый из зарядов следует помещать боевые, к которым прикрепляют отрезки ДШ или вставляют электродетонаторы.

Суммарный интервал замедления между взрывами смежных групп зарядов должен быть не менее 45-50 мс.

5.5. При производстве взрывных работ вблизи действующих магистральных водоводов допускается применение огневого спо-

соба взрываания, как с помощью электрозажигательных патронов, так и отдельных отрезков огнепроводного шнура. При этом длину отрезков необходимо выбирать при одновременном взрывании зарядов с массой, которая не должна превышать сейсмически безопасной величины.

5.6. В зависимости от величины Q_c следует применять следующие схемы взрывной сети:

при $q \leq Q_c \leq 2q$ - последовательным взрыванием одиночных зарядов с интервалом замедления 10-20 мс;

при $2q \leq Q_c \leq 5q$ - последовательным взрыванием пар зарядов с интервалом замедления 20 мс;

при $5q \leq Q_c \leq 25q$ - последовательным взрыванием группы зарядов с суммарным интервалом замедления 60 мс, который следует распределять в группе зарядов на интервалы замедления по 10-20 мс;

при $25q \leq Q_c \leq 500q$ - допускается порядное взрывание, начиная с ряда, ближнего к трубопроводу. Интервал замедления между рядами - 10 мс. При этом общая масса зарядов в ряду на данном забое не должна превышать 0,5 Q_c ;

при $Q_c > 500q$, но не более 1 т - при отсутствии средств короткозамедленного взрывания как исключение допускается мгновенное взрывание всех зарядов, но следует учитывать, что это приводит к снижению качества рыхления скальных пород.

Типовые схемы взрывной сети при короткозамедленном взрывании показаны на рис.3.

5.7. Хранение взрывчатых материалов и производство взрывных работ на дневной поверхности должны выполняться в строгом соответствии с "Едиными правилами безопасности при взрывных работах".

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Взрывные работы вблизи надземных участков действующего трубопровода, крановых узлов и другого эксплуатационного оборудования следят выполнять, предварительно приняв меры против разлета осколков разрушающей взрывом породы.

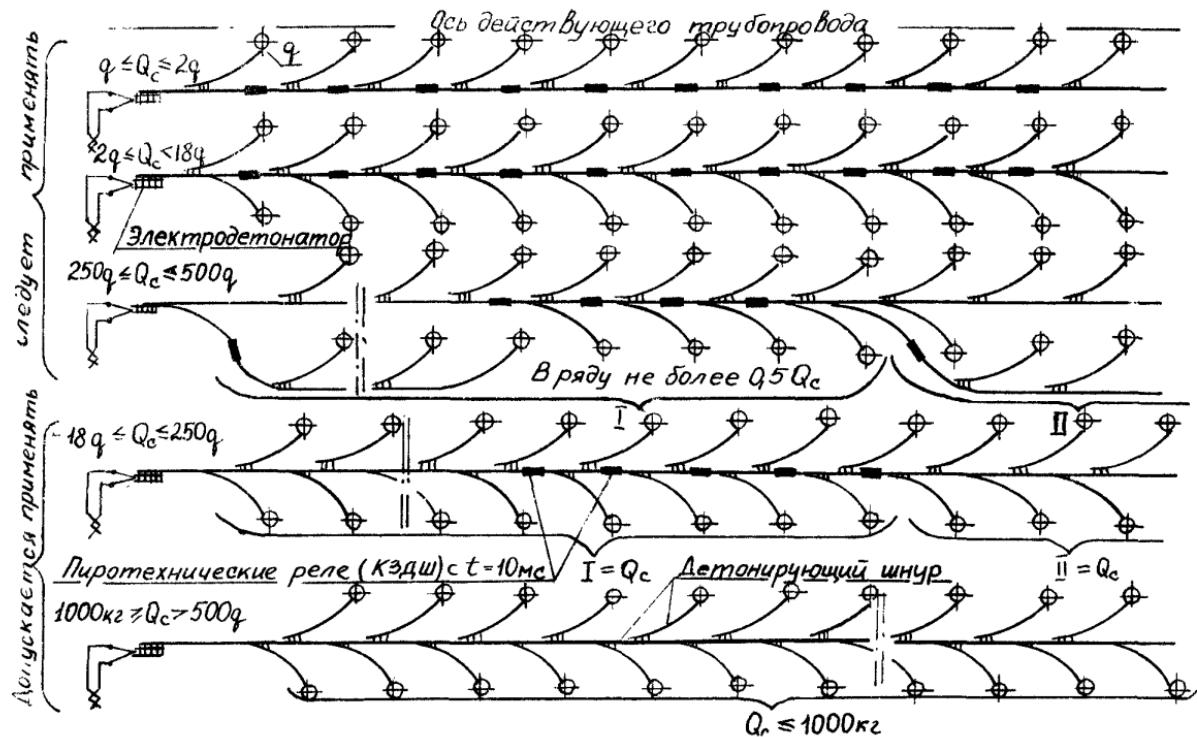


Рис.3. Схемы взрывных сетей, параллельных действующему трубопроводу

6.2. Скважины или шпуры, пробуренные в залежь, должны быть закрыты заглушками.

6.3. Производство взрывных работ вблизи действующих трубопроводов должно обеспечивать их сохранность и темп строительства нового трубопровода с высоким коэффициентом использования скважин и шпуров при разработке мерзлых и скальных грунтов.

6.4. Радиус спасной зоны при производстве взрывных работ вблизи действующих трубопроводов следует принимать в соответствии с требованиями "Единых правил безопасности при взрывных работах". Радиус опасной зоны для людей должен быть не менее 250 м, а при газопроводе диаметром 1420 мм - не менее 350 м. Для техники - соответственно не менее 150 и 250 м. При этом радиус следует отсчитывать от действующего трубопровода, но без уменьшения его величины, определенной по "Единым правилам безопасности при взрывных работах".

6.5. Ёссти на границе опасной зоны должны стоять так, чтобы все пути (дороги, тропы, реки), ведущие к месту производства взрывных работ, находились под постоянным наблюдением, а каждый пост был в поле зрения смежных постов.

6.6. На участке буровзрывных работ всегда должны использоваться сигнальные ракеты для предупреждения об опасности трансивых самолетов и вертолетов.

6.7. Ответственный за производство взрывных работ обязан проверять слышимость звуковых и видимость световых сигналов с границ спасной зоны.

6.8. Способы, время подачи и назначение сигналов должны быть доведены до сведения всех работников строительной и эксплуатирующей трубопровод организаций, а также населения ближайшего района путем выставления щитов с разъясняющим текстом.

6.9. При появление свища в газопроводе следует немедленно прекратить все работы, заглушить двигатели и другие источники искрообразования; оставив технику на местах, принять меры к срочной эвакуации рабочих из опасной зоны и сообщить о месте повреждения в аварийную службу. Эвакуировать рабочих следует по возможности в неветреную сторону от места аварии, но не вдоль трубопровода, не пересекая его. Если свободно только подветренное направление, то необходимо удалиться от трубопровода на расстояние 0,6-1 км.

При обнаружении появившихся признаков разрушения нефтепровода и продуктопровода рабочих необходимо удалить с места производства работ по возможности в нагорную сторону на расстояние не менее 350 м.

6.10. Лица, виновные в нарушении требований правил безопасности при взрывных работах, привлекаются к установленной законом ответственности.

Наиболее рациональные и безопасные способы и средства взрывания указаны в разд.5 настоящих Рекомендаций.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения по организации производства взрывных работ вблизи действующих газопроводов.....	3
2. Методика определения сейсмически безопасных параметров взрывных работ при рыхлении мерзлых грунтов вблизи действующих трубопроводов	6
3. Методика определения сейсмически безопасных параметров взрывных работ при рыхлении скальных грунтов вблизи действующих трубопроводов	11
4. Основные положения по технологии производства буровзрывных работ в мерзлых и скальных грунтах....	16
5. Взрывчатые вещества, средства и способы взрываия	22
6. Техника безопасности	23

РЕКОМЕНДАЦИИ

по технологии производства взрывных работ в мерзлых и скальных грунтах при сооружении магистральных трубопроводов параллельно действующим стальным подземным трубопроводам Р 442-81

Д-77051 Подписано в печать 15/4 1982 г. Формат 60x84/16
Печ.л. 2,0 Уч.-изд.л. 1,7 Бум.л. 1,0
Тираж 400 экз. Цена 17 коп. Заказ 36

Ротапринг ВНИИСТА