

УДК 621.884-2:629.7

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11298-74

СЕРДЕЧНИКИ ЗАКЛЕПОК Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен

ОКП 75 9323

Распоряжением Министерства от 14.06.74

№ 087-16

срок введения установлен с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры сердечников должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное


ГР № 3472 от 12.07.74.

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	4	5	7	9
№ изв.	6202	8472	9625	9883	11950

Изм. № дубликата	1812
Изм. № подлинника	

Инв. № дубликата		№ изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подлинника	1912	№ изв.	6202	6700	7112	8472	9625	9819	9883	9982	11950		

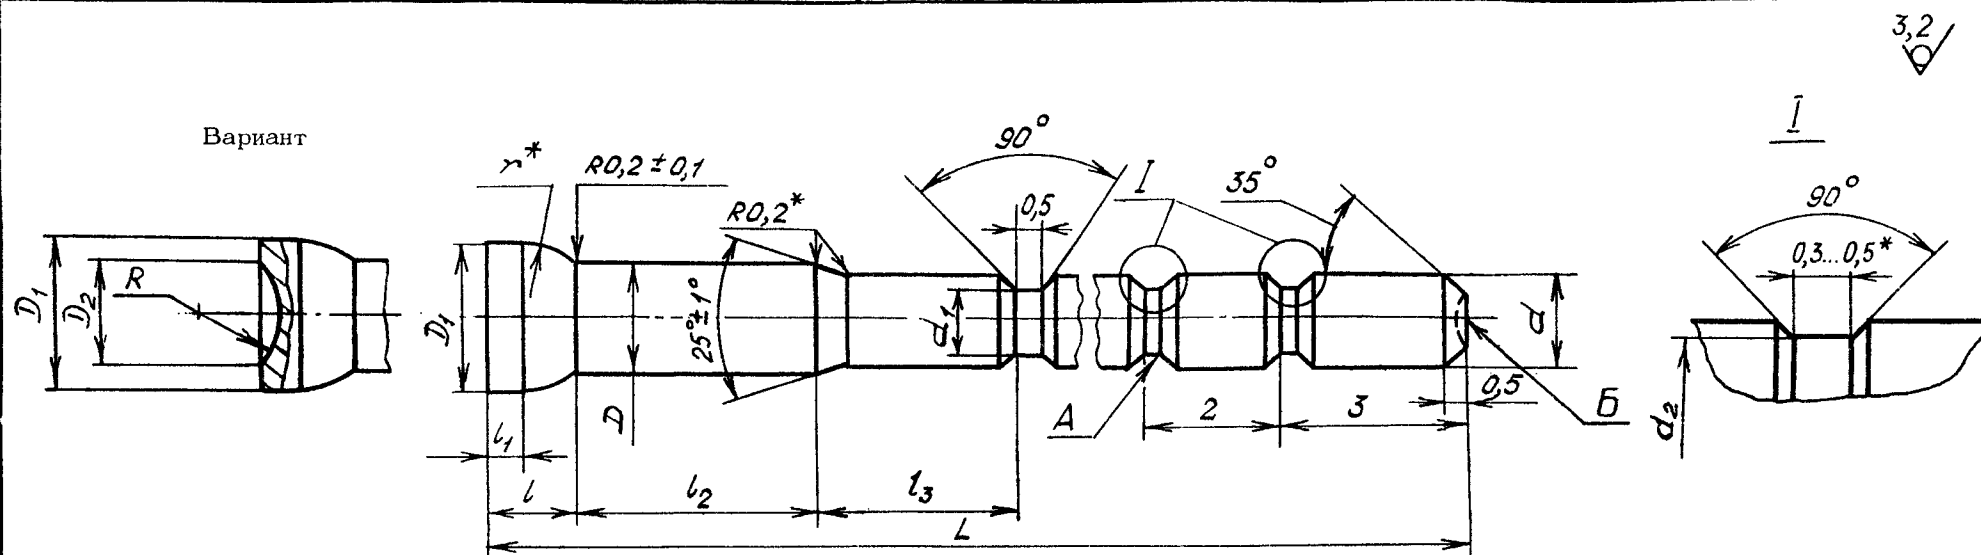

Размеры в мм

Типоразмер	Применя- емость	D		D ₁	D ₂	d	d ₁	d ₂	R	r	L	l	l ₁	l ₂	l ₃ Пред. откл. ±0,5	Масса 1000 шт., кг	
		Номин.	Пред. откл.	Предельные отклонения													
				-0,08	+0,3	-0,08	по h11		-0,1	±0,2							
1		2,58	-0,03	3,40	2,1	2,29	1,88	2,15	1,4	1,5	35	2,0	0,90	5,5	3,0	0,444	
2							1,95				41			0,550			
3							2,05				35			0,444			
4							2,05				41			0,550			
5		3,00		3,95	2,3	2,69	2,28	2,55	1,7	2,0	35	2,4	1,10	6,0		0,642	
6							2,35				41			0,748			
7		3,84	-0,04	4,95	3,3	3,49	2,62	3,30	3,1	2,5	41	2,8	1,25	8,0	3,3	1,554	
8							2,82				46			1,657			
9							3,00				52			1,828			

* Размеры обеспеч. инстр.

2. Материал: алюминиевый сплав марки В95ПС.
3. Термическая обработка: $\sigma_B = 540 \dots 589$ МПа ($55 \dots 60$ кгс/мм²).
- Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.
4. Допускается увеличение диаметра \varnothing на 0,01 мм на длине 1,5 мм от головки сердечника.
5. Сердечники типоразмеров 1 и 2 изготавливать с канавкой А.
6. Форма лунки на торце Б не регламентируется.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
8. Покрытие: Ан.Окс.хром.
9. Коды ОКП сердечников должны соответствовать указанным в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Типо- размер	Код ОКП	КЧ
1	75 9323 1001	02
2	75 9323 1002	01
3	75 9323 1003	00
4	75 9323 1004	10
5	75 9323 1005	09
6	75 9323 1006	08
7	75 9323 1007	07
8	75 9323 1008	06
9	75 9323 1009	05

10. Технические условия - по ОСТ 1 00656-81.

Пример наименования и обозначения
сердечника заклепки типоразмера 7:

Сердечник 7-ОСТ 1 11298-74

№ изм.	1	2	4	6	7
№ изв.	6202	6700	8472	9819	9883

Изм. № дубликата	1912
Изм. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	-	-	6202	} Тилкаев		01.07.76
2	2,3	-	-	-	6700			01.07.77
3	2	-	-	-	7112			01.07.78
4	1,2,3	-	4	-	8472	Тилкаев	20.10.81	01.07.82
5	1,2	-	-	-	9625	Тилкаев	18.11.85	01.07.86
6	2, 3	-	-	-	9819	Тилкаев	17.03.89	01.01.90
7	1,2,3	-	-	-	9883	Тилкаев	13.03.90	01.01.91
8	2	-	-	-	9982	Тилкаев	20.05.92	01.01.93
9	1,2	-	-	-	11950	Тилкаев	26.08.02	01.01.2003

Инвентарный № 1912