



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский центр «Строительство»
ФГУП «НИЦ «Строительство»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

СТО 36554501-015-2008

Москва
2008

Предисловие

Цели и задачи разработки, а также использования стандартов организаций в РФ установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и оформления — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН лабораторией надежности сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство» и группой специалистов (д-р техн. наук, проф. Ю.П. Назаров — руководитель темы, кандидаты техн. наук Н.А. Попов, И.В. Лебедева) при участии РААСН (д-р техн. наук, проф. В.И. Травуш), ГГО им. А.И. Войкова (д-р геогр. наук, проф. Н.В. Кобышева).

2 РЕКОМЕНДОВАН К ПРИНЯТИЮ секцией НТС ФГУП «НИЦ «Строительство» (протокол № 7 от 21.12.2006 г.).

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. генерального директора ФГУП «НИЦ «Строительство» от 19 декабря 2008 г. № 452.

4 Настоящий стандарт разработан при использовании и сохранении основных положений СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» и гармонизирован с основными требованиями международных норм, в частности EN 1991-1-3: Еврокод 1. Часть 1-1: «Общие воздействия — плотность, собственный вес, нагрузки, приложения». Часть 1-3: «Общие воздействия — снеговые нагрузки». Часть 1-4: «Общие воздействия — ветровые воздействия». Гармонизация главным образом касается системы обозначений, принятой в Еврокодах и других международных стандартах, формы представления снеговой нагрузки, а также схем распределения аэродинамических коэффициентов для ветровых нагрузок.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения следует направлять в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — филиал ФГУП «НИЦ «Строительство» (т/ф 170-10-80; 174-77-35 — porov@eurosoft.ru или tsniisk@online.ru).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве нормативного документа без разрешения ФГУП «НИЦ «Строительство»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	1
1.1 Расчетные нагрузки	1
1.2 Классификация нагрузок	1
1.3 Сочетания нагрузок	2
2 Вес конструкций и грунтов	3
3 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий	4
3.1 Определение нагрузок от оборудования, складируемых материалов и изделий	4
3.2 Равномерно распределенные нагрузки	5
3.3 Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила	7
3.4 Нагрузки от транспортных средств	7
4 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов	8
5 Снеговые нагрузки	10
6 Воздействия ветра	11
6.1 Расчетная ветровая нагрузка	12
6.2 Пиковая ветровая нагрузка	15
6.3 Резонансное вихревое возбуждение	16
6.4 Динамическая комфортность	16
7 Гололедные нагрузки	16
8 Температурные климатические воздействия	17
9 Прочие нагрузки	20
10 Прогибы и перемещения	20
10.1 Общие указания	20
10.2 Предельные прогибы	21
Приложение А Мостовые и подвесные краны	22
А.1 Мостовые и подвесные краны разных групп режимов работы (примерный перечень)	22
А.2 Нагрузка от удара крана о тупиковый упор	22
Приложение Б Схемы снеговых нагрузок и коэффициент μ	24
Б.1 Здания с односкатными и двускатными покрытиями	24
Б.2 Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями	24
Б.3 Здания с продольными фонарями	25
Б.4 Шедовые покрытия	25
Б.5 Двух- и многопролетные здания с двускатными покрытиями	26
Б.6 Двух- и многопролетные здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями	26
Б.7 Двух- и многопролетные здания с двускатными и сводчатыми покрытиями с продольным фонарем	26
Б.8 Здания с перепадом высоты	26
Б.9 Здания с двумя перепадами высоты	27
Б.10 Покрытие с парапетами	28
Б.11 Участки покрытий, примыкающие к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам	28
Б.12 Висячие покрытия цилиндрической формы	29
Б.13 Здания с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями	29
Б.14 Здания с коническими круговыми покрытиями	29

Приложение В Ветровые нагрузки	31
B.1 Аэродинамические коэффициенты	31
B.1.1 Отдельностоящие плоские сплошные конструкции	31
B.1.2 Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями	31
B.1.3 Прямоугольные в плане здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями	32
B.1.4 Круглые в плане здания со сводчатыми покрытиями	32
B.1.5 Здания с продольными фонарями	33
B.1.6 Здания с зенитными фонарями	33
B.1.7 Здания с шедовыми покрытиями	33
B.1.8 Здания с уступами	33
B.1.9 Здания, постоянно открытые с одной стороны	34
B.1.10 Навесы	34
B.1.11 Сфера	34
B.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью	35
B.1.13 Призматические сооружения	36
B.1.14 Решетчатые конструкции	37
B.1.15 Учет относительного удлинения	38
B.1.16 Учет шероховатости внешней поверхности	38
B.1.17 Пиковые значения аэродинамических коэффициентов для прямоугольных в плане зданий	38
B.2 Резонансное вихревое возбуждение	39
Приложение Г Прогибы и перемещения	40
Г.1 Определение прогибов и перемещений	40
Г.2 Предельные прогибы	41
Г.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций	41
Г.2.2 Предельные прогибы (физиологические)	43
Г.2.3 Горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций от крановых нагрузок	43
Г.2.4 Горизонтальные предельные перемещения и прогибы зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных галерей от ветровой нагрузки, крена фундаментов и температурных климатических воздействий	43
Г.2.5 Предельные выгибы элементов междуэтажных перекрытий от усилий предварительного обжатия	45
Приложение Д Термины и определения	
Приложение Е Нормативные ссылки	
Приложение Ж Карты районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам	(Издано отдельной брошюрой)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

LOADS AND ACTIONS

Дата введения 2009-01-15

1 Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по первой и второй группам предельных состояний, в соответствии с положениями ГОСТ 27751.

Дополнительные требования по назначению расчетных нагрузок допускается устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований.

Для зданий и сооружений I и II уровней ответственности дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в соответствующих нормативных документах, специальных технических условиях (СТУ), технических заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных специализированными организациями.

П р и м е ч а н и е — Далее по тексту, где это возможно, термин «воздействие» опущен и заменен термином «нагрузка», а слова «здания и сооружения» заменены словом «сооружения».

1.1 Расчетные нагрузки

1.1.1 При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.

1.1.2 Основными характеристиками нагрузок, установленных в настоящих нормах, являются их нормативные значения.

При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.

1.1.3 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γ_f , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности γ_f определяются следующим образом:

а) при расчете по первой группе предельных состояний — в соответствии с пп. 2.2, 1.3.4, 3.2.2, 3.3.4, 3.4.4, 4.8, 5.8, 6.1.12, 7.5 и 8.8;

б) при расчете по второй группе предельных состояний — равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

1.1.4 В особых сочетаниях коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

1.1.5 Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать на основе анализа соответствующих климатических данных для места строительства.

1.1.6 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20 %.

1.2 Классификация нагрузок

1.2.1 В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные P_d и временные (длительные P_p , кратковременные P_s , особые P_o) нагрузки.

1.2.2 Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.

Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии с указаниями пп. 1.2.3—1.2.6.

1.2.3 К постоянным P_d нагрузкам следует относить:

а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление;

в) гидростатическое давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

1.2.4 К длительным P_d нагрузкам следует относить:

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

б) вес стационарного оборудования: станов, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на плоских водонаполненных покрытиях;

ж) вес отложений производственной пыли, если не предусмотрены соответствующие мероприятия по ее удалению;

з) пониженные нагрузки, перечисленные в п. 1.1.2;

и) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

к) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

1.2.5 К кратковременным нагрузкам P_s следует относить:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п. 1.2.4, а, б, г, д;

г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением), включая вес транспортируемых грузов;

д) нагрузки от транспортных средств;

е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки.

1.2.6 К особым P_s нагрузкам следует относить:

а) сейсмические воздействия;

б) взрывные воздействия;

в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;

г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;

д) нагрузки, обусловленные пожаром;

е) нагрузки от столкновений транспортных средств с частями сооружения.

Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.

1.3 Сочетания нагрузок

1.3.1 Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

1.3.2 В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных

$$C_m = P_d + (\psi_1 P_{d1} + \psi_2 P_{d2} + \psi_3 P_{d3} + \dots) + (\psi_1 P_{s1} + \psi_2 P_{s2} + \psi_3 P_{s3} + \dots); \quad (1.1)$$

б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок

$$C_s = C_m + P_s, \quad (1.2)$$

где C_m — нагрузка для основного сочетания;

C_s — нагрузка для особого сочетания;

$\psi_i (i = 1, 2, 3, \dots)$ — коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;

$\psi_i (i = 1, 2, 3, \dots)$ — коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.

1.3.3 Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок ψ_i определяется следующим образом:

- для равномерно распределенных длительных нагрузок (п. 1.2.4)

$$\psi_1 = 1,0; \psi_2 = \psi_3 = \dots = 0,95,$$

где ψ_1 — коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;

ψ_2, ψ_3 — коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок; для крановых нагрузок в соответствии с п. 4.19;

для остальных нагрузок $\psi_i = 1,0$.

1.3.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок

$$\psi_1 = 1,0; \psi_2 = 0,9, \psi_3 = \psi_4 = \dots = 0,7,$$

где ψ_1 — коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;

ψ_2 — коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;

ψ_3, ψ_4 — коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.

1.3.5 Для особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.

В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, кратковременные нагрузки допускается не учитывать.

1.3.6 При учете сочетаний нагрузок в соответствии с пп. 1.3.3—1.3.5 за одну временную нагрузку следует принимать:

а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);

б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в нормативном и расчетном значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов Φ_1 — Φ_4 , приведенных в пп.3.2.4 и 3.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента ψ_p , приведенного в п. 4.19; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с п. 7.3).

2 Вес конструкций и грунтов

2.1 Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей, других строительных конструкций и грунтов — по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.

2.2 Коэффициенты надежности по нагрузке γ_f для веса строительных конструкций и грунтов приведены в таблице 2.1.

Т а б л и ц а 2.1

Конструкции сооружений и вид грунтов	Коэффициент надежности по нагрузке, γ_f
Конструкции	
Металлические, за исключением случаев, указанных в п.2.3	1,05
Бетонные (со средней плотностью выше 1600 кг/м ³), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные	1,1
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м ³ и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:	
в заводских условиях	1,2
на строительной площадке	1,3
Грунты	
В природном залегании	1,1
На строительной площадке	1,15

П р и м е ч а н и е — При определении нагрузок от грунта следует учитывать нагрузки от складируемых материалов, оборудования и транспортных средств, передаваемые на грунт.

2.3 Для металлических конструкций, в которых усилия от собственного веса превышают 50 % общих усилий, следует принимать $\gamma_f = 1,1$.

2.4 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_f = 0,9$, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.

3 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий

Нормы настоящего раздела распространяются на нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий, материалов, временных перегородок, действующие на перекрытия, покрытия, лестницы зданий и сооружений и полы на грунтах.

Варианты загружения перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий. Если на стадии проектирования данные об этих условиях недостаточны, при расчете конструкций и оснований необходимо рассмотреть следующие варианты загружения отдельных перекрытий:

- сплошное загружение принятой нагрузкой;
- неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения;
- отсутствие временной нагрузки.

При этом суммарная временная нагрузка на перекрытия многоэтажного здания при неблагоприятном частичном их загружении не должна превышать нагрузку при сплошном загружении перекрытий, определенную с учетом коэффициентов сочетаний φ_3 — φ_4 , значения которых вычисляются по формулам 3.3 и 3.4.

3.1 Определение нагрузок от оборудования, складируемых материалов и изделий

3.1.1 Нагрузки от оборудования (в том числе трубопроводов, транспортных средств), складируемых материалов и изделий устанавливаются в строительном задании на основании технологических решений, в котором должны быть приведены:

а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков склади-

рования и хранения материалов и изделий, места возможного сближения оборудования в процессе эксплуатации или перепланировки;

б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в соответствии с указаниями настоящего стандарта, для машин с динамическими нагрузками — нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.

Фактические нагрузки на перекрытия допускается заменять эквивалентными равномерно распределенными нагрузками, рассчитанные значения которых должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их загружения фактическими нагрузками.

Учет перспективного увеличения нагрузок от оборудования и складируемых материалов допускается при технико-экономическом обосновании.

3.1.2 Нормативное значение веса оборудования, в том числе трубопроводов, следует определять на основании стандартов или каталогов, а для нестандартного оборудования — на основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.

В состав нагрузки от веса оборудования следует включать собственный вес установки или машины (в том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств, подливок и подбетонок), вес изоляции, заполнителей оборудования, возможных при эксплуатации, наиболее тяжелой обрабатываемой детали, вес транспортируемого груза, соответствующий номинальной грузоподъемности, и т.п.

Нагрузки от оборудования на перекрытия и полы на грунтах необходимо принимать в зависимости от условий его размещения и возможного перемещения при эксплуатации. При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих конструкций, связанного с перемещением технологического оборудования во время монтажа или эксплуатации здания.

Число учитываемых одновременно погрузчиков или электрокаров и их размещение на перекрытии при расчете различных элементов следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2.

3.1.3 При задании нормативных значений нагрузок в складских помещениях необходимо

Таблица 3.1

Здания и помещения	Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок P_r , кПа	Нормативные значения сосредоточенных нагрузок Q_r , кН
Торговые склады	Не менее 5,0	Не менее 6,0
Производственные и промышленные складские помещения	По строительному заданию, но не менее: 3 кПа — для плит и второстепенных балок; 2 кПа — для ригелей, колонн и фундаментов	По строительному заданию, но не менее 3,0

учитывать эквивалентную равномерно распределенную нагрузку на перекрытия, покрытия и полы на грунтах, а также вертикальную и, при необходимости, горизонтальную сосредоточенные нагрузки, прикладываемые для учета возможного неблагоприятного влияния местных нагрузок и воздействий.

Эти нагрузки должны определяться по строительному заданию на основании технологических решений с учетом удельного веса складируемых материалов и изделий, возможного их размещения по площади помещений и максимальных значений высоты складирования и быть не менее нормативных значений, приведенных в таблице 3.1.

3.1.4 Коэффициент надежности по нагрузке γ_f для веса оборудования приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Вес	Коэффициент надежности по нагрузке γ_f
Стационарного оборудования	1,05
Изоляции стационарного оборудования	1,2
Заполнителей оборудования (в том числе резервуаров и трубопроводов):	
жидкостей	1,0
сuspензий, шламов, сыпучих тел	1,1
Погрузчиков и электрокаров (с грузом)	1,2
Складируемых материалов и изделий	1,2

3.2 Равномерно распределенные нагрузки

3.2.1 Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты

перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

№ п.п.	Помещения зданий и сооружений	Нормативные равномерно распределенные нагрузки P_r , кПа
1	Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы	1,5
2	Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений; офисы, классные помещения учреждений просвещения; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений	2,0
3	Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, лаборатории учреждений просвещения, науки; помещения электронно-вычислительных машин; кухни общественных зданий; помещения учреждений бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье и т.п.), технические этажи жилых и общественных зданий высотой менее 75 м; подвальные помещения	Не менее 2,0
4	Залы: а) читальные б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых и т.п.) в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, спортивные, фитнес-центры, бильярдные г) торговые, выставочные и экспозиционные	2,0 3,0 4,0 Не менее 4,0

Окончание таблицы 3.3

№ п.п.	Помещения зданий и сооружений	Нормативные равномерно распределенные нагрузки P_r , кПа
5	Книгохранилища; архивы	Не менее 5,0
6	Сцены зрелищных предприятий	Не менее 5,0
7	Трибуны: а) с закрепленными сиденьями б) для стоящих зрителей	4,0 5,0
8	Чердачные помещения	0,7
9	Покрытия на участках: а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных помещений, залов, аудиторий и т.п.) б) используемых для отдыха в) прочих	4,0 1,5 0,5
10	Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой не благоприятнее, чем определяемое по п. 10 а	4,0 2,0
11	Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях	Не менее 1,5
12	Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), примыкающие к помещениям, указанным в пп.: а) 1, 2 и 3 б) 4, 5, 6 и 11 в) 7	3,0 4,0 5,0
13	Перроны вокзалов	4,0
14	Помещения для скота: а) мелкого б) крупного	Не менее 2,0 Не менее 5,0
П р и м е ч а н и я:		
1 Нагрузки, указанные в поз. 8, следует учитывать на площади, не занятой оборудованием и материалами.		
2 Нагрузки, указанные в поз. 9, не следует учитывать одновременно со снеговой нагрузкой.		
3 Нагрузки, указанные в поз. 10, следует учитывать при расчете несущих конструкций балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления этих конструкций. При расчете нижележащих участков стен, фундаментов и оснований нагрузки на балконы (лоджии) следует принимать равными нагрузкам примыкающих основных помещений зданий и снижать их с учетом рекомендаций пп. 3.2.3 и 3.2.4.		
4 Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в пп. 3, 4г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.		

3.2.2 Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа.

Коэффициенты надежности по нагрузке γ_f для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:

1,3 — при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;

1,2 — при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.

Коэффициент надежности по нагрузке от веса временных перегородок следует принимать в соответствии с п. 2.2.

3.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. п. 1.1.2) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в пп. 5, 8, 9в и 11 таблицы 3.3, пониженные значения не устанавливаются.

3.2.4 При расчете балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 3.3, следует снижать в зависимости от грунтовой площади A , м^2 , с которой передаются нагрузки на рассчитываемый элемент, умножением на коэффициенты φ_1 или φ_2 , равные:

а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а (при $A > A_1 = 9 \text{ м}^2$)

$$\varphi_1 = 0,4 + \frac{0,6}{\sqrt{A/A_1}}; \quad (3.1)$$

б) для помещений, указанных в поз. 4, 11, 12, б (при $A > A_2 = 36 \text{ м}^2$)

$$\varphi_2 = 0,5 + \frac{0,5}{\sqrt{A/A_2}}. \quad (3.2)$$

3.2.5 При определении усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок, указанные в поз. 1, 2, 4, 11, 12, а и 12, б таблицы 3.3, следует снижать умножением на коэффициенты сочетания φ_3 или φ_4 :

а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а

$$\varphi_3 = 0,4 + \frac{\varphi_1 - 0,4}{\sqrt{n}}; \quad (3.3)$$

б) для помещений, указанных в поз. 4, 11, 12, б

$$\varphi_4 = 0,5 + \frac{\varphi_2 - 0,5}{\sqrt{n}}, \quad (3.4)$$

где φ_1 , φ_2 — определяются в соответствии с п. 3.2.4;

n — общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента.

3.3 Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила

3.3.1 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (поджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более

высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:

а) для перекрытий и лестниц — 1,5 кН;

б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов — 1,0 кН;

в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, — 0,5 кН.

Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.

3.3.2 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:

а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений — 0,3 кН/м;

б) для трибун и спортивных залов — 1,5 кН/м;

в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований — 0,8 кН/м.

3.3.3 Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м, если по строительному заданию на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.

3.3.4 Для нагрузок, указанных в поз. 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,2$.

3.4 Нагрузки от транспортных средств

3.4.1 Настоящий раздел регламентирует значения вертикальных строительных нагрузок на перекрытия, покрытия и полы на грунтах от колесных транспортных средств, движущихся как свободно, так и по рельсовым путям.

В случаях, оговоренных в нормах на проектирование конструкций, необходим также учет горизонтальных нагрузок, передаваемых на элементы несущих конструкций зданий и сооружений. Расчетные значения таких нагрузок включают собственный вес транспортных средств и полезные нагрузки, определяемые их техническими параметрами в соответствии с паспортной документацией заводов-изготовителей. Вертикальные, горизонтальные нагрузки, способы их приложения и расположение должны определяться в каждом конкретном случае специальным расчетом.

Нормативные значения эквивалентных вертикальных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия, покрытия и полы на грунтах автостоянок следует определять по таблице 3.4.

Таблица 3.4

№ п.п.	Помещения зданий и сооружений	Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок P_r , кПа	Нормативные значения сосредоточенных нагрузок Q_r , кН
1	Встроенные автостоянки для автомашин общим весом до 2,5 т включительно: площади парковки пандусы и подъездные пути	3,5 5,0	20,0 25,0
2	Встроенные автостоянки для автомашин общим весом от 2,5 т до 16 т: площади парковки пандусы и подъездные пути	Не менее 5,0 Не менее 7,0	Не менее 90,0 Не менее 100,0
3	Автостоянки для автомашин общим весом свыше 16 т		По строительному заданию

П р и м е ч а н и я

1 Общий вес — совокупность собственного веса автомобиля и максимальной полезной нагрузки.

2 Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в пп. 3, 4, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

3.4.2 Допускается уточнять расчетные значения нагрузок в соответствии с техническими данными транспортных средств.

3.4.3 Пониженные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств (см. п.1.1.2) следует устанавливать умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35.

3.4.4 Для нагрузок, указанных в п. 3.4.1, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,2$.

4 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов

4.1 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов следует определять в зависимости от групп режимов их работы, устанавливаемых ГОСТ 25546, от вида привода и от способа подвеса груза. Примерный перечень мостовых и подвесных кранов разных групп режимов работы приведен в приложении А.1.

4.2 Нормативные значения вертикальных нагрузок, передаваемых колесами кранов на балки кранового пути, и другие необходимые для расчета данные следует принимать в соответствии с требованиями государственных стандартов на краны, а для нестандартных кранов — в соответствии с данными, указанными в паспортах заводов-изготовителей.

П р и м е ч а н и е — Под крановым путем понимаются обе балки, несущие один мостовой кран, и все балки, несущие один подвесной кран (две балки — при однопролетном, три — при двухпролетном подвесном кране и т. п.)

4.3 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой торможением моста электричес-

кого крана, следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на тормозные колеса рассматриваемой стороны крана.

4.4 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует принимать равным:

— для кранов с гибким подвесом груза — 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки;

— для кранов с жестким подвесом груза — 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки.

Эту нагрузку следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых путей. При этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.

4.5 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой перекосами мостовых электрических кранов и непараллельностью крановых путей (боковой силой), для каждого ходового колеса крана следует принимать равным 0,2 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на колесо.

Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей и их креплений к колоннам в зданиях с кранами групп режимов работы 7К, 8К. При этом принимается, что нагрузка передается на балку кранового пути от всех колес одной стороны крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого

пролета здания. Нагрузку, указанную в п. 4.4, не следует учитывать совместно с боковой силой.

4.6 Горизонтальные нагрузки от торможения моста и тележки крана и боковые силы считаются приложенными в месте контакта ходовых колес крана с рельсом.

4.7 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять в соответствии с указаниями, приведенными в приложении А.2. Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете упоров и их креплений к балкам кранового пути.

4.8 Коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок следует принимать: для кранов групп режимов 7К, 8К $\gamma_f = 1,2$, для кранов групп режимов 1К—6К $\gamma_f = 1,1$.

4.9 При учете местного и динамического действий сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана полное нормативное значение этой нагрузки следует умножать при расчете прочности балок крановых путей на дополнительный коэффициент, равный:

1,6 — для группы режима работы кранов 8К с жестким подвесом груза;

1,4 — для группы режима работы кранов 8К с гибким подвесом груза и для кранов группы режима работы 7К;

1,2 — для остальных групп режимов работы кранов.

4.10 При проверке местной устойчивости стенок балок значение коэффициента надежности по нагрузке следует принимать равным 1,2.

4.11 При расчете прочности и устойчивости балок кранового пути и их креплений к несущим конструкциям расчетные значения вертикальных крановых нагрузок следует умножать на коэффициент динамичности, равный:

при шаге колонн не более 12 м:

1,2 — для групп режимов работы мостовых кранов 7К и 8К;

1,1 — для групп режимов работы мостовых кранов 6К, а также для всех групп режимов работы подвесных кранов;

при шаге колонн выше 12 м:

1,1 — для групп режимов работы мостовых кранов 7К и 8К.

Расчетные значения горизонтальных нагрузок от мостовых кранов группы режима работы 7К следует учитывать с коэффициентом динамичности, равным 1,1, 8К — 1,2.

В остальных случаях коэффициент динамичности принимается равным 1,0.

При расчете конструкций на выносливость, проверке прогибов балок крановых путей и

смещений колонн, а также при учете местного действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана коэффициент динамичности учитывать не следует.

4.12 Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию мостовых или подвесных кранов.

4.13 Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, фундаментов, а также оснований в зданиях с мостовыми кранами в нескольких пролетах (в каждом пролете на одном ярусе) следует принимать на каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, а при учете совмещения в одном створе кранов разных пролетов — не более чем от четырех наиболее неблагоприятных по воздействию кранов.

4.14 Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований зданий с подвесными кранами на одном или нескольких путях следует принимать на каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. При учете совмещения в одном створе подвесных кранов, работающих на разных путях, вертикальные нагрузки следует принимать:

не более чем от двух кранов:

— для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при двух крановых путях в пролете;

не более чем от четырех кранов:

— для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований среднего ряда;

— для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при трех крановых путях в пролете;

— для стропильных конструкций при двух или трех крановых путях в пролете.

4.15 Горизонтальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей, колонн, рам, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, расположенных на одном крановом пути или на разных путях в одном створе. При этом для каждого крана необходимо учитывать только одну горизонтальную нагрузку (поперечную или продольную).

4.16 Число кранов, учитываемое в расчетах прочности и устойчивости при определении вертикальных и горизонтальных нагрузок от мостовых кранов на двух или трех ярусах в пролете, при одновременном размещении в про-

лете как подвесных, так и мостовых кранов, а также при эксплуатации подвесных кранов, предназначенных для передачи груза с одного крана на другой с помощью перекидных мостиков, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

4.17 При определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана.

4.18 При наличии на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть учтены только от одного крана.

4.19 При учете двух кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

$\psi_1 = 0,85$ — для групп режимов работы кранов 1К — 6К;

$\psi_1 = 0,95$ — для групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете четырех кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

$\psi_1 = 0,7$ — для групп режимов работы кранов 1К — 6К;

$\psi_1 = 0,8$ — для групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете одного крана вертикальные и горизонтальные нагрузки от него необходимо принимать без снижения.

4.20 Пониженные значения крановых нагрузок определяются умножением нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. п. 4.2) в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 — для групп режимов работы кранов 4К—6К; 0,6 — для группы режима работы кранов 7К; 0,7 — для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546.

4.21 При расчете на выносливость балок крановых путей под электрические мостовые краны и креплений этих балок к несущим конструкциям следует учитывать пониженные значения нагрузок в соответствии с п. 4.20, и при этом для проверки выносливости стенок балок в зоне действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана пониженные значения вертикального усилия колеса следует умножать на коэффициент, принимаемый при расчете прочности балок крановых путей в соответствии с п. 4.9. Группы режимов работы кранов, при которых следует производить расчет на выносливость, устанавливаются нормами на конструкции.

5 Снеговые нагрузки

5.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

$$S_0 = 0,7 c_e c_\mu S_g, \quad (5.1)$$

где S_g — вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии с п. 5.2;

c_e — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п. 5.5;

c_t — термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 5.6;

μ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п. 5.4.

5.2 Вес снегового покрова S_g на 1 м² горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 5.1.

Т а б л и ц а 5.1

Снеговые районы (принимаются по карте 1 приложения Ж)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
S_g , кПа	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6

В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 приложения Ж, в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом, а также при существенном отличии местных данных от приводимых в таблице 5.1 вес снегового покрова следует устанавливать на основе данных органа по гидрометеорологии. При этом значение S_g следует принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.

5.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы как равномерно распределенных, так и неравномерно распределенных снеговых нагрузок, образуемых на покрытиях вследствие перемещения снега под действием ветра или других факторов, в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.

5.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента μ следует принимать в соответствии с приложением Б, при этом промежуточные значения коэффициента μ определяются линейной интерполяцией.

В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета (для покрытий с фонарями — на участках шириной b).

П р и м е ч а н и я:

1 В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.

2 В тех случаях, когда в приложении Б не приводятся схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям рассматриваемого типа, их необходимо определять по данным испытаний или на основе специально разработанных рекомендаций.

3 Нормативное значение снеговой нагрузки S_0 на схемах приложения Б следует принимать без учета коэффициентов c_e , c_f и μ .

5.5 Для пологих (с уклонами до 12 % или с $f/l \leq 0,05$) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца $V \geq 2$ м/с (см. схемы 1, 2, 5 и 6 приложения Б), следует установить коэффициент сноса снега

$$c_e = (1,2 - 0,1V\sqrt{k})(0,8 + 0,002b), \quad (5.2)$$

где k — принимается по таблице 6.2;

b — ширина покрытия, принимаемая не более 100 м.

Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с $V \geq 4$ м/с (см. схемы Б.1 и Б.5 приложения Б), следует установить коэффициент сноса снега

$$c_e = 0,85. \quad (5.3)$$

Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 приложения Ж.

Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане, регламентируемых схемами 13, 14 приложения Б, при задании равномерно распределенной снеговой нагрузки значения коэффициента c_e следует устанавливать в зависимости от диаметра d основания купола

$$c_e = 0,85 \text{ при } d \leq 60 \text{ м};$$

$$c_e = 1,0 \text{ при } d > 100 \text{ м};$$

$$c_e = 0,85 + 0,00375(d - 60) — \\ \text{в промежуточных случаях.}$$

Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое настоящим пунктом, не распространяется:

а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5 °C (см. карту 5 приложения Ж);

б) на покрытия зданий, защищенных от прямого воздействия ветра соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на $10h_1$, где h_1 — разность высот соседнего и проектируемого зданий;

в) на участки покрытий длиной b , b_1 и b_2 , у перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы 8—11 приложения Б).

В остальных случаях, не указанных настоящим пунктом, следует принимать

$$c_e = 1,0. \quad (5.4)$$

5.6 При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент

$$c_f = 0,8. \quad (5.5)$$

В остальных случаях

$$c_f = 1,0. \quad (5.6)$$

5.7 Для районов со средней температурой января минус 5 °C и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. п. 1.1.2) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.

Для районов со средней температурой января выше минус 5 °C пониженное значение снеговой нагрузки принимается равным ее нормативному значению.

5.8 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке γ_s следует принимать равным 1,4.

6 Воздействия ветра

Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:

а) расчетную ветровую нагрузку;

б) пиковые значения расчетной ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления;

в) резонансное вихревое возбуждение;

г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера (см. также раздел 9).

Резонансное вихревое возбуждение и аэро-

динамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых $h/d > 10$, где h — высота, d — характерный поперечный размер.

6.1 Расчетная ветровая нагрузка

6.1.1 Нормативную ветровую нагрузку w следует задавать в одном из двух вариантов. В первом случае нагрузка w представляет собой совокупность:

а) нормального давления w_e , приложенного к внешней поверхности сооружения или элемента;

б) сил трения w_p , направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или вертикальной проекции (для стен с лоджиями и подобных конструкций);

в) нормального давления w_n , приложенного к внутренним поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями, с открывающимися или постоянно открытыми проемами.

Во втором случае нагрузка w рассматривается как совокупность;

а) проекций w_x и w_y внешних сил в направлении осей x и y , обусловленных общим сопротивлением сооружения;

б) крутящего момента w_z относительно оси z .

При разработке архитектурно-планировочных решений городских кварталов, а также при планировании возведения зданий внутри существующих городских кварталов рекомендуется провести оценку комфортности пешеходных зон в соответствии с требованиями норм (в том числе территориальных) или технических условий.

6.1.2 Нормативную ветровую нагрузку w следует определять как сумму средней w_m и пульсационной w_p составляющих:

$$w = w_m + w_p. \quad (6.1)$$

При определении внутреннего давления w_i пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.

6.1.3 Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки w_m в зависимости от эквивалентной высоты z_e над поверхностью земли следует определять по формуле

$$w_m = 0,7 w_0 k(z_e) c, \quad (6.2)$$

где w_0 — характеристическое значение ветрового давления (см. п. 6.1.4);

$k(z_e)$ — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты z_e (см. пп. 6.1.5 и 6.1.6);

c — аэродинамический коэффициент (см. п. 6.1.7).

6.1.4 Характеристическое значение ветрового давления w_0 следует принимать в зависимости от ветрового района по данным таблицы 6.1. В том случае, если характеристическое значение ветрового давления устанавливается на основе данных метеостанций Росгидромета (см. п. 1.1.5), то w_0 , Па, следует определять по формуле

$$w_0 = 0,61 V_0^2, \quad (6.3)$$

где V_0 — численно равно скорости ветра (в м/с) на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, соответствующей 10-минутному интервалу осреднения и превышающей в среднем раз в 50 лет (если техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, не регламентированы другие периоды повторяемости скоростей ветра).

Т а б л и ц а 6.1

Ветровые районы (принимаются по карте 3 приложения Е)	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
w_0 , кПа	0,17	0,23	0,30	0,38	0,48	0,60	0,73	0,85

6.1.5 Эквивалентная высота z_e определяется следующим образом:

1) для башенных сооружений, мачт, труб и т.п. сооружений

$$z_e = z;$$

2) для зданий:

а) при $h \leq d \rightarrow z_e = h$;

б) при $h \leq 2d$

— для $z \geq h - d \rightarrow z_e = h$

— для $0 < z < h - d \rightarrow z_e = d$;

в) при $h > 2d$

— для $z \geq h - d \rightarrow z_e = h$

— для $d < z < h - d \rightarrow z_e = z$

— для $0 < z \leq d \rightarrow z_e = d$,

здесь z — высота от поверхности земли;

d — размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);

h — высота здания.

6.1.6 Коэффициент $k(z_e)$ определяется по таблице 6.2 или по формуле (6.4), в которых принимаются следующие типы местности:

A — открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

B — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

C — городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.

Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии $30h$ — при высоте сооружения h до 60 м и на расстоянии 2 км — при $h > 60$ м.

П р и м е ч а н и е — При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчетных направлений ветра.

Т а б л и ц а 6.2

Высота z_e , м	Коэффициент k для типов местности		
	A	B	C
≤5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2
350	2,75	2,75	2,35
≥480	2,75	2,75	2,75

$$k(z_e) = k_{10}(z_e/10)^{\alpha} \quad (6.4)$$

Значения параметров k_{10} и α для различных типов местностей приведены в таблице 6.3.

Т а б л и ц а 6.3

Параметр	Тип местности		
	A	B	C
α	0,15	0,20	0,25
k_{10}	1,0	0,65	0,4
ζ_{10}	0,76	1,06	1,78

6.1.7 При определении компонентов ветровой нагрузки w_e , w_p , w_i , w_x , w_y и w_z следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления c_e , трения c_p , внутреннего давления c_i и лобового сопротивления c_x , попечной силы c_y , крутящего момента c_z , принимаемых по приложению B.1, где стрелками показано направление ветра. Знак «плюс» у коэффициен-

тов c_e или c_i соответствует направлению давления ветра на соответствующую поверхность (активное давление), знак «минус» — от поверхности (отсос). Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интерполяцией.

При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления c_e или лобового сопротивления c_x .

В случаях, не предусмотренных в приложении B.1 (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений и т.п. случаев), аэродинамические коэффициенты необходимо принимать по справочным данным или на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах.

П р и м е ч а н и е — При назначении коэффициентов c_x , c_y и c_m необходимо указать размеры сооружения, к которым они отнесены.

6.1.8 Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки w_p на эквивалентной высоте z_e следует определять следующим образом:

а) для сооружений (и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебаний f_1 , Гц, больше предельного значения собственной частоты f_i (см. п. 6.1.10), — по формуле

$$w_p = w_m \zeta(z_e) v, \quad (6.5)$$

где w_m — определяется в соответствии с п. 6.1.3;

$\zeta(z_e)$ — коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 6.4 или формуле (6.6) для эквивалентной высоты z_e (см. п. 6.1.5);

v — коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см. п. 6.1.11).

Т а б л и ц а 6.4

Высота z_e , м	Коэффициент пульсаций давления ветра ζ для типов местности		
	A	B	C
≤5	0,85	1,22	1,78
10	0,76	1,06	1,78
20	0,69	0,92	1,50
40	0,62	0,80	1,26
60	0,58	0,74	1,14
80	0,56	0,70	1,06

Окончание таблицы 6.4

Высота z_e , м	Коэффициент пульсаций давления ветра ζ для типов местности		
	A	B	C
100	0,54	0,67	1,00
150	0,51	0,62	0,90
200	0,49	0,58	0,84
250	0,47	0,56	0,80
300	0,46	0,54	0,76
350	0,46	0,52	0,73
≥480	0,46	0,50	0,68

$$\zeta(z_e) = \zeta_{10}(z_e/10)^{-\alpha} \quad (6.6)$$

Значения параметров ζ_{10} и α для различных типов местностей приведены в таблице 6.3;

б) для всех сооружений (и их конструктивных элементов), у которых $f_1 < f_i < f_2$ — по формуле

$$w_p = w_m \xi(z_e) v, \quad (6.7)$$

где f_2 — вторая собственная частота;

ξ — коэффициент динамичности, определяемый по рис. 6.1 в зависимости от параметра логарифмического декремента колебаний δ (см. п. 6.1.10) и параметра ε_1 , который определяется формулой (6.8) для первой собственной частоты f_1 ;

$$\varepsilon_i = \frac{\sqrt{w_m(z_{ek})}}{940f_i}. \quad (6.8)$$

Здесь $w_m(z_{ek})$ — расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки (п. 6.1.2) на характерную высоту z_{ek} . Для конструктивных элементов z_{ek} — высота z , на которой он расположен; для зданий и сооружений $z_{ek} = 0,7h$, где h — высота сооружений.

в) для сооружений, у которых вторая собственная частота меньше предельной, необходимо

димо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колебаний. Число s следует определять из условия

$$f_s < f_l < f_{s+1};$$

г) при расчете зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным формам колебаний (двум изгибным и одной крутильной или смешанным крутильно-изгибным).

П р и м е ч а н и е — При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов A и B (см. п. 6.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (6.5).

6.1.9 Усилия и перемещения при учете динамической реакции по s собственным формам определяются по формуле

$$X^2 = \sum X_s^2, \quad (6.9)$$

где X — суммарные усилия или перемещения; X_s — усилия или перемещения по s -й форме колебаний.

6.1.10 Предельное значение частоты собственных колебаний f_p Гц, следует определять по таблице 6.5.

Т а б л и ц а 6.5

Ветровые районы (принимаются по карте 3 приложения Е)	f_p , Гц	
	$\delta = 0,3$	$\delta = 0,15$
Ia	0,85	2,6
I	0,95	2,9
II	1,1	3,4
III	1,2	3,8
IV	1,4	4,3
V	1,6	5,0
VI	1,7	5,6
VII	1,9	5,9

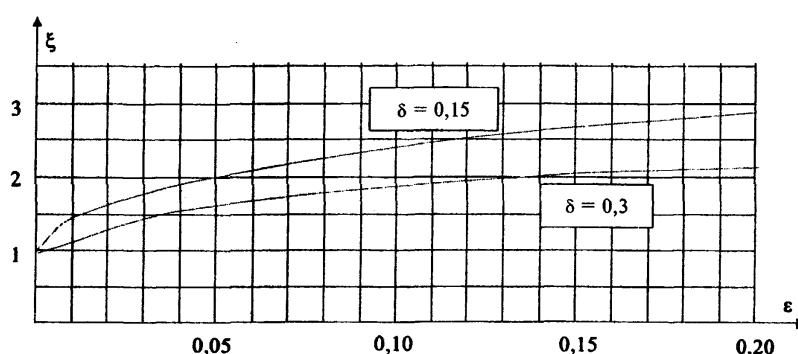


Рисунок 6.1 — Коэффициенты динамичности

Значение логарифмического декремента колебаний δ следует принимать:

а) для железобетонных и каменных сооружений, а также для зданий со стальным каркасом при наличии ограждающих конструкций $\delta = 0,3$;

б) для стальных сооружений футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах, $\delta = 0,15$.

6.1.11 Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, на которой учитывается корреляция пульсаций.

Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (рисунок 6.2), то коэффициент v следует определять по таблице 6.6 в зависимости от параметров ρ и χ , принимаемых по таблице 6.7.

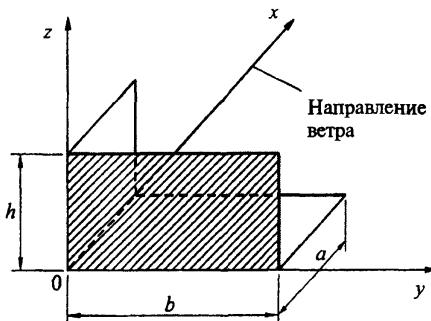


Рисунок 6.2 – Основная система координат при определении коэффициента корреляции v

Таблица 6.6

$\rho, \text{м}$	Коэффициент v при $\chi, \text{м}$, равных						
	5	10	20	40	80	160	350
0,1	0,95	0,92	0,88	0,83	0,76	0,67	0,56
5	0,89	0,87	0,84	0,80	0,73	0,65	0,54
10	0,85	0,84	0,81	0,77	0,71	0,64	0,53
20	0,80	0,78	0,76	0,73	0,68	0,61	0,51
40	0,72	0,72	0,70	0,67	0,63	0,57	0,48
80	0,63	0,63	0,61	0,59	0,56	0,51	0,44
160	0,53	0,53	0,52	0,50	0,47	0,44	0,38

При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом приложения В.1, при этом для решетчатых сооружений в качестве расчетной поверх-

ности необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру.

Таблица 6.7

Основная координатная плоскость, параллельно которой расположена расчетная поверхность	ρ	χ
$z0y$	b	h
$z0x$	$0,4a$	hn
$x0y$	b	a

6.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.

6.2 Пиковая ветровая нагрузка

Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные w_+ и отрицательные w_- воздействия ветровой нагрузки, нормативные значения которых определяются по формуле

$$w_{+(-)} = 0,7w_0k(z_e)c_{p,+(-)}v_{+(-)}, \quad (6.10)$$

где w_0 – расчетное значение давления ветра (п. 6.1.4);

z_e – эквивалентная высота (п. 6.1.5);

$k(z_e)$ – коэффициент, учитывающий изменение давления ветра на высоте z_e (п. 6.1.6);

$c_{p,+(-)}$ – пиковые значения аэродинамических коэффициентов положительного давления (+) или отсоса (-);

$v_{+(-)}$ – коэффициенты корреляции ветровой нагрузки, соответствующие положительному давлению (+) и отсосу (-); значения этих коэффициентов приведены в таблице 6.8 в зависимости от площади ограждения A , с которой собирается ветровая нагрузка.

Таблица 6.8

$A, \text{м}^2$	<2	5	10	>20
v_+	1,0	0,9	0,8	0,75
v_-	1,0	0,85	0,75	0,65

Аэродинамические коэффициенты $c_{p,+}$ и $c_{p,-}$, как правило, определяются на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах. Для отдельно стоящих прямоугольных в плане зданий значения этих коэффициентов приведены на схеме В.1.17 приложения В.1.

П р и м е ч а н и е – При определении пиковой ветровой нагрузки (формула 6.11) принято, что конструктивные элементы ограждения и узлы их крепления к зданию являются достаточно жесткими и в них не возни-

кает заметных динамических усилий и перемещений. В случае, когда собственные частоты системы «элементы ограждения — их несущие конструкции — элементы их крепления» менее 1,5 Гц, расчетные значения пиковой ветровой нагрузки должны быть уточнены на основе результатов динамического расчета указанной системы конструктивных элементов.

6.3 Резонансное вихревое возбуждение

6.3.1 Для зданий и сооружений, удовлетворяющих условию $h/d > 10$, необходимо проводить их поверочный расчет на резонансное вихревое возбуждение; здесь h — высота сооружения, d — его характерный поперечный размер в направлении, перпендикулярном средней скорости ветра.

6.3.2 Критические скорости ветра $V_{cr,i}$, при которых происходит резонансное вихревое возбуждение по i -й собственной форме колебаний, определяются по формуле

$$V_{cr,i} = f_i d / St, \text{ м/с,} \quad (6.11)$$

где $f_i(\text{Гц})$ — собственная частота колебаний по i -й изгибной собственной форме;

$d(\text{м})$ — поперечный размер сооружения;
 St — число Струхала поперечного сечения, определяемое экспериментально или по справочным данным; для круглых поперечных сечений $St = 0,2$; для сечений с острыми кромками (в т.ч. и прямоугольных) — $St = 0,12$.

6.3.3 Резонансное вихревое возбуждение не возникает в том случае, если

$$V_{cr,i} > V_{\max}(z_{\text{эк}}), \quad (6.12)$$

где $V_{\max}(z_{\text{эк}})$ — максимальная скорость ветра на уровне $z_{\text{эк}}$, определяемая по формуле

$$V_{\max}(z_{\text{эк}}) = 1,5 \sqrt{w_0 k(z_{\text{эк}})}, \quad (6.13)$$

где w_0 (в Па) и $k(z_{\text{эк}})$ определяются в соответствии с пп. 6.1.4 и 6.1.6.

Для зданий и башенных сооружений с плавно изменяющейся формой поперечного сечения, а также труб и мачт без оттяжек $z_{\text{эк}} = 0,8h$.

6.3.4 Ветровые нагрузки, возникающие при резонансном вихревом возбуждении, следует определять в соответствии с приложением В.2.

6.4 Динамическая комфортность

При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки w_c принимаются равными:

$$w_c = 0,7 w_p, \quad (6.14)$$

где w_p — нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки (п. 6.1.8).

При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины

$$a_{c,\max} = 0,08 \text{ м/с}^2. \quad (6.15)$$

7 Гололедные нагрузки

7.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств, шпилей, а также решетчатых ограждений балконов, стен и покрытий высотных зданий, расположенных на высоте свыше 150 м, и подобных сооружений.

7.2 Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм включительно (проводов, тросов, оттяжек, мачт, вант и др.) i , Н/м, следует определять по формуле

$$i = \pi b k \mu_1 (d + b k \mu_1) \rho g 10^{-3}. \quad (7.1)$$

Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки i' , Па, для других элементов следует определять по формуле

$$i' = b k \mu_2 \rho g. \quad (7.2)$$

В (7.1) и (7.2):

b — толщина стенки гололеда, мм (превышающая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимаемая по таблице 7.1, а на высоте 200 м и более — по таблице 7.2. Для других периодов повторяемости или при наличии метеорологических данных для района строительства толщину стенки гололеда следует принимать по специальным техническим условиям, утвержденным в установленном порядке;

k — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и принимаемый по таблице 7.3;

d — диаметр провода, троса, мм;

μ_1 — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения и определяемый по таблице 7.4;

μ_2 — коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;

ρ — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см³;

g — ускорение свободного падения, м/с².

Таблица 7.1

Гололедные районы (принимаются по карте 4 приложения Ж)	I	II	III	IV	V
Толщина стенки гололеда b , мм	Не менее 3	5	10	15	Не менее 20

Таблица 7.2

Высота над поверхностью земли, м	Толщина стенки гололеда b , мм, для разных районов			
	I района гололедности азиатской части	V района гололедности и горных местностей	северной части европейской территории	остальных
200	15	Принимается на основании специальных обследований	Принимается по карте 4, г приложения Ж	35
300	20	То же	То же, по карте 4, д	45
400	25	»	То же, по карте 4, е	60

Таблица 7.3

Высота над поверхностью земли, м	5	10	20	30	50	70	100
Коэффициент k	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

Таблица 7.4

Диаметр провода, троса или каната, мм	5	10	20	30	50	70
Коэффициент μ_1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

П р и м е ч а н и я (к таблицам 7.1—7.4)

1 В V районе, горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 4 приложения Ж, а также в сильнопересеченных местностях (на вершинах гор и холмов, на перевалах, на высоких насыпях, в закрытых горных долинах, котловинах, глубоких выемках и т.п.) толщину стенки гололеда необходимо определять на основании данных специальных обследований и наблюдений.

2 Промежуточные значения величин следует определять линейной интерполяцией.

3 Толщину стенки гололеда на подвешенных горизонтальных элементах кругового сечения (тросах, проводах, канатах) допускается принимать на высоте расположения их приведенного центра тяжести.

Для определения гололедной нагрузки на горизонтальные элементы круговой цилиндрической формы диаметром до 70 мм толщину стенки гололеда, приведенную в таблице 7.2, следует снижать на 10 %.

7.3 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w , определяемой согласно п. 6.1.2.

П р и м е ч а н и я

1 В отдельных районах, где наблюдаются сочетания значительных скоростей ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений, толщину стенки гололеда и его плотность, а также давление ветра следует принимать в соответствии с фактическими данными.

2 При определении ветровых нагрузок на элементы сооружений, расположенных на высоте более 100 м над поверхностью земли, диаметр обледенелых проводов и тросов, установленный с учетом толщины стенки гололеда, приведенной в таблице 7.2, необходимо умножать на коэффициент, равный 1,5.

7.4 Температуру воздуха при гололеде независимо от высоты сооружений следует принимать в горных районах с отметкой: более 2000 м — минус 15 °C, от 1000 до 2000 м — минус 10 °C; для остальной территории для сооружений высотой до 100 м — минус 5 °C, более 100 м — минус 10 °C.

П р и м е ч а н и е — В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже минус 15 °C, ее следует принимать по фактическим данным.

7.5 Коэффициент надежности по нагрузке γ_f для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,3, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

8 Температурные климатические воздействия

8.1 В случаях, предусмотренных нормами на конструкции, следует учитывать изменение во времени Δt средней температуры и перепад температуры и по сечению элемента.

8.2 Нормативные значения изменений средних температур по сечению элемента соответственно в теплое Δt_w и холодное Δt_c время года следует определять по формулам:

$$\Delta t_w = t_w - t_{0w}; \quad (8.1)$$

$$\Delta t_c = t_c - t_{0w}, \quad (8.2)$$

где t_w , t_c — нормативные значения средних температур по сечению элемента в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 8.3;

t_{0w} , t_{0c} — начальные температуры в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 8.6.

8.3 Нормативные значения средних температур t_w и t_c и перепадов температур по сечению элемента в теплое ϑ_w и холодное ϑ_c время

Таблица 8.1

Конструкции зданий	Здания и сооружения в стадии эксплуатации		
	не отапливаемые здания (без технологических источников тепла) и открытые сооружения	отапливаемые здания	здания с искусственным климатом или с постоянными технологическими источниками тепла
Не защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе наружные ограждающие)	$t_w = t_{ew} + \theta_1 + \theta_4$	$t_w = t_{iw} + 0,6(t_{ew} - t_{iw}) \pm \theta_2 + \theta_4$	
	$\vartheta_w = \theta_5$		$\vartheta_w = 0,8(t_{ew} - t_{iw}) + \theta_3 \pm \theta_5$
	$t_c = t_{ec} - 0,5 \theta_1$	$t_c = t_{ic} + 0,6(t_{ec} - t_{ic}) - 0,5 \theta_2$	
	$\vartheta_c = 0$		$\vartheta_c = 0,8(t_{ec} - t_{ic}) - 0,5 \theta_3$
Защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе внутренние)	$t_w = t_{ew}$		$t_w = t_{iw}$
		$\vartheta_w = 0$	
	$t_c = t_{ec}$		$t_c = t_{ic}$
		$\vartheta_c = 0$	

Обозначения, принятые в таблице 8.1:

t_{ew} , t_{ec} — средние суточные температуры наружного воздуха соответственно в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 8.4;

t_{iw} , t_{ic} — температуры внутреннего воздуха помещений соответственно в теплое и холодное время года, принимаемые по ГОСТ 12.1.005 или по заданию на проектирование с учетом технологических решений;

θ_1 , θ_2 , θ_3 — приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от суточных колебаний температуры наружного воздуха, принимаемые по таблице 8.2;

θ_4 , θ_5 — приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от солнечной радиации, принимаемые в соответствии с п. 8.5.

П р и м е ч а н и я

- При наличии исходных данных о температуре конструкций в стадии эксплуатации зданий с постоянными технологическими источниками тепла значения t_w , t_c , ϑ_w , ϑ_c следует принимать на основе этих данных.
- Для зданий и сооружений в стадии возведения t_w , t_c , ϑ_w , ϑ_c определяются как для неотапливаемых зданий в стадии их эксплуатации.

Таблица 8.2

Конструкции зданий	Приращения температуры θ , °C		
	θ_1	θ_2	θ_3
Металлические	8	6	4
Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщиной, см:			
до 15	8	6	4
от 15 до 39	6	4	6
свыше 40	2	2	4

8.4 Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое t_{ew} и холодное t_{ec} время года следует определять по формулам:

$$t_{ew} = t_{VII} + \Delta_{VII}; \quad (8.3)$$

$$t_{ec} = t_I - \Delta_I, \quad (8.4)$$

где t_I , t_{VII} — многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые соответственно по картам 5 и 6 приложения Ж;

Δ_I , Δ_{VII} — отклонения средних суточных температур от средних месячных (Δ_I — принимается по карте 7 приложения Ж, $\Delta_{VII} = 6$ °C).

П р и м е ч а н и е — В отапливаемых производственных зданиях на стадии эксплуатации для конструкций, защищенных от воздействия солнечной радиации, Δ_{VII} допускается не учитывать.

Для горных и малоизученных районов, обозначенных на картах 5—7 приложения Ж, t_{ec} , t_{ew} определяются по формулам:

$$t_{ec} = t_{I,min} + 0,5A_I; \quad (8.5)$$

$$t_{ew} = t_{VII,max} - 0,5A_{VII}, \quad (8.6)$$

где $t_{I,\min}$, $t_{VII,\max}$ — средние из абсолютных значений соответственно минимальной температуры воздуха в январе и максимальной — в июле;

A_I , A_{VII} — средние суточные амплитуды температуры воздуха соответственно в январе и в июле при ясном небе;

$t_{I,\min}$, $t_{VII,\max}$, A_I , A_{VII} — принимаются по данным органа по гидрометеорологии.

8.5 Приращения θ_4 и θ_5 , $^{\circ}\text{C}$ следует определять по формулам:

$$\theta_4 = 0,05\rho S_{\max} k; \quad (8.7)$$

$$\theta_5 = 0,05\rho S_{\max} (1 - k), \quad (8.8)$$

где ρ — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности конструкции, принимаемый по таблице 8.3;

S_{\max} — максимальное значение суммарной (прямой, рассеянной и отраженной) солнечной радиации, $\text{Вт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$, принимаемое для горизонтальных поверхностей — по таблице 8.4, для вертикальных поверхностей различной ориентации — по таблице 8.5;

k — коэффициент, принимаемый по таблице 8.6.

Т а б л и ц а 8.3 — Коэффициенты поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции

№ п.п.	Материал наружной поверхности ограждающей конструкции	Коэффициент поглощения солнечной радиации ρ
1	Алюминий	0,5
2	Асбокементные листы	0,65
3	Асфальтобетон	0,9
4	Бетоны	0,7

Окончание таблицы 8.3

№ п.п.	Материал наружной поверхности ограждающей конструкции	Коэффициент поглощения солнечной радиации ρ
5	Дерево неокрашенное	0,6
6	Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия	0,65
7	Кирпич глиняный красный	0,7
8	Кирпич силикатный	0,6
9	Облицовка природным камнем белым	0,45
10	Окраска силикатная темно-серая	0,7
11	Окраска известковая белая	0,3
12	Плитка облицовочная керамическая	0,8
13	Плитка облицовочная стеклянная синяя	0,6
14	Плитка облицовочная белая или палевая	0,45
15	Рубероид с песчаной посыпкой	0,9
16	Сталь листовая, окрашенная белой краской	0,45
17	Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской	0,8
18	Сталь листовая, окрашенная зеленой краской	0,6
19	Сталь кровельная оцинкованная	0,65
20	Стекло облицовочное	0,7
21	Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая	0,7
22	Штукатурка цементная светло-голубая	0,3
23	Штукатурка цементная темно-зеленая	0,6
24	Штукатурка цементная кремовая	0,4

Т а б л и ц а 8.4 — Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) в июле месяце на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, $\text{Вт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$ (максимальная часовая сумма)

Географическая широта, град. с.ш.																
38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
987	968	950	931	913	895	876	858	839	821	803	784	766	748	729	711	

Таблица 8.5 — Суммарная солнечная радиация (прямая, рассеянная и отраженная), поступающая в июле месяце на вертикальную поверхность при безоблачном небе, Вт·ч/м² (максимальная часовая сумма)

Ориентация	Географическая широта, град. с.ш.																
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Южная	389	415	440	465	490	515	540	566	591	616	641	666	691	717	742	767	
Восточная и западная	731	737	742	748	754	760	765	771	777	783	789	794	800	806	812	817	
Северная	209	209	205	203	204	206	211	219	228	240	254	270	288	309	331	356	

Таблица 8.6

Конструкции зданий	Коэффициент <i>k</i>
Металлические	0,7
Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщиной, см:	
до 15	0,6
от 15 до 39	0,4
свыше 40	0,3

8.6 Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в заключенную систему, в теплое t_{0w} и холодное t_{0c} время года следует определять по формулам:

$$t_{0w} = 0,8t_{VII} + 0,2t_i; \quad (8.9)$$

$$t_{0c} = 0,2t_{VII} + 0,8t_i. \quad (8.10)$$

Причина — При наличии данных о календарном сроке замыкания конструкции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в соответствии с этими данными.

8.7 Температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями необходимо устанавливать в соответствии с пп. 8.2—8.6 при условии: $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = 0$, $\Delta_i = \Delta_{VII} = 0$.

8.8 Коэффициент надежности по нагрузке γ_f для температурных климатических воздействий Δ_i и 9 следует принимать равным 1,1.

9 Прочие нагрузки

В необходимых случаях, предусматриваемых нормативными документами или устанавливаемых в зависимости от условий возведения и эксплуатации сооружений, следует учитывать прочие нагрузки, не включенные в настоящие нормы (специальные технологические нагрузки; вибрационные нагрузки от всех видов транспорта, влажностные и усадочные воздействия; ветровые воздействия, вызывающие аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, бафинга, дивергенции и флаттера).

10 Прогибы и перемещения

Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.

Положения настоящего раздела не распространяются на сооружения гидротехнические, транспортные, атомных электростанций, а также опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и антенных сооружений связи.

10.1 Общие указания

10.1.1 При расчете строительных конструкций должно быть выполнено условие

$$f \leq f_u, \quad (10.1)$$

где f — прогиб (выгиб) или перемещение элемента конструкции (или конструкции в целом), определяемые от действия нормативных нагрузок с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с пп. 1—3 приложения Г.1; f_u — предельный прогиб (выгиб) или перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.

Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:

а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации технологического и подъемно-транспортного оборудования, контрольно-измерительных приборов и т.д.);

б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов);

в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);

г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида

конструкций, предотвращение ощущения опасности).

Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.

Ограничения колебаний конструкций следует устанавливать в соответствии с п. 4 приложения Г.1.

10.1.2 Расчетные ситуации, для которых следует определять прогибы и перемещения, соответствующие им нагрузки, а также требования, касающиеся строительного подъема, приведены в п. 5 приложения Г.1.

10.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).

П р и м е ч а н и е — Для всех типов покрытий целостность кровельного ковра следует обеспечивать конструктивными мероприятиями (например, использованием компенсаторов, созданием неразрезности элементов покрытия), а не повышением жесткости несущих элементов.

10.1.4 Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев,

оговоренных в других нормативных документах).

10.1.5 Коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равным единице.

10.2 Предельные прогибы

10.2.1 Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничивающие исходя из эстетико-психологических требований — от прямой, соединяющей опоры этих элементов (см. также п. 7 приложения Г.1).

10.2.2 Расстояние (зазор) от верхней точки тележки мостового крана до нижней точки прогнутых несущих конструкций покрытий (или предметов, прикрепленных к ним) должно быть не менее 100 мм.

10.2.3 Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в приложении Г.2.

Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
МОСТОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ КРАНЫ

**A.1. МОСТОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ КРАНЫ РАЗНЫХ ГРУПП РЕЖИМОВ РАБОТЫ
(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)**

Краны	Группы режимов работы	Условия использования
Ручные всех видов	1К–3К	Любые
С приводными подвесными тялями, в том числе с навесными захватами		Ремонтные и перегрузочные работы ограниченной интенсивности
С лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами		Машинные залы электростанций, монтажные работы, перегрузочные работы ограниченной интенсивности
С лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами	4К–6К	Перегрузочные работы средней интенсивности, технологические работы в механических цехах, склады готовых изделий предприятий строительных материалов, склады металлоизделий
С грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные		Смешанные склады, работа с разнообразными грузами
Магнитные		Склады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами
Закалочные, ковочные, штыревые, литейные	7К	Цехи металлургических предприятий
С грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные		Склады насыпных грузов и металломолома с однородными грузами (при работе в одну или две смены)
С лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами		Технологические краны при круглосуточной работе
Траверсные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для резцевания слитков, копровые, ваграночные, колодцевые	8К	Цехи металлургических предприятий
Магнитные		Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы с однородными грузами
С грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные		Склады насыпных грузов и металломолома с однородными грузами (при круглосуточной работе)

**A.2 НАГРУЗКА ОТ УДАРА КРАНА
О ТУПИКОВЫЙ УПОР**

Нормативное значение горизонтальной нагрузки F , кН, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять по формуле

$$F = \frac{mv^2}{f},$$

где v — скорость передвижения крана в момент удара, принимаемая равной половине номинальной, м/с;

f — возможная наибольшая осадка буфера, принимаемая равной 0,1 м для кранов с гибким подвесом груза грузоподъемностью не более 50 т групп режимов работы 1К–7К и 0,2 м — в остальных случаях;

m — приведенная масса крана, определяемая по формуле

$$m = \frac{m_b}{2} + (m_c + km_q) \frac{l - l_1}{l},$$

здесь m_b — масса моста крана, т;

m_c — масса тележки, т;

m_q — грузоподъемность крана, т;

k — коэффициент; $k = 0$ — для кранов с гибким подвесом; $k = 1$ — для кранов с жестким подвесом груза;
 l — пролет крана, м;
 l_1 — приближение тележки, м.

Т а б л и ц а А.1

Краны	Пределные значения нагрузок F , кН
Подвесные (ручные и электрические) и мостовые ручные	10
Электрические мостовые: общего назначения группы режимов работы 1К—3К	50
общего назначения и специальные группы режимов работы 4К—7К, а также литейные	150
Специальные группы режима работы 8К с подвесом груза: гибким	250
жестким	500



Расчетное значение рассматриваемой нагрузки с учетом коэффициента надежности по нагрузке γ_f (см. п. 4.8) принимается не более предельных значений, указанных в таблице А.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТ μ

Б.1 ЗДАНИЯ С ОДНОСКАТНЫМИ И ДВУСКАТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ


а) Для зданий с односкатными и двускатными покрытиями (рисунок Б.1) коэффициент определяется по таблице Б.1. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией;

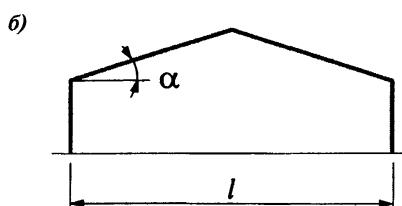

Вариант 1
 μ



Вариант 2

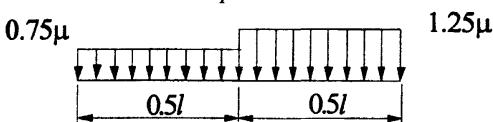

Вариант 3
 $\mu=1.4$

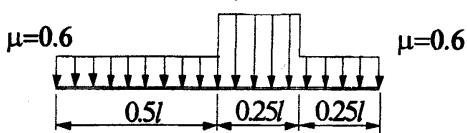


Рисунок Б.1

Таблица Б.1

Уклон покрытия α , град.	μ
$\alpha \leq 30^\circ$	1
$\alpha \geq 60^\circ$	0

б) варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 — при $20^\circ \leq \alpha \leq 40^\circ$; вариант 3 — при $10^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$ только при нали-

чии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия.

Б.2 ЗДАНИЯ СО СВОДЧАТЫМИ И БЛИЗКИМИ К НИМ ПО ОЧЕРТАНИЮ ПОКРЫТИЯМИ

Б.2.1 Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями

Для зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (рисунок Б.2.1) следует принимать

$$\mu_1 = \cos 1.5\alpha; \mu_2 = 2 \sin 3\alpha,$$

где α — уклон покрытия, град.

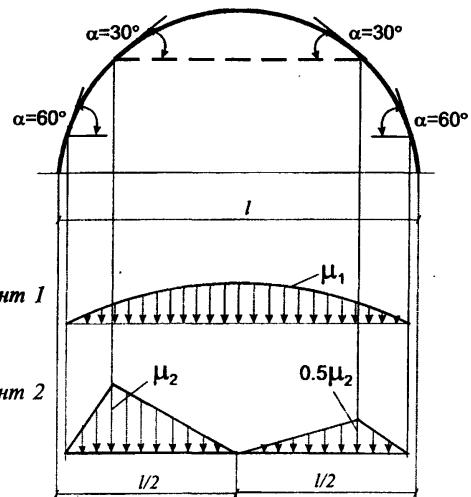


Рисунок Б.2.1

Б.2.2 Покрытия в виде стрельчатых арок

Для покрытий в виде стрельчатых арок (рисунок Б.2.2) при $\beta \leq 15^\circ$ необходимо использовать схему-рисунок Б.1, б, принимая $l = l'$, при $\beta < 15^\circ$ — схему-рисунок Б.2.2.

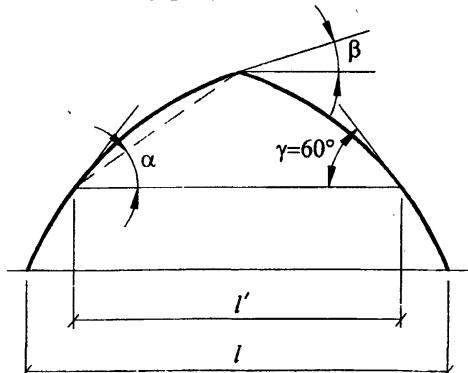


Рисунок Б.2.2

Б.3 ЗДАНИЯ С ПРОДОЛЬНЫМИ ФОНАРЯМИ

Б.3.1 Здания с продольными фонарями, закрытыми сверху

Для зданий с продольными фонарями, закрытыми сверху (рисунок Б.3.1.1), для двух схем снеговой нагрузки (рисунок Б.3.1.2) коэффициенты μ следует определять как:

$$\mu_1 = 0,8; \mu_2 = 1 + 0,1 \frac{a}{b};$$

$$\mu_3 = 1 + 0,5 \frac{a}{b_1},$$

но не более:

4,0 — для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее;

2,5 — для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; для железобетонных плит пролетом свыше 6 м, для стального профилированного настила, а также для прогонов независимо от пролета;

2,0 — для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее;

$$b_1 = h_p \text{ но не более } b.$$

При определении нагрузки у торца фонаря для зоны В значение коэффициента μ в обоих вариантах следует принимать равным 1,0.

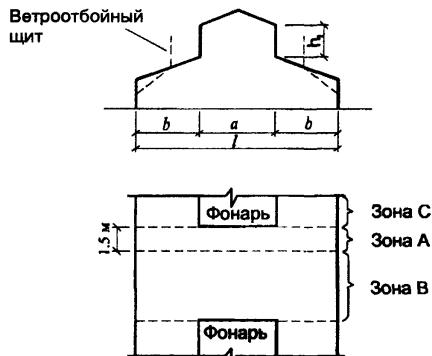


Рисунок Б.3.1.1

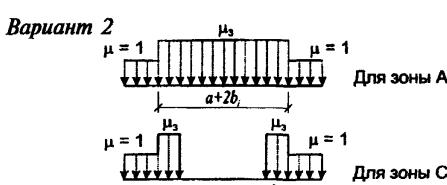
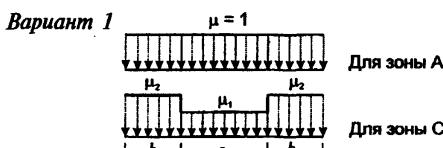


Рисунок Б.3.1.2

Причина:

1 Схемы вариантов 1, 2 (рисунок Б.3.1.2) следует также применять для двускатных и сводчатых покрытий двух или трехпролетных зданий с фонарями в середине зданий.

2 Влияние ветроотбойных щитов на распределение снеговой нагрузки возле фонарей не учитывать.

3 Для плоских скатов при $b > 48$ м следует учитывать местную повышенную нагрузку у фонаря, как у перепадов (см. схему Б.8, рисунок Б.8.1, Б.8.2).

Б.3.2 Здания с продольными фонарями, открытymi сверху

Для зданий с продольными фонарями, открытymi сверху (рис. Б.3.2):

$$\mu_1 = 1 + m \left(2 + \frac{l_1}{h_1} \right);$$

$$\mu_2 = 1 + m \left(2 + \frac{l_2}{h_2} \right).$$

Значения b (b_1, b_2) и m следует определять в соответствии с указаниями к схеме Б.8; пролет l принимается равным расстоянию между верхними кромками фонарей.

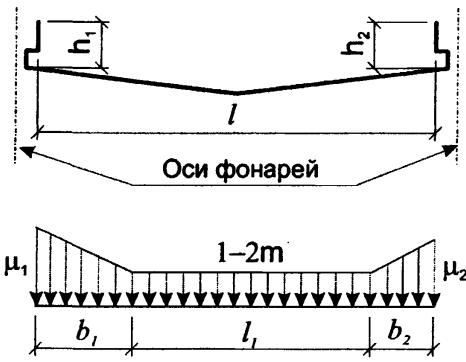


Рисунок Б.3.2

Б.4 ШЕДОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Схемы рисунка Б.4 следует применять для шедовых покрытий, в том числе с наклонным остеклением и сводчатым очертанием кровли.

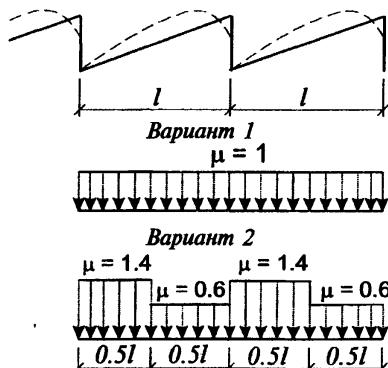


Рисунок Б.4

Б.5 ДВУХ- И МНОГОПРОЛЕТНЫЕ ЗДАНИЯ С ДВУСКАТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Для двух- и многопролетных зданий с двускатными покрытиями (рисунок Б.5) Вариант 2 следует учитывать при $\alpha \geq 15^\circ$.

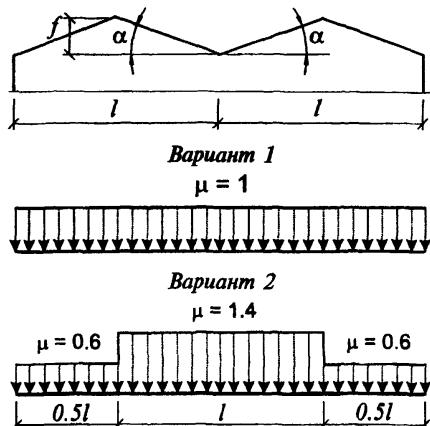


Рисунок Б.5

Б.6 ДВУХ- И МНОГОПРОЛЕТНЫЕ ЗДАНИЯ СО СВОДЧАТЫМИ И БЛИЗКИМИ К НИМ ПО ОЧЕРТАНИЮ ПОКРЫТИЯМИ

Для двух- и многопролетных зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (рисунок Б.6) вариант 2 следует учитывать при $\frac{f}{l} > 0,1$.

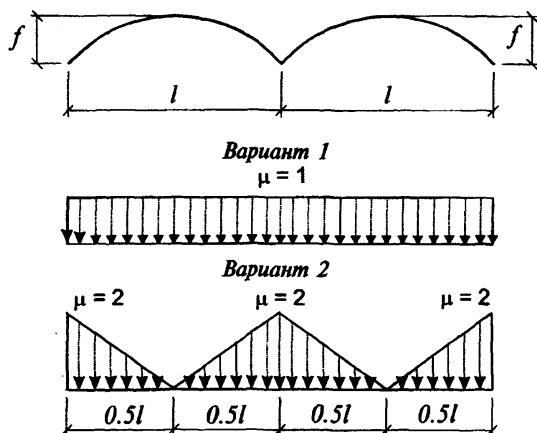


Рисунок Б.6

Б.7 ДВУХ- И МНОГОПРОЛЕТНЫЕ ЗДАНИЯ С ДВУСКАТНЫМИ И СВОДЧАТЫМИ ПОКРЫТИЯМИ С ПРОДОЛЬНЫМ ФОНАРЕМ

а) Для пролетов с фонарем двух- и многопролетных зданий с двускатными и сводчатыми покрытиями (рисунок Б.7) коэффициент μ следует принимать в соответствии с варианта-

ми 1 и 2 схемы Б.3.1 (рисунок Б.3.1.2), для пролетов без фонаря — с вариантами 1 и 2 схем Б.5 и Б.6 (рисунки Б.5 и Б.6);

б) для плоских двускатных ($\alpha < 15^\circ$) и сводчатых $\frac{f}{l} > 0,1$ покрытий при $l' > 48$ м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов высот (см. п. Б.8, рисунок Б.8.1).

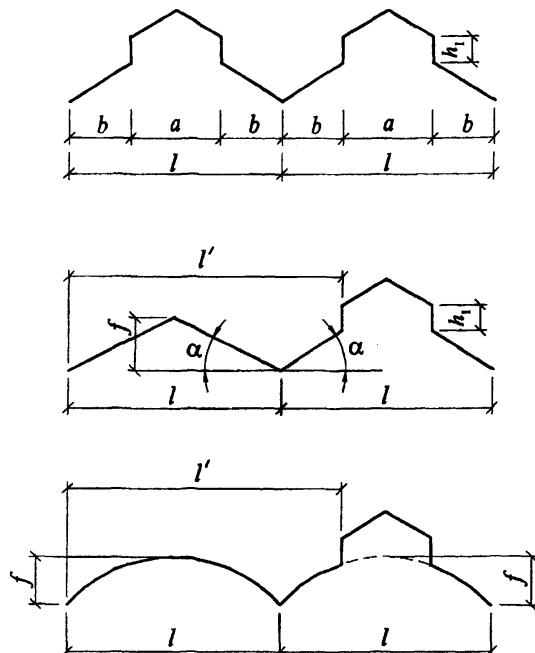


Рисунок Б.7

Б.8 ЗДАНИЯ С ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТЫ

а) Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами Б.1—Б.7, а на нижнее — в двух вариантах: по схемам Б.1—Б.7 и схеме Б.8. Для зданий — профили а, б (рисунки Б.8.1, Б.8.2), для навесов — профиль в (рисунок Б.8.3);

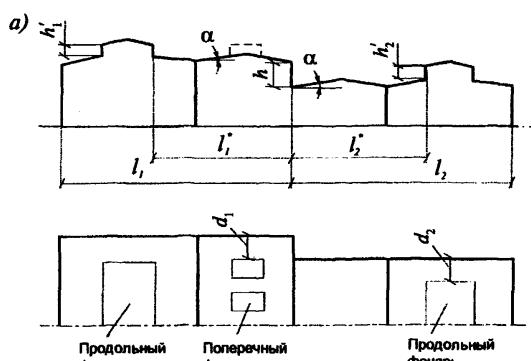


Рисунок Б.8.1

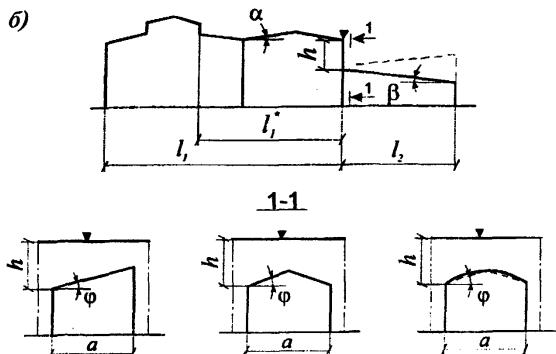


Рисунок Б.8.2

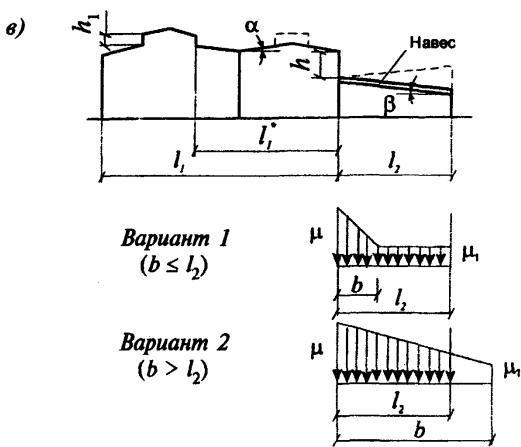


Рисунок Б.8.3

б) коэффициент следует принимать равным:

$$\mu = 1 + \frac{1}{h} (m_1 l_1' + m_2 l_2'),$$

где h — высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении μ равной 8 м; l_1', l_2' — длины участков верхнего (l_1') и нижнего (l_2') покрытия, с которых переносится снег в зону перепада высот, м; их следует принимать:

для покрытия без продольных фонарей или с поперечными фонарями

$$l_1' = l_1; l_2' = l_2;$$

для покрытия с продольными фонарями

$$l_1' = l_1^* - 2h_1'; l_2' = l_2^* - 2h_2'.$$

При этом l_1 и l_2 следует принимать не менее 0;

m_1, m_2 — доли снега, переносимого ветром к перепаду высот; их значения для верхнего m_1 и нижнего m_2 покрытий следует принимать в зависимости от их профиля:

0,4 — для плоского покрытия с $\alpha \leq 20^\circ$, сводчатого $cf/l \leq 1/8$;

0,3 — для плоского покрытия с $\alpha > 20^\circ$, сводчатого $cf/l > 1/8$ и покрытий с поперечными фонарями;

в) для пониженных покрытий шириной $a < 21$ м (см. рисунок Б.8.2) значение m_2 следует принимать:

$m_2 = 0,5k_1k_2k_3$, но не менее 0,1, где

$k_1 = \sqrt{\frac{a}{21}}$, $k_2 = 1 - \frac{\beta}{35}$ (при обратном уклоне, показанном на чертеже пунктиром, $k_2 = 1$);

$k_3 = 1 - \frac{\phi}{30}$, но не менее 0,3 (a — в м; β, ϕ — в град);

г) длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной:

$$\text{при } \mu \leq \frac{2h}{S_0} \quad b = 2h, \text{ но не более } 16 \text{ м};$$

$$\text{при } \mu > \frac{2h}{S_0} \quad b = \frac{\mu - 1 + 2m_2}{\frac{2h}{S_0} - 1 + 2m_2} 2h, \text{ но не более } 5h \text{ и не более } 16 \text{ м};$$

д) коэффициенты μ , принимаемые для расчетов (показанные на рисунках Б.8.1—Б.8.3), не должны превышать:

$$\frac{2h}{S_0} \quad (\text{где } h \text{ — в м; } S_0 \text{ — в кПа});$$

4 — если нижнее покрытие является покрытием здания и $l_1' + l_2' \geq 48$ м;

6 — если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и $l_1' + l_2' > 72$ м, промежуточные значения определяются по интерполяции;

е) коэффициент μ_1 следует принимать: $\mu_1 = 1 - 2m_2$.

П р и м е ч а н и я:

1 При $d_1(d_2) > 12$ м значение μ для участка перепада длиной $d_1(d_2)$ (рисунок Б.8.1) следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии.

2 Если пролеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении μ необходимо принимать соответствующее значение $m_1(m_2)$ для каждого пролета в пределах $l_1'(l_2')$.

3 Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее $\frac{S_0}{2}$ (где S_0 — в кПа).

Б.9 ЗДАНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕПАДАМИ ВЫСОТЫ

Для зданий с двумя перепадами высоты снеговую нагрузку на верхние и нижние покрытия следует принимать по схеме Б.8. Значения μ_1, μ_2, b_1, b_2 следует определять для каждого перепада независимо, принимая: m_1 и m_2 в схеме

Б.9 (при определении нагрузок возле перепадов h_1 и h_2) соответствующими m_1 в схеме Б.8 и m_3 (доля снега, переносимого ветром по пониженному покрытию) соответствующим m_2 в схеме Б.8.

При этом:

$$b_3 = b_1 + b_2 - l_3;$$

$$\mu_1' = (\mu_1 + 2m_3 - 1) \frac{b_3}{b_1} + 1 - 2m_3;$$

$$\mu_2' = (\mu_2 + 2m_3 - 1) \frac{b_3}{b_1} + 1 - 2m_3$$

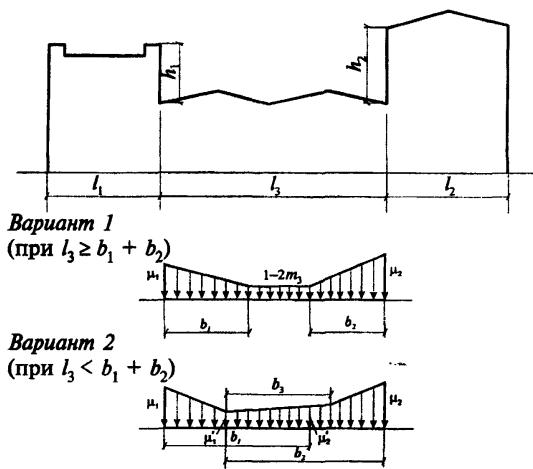


Рисунок Б.9

Б.10 ПОКРЫТИЕ С ПАРАПЕТАМИ

а) Снеговую нагрузку на покрытие возле парапетов следует принимать по схеме Б.10; б) схему на рисунке Б.10 для покрытий с парапетами следует применять при $h > \frac{S_0}{2}$ (h — в м; S_0 — в кПа);

$$\mu = \frac{2h}{S_0}, \text{ но не более } 3;$$

в) для плоских ($\alpha < 15^\circ$) и сводчатых ($\frac{f}{l} < 0,1$) покрытий при длине зоны переноса снега $l > 48$ м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов высот (см. схему Б.8) в том случае, если эта схема более неблагоприятна, чем схема Б.10.


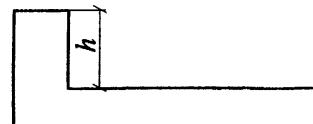


Рисунок Б.10

Б.11 УЧАСТКИ ПОКРЫТИЙ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ВОЗВЫШАЮЩИМСЯ НАД КРОВЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ШАХТАМ И ДРУГИМ НАДСТРОЙКАМ

а) Схема Б.11 относится к участкам с надстройками с диагональю основания не более 15 м;

б) в зависимости от рассчитываемой конструкции (плит покрытия, подстропильных и стропильных конструкций) необходимо учитывать самое неблагоприятное положение зоны повышенной нагрузки (при произвольном угле β);

в) коэффициент μ для участков покрытий, примыкающих к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам (рис. Б.11), постоянный в пределах указанной зоны, следует принимать равным:

$$1,0 \text{ при } d \leq 1,5 \text{ м;}$$

$$\frac{2h}{S_0} \text{ при } d > 1,5 \text{ м,}$$

но не менее 1,0 и не более:

$$1,5 \text{ при } 1,5 < d \leq 5 \text{ м;}$$

$$2,0 \text{ при } 5 < d \leq 10 \text{ м;}$$

$$2,5 \text{ при } 10 < d \leq 15 \text{ м;}$$

$$b_1 = 2h, \text{ но не более } 2d.$$

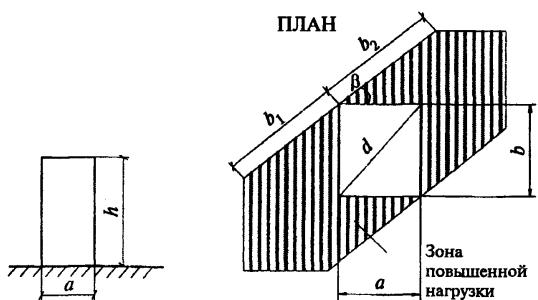


Рисунок Б.11

Б.12 ВИСЯЧИЕ ПОКРЫТИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Для висячих покрытий цилиндрической формы (рисунок Б.12) следует принимать:

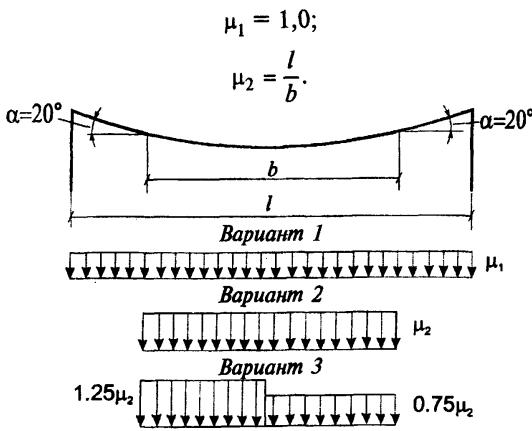


Рисунок Б.12

Б.13 ЗДАНИЯ С КУПОЛЬНЫМИ КРУГОВЫМИ И БЛИЗКИМИ К НИМ ПО ОЧЕРТАНИЮ ПОКРЫТИЯМИ



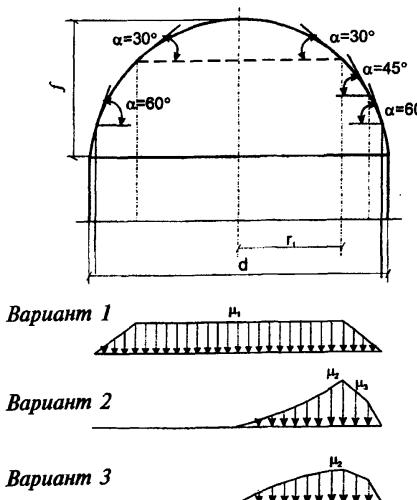


Рисунок Б.13

а) Для зданий с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (рисунок Б.13) коэффициент μ_1 определяется по таблице Б.2. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией;

Таблица Б.2

Уклон покрытия α , град.	μ_1
$\alpha \leq 30^\circ$	1
$\alpha \geq 60^\circ$	0

б) для пологих куполов с отношением $f/d \leq 0,05$ следует учитывать только вариант 1;

в) для куполов с отношением $f/d > 0,05$ следует учитывать варианты 1, 2 и 3, при уклонах $\alpha < 60^\circ$;

г) для варианта 2 на рисунке Б.13 следует принимать при $z \leq r_1$ $\mu_2 = C_{r1}(z/r_1)^2 \sin \beta$, где

$$C_{r1} = 2,55 - \exp\left(0,8 - 14 \frac{f}{d}\right);$$

при $z > r_1$ $\mu_3 = 1,5 \sin \beta$, при $\alpha = 45^\circ$;
 $\mu_3 = 0$, при $\alpha > 60^\circ$.

Промежуточные значения между μ_2 и μ_3 определяются линейной интерполяцией;

$$\mu_2 = \sqrt[3]{\frac{2f}{d}} \sin 3\alpha \sin \beta.$$

Вариант 3 следует учитывать для куполов с $f/d > 0,05$ при сильно шероховатой поверхности покрытия, наличии на нем возвышающихся надстроек, фонарей или снегозадерживающих преград, а также для покрытий, защищенных от ветра соседними более высокими зданиями или объектами окружающей застройки.

Б.14 ЗДАНИЯ С КОНИЧЕСКИМИ КРУГОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

а) Для зданий с коническими круговыми покрытиями (рисунок Б.14) коэффициент μ_1 определяется по таблице Б.3. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией;

Таблица Б.3

Уклон покрытия α , град.	μ_1
$\alpha \leq 30^\circ$	1
$\alpha \geq 60^\circ$	0

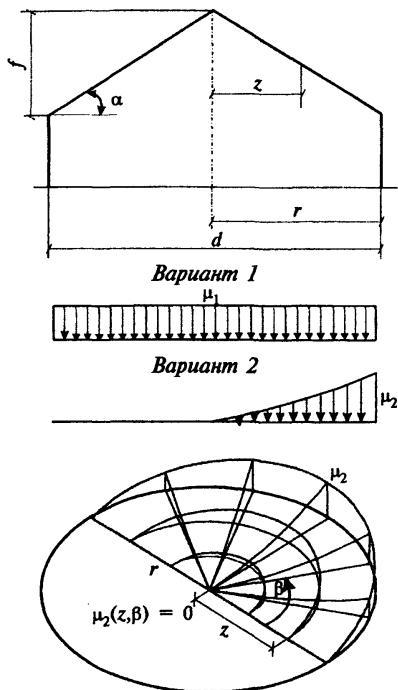


Рисунок Б.14

б) для пологих куполов при $\alpha \leq 7^\circ$ следует учитывать только вариант 1;

в) для менее пологих куполов при $7^\circ < \alpha \leq 30^\circ$ для варианта 2 следует принимать

$$\mu_2 = C_{r2}(z/r)\sin\beta, \text{ где } C_{r2} = 2,15 \sqrt{\frac{\alpha\pi}{180^\circ}};$$

г) при $30^\circ < \alpha < 60^\circ$ для варианта 2 следует принимать

$$\mu_2 = C_{r2}(z/r)\sin\beta,$$

$$C_{r2} = 1,7 \times 30^\circ / \alpha.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ

B.1 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

B.1.1 Отдельностоящие плоские сплошные конструкции

B.1.1.1 Отдельностоящие плоские сплошные конструкции на земле (стены, заборы и т.д.)

а) Для различных участков конструкций (рисунок В.1) коэффициент c_x определяется по таблице В.1;

б) $z_e = h$




Рисунок В.1

Т а б л и ц а В.1

Участки плоских сплошных конструкций на земле (см. рисунок В.1)			
A	B	C	D
2,1	1,8	1,4	1,2

B.1.1.2 Рекламные щиты

а) Для рекламных щитов, поднятых над землей на высоту не менее $d/4$ (рисунок В.2): $c_x = 2,5k_\lambda$, где k_λ — определено в В.1.15;

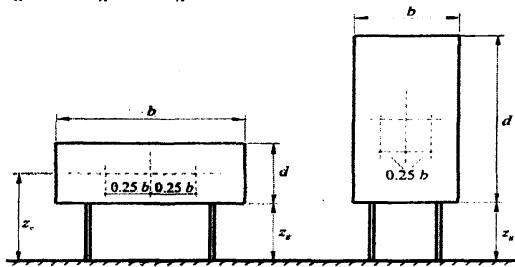


Рисунок В.2

б) равнодействующую нагрузку, направленную по нормали к плоскости щита, следует прикладывать на высоте его геометрического центра, с эксцентриситетом в горизонтальном направлении $e = \pm 0,25b$;

в) $z_e = z_g + d/2$.

B.1.2 Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями

B.1.2.1 Вертикальные стены прямоугольных в плане зданий

Т а б л и ц а В.2

Боковые стены			Наветренная стена	Подветренная стена
Участки				
A	B	C	D	E
-1,0	-0,8	-0,5	0,8	-0,5

а) Для наветренных, подветренных и различных участков боковых стен (рисунок В.3) аэродинамические коэффициенты c_e приведены в таблице В.2;

б) для боковых стен с выступающими лоджиями аэродинамический коэффициент трения $c_f = 0,1$.



Рисунок В.3

B.1.2.2 Двускатные покрытия

а) Для различных участков покрытия (рисунок В.4) коэффициент c_e определяется по таблице В.3а и В.3б в зависимости от направления средней скорости ветра;

б) для углов $15^\circ \leq \beta \leq 30^\circ$ при $\alpha = 0^\circ$ необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой нагрузки;

в) для протяженных гладких покрытий при $\alpha = 90^\circ$ (рисунок В.4б) аэродинамические коэффициенты трения $c_f = 0,02$.

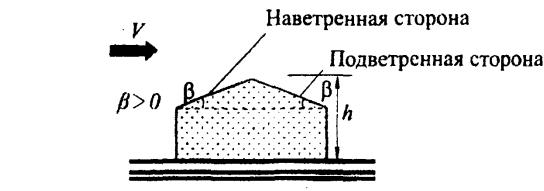
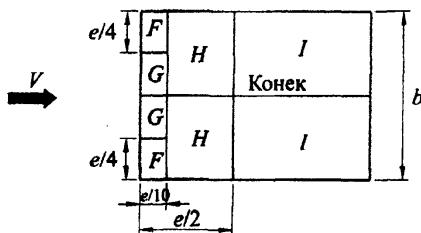
a) $\alpha = 0^\circ$ б) $\alpha = 90^\circ$ 

Рисунок В.4

Таблица В.3а

Уклон β	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
15°	-0,9	-0,8	-0,3	-0,4	-1,0
	0,2	0,2	0,2		
30°	-0,5	-0,5	-0,2	-0,4	-0,5
	0,7	0,7	0,4		
45°	0,7	0,7	0,6	-0,2	-0,3
60°	0,7	0,7	0,7	-0,2	-0,3
75°	0,8	0,8	0,8	-0,2	-0,3

Таблица В.3б

 $\alpha = 90^\circ$

Уклон β	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
0°	-1,8	-1,3	-0,7	-0,5
15°	-1,3	-1,3	-0,6	-0,5
30°	-1,1	-1,4	-0,8	-0,5
45°	-1,1	-1,4	-0,9	-0,5
60°	-1,1	-1,2	-0,8	-0,5
75°	-1,1	-1,2	-0,8	-0,5

В.1.3 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ В ПЛАНЕ ЗДАНИЯ СО СВОДЧАТЫМИ И БЛИЗКИМИ К НИМ ПО ОЧЕРТАНИЮ ПОКРЫТИЯМИ

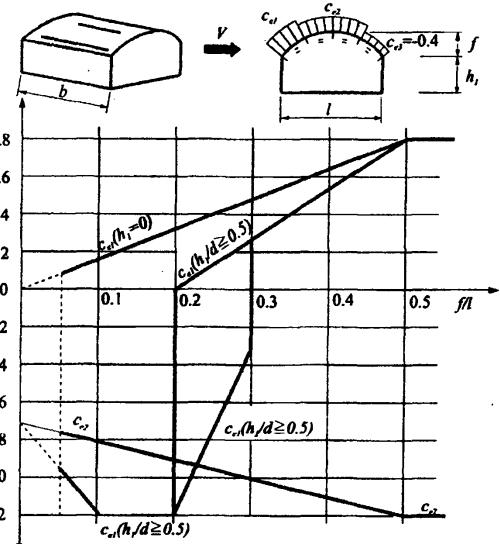


Рисунок В.5

П р и м е ч а н и е — При $0,2 \leq f/d \leq 0,3$ и $h_1/l \geq 0,5$ необходимо учитывать два значения коэффициента c_{e1} :

а) Распределение аэродинамических коэффициентов по поверхности покрытия приведено на рисунке В.5;

б) аэродинамические коэффициенты для стен принимаются в соответствии с указаниями к п. В.1.2.1;

в) при определении эквивалентной высоты (п. 6.1.5) и коэффициента v в соответствии с п. 6.1.11: $h = h_1 + 0,7f$.

В.1.4 Круглые в плане здания со сводчатыми покрытиями

а) Значения коэффициентов c_e в точках *A* и *C*, а также в сечении *B*—*B* приведены на рисунке В.6. Для промежуточных сечений коэффициенты c_e определяются линейной интерполяцией;

б) при определении эквивалентной высоты (п. 6.1.5) и коэффициента v в соответствии с п. 6.1.11: $h = h_1 + 0,7f$.

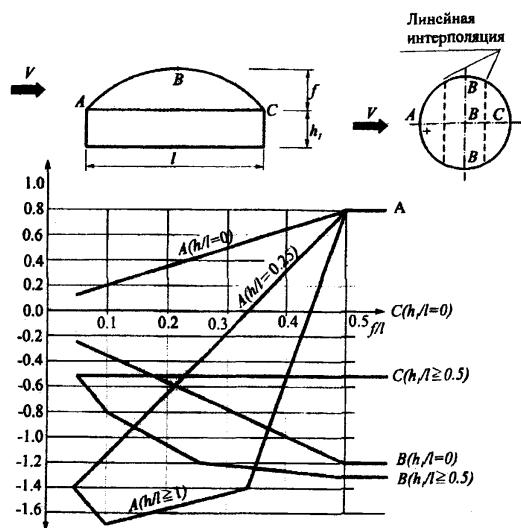


Рисунок B.6

B.1.5 Здания с продольными фонарями

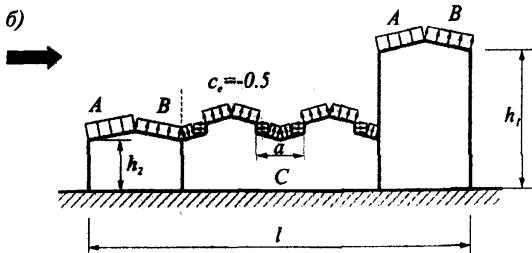
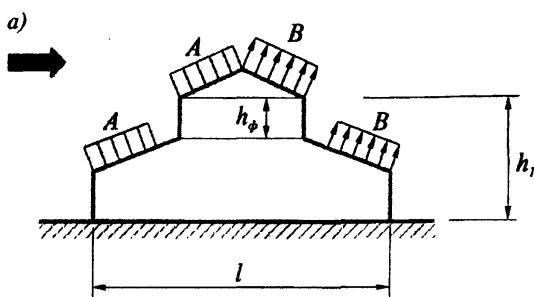


Рисунок B.7

а) Для участков А и В (рис. B.7а) коэффициенты c_e следует определять в соответствии с п. B.1.2.2;

б) для фонарей участка С при $\lambda \leq 2$ $c_x = 0,2$; при $2 \leq \lambda \leq 8$ для каждого фонаря $c_x = 0,1\lambda$; при $\lambda > 8$ $c_x = 0,8$, здесь $\lambda = a/h_\phi$;

в) для остальных участков покрытия $c_e = -0,5$;

г) для вертикальных поверхностей и стен зданий коэффициенты c_e следует определять в соответствии с п. B.1.2.1;

д) при определении эквивалентной высоты z_e (п. 6.1.5) и коэффициента v (п. 6.1.11) $h = h_1$.

B.1.6 Здания с зенитными фонарями

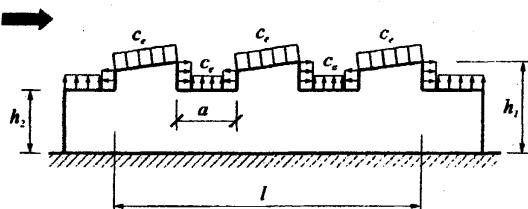


Рисунок B.8

- а) Для наветренного фонаря коэффициент c_e следует определять в соответствии с п. B.1.2.2;
 б) для остальных фонарей коэффициенты c_x определяются так же, как и для участка С (п. B.1.5);
 в) для остальной части покрытия $c_e = -0,5$;
 г) для вертикальных поверхностей и стен зданий коэффициенты c_e следует определять в соответствии с п. B.1.2.1;

д) при определении эквивалентной высоты z_e (п. 6.1.5) и коэффициента v (п. 6.1.11) $h = h_1$.

B.1.7 Здания с шедовыми покрытиями

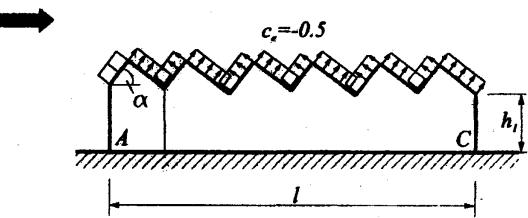


Рисунок B.9

а) Для участка А коэффициент c_e следует определять в соответствии с п. B.1.2.2;

б) для остальной части покрытия $c_e = -0,5$;

в) для вертикальных поверхностей и стен зданий коэффициенты c_e следует определять в соответствии с п. B.1.2.1;

г) при определении эквивалентной высоты z_e (п. 6.1.5) и коэффициента v (п. 6.1.11) $h = h_1$.

B.1.8 Здания с уступами

ПЛАН

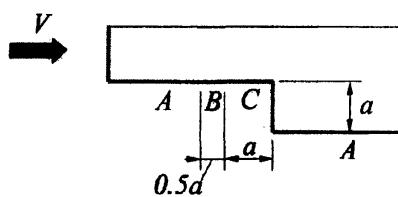


Рисунок B.10

а) Для участка С коэффициент $c_e = 0,8$;

б) для участка А коэффициенты c_e следует принимать в соответствии с п. B.1.2.1;

в) для участка В коэффициент c_e следует определять линейной интерполяцией;

г) для остальных вертикальных поверхностей коэффициент c_e необходимо определять в соответствии с п. В.1.2.1;

д) для покрытия зданий коэффициенты c_e определяются в соответствии с пп. В.1.2.2, В.1.5—В.1.6.

В.1.9 Здания, постоянно открытые с одной стороны

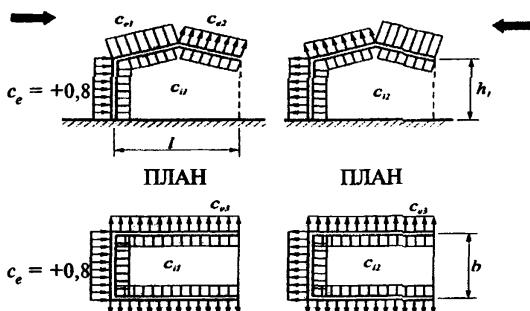


Рисунок В.11

а) При проницаемости ограждения $\mu \leq 5\%$ $c_{il} = c_{il} = \pm 0,2$. Для каждой стены здания знак «плюс» или «минус» следует выбирать из условия реализации наиболее неблагоприятного варианта нагружения;

б) при $\mu \leq 30\%$ $c_{il} = -0,5$; $c_{il} \approx 0,8$;

в) коэффициенты c_e на внешней поверхности следует принимать в соответствии с п. В.1.2.1.

П р и м е ч а н и е — Проницаемость ограждения следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения.

В.1.10 Навесы

Аэродинамические коэффициенты c_e для четырех типов навесов (рисунок В.12) без сплошностенчатых вертикальных ограждающих конструкций определяются по таблице В.4.

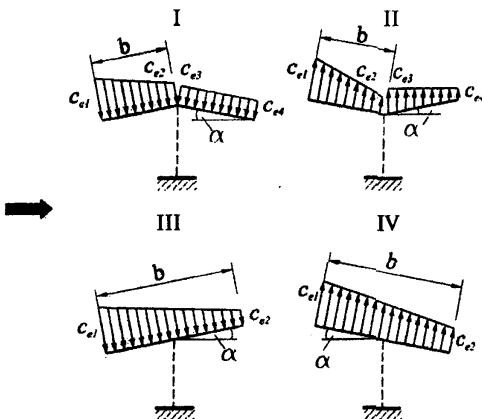


Рисунок В.12

Таблица В.4

Тип схемы	α , град	Значения коэффициентов			
		c_{e1}	c_{e2}	c_{e3}	c_{e4}
I	10	0,5	-1,3	-1,1	0
	20	1,1	0	0	-0,4
	30	2,1	0,9	0,6	0
II	10	0	-1,1	-1,5	0
	20	1,5	0,5	0	0
	30	2	0,8	0,4	0,4
III	10	1,4	0,4	—	—
	20	1,8	0,5	—	—
	30	2,2	0,6	—	—
IV	10	1,3	0,2	—	—
	20	1,4	0,3	—	—
	30	1,6	0,4	—	—

П р и м е ч а н и я:

1 Коэффициенты c_{e1} , c_{e2} , c_{e3} , c_{e4} соответствуют суммарному давлению на верхнюю и нижнюю поверхности навесов.

2 Для отрицательных значений c_{e1} , c_{e2} , c_{e3} , c_{e4} направление давления на схемах следует изменять на противоположное.

3 Для навесов с волнистыми покрытиями аэродинамический коэффициент трения $c_f = 0,04$.

В.1.11 Сфера

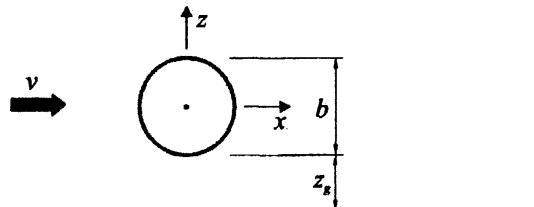


Рисунок В.13

а) Аэродинамические коэффициенты любого сопротивления c_x сферы при $z_g > d/2$ (рисунок В.13) приведены на рисунке В.14, в зависимости от числа Рейнольдса Re и относительной шероховатости $\delta = \Delta/d$, где Δ (м) — шероховатость поверхности (см. В.1.15). При $z_g < d/2$ коэффициент c_x следует увеличить в 1,6 раза;

б) коэффициент подъемной силы сферы c_z принимается равным:

при $z_g > b/2 - c_z = 0$;

при $z_g < b/2 - c_z = 0,6$;

в) эквивалентная высота (п. 6.1.5):

$$z_e = z_g + d/2;$$

г) при определении коэффициента v в соответствии с п. 6.1.11 следует принимать:

$$b = h = 0,7d;$$

д) число Рейнольдса Re определяется по формуле

$$Re = 0,88d\sqrt{w_0 k(z_e)} 10^5,$$

где d (м) — диаметр сферы;

w_0 (Па) — определяется в соответствии с п. 6.1.4;

z_e (м) — эквивалентная высота;

$k(z_e)$ — определяется в соответствии с п. 6.1.6.



Рисунок В.14

B.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью

а) Аэродинамический коэффициент c_{e1} внешнего давления определяется по формуле

$$c_{e1} = k_{\lambda 1} c_{\beta},$$

где $k_{\lambda 1} = 1$ при $c_{\beta} > 0$; для $c_{\beta} < 0$ — $k_{\lambda 1} = k_{\lambda}$, определено в В.1.15.

Распределение коэффициентов c_{β} по поверхности цилиндра при $\delta = \Delta/d < 5 \cdot 10^{-4}$ (см. В.1.16) приведено на рисунке В.16 для различных чисел Рейнольдса Re . Значение указанных на этом рисунке углов β_{\min} и β_b , а также соответствующее им значение коэффициентов c_{\min} и c_b приведены в таблице В.5;

б) значения аэродинамических коэффициентов давления c_{e2} и c_i (рисунок В.14) приведены в таблице В.6. Коэффициент c_i следует учитывать для опущенного покрытия («плавающая кровля»), а также при отсутствии покрытия;

в) аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления определяются по формуле

$$c_x = k_{\lambda} c_{x0},$$

где k_{λ} — определено в В.1 в зависимости от относительного удлинения сооружения (см. п. В.1.15). Значения коэффициентов c_{x0} приведены на рисунке В.17 в зависимости от числа Рейнольдса Re и относительной шероховатости $\Delta = \delta/d$ (см. п. В.1.16);

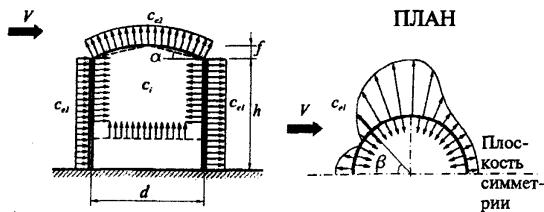


Рисунок В.15

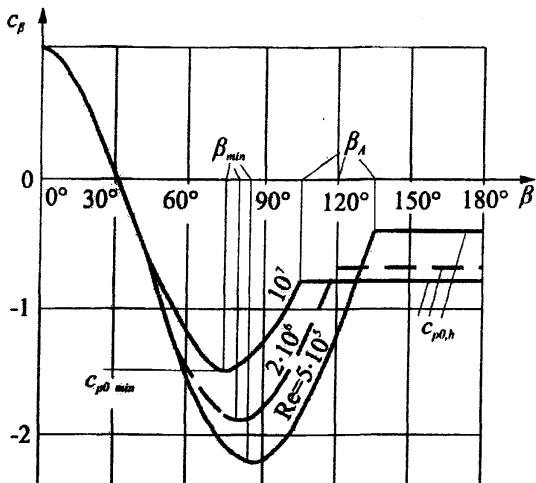


Рисунок В.16

Таблица В.5

Re	β_{\min}	c_{\min}	β_b	c_b
$5 \cdot 10^5$	85	-2,2	135	-0,4
$2 \cdot 10^6$	80	-1,9	120	-0,7
10^7	75	-1,5	105	-0,8

Таблица В.6

h/d	1/6	1/4	1/2	1	2	≥ 5
c_{e2}, c_i	-0,5	-0,55	-0,7	-0,8	-0,9	-1,05

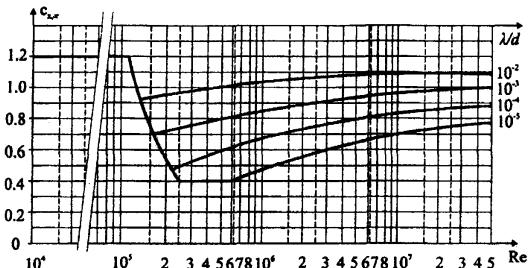


Рисунок В.17

г) для проводов и тросов (в том числе покрытых гололедом) $c_x = 1,2$;

д) аэродинамические коэффициенты на-клонных элементов (рисунок В.18) определяются по формуле

$$c_{x\beta} = c_x \sin^2 \beta \sin^2 \theta,$$

где c_x — определяется в соответствии с данными рисунка В.17;

ось x параллельна скорости ветра V ;

ось z направлена вертикально вверх;

β — угол между проекцией элемента на плоскость XY и осью x ;

θ — угол между осью элемента и осью z ;

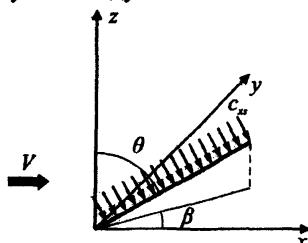


Рисунок В.18

е) при определении коэффициента v в соответствии с п. 6.1.11:

Таблица В.7

Эскизы сечений и направлений ветра	β , град	n (число сторон)	$c_{x\infty}$ при $Re > 4 \cdot 10^5$
Правильный многоугольник 		5	1,8
		6–8	1,5
		10	1,2
		12	1,0
Произвольный 			

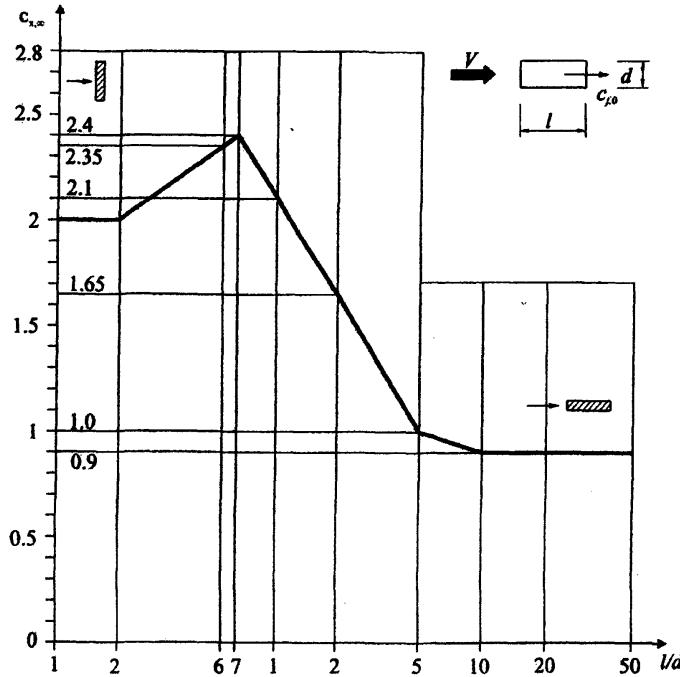


Рисунок В.19

$$b = 0,7d; h = h_1 + 0,7f,$$

ж) число Рейнольдса Re определяется по формуле, приведенной в п. В.1.11д, где $z_e = 0,8h$ для вертикально расположенных сооружений; z_e равно расстоянию от поверхности земли до оси горизонтально расположенного сооружения.

В.1.13 Призматические сооружения

а) Аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления призматических сооружений определяются по формуле

$$c_x = k_\lambda c_{x\infty},$$

где k_λ определено в п. В.1.15 в зависимости от относительного удлинения сооружения λ_e ;

б) значения коэффициента $c_{x\infty}$ для прямоугольных сечений приведены на рисунке В.19, а для n -угольных сечений и конструктивных элементов (профилей) — в таблице В.7.

B.1.14 Решетчатые конструкции

а) Аэродинамические коэффициенты решетчатых конструкций отнесены к площади граний пространственных ферм (п. В.1.14.3) или площади контура плоских ферм (п. В.1.14.1 и п. В.1.14.2);

б) направление оси x для плоских ферм совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции; для пространственных ферм расчетные направления ветра показаны в таблице В.8.

B.1.14.1 Аэродинамические коэффициенты c_x отдельно стоящих плоских решетчатых конструкций определяются по формуле

$$c_x = \frac{1}{A_k} \sum c_{xi} A_i,$$

где c_{xi} — аэродинамический коэффициент i -го элемента конструкций, определяемый в соответствии с п. В.1.13 для профилей и В.1.12 в для трубчатых элементов; при этом $k_\lambda = 1$;

A_i — площадь проекции i -го элемента конструкции;

A_k — площадь, ограниченная контуром конструкций.

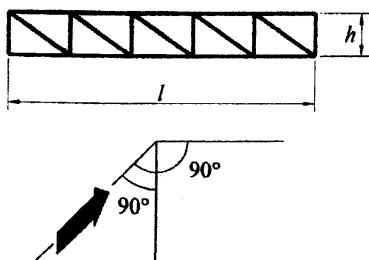


Рисунок В.20

B.1.14.2 Ряд плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций

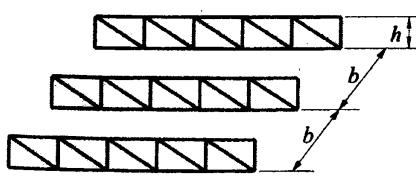


Рисунок В.21

а) Для наветренной конструкции коэффициент c_{x1} определяется так же, как для отдельно стоящей фермы (п. В.1.14.1);

б) для второй и последующих конструкций $c_{x2} = c_{x1}\eta$;

в) для ферм из профилей из труб при $Re < 4 \cdot 10^5$ коэффициент η определяется по таблице В.8 в зависимости от относительного расстояния между фермами b/h (рисунок В.19) и коэффициента проницаемости ферм $\varphi = \sum \frac{A_i}{A_k}$;

Таблица В.8

φ	b/h				
	1/2	1	2	4	6
0,1	0,93	0,99	1	1	1
0,2	0,75	0,81	0,87	0,9	0,93
0,3	0,56	0,65	0,73	0,78	0,83
0,4	0,38	0,48	0,59	0,65	0,72
0,5	0,19	0,32	0,44	0,52	0,61
0,6	0	0,15	0,3	0,4	0,5

г) для ферм из труб при $Re \geq 4 \cdot 10^5$ $\eta = 0,95$.

П р и м е ч а н и е — Число Рейнольдса Re следует определять по формуле В.11 д, где d — средний диаметр трубчатых элементов.

B.1.14.3 Решетчатые башни и пространственные фермы

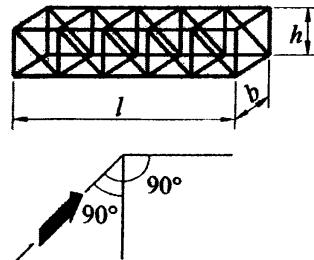


Рисунок В.22

Аэродинамические коэффициенты c_t решетчатых башен и пространственных ферм определяются по формуле



$$c_t = c_x (1 + \eta) k_1,$$

где c_x — определяется так же, как для отдельно стоящей фермы (п. В.1.14.1);

η — определяется так же, как и для ряда плоских ферм (п. В.1.14.2).

Значения коэффициента k_1 приведены в таблице В.9.

Таблица В.9

Форма контура поперечного сечения и направление ветра	k_1
	1
	0,9
	1,2

В.1.15 Учет относительного удлинения

Значения коэффициента k_λ в зависимости от относительного удлинения λ_e элемента или сооружения приведены на рисунке В.23. Относительное удлинение λ_e зависит от параметра $\lambda = l/b$ и определяется по таблице В.10; степени проницаемости ϕ определены в п. В.1.14.2.

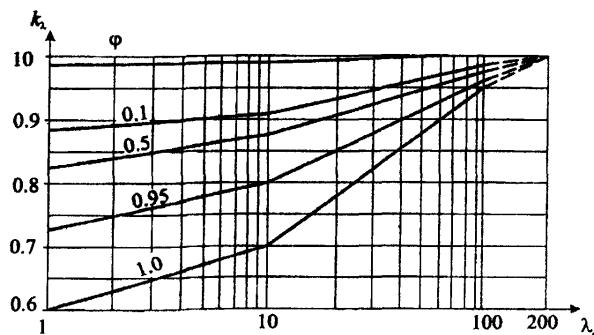





Рисунок В.23

Таблица В.10

$\lambda_e = \lambda/2$	$\lambda_e = \lambda$	$\lambda_e = 2\lambda$
		

П р и м е ч а н и е — l, b — соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра.

В.1.16 Учет шероховатости внешней поверхности

Значения коэффициента Δ , характеризующего шероховатость поверхностей конструкций в зависимости от их обработки и материала, из которого они изготовлены, приведены в таблице В.11.

Таблица В.11

Тип поверхности	Относительная шероховатость Δ , мм
Стекло	0,0015
Полированый металл	0,002
Тонкомолотая масляная краска	0,006
Распыленная краска	0,02
Литейный чугун	0,2
Оцинкованная сталь	0,2
Шлифованный бетон	0,2
Шероховатый бетон	1,0
Ржавчина	2,0
Каменная кладка	3,0

В.1.17 Пиковые значения аэродинамических коэффициентов для прямоугольных в плане зданий

а) Для стен прямоугольных в плане зданий пиковое положительное значение аэродинамического коэффициента $c_{p,+} = 1,2$;

б) пиковые положительные значения аэродинамического коэффициента $c_{p,-}$ для стен и плоских покрытий (рисунок В.24) приведены в таблице В.12.

Таблица В.12

Участок	A	B	C	D	E
$c_{p,-}$	-2,2	-1,2	-3,4	-2,4	-1,5

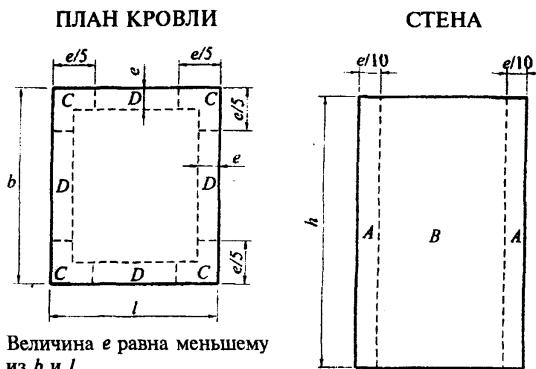


Рисунок В.24

В.2 РЕЗОНАНСНОЕ ВИХРЕВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

B.2.1 Для однопролетных сооружений и конструктивных элементов интенсивность воздействия $F(z)$, действующего при резонансном вихревом возбуждении по i -й собственной форме в направлении, перпендикулярном средней скорости ветра, определяется по формуле

$$F_i(z) = 0,8\pi V_{cr,i}^2 c_y \varphi_i(z) d/\delta, \text{ Н/м, (B.2.1)}$$

где $d(\text{м})$ — размер сооружения или конструктивного элемента в направлении, перпендикулярном средней скорости ветра;

$V_{cr,i}(\text{м/с})$ — см. п. 6.3.2;

c_y — аэродинамический коэффициент поперечной силы;

δ — логарифмический декремент колебаний, принимаемый равным: $\delta = 0,05$ — для металлических сооружений; $\delta = 0,1$ — для железобетонных сооружений;

z — координата, изменяющаяся вдоль оси сооружения;

$\varphi_i(z)$ — i -я форма собственных колебаний в поперечном направлении, удовлетворяющая условию

$$\max[\varphi_i(z)] = 1. \quad (\text{B.2.2})$$

B.2.2 Аэродинамические коэффициенты c_y поперечной силы определяются следующим образом:

- а) для круглых поперечных сечений $c_y = 0,3$;
б) для прямоугольных поперечных сечений при $b/d > 0,5$

$$c_y = 1,1 \text{ для } V_{cr,i}/V_{\max}(z_{\text{ек}}) < 0,8;$$

$$c_y = 0,6 \text{ для } V_{cr,i}/V_{\max}(z_{\text{ек}}) \geq 0,8,$$

здесь b — размер сооружения в направлении средней скорости ветра;

$V_{\max}(z_{\text{ек}})$ — расчетная скорость ветра на высоте $z_{\text{ек}}$, определяемая по формуле (6.13).

При $b/d \leq 0,5$ расчет на резонансное вихревое возбуждение допускается не проводить.

B.2.3 При расчете сооружения на резонансное вихревое возбуждение наряду с воздействием (B.2.1) необходимо учитывать также действие ветровой нагрузки, параллельной средней скорости ветра. Средняя $w_{m,cr}$ и пульсационная $w_{p,cr}$ составляющие этого воздействия определяются по формулам:

$$w_{m,cr} = (V_{cr}/V_{\max})^2 w_m;$$

$$w_{p,cr} = (V_{cr}/V_{\max})^2 w_p, \quad (\text{B.2.3})$$

где V_{\max} — расчетная скорость ветра на высоте $z_{\text{ек}}$, на которой происходит резонансное вихревое возбуждение, определяемая по формуле (6.13);

w_m и w_p — расчетные значения средней и пульсационной составляющих ветровой нагрузки, определяемые в соответствии с указаниями п. 6.1.

B.2.4 Критические скорости $V_{cr,i}$ могут иметь достаточно большую повторяемость в течение расчетного срока эксплуатации сооружения и, в связи с этим, резонансное вихревое возбуждение может привести к накоплению усталостных повреждений.

Для предотвращения резонансного вихревого возбуждения могут быть использованы различные конструктивные мероприятия: установка вертикальных и спиралевидных ребер, перфорация ограждения и установка соответствующим образом настроенных гасителей колебаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Г.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Г.1.1 При определении прогибов и перемещений следует учитывать все основные факторы, влияющие на их значения (неупругие деформации материалов, образование трещин, учет деформированной схемы, учет смежных элементов, податливость узлов сопряжения и оснований). При достаточном обосновании отдельные факторы можно не учитывать или учитывать приближенным способом.

Г.1.2 Для конструкций из материалов, обладающих ползучестью, необходимо учитывать увеличение прогибов во времени. При ограничении прогибов исходя из физиологических требований следует учитывать только кратковременную ползучесть, проявляемую сразу после приложения нагрузки, а исходя из технологических и конструктивных (за исключением расчета с учетом ветровой нагрузки) и эстетико-психологических требований — полную ползучесть.

Г.1.3 При определении прогибов колонн одноэтажных зданий и эстакад от горизонтальных крановых нагрузок расчетную схему колонн следует принимать с учетом условий их закрепления, считая, что колонна:

а) в зданиях и крытых эстакадах не имеет горизонтального смещения на уровне верхней опоры (если покрытие не создает жесткого в горизонтальной плоскости диска, следует учитывать горизонтальную податливость этой опоры);

б) в открытых эстакадах рассматривается как консоль.

Г.1.4 При наличии в зданиях (сооружениях) технологического и транспортного оборудования, вызывающих колебания строительных конструкций, и других источников вибраций предельные значения виброперемещений, виброскорости и виброускорения следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.012; МГСН 2.04, СН 2.2.4/2.18.566.

При наличии высокочастотного оборудования и приборов, чувствительных к колебаниям конструкций, на которых они установлены, предельные значения виброперемещений, виброскорости, виброускорения следует определять в соответствии со специальными техническими условиями.

Г.1.5 Расчетные ситуации, для которых необходимо определять прогибы и перемещения и соответствующие им нагрузки, следует принимать в зависимости от того, исходя из каких требований производится расчет.

Расчетная ситуация характеризуется расчетной схемой конструкции, видами нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, перечнем предель-

ных состояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.

Если расчет производится исходя из технологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, влияющих на работу технологического оборудования.

Если расчет производится исходя из конструктивных требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, которые могут привести к повреждению смежных элементов в результате значительных прогибов и перемещений.

Если расчет производится исходя из физиологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать состоянию, связанному с колебаниями конструкций, и при этом необходимо учитывать нагрузки, влияющие на колебания конструкций, ограничиваемые требованиями настоящих норм и нормативных документов, указанных в п. Г.1.4.

Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.

Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.

Г.1.6 Прогиб элементов покрытий и перекрытий, ограниченный исходя из конструктивных требований, не должен превышать расстояния (зазора) между нижней поверхностью этих элементов и верхом перегородок, витражей, оконных и дверных коробок, расположенных под несущими элементами.

Зазор между нижней поверхностью элементов покрытий и перекрытий и верхом перегородок, расположенных под элементами, как правило, не должен превышать 40 мм. В тех случаях, когда выполнение указанных требований связано с увеличением жесткости покрытий и перекрытий, необходимо конструктивными мероприятиями избегать этого увеличения (например, размещением перегородок не под изгибающимися балками, а рядом с ними).

Г.1.7 При наличии между стенами капитальных перегородок (практически такой же высоты, как и стены) значения l в позиции 2а таблицы Г.1 следует принимать равными расстояниям между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн) и этими перегородками (или между внутренними поверхностями перегородок, рисунок Г.1).

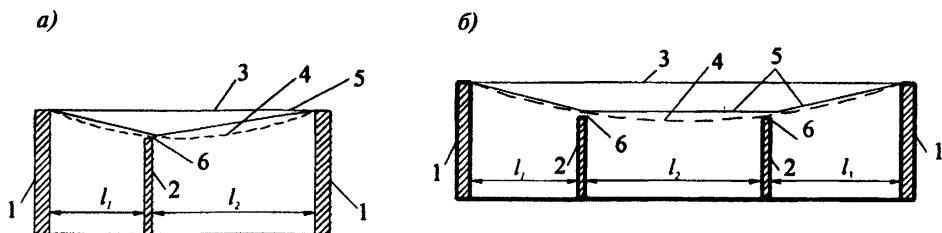


Рисунок Г.1 – Схемы для определения значений I (l_1 , l_2 , l_3) при наличии между стенами капитальных перегородок
 а – одной в пролете; б – двух в пролете; 1 – несущие стены (или колонны); 2 – капитальные перегородки; 3 – перекрытие (покрытие) до приложения нагрузки; 4 – перекрытие (покрытие) после приложения нагрузки; 5 – линии отсчета прогибов; 6 – зазор

Г.1.8 Прогибы стропильных конструкций при наличии подвесных крановых путей (см. таблицу Г.1, поз. 2г) следует принимать как разность между прогибами f_1 и f_2 смежных стропильных конструкций (рисунок Г.2).

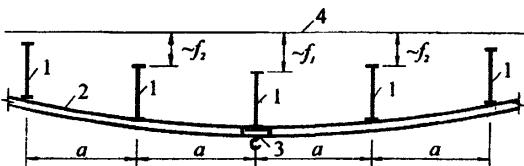


Рисунок Г.2 – Схема для определения прогибов стропильных конструкций при наличии подвесных крановых путей

1 – стропильные конструкции; 2 – балка подвесного кранового пути; 3 – подвесной кран; 4 – исходное положение стропильных конструкций; f_1 – прогиб наиболее нагруженной стропильной конструкции; f_2 – прогибы смежных с наиболее нагруженной стропильных конструкций

Г.1.9 Горизонтальные перемещения каркаса следует определять в плоскости стен и перегородок, целостность которых должна быть обеспечена.

При связевых каркасах многоэтажных зданий высотой более 40 м перекос этажных ячеек, примыкающих к диафрагмам жесткости, равный $f_1/h_1 + f_2/l$ (рисунок Г.3), не должен превышать (см. таблицу Г.4): 1/300 для позиции 2,

1/500 – для позиции 2а и 1/700 – для позиции 2б.

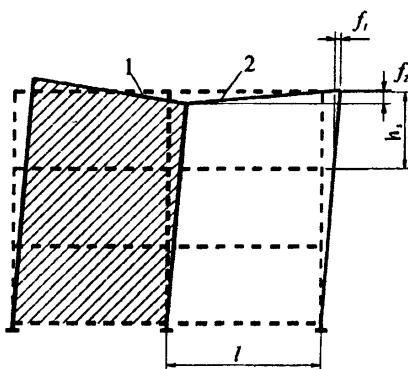


Рисунок Г.3 – Схема перекоса этажных ячеек 2, примыкающих к диафрагмам жесткости 1 в зданиях со связевым каркасом (пунктиром показана исходная схема каркаса до приложения нагрузки)

Г.2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ

Г.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций

Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в таблице Г.1. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. Г.1.6 приложения Г.1.

Т а б л и ц а Г.1

Элементы конструкций	Предъявляемые требования	Вертикальные предельные прогибы f_u	Нагрузки для определения вертикальных прогибов
1 Балки крановых путей под мостовые и подвесные краны, управляемые: с пола, в том числе тельферы (тали) из кабины при группах режимов работы (по ГОСТ 25546): 1К–6К 7К 8К	Технологические Физиологические и технологические	1/250 1/400 1/500 1/600	От одного крана То же » »

Продолжение таблицы Г.1

Элементы конструкций	Предъявляемые требования	Вертикальные предельные прогибы f_u	Нагрузки для определения вертикальных прогибов
2 Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов): а) покрытий и перекрытий, открытых для обзора, при пролете l , м: $l \leq 1$ $l = 3$ $l = 6$ $l = 24(12)$ $l \geq 36(24)$ б) покрытий и перекрытий при наличии перегородок под ними в) покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) г) покрытий и перекрытий при наличии тельферов (талей), подвесных кранов, управляемых: с пола из кабины д) перекрытий, подверженных действию: перемещаемых грузов, материалов, узлов и элементов оборудования и других подвижных нагрузок (в том числе при безрельсовом напольном транспорте) нагрузок от рельсового транспорта: узкоколейного ширококолейного	Эстетико-психологические Конструктивные » Технологические Физиологические Физиологические и технологические	$l/120$ $l/150$ $l/200$ $l/250$ $l/300$ Принимаются в соответствии с п. 6 приложения Г.1 $l/150$ $l/300$ или $a/150$ (меньшее из двух) $l/400$ или $a/200$ (меньшее из двух) $l/350$ $l/400$ $l/500$	Постоянные и временные длительные Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементами конструкций и перегородками, расположенными под элементами. Действующие после выполнения перегородок, полов, стяжек Временные с учетом нагрузки от одного крана или тельфера (тали) на одном пути. От одного крана или тельфера (тали) на одном пути 0,7 полных нормативных значений временных нагрузок или нагрузки от одного погрузчика (более неблагоприятное из двух) От одного состава вагонов (или одной напольной машины) на одном пути То же
3 Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий	Эстетико-психологические Физиологические	Те же, что в позиции 2а Определяются в соответствии с п. Г.2.2	
4 Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы	»	0,7 мм	Сосредоточенная нагрузка 1 кН в середине пролета
5 Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления)	Конструктивные Эстетико-психологические	$l/200$ Те же, что в позиции 2а	Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементами и оконным или дверным заполнением, расположенным под элементами

Окончание таблицы Г.1

Обозначения, принятые в таблице Г.1:

l — расчетный пролет элемента конструкции;
a — шаг балок или ферм, к которым крепятся подвесные крановые пути.

П р и м е ч а н и я:

- 1 Для консоли вместо *l* следует принимать удвоенный ее вылет.
- 2 Для промежуточных значений *l* в позиции 2а предельные прогибы следует определять линейной интерполяцией, учитывая п. 7 приложения Г.1.
- 3 В позиции 2а цифры, указанные в скобках, следует принимать при высоте помещений до 6 м включительно.
- 4 Особенности вычисления прогибов по позиции 2г указаны в п. 8 приложения Г.1.
- 5 При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет *l* принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн).

Г.2.2 Предельные прогибы (физиологические)

Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий, исходя из физиологических требований, следует определять по формуле

$$f_u = \frac{g(p + p_1 + q)}{30n^2(bp + p_1 + q)}, \quad (\text{Г.1})$$

где *g* — ускорение свободного падения;

p — нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по таблице Г.2;

*p*₁ — пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия, принимаемое по примечанию 5 к таблице 3.3 и таблице Г.2;

q — нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций;

n — частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по таблице Г.2;

b — коэффициент, принимаемый по таблице Г.2.

Т а б л и ц а Г.2

Помещения, принимаемые по таблице 3.3	<i>p</i> , кПа	<i>p</i> ₁ , кПа	<i>n</i> , Гц	<i>b</i>
Позиции 1, 2, кроме классных и бытовых; поз. 3, 4 а, 9 б, 10, б	0,25	Принимается по примечанию 5 к таблице 3.3	1,5	$125 \sqrt{\frac{Q}{\alpha p a l}}$
Позиция 2 — классные и бытовые; позиция 4б—г, кроме танцевальных; позиции 9а, 10а, 12, 13	0,5	То же	1,5	$125 \sqrt{\frac{Q}{\alpha p a l}}$
Поз. 4 — танцевальные; позиции 6, 7	1,5	0,2	2,0	50
<i>Обозначения, принятые в таблице Г.2:</i>				
<i>Q</i> — вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН;				
<i>α</i> — коэффициент, принимаемый равным 1,0 для элементов, рассчитываемых по балочной схеме, 0,5 — в остальных случаях (например, при опирании плит по трем или четырем сторонам);				
<i>a</i> — шаг балок, ригелей, ширина плит (настилов), м;				
<i>l</i> — расчетный пролет элемента конструкции, м.				

Г.2.3 Горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций от крановых нагрузок

Г.2.3.1 Горизонтальные предельные прогибы колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, крановых эстакад, а также балок крановых путей и тормозных конструкций (балок или ферм) следует принимать по таблице Г.3, но не менее 6 мм.

Прогибы следует проверять на отметке головки крановых рельсов от сил торможения тележки одного крана, направленных поперек кранового пути, без учета крена фундаментов.

Г.2.3.2 Горизонтальные предельные сближения крановых путей открытых эстакад от горизонтальных и внецентренно приложенных вертикальных нагрузок от одного крана (без учета крена фундаментов), ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными 20 мм.

Г.2.4 Горизонтальные предельные перемещения и прогибы зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных галерей от ветровой нагрузки, крена фундаментов и температурных климатических воздействий

Г.2.4.1 Горизонтальные предельные перемещения зданий, ограничиваемые исходя из

Таблица Г.3

Группы режимов работы кранов	Предельные прогибы f_u		
	колонн		балок крановых путей и тормозных конструкций, зданий и крановых эстакад (крытых и открытых)
	зданий и крытых крановых эстакад	открытых крановых эстакад	
1К–3К	$h/500$	$h/1500$	$l/500$
4К–6К	$h/1000$	$h/2000$	$l/1000$
7К–8К	$h/2000$	$h/2500$	$l/2000$

Обозначения, принятые в табл. Г.3:
 h — высота от верха фундамента до головки кранового рельса (для одноэтажных зданий и крытых и открытых крановых эстакад) или расстояние от оси ригеля перекрытия до головки кранового рельса (для верхних этажей многоэтажных зданий);
 l — расчетный пролет элемента конструкции (балки).

конструктивных требований (обеспечение целостности заполнения каркаса стенами, перегородками, оконными и дверными элементами), приведены в таблице Г.4. Указания по определению перемещений приведены в п. 9 приложения Г.1.

Горизонтальные перемещения зданий следует определять с учетом крена (неравномерных осадок) фундаментов. При этом нагрузки от веса оборудования, мебели, людей, складируемых материалов и изделий следует учитывать только

при сплошном равномерном загружении всех перекрытий многоэтажных зданий этими нагрузками (с учетом их снижения в зависимости от числа этажей), за исключением случаев, при которых по условиям нормальной эксплуатации предусматривается иное загружение.

Для зданий высотой до 40 м (и опор конвейерных галерей любой высоты), расположенных в ветровых районах I–IV, крен фундаментов, вызываемый ветровой нагрузкой, допускается не учитывать.

Таблица Г.4

Здания, стены и перегородки	Крепление стен и перегородок к каркасу здания	Предельные перемещения f_u
1. Многоэтажные здания	Любое	$h/500$
2. Один этаж многоэтажных зданий: а) стены и перегородки из кирпича, гипсобетона, железобетонных панелей б) стены, облицованные естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи)	Податливое Жесткое »	$h_s/300$ $h_s/500$ $h_s/700$
3. Одноэтажные здания (с самонесущими стенами) высотой этажа h_s , м: $h_s \leq 6$ $h_s = 15$ $h_s \geq 30$	Податливое	$h_s/150$ $h_s/200$ $h_s/300$

Обозначения, принятые в таблице Г.4:

h — высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия;
 h_s — высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа — равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей — равная расстоянию между осями смежных ригелей.

П р и м е ч а н и я:

1 Для промежуточных значений h_s (по поз. 3) горизонтальные предельные перемещения следует определять линейной интерполяцией.

2 Для верхних этажей многоэтажных зданий, проектируемых с использованием элементов покрытий одноэтажных зданий, горизонтальные предельные перемещения следует принимать такими же, как для одноэтажных зданий. При этом высота верхнего этажа h_s принимается от оси ригеля междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций.

3 К податливым креплениям относятся крепления стен или перегородок к каркасу, не препятствующие смещению каркаса (без передачи на стены или перегородки усилий, способных вызвать повреждения конструктивных элементов); к жестким — крепления, препятствующие взаимным смещениям каркаса, стен или перегородок.

4 Для одноэтажных зданий с навесными стенами (а также при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных этажерок предельные перемещения допускается увеличивать на 30 % (но принимать не более $h_s/150$).

Г.2.4.2 Для второго предельного состояния горизонтальные перемещения бескаркасных зданий от ветровых нагрузок не ограничиваются.

Г.2.4.3 Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными $l/200$, где l — расчетный пролет стоек или панелей.

Г.2.4.4 Горизонтальные предельные прогибы опор конвейерных галерей от ветровых нагрузок, ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными $h/250$, где h — высота опор от верха фундамента до низа ферм или балок.

Г.2.4.5 Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоец) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными:

$h/150$ — при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей;

$h_s/200$ — при стенах, облицованных естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи), где h_s — высота этажа, а для одноэтажных зданий с мостовыми кранами —

высота от верха фундамента до низа балок кранового пути.

При этом температурные воздействия следует принимать без учета суточных колебаний температур наружного воздуха и перепада температур от солнечной радиации.

При определении горизонтальных прогибов от температурных климатических и усадочных воздействий их значения не следует суммировать с прогибами от ветровых нагрузок и от крена фундаментов.

Г.2.5 Предельные выгибы элементов междуэтажных перекрытий от усилий предварительного обжатия

Предельные выгибы f_u элементов междуэтажных перекрытий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными 15 мм при $l \leq 3$ м и 40 мм — при $l \geq 12$ м (для промежуточных значений l предельные выгибы следует определять линейной интерполяцией).

Выгибы f следует определять от усилий предварительного обжатия, собственного веса элементов перекрытий и веса пола.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Воздействия — нагрузки, изменения температуры, влияния на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать как эквивалентные нагрузки.

Коэффициент надежности по нагрузке — коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений.

Коэффициент сочетаний нагрузок — коэффициент, учитывающий уменьшения вероятности одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных значений.

Нагрузки — внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, снегоотложения, людей и т.п.), действующие на строительные объекты.

Нагрузки длительные — нагрузки, изменения расчетных значений которых в течение рас-

четного срока службы строительного объекта пренебрежимо мало по сравнению с их средними значениями.

Нагрузки кратковременные — нагрузки, длительность действия расчетных значений которых существенно меньше срока службы сооружения.

Нормативные значения нагрузок — основная базовая характеристика, устанавливаемая соответствующими нормами проектирования, техническими условиями или заданиями на проектирование.

Особые нагрузки — нагрузки и воздействия (например, взрыв, столкновение с транспортными средствами, авария оборудования, пожар, землетрясение и отказ работы несущего элемента конструкций), создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями.

Расчетное значение нагрузки — предельное (максимальное или минимальное) значение нагрузки в течение срока эксплуатации объекта.

Расчетные сочетания нагрузок — все возможные неблагоприятные комбинации нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании объекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте даны ссылки на следующие нормативные документы:

- | | |
|-----------------------|--|
| ГОСТ 27751—88* | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету |
| ГОСТ 12.1.005—88* | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 25546—82* | Краны грузоподъемные. Режимы работы |
| ГОСТ 12.1.012—90 | ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования |
| МГСН 2.04-97 | Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях |
| СН 2.2.4/2.1.8.566-96 | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

**КАРТЫ РАЙОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

(Издано отдельной брошюрой)

УДК 69+624.042.4

Ключевые слова: нагрузка, воздействие, сочетание нагрузок, постоянная, длительная, кратковременная, особая нагрузка, прогиб, перемещение.

ФГУП «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

СТО 36554501-015-2008

Ответственная за выпуск Л.Ф. Калинина

Подписано в печать 24.12.2008.

Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,04.
Тираж 500 экз. Заказ № 1833.

Отпечатано в ОАО «ЦПП»

СТО 36554501-015-2008

Приложение Ж

**КАРТЫ
РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

Москва 2008

Карта 1

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по расчетному
значению веса снегово-
го покрова

Карта 2

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по средней
скорости ветра, м/с, за
зимний период

Карта 3

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по давле-
нию ветра

Карта 4

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по толщине
стенки гололеда

Карта 5

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по средней
месячной температуре
воздуха, °С, в январе

Карта 6

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по средней
месячной температуре
воздуха, °С, в июле

Карта 7

Районирование терри-
тории Российской Фе-
дерации по отклоне-
ниям средней темпера-
туры воздуха наиболее
холодных суток от сред-
ней месячной темпера-
туры, °С, в январе

Дополнения**к картам 1 и 4**

Районирование терри-
тории Российской Феде-
рации по расчетному
значению веса снегово-
го покрова и толщине
стенки гололеда

КАРТА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА


Границы районов с различным весом снегового покрова

Горные и малоизученные районы


Масштаб 1:17 000 000

170 0 170 340 510 680 850
см на карте соответствует 170 км на местности

ООО "ДИ ЭМ БИ" Лицензия № МОГ-03999К.
 Тел. (495) 647-11-07 <http://www.dmbmap.ru>
 Подписано к печати 01.12.2008 г.
 © Картографическая основа. Роскартография, 2008

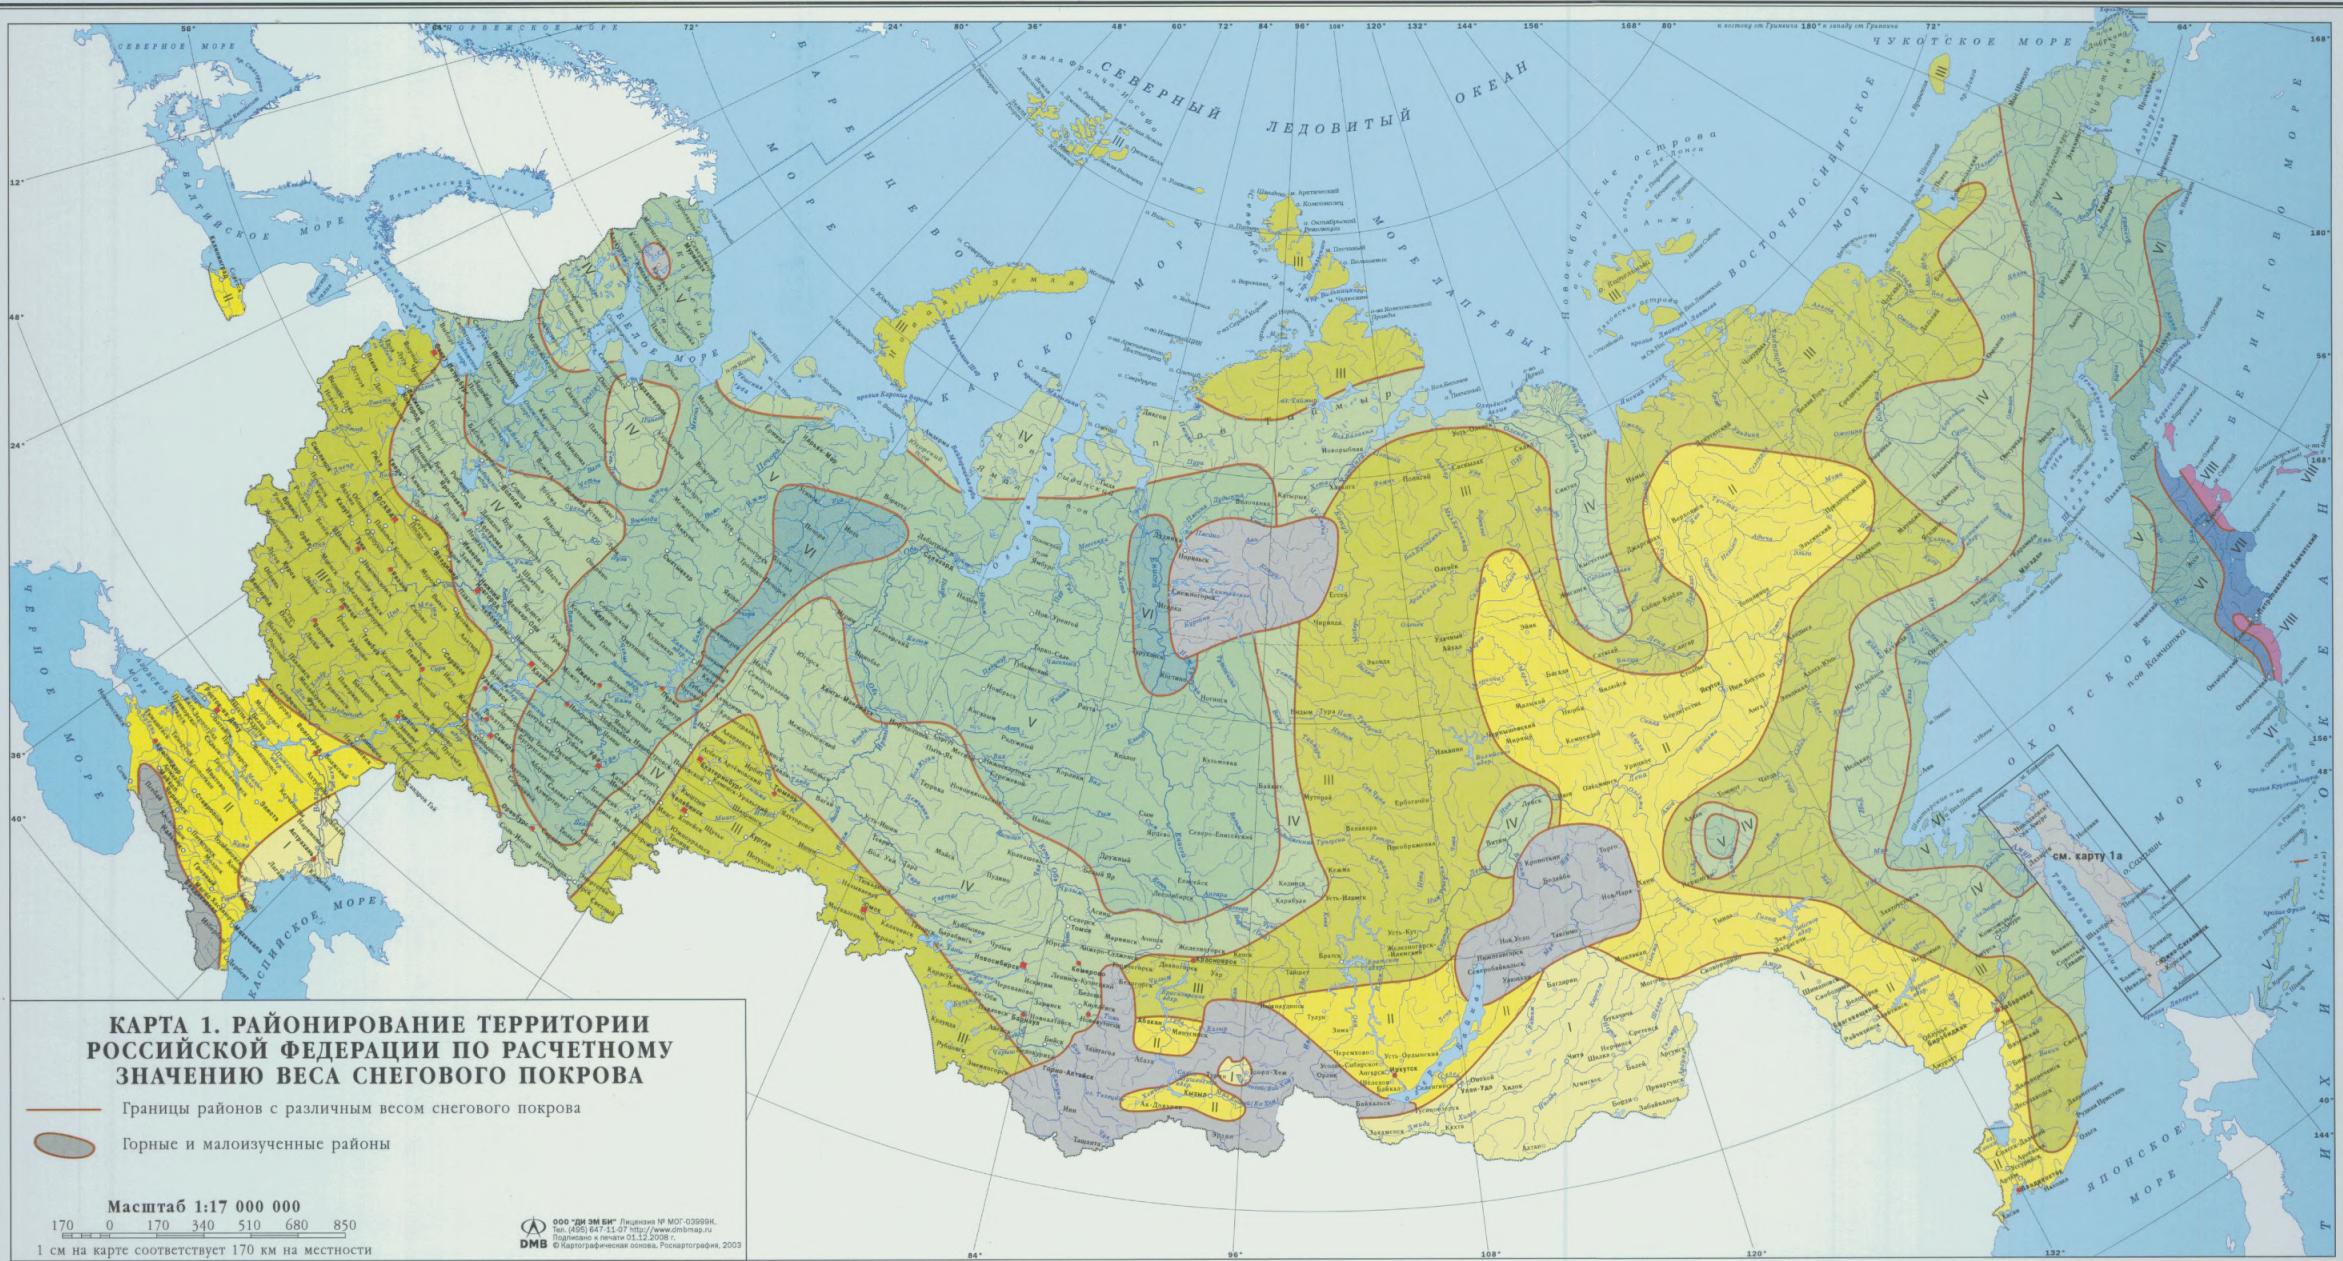



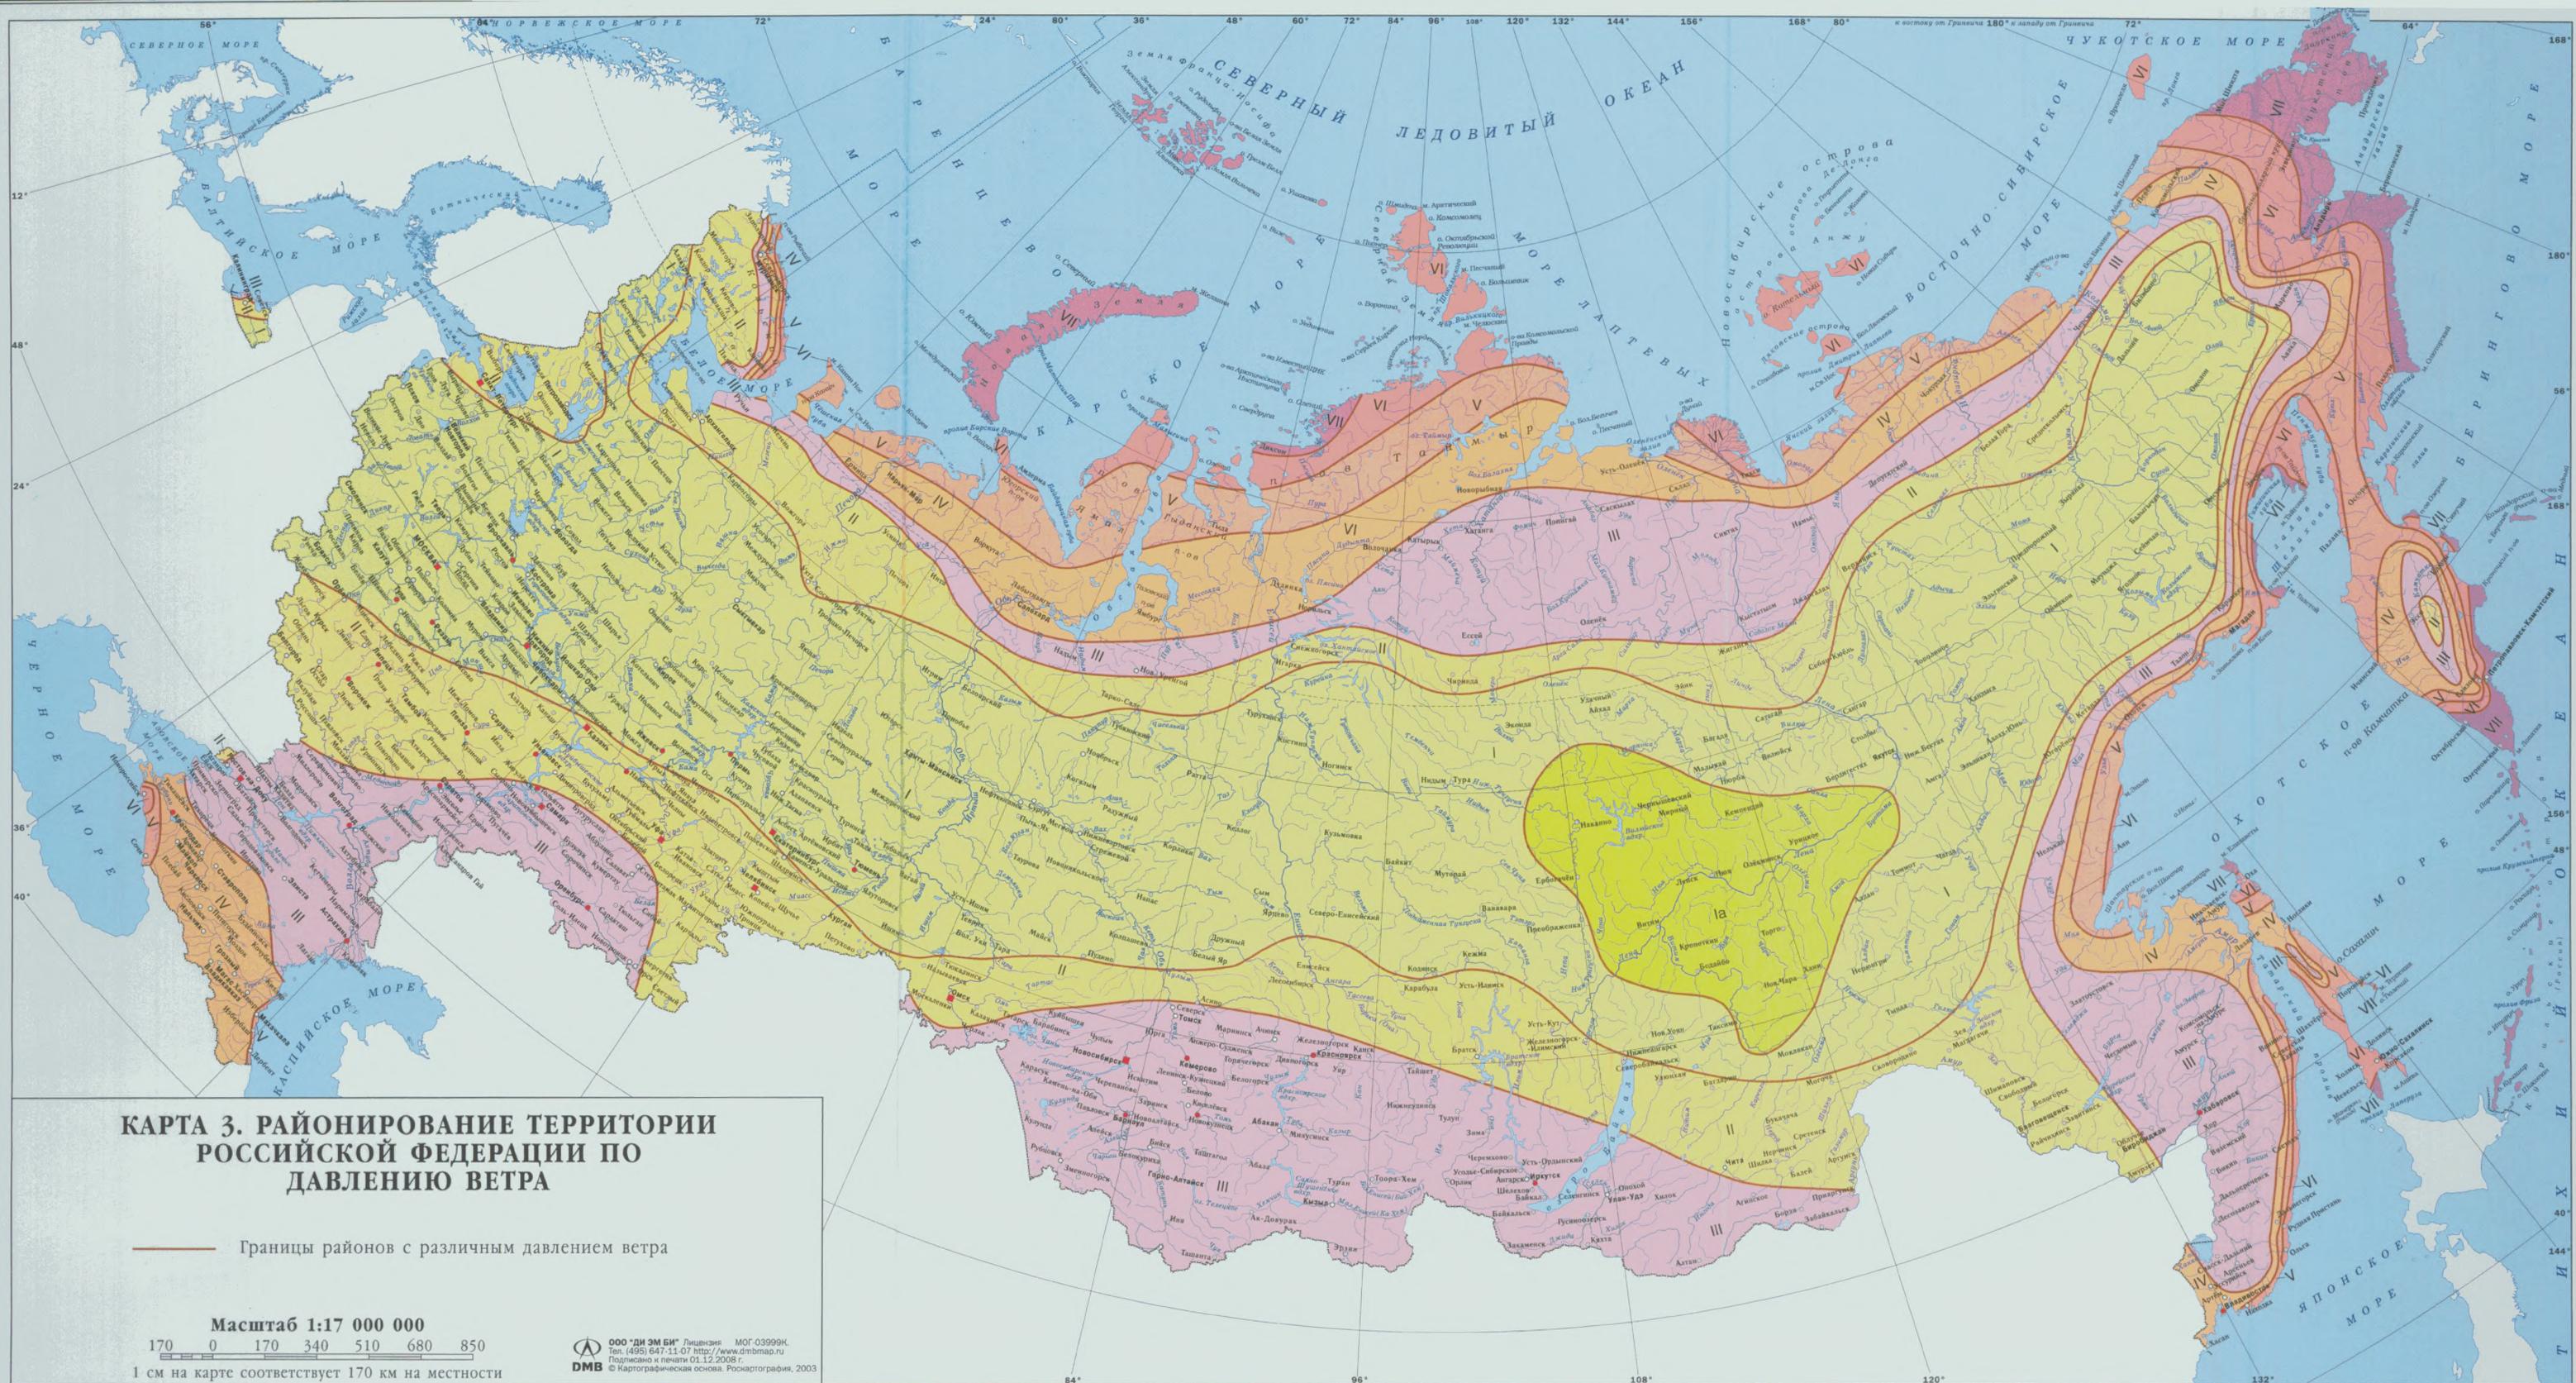


КАРТА 3. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ ВЕТРА

Границы районов с различным давлением ветра

Масштаб 1:17 000 000

см на карте соответствует 170 км на местности

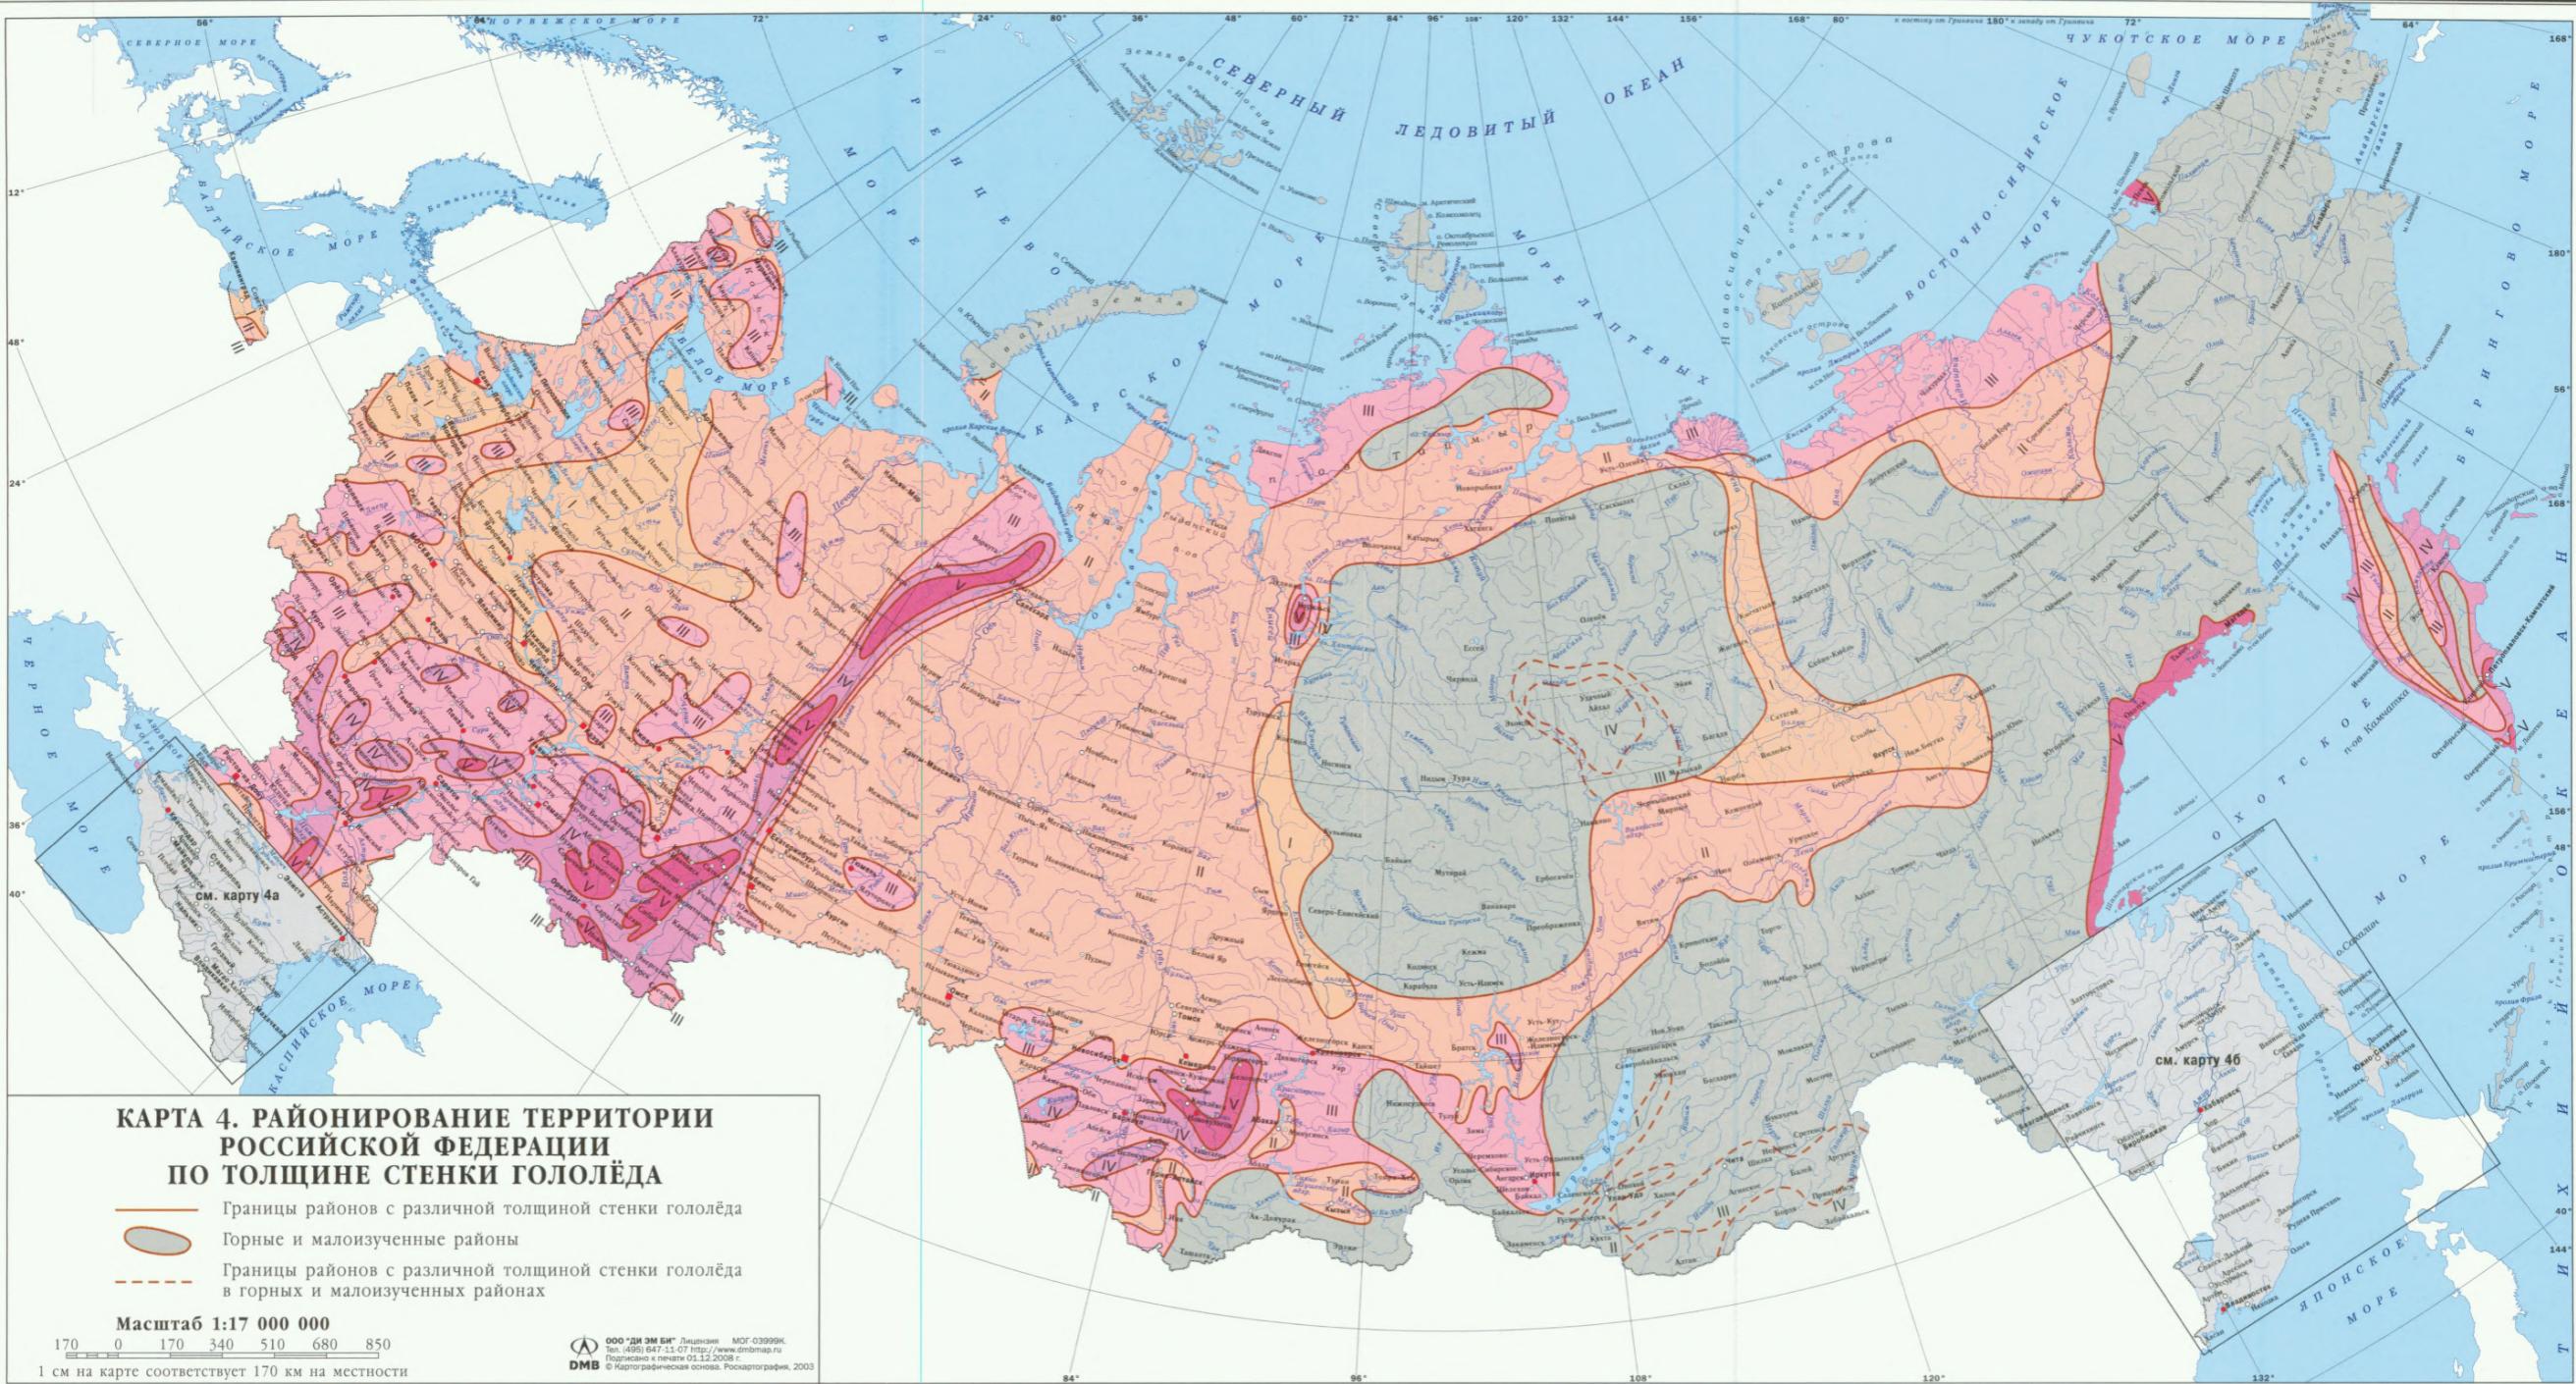



КАРТА 5. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА, °С, В ЯНВАРЕ

Границы районов с различной средней месячной температурой воздуха в январе

Горные и малоизученные районы

Масштаб 1:17 000 000

