

С С С Р

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОТИВНИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 10069-71

Издание официальное



УДК 629.7.089.02

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110069-71

На 3 страницах

ПРОТИВНИ

Конструкция и размеры

Взамен 4635А

Лит.нзм.	1
№ изв.	6675

Распоряжением Министерства от 10 сентября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1972 г.

71

Изд. № дубликата
Изд. № подлинника


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на противни, предназначенные для сбора сливаемой жидкости и промывки деталей при выполнении регламентных и ремонтных работ.

Стандарт устанавливает два исполнения противней.


2. Конструкция и размеры противней должны соответствовать черт. 1, 2 и таблице.

Исполнение 1

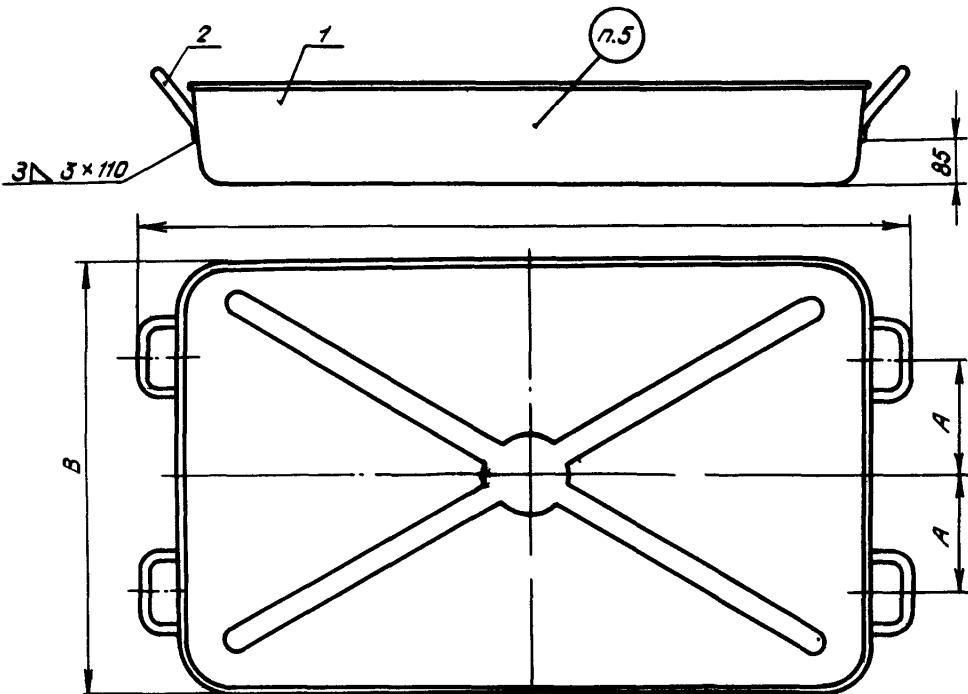

Черт. 1

Исполнение 2

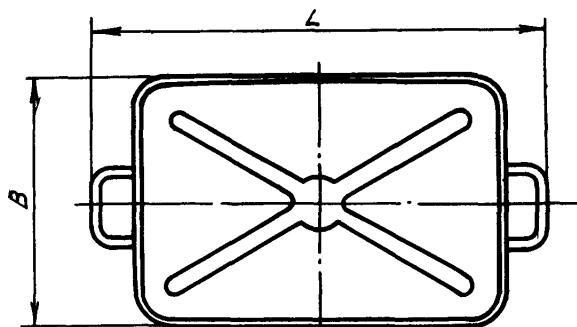

Черт. 2

Размеры в мм

Исполнение	Обозначение противня	Применимость	L	B	A
1	1-ОСТ 1 10069-71		1220	712	180
2	2-ОСТ 1 10069-71		720	412	-

Продолжение

Исполнение	Поз. 1 Корпус		Поз. 2 Ручка		Масса, кг
	Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.	
1	1-ОСТ 1 10070-71	1	ОСТ 1 10071-71	4	5,2
2	2-ОСТ 1 10070-71			2	2,5

Пример условного обозначения противня исполнения 1:

Противень 1-ОСТ 1 10069-71

3. Сварка 3 категории *.
 4. Предельные отклонения размеров - по 722АТ.
 5. Маркировать обозначение противня краской, шрифт - ПО-24 ГОСТ 2830-62.

INT. #3M.
Nº 438.

Игр. № Аубакар	
Игр. № Голдинка	71

* По действующему отраслевому документу.