

УЧЕБНО

УДК 621.866.1-82:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03624-73

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Типы и основные параметры,
технические требования

Взамен 417АТ

Лот.нр.
№ изв.

6
12721/13057

1220

Изв. № Адмиралтейства
Изв. № Адмиралтейства

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Срок действия продлен до 01.01.2002.
до 01.12.2006(?)


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гидравлические телескопические домкраты с ручным приводом грузоподъемностью до 45 т, предназначенные для подъема шасси самолетов и вертолетов при смене колес.
2. Стандарт устанавливает один тип гидравлического домкрата.



1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры, размеры и масса гидравлических домкратов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

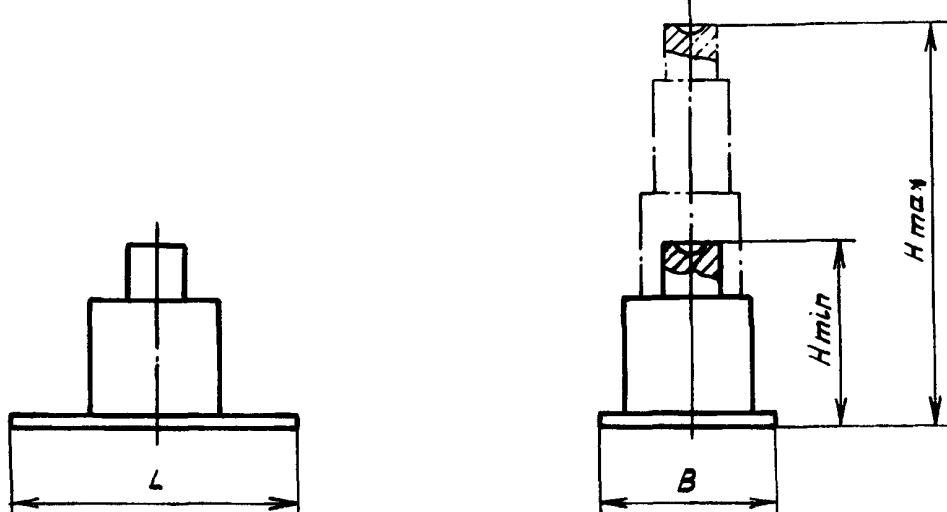

Размеры в мм

Таблица 1

Типо-размеры	Грузо-подъемность, кг	Н		B	L	Ход		Масса, кг, не более
		min	max			штоков силового цилиндра	установочного винта	
1	10000	165	460	165	485	230	65	40
2		185	600	170		320	95	
3	20000	210	570	190	870	290	70	50
4		250	690			360	80	
5	30000	210	575	220	680	290	75	75
6		300	875			435	140	
7	45000	240	680	280	400	350	90	80
8		350	1020			520	150	85

1.2. Размеры опорных гнезд домкратов должны соответствовать ОСТ В 1 10018-71.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гидравлические домкраты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Гидравлические домкраты должны быть оборудованы ручным насосом. Усилие на рукоятке ручного насоса не должно превышать 18 кгс.

Лит. № ИЗМ.
№ изв.

1220

Изм. № Адубината
Изм. № подлинника

ОСТ 1 03624-73 Стр. 3

2.3. Гидравлические домкраты грузоподъемностью 30 т и более должны быть оборудованы механизированным приводом.

2.4. Рабочая жидкость гидравлических домкратов – масло АМГ-10 по ГОСТ 6794-53.

2.5. Гидравлические домкраты должны иметь устройства, обеспечивающие принудительное опускание штоков.

2.6. Гидравлические домкраты должны работать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50⁰С и при относительной влажности воздуха 95+3% при температуре 20⁰С.

2.7. Конструкция гидравлических домкратов должна обеспечивать подъем изделия при отклонении оси подъемного штока на угол 4⁰ от вертикали.

2.8. Гидравлические домкраты типоразмеров 1 – 6 рассчитаны для работы на грунте с удельной прочностью не менее 20 кгс/см², типоразмеров 7 и 8 – с удельной прочностью не менее 40 кгс/см².

При применении гидравлических домкратов для работы на грунте с удельной прочностью до 5 кгс/см², они должны комплектоваться дополнительной плитой, площадью для типоразмеров:

- 1 и 2 – не менее 2000 см²;
- 3 и 4 – не менее 4000 см²;
- 5 и 6 – не менее 6000 см²;
- 7 и 8 – не менее 9000 см².

2.9. Подъемные штоки гидравлических домкратов в убранном положении должны закрываться колпаками.

2.10. Показатели надежности гидравлических домкратов и их значения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Ресурс до первого капитального ремонта, циклов*	500
Срок службы до первого капитального ремонта, год	5
Срок сохраняемости, год	5

*Цикл – подъем и опускание.

Пример записи в технической документации гидравлического домкрата типоразмера 7:

Домкрат гидравлический 7-ОСТ 1 03624-73

Лит. ИЗМ.
№ 436.

1220

Из. № дубликата
Из. № подлинника