

УДК 621.643—219

Группа 1

О Т Р А С Л Е В О И С Т А Н Д А Р Т

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ОПОР
ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ
СТАЛИ АУСТЕНИТИЧЕСКОГО
КЛАССА ДЛЯ АЭС

ОСТ 108.386.02—80

Введен впервые

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 69 3719 0021

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.81

(с 01.01.93)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки для опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС.
2. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Материал прокладки — листовая сталь марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5582—75.
4. Маркировать: обозначение по стандарту, марку стали.
5. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена


Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

126 *Печатрен в 1983г*

R2320 ✓(✓)

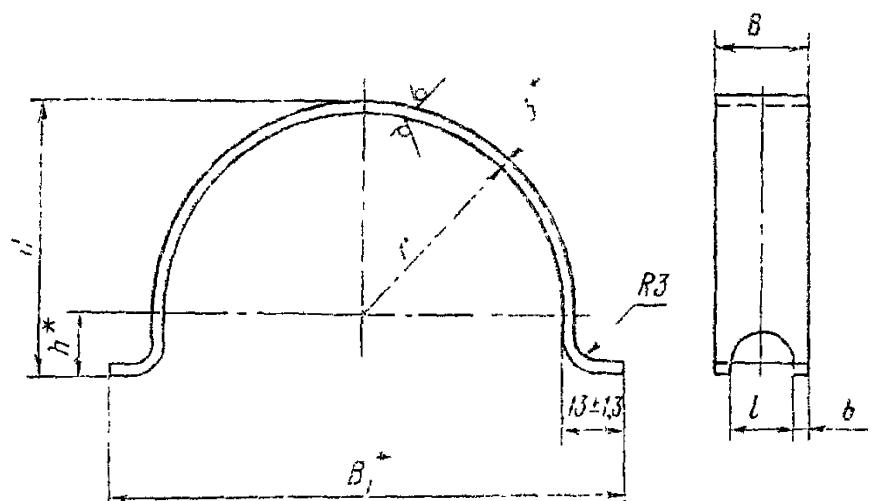

Развертка

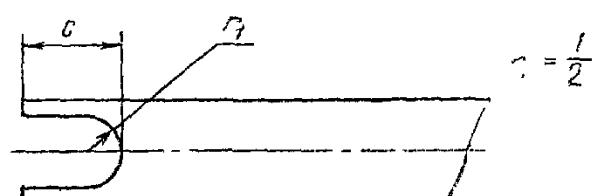

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	B				H				r				Развернутая длина	Масса, кг
		Номин.	Пред. откл.	B_1^*	b , не ме-нее	н	(пред. откл. $\pm 1,0$)	Номин.	Пред. откл.	h^*	l (пред. откл. $\pm 1,0$)	Номин.	Пред. откл.		
01	57	$\pm 1,0$	24	84	3	22	47	15	$\pm 1,5$	29	$\pm 1,0$	142	0,07		
02	76			104			57			39	$\pm 1,5$	173	0,09		
03	89			116			63			45		232	0,12		
04	108			136			73			55		228	0,14		
05	133			160			85			67		266	0,17		
06	159			188			100			81		310	0,20		
07	219	$\pm 1,5$	38-	248	4	28	135	$\pm 2,0$	21	111	$\pm 2,0$	411	0,35		
08	245			274			148			124		452	0,40		
09	273			304			165			139		501	0,43		
10	325			356			190			165		585	0,51		

* Размер для справок

Пример условного обозначения прокладки исполнения 05 для опоры трубопровода с наружным диаметром 133 мм:

ПРОКЛАДКА 133 05ОСТ 108.386.02-80

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.386.02—80

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				



Министерство
промышленности и энергетики
Российской Федерации
Департамент промышленности

Миусская пл., д. 3, г. Москва, А-47,
ГСП-3, 125993

Телефон:

15.11.04 № 05-1419

Заместителю Генерального
директора ОАО "НПО ЦКТИ"

А.В. Судакову

На Ваш запрос от 5 ноября 2004 г. № 24/6063 отдел промышленной политики в обрабатывающих отраслях Департамента промышленности подтверждает действие отраслевых стандартов на опоры и подвески стационарных и турбинных трубопроводов тепловых и атомных станций, утвержденных указаниями Минэнергомаша ГЦСР № ЮК-002/5260 и ЮК-002/5261 от 30.06.80 г.

Заместитель начальника отдела
промышленной политики в
обрабатывающих отраслях

И.А. Палевская