

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БЛОК ДВУХКАТКОВЫЙ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-10-611-93


ОКП 31 1311

Дата введения 01.01.94

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки двухкатковые, предназначенные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.

2. Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам "Опоры подвижные и неподвижные" Л8-141.000.

3. Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1и2

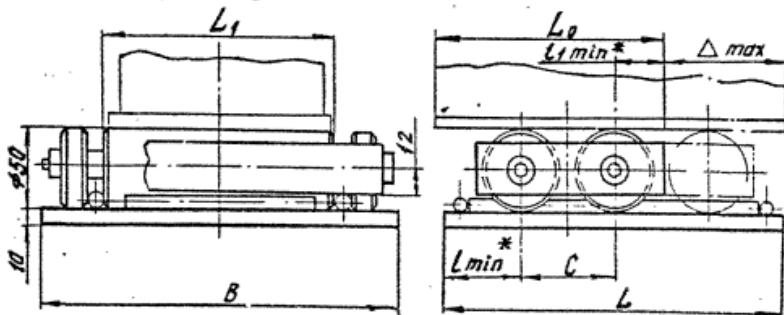

Размеры в мм

Таблица 1

Число номера блоков	Наибольшее перемещение $\Delta_{\text{так}}$	B	L	L ₁	C	L [*]	L ₁ [*]	Масса, кг
						не менее	не менее	
01		160		108				8,6
02	150	210	270	158				11,6
03		260		208				14,3
04		360		308				20,8
05		460		408	65			26,5
06		560		508		65	20	32,4
07		660	300	608				38,3
08	180	760		708				44,1
09		860		808				50,0
10		960		908				55,9
11		210		158				13,0
12		260	340	208	120			16,0
13		460		408				28,0

Таблица 2

Таблица применяемости двухкаткового блока

Исполнения блока двухкаткового по ОСТ 34-10-611	Обозначение исполнений опор по				
	ОСТ 34-10- -615	ОСТ 34-10- -616	ОСТ 34-10- -617	ОСТ 34-10- -621	ОСТ 34-10- -622
01	01...08	01...08, 11, 12, 15, 16	01...08, 11, 12	01...03	01...05
02	09...14	23, 24	15, 16	04, 05	55
03	15...18	31, 32, 39, 40	19, 20, 23, 24	06, 07	07, 09
04	19...26	47, 48, 55, 56	27, 28, 31, 32	08...10	11, 13
05	27...30	см. ОСТ 34-10-619		11...14	15, 17
06	31, 32			15, 16	
07	33, 34			17, 18	
08	35...38			19, 20	
09				21, 22	
10	—				

11, 12, 13 Применяются в соединении с опорным
блоком пружин.

ОСТ 34-10-611-93
л.п.3

Стр.4 ОСТ34-10-611-93

Пример условного обозначения блока двухкаткового с $\Delta_{\text{так}} = 150 \text{мм}$, $B = 210 \text{мм}$ и $L = 270 \text{мм}$:

Блок двухкатковый 02 ОСТ34-10-611

4.* Величины l и l_1 , принятые с учетом максимальной величины теплового перемещения трубопровода $\Delta_{\text{так}}$.

При перемещении трубопровода на $\Delta \text{мм}$ величины l и l_1 определяются по формулам:

$$l = 0,5(L - C - 0,5\Delta) \text{ и } l_1 = 0,5(L_0 - C - 0,5\Delta) \text{ мм,}$$

где L_0 - длина основания корпуса опоры.

При длине опоры $L_0 \leq 180 \text{мм}$ допускается использовать для перемещения только один каток обоймы, или устанавливать вместо обоймы один каток по черт. Л8-141.201.

Допускается установка дополнительной плиты между основанием опоры и катковой обоймой для увеличения площади опирания.

5. Допускаемая нагрузка на 1 см. контакта каждого катка с опорной поверхностью - 1500Н (150 кгс).

6. Катковая обойма может быть применена в сочетании с любым типом скользящих опор.

Предпочтительным является сочетание с хомутовой и бугельной опорами, т.к. корпусы этих опор, в отличие от приварных, снижают жесткость трубопровода и, тем самым, обеспечивают параллельность сопрягаемых поверхностей (основания опоры и опорной плиты).

7. Привязка исполнений катковых блоков по ОСТ к соответствующим исполнениям по рабочим чертежам (Л8-141.000) по ширине плиты B и длине L .

8. Остальные требования по ТУ34-42-10380.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов.

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-6II-84

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ТУ 34-42-10380-83	8
ОСТ 34-10-6I5-93	3, табл.2
ОСТ 34-10-6I6-93	3, табл.2
ОСТ 34-10-6I7-93	3, табл.2
ОСТ 34-19-6I9-93	3, табл.2
ОСТ 34-10-62I-93	3, табл.2
ОСТ 34-10-622-93	3, табл.2

ОСТ 34-10-610-93÷ОСТ 34-10-623-93

(Листов 2)

Приложение 1
Обязательное

Длины и массы допустимых пролетов трубопроводов

Характеристика трубопроводов	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопроводов с изоляцией, кг		заполненного водой		
	DН	S			без воды	1 под.м	Принятого пролета	1 под.м	
$t \leq 425^{\circ}\text{C}$ $P_{раб} < 2,2 \text{ МПа}$ (22 кгс/см ²)	57	3	3,6	19,2	23,2	86	25	90	
	76		4,6	23,5	28,9	133	33	152	
	89	3,5	4,9	28,7	36	177	41	201	
	108	4	6,3	28,9	39	246	47	296	
	133		7,4	27,8	41	303	53	392	
	159	5	8,9	26,2	45	400	62	552	
	219	7	11,8	32,6	69	820	102	1200	
	273	8	12	50,5	103	1235	155	1850	
	325			65,2	128	1535	200	2400	
$t \leq 415^{\circ}\text{C}$ $P_{раб} < 2,1 \text{ МПа}$ (21 кгс/см ²)	377	9		59,0	140	1680	242	2900	
	426			61,4	154	1850	285	3420	
	530	8		84,1	187	2245	394	4730	
	720	11		106,7	299	3590	681	8170	
	820			118,4	338	4055	838	10000	
	530	8		64,5	168	2010	375	4500	
	630	12		96,0	279	3350	567	6800	
	720	9		82,0	240	2880	627	7520	
	820	11		90,8	310	3720	810	9720	
	1020	14		109,4	457	5485	1230	14760	
	1220			126,0	542	6500	1530	18360	
	1420	15		645	7710	2160	25920		

*Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

**Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

ОCT3410-610-93÷ОCT3410-623-93

Приложение 1
(Лист 2)



Продолжение

Характе- ристика трубопро- вода	Размеры труб, мм Dн	Наиболь- ший при- нятый пролет трубопро- водов, м	Масса * теплоизо- ляционного слоя с покры- тием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
				без воды		1 пог.м	
				1 пог.м	приня- того пролета		
$t \leq 350^{\circ}\text{C}$ $P_y \leq 1,6 \text{ МПа}$ (16 кгс/см ²)	530	8	64,5	167	2000	375	4500
	630		73,3	196	2352	491	5890
	720		82,0	222	2665	611	7330
	820		90,8	271	3250	776	9300
	920		100,6	325	3900	960	11500
	1020		109,4	358	4295	1143	13700
	1120		126,0	454	5450	1580	18960
	1220		146,5	632	7585	2152	25800
	1420		225,0	779	9350	2768	33200
	1620		57	4,1	14,7	19	85
$t \leq 300^{\circ}\text{C}$ $P_y \leq 1,6 \text{ МПа}$ (16 кгс/см ²)	76	3	76	4,9	18,4	24	137
	89		89	5,1	28,7	35	204
	108		108	6,5	23,5	33	266
	159		159	4,5	9,1	26,2	555
	219		219	11,8	32,6	64	1155
	273		273	6	36,8	76	910
	325		325	12	40,9	88	1055
	426		426	7	61,4	134	1600
	478		478		35,4	116,7	1400
						285	3420

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно „Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Данные для расчета неподвижных опор

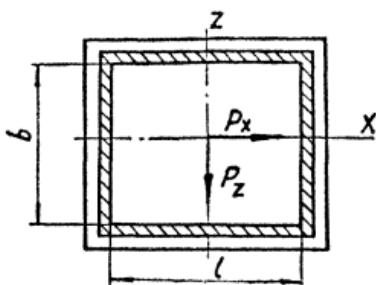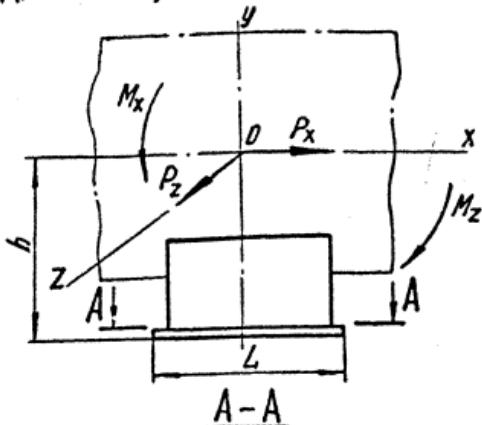

P_x и P_z - горизонтальные усилия, действующие на опору, кгс;
 M_x и M_z - изгибающие моменты от сил, соответственно P_z и P_x ,
 действующие относительно осей x и z , кгс·м;
 W_x и W_z - моменты сопротивления изгибу сечения сварных
 швов относительно осей x и z , см^3 ;
 h - расстояние от места приложения сил до сечения
 сварных швов, см;
 F - площадь сечения сварных швов, см^2 .

Любовь 2
(Лук 2)

Исполнения опор по			Для трудопро- водов D_h , мм	h , мм	F , см 2	W_x , см 3	W_z , см 3	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z кн·см (кгс·м) при				
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						$P_z = P_x$	$P_z = 0,5 P_x$	M_x	M_z	
01 и 02	01 и 02	01 и 02	57	129	5	6	11	40	40	39	60	
03 и 04	03 и 04	03 и 04	76	138	6	11	15	65	65	45	90	
05 и 06	05 и 06	05 и 06	89	145								
07 и 08	07 и 08	—			10	32	32	155	155	102	205	
11 и 12	—	07 и 08		154	13	45	55	230	230	162	325	
09 и 10	09 и 10	—			204	10	32	32	155	155	102	205
13 и 14	—	09 и 10			13	45	55	230	230	162	325	
15 и 16	11 и 12	—			167	10	32	32	155	155	102	205
19 и 20	—	11 и 12			13	45	55	234	234	158	317	
17 и 18	13 и 14	—		133		10	32	32	155	155	108	217
21 и 22	—	13 и 14				13	45	55	238	238	163	326
23 и 24	15 и 16	—			217	11	39	36	182	182	119	238
27 и 28	—	15 и 16			180	14	54	62	270	270	180	360
25 и 26	17 и 18	—		159		11	39	36	184	184	120	240
29 и 30	—	17 и 18			230	14	54	62	276	276	184	368

ОСТ 34-10-616-93 : ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(Лист 3)

Исполнения опор по			Для трубопроводов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кн·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _z = P _x	P _z = 0,5 P _x	M _x	M _z
31 и 32	19 и 20	—	219	210	25	129	118	600	600	388	777
35 и 36	—	19 и 20		219	28	161	170	780	780	515	1030
33 и 34	21 и 22	—		260	25	129	118	600	600	396	793
37 и 38	—	21 и 22		260	28	161	170	780	780	533	1066
39 и 40	23 и 24	—	273	236	26	150	130	675	675	440	870
43 и 44	—	23 и 24		273	30	186	186	880	880	580	1160
41 и 42	25 и 26	—		286	26	150	130	675	675	440	880
45 и 46	—	25 и 26		286	30	186	186	890	890	590	1180
47 и 48	27 и 28	—	325	262	38	316	261	1315	1315	860	1720
51 и 52	—	27 и 28		325	45	414	414	1860	1860	1249	2498
49 и 50	29 и 30	—		312	38	316	261	1340	1340	865	1730
53 и 54	—	29 и 30		312	45	414	414	1910	1910	1267	2535
55 и 56	31 и 32	—	377	288	38	316	261	1340	1340	860	1720
59 и 60	—	31 и 32		377	45	414	414	1900	1900	1257	2515
57 и 58	33 и 34	—	377	338	38	316	261	1350	1350	880	1760
61 и 62	—	33 и 34		377	45	414	414	1930	1930	1285	2570

OCT 34-10-616-93 ÷ OCT 34-10-618-93

Приложение 2
(Лист 4)

Исполнения опор по			Для причудоно- боцоб Ди, мм	h, мм	F, ем ²	W _x , см ³	W _y , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_y кН·см (кгс·м) при			
OCT	OCT	OCT						$P_x = P_y$	$P_y = 1,5 P_x$	M_x	M_y
34-10-616	34-10-617	34-10-618									
63 u 64	35 u 36	—	426	314	67	748	583	2880	2880	1845	3690
67 u 68	—	35 u 36			84	1056	1056	4945	4945	3225	6450
65 u 66	37 u 38	—		364	67	748	583	2900	2900	1870	3740
69 u 70	—	37 u 38			84	1056	1056	5250	5250	3430	6860
71 u 72	39 u 40	—	478	340	67	748	583	2900	2900	1870	3730
75 u 76	—	39 u 40			84	1056	1056	5120	5120	3340	6680
73 u 74	41 u 42	—		390	67	748	583	2900	2900	1870	3730
77 u 78	—	41 u 42			84	1056	1056	5370	5370	3520	7040
79 u 80	43 u 44	—	530	365	67	748	583	3070	3070	1970	3940
83 u 84	—	43 u 44			95	1266	1425	5980	5980	4030	8060
81 u 82	45 u 46	—		415	67	748	583	3110	3110	1990	3980
85 u 86	—	45 u 46			95	1266	1425	6100	6100	4100	8200
87 u 88	47 u 48	—	630	79	1480	712	3940	3940	2490	4980	
91 u 92	—	47 u 48			106	1692	1692	8590	8590	5600	11200
89 u 90	49 u 50	—		465	79	1480	712	3950	3950	2500	5000
93 u 94	—	49 u 50			106	1692	1692	8695	8695	11530	5760

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
1 лист 5

Исполнения опор по			Для трубопро- водов D_H , мм	h , мм	F , см ²	W_x , см ³	W_z , см ³	допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z $кН \cdot \text{см} (кгс \cdot м)$ при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						$P_z = P_x$	$P_z = 0,5 P_x$	M_x	M_z
95 и 96	51 и 52	—	720	460	100	1670	1250	6530	6530	4150	8300
99 и 100	—	51 и 52			129	2478	2478	10850	10850	6945	13890
97 и 98	53 и 54	—			100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
101 и 102	—	53 и 54			129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
103 и 104	55 и 56	—		510	100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
107 и 108	—	55 и 56			129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
105 и 106	57 и 58	—			100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
109 и 110	—	57 и 58			129	2478	2478	11140	11140	7390	14780
111 и 112	59 и 60	—		560	140	2595	1802	9880	9880	6215	12430
115 и 116	—	59 и 60			187	4190	4190	19480	19480	12680	25360
113 и 114	61 и 62	—			140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
117 и 118	—	61 и 62			187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
119 и 120	63 и 64	—		610	140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
123 и 124	—	63 и 64			187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
121 и 122	65 и 66	—			140	2595	1802	9940	9940	6450	12900
125 и 126	—	65 и 66			187	4190	4190	20790	20790	13580	27160

Примечание 2

Исполнения опор по			Для трубопроводов	h, mm	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z КН·см (кгс·м) при			
ОСТ	ОСТ	ОСТ						$P_x = P_z$	$P_z = 5,5 P_x$	M_x	M_z
34-10-616	34-10-617	34-10-618	1220	710	166	3647	2675	14300	11300	9050	19180
127 и 128	67 и 68	—		215	5534	5534	28110	28110	18640	37220	
131 и 132	—	67 и 68		760	166	3647	2675	14360	14360	9120	18240
129 и 130	69 и 70	—		215	5534	5534	28350	28350	18800	37690	
133 и 134	—	69 и 70	1420	810	166	3647	2675	14400	11400	9150	18500
135 и 136	71 и 72	—		229	6073	6456	32070	32070	21420	42850	
139 и 140	—	71 и 72		860	166	3647	2675	14400	11400	9150	18500
137 и 138	73 и 74	—		229	6073	6456	32160	32160	21585	43170	
141 и 142	—	73 и 74	1620	910	218	5252	3616	20100	20100	12650	25300
143 и 144	75 и 76	—		293	8555	8555	44130	44130	29250	58500	
147 и 148	—	75 и 76		960	218	5252	3616	20160	20160	12650	25300
145 и 146	77 и 78	—		293	8555	8555	44350	44350	29420	58850	
149 и 150	—	77 и 78									

ОСТ 34-10-615-93 - ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(Листов 14)

Опоры прибарные (швеллерные и уголковые)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- проводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-147.000		Л8-148.000	
			без подушек	с подушкой	без подушки	с подушкой
01	02	89	Л8-147.000	-26	-01	-
03	04	108		-02	-27	-03
05	06	133		-04	-28	-05
07	08	159		-06	-29	-07
09	10	219		-08	-30	-09
11	12	273		-10	-31	-11
13	14	325		-12	-32	-13
15	16	377		-14	-33	-15
17	18	426		-16	-34	-17
19	20	478		-18	-35	-19
21	22	530		-20	-36	-21
23	24	630		-22	-37	-23
25	26	720		-24	-38	-25
27	28	820		-	-	Л8-148.000
29	30	920		-	-	-02
31	32	1020		-	-	-13
33	34	1220		-	-	-04
35	36	1420		-	-	-14
37	38	1620		-	-	-05
						-06
						-15
						-07
						-08
						-16
						-09
						-10
						-11

ОСТ 34-10-615-93-ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 2)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубопро- водов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам				
углерод.	корроз.		Л8-190.000		Л8-191.000		
			скользящие	и неподвижные	неподвижные	корроз.	
01	02	57	Л8-190.000	Л8-190.000-01	Л8-191.000	Л8-191.000-01	
03	04	76		-02	-03	-02	
05	06	89		-04	-05	-04	
07	08			-06	-07		
09	10			-08	-09		
11	12	108				-06	
13	14					-07	
15	16			-10	-11		
17	18			-12	-13		
19	20					-10	
21	22					-11	
23	24	133		-14	-15		
25	26			-16	-17		
27	28					-14	
29	30					-15	
31	32			-18	-19		
33	34	159		-20	-21		
35	36					-16	
37	38					-17	
						-18	
						-19	
						-20	
						-21	

Приложение 3
(Лист 3)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОCT 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- проводов Dн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам				
углер.	корроз.		Л8-190.000		Л8-191.000		
			скользящие и неподвижные		неподвижные		
углерод.	корроз.	углерод.	корроз.	углерод.	корроз.	углерод.	
39	40	273	Л8-190.000-22	Л8-190.000-23	—	—	
41	42		-24	-25	—	—	
43	44		—	—	Л8-191.000-22	Л8-191.000-23	
45	46		—	—	-24	-25	
47	48	325	-26	-27	—	—	
49	50		-28	-29	—	—	
51	52		—	—	-26	-27	
53	54		—	—	-28	-29	
55	56	377	-30	-31	—	—	
57	58		-32	-33	—	—	
59	60		—	—	-30	-31	
61	62		—	—	-32	-33	
63	64	426	-34	-35	—	—	
65	66		-36	-37	—	—	
67	68		—	—	-34	-35	
69	70		—	—	-36	-37	
71	72	478	-38	-39	—	—	
73	74		-40	-41	—	—	
75	76		—	—	-38	-39	
77	78		—	—	-40	-41	

ОСТ 34-10-615-93÷ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 4)

Опоры прибарные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из сплавов		Для трудо- право- водов		Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.	Ди- мм	углерод.	Л8-190.000		Л8-191.000	
				СКОЛЬЗЯЩИЕ и НЕПОДВИЖНЫЕ		НЕПОДВИЖНЫЕ	
79	80		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.	
81	82		Л8-190.000-42	Л8-190.000-43	—	—	
83	84		—	—	—	—	
85	86		—	—	Л8-191.000-42	Л8-191.000-43	
87	88		—	—	—	—	
89	90		—	—	—	—	
91	92		—	—	—	—	
93	94		—	—	—	—	
95	96		—	—	—	—	
97	98		—	—	—	—	
99	100		—	—	—	—	
101	102		—	—	—	—	
103	104		—	—	—	—	
105	106		—	—	—	—	
107	108		—	—	—	—	
109	110		—	—	—	—	
111	112		—	—	—	—	
113	114		—	—	—	—	
115	116		—	—	—	—	
117	118		—	—	—	—	

OCT34-10-615-93÷OCT34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 5)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубопро- водов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер	корроз		Л8-190.000	Л8-191.000	скользящие и неподвижные	неподвижные
119	120		Л8-190.000-62	Л8-190.000-63	—	—
121	122		—64	—65	—	—
123	124		—	—	Л8-191.000-62	Л8-191.000-63
125	126		—	—	—64	—65
127	128		—66	—67	—	—
129	130	1220	—68	—69	—	—
131	132		—	—	—66	—67
133	134		—	—	—68	—69
135	136		—70	—71	—	—
137	138	1420	—72	—73	—	—
139	140		—	—	—70	—71
141	142		—	—	—72	—73
143	144		—74	—75	—	—
145	146	1620	—76	—77	—	—
147	148		—	—	—74	—75
149	150		—	—	—76	—77

ОСТ 3410-615-93-ОСТ 3410-623-93

Приложение 3
(Лист 6)

Опоры хомутовые и буферные

Исполнение опор по ОСТ 3410-617 ОСТ 3410-618 для трубопро- водов из стали		Для трубо- проводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам				
углерод	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000	Л8-193.000 и Л8-150.000	скользящие	неподвижные	
01	02	57	Л8-192.000	Л8-192.000-01	Л8-193.000	Л8-193.000-01	
03	04	76		-02	-03	-02	-03
05	06	89		-04	-05	-04	-05
07	08	108		-06	-07	-06	-07
09	10			-08	-09	-08	-09
11	12	133		-10	-11	-10	-11
13	14			-12	-13	-12	-13
15	16	159		-14	-15	-14	-15
17	18			-16	-17	-16	-17
19	20	219	Л8-194.000	Л8-194.000-01	Л8-150.000	Л8-150.000-01	
21	22			-02	-03	-02	-03
23	24	273		-04	-05	-04	-05
25	26			-06	-07	-06	-07
27	28	325		-08	-09	-08	-09
29	30			-10	-11	-10	-11
31	32	377		-12	-13	-12	-13
33	34			-14	-15	-14	-15
35	36	426		-16	-17	-16	-17
37	38			-18	-19	-18	-19

ОСТ 34-10-615-93÷ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 7)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопро- водов из стали		Для трубопро- водов Dн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам				
углерод.	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000		
			скользящие	неподвижные	углерод.	корроз.	
39	40	478	Л8-194.000-20	Л8-194.000-21	Л8-150.000-20	Л8-150.000-21	
41	42		-22	-23	-22	-23	
43	44	530	-24	-25	-24	-25	
45	46		-26	-27	-26	-27	
47	48	630	-28	-29	-28	-29	
49	50		-30	-31	-30	-31	
51	52	720	-32	-33	-32	-33	
53	54		-34	-35	-34	-35	
55	56	820	-36	-37	-36	-37	
57	58		-38	-39	-38	-39	
59	60	920	-40	-41	-40	-41	
61	62		-42	-43	-42	-43	
63	64	1020	-44	-45	-44	-45	
65	66		-46	-47	-46	-47	
67	68	1220	-48	-49	-48	-49	
69	70		-50	-51	-50	-51	
71	72	1420	-52	-53	-52	-53	
73	74		-54	-55	-54	-55	
75	76	1620	-56	-57	-56	-57	
77	78		-58	-59	-58	-59	

ОCT34-10-615-93÷ОCT34-10-623-93

Приложение 3
(лист 8)

Исполнение стол. по ОCT34-10-619 ОCT34-10-620 для промывки без из спали		Исполнения опор по рабочим чертежам				
		Тип	Л8-196.000 Опора катковая		Л8-197.000 Опора с направляющим хомутом	
			угл.ород.	корроз.	угл.ород.	корроз.
01	02	1	Л8-196.000	Л8-196.000-01	Л8-197.000	Л8-197.000-01
03	04	2	-02	-03	-26	-27
05	06	1	-04	-05	-02	-03
07	08	2	-06	-07	-28	-29
09	10	1	-08	-09	-04	-05
11	12	2	-10	-11	-30	-31
13	14	1	-12	-13	-06	-07
15	16	2	-14	-15	-32	-33
17	18	1	-16	-17	-08	-09
19	20	2	-18	-19	-34	-35
21	22	1	-20	-21	-10	-11
23	24	2	-22	-23	-36	-37
25	26	1	-24	-25	-12	-13
27	28	2	-26	-27	-38	-39
29	30	1	-28	-29	-14	-15
31	32	2	-30	-31	-40	-41

Приложение 3
(лист 9)

Исполнение опор		Исполнения опор по рабочим чертежам			
Углер.	корроз.	Л8-196.000		Л8-197.000	
		Опора катковая	Опора с направляющим хомутом	углерод.	корроз.
33	34	1	Л8-196.000-32	Л8-196.000-33	Л8-197.000-15
35	36	2	-34	-35	-42
37	38	1	-36	-37	-18
39	40	2	-38	-39	-44
41	42	1	-40	-41	-20
43	44	2	-42	-43	-46
45	46	1	—	—	-22
47	48	2	—	—	-48
49	50	1	—	—	-24
51	52	2	—	—	-50
					-51

ОCT34-10-615-93÷ОCT34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 10)

Опоры для сварных и крупнотривогнутых отводов

Исполнения опор по ОCT34-10-621 ОCT34-10-622	Исполнения опор по рабочим чертежам	
	Л8-198.000 СБ	Л8-200.000 СБ
01	Л8-198.000	Л8-200.000
02	-01	-01
03	-02	-02
04	-03	-03
05	-04	-04
06	-05	-05
07	-06	-06
08	-07	-07
09	-08	-08
10	-09	-09
11	-10	-10
12	-11	-11
13	-12	-12
14	-13	-13
15	-14	-14
16	-15	-15
17	-16	-16
18	-17	-17
19	-18	
20	-19	
21	-20	
22	-21	

ОСТ 34-10-615-93-ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3.
(лист 11)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
Челерод.	Коррозион.	Челерод.	Коррозион.
01	02	Л8-180.000	Л8-180.000-01
03	04	-02	-03
05	06	-04	-05
07	08	-06	-07
09	10	-08	-09
11	12	-10	-11
13	14	-12	-13
15	16	-14	-15
17	18	-16	-17
19	20	-18	-19
21	22	-20	-21
23	24	-22	-23
25	26	-24	-25
27	28	-26	-27
29	30	-28	-29
31	32	-30	-31
33	34	-32	-33
35	36	-34	-35
37	38	-36	-37
39	40	-38	-39
41	42	-40	-41
43	44	-42	-43

ОСТ 34-10-615-93÷ОСТ 34-10-623 93

Приложение 3
(Лист 12)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623		Исполнение опор по рабочим чертежам	
для трубопроводов из стали		Л8-180.000	
		Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
45	46	Л8-180.000-44	Л8-180.000-45
47	48	-46	-47
49	50	-48	-49
51	52	-50	-51
53	54	-52	-53
55	56	-54	-55
57	58	-56	-57
59	60	-58	-59
61	62	-60	-61
63	64	-62	-63
65	66	-64	-65
67	68	-66	-67
69	70	-68	-69
71	72	-70	-71
73	74	-72	-73
75	76	-74	-75
77	78	-76	-77
79	80	-78	-79
81	82	-80	-81
83	84	-82	-83
85	86	-84	-85
87	88	-86	-87

Приложение 3
(лист 13)

Исполнение опор по ОCT 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежкам	
		Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
89	90	Л8-180.000 - 88	Л8-180.000 - 89
91	92	- 90	- 91
93	94	- 92	- 93
95	96	- 94	- 95
97	98	- 96	- 97
99	100	- 98	- 99
101	102	- 100	- 101
103	104	- 102	- 103
105	106	- 104	- 105
107	108	- 106	- 107
109	110	- 108	- 109
111	112	- 110	- 111
113	114	- 112	- 113
115	116	- 114	- 115
117	118	- 116	- 117
119	120	- 118	- 119
121	122	- 120	- 121
123	124	- 122	- 123
125	126	- 124	- 125
127	128	- 126	- 127
129	130	- 128	- 129
131	132	- 130	- 131

ОСТ 34-10-615-93 - ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 14)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
		Л8-180.000	
Опора скользящая направляющая			
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
133	134	Л8-180.000- 132	Л8-180.000- 133
135	136	-134	-135
137	138	-136	-137
139	140	-138	-139
141	142	-140	-141
143	144	-142	-143
145	146	-144	-145
147	148	-146	-147
149	150	-148	-149
151	152	-150	-151
153	154	-152	-153
155	156	-154	-155