

ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  
ДЛЯ ОПОР  
ТРУБОПРОВОДОВ  
ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  
ОКП 31 1312

**ОСТ 108.275.46-80**

Взамен МВН 1786-65

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80  
№ ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82 ~~УС~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону ~~УС~~ О.О. 53

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные промежуточные плиты, входящие в блоки катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС.
2. Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.
4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.


Одобрено в 1983 г.

## Изменение №2

DCT 108.27546-80

Gnp. 2

1829

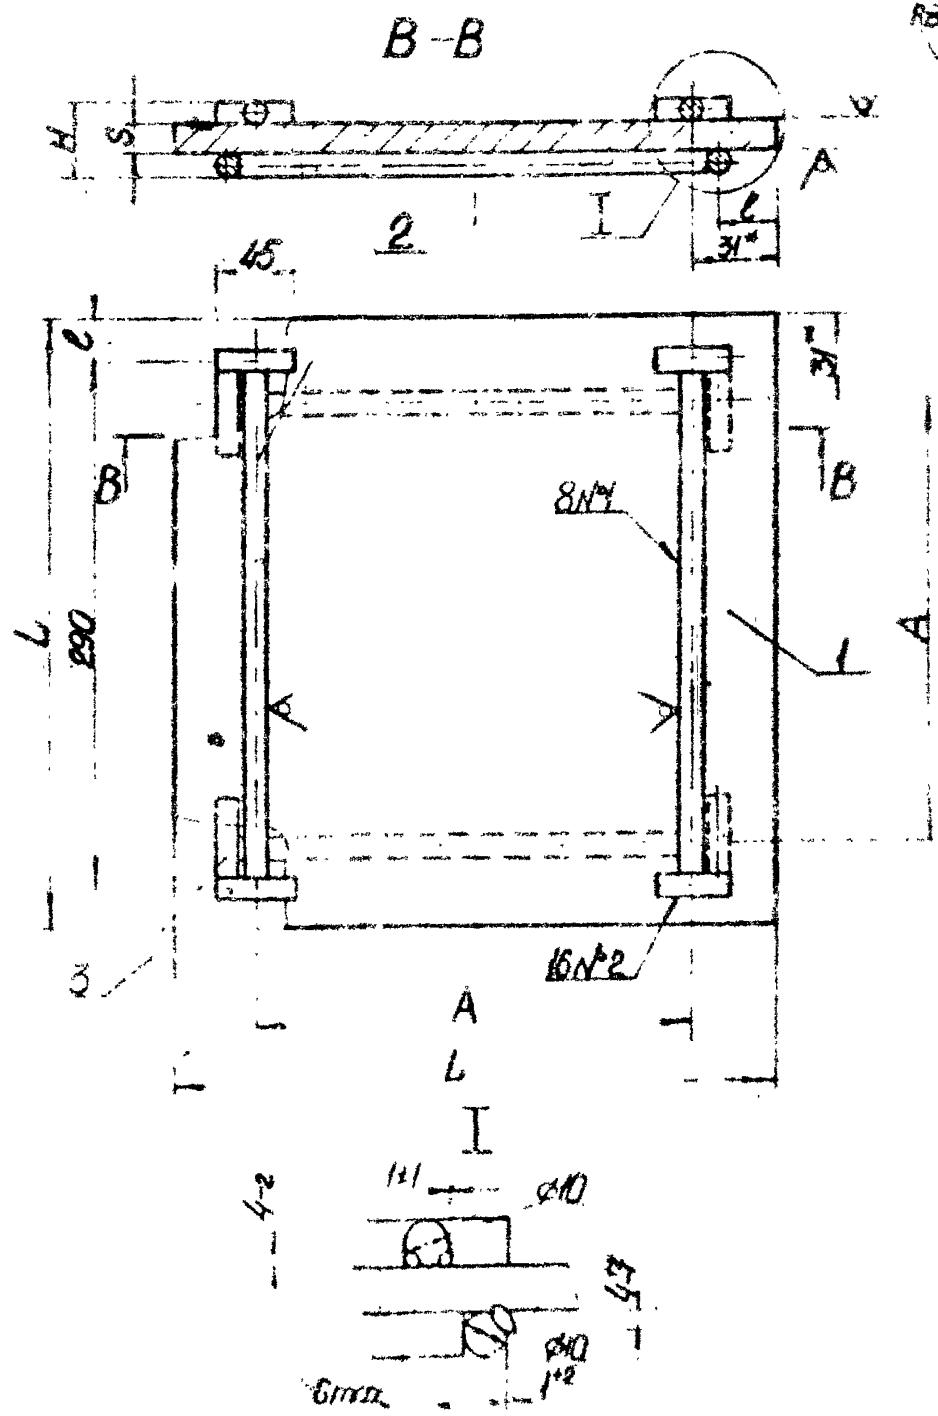

1 - *Orange*; 2 - *Yellow-orange*; 3 - *Yellow*.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.275.46-80

Изм.	Номера листов (страниц)				Срок введения изменения
	измененных	замениемых	новых	аннулированных	