

**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ
ДЛЯ ОПОР
ТРУБОПРОВОДОВ
ТЭС И АЭС**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

ОСТ 108.275.44—80

Взамен МВН 138—65

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮК-002, б261 срок введения установлен

с 01.01.85

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные плиты, входящие в блоки катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС.
2. Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.
4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

136 Йрасверек є 1983г

Изменение №2

OCT 108.275.44-80

2no2

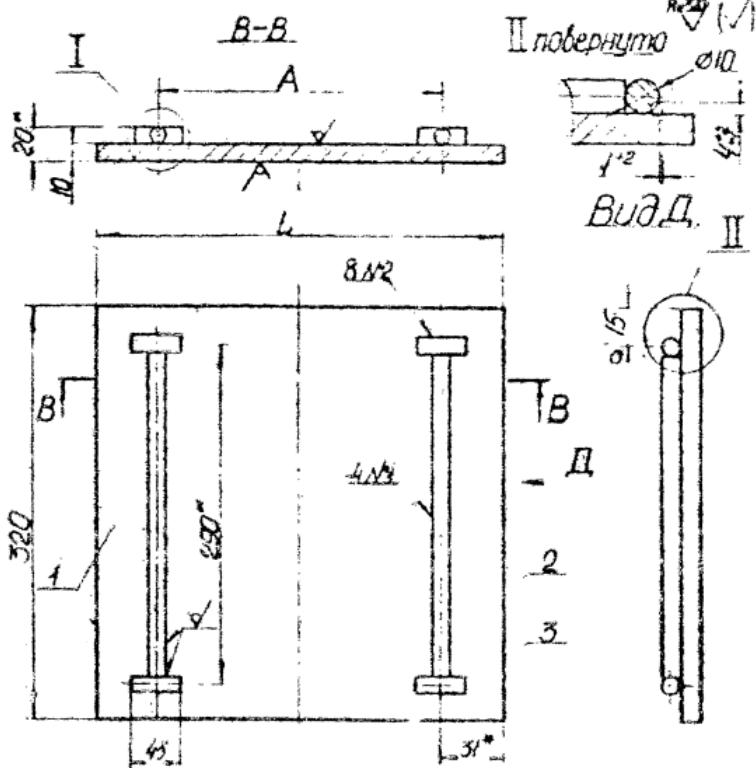

• Основание: 2-ногая лягушка. 3-птица.