

**ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ТРУБОПРОВОДОВ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ
325 мм ДЛЯ АЭС**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 89 3719 0020

ОСТ 108.275.36—80

Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скользящую направляющую двуххомутовую опору трубопроводов наружным диаметром 325 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса с температурой среды не более 360°C для АЭС.

2. Конструкция и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже.

3. Масса опоры 35 кг.


4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

Принят в 1983 г.

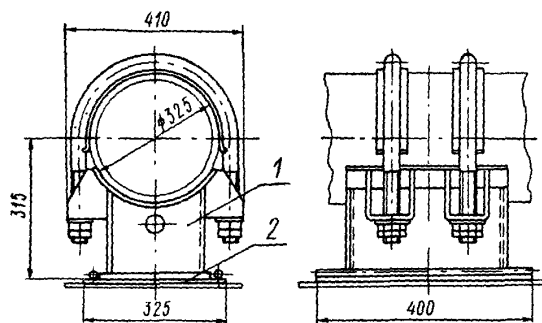

1 — опора скользящая 325 ОСТ 108.275.32—80; 2 — плита направляющая 325 ГОСТ 108.275.41—80

Условное обозначение скользящей направляющей двуххомутовой опоры трубопровода наружным диаметром 325 мм:

ОПОРА 325 ОСТ 108.275.36—80

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.275.36—80

[illegible]