

Государственный ордена Трудового Красного Знамени  
проектный институт  
"ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"

РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА И УРОВНЯ БЕЗ ВВОДА  
ИЗМЕРИЕМОЙ СРЕДЫ В ПРИБОР

РМ4-188-81

1982

Государственный ордена Трудового Красного Знамени  
проектный институт  
"ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"

РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА И УРОВНЯ БЕЗ ВВОДА  
ИЗМЕРИМОЙ СРЕДЫ В ПРИБОР

РМ4-188-81

Срок введения  
1 апреля 1982 г.

Главный инженер

Д.Ф. АНТОНОВ

Начальник отдела

А.З. ХАКИМОВ

Гл.специалист

В.Ф. АБРОСИМОВ

1982

Настоящий руководящий материал содержит указания для ориентировочной оценки запаздывания (времени реакции) систем измерения давления (перепада давления), в которых измерительный прибор защищается от воздействия измеряемой среды с помощью разделительной жидкости и сосудов. Имеются в виду приборы для измерения давления, расхода и уровня методом измерения перепада давления, в которые не предполагается возможным вводить измеряемую среду вследствие ее особых свойств (агрессивности, токсичности и т.п.).

Руководящий материал является дополнением руководящего материала РМ4-23-72 "Схемы трубных проводок для измерения давления, расхода и уровня. Правила построения" и содержит упрощенные уравнения, позволяющие производить орнентировочное сравнение времен реакций приборов, измеряющих давление или перепад давления газа через разделяющую жидкость и непосредственно, т.е. без такой защиты при длине проводки не более 10-15 м.

				PM4-188-81
Ном.	Лист	№ пакета	Помт.	Лист
Разраб.	АБДОУМОВ	2202		
Прос.	ГУРОВ	282		
И.контр.	ЧАМКИН	2.014		
Утв.	ХАКИМОВ	2.014		
			Измерение давления, расстояния и уровня без ввода измеряемой среды в прибор	Лист 2 из 53
				ГПИ ИМА

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение .....	5
2. Упрощенные динамические модели элементов систем измерения давления или перепада давления .....	8
2.1. Общие положения .....	8
2.2. Модели элементов трубной проводки .....	8
2.3. Модель прибора .....	13
3. Линейные системы второго порядка .....	16
3.1. Уравнение системы .....	16
3.2. Реакция системы на возмущающее воздействие .....	17
4. Измерение давления газа .....	19
4.1. Измерение давления через разделительную жидкость .....	19
4.2. Измерение давления без защиты прибора разделительной жидкостью .....	23
5. Измерение перепада давления газа .....	30
5.1. Измерение перепада давления через разделительную жидкость .....	30
5.2. Измерение перепада давления без защиты прибора разделительной жидкостью .....	34
6. Сравнение систем измерения давления .....	40
6.1. Постановка задачи .....	40
6.2. Данные для расчета .....	40
6.3. Расчет системы с разделительной жидкостью .....	40
6.4. Расчет системы без разделительной жидкости .....	42
6.5. Сравнение систем .....	43
7. Сравнение систем измерения перепада давления .....	45
7.1. Постановка задачи .....	45
7.2. Данные для расчета .....	45

卷之三

卷之三

卷之三

Mem. no. & date	From	To	Reason	Mem. no. & date	From	To
277-170 7/29/02 -61	2	2				

7.3. Расчет системы с разделительной жидкостью .....	45
7.4. Расчет системы без разделительной жидкости .....	47
7.5. Сравнение систем .....	48
8. Выводы и рекомендации .....	49
<b>Приложения:</b>	
1. Соотношения между различными единицами измерения..	50
2. Реакция системы второго порядка на единичное воздействие .....	51
Список литературы .....	52

100-7402-82-2  
100-7402-82-2

Код	Инст	№ докум.	Пам.	Цата

Копировано

PM4-133-81

Лист

4

Формат 11

## I. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий руководящий материал предназначен для руководства при проектировании трубных проводок систем измерения давления, расхода и уровня, в которых защита приборов осуществляется разделительной жидкостью и сосудами. В нем приводятся указания по ориентировочной оценке запаздывания (времени реакции) системы измерения давления или перепада давления газа при длине трубной проводки, заполненной разделительной жидкостью, не более 10-15 метров. При измерении давления или перепада давления газов приборами, трубные проводки которых заполнены разделительной жидкостью, изменению измеряемой величины сопутствует перемещение всей массы разделительной жидкости. Так как плотность жидкости приблизительно в тысячу раз больше плотности измеряемого газа, то динамика таких систем характеризуется большей инерционностью и колебательностью, чем это свойственно аналогичным системам без применения разделительной жидкости.

Масса разделительной жидкости в трубной проводке вместе с упругим элементом прибора образует колебательную систему, динамические свойства которой в значительной степени определяются инерционностью (массой) разделительной жидкости. Такую систему при длине проводки не более 10-15 метров представляется возможным аппроксимировать линейной системой второго порядка. Аналогичную аппроксимацию можно выполнить и для системы измерения давления или перепада давления газа без защиты разделительной жидкостью, но имеющей ту же длину трубной проводки. При этом представляется возможность сравнивать оценки времен реакций обеих систем и принять решение о приемлемости данного вида защиты прибора при заданной длине заполненной разделительной жидкостью трубной проводки в том или ином конкретном случае. Такое сравнение оценок времен реакций систем измерения особенно необходимо в тех случаях, когда

Зам.Лист	№ докум.	Подп.	Лата
----------	----------	-------	------

системы с разделительной жидкостью используются для защиты датчиков систем противоаварийной защиты, а также в системах автоматического регулирования малонерционных объектов.

В более сложных случаях, при длине проводки более 15 метров, используемые в данном материале математические модели могут оказаться недопустимо упрощенными. В таких случаях оценку динамических свойств измерительных систем с разделительной жидкостью необходимо производить методами моделирования на ЭВМ в процессе исследования проектируемой системы регулирования или противоаварийной защиты.

Приведенные в руководящем материале формулы справедливы в системе единиц измерения СИ. Соотношения между различными единицами измерения приведены в справочном приложении I.

В руководящем материале приняты следующие основные условные обозначения:

Наименование величины	Условное обозначение
Емкость .....	<i>C</i>
Диаметр прохода трубы .....	<i>d</i>
Площадь прохода трубы .....	<i>F</i>
Эффективная площадь упругого элемента прибора...	<i>F<sub>э</sub></i>
Ускорение силы тяжести .....	<i>g</i>
Высота (напор) .....	<i>h</i>
Инерционность .....	<i>J</i>
Жесткость упругого элемента .....	<i>K</i>
Коэффициент передачи .....	<i>k</i>
Длина отрезка трубы .....	<i>l</i>
Масса .....	<i>m</i>
Сила .....	<i>N</i>

Наименование величин	Условное обозначение
Сила, приложенная к упругому элементу прибора .....	$N_3$
Давление (общее обозначение) .....	$P$
Среднее абсолютное давление .....	$\bar{P}$
Избыточное давление в емкости .....	$P_c$
Измеряемое давление .....	$P_i$
Максимальное измеряемое давление .....	$P_{max}$
Атмосферное давление .....	$P_{atm}$
Измеряемый перепад давления .....	$\Delta P$
Перепад давления на упругом элементе прибора .....	$\Delta P_3$
Перепад давления на сопротивлении .....	$\Delta P_R$
Объемный расход .....	$Q$
Объемный расход через сопротивление .....	$Q_R$
Сопротивление .....	$R$
Ход упругого элемента прибора .....	$S$
Полный ход упругого элемента .....	$S_{max}$
Комплексная переменная преобразования Лапласа .....	$s$
Время (общее обозначение) .....	$t$
Время реакции с точностью до 5% .....	$t_s$
Время реакции с точностью до 30% .....	$t_{30}$
Объем .....	$V$
Скорость .....	$v$
Коэффициент затухания .....	$\zeta$
Показатель адиабаты .....	$\vartheta$
Плотность .....	$\rho$
Частота незатухающих колебаний .....	$\omega_n$
Динамическая вязкость .....	$\mu$

## 2. УПРОЩЕННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ

### ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

#### 2.1. Общие положения

Заполненную измеряемой средой или разделительной жидкостью трубную проводку прибора следует рассматривать как систему с распределенными по ее длине параметрами (сопротивлением, инерционностью и т.п.). Динамика такой системы описывается дифференциальными уравнениями в частных производных, составление и решение которых является трудной математической задачей. Поэтому динамику трубной проводки удобно моделировать приблизительно эквивалентной системой с сосредоточенными параметрами, учитывающими наиболее существенные в каждом конкретном случае свойства моделируемой проводки, такие, как сопротивление, <sup>и не</sup>инерционность и т.п. В данном случае динамическая модель системы, состоящей из трубной проводки и прибора, должна быть способной отображать колебательные процессы. Поэтому порядок модели (уравнения) должен быть не менее второго.

Принимая во внимание трудности решения уравнений более высоких порядков для ориентировочной оценки динамических свойств трубной проводки с прибором в данном материале будут использованы линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Такая упрощенная модель приемлема только для сравнительно коротких трубных проводок. Поэтому изложенную в данном материале методику не следует применять при длине проводки более 10-15 метров.

#### 2.2. Модели элементов трубной проводки

Трубные проводки приборов в данном случае представляют собой тупиковые (непроточные) линии, оканчивающиеся приборами, имеющими сравнительно небольшой объем чувствительного элемента. Поэтому

Изм.	Лист	№ докум.	Пом.	Лист	РМ4-188-81	Лист
						8

для этих проводок характерны сравнительно небольшие скорости движения среды и, следовательно, в них как правило происходит ламинарное движение. Турублентное движение возможно только в случае очень больших входных воздействий.

Определим сопротивление отрезка трубной проводки следующим выражением

$$R = \frac{d(\Delta P)}{dQ}, \quad (1)$$

где  $R$  - сопротивление отрезка трубы,  $\frac{\text{Па}\cdot\text{с}}{\text{м}^3}$ ;

$\Delta P$  - перепад давления на отрезке трубы,  $\text{Па}$ ;

$Q$  - объемный расход среды через отрезок,  $\frac{\text{м}^3}{\text{с}}$ .

При ламинарном движении среды через трубу зависимость между объемным расходом и перепадом давления на трубе определяется формулой Пуазейля

$$\Delta P = \frac{128}{\pi} \cdot \frac{\mu l}{d^4} Q, \quad (2)$$

где:  $\Delta P$  - перепад давления на отрезке трубы,  $\text{Па}$ ;

$\mu$  - динамическая вязкость протекающей среды,  $\text{Па}\cdot\text{с}$ ;

$l$  - длина отрезка трубы, м;

$Q$  - объемный расход,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$\pi = 3,1416$ ;

$d$  - внутренний диаметр трубы, м.

Продифференцировав выражение (2) по  $Q$ , найдем искомое сопротивление отрезка трубы длиной  $l$

Изм. Инст	№ докум.	Пом.	Цвет

$$R = \frac{d(\Delta P)}{dQ} = \frac{128}{\pi} \cdot \frac{\mu l}{d^4}, \quad (3)$$

где  $R$  - ламинарное сопротивление отрезка трубы,  $\frac{\text{Па}\cdot\text{с}}{\text{м}^3}$ ;

$\mu$  - динамическая вязкость протекающей среды,  $\text{Па}\cdot\text{с}$ ;

$\pi = 3,1416$ ;

$l$  - длина отрезка трубы, м;

$d$  - внутренний диаметр трубы, м.

Определим инерционность жидкости в отрезке трубы следующим выражением

$$J = \frac{d(\Delta P)}{dQ/dt}, \quad (4)$$

где  $J$  - инерционность жидкости в отрезке трубы,  $\frac{\text{Па}\cdot\text{с}^2}{\text{м}^3}$ ;

$\Delta P$  - перепад давления на отрезке трубы,  $\text{Па}$ ;

$Q$  - объемный расход жидкости через отрезок трубы,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$t$  - время, с.

Сила, необходимая для придания жидкости в трубе некоторого ускорения, равна массе жидкости в рассматриваемом отрезке трубы, умноженной на ускорение. Указанное справедливо для сравнительно коротких отрезков трубы.

$$N = m \frac{dV}{dt}, \quad (5)$$

Изм.	Лист	№ лекции	Помл.	Цвета

где  $J$  - инерционность жидкости в отрезке трубы,  $\frac{\rho \alpha \cdot c^2}{m^3}$ ;

$\rho$  - плотность жидкости,  $\frac{kg}{m^3}$ ;

$\ell$  - длина отрезка трубы, м;

$F$  - площадь прохода трубы,  $m^2$ .

Определим емкость отрезка трубы с жесткими стенками, заполненного газом, следующим выражением

$$C = \frac{dV}{d(\Delta P)} = \frac{dV/dt}{d(\Delta P)/dt} = \frac{Q}{\frac{d}{dt}(\Delta P)}, \quad (11)$$

где  $C$  - емкость отрезка трубы,  $\frac{m^3}{N\alpha}$ ;

$V$  - объем газа в отрезке трубы,  $m^3$ ;

$\Delta P$  - перепад давления на отрезке трубы,  $N\alpha$ ;

$Q$  - расход газа,  $m^3/s$ .

Полагая изменение давления в трубе быстрым, так что можно пренебречь теплообменом с внешней средой, примем адиабатический закон изменения состояния газа в трубе

$$PV^\alpha = \text{Const} \quad (12)$$

Продифференцировав выражение (12), получим

$$\alpha PV^{\alpha-1} dV + V^\alpha dP,$$

откуда

$$\frac{dP}{dV} = - \frac{\alpha P}{V}. \quad (13)$$

Состав	№ токума	Подпись	Дата
--------	----------	---------	------

Сравнив выражения (II) и (13) и приняв во внимание, что

$$dP = d(\alpha P),$$

найдем искомое выражение для емкости отрезка трубы, заполненной газом

$$C = \frac{1}{\frac{d(\alpha P)}{dV}} = \frac{V}{\alpha \bar{P}}, \quad (14)$$

где  $C$  - емкость газа в отрезке трубы с жесткими стенками,  $\frac{m^3}{Pa}$ ;

$V$  - объем газа в отрезке трубы,  $m^3$ ;

$\alpha$  - показатель аднабаты газа (величина безразмерная);

$\bar{P}$  - среднее абсолютное давление в отрезке трубы,  $Pa$ .

### 2.3. Модель прибора

На рис. I показана расчетная схема - модель измерительного прибора. Прибор изображен в виде цилиндра, в котором упругий элемент представлен идеальным (без трения и массы) поршнем и противодействующей пружиной. Упругий элемент характеризуется эффективной площадью  $F_3$ , ходом  $S$  и жесткостью  $K$ .

Прибор описывается следующими уравнениями


$$\Delta P_3 = \frac{N_3}{F_3}, \quad (16)$$

$$N_3 = KS, \quad (17)$$

$$Q = F_3 \frac{dS}{dt}, \quad (18)$$

Номер	Номер	Подп.	Дата
1	2	3	4

Расчетная схема измерительного прибора

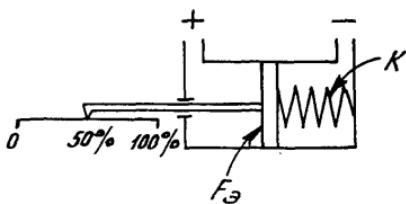

$K$  - Жесткость упругого элемента  
 $F_3$  - эффективная площадь

Рис. 1

где  $\Delta P_3$  - перепад давления на упругом элементе прибора,  $\text{Па}$ ;

$N_3$  - сила, приложенная к упругому элементу прибора,  $\text{Н}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента,  $\text{м}^2$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента,  $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$ ;

$S$  - ход упругого элемента,  $\text{м}$ ;

$Q$  - объемный расход,  $\text{м}^3/\text{с}$ .

Форма 02.108-Бк(11)			
Изм. №	Пол. к дате	Взам.нр. №	Изм. № дубл.
110-770	2702-82		

Код	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Составлен

PM4-188-81

Лист  
15

Формат

### 3. ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА

#### 3.1. Уравнение системы

Уравнение системы второго порядка с постоянными коэффициентами удобно записать в следующем виде

$$\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2 S}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \frac{dS}{dt} + S = f(t), \quad (19)$$

где  $S$  - зависимая переменная, например ход упругого элемента прибора;

$\omega_n$  - частота незатухающих колебаний;

$\zeta$  - коэффициент затухания;

$f(t)$  - возмущающее воздействие, например измеряемое давление;

$t$  - время.

Для оценки запаздывания системы в качестве возмущающего воздействия удобно принять ступенчатое воздействие (изменение измеряемой величины). Это воздействие можно записать следующим образом

$$f(t) = k P U(t),$$

где  $k$  - коэффициент передачи системы;

$P$  - входная (измеряемая) величина;

$U(t)$  - единичная ступенчатая функция.

Единичная ступенчатая функция определяется следующим образом

$$U(t) = 1 \text{ при } t > 0,$$

$$U(t) = 0 \text{ при } t < 0.$$

В случае ступенчатого возмущающего воздействия уравнение (19) примет вид

$$\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2 S}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \frac{dS}{dt} + S = k P U(t). \quad (20)$$

Уравнение (20) описывает поведение системы при ступенчатом возмущающем воздействии, считая от установленногося состояния в момент  $t = 0$ .

При нулевых начальных условиях

$$S|_{t=0} = 0$$

и

$$\frac{dS}{dt} \Big|_{t=0} = 0$$

вид искомой функции  $S(t)$  определяется величиной коэффициента затухания  $\zeta$ , как это показано на графике справочного приложения 2.

При  $0 < \zeta < 1$  имеем колебательную систему. При  $\zeta = 1$  имеем критическое демпфирование, характеризуемое отсутствием выброса. При  $\zeta > 1$  имеем апериодическую систему.

### 3.2. Реакция системы на возмущающее воздействие

На графике справочного приложения 2 показаны реакции системы второго порядка на ступенчатое возмущающее воздействие  $P$  или  $\Delta P$ . По кривым этого графика можно, не решая уравнения (20), определить реакцию системы, для чего необходимо знать частоту незатухающих колебаний  $\omega_n$ , коэффициент затухания  $\zeta$  и коэффициент передачи  $k$ .

Высоту реакции апериодических систем ( $\zeta > 1$ ) удобно сравнивать по времени реакции этих систем. Время реакции определяется

Гомолог	№ докум.	Подп.	Дата	ПМ4-188-81	Лист
17					

как интервал времени, в течение которого система при входном воздействии в виде единичного скачка достигает некоторого, заранее принятого значения, например 0,95 от установленного значения, равного 1 (время реакции с точностью до 5%). Время реакции минимально при  $\zeta \approx 0,7$ .

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

#### 4. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

##### 4.1. Измерение давления через разделительную жидкость

Расчетная схема измерения давления газа через разделительную жидкость показана на рис.2. Распределенные по длине трубы инерционность  $J$  и сопротивление  $R$  условно показаны в виде сосредоточенной массы и дросселя. Измерительный прибор показан в виде цилиндра, в котором упругий элемент представлен идеальным (без трения и массы) поршнем и противодействующей пружиной. Упругий элемент прибора характеризуется эффективной площадью  $F_e$ , ходом  $S$  и жесткостью  $K$ .

Составим уравнения элементов расчетной схемы и найдем дифференциальное уравнение показанной на рис.2 системы.

Перепад давления на сопротивлении равен

$$\Delta P_R = R Q, \quad (21)$$

где  $\Delta P_R$  - перепад давления на сопротивлении  $R$ , Па;

$R$  - сопротивление трубопровода,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}$ ;

$Q$  - объемный расход,  $\text{м}^3/\text{с}$ .

Перепад давления на инерционности равен

$$\Delta P_J = J \frac{dQ}{dt}, \quad (22)$$

где  $\Delta P_J$  - перепад давления на инерционности, Па;

$Q$  - объемный расход,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$J$  - инерционность,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^3}$ ;

$t$  - время, с.

Форма №2.108-5а(1)			
Изм. 1 лист	Поряд. №	Взам.нагл.	Изм. № прибл.
Изм. 1 лист	Поряд. №	Взам.нагл.	Помп. №
198 - 710	22/02 - 824		

Изм. лист	№ покум.	Помп. Дата

Расчетная схема измерения давления газа с разделительной жидкостью

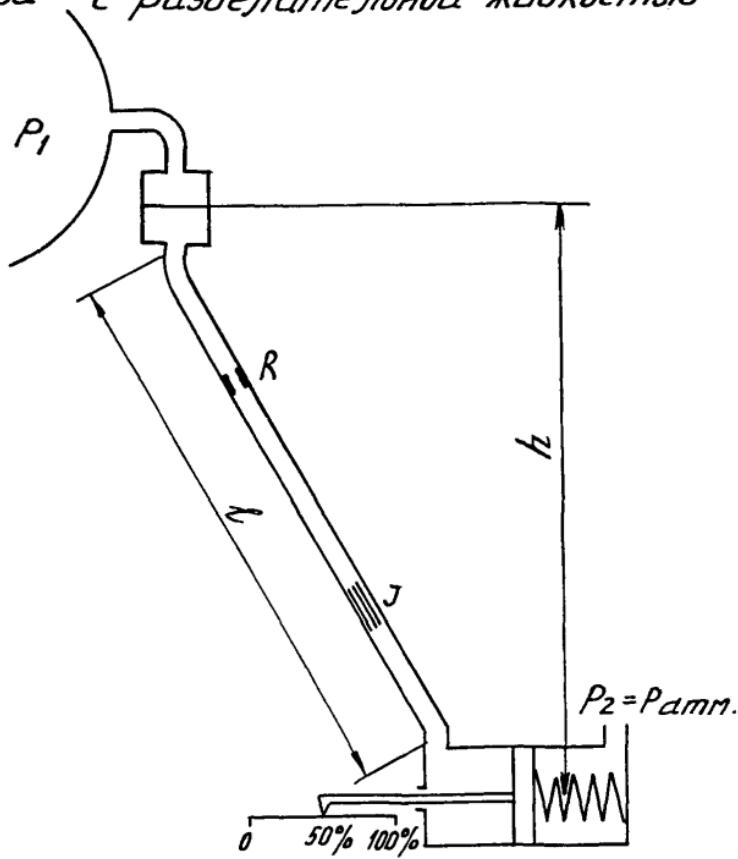


Рис. 2

Перепад давления на упругом элементе прибора равен

$$\Delta P_3 = \frac{N_3}{F_3} = \frac{K}{F_3} S, \quad (23)$$

где  $\Delta P_3$  - перепад давления на упругом элементе прибора, Па;

$N_3$  - сила, приложенная к упругому элементу прибора, Н;

$K$  - жесткость упругого элемента прибора,  $\frac{Н}{м}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента,  $м^2$ ;

$S$  - ход упругого элемента, м.

Мгновенный объемный расход через прибор будет равен

$$Q = F_3 \frac{dS}{dt}, \quad (24)$$

где  $F_3$  - эффективная площадь упругого элемента прибора,  $м^2$ ;

$S$  - ход упругого элемента, м;

$t$  - время, с.

Продифференцировав выражение (24) по  $t$ , найдем

$$\frac{dQ}{dt} = F_3 \frac{d^2S}{dt^2}. \quad (25)$$

Напишем уравнение равновесия системы

$$\Delta P_j + \Delta P_k + \Delta P_3 = P_i + \rho g h, \quad (26)$$

где  $\rho$  - плотность разделительной жидкости,  $кг/м^3$ ;

$g = 9,81 \text{ м/с}^2$ ;

Изм/показ	№ докум.	Подп.	Дата

$h$  - высота столба разделительной жидкости, считая от оси упругого элемента, м.

Остальные обозначения ясны из выражений (21) — (24).

Подставив в уравнение (26) выражения (21) — (25), получим

$$F_3 J \frac{d^2 S}{dt^2} + R F_3 \frac{dS}{dt} + \frac{K}{F_3} S = P_1 + \rho g h. \quad (27)$$

Умножив уравнение (27) на  $\frac{F_3}{K}$ , найдем искомое уравнение системы

$$\frac{F_3^2}{K} \frac{d^2 S}{dt^2} + \frac{F_3^2 R}{K} \frac{dS}{dt} + S = \frac{F_3}{K} (P_1 + \rho g h). \quad (28)$$

Записав уравнение (28) в виде

$$\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2 S}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \frac{dS}{dt} + S = k (P_1 + \rho g h), \quad (29)$$

найдем выражения для частоты незатухающих колебаний системы

$$\omega_n = \frac{1}{F_3} \sqrt{\frac{K}{J}}. \quad (30)$$

Коэффициент затухания

$$\zeta = \frac{F_3^2 R}{2K} \omega_n \quad (31)$$

и коэффициента передачи

$$k = \frac{F_3}{K}. \quad (32)$$

В формулах (30), (31) и (32) приняты следующие обозначения:  
 $\omega_n$  - частота незатухающих колебаний,  $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента прибора,  $\frac{Н}{м}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента прибора,  $\text{м}^2$ ;

$J$  - инерционность жидкости в трубе  $\frac{\text{Дж} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^3}$ ;

$Z$  - коэффициент затухания (величина безразмерная);

$R$  - сопротивление трубы,  $\frac{\text{Дж} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}$ ;

$k$  - коэффициент передачи,  $\frac{м}{\text{Дж}}$ .

#### 4.2. Измерение давления без защиты прибора разделительной жидкостью

На рис. 3 показана расчетная схема измерения давления газа без защиты прибора разделительной жидкостью. В данном случае трубная проводка и прибор заполнены измеряемым газом. Распределенное по длине трубы сопротивление условно показано в виде двух дросселей, имеющих сопротивление  $R_1 = R_2 = R/2$ .

Емкость проводки показана в виде объема, имеющего емкость  $C$ . Измерительный прибор показан в виде цилиндра, в котором упругий элемент представлен идеальным (без трения и массы) поршнем и противодействующей пружиной. Упругий элемент прибора характеризуется эффективной площадью  $F_3$ , ходом  $S$  и жесткостью  $K$ .

Составим уравнения элементов расчетной схемы и найдем дифференциальное уравнение показанной на рис. 3 системы.

Уравнения, описывающие зависимость между расходом через сопротивление и перепадом давления на нем, имеют следующий вид

$$Q_{el} = \frac{\Delta P_{el}}{R_1}, \quad (33)$$

Форма №2.108-бис (1)			
Изм. №	Пом. к пачке	Взято из	Изм. №
Изм. №	Пом. к пачке	Взято из	Пом. к пачке
118 - 70	02/02 - 72		

Изм. №	Пом. к пачке	Взято из	Изм. №	Пом. к пачке	Взято из

PM4-186-81

Лист  
23

Расчетная схема измерения давления газа без защиты разделительной жидкостью

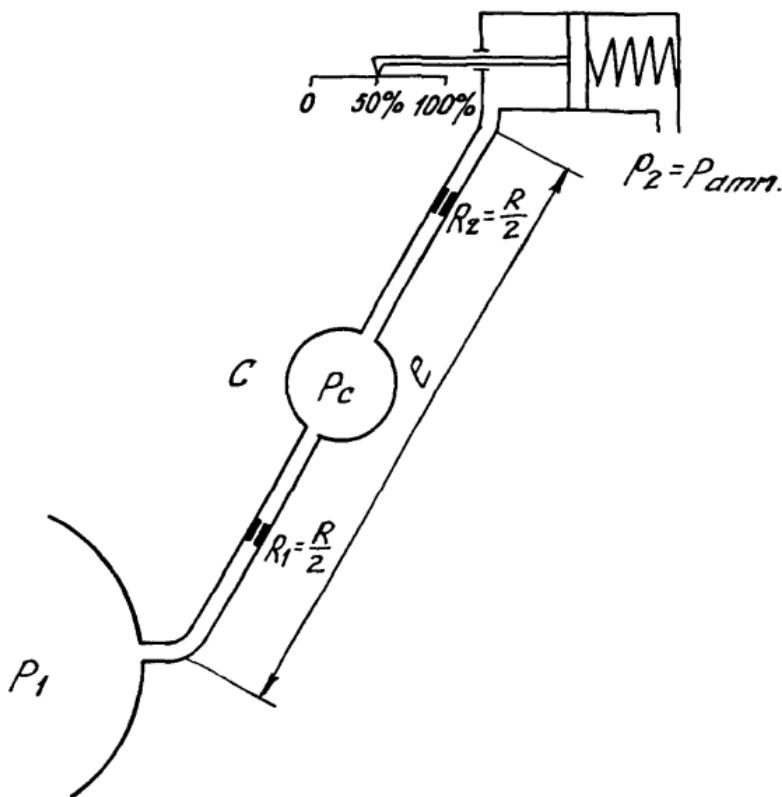


Рис. 3

Изм/пист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-188-81

Составлено  
Фоопова

Фото  
24

$$Q_{R2} = \frac{\Delta P_{R2}}{R_2}, \quad (34)$$

где  $Q_{R1}, Q_{R2}$  - объемные расходы через сопротивления  $R_1$  и  $R_2$ ,  $\frac{m^3}{c}$ ;

$\Delta P_{R1}, \Delta P_{R2}$  - перепады давления на сопротивлениях  $R_1$  и  $R_2$ , Па;

$R_1, R_2$  - сопротивления соответствующих отрезков (половинок) трубы,  $\frac{Pa \cdot c}{m^3}$ .

Уравнение, описывающее зависимость между давлением газа и объемом трубы, имеет следующий вид

$$P_c = \frac{V}{C}, \quad (35)$$

где  $P_c$  - избыточное давление в емкости, Па;

$C$  - емкость газа в трубе,  $\frac{m^3}{Pa}$ ;

$V$  - объем трубы,  $m^3$ .

Упругий элемент прибора описывается следующими уравнениями

$$\Delta P_3 = \frac{N_3}{F_3} = \frac{K}{F_3} S, \quad (36)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{Q_{R2}}{F_3}, \quad (37)$$

где  $\Delta P_3$  - перепад давления на упругом элементе прибора, Па;

$N_3$  - сила, приложенная к упругому элементу прибора, Н;

$K$  - жесткость упругого элемента,  $\frac{H}{m}$ ;

Изм/лист	№ докум.	Подп.	Пата

$F_e$  - эффективная площадь упругого элемента,  $\text{м}^2$ ;

$S$  - ход упругого элемента,  $\text{м}$ ;

$Q_{R2}$  - объемный расход через сопротивление  $R_2$ ,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$t$  - время,  $\text{с}$ .

Изменение количества газа в трубе описывается следующим уравнением

$$\frac{dV}{dt} = Q_{R1} - Q_{R2}, \quad (38)$$

где  $V$  - объем трубы,  $\text{м}^3$ .

Подставив выражения (33) и (34) в (38), получим

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta P_{R1}}{R_1} - \frac{\Delta P_{R2}}{R_2}. \quad (39)$$

Перепады давления на сопротивлениях равны.

$$\Delta P_{R1} = P_1 - P_c, \quad (40)$$

$$\Delta P_{R2} = P_c - \Delta P_e. \quad (41)$$

Подставив выражения (40) и (41) в (39), получим

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{R_1} P_1 - \frac{1}{R_1} P_c - \frac{1}{R_2} P_c + \frac{1}{R_2} \Delta P_e. \quad (42)$$

Подставив в уравнение (42) выражения (35) и (36) и приняв  $R_1 = R_2 = \frac{R}{2}$ , найдем

$$\frac{dV}{dt} = \frac{2}{R} P_1 - \frac{4}{R} \frac{V}{C} + \frac{2K}{F_e} S. \quad (43)$$

Подставив выражения (34) в (37), получим

$$\frac{dS'}{dt} = \frac{1}{F_3 R_2} \Delta P_{R2}. \quad (44)$$

После подстановки выражения (44) в (44), получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{F_3 R_2} P_C - \frac{1}{F_3 R_2} \Delta P_3. \quad (45)$$

Подставив выражения (35) и (36) в (45) и, приняв во внимание, что  $R_2 = \frac{R}{2}$ , получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2}{F_3 R C} V - \frac{2K}{F_3^2 R} S. \quad (46)$$

Выполнив преобразование Лапласа уравнений (43) и (46) при нулевых начальных условиях, получим

$$sV(s) + \frac{4}{RC} V(s) = \frac{2}{R} P_1(s) + \frac{2K}{F_3 R} S(s), \quad (47)$$

$$sS(s) + \frac{2K}{F_3^2 R} S(s) = \frac{2}{F_3 R C} V(s). \quad (48)$$

Из уравнения (47) найдем  $V(s)$

$$V(s) = \frac{\frac{2K}{F_3} S(s) + 2C P_1(s)}{RC + 4}. \quad (49)$$

Форм. № 02.08.5-11	Печат.
Из. № изд.	Взам. № изд.
Печат. и дата	Печат. и дата
275 - 7/20	2702-82

Изм. № изд.	Печат.	№ докум.	Подп.	Печат.
275 - 7/20				

Контрольная

PM4-188-81

Лист

27

Подставив выражение (49) в (48), после преобразований, получим

$$F_3^2 R^2 C^2 s^2 S(s) + (4F_3^2 R C + 2KRC^2)s S(s) + \\ + 4KCS(s) = 4F_3 C P_1(s). \quad (50)$$

Умножив выражение (50) на  $\frac{1}{4KC}$ , получим

$$\frac{F_3^2 R^2 C}{4K} s^2 S(s) + R \left( \frac{F_3^2}{K} + \frac{C}{2} \right) s S(s) + S(s) = \\ = \frac{F_3}{K} P_1(s). \quad (51)$$

Записав уравнение (51) в виде

$$\frac{1}{\omega_n^2} s^2 S(s) + \frac{2z}{\omega_n} s S(s) + S(s) = k P_1(s),$$

найдем выражения для частоты незатухающих колебаний системы

$$\omega_n = \frac{2}{F_3 R} \sqrt{\frac{K}{C}}, \quad (52)$$

коэффициента затухания

$$z = \frac{\omega_n R}{2} \left( \frac{C}{2} + \frac{F_3^2}{K} \right), \quad (53)$$

и коэффициента передачи

$$k = \frac{F_3}{K}. \quad (54)$$

Номер листа	№ документа	Подпись	Дата
1			

В формулах (52), (53) и (54) приняты следующие обозначения:

$\omega_n$  - частота незатухающих колебаний,  $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента прибора,  $\frac{H}{m}$ ;

$F_s$  - эффективная площадь упругого элемента прибора,  $m^2$ ;

$C$  - емкость газа в трубе,  $\frac{m^3}{\text{Па}}$ ;

$\zeta$  - коэффициент затухания (величина безразмерная);

$k$  - коэффициент передачи,  $\frac{m}{\text{Па}}$ ;

$R$  - сопротивление трубы,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{m^3}$ .

Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата

## 5. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

### 5.1. Измерение перепада давления через разделительную жидкость

Расчетная схема измерения перепада давления газа через разделительную жидкость показана на рис.4. Распределенные по длине каждой линии инерционности  $J_1$ ,  $J_2$  и сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  условно показаны в виде сосредоточенных масс  $\mu$  и дросселей. Измерительный прибор показан в виде цилиндра, в котором упругий элемент представлен идеальным (без трения и массы) поршнем и противодействующей пружиной.

Упругий элемент прибора характеризуется эффективной площадью  $F_3$ , ходом  $S$  и жесткостью  $K$ .

Составим уравнения элементов расчетной схемы и найдем дифференциальное уравнение показанной на рис. 4 системы.

Так как плосовая и минусовая линии проводки одинаковы, то

$$R_1 = R_2 = R \\ \text{и} \\ J_1 = J_2 = J$$

и следовательно

$$\Delta P_{R1} = \Delta P_{R2} = \Delta P_R = RQ, \quad (55)$$

$$\Delta P_{J1} = \Delta P_{J2} = \Delta P_J = J \frac{dQ}{dt}, \quad (56)$$

где  $\Delta P_R$  - перепад давления на сопротивлении  $R$ ,  $\text{Па}$ ;

$R$  - сопротивление одной линии проводки,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}$ ;

$Q$  - объемный расход,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$\Delta P_J$  = перепад давления на инерционности  $J$ ,  $\text{Па}$ ;

Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-188-81	Чист
					30

Расчетная схема измерения перепада давления газа с разделительной жидкостью

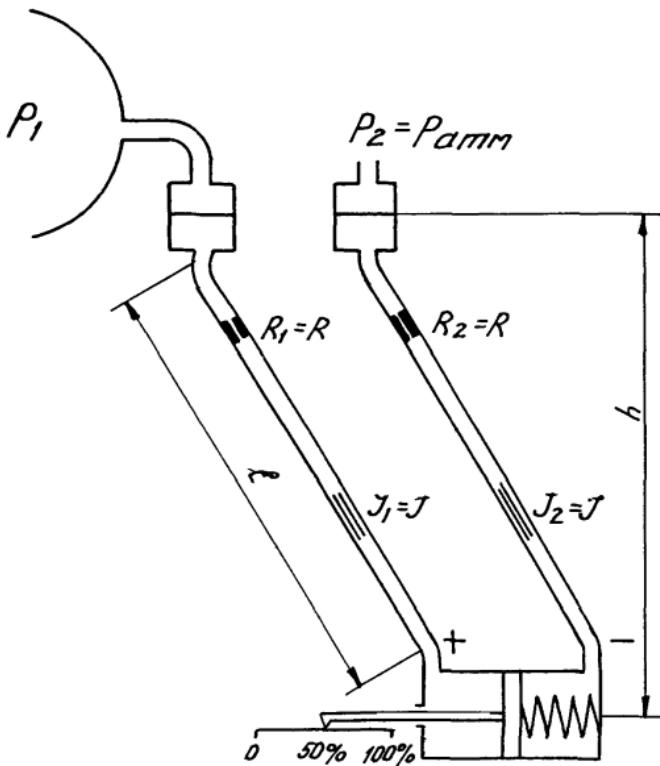


Рис. 4

Форма №2.103-5а(11)

Изм. подп.	Помп. в л/дн	Взвешен. №	Изм. № дубл.	Помп. в л/дн
220-РД0	2342-24-2			

РМ4-188-81

Лист 3/4

Изм. подп.	№ докум.	Помп.	Лата

$J$  - инерционность,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}^2}{\text{М}^3}$ ;

$t$  - время, с.

Упругий элемент прибора описывается следующими уравнениями

$$\Delta P_3 = \frac{N_3}{F_3} = \frac{K}{F_3} S, \quad (57)$$

$$Q = F_3 \frac{dS}{dt}, \quad (58)$$

где  $\Delta P_3$  - перепад давления на упругом элементе прибора,  $\text{Па}$ ;

$N_3$  - сила, приложенная к упругому элементу прибора,  $\text{Н}$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента прибора,  $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента,  $\text{м}^2$ ;

$S$  - ход упругого элемента,  $\text{м}$ ;

$Q$  - объемный расход,  $\text{м}^3/\text{с}$ .

Продифференцировав выражение (58) по  $t$  найдем

$$\frac{dQ}{dt} = F_3 \frac{d^2S}{dt^2}. \quad (59)$$

Из расчетной схемы следует

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 2\Delta P_3 + 2\Delta P_R + \Delta P_2. \quad (60)$$

Подставив выражения (55), (56) и (57) в (60), получим

$$2J \frac{dQ}{dt} + 2RQ + \frac{K}{F_3} S = \Delta P. \quad (61)$$

Подставив выражение (58) в (59) в (61), получим

$$2J F_3 \frac{d^2S}{dt^2} + 2RF_3 \frac{dS}{dt} + \frac{K}{F_3} S = \Delta P. \quad (62)$$

Лист	№ листа	Пом.	Лист

Умножив уравнение (62) на  $\frac{F_3}{K}$ , получим

$$\frac{2JF_3^2}{K} \frac{d^2S}{dt^2} + \frac{2F_3^2R}{K} \frac{dS}{dt} + S = \frac{F_3}{K} \Delta P. \quad (63)$$

Записав уравнение (63) в виде

$$\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2S}{dt^2} + \frac{2Z}{\omega_n} \frac{dS}{dt} + S = k \Delta P, \quad (64)$$

найдем выражение для частоты незатухающих колебаний системы

$$\omega_n = \frac{1}{F_3} \sqrt{\frac{K}{2J}}, \quad (65)$$

коэффициента затухания

$$Z = \frac{F_3^2 R}{K} \omega_n, \quad (66)$$

и коэффициента передачи

$$k = \frac{F_3}{K} \quad (67)$$

В формулах (65), (66) и (67) приняты следующие обозначения:

$\omega_n$  - частота незатухающих колебаний,  $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента прибора,  $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента прибора,  $\text{м}^2$ ;

$J$  - инерционность жидкости в одной линии,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^3}$ ;

$Z$  - коэффициент затухания (величина безразмерная);

$R$  - сопротивление одной линии,  $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}$ ;

$k$  - коэффициент передачи,  $\frac{\text{м}}{\text{Па}}$ .

Изм/лест	№ лекум.	Ном.	Лата

### 5.2. Измерение перепада давления без защиты прибора разделительной жидкостью

На рис.5 показана расчетная схема измерения перепада давления газа без защиты прибора разделительной жидкостью. В данном случае оба трубные линии и прибор заполнены измеряемым газом. Распределенные по длине каждой линии сопротивления условно показаны в виде дросселей. Емкость плюсовой линии проводки показана в виде объема, имеющего емкость  $C$ . Для упрощения уравнений емкость минусовой линии не учитывается. Измерительный прибор показан в виде цилиндра, в котором упругий элемент представлен идеальным (без трения и массы) поршнем и противодействующей пружиной. Упругий элемент прибора характеризуется эффективной площадью  $F_3$ , ходом  $S$  и жесткостью  $K$ .

Составим уравнения элементов расчетной схемы и найдем дифференциальное уравнение показанной на рис. 5 системы.

Уравнения, описывавшие зависимость между расходом через сопротивление и перепадом давления на нем, имеют следующий вид

$$Q_{R1} = \frac{1}{R_1} \Delta P_{R1}, \quad (68)$$

$$Q_{R2} = \frac{1}{R_2} \Delta P_{R2}, \quad (69)$$

где  $Q_{R1}, Q_{R2}$  - объемные расходы через сопротивления  $R_1$  и  $R_2$ ,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  
 $\Delta P_{R1}, \Delta P_{R2}$  - перепады давления на сопротивлениях  $R_1$  и  $R_2$ ,  $\text{Па}$ ;  
 $R_1, R_2$  - сопротивления плюсовой и минусовой линий (труб),  $\frac{\text{Нс}\cdot\text{с}}{\text{м}^3}$ .

Уравнения, описывавшие зависимость между давлением газа и объемом трубы (плюсовой линии), имеет следующий вид

$$P_c = \frac{V}{C} \quad (70)$$

Изм.	Ист.	№ докум.	Пом.	Дата

Расчетная схема измерения перепада давления без защиты разделяющей жидкостью

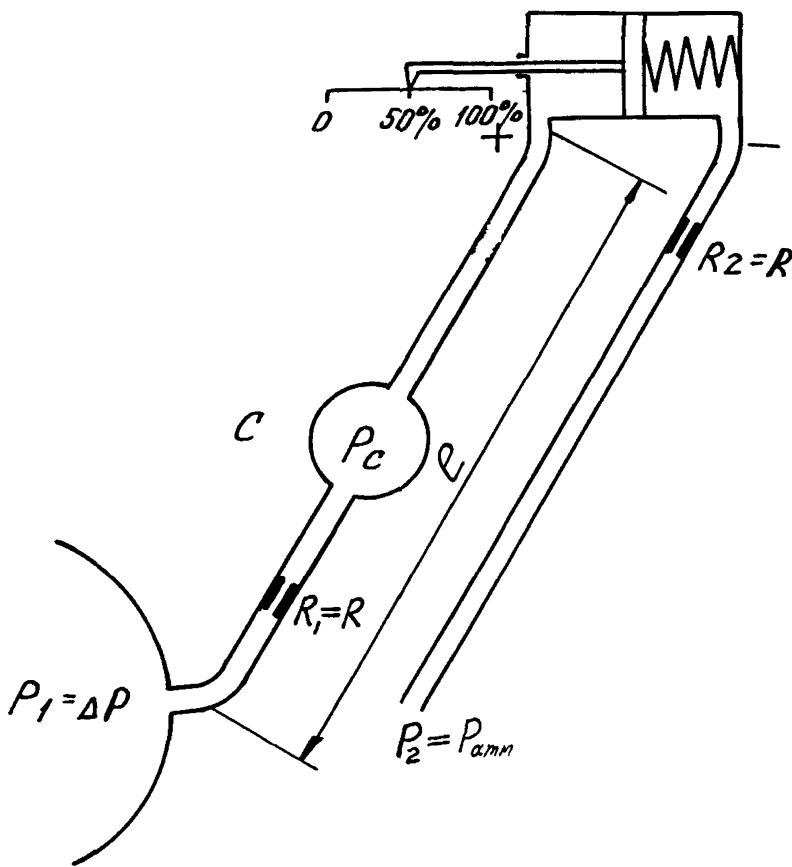


Рис. 5

Бланк № 1

Форма № 2108-5а(11)

Изл. № показ.	Помп. в дата	Взрывчат. №	Изл. № глуб.	Помп. в дата
210 - РДО 22402 - 22, 3				

РМ4-188-81

Копировал фролова

Лист  
35

где  $P_c$  - избыточное давление в емкости,  $\text{Па}$ ;

$V$  - объем трубы,  $\text{м}^3$ ;

$C$  - емкость газа в трубе,  $\frac{\text{м}^3}{\text{Па}}$ .

Упругий элемент прибора описывается следующими уравнениями

$$\Delta P_3 = \frac{N_3}{F_3} = \frac{K}{F_3} S, \quad (71)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{Q_{R2}}{F_3}, \quad (72)$$

где  $\Delta P_3$  - перепад давления на упругом элементе прибора,  $\text{Па}$ ;

$N_3$  - сила, приложенная к упругому элементу прибора,  $\text{Н}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента,  $\text{м}^2$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента,  $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$ ;

$S$  - ход упругого элемента,  $\text{м}$ ;

$Q_{R2}$  - объемный расход рез сопротивление  $R_2$ ,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$t$  - время,  $\text{с}$ .

Изменение количества газа в системе описывается следующим уравнением

$$\frac{dV}{dt} = Q_{R1} - Q_{R2} \quad (73)$$

где  $V$  - объем трубы (пилорной линии),  $\text{м}^3$

$Q_{R1}, Q_{R2}$  - объемные расходы через сопротивления  $R_1$  и  $R_2$ ,  $\text{м}^3/\text{с}$ .  
представив выражения (68) и (69) в (73) и приняв во внимание, что  $R_1 = R_2 = R$ , получим

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{R} (\Delta P_{R1} - \Delta P_{R2}) \quad (74)$$

Перепады давления на сопротивлениях  $R_1$  и  $R_2$  равны

$$\Delta P_{R1} = \Delta P - P_c, \quad (75)$$

$$\Delta P_{R2} = P_c - \Delta P_3, \quad (76)$$

где  $\Delta P_{R1}, \Delta P_{R2}$  - перепады давления на сопротивлениях  $R_1$  и  $R_2$ , Па;

$\Delta P$  - измеряемый перепад давления, Па;

$P_c$  - избыточное давление в емкости, Па;

$\Delta P_3$  - перепад давления на упругом элементе прибора, Па.

Подставив выражения (75) и (76) в (74), найдем

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{R} \Delta P - \frac{2}{R} P_c + \frac{1}{R} \Delta P_3. \quad (77)$$

После подстановки в уравнение (77) выражений (70) и (71), получим

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{R} \Delta P - \frac{2}{RC} V + \frac{K}{F_3 R} S. \quad (78)$$

Подставив выражение (69) в (72), получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{F_3 R_2} \Delta P_{R2}. \quad (79)$$

После подстановки выражения (76) в (79), получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{F_3 R_2} P_c - \frac{1}{F_3 R_2} \Delta P_3. \quad (80)$$

Подставив выражения (70) и (71) в (80) и приняв во внимание, что  $R_2 = R$ , получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{F_3 RC} V - \frac{K}{F_3^2 R} S. \quad (81)$$

Изобр.лист	№ документа	Пом.	Дата

Выполнив преобразования Лапласа уравнений (78) и (81) при нулевых начальных условиях, получим

$$sV(s) + \frac{2}{RC}V(s) - \frac{K}{F_3 R}S(s) = \frac{1}{R} \Delta P(s), \quad (82)$$

$$sS(s) + \frac{K}{F_3^2 R}S(s) = \frac{1}{F_3 R C}V(s). \quad (83)$$

Из уравнения (83) найдем  $V(s)$

$$V(s) = F_3 R C s S(s) + \frac{K C}{F_3} S(s) \quad (84)$$

Подставив выражение (84) в (82) после преобразований найдем

$$\frac{F_3^2 R^2 C}{K} s^2 S(s) + \frac{(K C + 2F_3^2) R}{K} s S(s) + S(s) = \frac{F_3}{K} \Delta P(s) \quad (85)$$

Записав уравнение (85) в виде

$$\frac{1}{\omega_n^2} s^2 S(s) + \frac{2\zeta}{\omega_n} s S(s) + S(s) = k \Delta P(s), \quad (86)$$

найдем выражения для частоты незатухающих колебаний

$$\omega_n = \frac{1}{F_3 R} \sqrt{\frac{R}{C}}, \quad (87)$$

коэффициента затухания,

$$\zeta = \frac{\omega_n R}{2} \left( C + \frac{2F_3^2}{K} \right), \quad (88)$$

Ном. лист	№ документа	Пом.	Дата

и коэффициента передачи

$$k = \frac{F_3}{K}. \quad (89)$$

В формулах (87), (88) и (89) приняты следующие обозначения

$\omega_n$  - частота незатухающих колебаний,  $\frac{рад}{с}$ ;

$K$  - жесткость упругого элемента прибора,  $\frac{Н}{м}$ ;

$F_3$  - эффективная площадь упругого элемента прибора,  $м^2$ ;

$R$  - сопротивление одной линии,  $\frac{\Pi\alpha \cdot с}{м^3}$ ;

$C$  - емкость газа в плоской линии,  $\frac{м^3}{\Pi\alpha}$ ;

$\zeta$  - коэффициент затухания (величина безразмерная);

$k$  - коэффициент передачи,  $\frac{м}{\Pi\alpha}$ .

Форма №2.108-5-6(1)

Изм. №	Поз. в листе	Взам. №	Изм. №	Поз. в листе
10	12/2-12	12		

Изм. №	Поз. в листе	Взам. №	Изм. №	Поз. в листе
10	12/2-12	12		

PM4-188-81

Лист

39

## 6. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

### 6.1. Постановка задачи

На примере конкретного измерения давления газа (окиси углерода) посредством систем (проводок) с разделительной жидкостью (водой) и без нее оценить динамику этих систем путем сравнения времен реакций этих систем.

### 6.2. Данные для расчета

Измеряемое давление (избыточное) ..... 200 кПа

Абсолютное давление ..... 300 кПа

Верхний предел измерения ..... 400 кПа

Динамическая вязкость газа при 20°C .....  $\mu_2 = 17,5 \cdot 10^{-6}$  Па·с

Плотность разделительной жидкости .....  $\rho_{ж} = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Динамическая вязкость разделительной  
жидкости .....  $\mu_{ж} = 0,001$  Па·с

Длина трубной проводки .....  $l = 15$  м

Внутренний диаметр трубы .....  $d = 10$  мм

Полный ход упругого элемента (сильфона)  
прибора .....  $S_{max} = 6$  мм

Эффективная площадь упругого элемента  
прибора .....  $F_3 = 35 \text{ см}^2$

Показатель аддабаты газа .....  $\gamma = 1,4$

### 6.3. Расчет системы с разделительной жидкостью

Оценим сопротивление проводки

$$R_{ж} = \frac{128}{\pi} \cdot \frac{\mu_{ж} l}{d^4} = \frac{128 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 15}{3,14 \cdot (10^{-2})^4} = 61,1 \cdot 10^6 \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}.$$

Код	Номер	Пом.	Дата

Определим площадь прохода трубы

$$F = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{3,14 \cdot (10^{-2})^2}{4} = 7,85 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2.$$

Оценим инерционность проводки

$$J = \frac{\rho_{жк} l}{F} = \frac{1000 \cdot 15}{7,85 \cdot 10^{-5}} = 1,91 \cdot 10^8 \frac{\text{кг} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^3}.$$

Определим силу, разываемую упругим элементов прибора при полном ходе

$$N_3 = F_3 P_{max} = 35 \cdot 10^{-4} \cdot 400 \cdot 10^3 = 1400 \text{ Н.}$$

Определим жесткость упругого элемента

$$K = \frac{N}{S_{max}} = \frac{1400}{6 \cdot 10^{-3}} = 2,33 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

Оценим частоту незатухающих колебаний

$$\omega_n = \frac{1}{F_3} \sqrt{\frac{K}{J}} = \frac{1}{35 \cdot 10^{-4}} \sqrt{\frac{2,33 \cdot 10^5}{1,91 \cdot 10^8}} \approx 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}.$$

Оценим коэффициент затухания (без учета эффекта демпфирующего устройства прибора)

$$z = \frac{F_3^2 R_{жк}}{2K} \omega_n = \frac{(35 \cdot 10^{-4})^2 \cdot 61,1 \cdot 10^6 \cdot 10}{2 \cdot 2,33 \cdot 10^5} = 0,016.$$

С учетом эффекта демпфирующего капилляра прибора фактическая величина  $z$  будет больше 0,016, но система все же будет колебательной. В том случае, когда эффект демпфирующего капилляра прибора будет недостаточен для получения  $z=0,7-1,0$ ,

Номер листа	Номер документа	Номер	Дата

необходимую степень успокоения можно получить, уменьшив количество разделительной жидкости в системе, сократив длину той части проводки, которая заполнена разделительной жидкостью.

Определим время реакции с точностью до 5% при  $\chi = 1,0$ . Из графика справочного приложения 2 следует, что

$$\omega_n t_s = 5.$$

Из этого выражения найдем время реакции

$$t_s = \frac{5}{10} = 0,5 \text{ с.}$$

#### 6.4. Расчет системы без разделительной жидкости

Оценим сопротивление проводки

$$R_2 = \frac{128 \cdot M_2 \cdot \ell}{\pi \cdot d^4} = \frac{128 \cdot 1,75 \cdot 10^{-6} \cdot 15}{3,14 \cdot (10^{-2})^4} = 1,07 \cdot 10^6 \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}.$$

Определим объем проводки

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 \ell = \frac{3,14 \cdot (10^{-2})^2 \cdot 15}{4} = 11,8 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$$

Оценим емкость проводки

$$C = \frac{V}{2 \epsilon P} = \frac{11,8 \cdot 10^{-4}}{1,4 \cdot 300 \cdot 10^3} = 2,81 \cdot 10^{-9} \frac{\text{м}^3}{\text{Н} \cdot \text{а}}.$$

Определим силу, развивающую упругим элементом прибора при полном ходе

$$N_3 = F_3 P_{max} = 35 \cdot 10^{-4} \cdot 400 \cdot 10^3 = 1400 \text{ Н.}$$

Определим жесткость упругого элемента

$$K = \frac{N_3}{S_{max}} = \frac{1400}{6 \cdot 10^{-3}} = 2,33 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

Измер. инст.	№ измум.	Пом.	Дата

Оценим частоту незатухающих колебаний

$$\omega_n = \frac{2}{F_3 R_2} \sqrt{\frac{K}{C}} = \frac{2}{35 \cdot 10^4, 07 \cdot 10^6} \sqrt{\frac{2,33 \cdot 10^5}{2,81 \cdot 10^{-9}}} = 4850 \text{ rad/s}$$

Оценим коэффициент затухания (без учета эффекта демпфирующего устройства прибора)

$$z = \frac{\omega_n R_2}{2} \left( \frac{C}{2} + \frac{F_3^2}{K} \right) =$$

$$= \frac{4850 \cdot 1,07 \cdot 10^6}{2} \left( \frac{2,81 \cdot 10^{-9}}{2} + \frac{(35 \cdot 10^4)^2}{2,33 \cdot 10^5} \right) = 3,8.$$

Так как даже без учета эффекта демпфирующего устройства коэффициент затухания  $z > 1$ , то данная система будет апериодической. Для этой системы не нужно демпфирующее устройство.

Определим время реакции с точностью до 5% при  $z = 4$ . Из графика справочного приложения 2 следует, что

$$\omega_n t_s = 22.$$

Из этого выражения найдем время реакции

$$t_s = \frac{22}{4850} = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ с.}$$

### 6.5. Сравнение систем

Время реакции системы с разделительной жидкостью в данном случае равно 0,5 секунды, а для системы без защиты разделительной жидкостью оно равно  $4,5 \cdot 10^{-3}$  секунд. Разделив 0,5 на  $4,5 \cdot 10^{-3}$  получим, что система с разделительной жидкостью имеет приблизительно в 100 раз большее запаздывание. Кроме этого, система с разделительной жидкостью имеет очень малый коэффициент затухания

Форма №22.05-3.4(1)	Пом. в зале	Время	Изм. №	Пом. в зале
000-000	000-000	000-000	000-000	000-000
Изм.лист	№ документа	Пом.	Пом.	

и, следовательно, нуждается в дополнительном демпфировании, для чего может потребоваться уменьшение длины той части трубной проводки, которая заполнена разделительной жидкостью.

Изм/лист	№ докум.	Пом.	Цвет

PM4-188-81

Лист

44

## 7. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

### 7.1. Постановка задачи

На примере конкретного измерения перепада давления газа (окиси углерода) посредством систем (проводок) с разделительной жидкостью (водой) и без нее оценить динамику этих систем путем сравнения времен реакций этих систем.

### 7.2. Данные для расчета

Измеряемый перепад давления ..... 200 кПа

Абсолютное давление ..... 300 кПа

Верхний предел измерения .....  $P_{max} = 400$  кПа

Динамическая вязкость газа при 20°C .....  $\mu_2 = 17,5 \cdot 10^{-6}$  Па·с

Показатель аднабаты газа .....  $\gamma = 1,4$

Плотность разделительной жидкости .....  $\rho_{ж} = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Динамическая вязкость разделительной жидкости  $\mu_{ж} = 1 \cdot 10^{-3}$  Па·с

Длина одной линии проводки .....  $l = 15$  м

Внутренний диаметр трубы .....  $d = 10$  мм

Полный ход упругого элемента (силифона)

прибора .....  $S_{max} = 6$  мм

Эффективная площадь упругого элемента прибора  $F_3 = 35 \text{ см}^2$

### 7.3. Расчет системы с разделительной жидкостью

Оценим сопротивление одной линии проводки

$$R_{ж} = \frac{128}{\pi} \cdot \frac{\mu_{ж} l}{d^4} = \frac{128 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 15}{3,14 \cdot (10^{-2})^4} = 61,1 \cdot 10^6 \frac{\text{Па}\cdot\text{с}}{\text{м}^3}.$$

Определим площадь прохода трубы

$$F = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{3,14 \cdot (10^{-2})^2}{4} = 7,85 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2.$$

Изм	Чист	№ лекции	Пара	Лист	PM4-188-81	Чист
						45

Оценим инерционность одной линии проводки

$$J = \frac{P \cdot t \cdot l}{F} = \frac{1000 \cdot 15}{7,85 \cdot 10^{-5}} = 1,91 \cdot 10^8 \frac{\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{C}}{\text{m}^3}.$$

Определим силу, развиваемую упругим элементом прибора при полном ходе

$$N_3 = F_3 \cdot P_{max} = 35 \cdot 10^{-4} \cdot 400 \cdot 10^3 = 1400 \text{ H.}$$

Определим жесткость упругого элемента

$$K = \frac{N_3}{S_{\max}} = \frac{1400}{6 \cdot 10^{-3}} = 2,33 \cdot 10^5 \frac{H}{m}.$$

### Оценим частоту незатухающих колебаний

$$\omega_n = \frac{1}{F_3} \sqrt{\frac{K}{2J}} = \frac{1}{35 \cdot 10^{-4}} \sqrt{\frac{2,33 \cdot 10^5}{2 \cdot 1,91 \cdot 10^8}} = 7,1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

Оценим коэффициент затухания (без учета эффекта демпфирующего устройства прибора)

$$z = \frac{R_{2k} F_3^2}{K} \omega_n = \frac{(35 \cdot 10^{-4})^2 \cdot 6,1 \cdot 10^6 \cdot 2,1}{2,33 \cdot 10^5} = 0,023.$$

С учетом эффекта демодулирующего устройства прибора фактическая величина  $\chi$  будет больше 0,023, но система будет все же колебательной. В том случае, когда эффект демодулирующего устройства прибора будет недостаточен для получения  $\chi = 0,7 + 1,0$ , необходимую степень успокоения можно получить, уменьшив количество разделительной жидкости в системе, сократив длину этой части проводки, которая заполнена разделительной жидкостью.

PM4-I88-81

Определим время реакции с точностью до 5% при  $\chi = 1,0$ . Из графика справочного приложения 2 следует, что

$$\omega_1 t_s = 5.$$

Из этого выражения найдем время реакции

$$t_s = \frac{5}{\omega_1} = 0,7 \text{ с.}$$

#### 7.4. Расчет системы без разделительной жидкости

Оценим сопротивление одной линии проводки

$$R_2 = \frac{128 \cdot \frac{M_2 \cdot l}{\pi}}{d^4} = \frac{128 \cdot 17,5 \cdot 10^{-6} \cdot 15}{3,14 \cdot (10^{-2})^4} = 1,07 \cdot 10^6 \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м}^3}.$$

Определим объем одной линии проводки

$$V = \frac{\pi d^2 l}{4} = \frac{3,14 \cdot (10^{-2})^2 \cdot 15}{4} = 11,8 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3.$$

Оценим емкость проводки

$$C = \frac{V}{2P} = \frac{11,8 \cdot 10^{-6}}{1,4 \cdot 300 \cdot 10^3} = 2,81 \cdot 10^{-9} \frac{\text{м}^3}{\text{Па}}.$$

Определим силу, развивающую упругим элементом прибора при полном ходе

$$N_3 = F_3 \Delta P_{max} = 35 \cdot 10^{-4} \cdot 400 \cdot 10^3 = 1400 \text{ Н.}$$

Определим жесткость упругого элемента

$$K = \frac{N_3}{S_{max}} = \frac{1400}{6 \cdot 10^{-3}} = 2,33 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

Оценим частоту незатухающих колебаний

$$\omega_n = \frac{1}{F_3 R_2} \sqrt{\frac{K}{C}} = \frac{1}{35 \cdot 10^{-4} \cdot 1,07 \cdot 10^6} \sqrt{\frac{2,33 \cdot 10^5}{2,81 \cdot 10^{-9}}} = 2420 \frac{\text{рад}}{\text{с.}}$$

Форма 42.105-5а(11)	Помп. и дата	Взамена №	Номер № лубрик.	Помп. и дата
110-110	22/02/12.0			
Изм. и докум.	№ докум.	Помп.	Дата	

Оценим коэффициент затухания (без учета эффекта демпфирующего устройства прибора).

$$Z = \frac{\omega_n R_2}{2} \left( C + \frac{2F_3^2}{K} \right) =$$

$$= \frac{2420 \cdot 1,07 \cdot 10^6}{2} \left( 2,81 \cdot 10^{-9} + \frac{2 \cdot (35 \cdot 10^{-4})^2}{2,33 \cdot 10^5} \right) = 3,9.$$

Так как даже без учета эффекта демпфирующего устройства коэффициент затухания  $Z > 1$ , то данная система будет апериодической. В данном случае демпфирующее устройство не нужно.

Определим время реакции с точностью до 5% при  $Z = 4$ . Из графика справочного приложения 2 следует, что

$$\omega_n t_s = 22$$

Из этого выражения найдем время реакции

$$t_s = \frac{22}{2420} = 9,1 \cdot 10^{-3} \text{ с.}$$

### 7.5. Сравнение систем

Время реакции системы с разделительной жидкостью в данном случае равно 0,7 секунды, а для системы без защиты разделительной жидкостью оно равно  $9,1 \cdot 10^{-3}$  секунды. Разделив 0,7 на  $9,1 \cdot 10^{-3}$ , получим, что система с разделительной жидкостью имеет приблизительно в 80 раз большее запаздывание. Кроме того, эта система имеет очень малый коэффициент затухания и, следовательно, нуждается в дополнительном демпфировании, для чего может потребоваться уменьшение длины этой части трубной проводки, которая заполнена разделительной жидкостью.

Испытатель	№ лекции	Пом.	Дата

## 8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Из сравнений соответствующих аналогичных систем измерения, выполненных в разделах 6 и 7 данного материала, следует, что при прочих равных условиях система, заполненная разделительной жидкостью, имеет приблизительно в сто раз большее время реакции, является колебательной системой и поэтому нуждается в мерах по дополнительному демпфированию. Так как колебательный характер и большие времена реакций измерительных систем не всегда приемлемы в системах автоматического регулирования и противоаварийной защиты, то при применении разделительных жидкостей и сосудов в таких системах следует стремиться уменьшать количество используемой разделительной жидкости, сводя к минимуму расстояние между разделительными сосудами и приборами.

При этом общая длина трубной проводки определяется проектом, а необходимая защита прибора обеспечивается разделительным сосудом, устанавливаемым не у места отбора давления, а ближе к защищаемому прибору, чтобы, насколько это возможно в конкретных условиях, уменьшить количество разделительной жидкости в проводке.

Приложение 1  
Справочное

Соотношения между различными единицами измерения

Соотношения между единицами силы

Единица	Н	Кгс	Лбф
Ньютон, Н	1	0,102	0,2248
Килограмм-сила, кгс	9,8067	1	2,2046
Фунт-сила, лбф	4,448	0,454	1

Соотношения между единицами давления

Единица	Па	бар	Кгс/см <sup>2</sup>	ММ рт. ст.
Па	1	10 <sup>-5</sup>	1,02·10 <sup>-5</sup>	7,5024·10 <sup>-3</sup>
бар	10 <sup>5</sup>	1	1,02	7,5024·10 <sup>2</sup>
Кгс/см <sup>2</sup>	9,8067·10 <sup>4</sup>	0,98067	1	7,35·10 <sup>2</sup>
ММ рт. ст.	1,33·10 <sup>2</sup>	1,33·10 <sup>-3</sup>	1,36·10 <sup>-3</sup>	1

Некоторые произвольные единицы СИ, имеющие собственные наименования


Величина	Единица		Выражение произвольной единицы	
	Наименование	Обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Сила	Ньютон	Н	—	М·Кг·с <sup>-2</sup>
Давление	Паскаль	Па	Н/м <sup>2</sup>	М <sup>-1</sup> ·Кг·с <sup>-2</sup>
Энергия, работа	Джоуль	Дж	Н·м	М <sup>2</sup> ·Кг·с <sup>-2</sup>
Мощность	Ватт	Вт	Дж/с	М <sup>2</sup> ·Кг·с <sup>-3</sup>
Индекс	№ зоокуп.	Пом.	Дата	Пост
				50

РМ4-188-81

Инв. № исхл.	Помп. в дате	Взам.номер, №	Инв.№ дубл.	Помп. в дате
279-Р10	22/02-82	2		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

Реакция системы второго порядка  
на ступенчатое воздействие

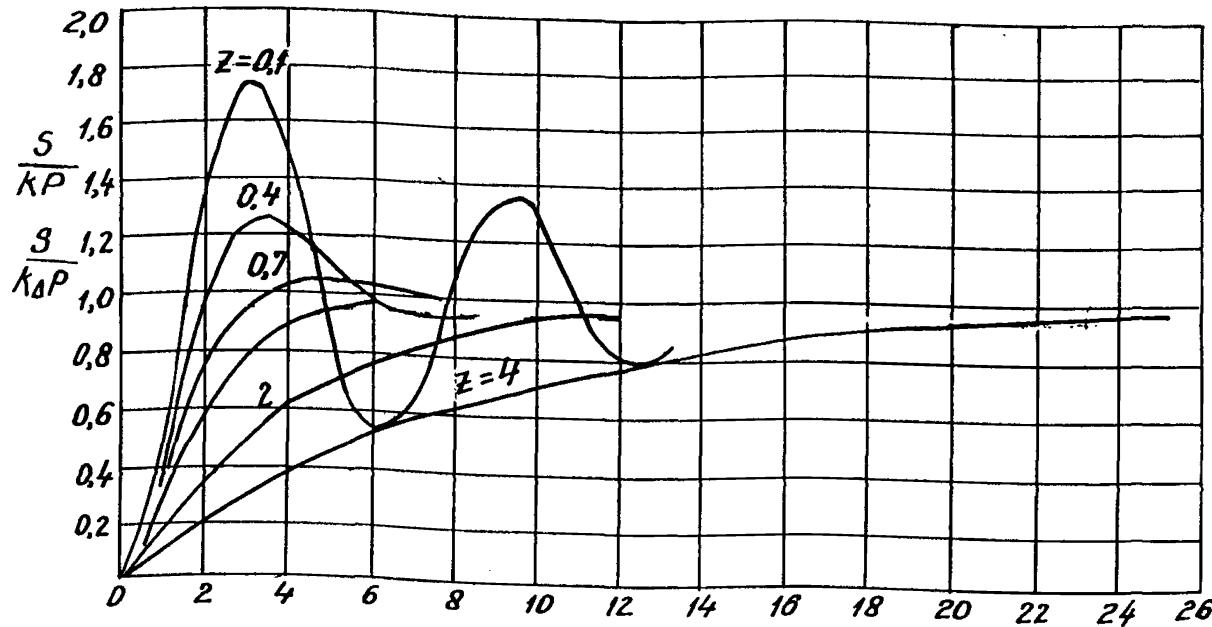

## СИСТОМЫ ЛИТЕРАТУРЫ

### 1. Технические документы

РМ4-23-72 Схемы трубных проводок для измерения давления, расхода и уровня. Правила построения, ГПИ "Проектмонтажавтоматика". 1973.

### 2. Литература

1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л., "Машиностроение", 1975.
2. Жиль Ж., Пелегрен М., Декольн П. Теория и техника следящих систем. Машгиз, М. 1961.
3. Benedict R.P. Fundamentals of temperature, pressure and flow measurements, Wiley, N.Y., 1977.
4. Buckley P.S. Techniques of process control, Wiley, N.Y., 1964.
5. Takahashi Y., Rabins J.J. and Auslander D.M. Control, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1970.

Номер	Номер документа	Номер	Номер
1	2	3	4

РМ4-188-81

Лист  
52

Номера							Листове		Страници		Листове		Страници		Листове	
Изм	Изменен ных	Записані ных	Число	Листові рівні них	Страниці з докум	ПС	Листові	Страниці	Листові	Страниці	Листові	Страниці	Листові	Страниці	Листові	

Формат А4 2503-2(4)

Ім'я	Фамілія	Номер	Ім'я	Фамілія	Номер
Іван	Петрович	2702-02	Іван	Петрович	2702-02
Іван	Петрович	2702-02	Іван	Петрович	2702-02

Копіюється

PM4-188-81

140

53

Формат А4