

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ КЭ-01-57

Выпуск V

СТАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ
ПРОЛЕТАМИ 6, 12 и 24 м
ПОД МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 75-200 т.

ЧЕРТЕЖИ КМ

9034

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ КЭ-01-57

ВЫПУСК V

СТАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ
ПРОЛЕТАМИ 6, 12 и 24 м
ПОД МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 75-200 т

ЧЕРТЕЖИ КМ

РАЗРАБОТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСТИТУТОМ
ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 1/1 1967 г.
ПРИКАЗОМ ГОССТРОЯ СССР
ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1966 г. №165

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА - 1967

Содержание альбома

Наименование листа	лист	стр.	Наименование листа	лист	стр.	
Пояснительная записка		3-8	Узлы тормозных ферм 3; 4		17	25
Крановые нагрузки	1	9	Узлы тормозных ферм 5; 6; 7		18	26
Ключ для выбора сечений подкрановых балок	2; 3	10; 11	Узлы тормозных ферм 8; 9		19	27
Бортаменты сечений подкрановых балок, выполненные из низколегированной стали ($R=2900 \text{ кг}/\text{см}^2$)	4; 5	12; 13	Узлы тормозных ферм 10; 11		20	28
Бортамент сечений подкрановых балок, выполненные из 2 ^х марок стали.		6	Узлы тормозных ферм 12; 13		21	29
Общий вид подкрановых балок пролетом 6м		7	Узлы тормозных ферм 14; 15		22	30
Общий вид подкрановых балок пролетом 12м.		8	Разработка отверстий в верхних поясах подкрановых балок для крепления рельса		23	31
Общий вид подкрановых балок пролетом 24м.		9	Крепление кранового рельса к стальной подкрановой балке		24	32
Опорные части подкрановых балок. Узлы 1, 2.	10	18	Типы заводских стыков подкрановых балок		25	33
Узлы отпирания подкрановых балок на стальные колонны		11	Значения расчетных усилий от торможения кранов для крепления балок к колоннам		26	34
Схемы тормозных ферм пролетом 6 и 12м по крайним рядам колонн		12	Расчетные значения вертикальных нагрузок на колонны от кранов		27	35
Схемы тормозных ферм пролетом 6 и 12м по средним рядам колонн		13	Таблица сечений опорных ребер		28	36
Схемы тормозных ферм пролетом 24м		14	Всеобщие показатели подкрановых балок		29	37
Матрица сечений и усилий для элементов тормозных ферм		15	Таблица зажима балок (двутавров) для изогибовления на пяточной линии Днепропетровского завода металлоконструкций им. Бабушкина.		30	38
Схемы и сечения горизонтальных связей по нижним поясам подкрановых балок пролетом 24м.		16				

Пояснительная записка

I. Общая часть.

1. В данном выпуске разработаны чертежи КМ стальных разрезных подкрановых балок пролетами 6, 12 и 24 м под мостовые электрические краны общего назначения грузоподъемностью от 75/20 до 200/30 т, предусматривающие к применению в зданиях с обычным режимом работы.

При этом в зданиях с расчетной температурой эксплуатации ^{*)} минус 30°С и выше предусматривается применение балок из двух марок стали; в зданиях с расчетной температурой эксплуатации ниже минус 30°С, предусматривается применение балок, выполненных из низколегированной стали.

2. Схемы и значения крановых нагрузок приняты по ГОСТ 6711-53 «Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью от 75 до 250 т» (применительно к кранам среднего режима работы с нормальной высотой подъема крюка), и информационному сообщению ТЭП № ЦПК 105-57.


II. Расчетные данные.

3. Расчет конструкций произведен в соответствии с главой СНиП II-А. 10-62 «Строительные конструкции и основания. Основные положения проектирования».

главой СНиП II-А. 11-62 „Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования”, главой СНиП II-В. 3-62 „Стальные конструкции. Нормы проектирования”.

4. Балки рассчитаны на прочность, устойчивость и жесткость при нагрузке от двух одинаковых кранов, расположенныхных наивыгоднейшим образом.

5. При расчете балок из 2^х марок стали моменты сопротивления сечений в вертикальной плоскости вычисляны с учетом развития пластических деформаций в участках стенки, прилегающих к пояси, исходя из распределения напряжений по сечению от вертикальной нагрузки в предельном состоянии, согласно нижеследующей эпюре



α – коэффициент, учитывающий осингметричность сечения.

- Проверка устойчивости стапенок балок из 2^х марок стали производилась по формуле СНиП II-В. 3-62 в предположении шарнирного сопряжения стенки и пояса. Поэтому при определении критических напряжений σ_c и σ_m по формулам 42 и 46 СНиП численные значения коэффициентов K_0 и K_1 , входящих в состав указанных формул, принимались при величине $\chi = 0,8$.

6. При определении расчетных усилий для подбора

^{*)} См. примечание 2 к таблице 1 СНиП II-В. 3-62.

сечений балок вес балки, рельса, тормозной площадки и временной нагрузки на неё учитывалась путем умножения расчетных усилий от крановых нагрузок на коэффициент, равный 1,03 для балок пролетом 6м и 1,05 для балок пролетами 12 и 24м.

7. При подборе сечений балок напряжения от тормозных усилий, учтены при ширине тормозной фермы, равной 1250мм для балок пролетами 6 и 12м и 1500мм для балок пролетом 24м. Длина панели тормозной фермы принята равной 1500мм.
8. При подборе сечений элементов вспомогательных ферм, установленных по колоннам крайних рядов при шаге колонн 12м, а также поясов тормозных ферм по крайним рядам при шаге колонн 6м учитывалась возможная нагрузка на тормозное устройство при наличии проходов, которая принималась равной $200 \times 1,4 = 280 \text{ кг}/\text{м}^2$ (1,4 - коэффициент перегрузки).

III. Конструктивные решения.

9. Проектом предусмотрены два типа подкрановых балок: балки, выполненные из низколегированной стали с расчетным сопротивлением $R=2900 \text{ кг}/\text{см}^2$ и балки, выполненные из 2^х гарок стали, в которых пояса выполняются из низколегированной стали ($R=2900 \text{ кг}/\text{см}^2$), стенка - из стали марки "Сталь 3".
10. Балки подкрановых балок представляют собой сварные двутавры. При этом в балках с высотой стенки менее 2000мм из условия изготавления балок

на поточном линии Днепропетровского завода металлоконструкций им. Бабушкина верхний и нижний пояса имеют одинаковую ширину. Сортаменты сечений подкрановых балок приведены на листах 4-6.

11. Высоты балок приняты исходя из требований наименьшего расхода стали. Градация высот стенок балок принята по 20^{мм} ряду предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-56.

Минимальная ширина верхнего пояса, исходя из условия крепления кранового рельса плинтами, принята равной 350мм.

Градация ширин поясов принята го 20^{мм} ряду ГОСТа 8032-56 при высоте стенки до 2010мм включительно и по 40^{мм} ряду при высоте стенки выше 2000мм.

12. Стенки балок для обеспечения устойчивости укреплены поперечными ребрами жесткости из полосовой стали. Расстояние между ребрами жесткости принято равным: для балок пролетами 6 и 12м - 1500мм и для балок пролетом 24м - 2000мм.

Кроме того стенки балок пролетом 24м дополнительно укреплены продольными ребрами жесткости, расположеннымными в сжатой зоне стенки на расстоянии 0,25 высоты стенки от верхнего пояса.

13. Балки пролетами 6 и 12м компонуются из 3-х сечений для всего пролета. Балка пролетом 24м компонуется из 2^х сечений - опорного и пролетного. Абзац изложения сечений указаны на общем виде балки.

14. Для уменьшения ослабления верхнего пояса при креп-

- лении рельса на планках, отверстия в средней части балок смещены относительно друг друга.
15. Конструкция балок предусматривает центральное отпирание их на колонны через опорные ребра со спротивной нижней кромкой. Опорные части подкрановых балок и узлы отпирания подкрановых балок на колонны показаны на листах 10; 11.
16. Соединение балок между собой осуществляется с помощью болтов, располагаемых в нижней половине опорных ребер (лист 10).
17. Конструкция крепления верхнего пояса подкрановых балок к колоннам обеспечивает возможность перемещения верха балок вдоль их оси вследствие поворота опорного сечения.
18. Крепление нижнего пояса к колоннам выполняется на болтах. К сваям колоннам крепление выполняется на сварке и на болтах.
19. Верхние пояса балок всегда развязываются тормозными связями в виде ферм (листы 12-14). В панелях с вертикальными связями между колоннами тормозные устройства выполняются в виде сплошных тормозных балок.
20. В настоящем выпуске для балок пролетом 6 и 12 м предусмотрены два варианта изготовления и монтажа тормозных устройств.
По первому варианту тормозные устройства изготавливаются и монтируются отдельно от подкрановых балок. В этом случае тормозные фермы перевозятсяrossly по 6-метровым элементам,

ментов, снабженных сварными поясами (при отсутствии настила для проходов), прикрепляемыми к решетке на болтах.

По второму варианту тормозные устройства присоединяются к подкрановым балкам на забое, перевозка и монтаж подкрановых балок осуществляется блоками совместно с тормозными фермами и связями.

Для балок пролетом 24 м предусматривается только один вариант изготовления и монтажа тормозных устройств — отдельно от подкрановых балок.

При этом по требованию монтажных организаций (при наличии соответствующего обоснования) изготовление и монтаж тормозных устройств может производиться совместно с подкрановыми балками.

21. Нижние пояса балок пролетом 12 м развязываются попрерчными вертикальными связями (листы 12, 13).

Нижние пояса балок пролетом 24 м развязываются горизонтальными связями или распорками (при расположении балки по краинам ряду и наличии стоеч фахверка шагом 6 м) (лист 16).

22. В случае необходимости устройства вдоль подкрановых балок прохода по тормозным фермам укладываются специальные настилы.

Проходы по всей длине должны иметь ограничения, выполняемые в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

23. В соответствии с указаниями ГОСТ'68 на краны должны употребляться специальные крановые рельсы Кр100 и Кр120. Крановые рельсы крепятся на планках

(лист 24). Крепления (планки) располагаются с шагом 750мм.

IV. Указания по изготавлению и монтажу балок.

24. Поясные швы балок должны выполняться автоматической сваркой. В верхних поясных швах должен быть обеспечен полный провар на всю толщину стенки.
Толщина нижних поясных швов (по катету) принимается $\delta_{бб}$ где δ - толщина стенки. При этом размеры катетов поясных швов должен быть не менее значений, приведенных в таблице 45 СНиП II-В. З-62 - „Стальные конструкции. Нормы проектирования”.
25. Сварные швы, прикрепляющие опорные ребра к стенке балки, должны быть рассчитаны на восприятие опорной реакции. Расчетные значения опорных реакций даны на листе 27.
26. Сварные швы, обеспечивающие крепление верхнего пояса балки к колонне, должны быть рассчитаны на горизонтальные силы, возникающие при перемещении тележки и движении крановых мостов. Расчетные значения горизонтальных сил даны на листе 26.
27. В связевых планелях крепление нижнего пояса подкрановой балки к колонне должно быть рассчитано на восприятие продольных усилий, включаяющих ветровые нагрузки с торцом здания.
28. Фасонки тормозных ферм крепятся к верхним поясам подкрановых балок на сварке непрерывными швами.
29. Конники нижних поясов подкрановых балок

должны быть грохотанными или строганными.

30. Как было указано выше, для подкрановых балок предусмотрено применение стали марки „Сталь 3” и низколегированной стали с расчетным сопротивлением $R=2900\text{ кг}/\text{см}^2$.
31. Для стали марки „Сталь 3” должны соблюдаться следующие условия поставки стали:
сталь ВМСт 3пс для сварочных конструкций по группе В ГОСТ 380-60*, с дополнительными вариантами заезда в холодном состоянии, согласно п. 19^д, а также предельного содержания химических элементов, согласно п.п. 15 и 16 ГОСТ 380-60*.
32. Низколегированная сталь должна заказываться следующей марки:
„сталь 10Г2С1 мартеновская для сварочных конструкций по ГОСТ 5058-65 с дополнительной группой ударной вязкости при температуре минус 40°C и после механического старения, согласно п. 2,7в ГОСТ 5058-65.”
33. Для тормозных ферм и элементов креплений сталь следует применять марки „Сталь 3”. Условия поставки стали применяются по п. 31, при этом разрешается замена стали ВМСт 3пс на ВКСт 3пс при сохранении тех же условий поставки.
34. Сварка должна производиться с применением следующих материалов:
 - а) При автоматической или полуавтоматической сварке - стальной проварок, флюсов и других присадочных материалов, обеспечивающих сварное соединениестык, равнопрочное с основным ме-

таплом (для поясных швов - с материалом стенки).

б) При ручной сварке стали марки „Сталь 3“ - электродов типа Э42А, при ручной сварке низкоуглеродистой стали - электродов типа Э50А.

Применение электродов должно удовлетворять требованиям ГОСТ 9467-60.

35. В целях предупреждения смещения опорных ребер подкрановых балок с осей колонн, при разработке рабочих чертежей на стадии КМД необходимо предусматривать зазоры между смежными балками, которые должны быть заполнены прокладками.

36. Все конструкции подкрановых балок должны быть окрашены в соответствии с требованиями главы СНиП III-В. 6-62 „Защита строительных конструкций от коррозии. Правила проектирования и приемки работ“ и главы СНиП III-В. 5-62 „Металлические конструкции. Правила изготавления, монтажа и приемки“.

37. Гайки постоянных болтов после проверки правильности положения смонтированных конструкций должны быть закреплены либо путем приварки встык к стержню болта, либо постановкой контргаек.

V. Указания по применению чертежей выпуска.

38. Рациональность применения разрезных или неразрезных балок характеризуется коэффициентом упругой податливости опор

$$C = \frac{\Delta E J}{\beta^3} \quad \text{где:}$$

Δ - проседание опоры от единичной силы, приложенной к опоре (проседание опоры включает в себя деформацию колонны, осадку и поворот фундамента)

EJ - жесткость неразрезной балки

β - пролет балки

Как показал проведенный анализ при $C > 0,05$ рационально применение разрезных балок.

При $C \leq 0,05$ рационально применение неразрезных балок.

39. Как было указано выше, все балки рассчитаны на загружение двумя кранами одинаковой грузоподъемности и одинакового режима работы по ГОСТ.

Если расположение или давление катков крана отличается от приведенных на листе 1 или на подкрановом пути имеется только один кран или два крана разной грузоподъемности, то сечения подкрановых балок подбираются по сортаменту балок (листы 4-б) на основе индивидуального расчета на прочность, жесткость и устойчивость.

40. При расчете подкрановых балок панель тормозной фермы принималась равной 1500мм и не может быть увеличена без специального расчета.
41. Применение тормозных ферм шириной менее 1,0м для балок пролетом 8 и 12м и менее 1,25м для балок пролетом 24м без специального расчета не разрешается.

VI. Порядок выполнения материаловыми выпуска

42. По заданным: грузоподъемности, пролету и режиму работы кранов и здания по ключу для выбора сечений подкрановых балок (листы 2-3) и с учетом указаний раздела У настоящей пояснительной записи находятся номера необходимых сечений из которых компонуется балка.




По найденным номерам устанавливается сечение балки согласно сортаментам (листы 4-6) и по общему виду балки (листы 7-9) определяются необходимые размеры для конструирования.

Схема, размеры и сечения элементов тормозного устройства определяются по листам 12-15.

Условные обозначения:

	Сварной шов забоекой
	Сварной шов монтажный
	Отверстие
	Болт постоянный
	Болт временный
	Электропрэзклепка

Наимено- вание крана	Грузоподъ- емность крана (т)	Пролет крана (м)	Режим работы крана	№ схемы кранобой нагрузки	Давление катка крана (нормативное) (т.)	
					P_1	P_2
<i>Краны настенные электрические общего назначения</i>	<i>75/ 20</i>	16,5	Средний	7	32	33
		22,5	"	"	35	36
		25,5	"	"	36	37
		28,5	"	"	38	39
		31,5	"	"	39	40
	<i>100/ 20</i>	16	Средний	7	39	40
		22	"	"	42	43
		25	"	"	44	45
		28	"	"	46	47
		31	"	"	48	49
	<i>125/ 20</i>	22	Средний	7	49	50
		28	"	"	53	54
		31	"	"	55	56
	<i>150/ 30</i>	22	Средний	8	30	31
		28	"	"	32	33
		31	"	"	33	34
	<i>200/ 30</i>	22	Средний	8	38	39
		28	"	"	40	41
		31	"	"	41	42
Постройкой крановской ной корпук се 734	<i>125/ 20</i>	43	Легкий	9	30,4	31,7

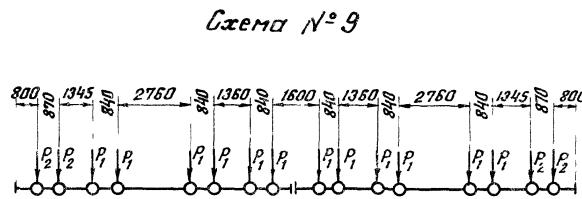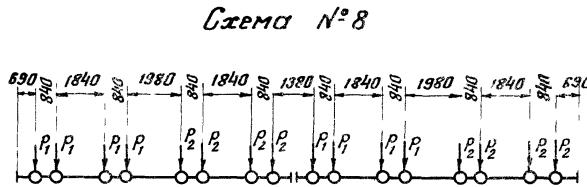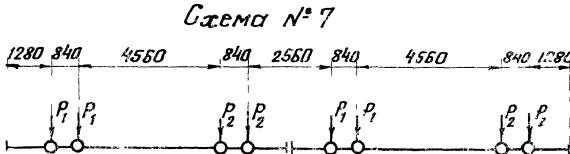


ТА
1986г.

Крановые нагрузки


K3-01-57
Волгоград
Лист
1

9034 10

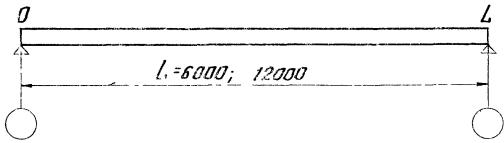

Пролет балки			Тип балки			Пролет балки			Тип балки		
М	Т	М	Балки выпо- няются из нержавеющей стали: $(R=2900 \text{ кг/см}^2)$	Местополо- жение сечения	М	Балки выпо- няются из нержавеющей стали: $(R=2900 \text{ кг/см}^2)$	Местополо- жение сечения	М	Балки выпо- няются из нержавеющей стали: $(R=2900 \text{ кг/см}^2)$	М	
6	22		<i>Средний</i> <i>обычный</i>	<i>Крепление</i> <i>рабочими</i> <i>зубьями</i>	<i>Кр120</i>	$(0 \div 10)L$	ДБ3	ДК17	$(0 \div 10)L$	ДБ17	ДК57
	25					$(0 \div 10)L$	ДБ4	ДК18	$(0 \div 10)L$	ДБ22	ДК59
	28					$(0 \div 10)L$			$(0 \div 10)L$	ДБ22	
	31					$(0 \div 10)L$	ДБ5	ДК15	$(0 \div 10)L$	ДБ23	ДК60
	22					$(0 \div 10)L$	ДБ3	ДК17	$(0 \div 10)L$	ДБ18	ДК58
	28					$(0 \div 10)L$	ДБ4	ДК17	$(0 \div 10)L$	ДБ19	ДК59
	31					$(0 \div 10)L$			$(0 \div 10)L$	ДБ20	
	43					$(0 \div 10)L$	ДБ3	ДК17	$(0 \div 10)L$	ДБ20	ДК60
	16					$7 \div 10)L$			$(0 \div 10)L$	ДБ21	ДК61
	22					$(0 \div 10)L$	ДБ16	ДК58	$(0 \div 10)L$		
12	25		<i>Средний</i> <i>обивка</i>	<i>Кр120</i>	<i>Крепление</i> <i>рабочими</i> <i>зубьями</i>	$(0 \div 10)L$	ДБ17	ДК57	$(0 \div 10)L$		
	16					$(0 \div 10)L$			$(0 \div 10)L$		
	22					$(0 \div 10)L$			$(0 \div 10)L$		
	25					$(0 \div 10)L$			$(0 \div 10)L$		

ГД
1956.Ключ для выбора сечений
пакетов из балок пролетами 6 и 12 м.КЭ-01-57
Выпуск X
Лист 2



Пролет балки	Грузоподъемность крана	Пролет крана	Режим работы кранов	Местоположение сечений	Тип балки		Местоположение сечений	Тип балки	Грузоподъемность крана	Пролет крана	Режим работы кранов	Местоположение сечений	Тип балки	
					M	T	M	T						
24	75/20	16,5 22,5 25,5 28,5 31,5	Средний Обычный	7	$(0,2 \div 0,8)L$	Б30	K65	$(0,2 \div 0,8)L$	Б37	K72	7	Кр100	$(0,2 \div 0,8)L$	Б37
						Б27	K62		Б29	K64				
						Б31	K66		Б38	K73				
						Б27	K62		Б40	K75				
						Б31	K66		Б39	K74				
	100/20	16 22 28 31	Портовая ферма	7	$(0,2 \div 0,8)L$	Б27	K62	$(0,2 \div 0,8)L$	Б40	K76				
						Б33	K67		Б45	K81				
						Б27	K63		Б43	K79				
						Б33	K67		Б46	K82				
						Б27	K63		Б44	K80				
24	125/20	16,5 22,5 25,5 28,5 31,5	Средний Обычный	7	$(0,2 \div 0,8)L$	Б33	K67	$(0,2 \div 0,8)L$	Б46	K82	8	Кр120	$(0,2 \div 0,8)L$	Б46
						Б27	K63		Б44	K80				
						Б35	K69		Б49	K84				
						Б29	K64		Б47	K83				
						Б36	K71		Б49	K84				
	150/30	16 22 28 31	Средний Обычный	8	$(0,2 \div 0,8)L$	Б28	K64	$(0,2 \div 0,8)L$	Б48	K83				
						Б37	K72		Б50	K85				
						Б29	K64		Б48	K83				
						Б37	K72		Б548	K83				
						Б29	K64		Б548	K83				

Примечание: Границы местоположения сечений в ключе даны приближенно. Точные места изменения сечений даны на чертеже общего вида балки (лист 9)

ТА
1966г.

Ключ для выбора сечений подкрановых балок пролетом 24 м




КЭ-01-57
Выпуск V
Лист 3

№ сечений		ДБ 3	ДБ 4	ДБ 5	ДБ 16	ДБ 17	ДБ 18	
Характеристики сечений		Верхний пояс	360×14	360×16	450×16	360×22	400×22	450×22
		Вертикаль	990×10		990×12		1790×14	
		Нижний пояс	360×14	360×12	450×16	360×16	400×18	450×16
Характеристики сечений		F	см ²	199,8	219,6	262,8	387,4	410,6
		J_x	см ⁴	334880	348750	481360	1778840	1974635
		$W_x^{б.п.}$	см ³	6580	7300	9030	20540	22405
		$W_x^{н.п.}$	см ³	6580	6455	9030	18490	20815
		$W_y^{б.п.}$	см ³	300	340	540	475	585
		S	см ³	3750	3985	5090	11760	12830
№ сечений		ДБ 19	ДБ 20	ДБ 21	ДБ 22	ДБ 23		
Характеристики сечений		Верхний пояс	500×20	500×25	500×28	400×22	450×22	
		Вертикаль		1790×14		1790×16		
		Нижний пояс	500×20	500×22	500×25	400×16	450×18	
Характеристики сечений		F	см ²	450,6	485,6	515,6	438,4	466,4
		J_x	см ⁴	2307175	2597580	2851655	1997935	2233470
		$W_x^{б.п.}$	см ³	25215	29135	31820	23045	25330
		$W_x^{н.п.}$	см ³	25215	27475	30120	20790	23550
		$W_y^{б.п.}$	см ³	830	1040	1165	585	740
		S	см ³	14655	16245	17625	13245	14535

Условные обозначения: F — площадь сечения J_x — момент инерции сечения в вертикальной плоскости $W_x^{б.п.}$ — момент сопротивления сечения для верхнего пояса в вертикальной плоскости $W_x^{н.п.}$ — момент сопротивления сечения для нижнего пояса в вертикальной плоскости. $W_y^{б.п.}$ — момент сопротивления верхнего пояса в горизонтальной плоскости. S — статический момент полусечения относительно нейтральной оси.

- Балки выполняются из низколегированной стали с расчетным сопротивлением $R=2900 \text{ кг/см}^2$.
- Данные для заказа балок на поточном линии завода им. Бобушико приведены на листе № 30 настоящего выпуска.

ГД
1966г.Сортамент сечений подкрепленных балок —
двустворы с поясами одинаковой ширины
и высотой стенки до 1790мм.КЭ-01-57
Выпуск 1
Лист 4

НН сечений		Б27	Б28	Б29	Б30	Б31	Б33	Б35	Б36	Б37	Б38
	Верхний пояс	400×25	400×28	450×30	450×25	500×25	500×25	560×30	630×28	670×30	750×30
	Вертикаль						3200 × 14				
	Нижний пояс	360×14	360×16	360×14	380×20	450×22	480×22	560×22	530×28	630×25	600×30
	F см²	598,4	617,6	633,4	636,5	672,0	703,6	739,2	772,8	806,5	853,0
	J_x см⁴	7617005	8104080	8349130	8663330	9615155	10390650	11330400	12257535	13098830	14324300
	W_x^{б.п.} см³	51090	54560	59060	55540	61540	68225	73980	78100	84925	92710
	W_x^{н.п.} см³	43575	46080	45815	50580	57075	60270	65855	72880	76485	83520
	W_y^{б.п.} см³	670	745	1015	840	1040	1500	1570	1850	2245	2810
	S см³	29825	31345	32285	33000	35920	38385	41280	44070	46710	50480
НН сечений		Б39	Б40	Б43	Б44	Б45	Б46	Б47	Б48	Б49	Б50
	Верхний пояс	800×30	420×30	360×30	380×32	600×30	630×32	420×32	500×32	750×32	800×32
	Вертикаль	3200×14	3200×16			3600 × 14				3800 × 16	
	Нижний пояс	630×30	360×20	360×14	400×16	600×22	630×25	420×20	500×20	630×30	670×30
	F см²	877,0	710,0	682,4	689,6	816,0	863,1	794,4	838,0	1005,0	1033,0
	J_x см⁴	14934865	9419735	10480375	11385250	15607900	17190470	13298425	14629890	20276040	21187740
	W_x^{б.п.} см³	97225	62480	62715	67785	90605	98875	77490	86010	116550	122110
	W_x^{н.п.} см³	86635	54000	53135	57840	80895	89610	68695	74980	105480	109980
	W_y^{б.п.} см³	3200	880	650	770	1800	2120	940	1335	3000	3420
	S см³	52385	35240	36750	39230	50790	55120	45545	49240	64700	67215

Условные обозначения:**F** – площадь сечения**J_x** – момент инерции сечения в вертикальной плоскости.**W_x^{б.п.}** – момент сопротивления для верхнего пояса в вертикальной плоскости.**W_x^{н.п.}** – момент сопротивления для нижнего пояса в вертикальной плоскости.**W_y^{б.п.}** – момент сопротивления верхнего пояса в горизонтальной плоскости.**S** – статический момент полусечения относительно нейтральной оси.Примечание:Балки выполняются из низколегированной стали с расчетным сопротивлением $R=2900 \text{ кг}/\text{см}^2$.

№ сечений		ДК16	ДК17	ДК18	ДК56	ДК57	ДК58	ДК59	ДК60	ДК61	К62	К63	К64	К65	К66	К67
	Верхний пояс	360×14	360×14	360×16	360×22	400×22	450×22	450×22	500×25	500×28	400×22	400×25	420×28	500×22	560×22	560×25
	Вертикаль	990×12	990×14	990×16		1790×14			1790×16				3200×14			
	Нейтральный пояс	360×14	360×14	360×12	360×15	400×18	450×18	450×18	500×20	500×22	360×16	360×14	350×16	450×18	480×22	530×22
	F см ²	213,6	239,4	259,2	382,4	410,6	430,6	466,4	511,4	535,4	533,6	598,4	623,2	633,0	675,8	704,6
	J_x см ⁴	351050	367220	381465	1778840	1974635	2137395	2293470	2602895	2810225	1555485	1617005	18224190	18740390	19749150	10468900
	$W_x^{B.p.}$ см ³	6725	7015	7710	19975	21815	23735	24650	29095	31625	47130	49200	53980	54445	59605	64580
	$W_x^{N.p.}$ см ³	6725	7015	6955	17975	20265	21930	22925	26535	28465	42700	41955	44855	49870	56625	60575
	$W_y^{B.p.}$ см ³	302	302	346	475	587	742	742	1040	1170	587	670	824	917	1150	1305
	S см ³	4000	4245	4475	11760	12830	13730	14535	16565	17695	29560	29825	31750	33220	36320	38580
№ сечений		K69	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	
	Верхний пояс	600×28	630×28	710×28	710×30	800×32	420×30	450×32	360×30	380×32	600×30	630×32	480×32	800×32	800×32	
	Вертикаль				3200×14				3200×16			3800×14		3600×16	3600×18	
	Нейтральный пояс	600×22	600×25	600×28	710×28	630×32	360×20	450×18	360×14	400×16	600×22	630×25	480×18	600×32	750×25	
	F см ²	748,0	774,4	814,8	859,8	905,6	710,0	737,0	662,4	689,6	816,0	863,1	816,0	1024,0	1091,5	
	J_x см ⁴	11579400	12294630	13347730	14350950	15687620	9413735	10284380	10480390	11385250	15607900	17892470	13929410	20833280	21457300	
	$W_x^{B.p.}$ см ³	72785	76215	83215	88685	100385	60385	65420	60880	65420	82170	98470	98145	118810	121870	
	$W_x^{N.p.}$ см ³	66380	71335	77220	85940	88145	52155	55605	51100	55805	78785	87405	68440	104910	107940	
	$W_y^{B.p.}$ см ³	1880	1850	2350	2520	3420	880	1080	648	771	1800	2120	2830	34680	3420	
	S см ³	42010	44200	47455	51150	54890	36240	38350	36750	39230	50790	55120	47960	66330	69130	

Условные обозначения:

F - площадь сечения

J_x - момент инерции сечения в вертикальной плоскости.

$W_x^{B.p.}$ - момент сопротивления сечения для верхнего пояса в вертикальной плоскости.

$W_x^{N.p.}$ - момент сопротивления сечения для нейтрального пояса в вертикальной плоскости

$W_y^{B.p.}$ - момент сопротивления верхнего пояса в горизонтальной плоскости.

S - статический момент полусечени от нейтральной оси до нейтральной оси.

Примечания:

1. Пояса блоков выполнены из никелевого гибированной стали с равномерным сопротивлением $R=2900 \text{ кг/м}^2$.

2. Стены блоков выполнены из стали марки „Сталь 3“.





3. Моменты сопротивления сечения в вертикальной плоскости вычислены с учетом развития пластичных деформаций в участках стены, прилегающих к поясам.

ТД
1966г.


Сортамент сечений
подкрановых блоков из 2^х марок стали.

КЭ-01-57 Балтик	Лист	6
--------------------	------	---

Балка средняя

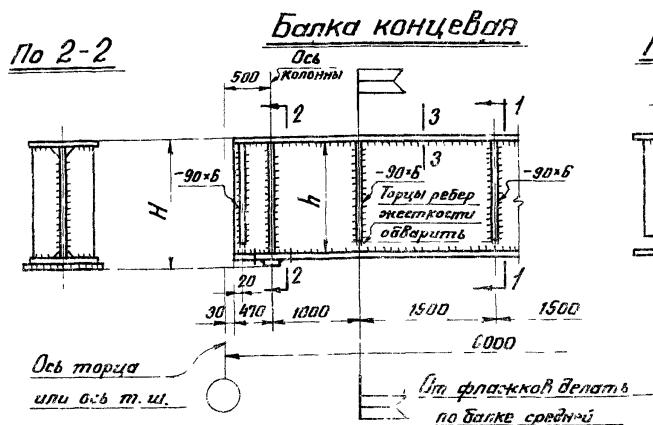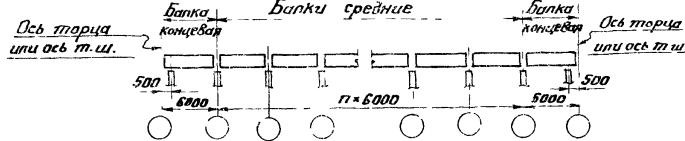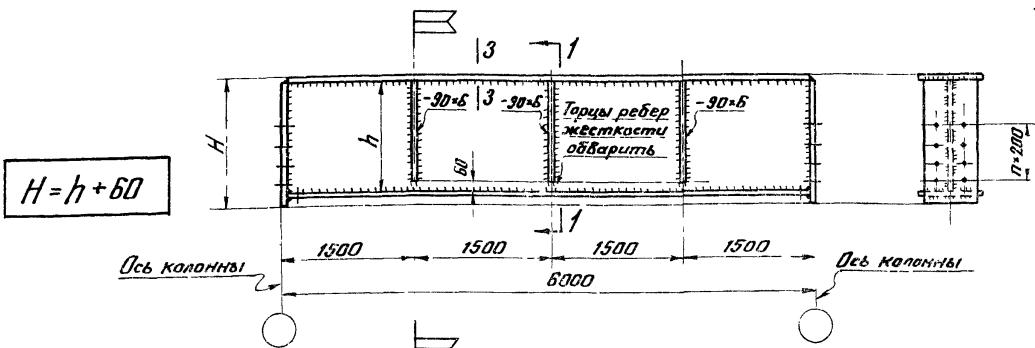

По 3-3
см. примечания п. 2.

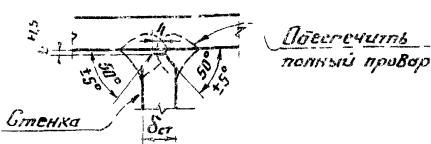


- Примечания:
- Условия поставки стали и типы электроразводов приведены в разделе IV пояснительной записки.
 - В верхних поясных швах должен быть обеспечен полный провар стенки. Для этого при толщине стенки „ $δ_{ст}$ “ более 12 мм производится ее обработка по разрезу З-З.
 - Указания по назначению толщин поясных швов приведены в разделе IV пояснительной записки.
 - Детали приварки, обработки опорных ребер и разбивка отверстий в них на листе 10.
 - Швы опорных ребер назначаются по расчету (усиления на листе 27), для остальных ребер $h_{шва} = 6$ мм.
 - Сечения опорных ребер на листе 28.
 - Ребра жесткости выполняются из стали марки „Сталь 3“.
 - В случае изготовления из монтажа балок блоками, т.е. совместно с торнозыгами устройствами, при разработке чертежей КМД в ребрах жесткости предусмотреть отверстия для временных транспортировочных и монтажных связей.

ТД
1966г.



Общий вид подкрепленной балки
пролетом 6м.

КЭ-01-57
Выпуск V
Лист 7

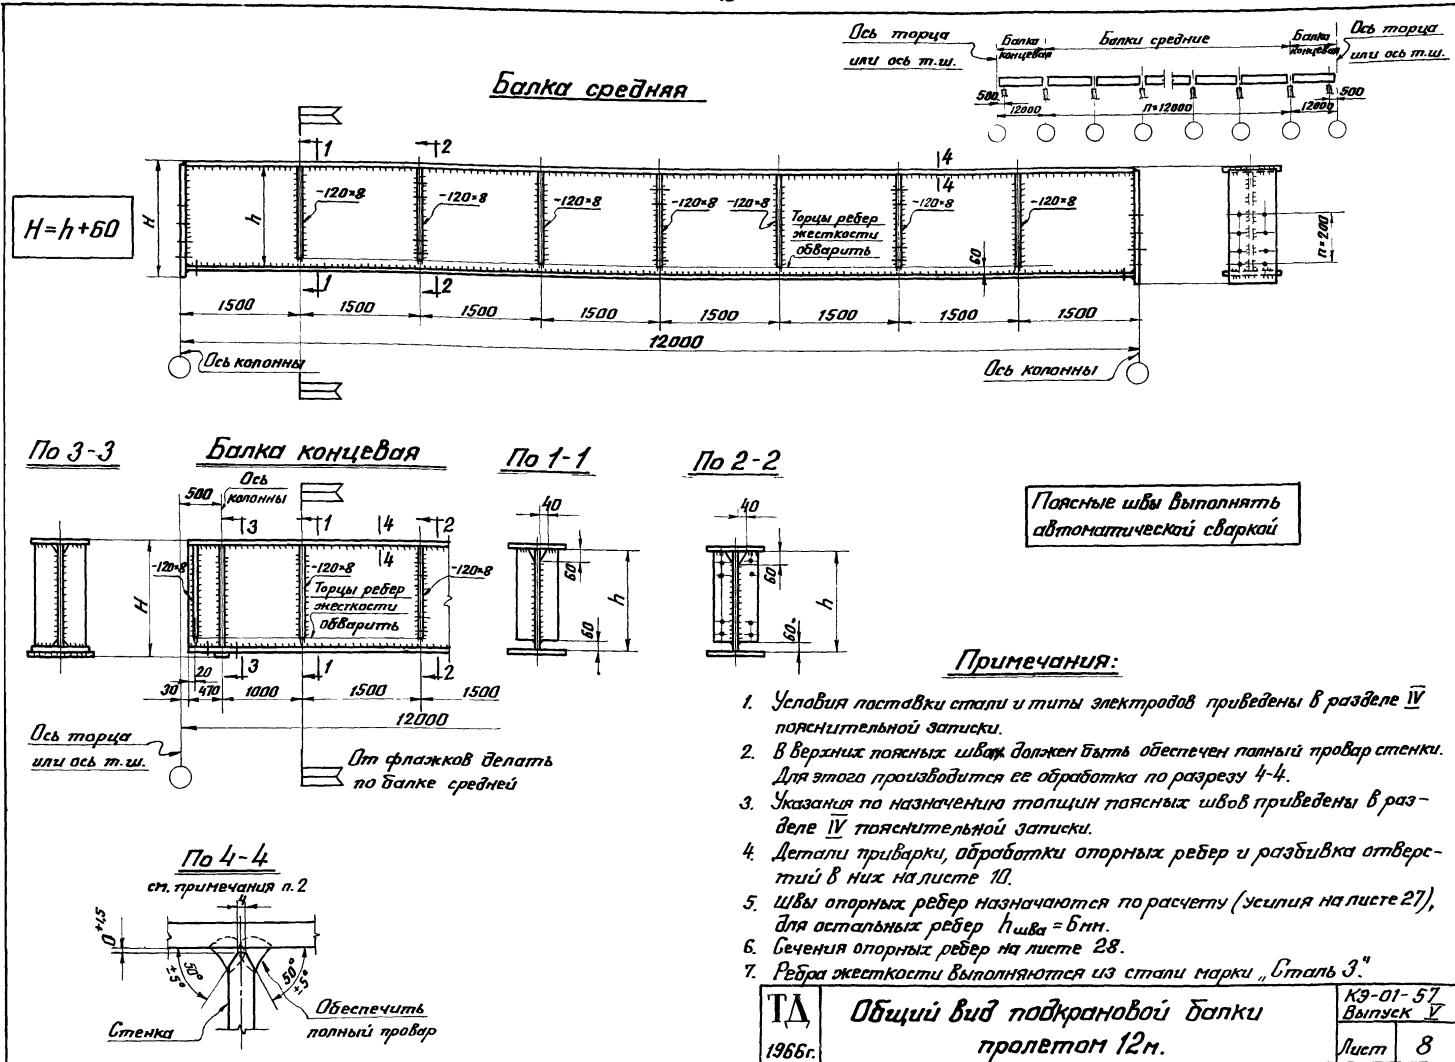


Поясные швы выполнять
автоматической сваркой


Балка средняя

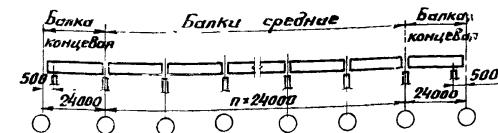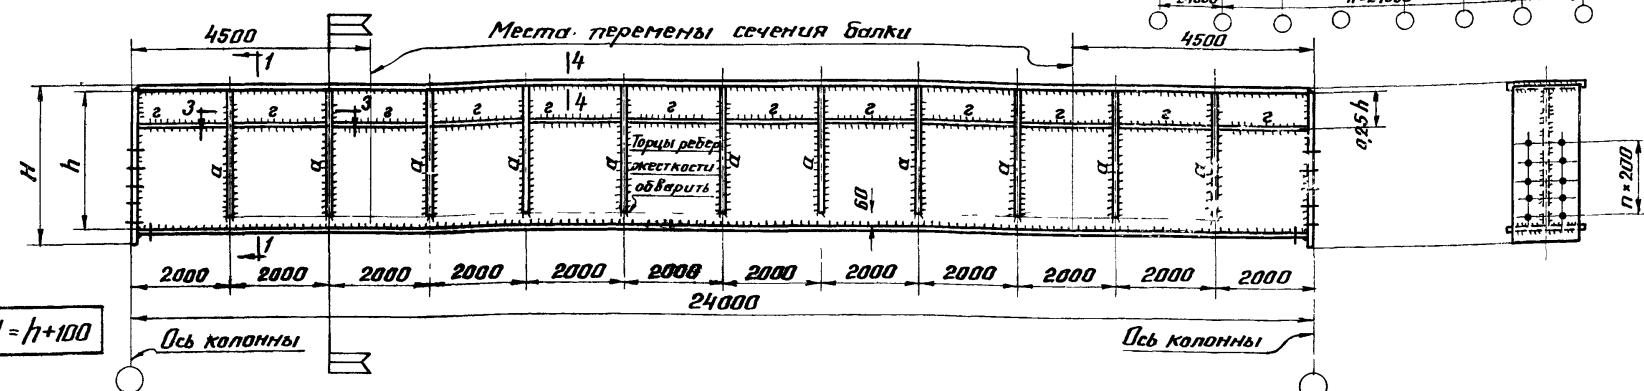

По 2-2

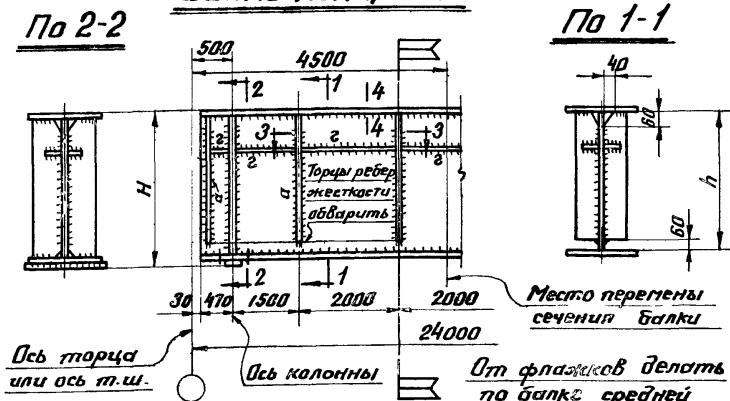

По 1-1



По 3-3




Таблица сечений ребер жесткости "α" и "γ"
(Материал - сталь марки "Сталь3")


Высота стенки балки h (мм)	Сечения	
	Ребро "α"	Ребро "γ"
3200; 3600	-180x12	-160x12

Примечания:

- Условия поставки стали и типы электротягов приведены в разделе IV пояснительной записки.
- В верхних поясных швах должен быть обеспечен полный провар стенки. Для этого производится ее обработка по разрезу 4-4.
- Указания по назначению толщин поясных швов приведены в разделе IV пояснительной записки.
- Детали приварки, обработка опорных ребер и разбивка отверстий в них на листе 10.
- Швы опорных ребер назначаются по расчету (успока на листе 27), для осталенных ребер $h_{шва} = b_{шва}$.
- Сечения опорных ребер на листе 28.

По 4-4


см. примечания п. 2.

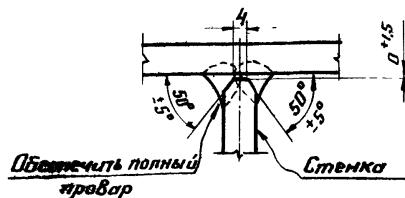

ГЛ
избр.


Общий вид подкрановой балки
пролетом 24 м.

КЭ-01-57
Выпуск 1
Лист 9

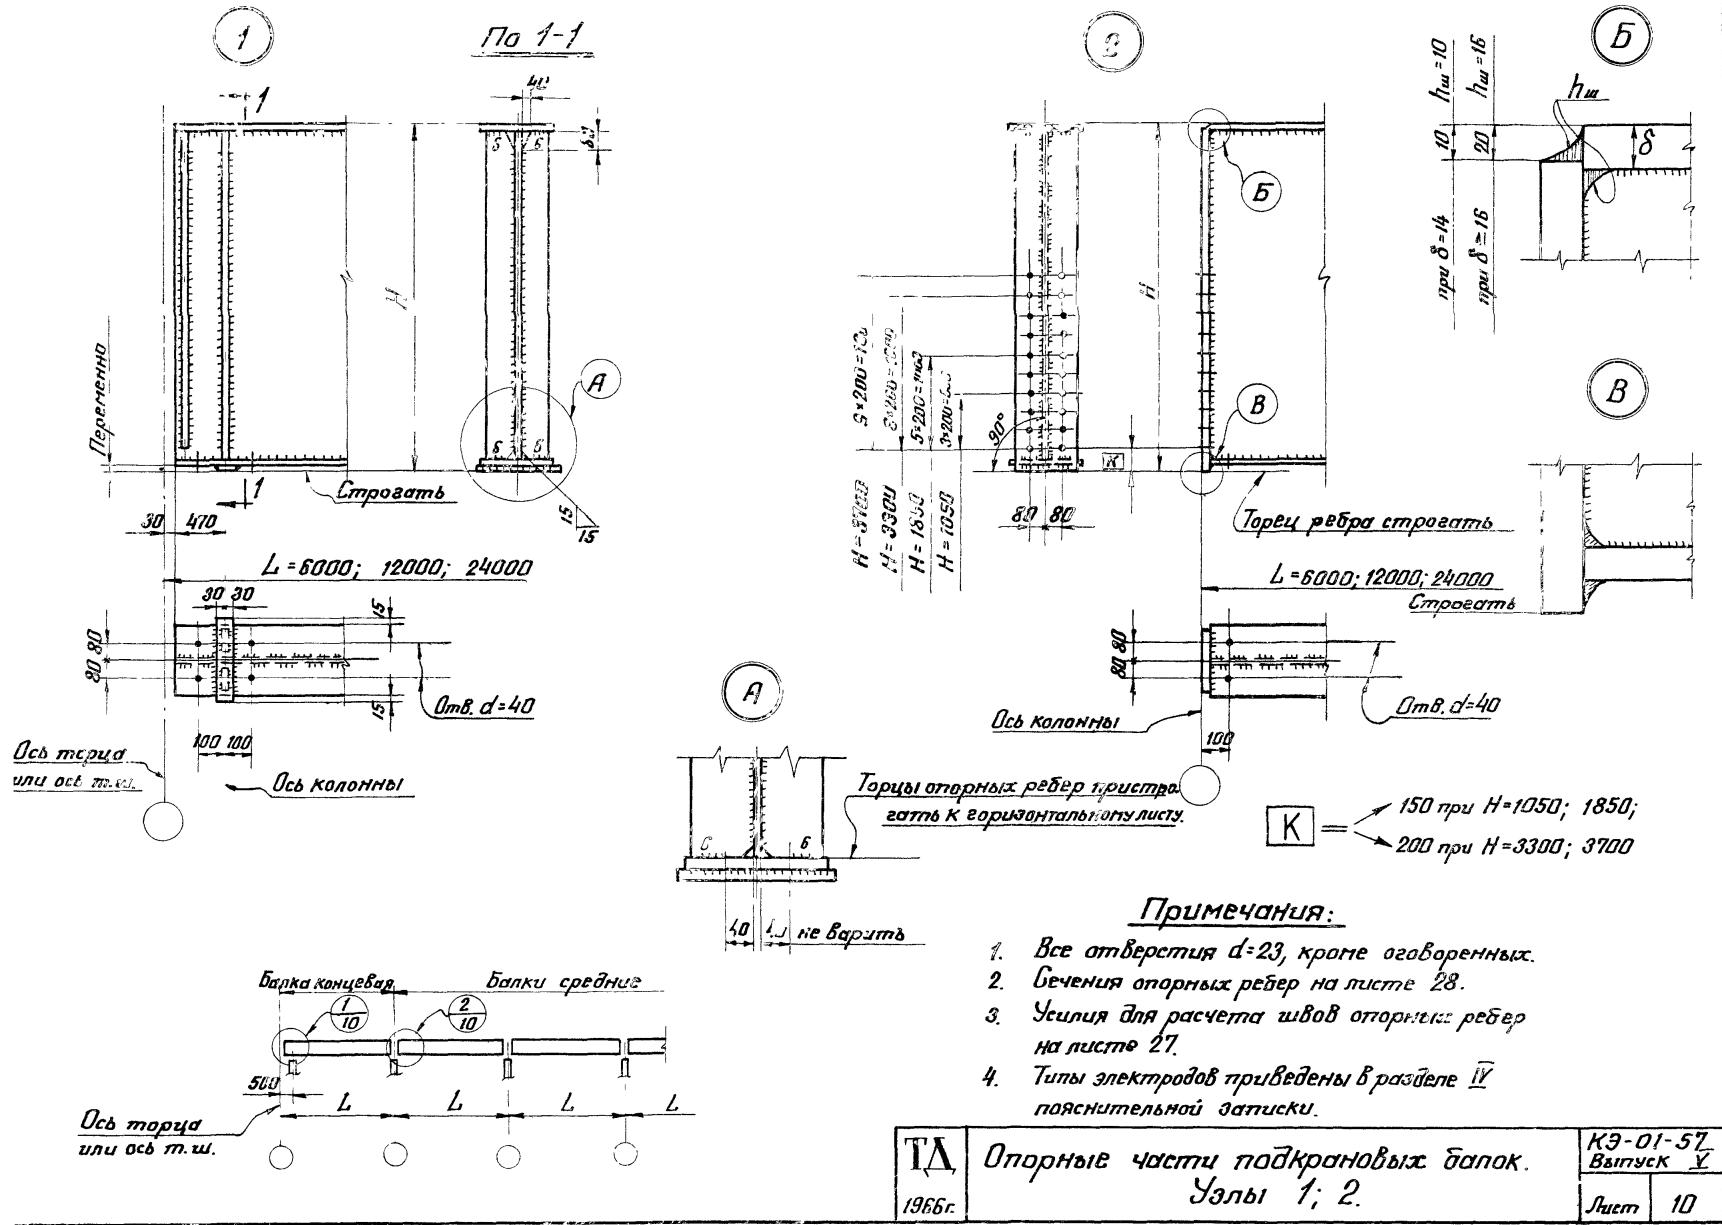


9034 19

Опорение балок на рядовую колонну

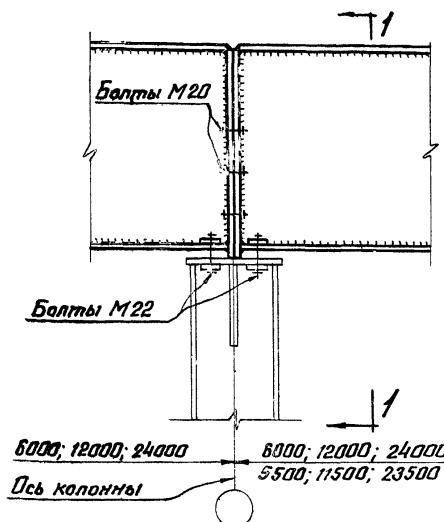


По 1-1

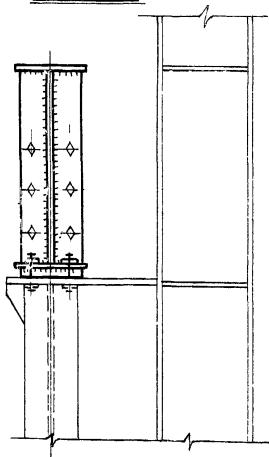


Опорение балок на торцевую или температурную колонну.

По 3-3

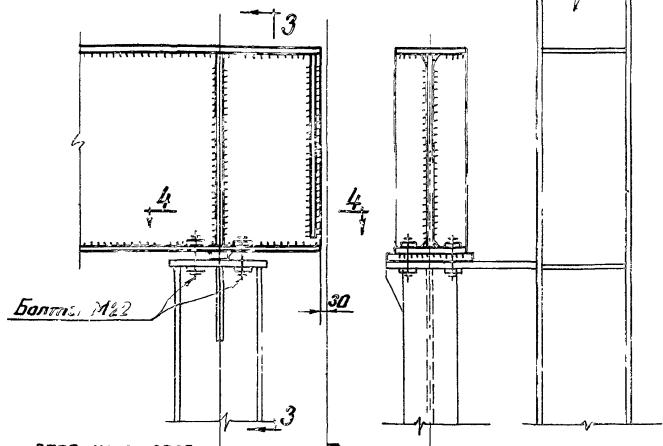

Опорение балок на колонну в связевой панели

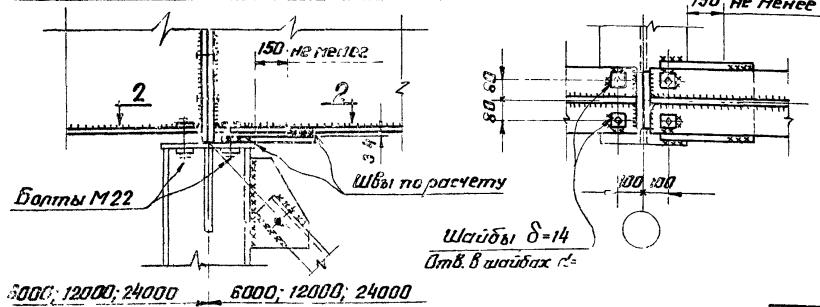

По 2-2

Примечание:


- Крепление верхнего пояса подкрановой балки к колонне условно не показано.

Крайние
Пролет 12м


тормозные

фермы
Пролет 6м

а) Со стойкой фахверка.

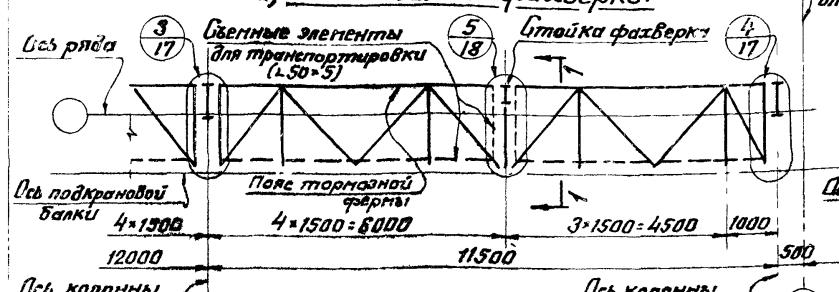

б) Без стойки фахверка

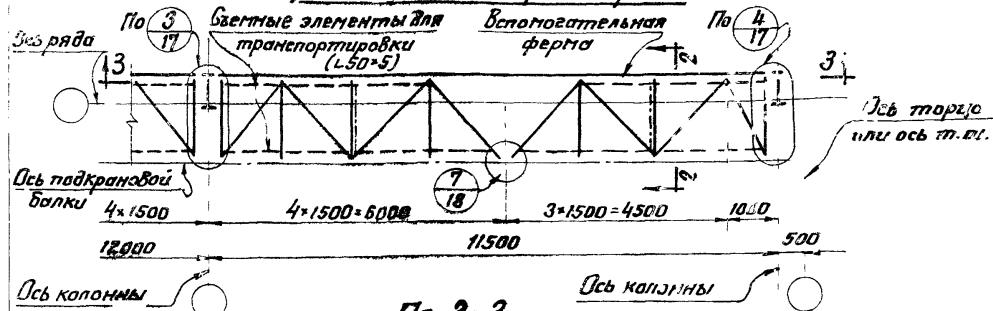

По 3-3

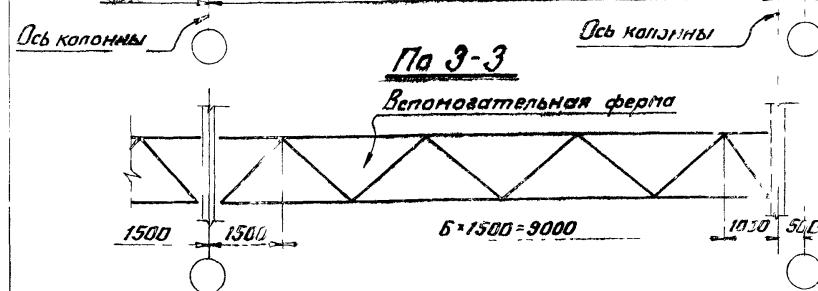


Таблица сечений и усилий в элементах вспомогательной фермы

Высота фермы	Элементы фермы	Грузоподъемность крана (т)			
		100/20	125/20	150/30	200/30
Верхний пояс	Сечение	L 11,5x9	L 12,8x9	L 14,0x9	L 16,0x9
	Усилие	-163	-18,9	-19,9	-24,8
Нижний пояс	Сечение	L 100x6,5-крепить на усиление 3т			
	Раскосы/Бечевение				


Таблица сечений и усилий в поясах тормозной фермы

размер	Балка пролетом 6м		Балка пролетом 12м	
	Сечение	Усилие	Сечение	Усилие
100/20	С 18	-4,80	С 22	-14,9
125/20	С 18	-3,75	С 22	-17,5
150/30	С 18	-5,02	С 22	-18,5
200/30	-	-	С 24	-23,4


ТА
1966г.

Схемы тормозных ферм пролетами
6 и 12м по крайним рядам колонн.

КЭ-Д: Выпуск	Лист	12
-----------------	------	----

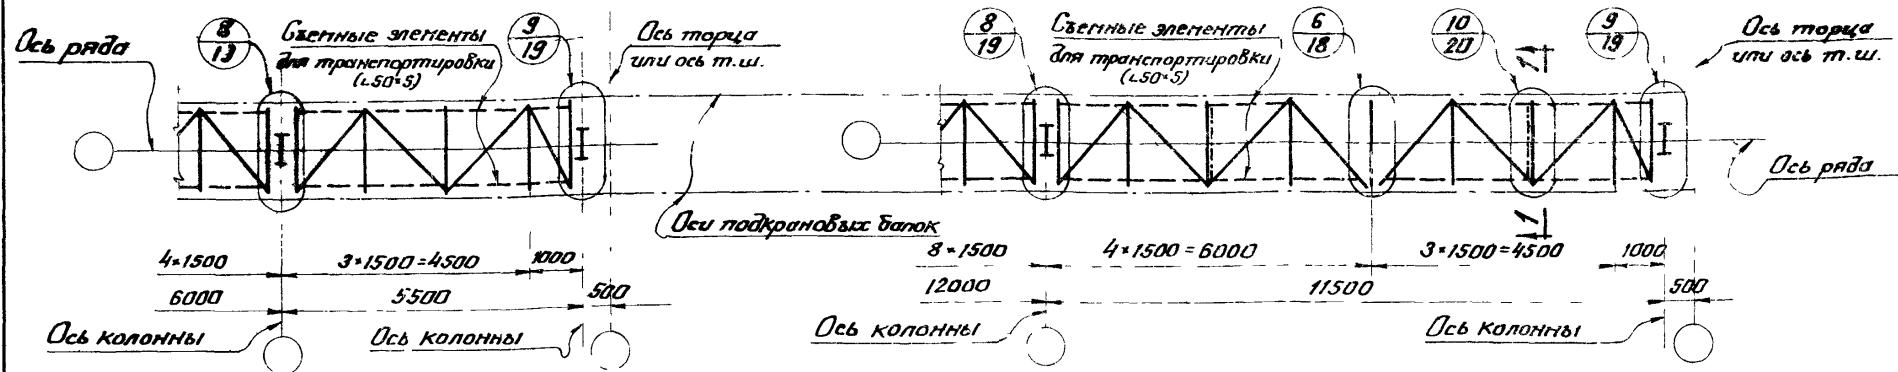


Вариант II (см. примечание п.3)

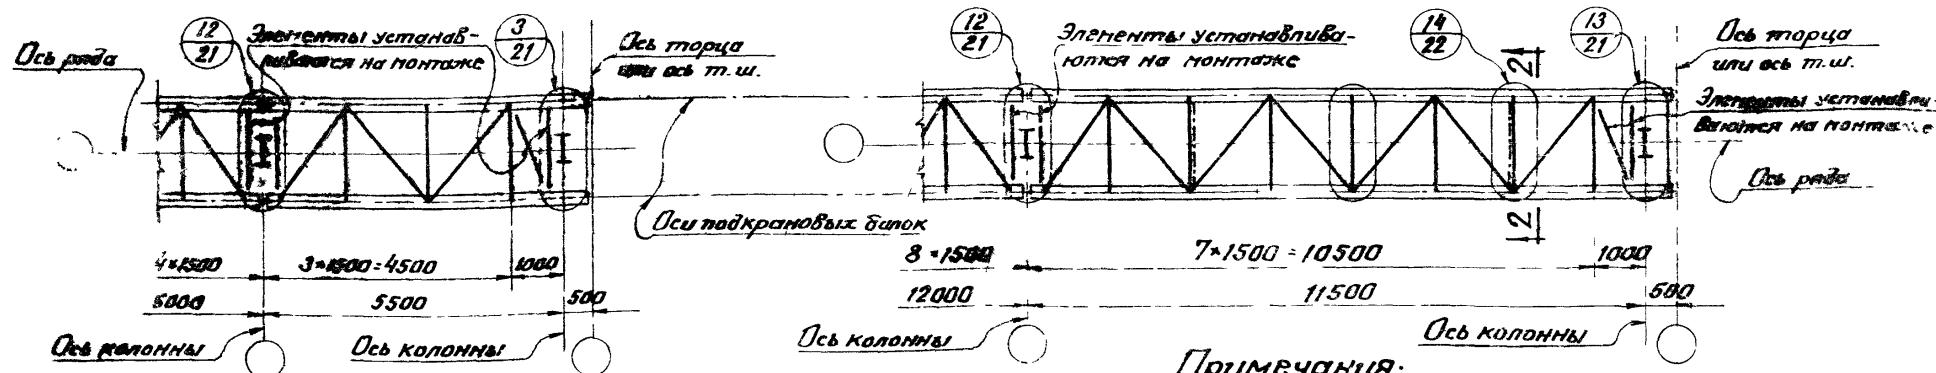


No 1-1

Специальные элементы для транспортировки (450-5)



Вертикальная связь

No 2-2



Вертикальная связь

1. Характеристики стапи и электродов приведены в разделе IV пояснительной записки.
 2. Сечения и усилия для элементов тормозных ферм на листе 15. Минимальные расчетные усилия для крепления элементов принимать 50 т.
 3. Вариант II предусмотрен для случая изготовления и монтажа блоков блоками, т.е. совместно с тормозными фермами и связями.
 4. Все листовые детали $\delta=8$ мм, кроме оговоренных.

Gixer

19665


Схемы тормозных ферм пролетом 6 и 12 м по средним рядам колонн.

КЭ-01-57
Выпуск Y


Num 13

Крайние тормозные фермы


а) Стойки фахверка через 6 м

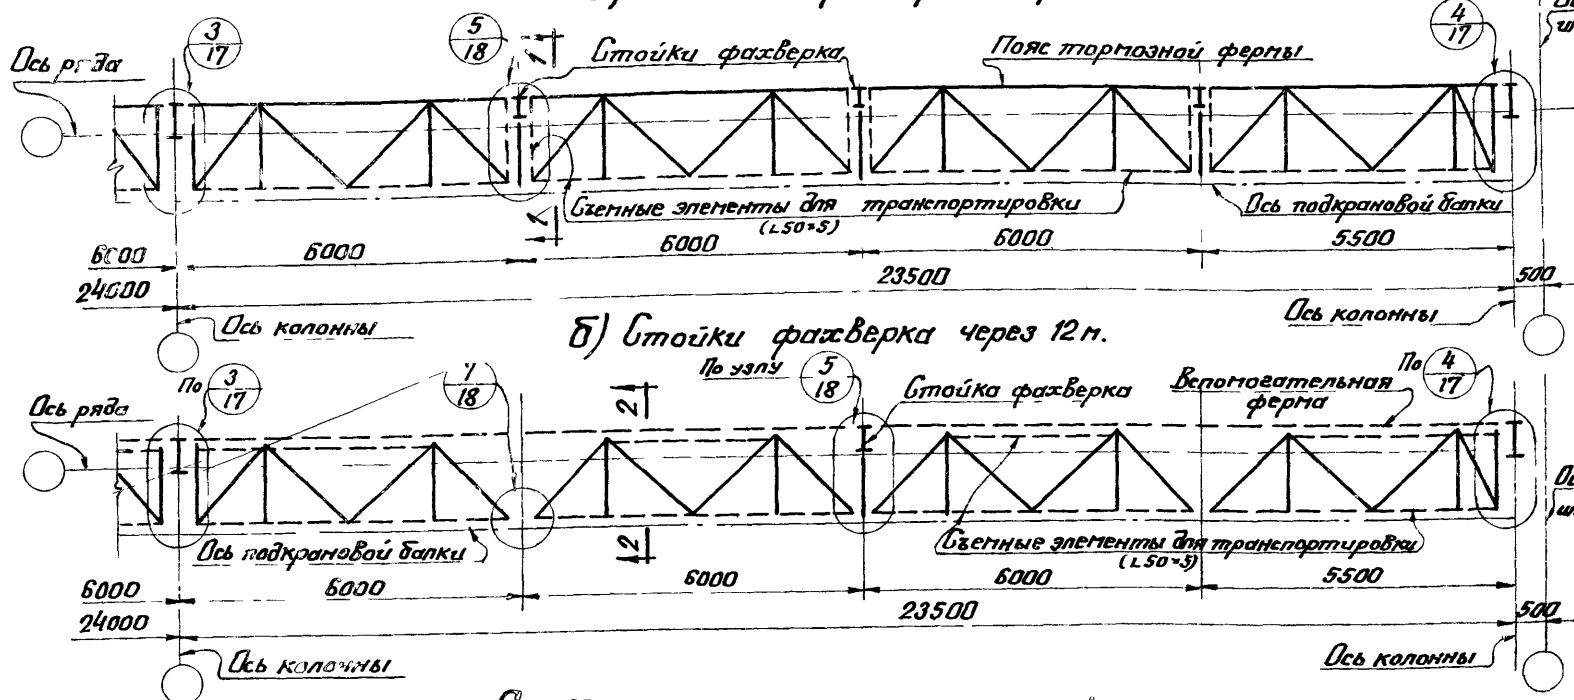

По 1-1

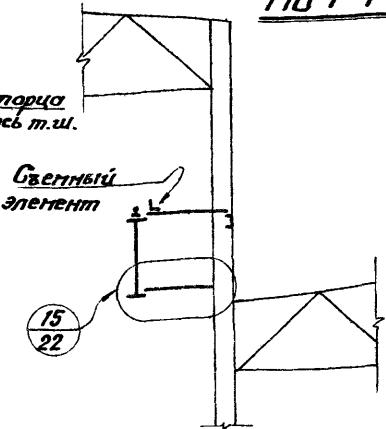


б) Стойки фахверка через 12 м.

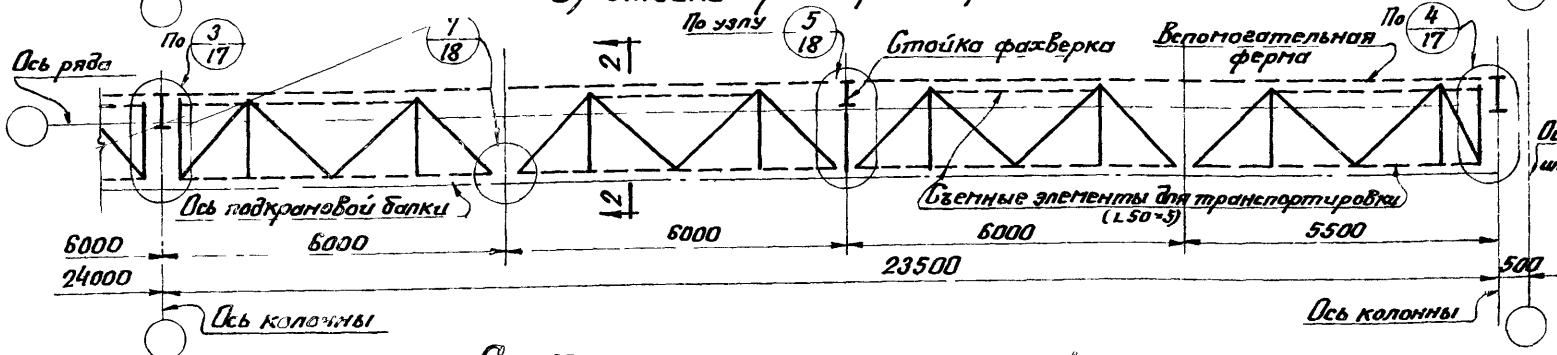


По 2-2

По 3-3

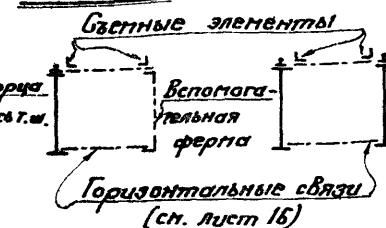

Средняя тормозная ферма

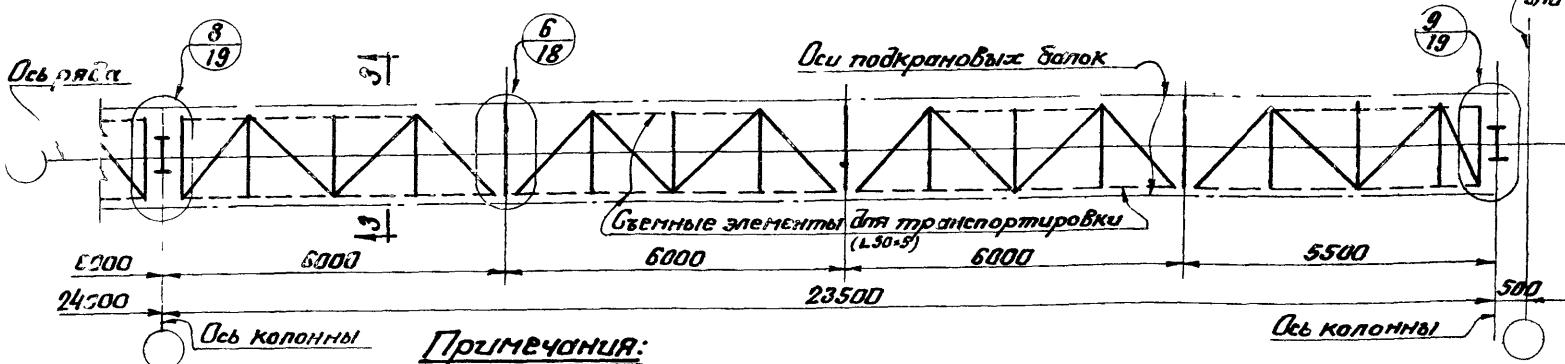

Ось торца
или ось т.ш.

Таблица усилий в верхних поясах тормозных и вспомогательных ферм крайнего ряда от торкотожения кранов

размер подъемного крана	Усилие N
75/20	33,9
100/20	42,7
125/20	50,5
150/30	57,9
200/30	72,9

Примечания:




- Характеристики стали и электрородов приведены в разделе IV пояснительной записки.
- Сечения и усилия для элементов решетки тормозных ферм на листе 15.
- Сечения верхнего пояса вспомогательной фермы и пояса тормозной фермы определяются индивидуально.
- Минимальное расчетное усилие для крепления элементов тормозных и вспомогательных ферм принимать 5т.
- Все листовые детали $\delta = 8$ мм, кроме обвязенных.

ТА
1968 г.

Схемы тормозных ферм пролетом 24 м.

КЭ-01-57
Выпуск 1
Лист 14

9034 23

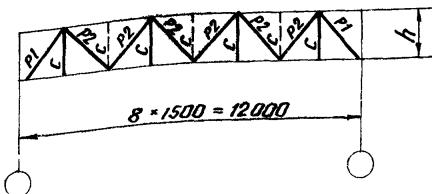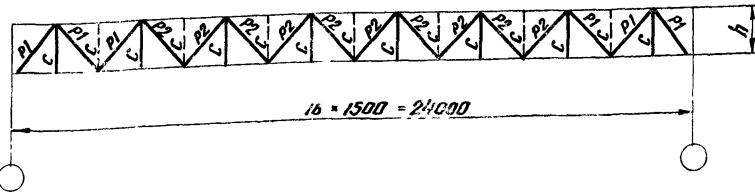$L = 6M$  $L = 12M$  $L = 24M$ 

Высота фермы $h(m)$	Наимено- вание эле- ментов	Грузоподъемность крана (т)	75/ 20			100/ 20			125/ 20 Схема 9			125/ 20 Схема 7			150/ 30			200/ 30									
			Пролет балки (м)	6	12	24	6	12	24	5,5	110×5,5	125×8	100×7	125×9	12	24	12	24									
1,25 - 1,50	P1	Сечение	L 100×6,5	L 80×5,5	L 100×6,5	L 110×7	L 80×5,5	L 100×5,5	L 110×8	L 5,5	L 110×5,5	L 125×8	L 100×7	L 125×9	- 1,8	- 19,5	- 13,8	- 24,6									
		Усилие	- 11,9	- 5,3	- 10,0	- 15,1	- 4,0	- 11,8	- 17,7																		
	P2	Сечение	L 90×6	80×5,5	L 90×6	L 100×6,5	L 80×5,5	L 90×5	L 100×7	L 80×5,5	L 90×6	L 100×7	L 90×7	L 110×8	- 2,3	- 8,2	- 12,8	10,3	- 16,1								
		Усилие	- 8,3	- 2,9	- 7,7	- 10,5	- 1,9	- 9,1	- 12,4																		
1,75 - 2,00	S	Сечение							L 83×5							- 2,47		- 3,11									
		Усилие	- 2,44		- 3,08		- 1,83		- 3,63																		
	P1	Сечение	L 100×7	L 100×6,5	L 100×6,5	L 110×8	L 100×6,5	L 100×6,5	L 125×8	L 100×6,5	L 100×6,5	L 125×8	L 100×8	L 125×9	- 10,6	- 4,2	- 8,0	- 13,4	- 9,6	- 15,7	- 4,2	- 8,8	- 17,3	- 11,1	- 21,8		
		Усилие	- 10,6	- 4,2	- 8,0	- 13,4	-																				
	P2	Сечение	L 100×6,5	L 100×6,5	L 100×6,5	L 100×6,5	L 100×6,5	L 100×6,5	L 110×7	L 100×6,5	L 100×6,5	L 110×7	L 100×6,5	L 110×7	L 100×6,5	- 7,4	- 2,3	- 6,2	- 9,32	-	- 7,3	- 11,0	- 1,8	- 6,5	- 11,4	- 8,2	- 14,3
		Усилие	- 7,4	- 2,3	- 6,2	- 9,32	-			L 75×5																	
	S	Сечение														- 2,44	- 3,08	- 1,83	- 3,63	- 2,47					- 3,11		
		Усилие	- 2,44		- 3,08		- 1,83		- 3,63																		

Примечания:



- Элементы, изображенные на схеме пунктирной линией, обязательны только в тормозных фермах подкрановых балок по среднему ряду.
- Схемы тормозных ферм на листах 12-14.



Приложение к сечениям и усилиям для элементов тормозных ферм



KZ-01-57
Вариант Y
Лист 15

Связи по крайнему ряду

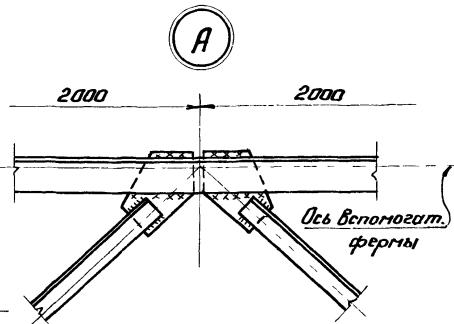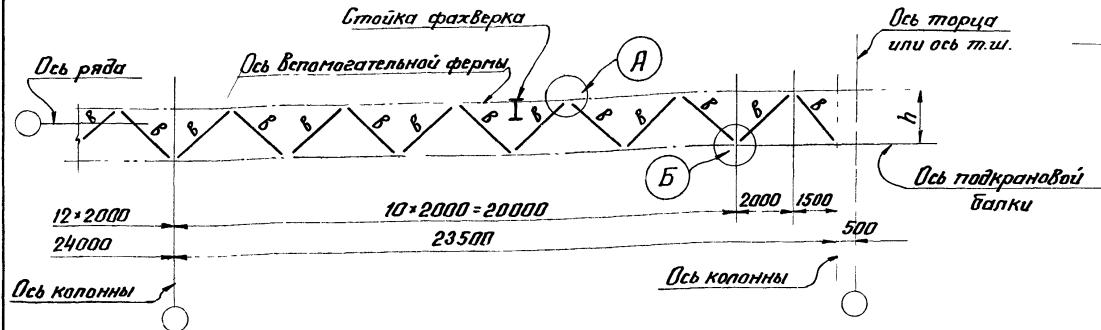

Б

Связи по среднему ряду

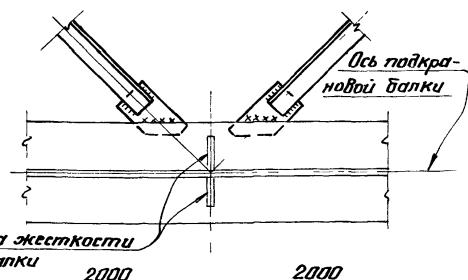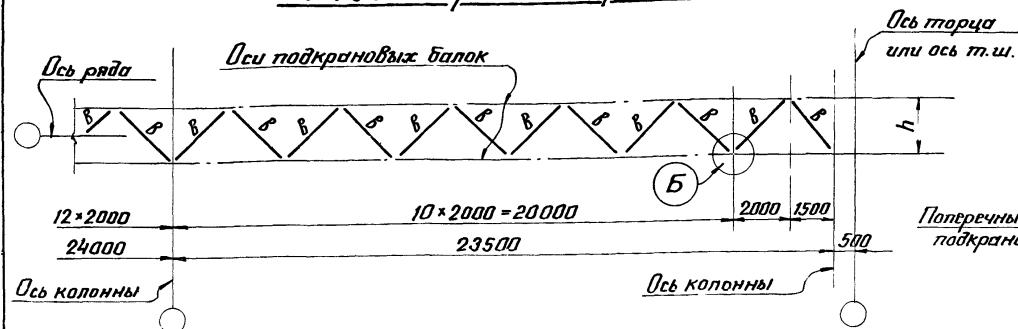

Примечания:

- Характеристики стали и электродов приведены в разделе II пояснительной записки.
- При наличии по крайнему ряду стоек фахверка через 8м развязка нижнего пояса балки осуществляется по узлу 15 на листе 22.
- Связи по нижним поясам возможны перевозить и монтировать в виде ферм со съемными элементами для транспортировки (по типу тормозных ферм по верхним поясам подкрановых балок).



ТА
1966г.

Таблица сечений связей „В“

<i>h (м)</i>	Сечение
1,25 - 1,50	L 90x6
1,75 - 2,00	L 100x6,5

Схемы и сечения горизонтальных связей по нижним поясам подкрановых балок пролетом 24м.

КЭ-01-57
Выпуск У
Лист 16

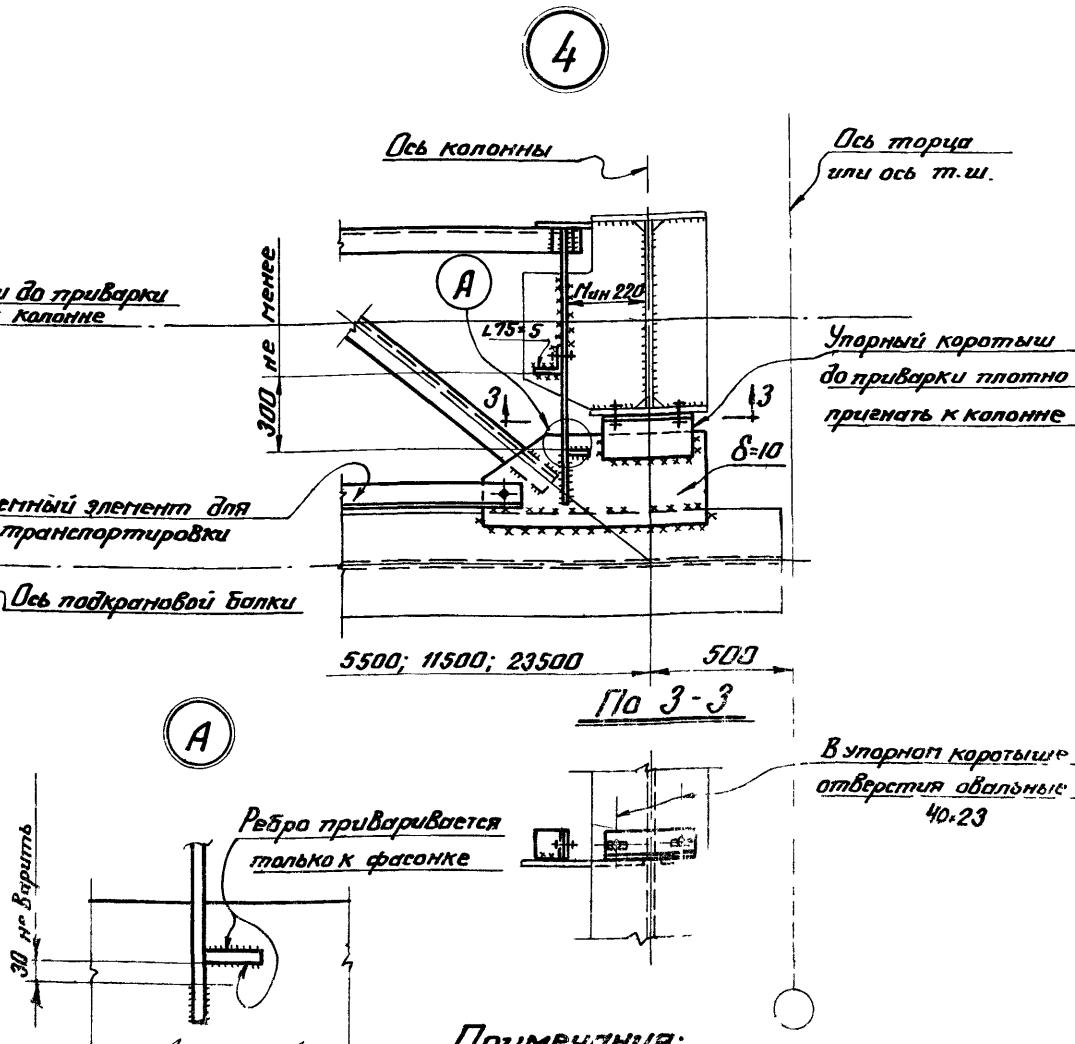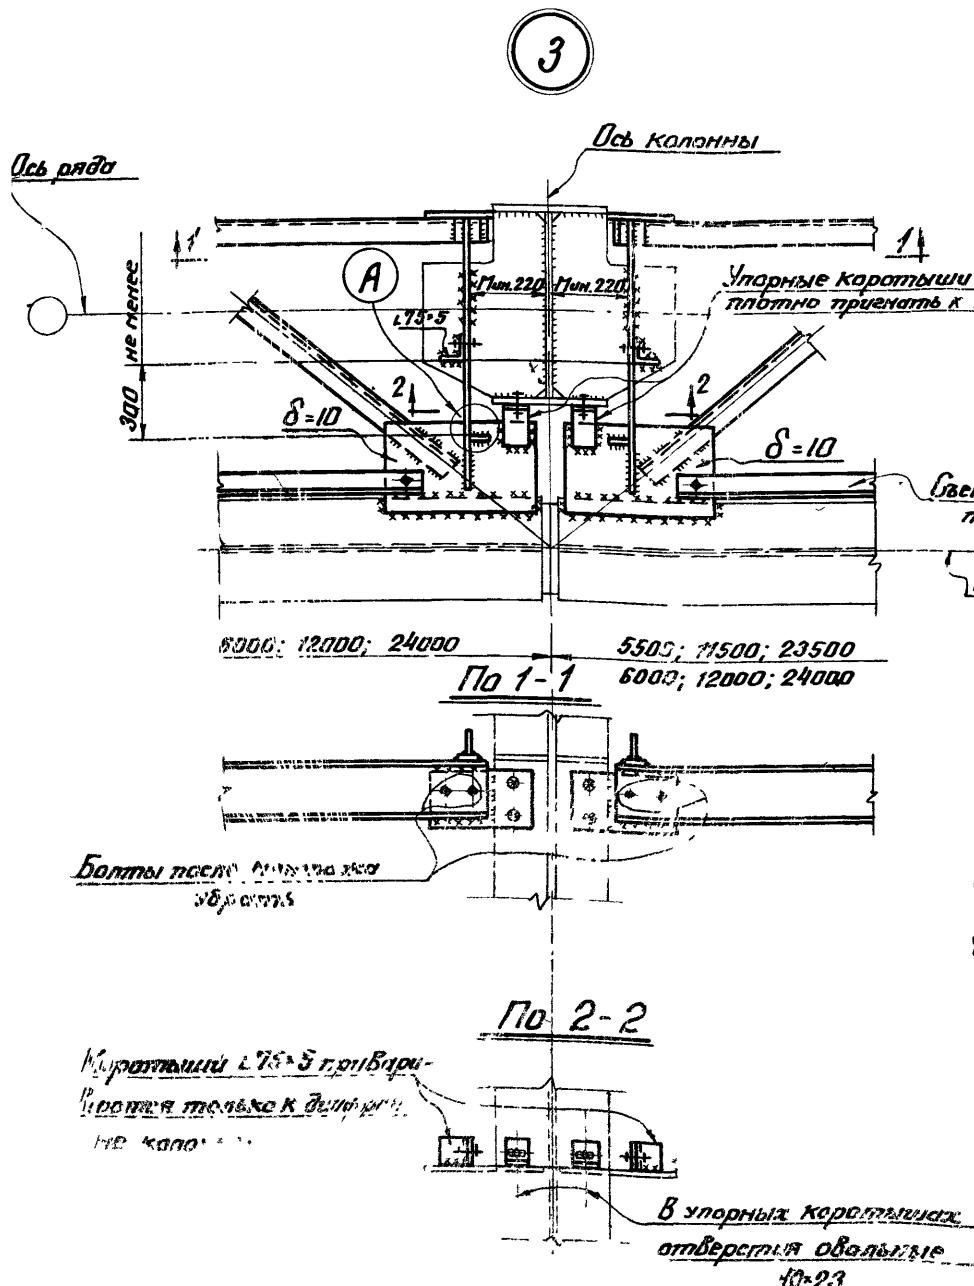


Примечания:

1. Схемы тормозных ферм и маркировка узлов из листах 12, 14.
2. Сечения и усилия для элементов тормозных ферм на листе 15.
3. Успехи для расчета швов крепления балок к колоннам на листе 26.
4. Указания по назначению типов электродов приведены в разделе Упомянутой записки.
5. Все отверстия $d=23$ мм под болты М20, кроме оговариваемых.

ГД

Узлы тормозных ферм З и 4.

Чз-01-57
Выпуск 1
Лист 17

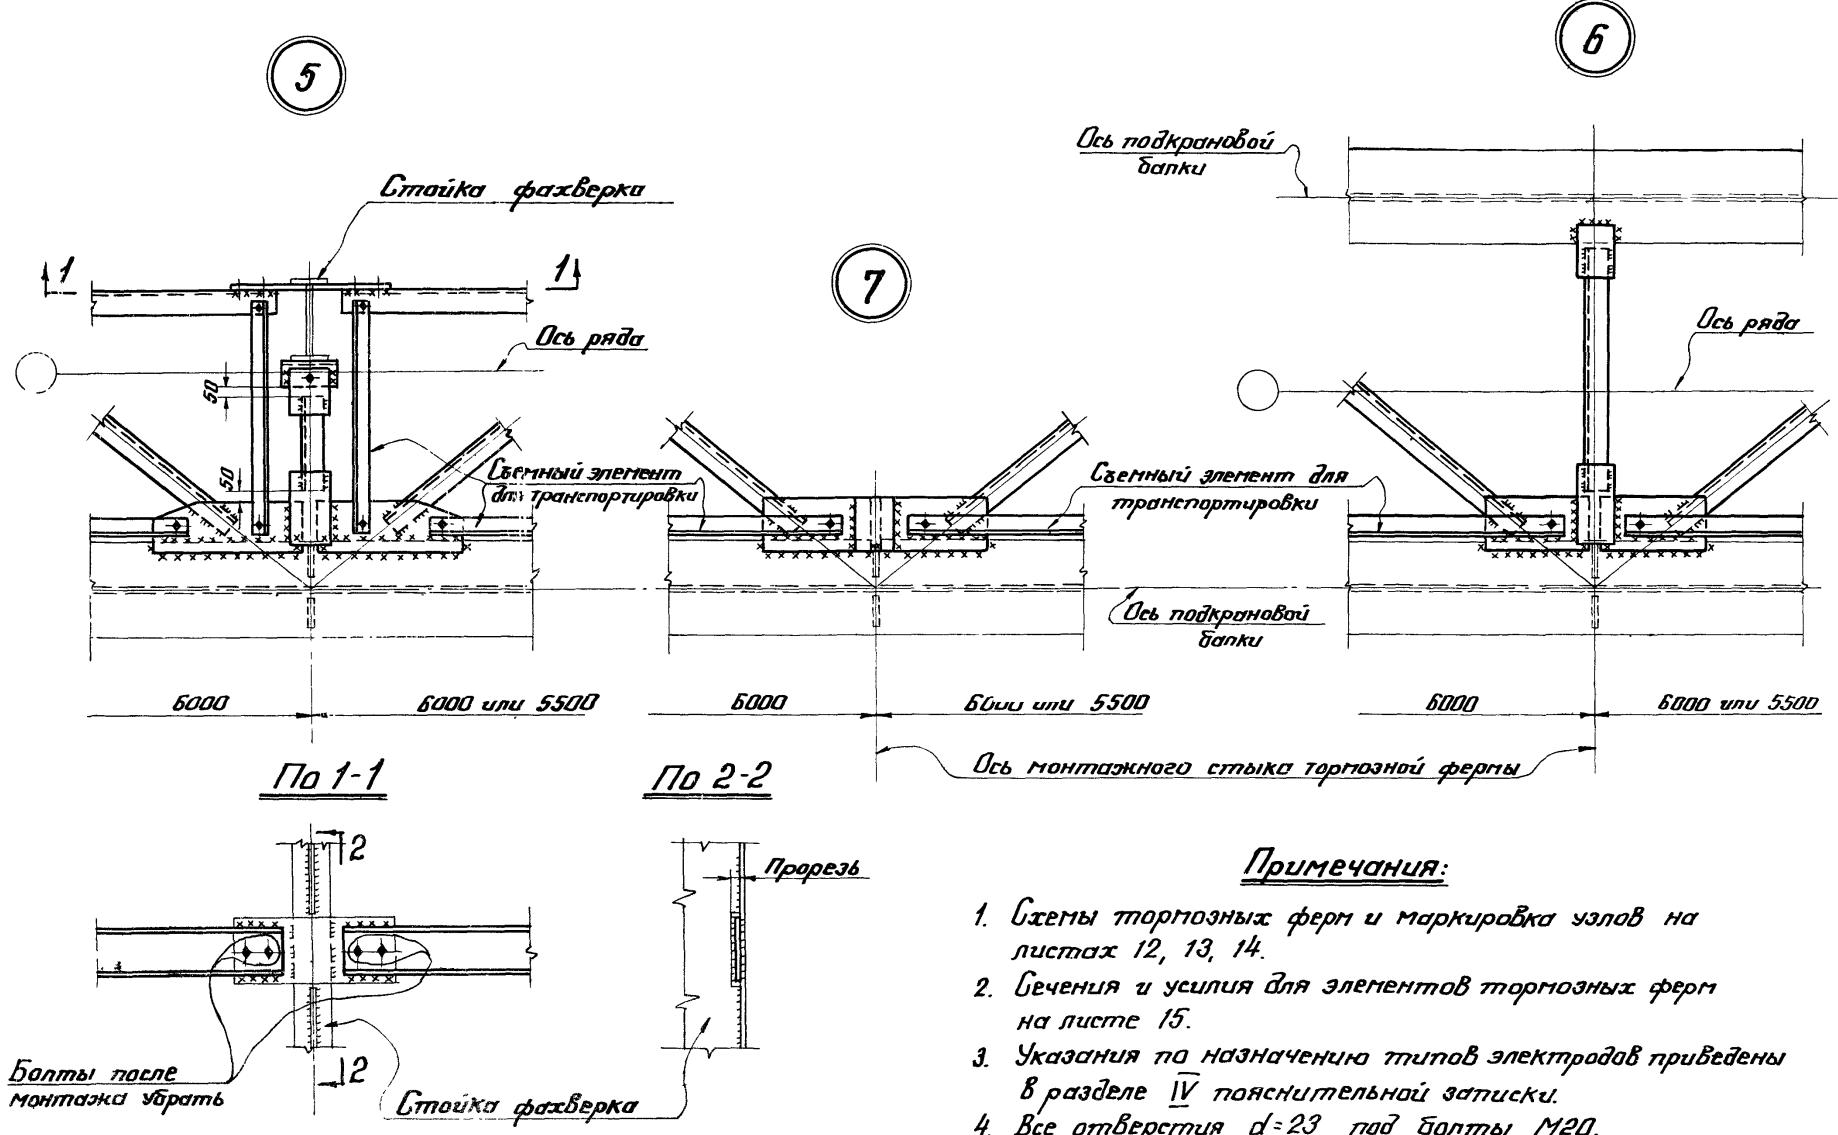


Примечания:

1. Схемы тормозных ферм и маркировка узлов на листах 12, 13, 14.
2. Вечения и усилия для элементов тормозных ферм на листе 15.
3. Указания по назначению типов электродов приведены в разделе IV пояснительной записки.
4. Все отверстия $d=23$ под болты М20.


8

Упорные коротышки до приварки
плотно прилегать к колонне

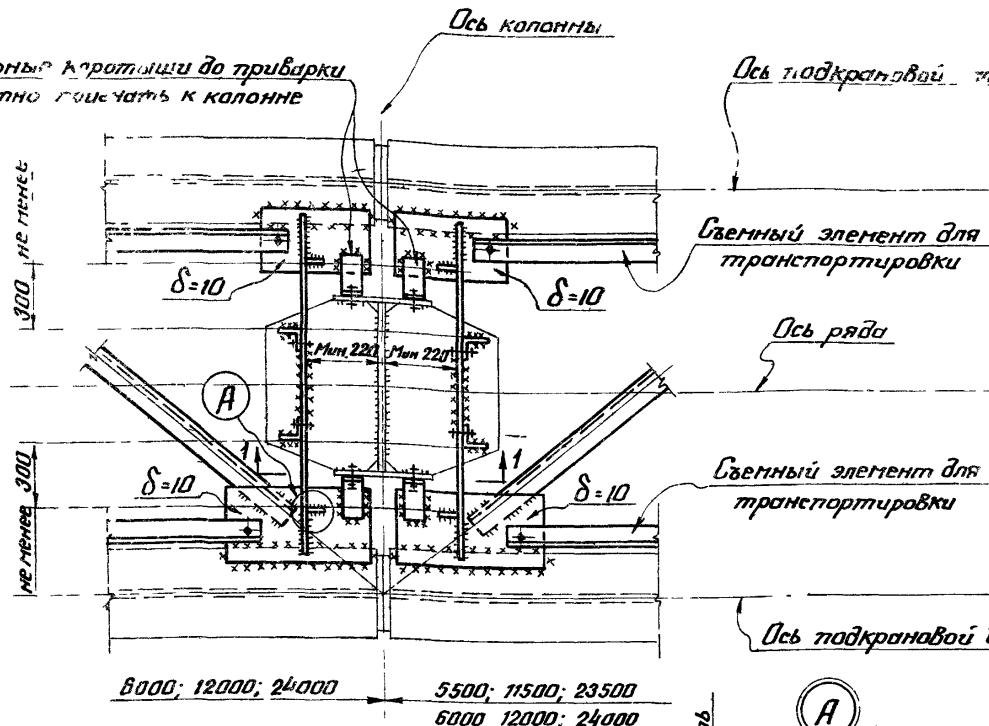

По 1-1

Коротышки L 75x5 приворожаются только к бимафрамме
колонны


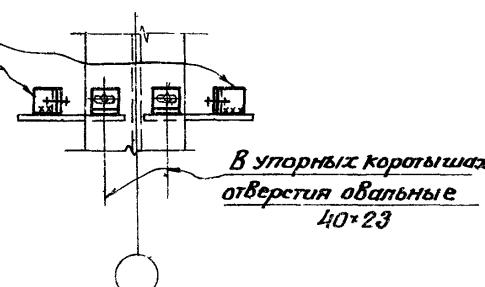


9

Ось колонны

Ось торца и
ось т. ш.

Упорные коротышки
до приварки плотно
прилегать к колонне

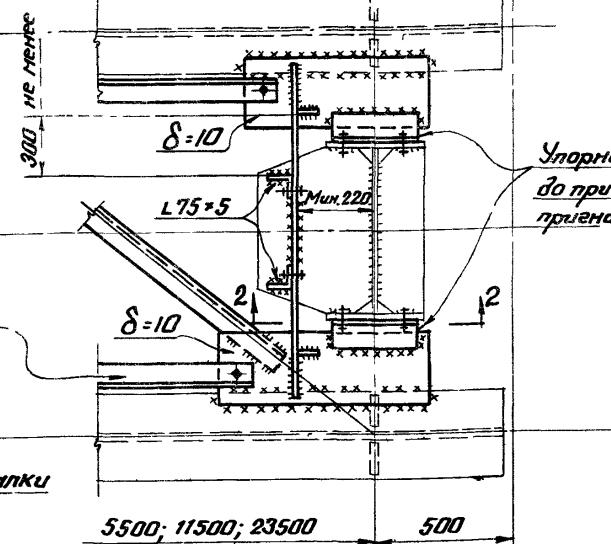
Примечания:

- Схемы тормозных ферм и маркировка узлов на листах 13, 14.
- Сечения и усилия для элементов тормозных ферм на листе 15.
- Усилия для расчета швов крепления балок к колоннам на листе 26.
- Указания по назначению типов электротягов приведены в разделе IV пояснительной записки.
- Все отверстия d=23 под болты М20, кроме обозначенных.



ТА
1966г.

Узлы тормозных ферм 8 и 9.

КЭ-01-57
Выпуск 1
Лист 19

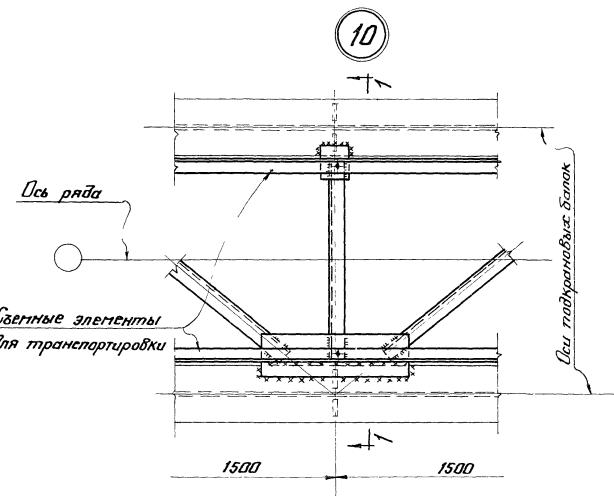


Пл 1-1

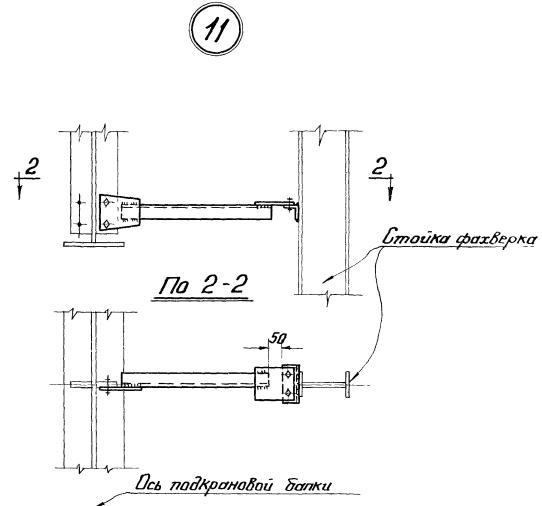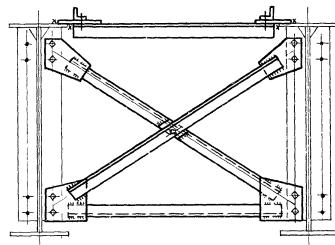


Примечания:

1. Схемы тормозных ферм и маркировка узлов на листах 12, 13.
2. Сечения и усиления для элементов тормозных ферм на листе 15.
3. Указания по назначению типов электродов приведены в разделе IV пояснительной записки.
4. Все отверстия $d = 23$ под болты М20.

12

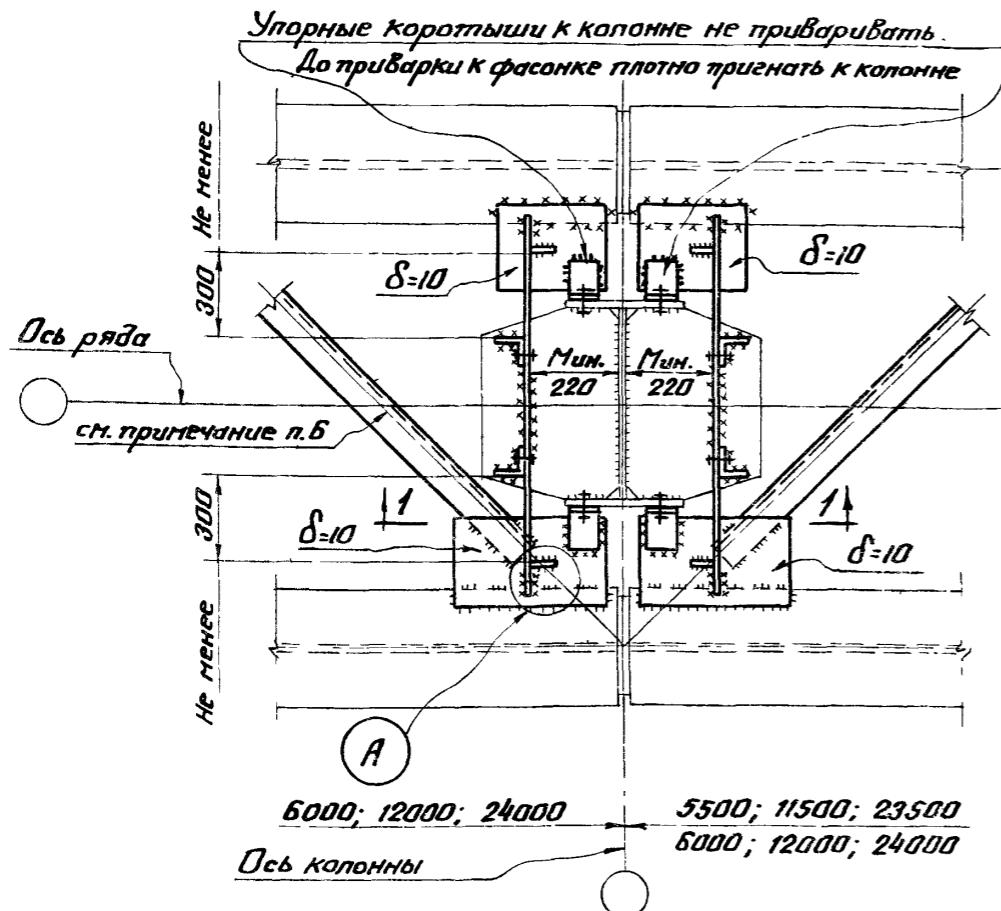


13

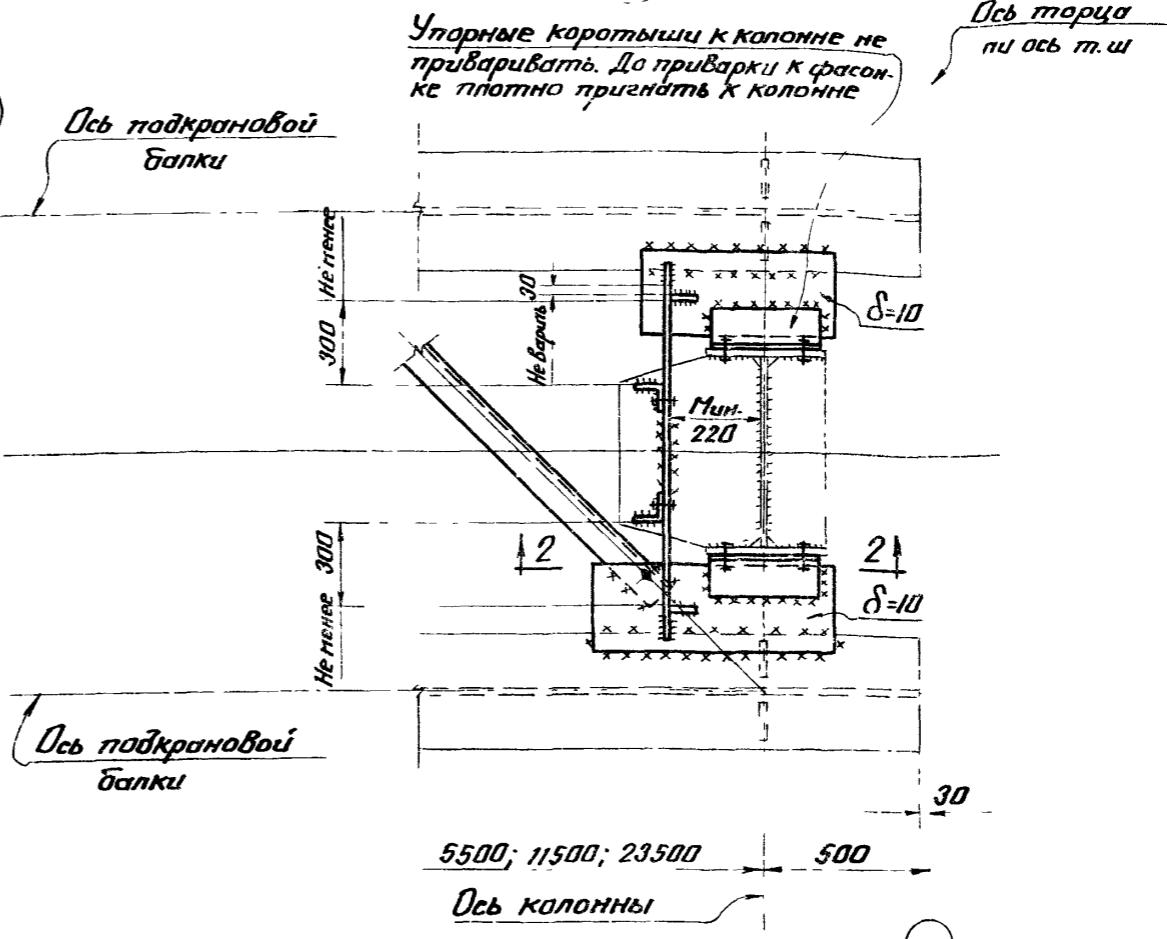


Примечания:

- Схемы тормозных ферм, и маркировка узлов на листе 13.
- Таблица сечений и усилий для элементов тормозных ферм на листе 15.
- Усилия для расчета швов крепления балок к колоннам на листе 26.
- Указания по назначению типов электродов приведены в разделе IV пояснительной записки.
- Все отверстия d=23, кроме оговоренных, болты M20.
- Раскос крепится к балке на заводе или на монтаже в зависимости от габаритов колонны и балок.

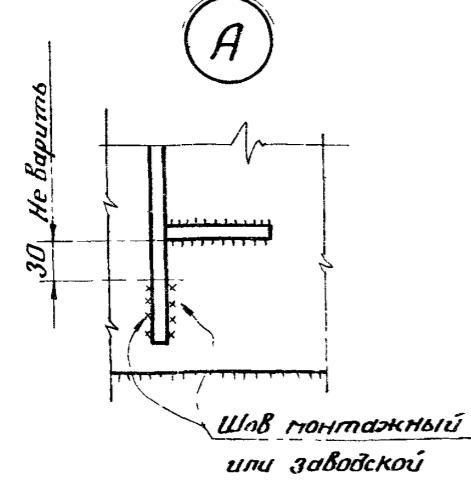

По 1-1

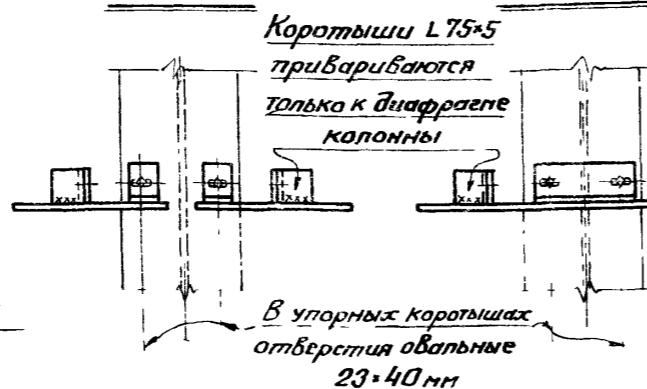


По 2-2

ТА
1965г.


Узлы тормозных ферм 12; 13.

KЭ-01-57-	Выпуск V
Лист	21


14

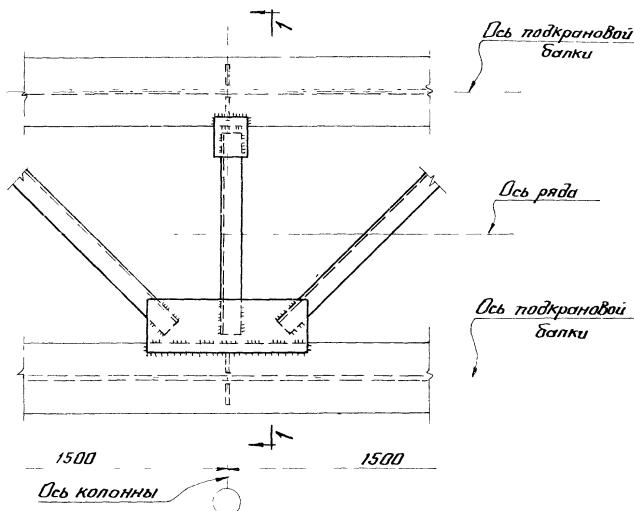

Пл 1-1

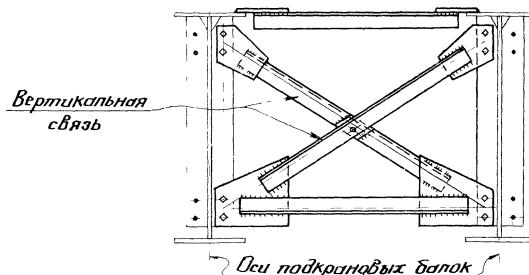

15

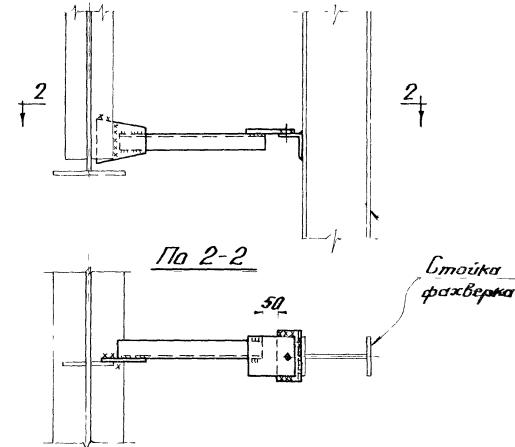

Примечания:

- Схемы тормозных ферм и маркировка узлов на листе 13.
- Таблица сечений и усилий для элементов тормозных ферм на листе 15.
- Указания по назначению типов электрорадиоприборов приведены в разделе 14 пояснительной записки.
- Все отверстия $d=23$ под болты М20.

ТА
1966г.

Узлы тормозных ферм 14; 15.

КЭ-01-57	Выпуск
X	
Лист	22



Примечания:

1. Отверстия в верхнем поясе подкрановой балки $d = 25\text{мм}$.

ТА
1986г.


Разбивка отверстий в верхних поясах подкрановых балок для крепления рельса.

КЭ-01-57
Волгус У
Лист 23

Детали крепления рельса

Тип рельса	Н деп.	Эскиз	Сечение мм	Длина мм
КР 100	1		-100x16	150
	1а		-130x16	150
	2		-80x10	170
КР 120	1		-100x16	150
	1а		-135x16	150
	2		-80x12	170

260

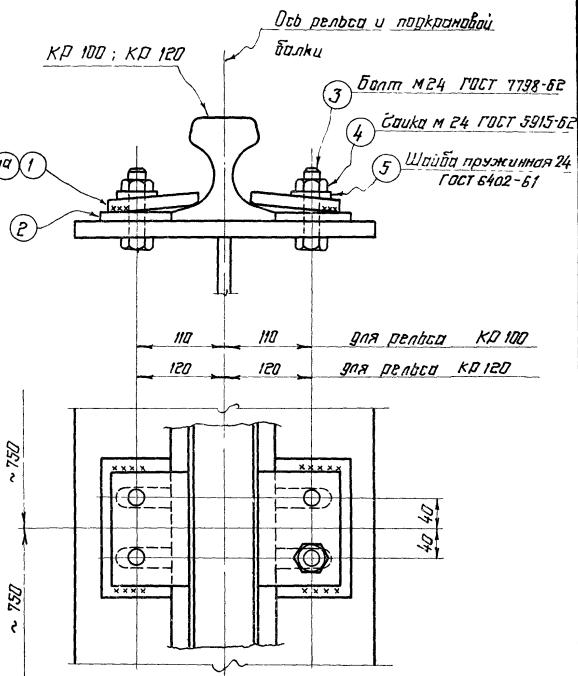

Примечания:

1. Деталь 1а применяется взамен дет. 1 в случае смещения рельса с оси подкрановой балки более 7мм. и поставляется в объеме 50% от требуемого по проекту количества креплений.
2. Детали 1 и 1а разрешается изготавливать с применением гибки внестрою строеки.

ТД
1965г


Крепление кранового рельса
к стальной подкрановой балке.

КЭ-01-57
выпуск 1
лист 24


9034 33

Стыки поясов


Тип 1



Тип 2



Тип 3




Применяются в местах изменения сечения балок пролетом 24 м


10
10

Стык стенки

При одинаковых толщинах поясов



При разных толщинах поясов



Не менее 10δ где δ - толщина стенки балки

δ

5δ

Стык стенки выполнять автоматической сваркой

Тип стыка	Способ сварки	Место расположения стыка
Тип 1	Автоматическая сварка	В любом месте верхнего и нижнего пояса балки
	Полуавтоматическая или ручная сварка с применением повышенных способов контроля качества шва	
	Полуавтоматическая или ручная сварка с применением обычных способов контроля качества шва.	Для верхнего пояса в любом месте; для нижнего пояса в крайних третях пролета балки
Тип 2	Полуавтоматическая или ручная сварка с применением обычных способов контроля качества шва	Для нижнего пояса в средней трети пролета балки

Примечания:

- Концы швовстык должны быть выведены за пределы стыка (на выводные планки) и засчищены.
- Наплав швов в стыках верхнего пояса балки зачистить затупицей с основным металлом.
- Стыки поясов и стенки в средней трети пролета соединять не разрешается.
- Разделку кромок стыкованных элементов под сварку выполнять в соответствии с ГОСТ 8713-58 и ГОСТ 5264-58.
- Указания по назначению типов электродов приведены в разделе IV пояснительной записки.

ТА
1966г.

Типы забойских стыков подкрановых балок

КЭ-01-57
Выпуск V
Лист 25

Нагибно- вание крана	Грузоподъят- ность крана (т)	Пролет крана (м)	Режим работы крана	Расчетные усилия от поперечного торможения (в тоннах) для балок пролетом						Нормативное тормозное давление крана $T_{k, kp}$ (т)	
				6 м		12 м		24 м			
				для крепле- ния балки	на колонну	для крепле- ния балки	на колонну	для крепле- ния балки	на колонну		
Краны мостовые общего назначения	75/ 20	16,5 22,5 25,5 28,5 31,5	Средний	15,8				9,2	10,9	1,41	
				17,3				—	—		
				17,8				—	—		
				18,7				—	—		
				19,2				—	—		
	100/ 20	18 22 25 28 31	Средний	19,2			7,9	10,8	11,6	1,78	
				20,6	5,5	6,3	—	—	—		
				21,6	—	—	—	—	—		
				22,6	—	—	—	—	—		
				23,5	—	—	—	—	—		
Краны мостовые общего назначения	125/ 20	22 28 31	Средний	24,0			9,4	12,8	13,7	2,10	
				25,9			—	—	—		
				26,9			—	—	—		
	150/ 30	22 28 31	Средний	29,8	5,2	7,8	8,7	14,7	15,2	1,95	
				31,7	—	—	—	—	—		
				32,6	—	—	—	—	—		
	200/ 30	28 31	Средний	37,4			11,0	18,5	19,2	1,70	
				39,3			—	—	—		
				40,3			—	—	—		
Мостовой кран в сплавном корпусе ТЭЦ	125/20	43	Легкий	9	30,4	3,8	5,9			1,0	

ТА
1966.Значения расчетных усилий от
торможения кранов для крепления
балок к колоннам.КЭ-01-57
выпуск II
лист 25Примечания:

- Усилия от продольного торможения вычислены от двух кранов в расчете на 1 ряд колонн.
- Усилия от поперечного торможения вычислены от 2 кранов.

Наимено- вание Крана	Грузоподъемность крана (т)	Пролет моста крана (м)	Режим работы крана	№ схемы наерузки	Расчетная вертикальная нагрузка на колонну от кранов (8 тоннаж) для балок пролетом:					
					6м		12м		24м	
					От одной балки	Полная на колонну	От одной балки	Полная на колонну	От одной балки	Полная на колонну
Краны мостовые электрические общего назначения	75/20	16,5	Средний	7						248 256
		22,5	"	"						271 279
		25,5	"	"						279 286
		28,5	"	"						294 302
		31,5	"	"						301 310
	100/20	16	Средний	7						301 311
		22	"	"	150	155	222	238	324	335
		25	"	"	157	159	232	270		
		28	"	"	164	166	242	282	354	366
		31	"	"	171	173	252	294	389	381
	125/20	22	Средний	7						377 390
		28	"	"						405 420
		31	"	"						421 436
	150/30	22	Средний	8	134	176	230	330	404	459
		28	"	"	142	188	245	353	431	489
		31	"	"	147	194	253	363	445	504
	200/30	22	Средний	8						509 581
		28	"	"						535 611
		31	"	"						549 625
Мостовой кран в гендерном корпусе ГД	125/20	43	Легкий	9	137	180				

Примечания:

1. Нагрузка определена от двух кранов.
2. Полная нагрузка на колонну вычислена без коэффициента динамичности К-1,1
3. Для расчета швов принимается нагрузка от одной балки.

Балки, выполняемые из 2 ^х марок стали				Балки, выполняемые из низколегированной стали (R=2900 кг/см ²)				
Н/Н сечений балок	Сечения опорных ребер		Н/Н сечений балок	Сечения опорных ребер		Н/Н сечений балок	Сечения опорных ребер	
	Для балки концевой (торца ширины)	Для балки средней		Для балки концевой	Для балки средней		Для балки концевой (у торца ширины)	Для балки средней
ДК16	2-180×12	360×16	К62	2-180×25	380×28	ДБ3	2-180×12	360×16
ДК17	2-180×12	360×16	К63	2-180×25	380×28	ДБ4	2-180×12	360×16
ДК18	2-180×14	360×18	К64	2-180×30	450×32	ДБ5	2-180×14	360×18
ДК56	2-180×18	360×18	К75	2-180×30	450×32	ДБ16	2-180×18	360×18
ДК57	2-180×18	360×18	К76	2-180×30	480×32	ДБ17	2-180×18	360×18
ДК58	2-180×18	360×18	К79	2-200×30	450×32	ДБ18	2-180×18	360×18
ДК59	2-220×18	400×20	К80	2-200×32	480×32	ДБ19	2-180×18	400×20
ДК60	2-220×18	400×20	К83	2-240×32	600×32	ДБ20	2-220×18	400×20
ДК61	2-220×18	400×22				ДБ21	2-220×18	400×22
						ДБ22	2-220×18	400×20
						ДБ23	2-220×18	400×20

Примечание: Опорные ребра выполняются из низколегированной стали с расчетным сопротивлением $R=2900 \text{ кг}/\text{см}^2$.

Наимено- вание крана	Грузопод- ъемность крана (т)	Пролет крана (м)	Режим работы крана	Схема крановой нагрузки	Пролет балки													
					6 м				12 м				24 м					
					Балки из 2 ^х марок стали		Балки из низколегированной стали		Балки из 2 ^х марок стали		Балки из низколегированной стали		Балки из 2 ^х марок стали		Балки из низколегированной стали			
					Общий вес	В том числе	Общий вес	В том числе	Общий вес	В том числе	Общий вес	В том числе	Общий вес	В том числе	Общий вес	В том числе		
Краны мостовые электрические одноярусные назначения	75/20	16,5	Средний	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14275	10310	3820	14275
			Средний	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14720	10310	4265	14700
			Средний	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14720	10310	4265	14700
			Средний	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15085	10310	4625	15075
			Средний	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15085	10310	4625	15075
	100/20	22	Средний	7	—	—	—	—	4050	2535	1470	4045	15085	10310	4625	15075		
			Средний	7	—	—	—	—	4050	2535	1470	4045	15985	10310	5500	15930		
			Средний	7	—	—	—	—	4270	2535	1690	4265	—	—	—	—	—	—
			Средний	7	—	—	—	—	4270	2535	1690	4265	16280	10310	5810	16135		
			Средний	7	—	—	—	—	4840	2875	1920	4575	16760	10310	6290	16740		
	125/20	22	Средний	7	—	—	—	—	4840	2875	1920	4575	16760	10310	6290	16740		
			Средний	7	—	—	—	—	4840	2875	1920	4840	17910	10755	6975	17880		
			Средний	7	—	—	—	—	5265	2870	2040	4840	18690	10750	7755	18165		
	150/30	22	Средний	8	1160	580	565	1065	4460	2535	1875	4370	17295	11510	5615	17295		
			Средний	8	1250	675	565	1160	4840	2875	1920	4690	18105	11510	6415	18105		
			Средний	8	1250	675	565	1160	4840	2875	1920	4690	18105	11510	6415	18105		
	200/30	22	Средний	8	—	—	—	—	5265	2870	2340	5020	21135	12850	3065	20570		
			Средний	8	—	—	—	—	5525	2870	2600	5325	21135	12850	3065	21050		
			Средний	8	—	—	—	—	5525	2870	2600	5325	21940	13710	8010	21385		
Мостовой кран запасным корпусом ТЧЦ	125/20	43	Легкий	9	1250	675	565	1065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Приложение 1. В балках из 2^х марок стали пояса выполняются из низколегированной стали ($R=2900 \text{ кг}/\text{см}^2$), стенки из стали марки "Сталь 3".

2. В вес балки включен вес сварных швов в размере 1% от веса стали.

ТА
1966г.

Весовые показатели подкрановых
балок

КЭ-01-57
выпуск I
Лист 29

<i>№</i> сечения по серии КЭ-01-57 Выпуск У	<i>Обозначение сечения для заказа на поточной линии (по МРТУ 7-14-66)</i>	<i>№</i> сечений по серии КЭ-01-57 Выпуск У	<i>Обозначение сечения для заказа на поточной линии (по МРТУ 7-14-66)</i>
ДБ3	Д3Т	ДБ19	Д3ЗТ
ДБ4	Д4Т	ДБ20	Д34Т
ДБ5	Д5Т	ДБ21	Д35Т
ДБ16	Д $\frac{1790 \times 14}{360 \times 22; 360 \times 16}$ ^{*)}	ДБ22	Д36Т
ДБ17	Д $\frac{1790 \times 14}{400 \times 22; 400 \times 18}$ ^{*)}	ДБ23	Д37Т
ДБ18	Д32Т	—	—

^{*)} Сечение в таблицах МРТУ 7-14-66 отсутствует.

Двутавр изготавливается по индивидуальному заказу согласно п.п. 1, 3 и 5, б указанных МРТУ.

Примечания:

В заказе на изготовление двутавров должна быть указана марка стали и дополнительные требования к механическим свойствам и химическому составу стали.

ЦЕНА: 1 РУБ. 20 КОП.

-48-57

ПРОЕКТ СЕРИИ КЭ-01-57 ВЫПУСК Ў
АДРЕС: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП
МОСКВА, ГР. 471, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ 81
ДОПЕЧАТКА.