ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.436.2-22

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ВЫПУСК 3

ДВЕРИ ДВУОТВОРЧАТЫЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

23670-03
цена 3-50

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет накладной

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.436.2-22

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ВЫПУСК 3

ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Зам. директора ин-та С.М. Гликин

Зав. отдела Г.М. Смилянский

Гл. инж. проекта В.И. Погорелов

ВНИИПО МВД СССР

Зам. нач. ин-та А.Я. Корольченко

Нач. отдела А.И. Яковлев

И.о. нач. сектора В.И. Щелкунов

УТВЕРЖДЕНЫ
Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР
Письмо от 10.10.89 №4/5-1315
Введены в действие ЦНИИПромзданий с 01.09.90
Приказ №122 от 17.10.89.

© ЦИТП Госстроя СССР, 199

Обозначение	Наименование	Стр.
1.436.2-22.3.00.00.00	Двери двустворчатые	3
1.436.2-22.3.00.00.000СБ	Двери двустворчатые	
	Сборочный чертеж	5
1.436.2-22.3.00.00.000ТО	Техническое описание	8
1.436.2-22.3.00.00.000ВП	Ведомость покупных изделий	11
1.436.2-22.3.01.00.00	Створка левая	12
1.436.2-22.3.01.00.000СБ	Створка левая	
	Сборочный чертеж	15
1.436.2-22.3.01.00.04	Направляющая	19
1.436.2-22.3.01.01.00	Механизм открывания	19
1.436.2-22.3.01.01.000СБ	Механизм открывания	
	Сборочный чертеж	20
1.436.2-22.3.01.02.00	Тяга	21
1.436.2-22.3.01.03.00	Стойка	21
1.436.2-22.3.01.02.000СБ	Тяга	
	Сборочный чертеж	22
1.436.2-22.3.01.03.000СБ	Стойка	
	Сборочный чертеж	23
1.436.2-22.3.01.03.01	Стойка	24
1.436.2-22.3.01.03.02	Ограждение	24
1.436.2-22.3.01.00.01	Короб	25
1.436.2-22.3.01.00.02	Обшивка	26
1.436.2-22.3.01.00.03	Крышка	27

Обозначение	Наименование	Стр.
1.436.2-22.3.01.00.06	Планка	28
1.436.2-22.3.02.00.00	Створка правая	28
1.436.2-22.3.02.00.000СБ	Створка правая	
	Сборочный чертеж	31
1.436.2-22.3.02.00.02	Планка	35
1.436.2-22.3.02.00.01	Короб	36
1.436.2-22.3.03.00.00	Рама	37
1.436.2-22.3.03.00.000СБ	Рама	
	Сборочный чертеж	38
1.436.2-22.3.03.00.01	Уголок	40
1.436.2-22.3.04.00.00	Ограничитель	40
1.436.2-22.3.04.00.000СБ	Ограничитель	
	Сборочный чертеж	41
1.436.2-22.3.00.00.01	Ось	42
1.436.2-22.3.00.00.02	Ролик	42
1.436.2-22.3.00.00.000ВМ	Ведомость расхода материалов	43

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.436.2-22.3	
Нач.отд.	Погорелов			Содержание	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
ГИП	Погорелов				
Зав.гр.	Лукьянова				
Вед.инж.	Смирягин				
Инж.ТМ	Погорелов				ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.00.00.00-									Примеч.
					–	01	02	03	04	05	06	07		
				Документация										
А3			1.436.2-22.3.00.30.000Б	Сборочный чертеж										
А3			1.436.2-22.3.00.00.00 ТО	Техническое описание										
А3			1.436.2-22.3.00.00.00 ВП	Ведомость покупных изделий										
А3			1.436.2-22.3.00.00.00 РМ	Ведомость расхода материалов										
				Сборочные единицы										
А4		1	1.436.2-22.2.03.00.00	Полотнтя	6	6	6	6	6	6	6	6		
А4		2	1.436.2-22.3.01.00.00	Створка левая	1									
			-01	Створка левая		1								

				1.436.2-22.3.00.00.00	
Н. контр.	Огарева				
ГИП	Огарева			Двери двустворчатые	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Зав. сект.	Лукашевич				
Зав. лаб.	Фищагин				ЦНИИПромздании
Инж. 1 к.	Сырева				

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.00.00.00-									Примеч.
					–	01	02	03	04	05	06	07		
			-02	Створка левая			1							
			-03	Створка левая				1						
			-04	Створка левая					1					
			-05	Створка левая						1				
			-06	Створка левая							1			
			-07	Створка левая								1		
А4		3	1.436.2-22.3.02.00.00	Створка правая	1									
			-01	Створка правая		1								
			-02	Створка правая			1							
			-03	Створка правая				1						
			-04	Створка правая					1					
			-05	Створка правая						1				
			-06	Створка правая							1			
			-07	Створка правая								1		
А4		4	1.436.2-22.3.03.00.00	Рама	1		1		1		1			
			-01	Рама		1		1		1		1		
А4		5	1.436.2-22.3.04.00.00	Ограничитель	1	1	1	1	1	1	1	1		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.00.00.00- –	01	02	03	04	05	06	07			Примечание
				Детали											
А4		7	1.436.2-22.2.00.00.01	Планка	2	2	2	2	2	2	2	2			
А4		8	1.436.2-22.2.00.00.02	Шайба	2	2	2	2	2	2	2	2			
А4		9	1.436.2-22.3.00.00.01	Ось	1	1	1	1	1	1	1	1			
		10	1.436.2-22.3.00.00.01-01	Ось	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		11	1.436.2-22.3.00.00.02	Ролик	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Стандартные изделия											
		12		Болт М8-8g х 25.58.01.20											
				ГОСТ 7798-70	6	6	6	6	6	6	6	6			
		13		Винт М5-8g х 10.58.01.20											
				ГОСТ 17473-80	12	12	12	12	12	12	12	12			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.00.00.00- –	01	02	03	04	05	06	07			Примечание
		14		Гайка М8-7Н.5.01.20											
				ГОСТ 5915-70	2	2	2	2	2	2	2	2			
		15		Гайка М5-7Н.5.01.20											
				ГОСТ 5916-70	4	4	4	4	4	4	4	4			
		16		Шайба 5.65Г 02.9											
				ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4			
		17		Шайба 6.01пс 2.01.20											
				ГОСТ 11371-78	4	4	4	4	4	4	4	4			
		18		Шарик 6.11.509-Р											
				ГОСТ 3722-81	2	2	2	2	2	2	2	2			
		19		Шплинт 1,6х8-001											
				ГОСТ 397-79	2	2	2	2	2	2	2	2			
		20		Замыватель двер											
				ной ЗД-1-1											
				ГОСТ 5091-78	2	2	2	2	2	2	2	2			

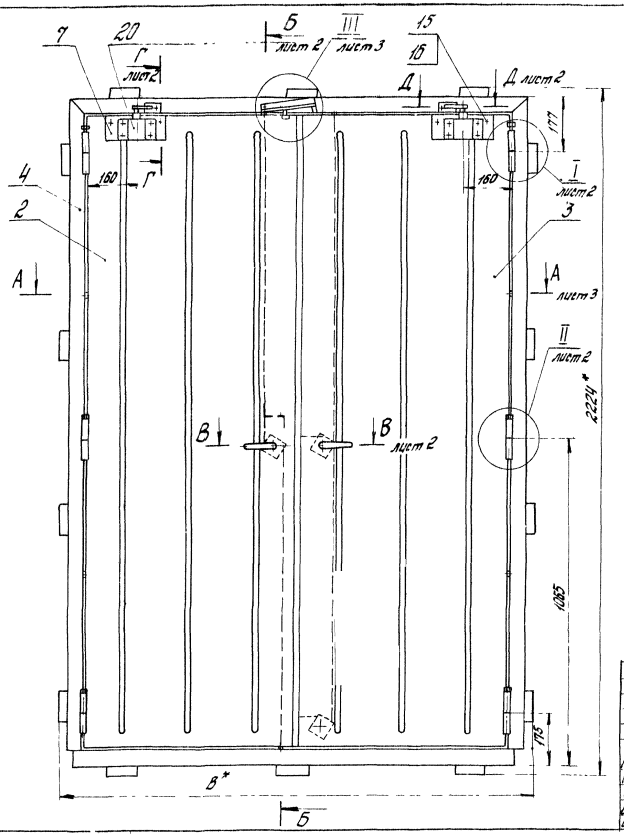

Обозначение	Наименование	B, мм	B_1, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.00.00.00	ДМП21х14/0,75-Б	1600	1400	118,3
-01	ДМП21х18/0,75-Б	2000	1800	135,7
-02	ДМП21х14/1,5-Б	1600	1400	128,9
-03	ДМП21х18/1,5-Б	2000	1800	150,6
-04	ДМП21х14/0,75-В	1600	1400	128,7
-05	ДМП21х18/0,75-В	2000	1800	150,2
-06	ДМП21х14/1,5-Х	1600	1400	136,7
-07	ДМП21х18/1,5-Х	2000	1800	160,8

1. Сварные швы выполнять в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Обозначение сварного шва относится ко всем подобно свариваемым элементам
2.* Размеры для справок
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$

Н.контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Разраб.	Лукошевич		
Зав.отд.	Лукошевич		
Зав.отд.	Емцев		
Инж. ТМ	Царева		

1.436.2-22.3.00.00.00СБ

Двери двустворчатые

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	–
Лист 1	Листов 3	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

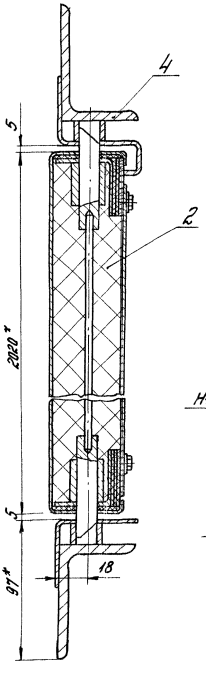

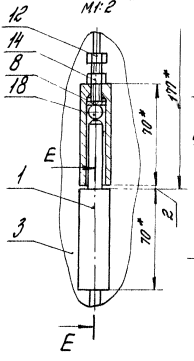

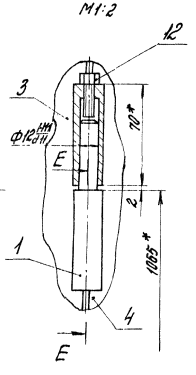

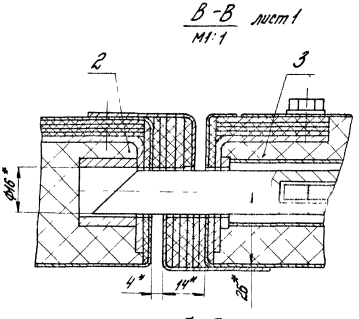

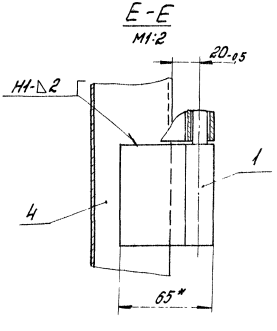



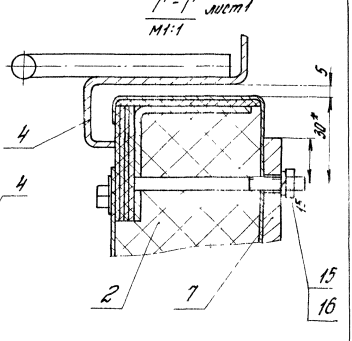

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

III лист 1
М1:1

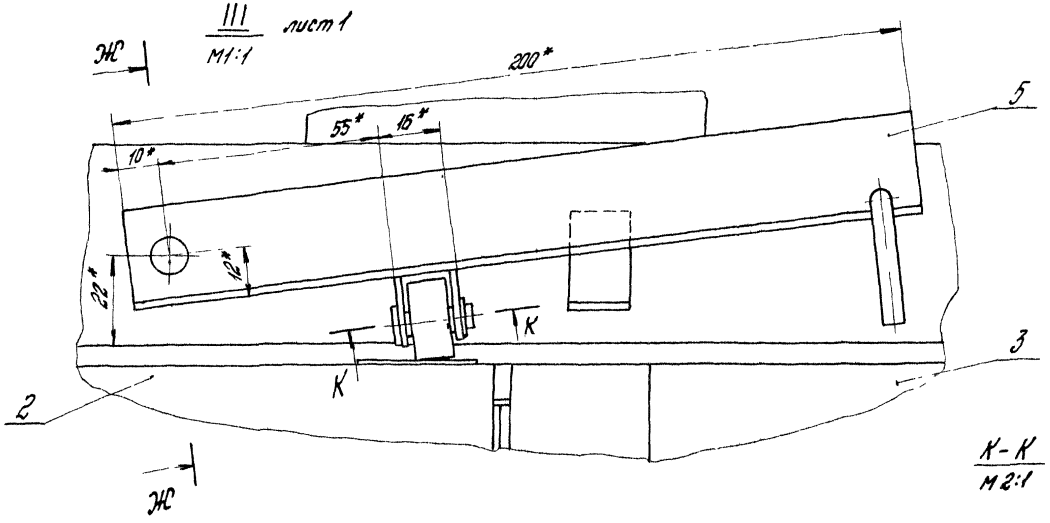

Ж-Ж повернуто
М1:1

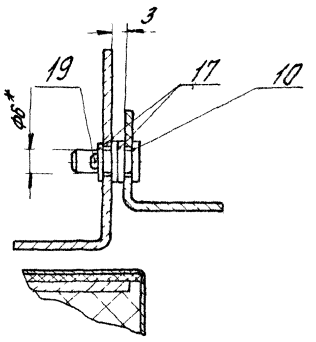

К-К повернуто
М2:1

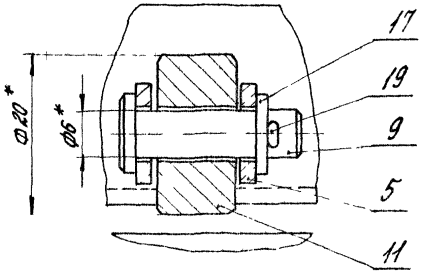

А-А лист 1
М1:2

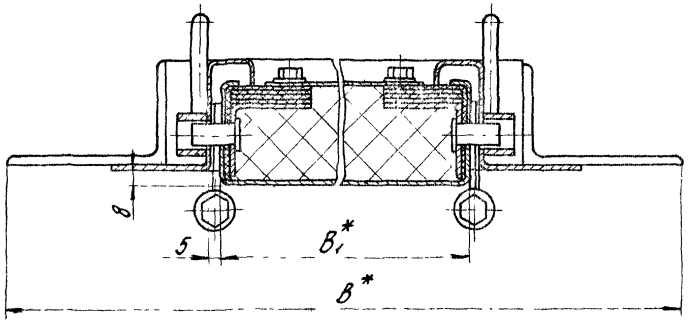

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1. Требования к конструкции.

1.1. Дверь двустворчатая должна изготавливаться по рабочим чертежам серии 1.436.2-22.83 в соответствии с настоящим техническим описанием.

1.2. Створки полотна должны легко закрываться и открываться.

1.3. Механизмы закрывания должны быть смазаны, работать без заедания свободно возвращаясь в исходное положение.

1.4. Закрыватели дверные должны быть отрегулированы так, чтобы исключить резкий удар полотен двери о раму.

2. Требования к материалам

2.1. Качество материалов должно соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов или технических условий. Соответствие применяемых материалов предъявляемым требованиям должно подтверждаться стандартами заводов-поставщиков, а при их отсутствии, данными заводской лаборатории.

3. Требования к деталям и заготовкам.

3.1. Заготовки из фасонного проката должны быть очищены от загрязнений, коррозии и окалины любым способом, не ухудшающим структуру металла и не понижающим его прочность.

3.2. В металлических деталях, имеющих механически обработанные поверхности, чистота обработки должна соответствовать классу чистоты, указанному в чертежах и выполняться в соответствии с ГОСТ 2789-73. Для деталей, с чистотой обработки не указанной на чертежах, чистота поверхности должна быть не ниже $R_z 80$ по ГОСТ 2789-73. Риски и царапины на поверхностях этих деталей не допускаются. Острые кромки должны быть притуплены.

3.3. Неуказанные в чертежах предельные отклонения размеров: $h14$; $H14$; $\pm \frac{IT14}{2}$ СТСЭВ 144-75.

3.4. Непрямолинейность линейных элементов должна быть не более 1мм на длине 1м и 2мм на всей длине.

3.5. Технология изготовления деталей и сбо-

				1.436.2-22.3.00.00.ОТО		
Н.контр.	Погорелов			Техническое описание	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Погорелов				Р	1	3
Зав.гр.	Лукошевич				ЦНИИПромзданий		
Вед.инж.	Смирягин						
Инж.1 к.	Царева						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

рочных единиц дверей должна обеспечить их взаимозаменяемость.

3.6. Сварные швы должны быть равной толщины, без перекосов, шлаковых и других дефектов.

3.7. Детали, изготовленные из оцинкованной, не должны иметь вмятин и надрывов.

4. Требования к сборке.

4.1. Поступающие на сборку детали должны быть очищены от стружки, загрязнений и иметь клеймо ОТК и другие сопроводительные документы, удостоверяющие их качество.

4.2. Сборка должна производиться на участке, оборудованном приспособлениями, обеспечивающими точность, указанную в чертежах.

4.3. При сборке деталей не допускается применение прокладок, клиньев и прочих компенсаторов, не предусмотренных чертежами.

4.4. Шарики петель перед сборкой должны быть промыты керосином и смазаны смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

4.5. Все трущиеся и посадочные поверхности должны быть смазаны солидолом жировым „Ж" по ГОСТ 1033-79.

4.6. Все крепежные изделия должны иметь антикоррозийное покрытие.

4.7. Все резьбовые соединения должны быть затянуты до отказа без перекоса сопрягаемых деталей.

5. Требования к защитно-декоративным покрытиям.

5.1. Поверхности, подлежащие окраске, должны быть очищены от масел, ржавчины, грязи и влаги, обезжирены и огрунтованы. Марка грунтовки выбирается заводом-изготовителем.

5.2. Элементы дверей должны быть огрунтованы и окрашены только после проверки качества изготовления.

5.3. Огрунтованные и окрашенные поверхности должны быть ровными, гладкими, без подтеков и не иметь отслоений.

5.4. Цвет защитно-декоративного покрытия определяется проектировщиком и согласовывается с заводом-изготовителем.

5.5. Тип эмали – ХВ113 ГОСТ 18374-79.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

6. Требования к маркировке.

Маркировка наносится водостойкой краской по трафарету. Размер шрифта- по ГОСТ 2930-62 При маркировании наносится условное обозначение дверей и штамп ОТК завода-изготовителя.

7. Требования к упаковке.

Упаковка производится по чертежам завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечить сохранность изделий и механизацию погрузочно-разгрузочных работ.

8. Требования к транспортировке.

Двери должны перевозиться к месту монтажа любым видом транспорта в положении, исключающем механическое повреждение дверей и попадание на них влаги.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Кол на исполн. 1.436.2-22.3.00.00.00-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07			
1															
2	Закрыватель аварийной														
3	ЗД 1-1		ГОСТ 5091-78												
4					2	2	2	2	2	2	2	2			
5	Шарнир Б 11.509-Р		ГОСТ 3722-81												
6					2	2	2	2	2	2	2	2			
7	Крепежные изделия														
8															
9	Болт М8-8g×25.58.01.20	128200	ГОСТ 7798-70		6	6	6	6	6	6	6	6			
10	Винт М6-8g×16.58.01.20	128400	ГОСТ 1477-84		5	5	5	5	5	5	5	5			
11	Винт М5-8g×10.58.01.20	128400	ГОСТ 17473-80		12	12	12	12	12	12	12	12			
12	Винты	128400	ГОСТ 17475-80												
13	М5-8g×16.58.01.20				27	27	27	27	27	27	27	27			
14	М5-8g×16.58.01.20				18	18	18	18	18	18	18	18			
15	Винт самонарезающий 6,3×14		ТУ36-2142-78		58	58	58	58	58	58	58	58			
16	Гайка М8-7Н.5.01.20	128300	ГОСТ 5915-70		2	2	2	2	2	2	2	2			
17	Гайки	128300	ГОСТ 5916-70												
18	М5-7Н.5.01.20				31	31	31	31	31	31	31	31			
19	М6-7Н.5.01.20				18	18	18	18	18	18	18	18			
20	Шайбы	128600	ГОСТ 6402-70												
21	5.65Г.02.9				31	31	31	31	31	31	31	31			
22	6.65Г.02.9				18	18	18	18	18	18	18	18			
23	Шайба 6.01.пс 2.01.20	128500	ГОСТ 11371-78		4	4	4	4	4	4	4	4			
24	Шплинты	128700	ГОСТ 397-79												
25	1,6×8-001				2	2	2	2	2	2	2	2			
26	3,2×28-001				6	6	6	6	6	6	6	6			
27	Штифт 4п6×20		ГОСТ 3128-70		4	4	4	4	4	4	4	4			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Погорелов		1.436.2-22.3.00.00.00 ВП
ГИП	Погорелов		Ведомость покупных изделий
Зав. гр.	Лукошевич		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Вед. инж.	Смирягин		ЦНИИПромзданий
Инж. Гр.	Царева		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.01.00.00-									Примеч.
					-	01	02	03	04	05	06	07		
				Документация										
*1)			1.436.2-22.3.01.00.00 СБ	Сборочный чертеж										*1) А3; А4
				Сборочные единицы										
А4		1	1.436.2-22.2.01.04.00-02	Перемычка	1		1		1		1			
			-05	Перемычка		1		1		1		1		
А4		2	1.436.2-22.2.01.04.00-03	Перемычка	1		1		1		1			
			-06	Перемычка		1		1		1		1		
А4		3	1.436.2-22.2.01.05.00	Полупетля	3	3	3	3	3	3	3	3		
А4		4	1.436.2-22.3.01.01.00	Механизм открывания	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		5	1.436.2-22.3.01.02.00	Тяга	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		6	1.436.2-22.3.01.02.00-01	Тяга	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		7	1.436.2-22.3.01.03.00	Стойка	1	1	1	1	1	1	1	1		

Н.контр.	Погорелов		1.436.2-22.3.01.00.00
ГИП	Погорелов		Створка левая
Арх.гр.	Луношевич		
Арх.инж.	Стцирулин		
Инж.Т.к.	Шогева		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.01.00.00-									Примеч.
					-	01	02	03	04	05	06	07		
				Детали										
А4		8	1.436.2-22.2.01.00.03	Шторы	2	2	2	2	2	2	2	2		
А4		9	1.436.2-22.2.01.00.04	Фиксатор	2	2	2	2	2	2	2	2		
А4		10	1.436.2-22.2.01.00.07	Ухо	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		11	1.436.2-22.2.01.00.08	Пружина	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		12	1.436.2-22.2.01.00.11	Ручка	2	2	2	2	2	2	2	2		
А4		13	1.436.2-22.2.01.00.13	Шпилька	2	2	2	2	2	2	2	2		
А4		14	1.436.2-22.3.01.00.01	Короб	1		1		1		1			
			-01	Короб		1		1		1		1		
А4		15	1.436.2-22.3.01.00.02	Обшивка	1		1		1		1			
			-01	Обшивка		1		1		1		1		
А4		16	1.436.2-22.3.01.00.03	Крышка	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		17	1.436.2-22.3.01.00.04	Направляющая	1	1	1	1	1	1	1	1		
Б4		18	1.436.2-22.3.01.00.05	Стойка левая										
				Уголок 40х40х2 ГОСТ 14771-76										
				Вст 3пс 2 ГОСТ 14637-76										
				L = 2004-20; Rz80	1	1	1	1	1	1	1	1		2,4 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.436.2-22.3.01.00.00 –	01	02	03	04	05	06	07			Примеч
А4		19	1.436.2-22.3.01.00.06	Планка	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Теплоизоляция											
				Ткань асбестовая 8-2мм											
				АТ-9 ГОСТ 6102-78											
Б4		20	1.436.2-22.3.01.00.07	(50х5414)-2,0	1		1		1		1				0,3кг
			-01	(50х5814)-2,0		1		1		1		1			0,32кг
Б4		21	1.436.2-22.3.01.00.08	(40х2014)-1,0	8	8	8	8	8	8	8	8			0,09кг
Б4		22	1.436.2-22.3.01.00.09	(40х605)-1,0	8		8		8		8				0,03кг
			-01	(40х805)-1,0		8		8		8		8			0,032кг
Б4		23	1.436.2-22.3.01.00.11	(25х2010)-1,0	5	5	5	5	5	5	5	5			0,05кг
				Стандартные изделия											
				Винты ГОСТ 17475-80											
		26		М5-8g х 16.58.01.20	8	8	8	8	8	8	8	8			
		27		М6-8g х 16.58.01.20	9	9	9	9	9	9	9	9			
		28		Винт М6-8g х 16.58.01.20											

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.436.2-22.3.01.00.00- –	01	02	03	04	05	06	07			Примеч
				ГОСТ 1477-84	2	2	2	2	2	2	2	2			
				Пайки ГОСТ 5916-70											
		29		М5-7Н.5.01.20	8	8	8	8	8	8	8	8			
		30		М6-7Н.5.01.20	9	9	9	9	9	9	9	9			
				Шайба ГОСТ 6402-70											
		31		5.65Г.02.9	8	8	8	8	8	8	8	8			
		32		6.65Г.02.9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		33		Штифт 4х16х20											
				ГОСТ 3128-70	2	2	2	2	2	2	2	2			
				Прочие изделия											
		34		Винт самонарезающий											
				6Бх14 ТУ36-2142-78	28	28	28	28	28	28	28	28			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.01.00.00-										Примеч.
					-	01	02	03	04	05	06	07			
				Материалы											
		35		БСТВ											
				ТУ21 РФ РСР 659-82	5,3	6,8	10,6	13,6							кг
				ПН25-1000.1000.60											
				ГОСТ 9573-82					10,5	13,5					кг
				Мулліткоремнеземистый рулонный материал МКРР-130 δ=40											
				Высшей категории											
				качества ГОСТ 23619-79							14,5	18,7			кг

1.436.2-22.3.01.00.00 | Лист 5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

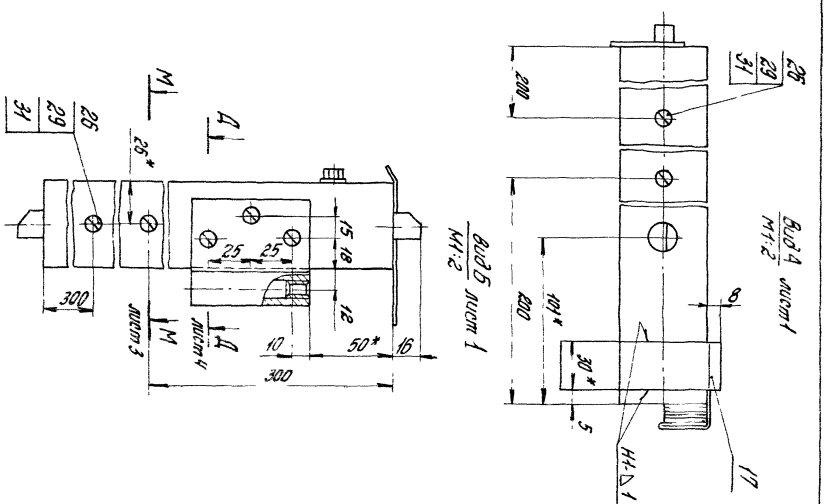

1.436.2-22.3.01.00.00 ОВ

Лист 5

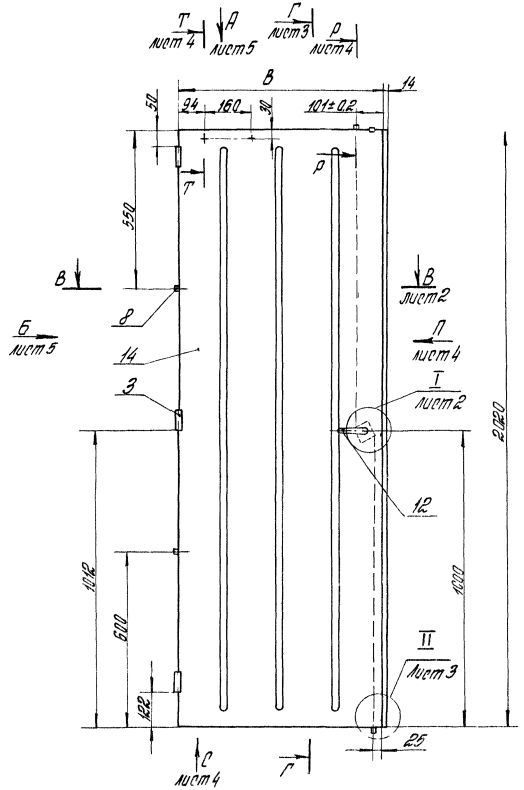

Обозначение	В, mm	Масса, кг
1436.2-22.3.01.00.00	691	44
-01	891	52
-02	691	49,3
-03	891	59
-04	691	49,2
-05	891	58,7
-06	691	53,2
-07	891	64

1 Сварные швы выполнять в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Обозначение сварного шва относится ко всем подобно свариваемым элементам.

2. * Размеры для справок.

3. ** Сварку деталей поз. 1, 2, 7, 18 произвести после их установки в коробе поз. 14.

4 Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав.ТО	Лукашевич		
Ведущ. инж.	Стырагин		
Инж. Ік.	Цорева		

1436.2-22.3.01.00.00 СБ

Створка левая (сборочный чертеж)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	ст. тад.	—
Лист 1	Листов 2	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

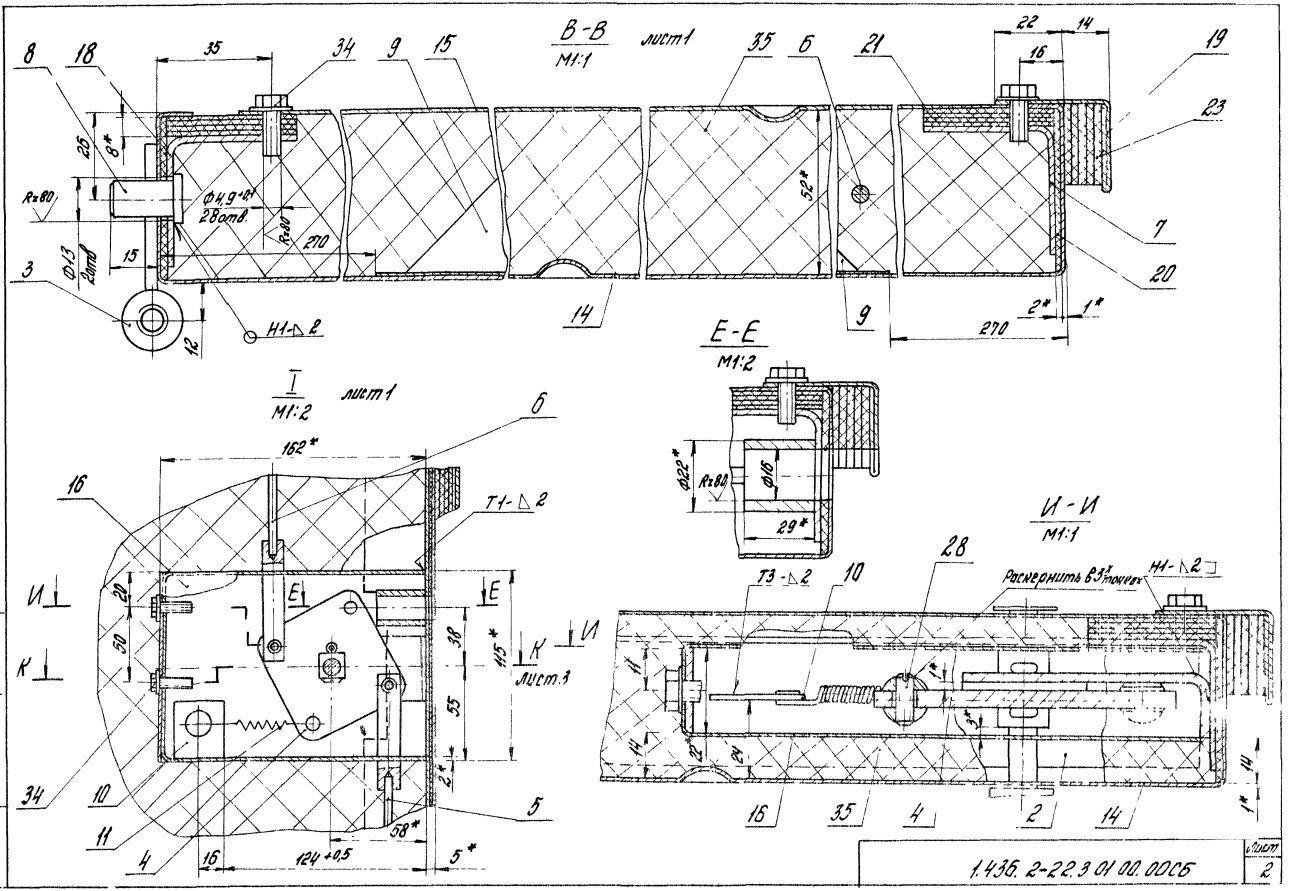
В-В
М1:1
лист 1
Е-Е
М1:2
I
М1:2
лист 1
И-И
М1:1
Развернуть В3 произвольно
Н1-△2
Т1-△2
Т3-△2
лист 3
1.436.2-22.3 01 00.00СБ
Лист 2

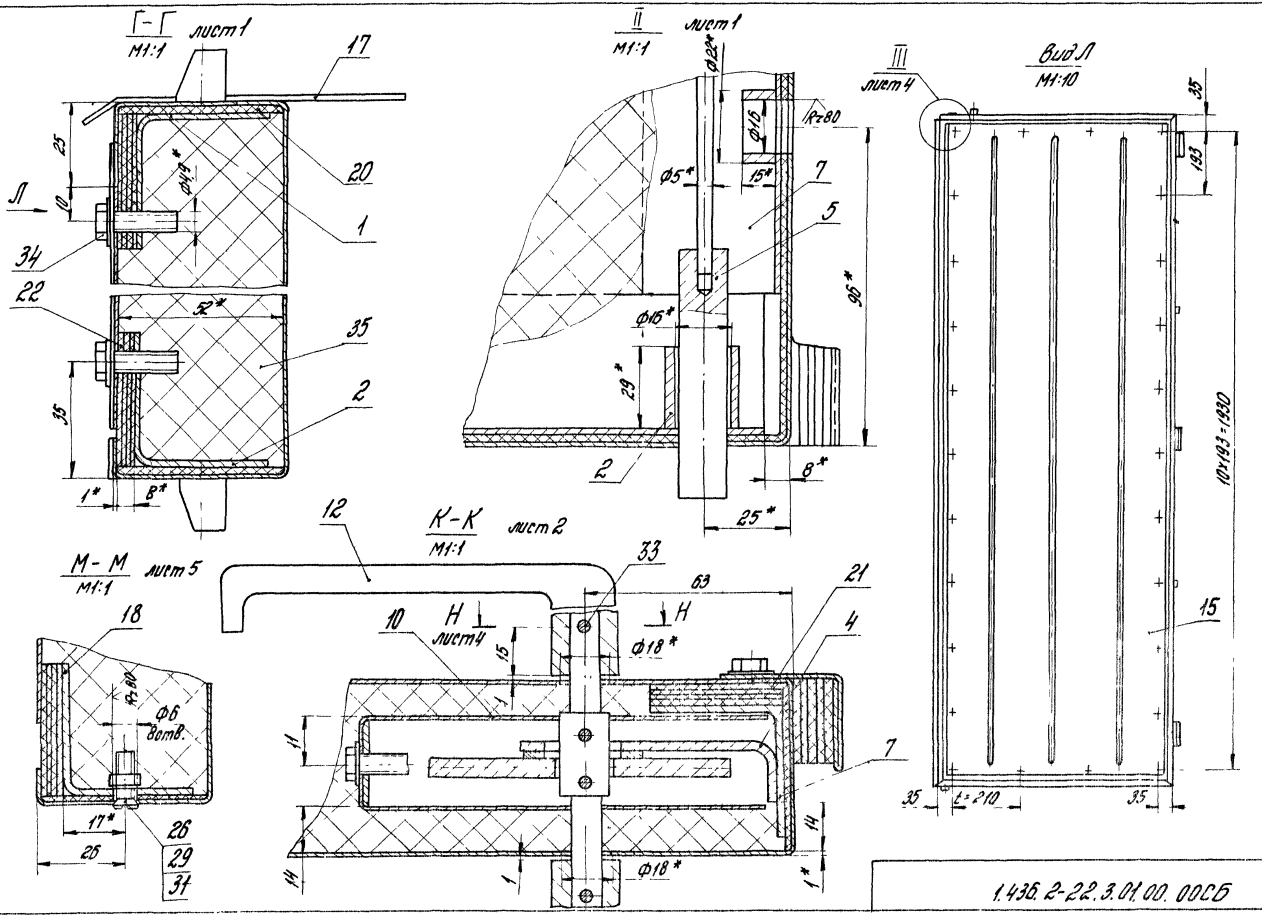

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.436.2-22.3.01.00.00СБ

Лист 3

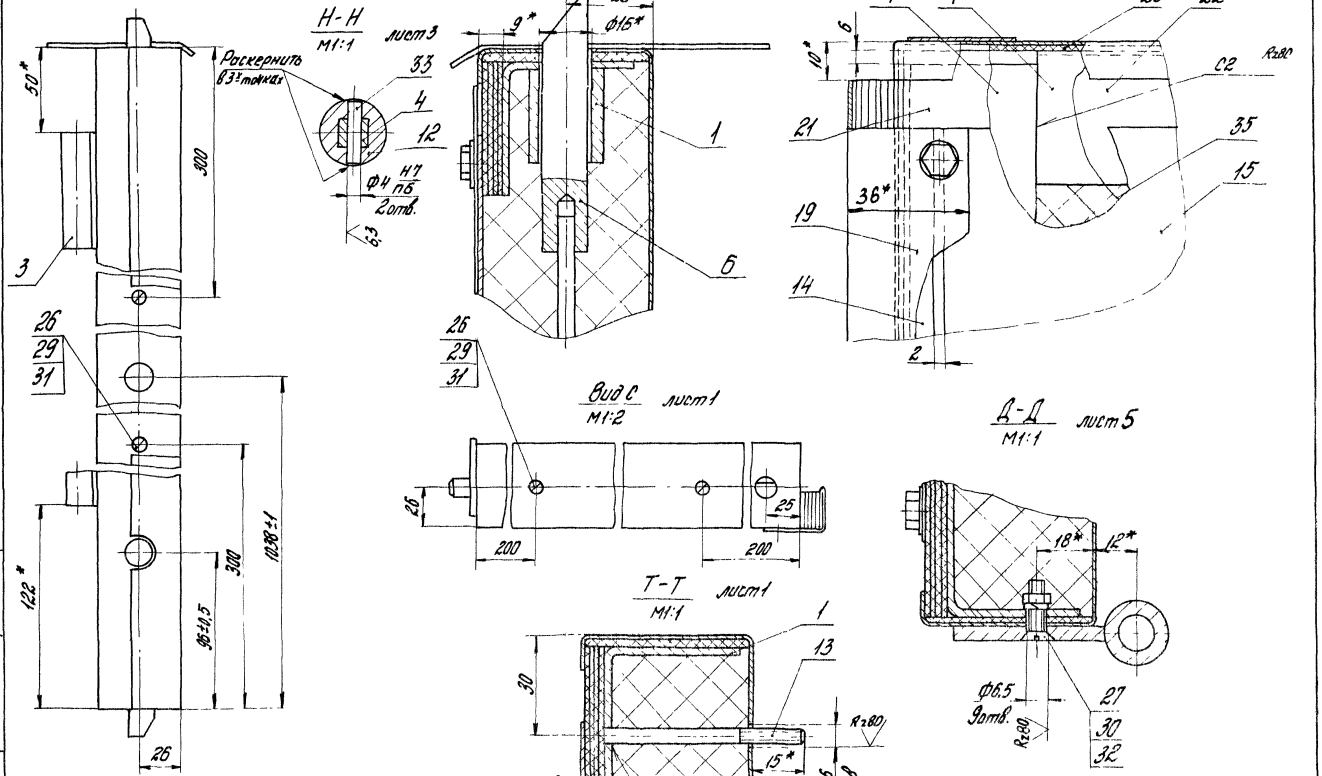

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

1.436.2-22.3.01.00.000СБ	Лист 4

Формат А3

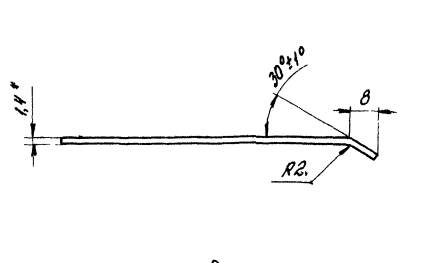

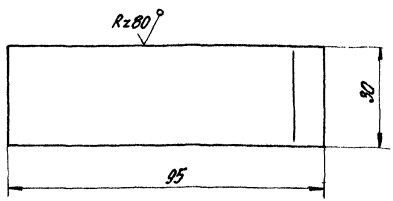

1. * Размер для справок

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14; \pm \frac{IT14}{2}$

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.436.2-22.3.01.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	1.436.2-22.2.01.01.02	Крестовина	1	
А4		2	1.436.2-22.2.01.01.03	Ось	1	
А4		3	1.436.2-22.2.01.01.04	Опора	1	
А4		4	1.436.2-22.2.01.01.05	Шайба	1	
				Стандартные изделия		
		5		Шплинт 3.2×28.016 ГОСТ 397-79	2	

Н.контр.	Погорелов		1.436.2-22.3.01.00.04	
ГИП	Погорелов		Направляющая	Стадия: Р; Масса: 0,032; Масштаб: 1:1
Зав.ср.	Лукошевич			Лист; Листов: 1
Вед.инж.	Смирягин		Лист Б-ПН-14ГОСТ19903-74 4-ШСт.Зпс2ГОСТ1552-79-ТО	ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Инж.Т.	Цорева			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4

Н.контр.	Погорелов		1.436.2-22.3.01.01.00	
ГИП	Погорелов		Механизм открывания	Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Зав.гр.	Лукошевич			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Вед.инж.	Смирягин			
Инж.Т.	Цорева			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

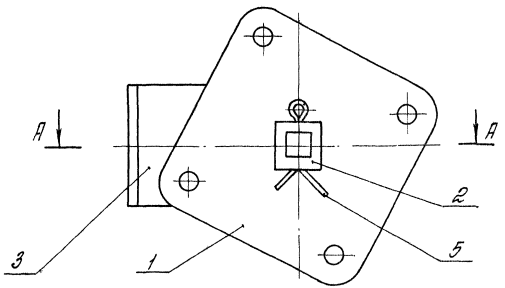

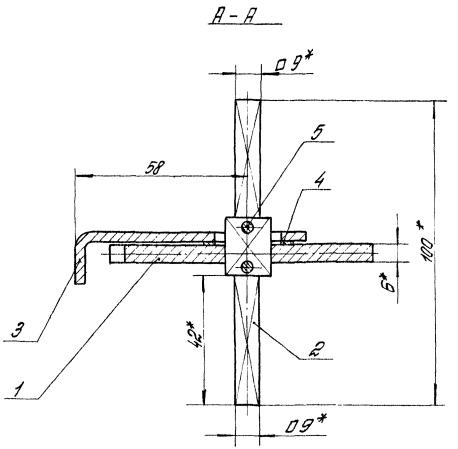

1.* Размеры для справок.

2. Предельные отклонения размеров: h14, H14, $\pm\frac{IT14}{2}$

Н.контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Нач. пр.	Аксючиц		
Вед. инж.	Трушкин		
Инж.-т.	Чорево		

1.436.2-22.3.01.01.00 СБ

Механизм открывания
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,40	1:1
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.436.2-22.3.01.03.00СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	1.436.2-22.3.01.03.01	Стойка	1	
А4		2	1.436.2-22.3.01.03.02	Ограждение	1	
				Бобышка		
				Круг В22 ГОСТ 2590-88 / Ст 3пс 2 ГОСТ 535-88		
Б4		3	1.436.2-22.3.01.03.03	L = 15 Н14; Ra80	1	0,021 кг
Б4		4	1.436.2-22.3.01.03.04	L = 29 Н14; Ra80	1	0,041 кг

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		
Н. контр.	Погорелов		1.436.2-22.3.01.03.00	
ГИП	Погорелов		Стойка	Стадия Р; Лист; Листов 1
Зав. гр.	Лукошевич			ЦНИИПромзданий
Вед. инж.	Смирягин			
Инж. I к.	Шорева			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Обозначение	Наименование	Кол. на изд.	Примеч.
				Документация		
А3			1.436.2-22.3.01.02.00СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4	1		1.436.2-22.3.01.02.01	Шток	1	
А4	2		1.436.2-22.2.01.02.03	Вилка	1	
				С8х36		
				Круг В57 ГОСТ 2590-88 / Ст 3пс 2 ГОСТ 535-88		
Б4	3		1.436.2-22.3.01.02.04	L = 882-10; Ra80	1	0,14 кг
			-01	L = 902-10; Ra80	1	0,15 кг

Н. контр.	Погорелов		1.436.2-22.3.01.02.00	
ГИП	Погорелов		Тяга	Стадия Р; Лист 2; Листов 1
Зав. гр.	Лукошевич			ЦНИИПромзданий
Вед. инж.	Смирягин			
Инж. I к.	Шорева			

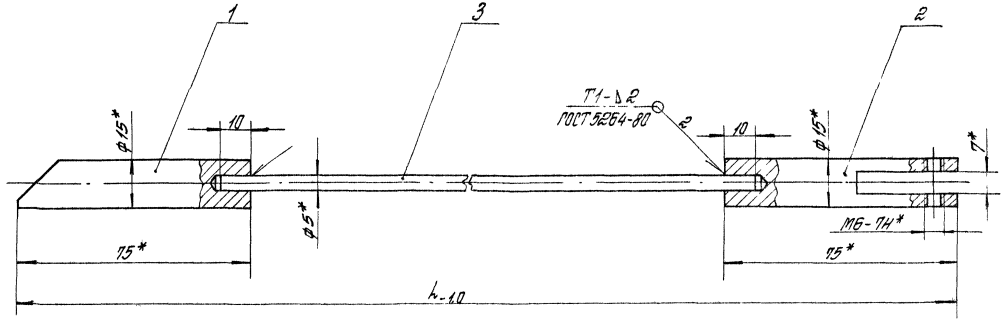

1* Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$

Обозначение	L, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.01.02.00	1012	0,31
-01	1032	0,32

Н.контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Куприевич		
Вед.инж.	Егорочкин		
Инж. Іг.	Царева		

1.436.2-22.3.01.02.00 СБ

Тяга
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	ст. табл	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

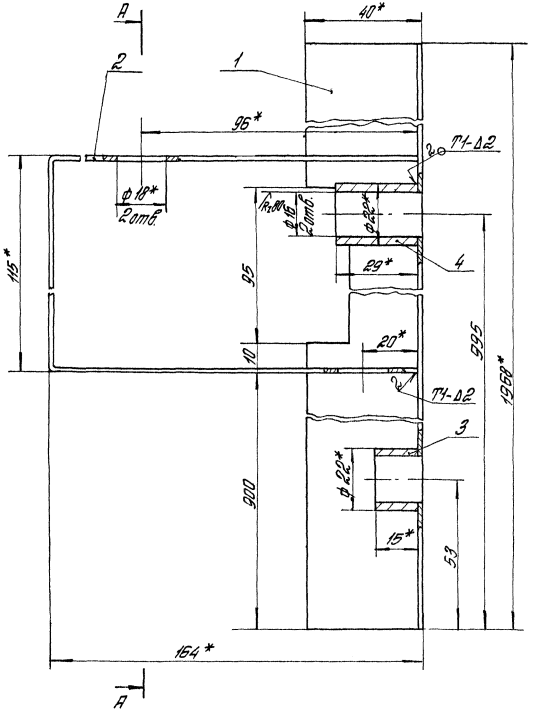

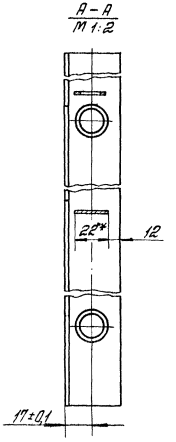

1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Обозначение сварного шва относится ко всем подобно свариваемым элементам.
2. *Размеры для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$

				1436.2-22.3.01.03.00СБ	
				Стойка	Стадия: Р; Масса: 2,5; Масштаб: 1:1
Н.контр.	Погорелов			Сборочный чертеж	Лист; Листов 1
ГИП	Погорелов				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Зав.ср.	Лукашевич				
Вед.инж.	Стрегуц				
Инж.Тк	Чобрева				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

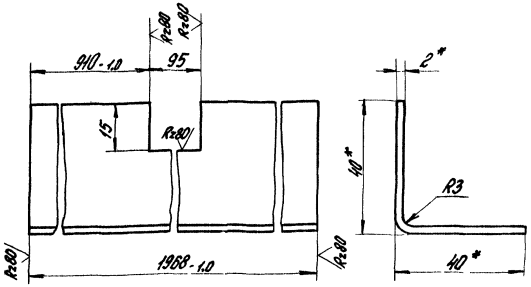

1.* Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{IT14}{2}$

			1.436.2-22.3.01.03.01		
Н.контр.	Погорелов		Стойки	Стадия	Масса	Масштаб
ГИП	Погорелов			Р	2,3	1:1
Зав. пр.	Лукашевич			Лист	Листов 1
Вед. инж.	Смирягин		Уголок 90×40×2 ГОСТ 19771-74	ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Инж. Т.к.	Царева		Б.Пл 3пс 2 ГОСТ 14771-76	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4

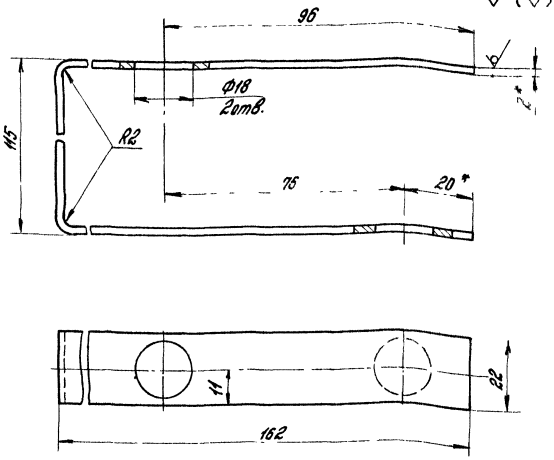

1.* Размеры для справок.

2. Предельные отклонения размеров $h14, H14, \pm \frac{IT14}{2}$

3. Длина развертки $L = 431$ мм.

			1.436.2-22.3.01.03.02		
Н.контр.	Погорелов		Ограждение	Стадия	Масса	Масштаб
ГИП	Погорелов			Р	0,14	1:1
Зав. пр.	Лукашевич			Лист	Листов 1
Вед. инж.	Смирягин		Лист Б.Пл-2 ГОСТ 19903-74	ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Инж. Т.к.	Царева		4-III.Ст 3пс 2 ГОСТ 5523-76	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4

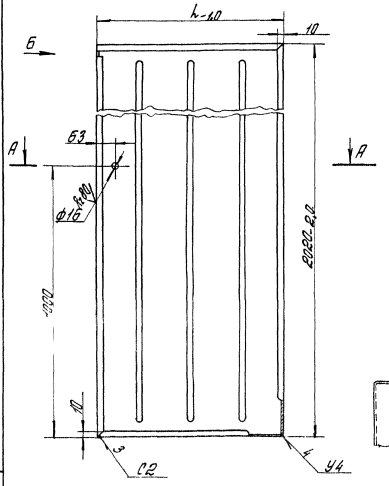

Развертка
М 1:5

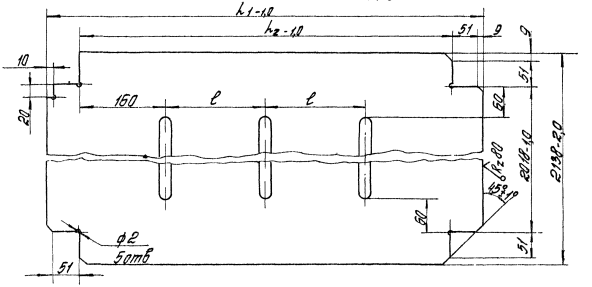

Вид Б
М 1:2



Обозначение	l, мм	l1, мм	l2, мм	l, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.01.00.01	691	809	689	185	13,4
-01	891	1009	889	225	15,8

1. Сварные швы выполнять в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Обозначение сварного шва отмечается на всем подобно свариваемым элементам.
2. *Размер для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14;\ h14;\ \pm\frac{IT14}{2}$.

А-А
М 1:2



				1.436.2-22.3.01.00.01	
				Короб	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: —
Н.контр.	Погорелов				Лист; Листов 1
ГИП	Погорелов			Лист 6-ПН-1,0 ГОСТ 19903-74 4-III Ст.3пс2 ГОСТ 16523-90	ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Нач.гр.	Кукушкин				
Вед.инж.	Стасюк				
Инж.	Сергеев				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рис. 1

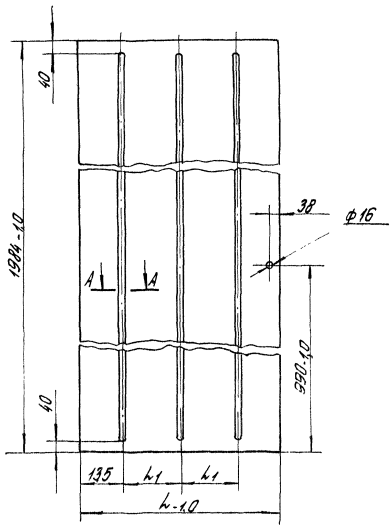

Рис. 2

Остальное – см. Рис. 1

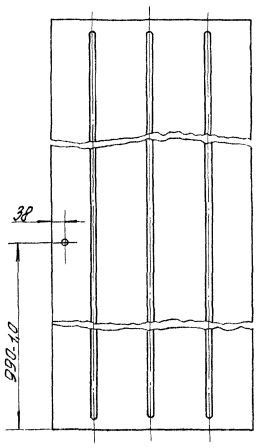

А – А

М 1:1



Rz 80

1.* Размеры для справок

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14; h14; ± IT14/2

Обозначение	Рис.	L, мм	L1, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.01.00.02	1	655	185	10,2
–01		855	285	13,3
–02	2	655	185	10,2
–03		855	285	13,3

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Лукашевич		
Вед. инж.	Стрыгин		
Инж. 1 к.	Цаюева		

1.436.2-22.3.01.00.02.

Обшивка

Стадия	Масса	Масштаб
Р	ст тобл	—
Лист	Листов 1	

Лист 6-ПН-1.0 ГОСТ 19903-74
4-III Ст 3 пс 2 ГОСТ 16523-70

ЦНИИПРОТЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Rz 80 (√)

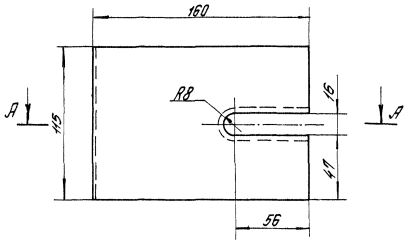

А – А
т1:1

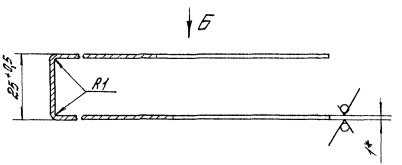

Вид Б



1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{IT14}{2}$

3. Длина развертки $L = 349{,}7$ мм.

				1436.2 – 22.3.01.00-03			
Н. контр.	Погорелов			Крышка	Стадия	Масса	Масштаб
ГИП	Погорелов				Р	0,29	1:2
Зав. пр.	Логачева				Лист	Листов 1	
Вед. инж.	Стигарев			6-ПН-1 ГОСТ 19903-74	ЦНИИПРОТЗДРАВНИЙ		
Инж. Тх	Сергеев			Лист 4-III Пт 3 пс 2 ГОСТ 16523-70			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанное предельное отклонение размеров: Н14; h14; ±IT14/2.

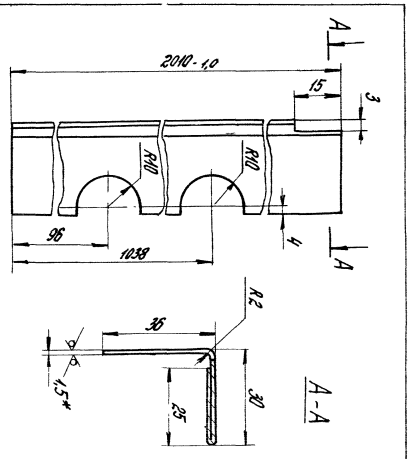

Rz 80 (√)

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. ср.	Лукошевич		
Вед. инж.	Смирягин		
Инж. I к.	Царева		

1.436.2-22.3.01.00.06

Плонка

Стадия	Масса	Масштаб
Р	21	1:1

Лист 5-ПН-15007148003-14

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Поз.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.02.00.00- –	01	02	03	04	05	06	07			Примеч.
				Документация											
*)			1.436.2-22.3.02.00.00СБ	Сборочный чертеж											*) А3; А4
				Сборочные единицы											
А4		1	1.436.2-22.2.01.01.00-01	Механизм открывания	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		2	1.436.2-22.2.01.02.00	Тяга	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		3	1.436.2-22.2.01.03.00	Стойка левая	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		4	1.436.2-22.2.01.04.00-04	Перемычка	1		1		1		1				
			-07	Перемычка		1		1		1		1			
А4		5	1.436.2-22.2.01.05.00	Полупетля	3	3	3	3	3	3	3	3			
А4		6	1.436.2-22.2.01.06.00-01	Механизм открывания	1	1	1	1	1	1	1	1			

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. ср.	Лукошевич		
Вед. инж.	Смирягин		
Инж. I к.	Царева		

1.436.2-22.3.02.00.00

Створка правая

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

23670-03 29

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.02.00.00-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07			
				Детали:											
А4		8	1.436.2-22.2.01.00.03	Штыри	2	2	2	2	2	2	2	2			
А4		9	1.436.2-22.2.01.00.04	Фиксатор	2	2	2	2	2	2	2	2			
А4		10	1.436.2-22.2.01.00.05	Скоба	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		11	1.436.2-22.2.01.00.06	Крышка	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		12	1.436.2-22.2.01.00.07	Ухо	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		13	1.436.2-22.2.01.00.08	Пружина	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		14	1.436.2-22.2.01.00.09	Крышка	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		15	1.436.2-22.2.01.00.11	Ручка	2	2	2	2	2	2	2	2			
А4		16	1.436.2-22.2.01.00.12	Винт установочный	1	1	1	1	1	1	1	1			
А4		17	1.436.2-22.2.01.00.13	Шпилька	2	2	2	2	2	2	2	2			
А4		18	1.436.2-22.3.01.00.02-02	Обшивка	1		1		1		1				
			-03	Обшивка		1		1		1		1			
А4		19	1.436.2-22.3.02.00.01	Короб	1		1		1		1				
			-01	Короб		1		1		1		1			
А4		20	1.436.2-22.3.02.00.02	Планка	1	1	1	1	1	1	1	1			

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.436.2-22.3.02.00.00-										Примеч.
					-	01	02	03	04	05	06	07			
				Уголок 40х40х2 ГОСТ19771-74 / ВСт3пс2 ГОСТ11474-76											
БЧ		21	1.436.2-22.3.02.00.03	Стойка											
				L = 2004-2,0; Rz80	1	1	1	1	1	1	1	1			2,4кг
				Перемычка											
БЧ		22	1.436.2-22.3.02.00.04	L=605-1,0; Rz80	1		1		1		1				0,73кг
			-01	L = 805-1,0; Rz80		1		1		1		1			0,97кг
				Теплоизоляция											
				Ткань асбестовая δ=2мм											
				АТ-9 ГОСТ6102-78											
БЧ		23	1.436.2-22.3.02.00.05	(50х5414)-2,0	1		1		1		1				0,3кг
			-01	(50х5814)-2,0		1		1		1		1			0,32кг
БЧ		24	1.436.2-22.3.02.00.06	(40х2014)-1,0	8	8	8	8	8	8	8	8			0,09кг
БЧ		25	1.436.2-22.3.02.00.07	(40х605)-1,0	8		8		8		8				0,03кг
			01	(40х805)-1,0		8		8		8		8			0,032кг
БЧ		26	1.436.2-22.3.02.00.08	(26х2020)-1,0	5	5	5	5	5	5	5	5			0,061кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.436.2-22.3.02.00.00-									Примеч.
					-	01	02	03	04	05	06	07		
				Стандартные изделия										
				Винты ГОСТ17475-80										
		30		М5-8g×16.58.01.20	19	19	19	19	19	19	19	19		
		31		М6-8g×16.58.01.20	9	9	9	9	9	9	9	9		
		32		Винт М6-8g×16.58.01.20 ГОСТ 1477-84	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Гайки ГОСТ 5916-70										
		33		М5-7Н.5.01.20	19	19	19	19	19	19	19	19		
		34		М6-7Н.5.01.20	9	9	9	9	9	9	9	9		
				Шайба ГОСТ 6402-70										
		35		5.65П.02.9	19	19	19	19	19	19	19	19		
		36		6.65П.02.9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		37		Штифт 4п6×20 ГОСТ 3128-70	2	2	2	2	2	2	2	2		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.436.2-22.3.02.00.00-									Примеч.
					-	01	02	03	04	05	06	07		
				Прочие изделия										
		38		Винт самонарезающий 4,8×14 ТУ36-2142-78	30	30	30	30	30	30	30	30		
				Материалы										
		39		БОТВ ТУ21РСФСР 669-82	5,3	6,8	10,5	13,6						кг
				П125-1000.1000.60 ГОСТ 9573-82					10,5	13,5				кг
				Муллитокремнеземистый рулонный материал МКРР-130 Б-40 Высшей категории качества ГОСТ 23619-79							14,5	18,7		кг

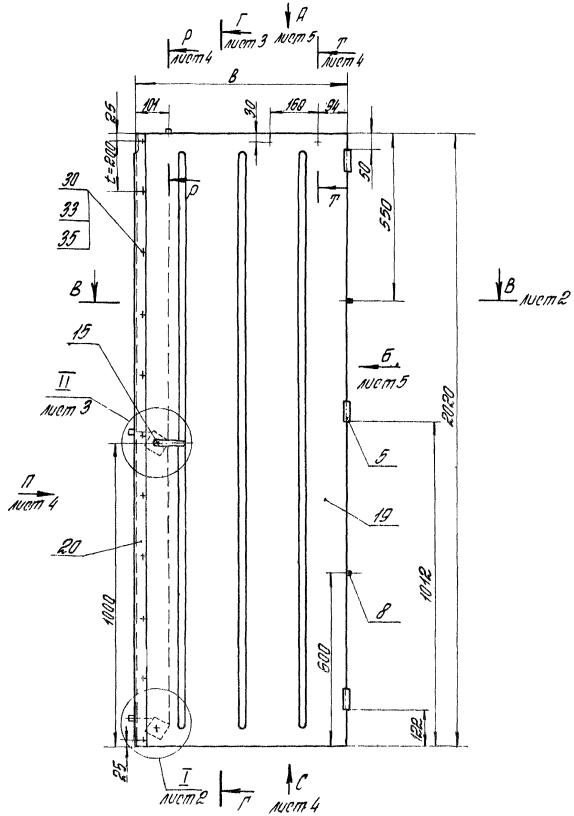

Обозначение	В, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.01.00.00	691	45,2
-01	891	53,6
-02	691	50,5
-03	891	60,5
-04	691	50,4
-05	891	60,4
-06	691	54,4
-07	891	65,7

1. Сварные швы выполнять в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Обозначение сварного шва относится ко всем подобно свариваемым элементам.
2. * Размеры для справок.
3. ** Сварку деталей поз. 3, 4, 21, 22 произвести после их установки в корпусе поз. 19.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14;\ h14;\ \pm \frac{IT14}{2}$

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Лукомевич		
Ведущ. инж.	Стахеев		
Инж. Т. к.	Царева		

1.436.2-22.3.02.00.00 СБ

Створка правая
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	ст. табл.	—
Лист 1	Листов 5	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

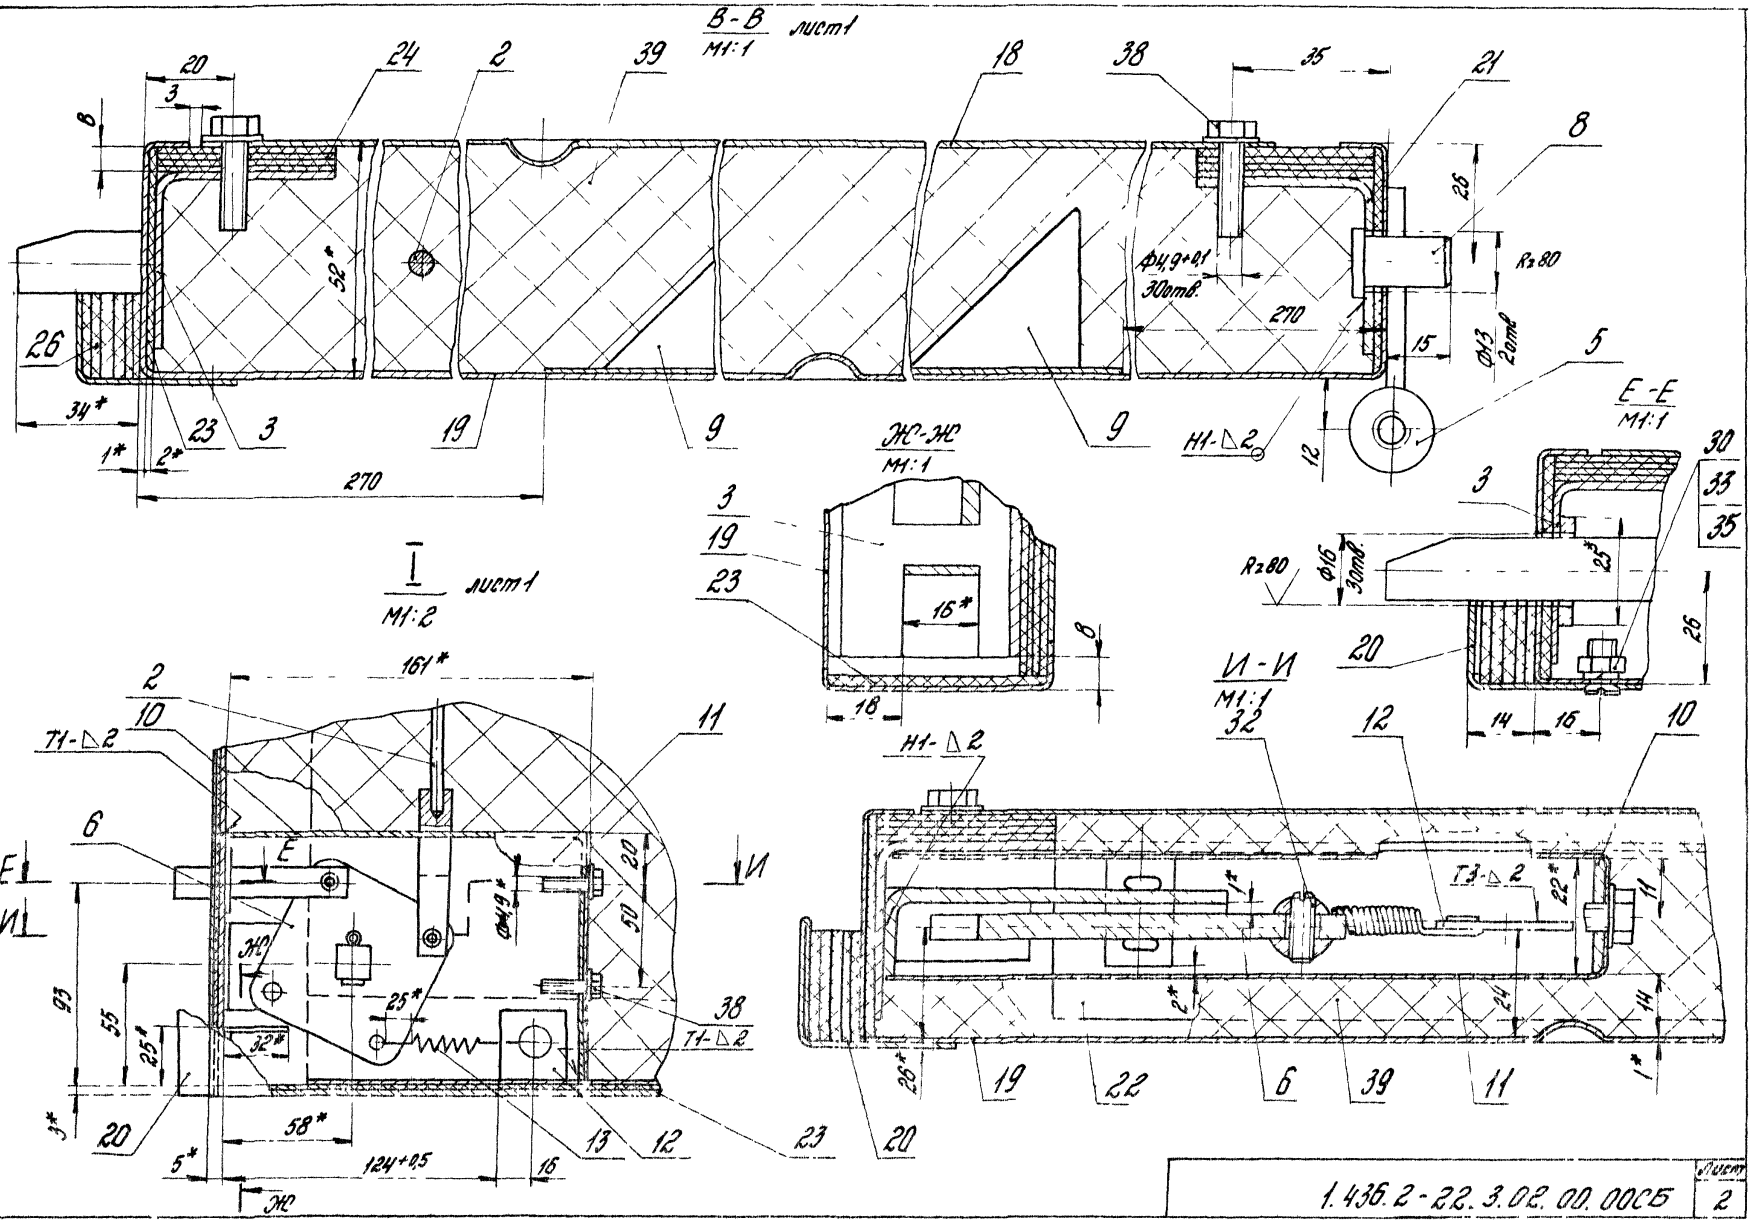
В-В
М1:1
лист1
Ж-Ж
М1:1
Е-Е
М1:1
И-И
М1:1
I
лист1
М1:2
Ф4,9+0,1
30отв.
Ф13
2отв.
Ф16
30отв.
Rz80
Т1-△2
Н1-△2
Т3-△2
270
124+0,5
161*
58*
34*
32*
25*
16*

| | | |

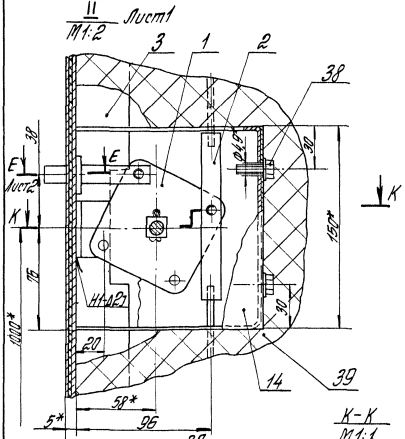

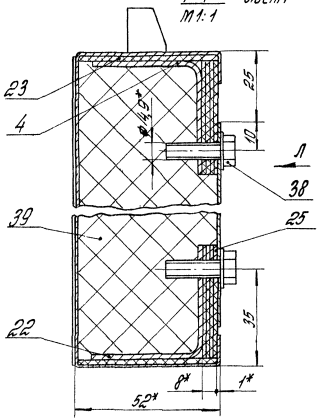

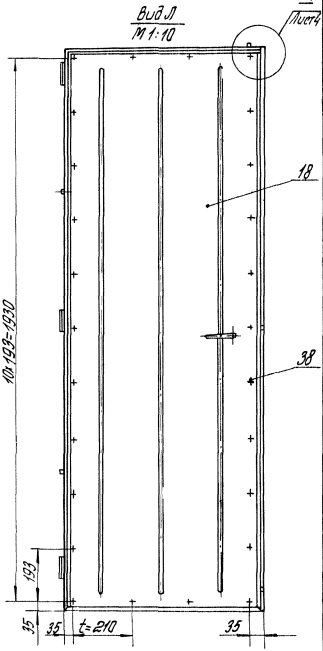

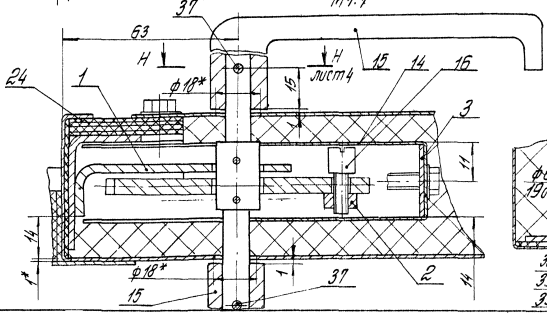



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.436.2-22.3.02.00.00 СБ

Лист 3

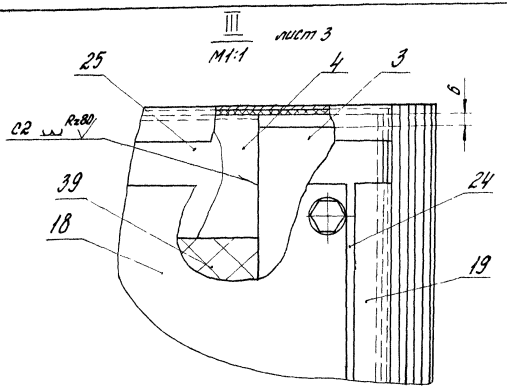

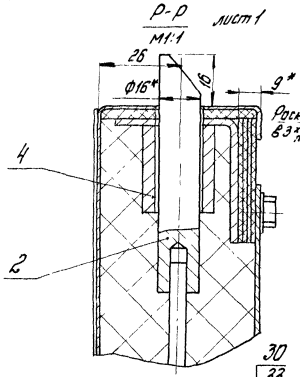



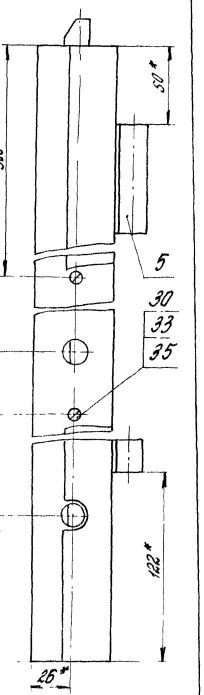

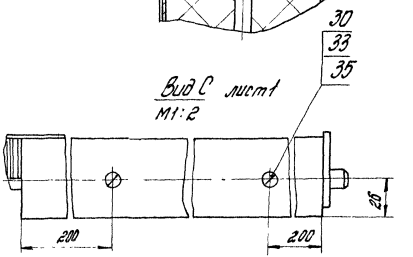

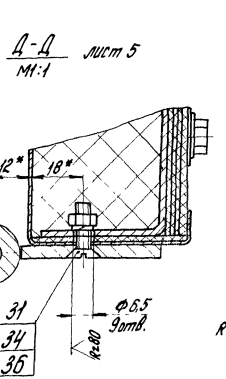

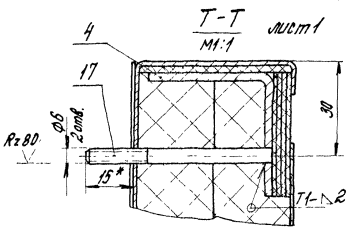

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.436.2-22.3.02.00.ОСБ

Лист 4

Вид А лист 1
М1:2

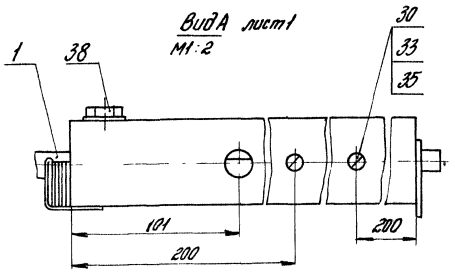

Вид Б лист 1
М1:2

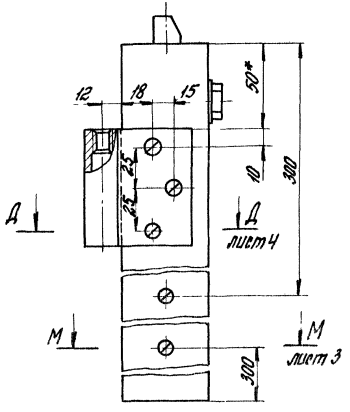

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.436.2-22.3.02.00.000Сб

Лист 5

Формат А4

Rz80 (√)

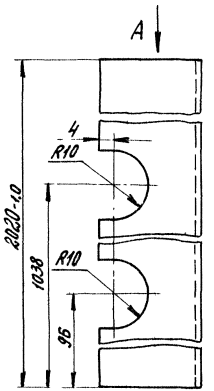

Вид А



1.* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14; h14; ± IT14/2

Н.контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Лукашевич		
Вед. инж.	Стоянин		
Инж. 1 к.	Царева		

1.436.2.22.3.02.00.02

Планка

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,1	1:1
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-1,5 ГОСТ 19903-74
4-ШСт 3пс 2 ГОСТ 15523-70

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

23670-03 36 Формат А4

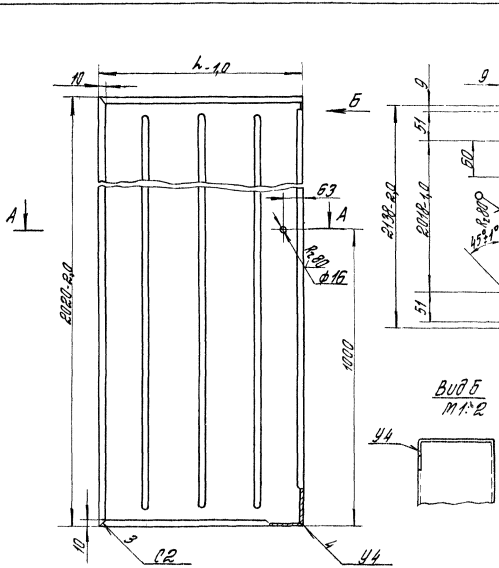

Вид Б
М 1:2

Развертка
М 1:5

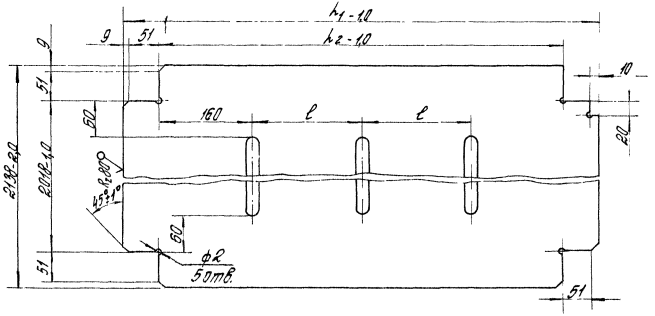

Обозначение	h, мм	h_1, мм	h_2, мм	ℓ, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.02.00.01	631	800	680	185	13,4
-01	891	1000	880	285	15,8

1. Сварные швы выполнять в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Обозначение сварного шва относится ко всем поводно свариваемым элементам.
2. *Размер для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14$; $h14$; $\pm \frac{IT14}{2}$

А-А
М 1:2

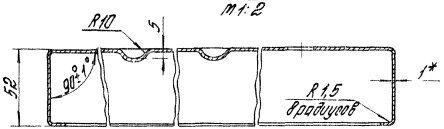

Н.контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав.сд.	Кухоцкевич		
Вед.инж.	Пупрягин		
Инж.IK	Царева		

1.436.2-22.3.02.00.01

Короб

Стадия	Масса	Масштаб
Р	от табл	—
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-1.0 ГОСТ 19903-74 4-III Ст3пс2 ГОСТ 16523-97

ЦНИИпромзданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.436.2-22.3.03.00.00- —	01									Примеч.
				Документация											
А3			1.436.2-22.3.03.00.000Б	Сборочный чертеж											
				Детали											
А4		1	1.436.2-22.2.02.00.01	Анкер	18	18									
А3		2	1.436.2-22.2.02.00.02	Связь	1	1									
		3	1.436.2-22.2.02.00.02-01	Связь	1	1									
		4	1.436.2-22.2.02.00.02-04	Связь	1										
			-05	Связь		1									
А4		5	1.436.2-22.3.03.00.01	Уголок	1										
			-01	Уголок		1									

			1.436.2-22.3.03.00.00
Н. контр.	Погорелов		Дома
ГИП	Погорелов		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Зав. гр.	Лукашевич		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Вед. инж.	Смирятин		
Инж. Ик.	Исарева		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.436.2-22.3.03.00.00 —	01									Примеч.
Б4		6	1.436.2-22.3.03.00.02	Бобышка											
				Круг В22 ГОСТ 2590-88 / Ст 3пс2 ГОСТ 535-88											
				L = 15 h14; Rz 80	7	7									0,021 кг
Б4		7	1.436.2-22.3.03.00.03	Угольник											
				Уголок Б-75х50х6 ГОСТ 8509-86 / Ст 3пс2 ГОСТ 535-88											
				L = 100 h14; Rz 80	14	14									0,569 кг
Б4		8	1.436.2-22.3.03.00.04	Пластина											
				Лист Б-ПН-Б ГОСТ 19903-74 / Вст 3пс2 ГОСТ 14637-79											
				(20х60) h14; Rz 80	2	2									0,037 кг
Б4		9	1.436.2-22.3.03.00.05	Опора											
				Уголок 25х25х2 ГОСТ 19774-74 / Вст 3пс2 ГОСТ 14637-79											
				L = 15 h14; Rz 80	1	1									0,002 кг

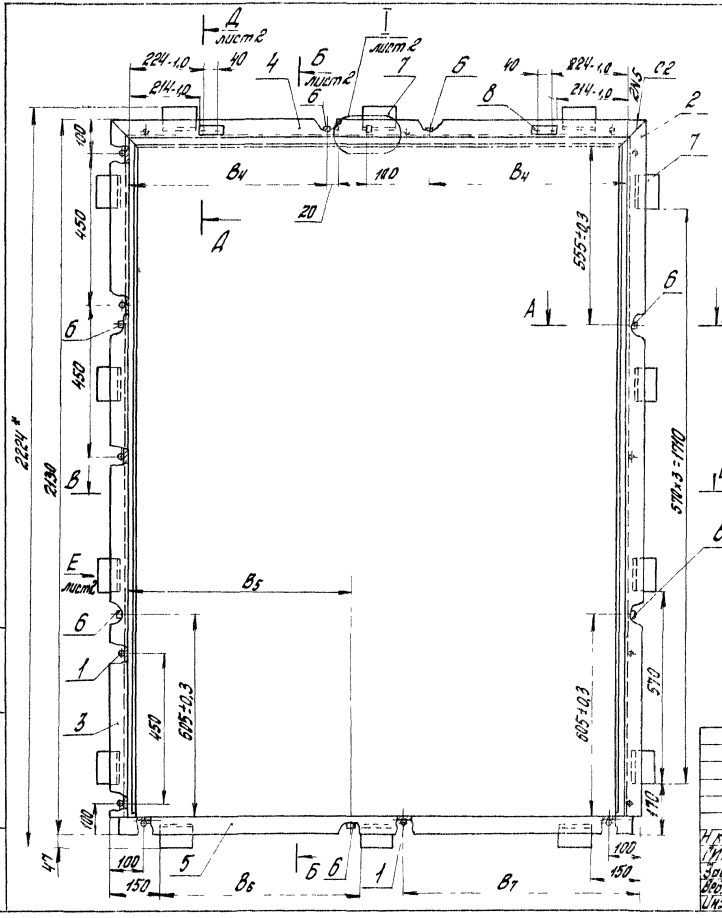

Обозначение	B, мм	B_1, мм	B_2, мм	B_3, мм	B_4, мм	B_5, мм	B_6, мм	B_7, мм	Масса кг
1.436.2-22.3.03.00.00	1410	1450	1510	1600	595	671	580	650	24
-01	1810	1850	1910	2000	795	871	780	850	26

1. Сварка шва №1 ручная электродуговая.
2. Сварные швы выполнять в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Обозначение сварного шва относится ко всем подобно свариваемым элементам
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14; h14; \pm \frac{IT14}{2}$.

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Лукошкин		
Рук. инж.	Смирягин		
Инж. I к.	Царева		

1.436.2-22.3.03 00.00СБ

Рама. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл	—
Лист 1	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

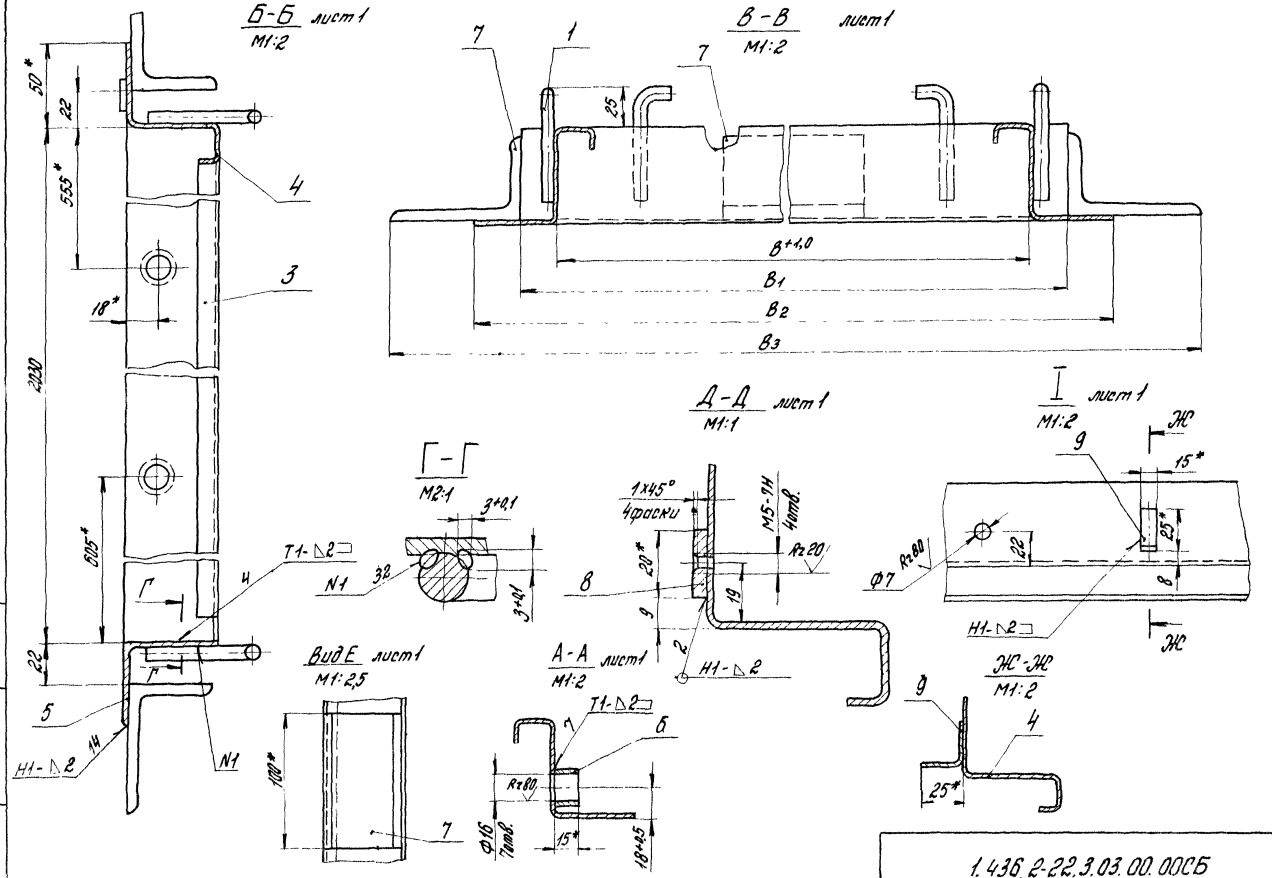

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	1.436.2-22.3.03.00.ООСБ	Лист 2





Обозначение	L, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.03.00.01	1450	2,5
-01	1850	3,15

1.* Размер для справок

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14; ±IT14/2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		Документация		
А3	1.436.2-22.3.04.00.00СБ	Сборочный чертеж		
		Детали		
Б4	1.436.2-22.3.04.00.01	Направляющая Уголок 25х25х2 ГОСТ 8278-74 В Ст 3пс2 ГОСТ 14771-76 L = 200 h14; R=80	1	0,146 кг
Б4	1.436.2-22.3.04.00.02	Ушко Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74 4-III В Ст 3пс2 ГОСТ 16523-70 (12х18) h14; R=80	2	0,003 кг
Б4	1.436.2-22.3.04.00.03	Упор Круг В 5 ГОСТ 2590-88 Ст 3пс2 ГОСТ 535-88 L = 132 h14; R=80	1	0,02 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Лукошявичус		
Ведущ.	Стуягин		
Инж. Ук.	Царева		

1.436.2-22.3.03.00.01

Уголок

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	--
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74
4-III Ст 3пс2 ГОСТ 16523-70

ЦНИИПромзданий

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Погорелов		
ГИП	Погорелов		
Зав. гр.	Лукошявичус		
Вед. инж.	Стуягин		
Инж. Ук.	Царева		

1.436.2-22.3.04.00.00

Ограничитель

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПромзданий

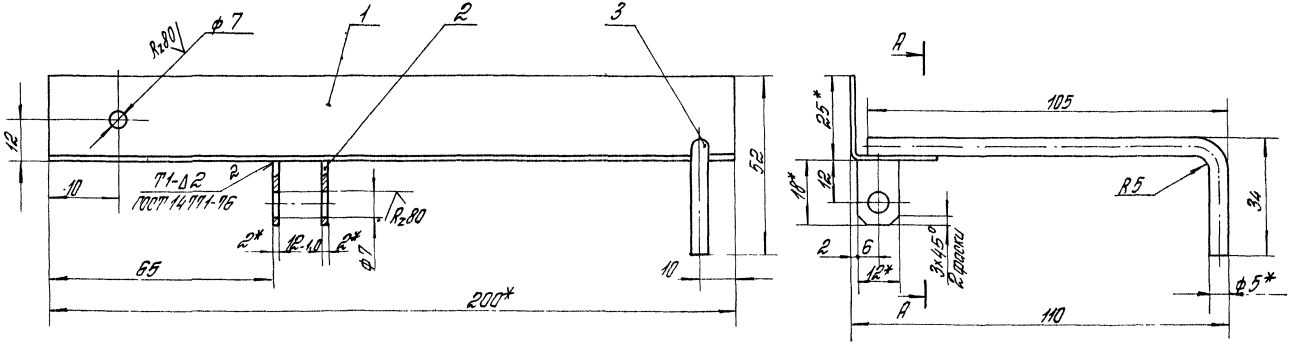



1. Сварка шва N1 ручная электродуговая
2* Размеры для справок
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±IT14/2

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	1436 2 22.3 64.00.00 СБ	
Разраб.						Ограничитель	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.							А / 2,112 / 1:1
Т.контр.							Лист / Листов 1
Н.контр.							ЦНИИПромзданий
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Rz80 (√)



Обозначение	L, мм	Масса, кг
1.436.2-22.3.00.00.01	24	0,003
-01	15	0,005

1.* Размер для справок
2 Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$

		1.436.2-22.3.00.00.01			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ось	Р	0,003	—
Пров.			Лист	Листов	
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Копировал
Формат А4

Rz80 (√)



1.*Размер для справок
2.Неуказанные предельные отклонения размеров:
H14; $\pm \frac{IT14}{2}$.

		1.436.2-22.3.00.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ролик	Р	0,02	2:1
Пров.			Лист	Листов	
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Копировал
Формат А4

Таблица 4

Марки изделия	Код изделия	Наименование и код: Мелкосортная сталь 093300; 095300 — Расход, кг: Квадрат до 19	Полоса В до 45	L 32×20	L 32×32	Всего конструкционной стали	Ф до 19	Итого	С учетом Кэкспл. = 1,05	Квадрат от 20 до 30	Полоса В: от 20 до 30	L 45×28 до 63×40	L 36×36 до 45×45	Всего конструкционной стали	Ф от 20 до 30	Итого	С учетом Кэкспл. = 1,05	Среднесортная сталь 093200; 095200 — Расход, кг: Квадрат от 32 до 250	Полоса В: от 60 до 200	L 70×45 и более	L 50×50 и более	Всего конструкционной стали	Ф от 32 до 250	Итого	С учетом Кэкспл. = 1,05
ДМП21×14/0,75-Б		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×18/0,75-Б		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×14/1,5-Б		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×18/1,5-Б		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×14/0,75-М		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×18/0,75-М		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×14/1,5-К		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36
ДМП21×18/1,5-К		0,23			0,146	0,376	1,96	2,336	2,46						2,303	2,303	2,42			7,956		7,956		7,956	8,36

Продолжение таблицы 4

Марки изделия	Код изделия	Наименование и код: Толстолистовая сталь 097200; 097300 — Расход, кг: δ от 1,0 до 1,8	δ от 1,9 до 3	Рифленая δ=3	Вертикаль	Итого	С учетом Кэкспл. = 1,05	Толстолистовая сталь 097400 — δ=4 и более	Широкополосная универсальная	Итого	С учетом Кэкспл. = 1,05	Листовая оцинкованная сталь 114100 — По серии	С учетом Кэкспл. = 1,05	Гнутые профили 112000 — L	C	C	Итого	С учетом Кэкспл. = 1,05	Трубы 130100 — По серии	С учетом Кэкспл. = 1,05	Проволока углерод. 142100 — По серии	С учетом Кэкспл. = 1,05
ДМП21×14/0,75-Б		55,89	15,65			71,54	75,12	3,934		3,934	4,13			12,46			12,46	13,09			0,04	0,042
ДМП21×18/0,75-Б		68,89	17,14			86,03	90,33	3,934		3,934	4,13			13,41			13,41	14,08			0,04	0,042
ДМП21×14/1,5-Б		55,89	15,65			71,54	75,12	3,934		3,934	4,13			12,46			12,46	13,09			0,04	0,042
ДМП21×18/1,5-Б		68,89	17,14			86,03	90,33	3,934		3,934	4,13			13,41			13,41	14,08			0,04	0,042
ДМП21×14/0,75-М		55,89	15,65			71,54	75,12	3,934		3,934	4,13			12,46			12,46	13,09			0,04	0,042
ДМП21×18/0,75-М		68,89	17,14			86,03	90,33	3,934		3,934	4,13			13,41			13,41	14,08			0,04	0,042
ДМП21×14/1,5-К		55,89	15,65			71,54	75,12	3,934		3,934	4,13			12,46			12,46	13,09			0,04	0,042
ДМП21×18/1,5-К		68,89	17,14			86,03	90,33	3,934		3,934	4,13			13,41			13,41	14,08			0,04	0,042

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Н.контр.	Погорелов	
ГИП	Погорелов	
Зав.гр.	Лукошевич	
Разраб.	Старягин	
Инж. Т.к.	Цорева	

1.436.2-22.Т.00.00.00 РМ

Ведомость расхода материалов

Стадия	Лист	Листов
Т	1	2

ЦНИИПромзданий

Таблица 2

Марка изделия	Код изделия	Клей 88-НП-43 25/13Н		Асботкань		Асбокартон		Картон КОД БСТВ		Минвата П125		Мультитермометр-щиток "матрешка"		
		По серии	С учетом Котх = 1,05	По серии	С учетом Котх = 1,05	По серии	С учетом Котх = 1,05	По серии	С учетом Котх = 1,05	По серии	С учетом Котх = 1,05	По серии	С учетом Котх = 1,05	
ДМП21х14/0,75-Б				3,12	3,28			10,6	11,13					
ДМП21х18/0,75-Б				3,2	3,36			13,5	14,28					
ДМП21х14/1,5-Б				3,12	3,28			21,2	22,26					
ДМП21х18/1,5-Б				3,2	3,36			27,2	28,56					
ДМП21х14/0,75-М				3,12	3,28					21	22,05			
ДМП21х18/0,75-М				3,2	3,36					27	28,35			
ДМП21х14/1,5-К				3,12	3,28							29	30,45	
ДМП21х18/1,5-К				3,2	3,36							37,4	39,27	