

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
"СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО РАСЧЕТУ ЗАЩИТ  
В СИСТЕМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  
И ПОДСТАНЦИЙ

МУ 34-70-035-83

СТД  
СОЮЗТЕХЭНЕРГО  
Москва 1983

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
"СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО РАСЧЕТУ ЗАЩИТ  
В СИСТЕМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  
И ПОДСТАНЦИЙ  
МУ 34-70-035-83**

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО  
Москва 1983

РАЗРАБОТАНО Предприятием "Сибтехэнерго" ПО "Совзтех-  
энерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Г.И.ВОРОНИН, М.А.ШИША

УТВЕРЖДЕНО Производственным объединением по наладке,  
совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и  
сетей "Совзтехэнерго"

Заместитель главного инженера А.Д.ГЕРР

28.02.1983 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	3
1. Состав нагрузки системы постоянного тока и ее осо- бенности .....	4
2. Нагрузки переходного аварийного режима .....	10
3. Определение значений сопротивлений элементов сети постоянного тока .....	12
4. Расчет токов короткого замыкания в сети постоянно- го тока .....	13
5. Требования к защите от коротких замыканий сети по- стоянного тока и технические характеристики аппа- ратов защиты .....	15
6. Расчет номинального тока и уставок срабатывания аппаратов защиты по условиям отстройки от излишних срабатываний .....	22
7. Проверка кратности тока короткого замыкания .....	22
8. Проверка селективности действия аппаратов защиты .....	23
9. Выбор автоматических выключателей .....	25
10. Выбор плавких вставок предохранителей .....	51
11. Определение расчетных условий для выбора и проверки аппаратов защиты .....	51
12. Проверка отключающей способности и устойчивости аппа- ратов защиты к действию токов короткого замыкания .....	58
13. Проверка силовых кабелей на термическую стойкость .....	59
14. Пример расчетной проверки аппаратов защиты, уста- новленных в сети постоянного тока .....	60

© СПО Совзтехэнерго, 1983.

УДК 621.316.925.2(083.96)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ  
ЗАЩИТ В СИСТЕМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

МУ 34-70-035-83

Срок действия установлен  
с 01.10.83 г.  
до 01.10.88 г.

В Методических указаниях приведены рекомендации по расчетной проверке соответствия аппаратов защиты от коротких замыканий в системе постоянного тока тепловых электростанций и подстанций условиям работы (номинальному току, уставкам срабатывания, кратности тока короткого замыкания, селективности, отключающей способности и устойчивости к действию токов короткого замыкания).

Методические указания предназначены для персонала тепловых электростанций, подстанций и наладочных организаций, занимающегося наладкой и обслуживанием системы постоянного тока.

ВВЕДЕНИЕ

В Методических указаниях рассматриваются вопросы защиты от коротких замыканий сети постоянного тока электростанций и подстанций. Указания предназначены для обеспечения персонала электростанций и наладочных организаций, занимающегося эксплуатацией и наладкой системы постоянного тока, методикой расчетной проверки соответствия аппаратов защиты условиям надежной работы.

## I. СОСТАВ НАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

### I.1. Основная нагрузка системы постоянного тока:

- устройства управления, сигнализации, блокировки и релейной защиты;
- приводы выключателей (электродвигательные или электромагнитные);
- аварийное освещение;
- электродвигатели аварийных маслонасосов системы смазки агрегатов;
- электродвигатели аварийных маслонасосов системы уплотнения вала генераторов;
- электродвигатели аварийных маслонасосов системы регулирования турбин;
- преобразовательный агрегат для аварийного питания устройств СВЛЭ.

I.2. Перечисленные потребители не допускают перерыва питания, обычно они отключены и включаются в аварийных режимах.

I.3. Нагрузка системы постоянного тока может быть разделена на три вида:

- постоянная - соответствует току, потребляемому с шин постоянного тока в нормальном режиме и остающемуся неизменным в течение всего аварийного режима;
- временная - соответствует току потребителей, подключаемых к аккумуляторной батарее при исчезновении переменного тока и характеризует установившийся аварийный режим;
- кратковременная - длительностью не более 5 с; она характеризуется потребляемым от аккумуляторной батареи (АБ) током в переходном аварийном режиме.

Классификация потребителей постоянного тока по характеру приложения нагрузки:

Постоянная нагрузка	Временная нагрузка	Кратковременная нагрузка
Устройства управления, блокировки, сигнализации и релейной защиты. Постоянно включенная часть аварийного освещения	Аварийное освещение. Электродвигатели аварийных маслонасосов систем смазки, уплотнения и регулирования. Преобразовательный агрегат связи	Пуск электродвигателей, включение и отключение приводов выключателей

I.4. В соответствии с Нормами технологического проектирования (НТП) для тепловых электростанций, входящих в энергосистему, длительность исчезновения переменного тока допускается не более 30 мин, а для изолированных ТЭС - 1 ч.

В течение этого времени - в установленномся аварийном режиме - нагрузка равна сумме постоянной и временной нагрузок.


I.5. Постоянная нагрузка может быть определена по схемам питания потребителей постоянного тока или непосредственным измерением. Ее значение, как правило, невелико - 20-40 А, она не оказывает большого влияния на работу системы постоянного тока в аварийном режиме.

I.6. Наибольшая нагрузка переходного аварийного режима (толчковая) может иметь место в начальный период переходного процесса или через некоторое время в зависимости от моментов включения приводов масляных выключателей и пусков маслонасосов.


I.7. Пусковые токи электродвигателей резервных маслонасосов и токи, потребляемые приводами выключателей, могут быть определены на основании данных заводов-изготовителей или непосредственным измерением.

I.8. Наиболее удобной формой анализа работы потребителей системы постоянного тока электростанции является построение графика нагрузок  $I_{\text{нагр}} = f(t)$  для аварийного полчасового или часового режимов. Примеры построения таких графиков приведены на рис. I.2.


1. Построение погрешности

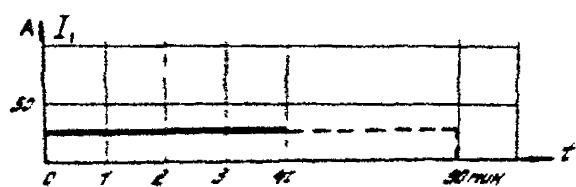


2. Построение обогрева

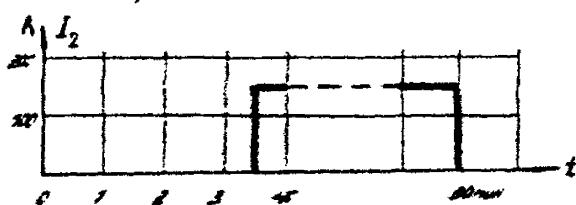


3. Построение сопротивлений

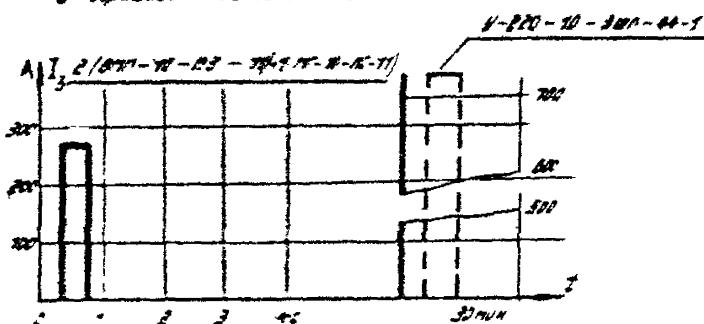


4. Построение обогревательного цикла

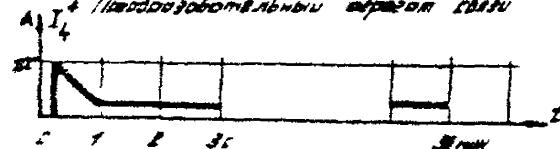

5. Электроподогреватель обогревательных маслонесосов гидротрансформатора

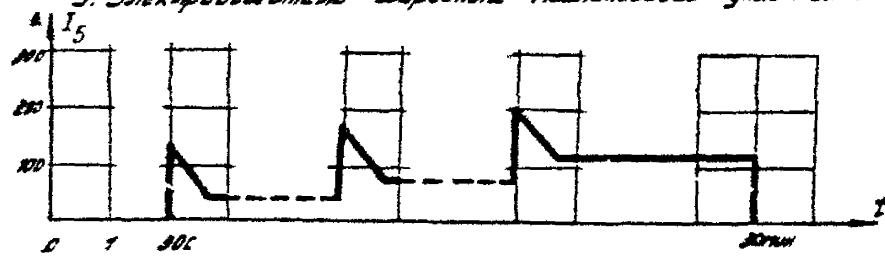

6. Электроподогреватель обогревательных маслонесосов стакан

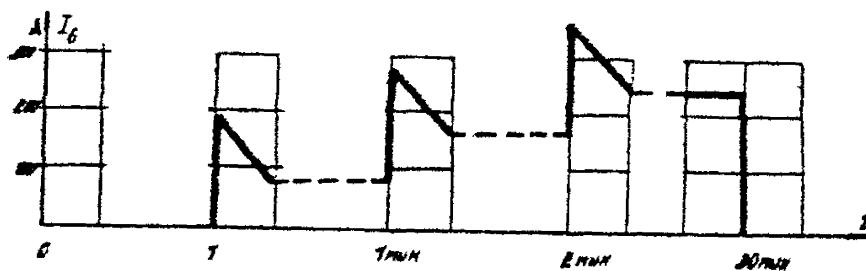

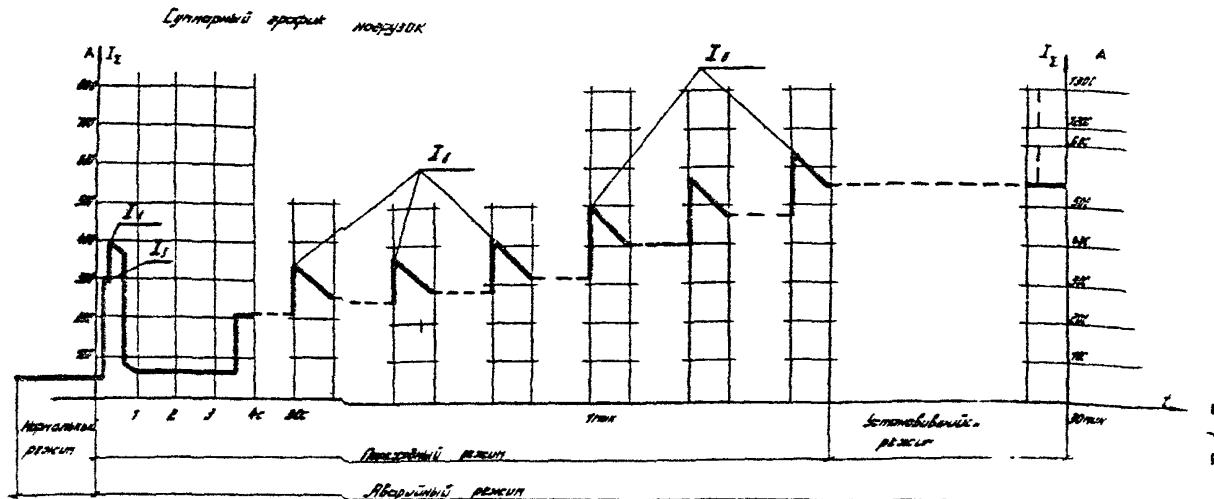
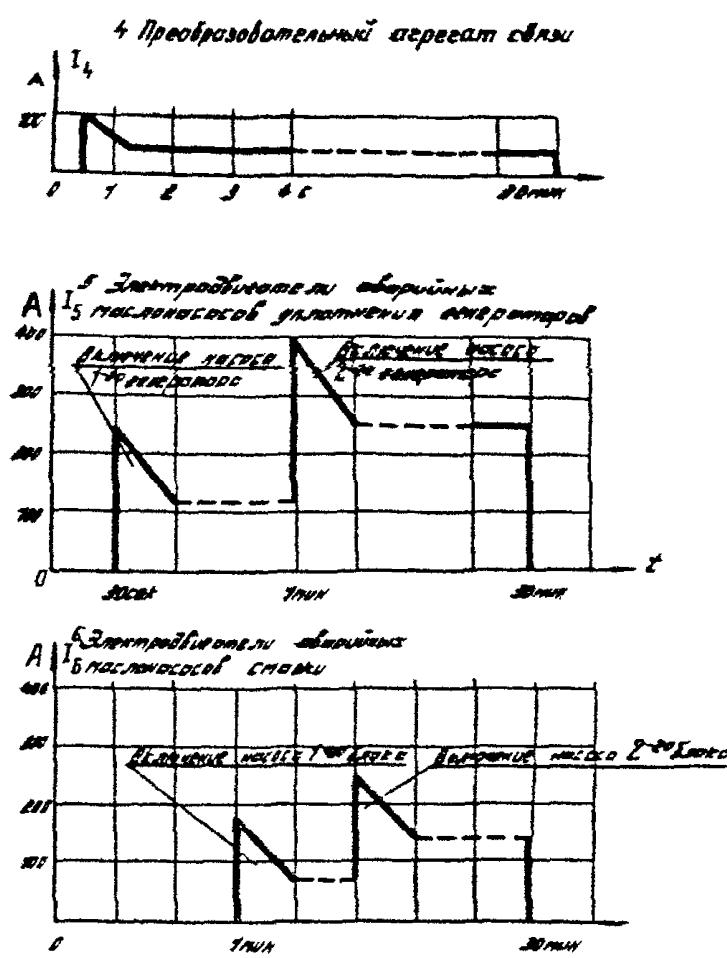
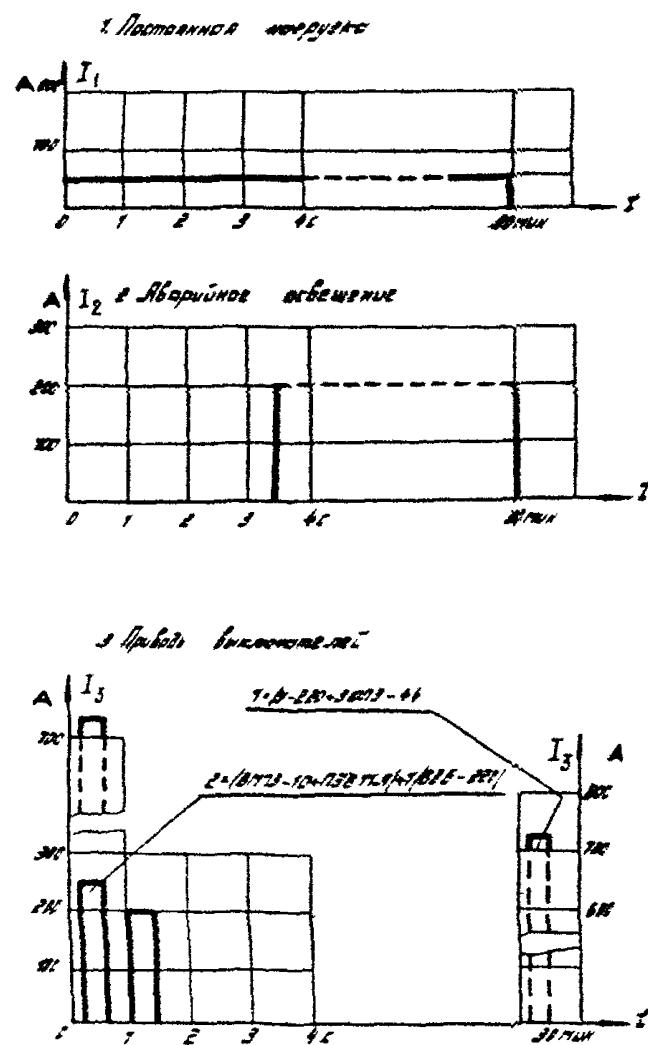


Рис.1. График нагрузок аварийного полув часового режима для ТЭС с поперечными связями

П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные графики нагрузок постоянного тока приведены для ТЭС с поперечными связями. 2. Разброс моментов включения аварийных насосов разных турбоагрегатов отражен на графиках 5 и 6. На суммарном графике условно принято включение сначала маслонасосов уплотнения, а затем насосов смазки. Принимаемый порядок их включения не влияет на значение расчетных токов. 3. В конце аварийного режима ( $t = 60$  мин) показан толчковый  $\Delta$  ток любого выключателя главной схемы, так как в этом случае принимается включение выключателей по одному. Условно принято включение выключателя У-220 с наибольшим током потребления привода (110-44). 4. Рассмотрен случай питания аварийных нагрузок трех агрегатов ( $3 \times 60$  мВт или  $2 \times 60 + 1 \times 100$  мВт).



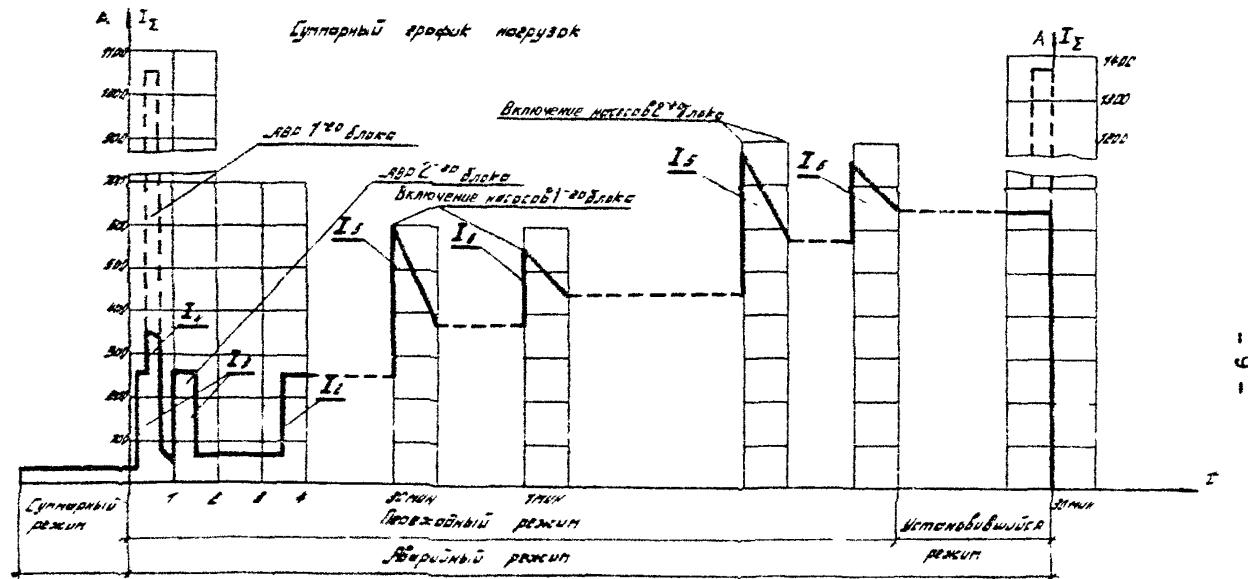


Рис.2. График нагрузок аварийного подчасового режима для ТЭС с блоками мощностью 150-200 МВт

П р и м е ч а н и е. Время включения насосов уплотнения (30 с) и смазки (1 мин) принято ус-  
лоенно. В общем случае моменты включения указанных насосов для 1-го и 2-го блоков не сов-  
падают, что учтено в суммарном графике нагрузок

## 2. НАГРУЗКИ ПЕРЕХОДНОГО АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

2.1. Время возникновения наибольшей толчковой нагрузки зависит от распределения моментов включения приводов масляных выключателей и пуска маслонасосов.

2.2. Суммарный ток, потребляемый приводами выключателей, достигает максимального значения при переключениях на резервный источник питания СН (АВР).

2.3. Возможны следующие режимы работы АВР:

- мгновенное переключение питания с рабочего на резервное по импульсу от отключающихся выключателей рабочего питания;
- переключение на резервное питание с задержкой времени 2-2,5 с по импульсу от пускового органа минимального напряжения.

2.4. Учет пусковых токов отдельных потребителей постоянного тока выполняется по-разному в зависимости от типа электростанции и мощности устанавливаемых основных агрегатов.

2.5. Для ТЭС с поперечными связями в тепловой части и агрегатами 60 и 100 МВт в начальный момент аварийного процесса и толчковом токе участвуют: постоянная нагрузка, нагрузка от аварийного освещения, нагрузка от приводов выключателей и пусковой ток преобразовательного агрегата оперативной связи, включающегося мгновенно.

Электродвигатели аварийных маслонасосов уплотнения генераторов и смазки пускаются позже за счет работы в начале выбега агрегата главного маслонасоса на валу (пуск первого насоса принимается через 30 с, второго – через 1-2 мин после начала аварийного режима).

2.6. При расчетах следует исключить возможность совпадения пусковых режимов всех маслонасосов. Максимальную толчковую нагрузку следует принимать в переходном режиме как сумму установленных токов аварийных маслонасосов и пускового тока одного наиболее крупного насоса (см.рис.1).

2.7. На ТЭЦ с поперечными связями в тепловой части мощностью до 200 МВт устанавливается одна аккумуляторная батарея, а при мощности более 200 МВт – две одинаковой ёмкости, которые вместе должны обеспечить питание маслонасосов смазки турбин и водородного уплотнения генераторов всех агрегатов электростанции, а также преобразовательного агрегата связи и всех нагрузок аварийного освещения.

На ТЭС с блочными тепловыми схемами для каждого двух блоков, обслуживаемых с одного блочного щита, предусматривается, как пра-

вимо, одна аккумуляторная батарея.

Для блоков мощностью 300 МВт и выше в тех случаях, когда установка одной батареи на два блока невозможна по условиям выбора коммутационной аппаратуры постоянного тока, допускается установка отдельной батареи для каждого блока. В зависимости от типа и мощности блоков последовательность включения отдельных нагрузок постоянного тока в аварийном переходном режиме различна.

2.8. Для ТЭС с блоками 200 МВт и менее в нормальном режиме в системах смазки и уплотнений давление создается за счет работы главного маслонасоса на валу турбины, включение аварийных маслонасосов происходит аналогично указанному выше для ТЭЦ: можно считать, что маслонасос смазки включается через 1-2 мин, маслонасос уплотнения - через 30 с после начала выбега агрегата.

Значение и момент появления максимальных расчетных толчковых токов зависят от типа применяемых выключателей. При использовании воздушного выключателя в цепи резервного трансформатора СН расчетный ток для двух блоков будет максимальным в тот момент, когда аккумуляторная батарея уже несет нагрузку установленного режима одного блока и принимает толчковую нагрузку переходного режима второго блока при пуске наиболее мощного маслонасоса. При использовании в схеме резервного трансформатора СН на стороне высокого напряжения масляного выключателя наибольшая расчетная толчковая нагрузка возникнет при АВР первого блока. В этом случае определяющим может также явиться время окончания аварийного разряда аккумуляторной батареи, когда значительные толчковые токи воспринимаются разряженной батареей. Этот режим должен проверяться с учетом включения в конце аварийного режима выключателей по одному.

2.9. Для электростанций с блоками 300 МВт и выше в аварийных режимах характерны значительные суммарные толчковые нагрузки, так как при исчезновении переменного тока на АБ почти одновременно накладываются нагрузки приводов при включении выключателей, электродвигателей маслонасосов смазки и регулирования (для турбин ЛМЗ), маслонасосов уплотнения вала генераторов, агрегата связи и аварийного освещения.

График нагрузок аварийного режима для ТЭС с блоками мощностью 150-200 МВт приведен на рис.2.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

3.1. Сопротивление проводов, кабелей и шин может быть рассчитано, если известны их длина и сечение по формуле

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (3.1)$$

где  $R$  - сопротивление, Ом;

$\rho$  - удельное сопротивление, Ом ·  $\text{мм}^2/\text{м}$ ;

$l$  - длина, м;

$S$  - сечение,  $\text{мм}^2$ .

Для меди  $\rho = 0,0172 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ .

Для алюминия  $\rho = 0,0283 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ .

Для коммутационных и защитных аппаратов сопротивление переходных контактов  $R_{\text{пп}}$  составляет:

$$R_{\text{пп}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}.$$

Для элементного коммутатора сопротивление  $R_{\text{эк}}$  составляет:

$$R_{\text{эк}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}.$$

3.2. Сопротивление элементов сети постоянного тока можно измерить обычными методами: с помощью моста или методом амперетра-вольтметра. Для измерения сопротивления отходящей тупиковой линии она должна быть выведена из работы. На противоположном конце кабеля устанавливается закоротка, затем производится измерение. Недостатком этого метода является необходимость вывода линии из работы. Примерно 80% общего числа присоединений щитов постоянного тока составляют "кольца" оперативного тока, вывод из работы которых связан с большими трудностями, а при работе основного оборудования практически невозможен.

Используя особенность "кольца" оперативного тока, заключающуюся в том, что оба источника питания расположены на сравнительно небольшом расстоянии один от другого (не более 30 м), их сопротивление может быть измерено под нагрузкой. Для этого "кольцо" переводится в режим одностороннего питания. Со стороны отключенного источника питания к "кольцу" через рубильник подключается резистор сопротивлением 100-200 Ом и коммутационным током 1-2 А последовательно с амперметром.

Затем производят измерение падения напряжения на одном полюсе "кольца" при замкнутом рубильнике от протекания по нему дополнитель-

тельного тока  $\Delta I$  и разомкнутом рубильнике. Сопротивление цепи, "кольца" при этом определяется по формуле

$$R = \frac{2(U_2 - U_1)}{\Delta I} = \frac{2\Delta U}{\Delta I}, \quad (3.2)$$

где  $U_2, U_1$  - падение напряжения на полюсе соответственно при прохождении по нему дополнительного тока и без него;  
 $\Delta I$  - дополнительный ток.

Схема измерения приведена на рис.3.

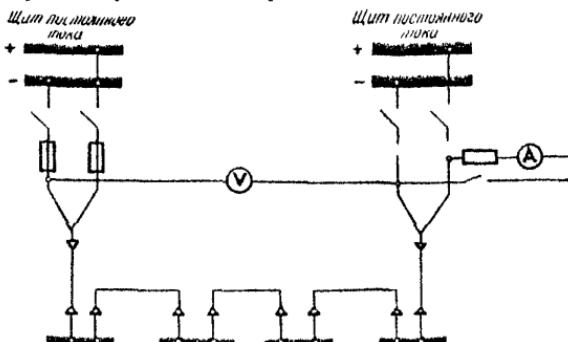


Рис.3. Принципиальная схема измерения сопротивлений "кольцо" постоянного тока

#### 4. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

4.1. Ток короткого замыкания в сети постоянного тока, питаемой от аккумуляторной батареи СК, определяется по формуле

$$I_{K3} = \frac{E_{расч} n}{R_{Ab} + R_{U}}, \quad (4.1)$$

где  $I_{K3}$  - ток короткого замыкания, А;

$E_{расч}$  - расчетная ЭДС одного элемента, В;

$n$  - количество элементов батареи;

$R_{Ab}$  - внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, Ом;

$R_U$  - сопротивление цепи короткого замыкания.

4.2. В формуле (4.1)  $E_{расч}, R_{Ab}$  - фиктивные расчетные величины, нелинейно зависящие от тока, протекающего через АБ. В свою очередь этот ток зависит от сопротивления цепи короткого замыкания. Для упрощения расчетов кривая нелинейной зависимости тока

в АБ от сопротивления, на которое она замкнута, заменяется двумя прямолинейными участками, пересекающимися в точке, соответствующей граничному сопротивлению.

Значение этого сопротивления зависит от номера батареи и количества включенных в работу элементов в соответствии с выражением 4.2:

$$R_{rp} = 7,5 \frac{n}{N} 10^{-3}, \quad (4.2)$$

где  $R_{rp}$  - граничное сопротивление, Ом;

$N$  - номер аккумуляторной батареи.

4.3. В том случае, если  $R_u < R_{rp}$ , принимается  $E_{расч} = 1,73$  В

$$R_{AB} = 4,0 \frac{n}{N} 10^{-3}. \quad (4.3)$$

Если же  $R_u > R_{rp}$ , то принимается  $E_{расч} = 1,93$  В

$$R_{AB} = 5,4 \frac{n}{N} 10^{-3}. \quad (4.4)$$

4.4. Значения сопротивлений, вычисленные по формулам (4.2), (4.3), (4.4) для наиболее часто применяемых на электростанциях аккумуляторных батарей, приведены в табл. I.

Таблица I  
Значения сопротивлений типовых аккумуляторных батарей

Число элементов батареи	Параметры батареи	Высокое сопротивление типовых аккумуляторных батарей, Ом													
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48		
108	$R_{rp}$	136	101	81	68	66	61	49	41	34	29	26	22	20	18
	$R_{AB}$ при условии $K_u > R_{rp}$	97	73	58	49	42	37	32	29	24	21	18	16	15	13
	$R_{AB}$ при условии $K_u < R_{rp}$	72	54	43	36	31	27	24	22	18	16	14	12	11	10
118	$R_{rp}$	148	111	92	74	63	55	49	44	37	32	28	25	22	20
	$R_{AB}$ при условии $K_u > R_{rp}$	106	80	64	53	46	40	35	32	27	23	20	18	16	15
	$R_{AB}$ при условии $K_u < R_{rp}$	79	59	47	39	34	30	26	24	20	17	15	13	12	11
130	$R_{rp}$	163	122	98	81	70	61	54	49	41	35	31	27	24	22
	$R_{AB}$ при условии $K_u > R_{rp}$	117	88	70	59	50	44	39	35	29	26	22	20	18	16
	$R_{AB}$ при условии $K_u < R_{rp}$	87	65	52	43	37	33	29	26	22	19	16	14	13	12

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ

5.1. Аппараты защиты сети постоянного тока от коротких замыканий должны удовлетворять следующим требованиям:

- а) номинальное напряжение аппарата должно быть не менее номинального напряжения сети;
- б) аппарат защиты должен быть отстроен от излишних срабатываний при допустимых для сети и токоприемников режимах (пуск, синхронизация, перегрузка и т.п.);
- в) кратность тока короткого замыкания в конце защищаемого аппаратом участка сети по отношению к номинальному току или уставке срабатывания аппарата (чувствительность) должна быть не менее нормируемого значения;
- г) по возможности должна обеспечиваться селективность действия последовательно установленных аппаратов при наименьшем времени отключения места повреждения;
- д) аппарат защиты должен обладать достаточной отключающей способностью, электродинамической и термической стойкостью к действию токов короткого замыкания.

5.2. Выполнение требований п.5.1 обеспечивается, как правило, выбором и настройкой аппаратов защиты с соответствующими техническими характеристиками.

В некоторых случаях выполнение всех указанных выше требований невозможно. Тогда приходится допустить отступления от требований селективности и быстродействия или увеличить сечение проводников (обычно кабелей).

5.3. Для защиты от коротких замыканий в системе постоянного тока устанавливаются предохранители серий ПМТ, НПН, ПР, ПН и автоматические выключатели серий АП, АВМ, АЗ100, АЗ700.

5.4. Характеристики наиболее распространенных аппаратов защиты приведены в табл.2-6.

Т а б л и ц а 2

Технические характеристики автоматических выключателей  
серии АЕМ

Тип выключателя	Номинальный ток, А выключателя	Максимальный ток, А расцепления	Пределы регулирования уставок тока срабатывания расцепителей	
			на шкале замедленного срабатывания, А	на шкале мгновенного срабатывания, А
ABM-4H	400	120	150-250	960-1300
		150	190-300	1200-1650
		200	250-400	1600-2200
		250	310-500	2000-2750
		300	375-600	2400-3300
		400	500-800	3200-4400
ABM-10H	1000	500	625-1000	4000-5500
		600	750-1200	4800-6600
		800	1000-1600	6000-8000
		1000	1500-2000	8000-10000
ABM-10CH	750	500	625-1000	4000-5500
		600	750-1200	4800-6600
		750	1000-1600	6000-8000
ABM-10CB	750	500	625-1000	4000-5500
		600	750-1200	4800-6600
		750	1000-1600	6000-8000
ABM-15C	1500	1000	1250-2000	8000-10000
		1200	1500-2400	8000-10000
		1500	1800-3000	8000-10000
ABM-15CB	1150	800	1000-1600	8000-10000
		1150	1450-2300	8000-10000
ABM-20C	2000	1000	1250-2000	8000-10000
		1200	1500-2400	8000-10000
		1500	1800-3000	8000-10000
		2000	2500-4000	8000-10000
ABM-20CB	1500	1000	1250-2000	8000-10000
		1200	1500-2400	8000-10000
		1500	1800-3000	8000-10000

Таблица 3

Технические характеристики автоматических выключателей  
серии А3100

тип вы- ключча- теля	номиналь- ный ток расцепи- теля, А	уставка тока мгно- венного срабаты- вания, А	пределные отклонения тока сраба- тывания от номинального тока уставки		
			Нижний предел, А	При дармен- ном токе	Верхний предел, А При постоян- ном токе
А3110	15	150	100	200	240
	20	200	140	260	360
	25	250	170	330	400
	30	300	210	350	480
	40	400	240	520	640
	50	500	250	650	800
	60	600	420	780	960
	80	800	560	1050	1240
	100	1000	700	1300	1600
А3120	15		360	500	650
	20		360	500	650
	25		360	500	650
	30		360	500	650
	40		510	700	900
	50		510	700	900
	60		510	700	900
	80		680	950	1200
	100		680	950	1200
А3130	100	800	680	920	1350
	120	840	700	1000	1400
	150	1050	900	1200	1700
	200	1400	1150	1600	2300
А3140	250	1750	1500	2000	2000
	300	2100	1800	2400	2400
	400	2800	2350	3200	3200
	500	3500	3000	4000	4000
	600	4200	3500	5000	5000

Т а б л и ц а 4

Технические характеристики автоматических выключателей серии АЗ700 с тепловыми и электромагнитными расцепителями

Тип выключателя	Номинальный ток, А		Уставка по току срабатывания, А	Предельный допустимый ток КЗ, кА	
	выключателей	электромагнитных расцепителей			
АЗ/15Б	150	160	I6	I8	5
			20	23	6
			25	29	8
			32	37	16
			40	46	26
			50	57	35
			63	72	40
			80	92	60
			100	116	80
			125	145	100
			160	185	
АЗ725Б	250	250	I60	I85	80
			200	230	100
			250	290	
АЗ735Б	400	400	250	290	80
			320	370	100
			400	460	
АЗ745Б	630	630	400	460	
			500	575	
			630	725	100
				3800	

Таблица 5

Технические характеристики автоматических выключателей  
серии А3700 с полупроводниковыми и электромагнитными расцепителями

Тип выключа- теля	Номиналь- ный ток выключа- теля, А	Калибруемые значе- ния номинального рабочего тока полупроводникового расцепителя, А	Калибруемые значе- ния уставок полуправоднико- вого расцепителя		Уставка по току срабаты- вания полу- проводниковово- го расцепите- ля в зоне перегрузки (кратная ном)	Уставка по току срабаты- вания электро- магнит- ного расцепи- теля, А	Предель- но до- пустимый ток КЗ, кА
			по току срабаты- вания (кратные ном)	по време- ни срабо- тывания, с			
A3703С	250 400	160; 200; 250 250; 320; 400	2;4;6	0,1;0,25 (4;8;15)*	1,25		30
A3743С	400 630	250; 320; 400 400; 500; 630	2;4;6	0,1;0,25 (4;8;15)*	1,25		35
A3713Б	160 160 160	20; 25; 32; 40 40; 50; 63; 80 80; 100; 125; 160	2;4;6		1,25	960	110
A3743Б	250 250	160; 200; 250 160; 200; 250	2;4;6 2;4;6		1,25	1500	
A3733Б	400	250; 320; 400	2;4;6		1,25	2400	
A3744Б	400 630	250; 320; 400 400; 500; 630	2;4;6 2;4;6		1,25	2400	
A3793СУ3	250	160; 200; 250			1,25	3800	
A3793СУ13	400	250; 320; 400	2;4;6	4;8;15	1,25	3800	III, I

О х о н ч а н и е т а б л и ц и 5

Тип выключателя	Номинальный ток выключателя, А	Калибруемые значения номинального рабочего тока полупроводникового расцепителя, А	Калибруемые значения уставок полупроводникового расцепителя по току срабатывания (кратные $I_{ном}$ )	Калибруемые значения уставок полупроводникового расцепителя по времени срабатывания, с	Уставка по току срабатывания полупроводникового расцепителя в зоне перегрузки (кратная $I_{ном}$ )	Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя	Предельно допустимый ток КЗ, кА
A3793СТ3	630	400; 500; 630			1,25		
A3793БУ3	250	160; 200; 250			1,25		
A3793БХЛ3	400	250; 320; 400	2;4;6	4;8;16	1,25		III, I
A3793БТ3	630	400; 500; 630			1,25		

\*В зоне токов короткого замыкания.

Т а б л и ц а 6

Технические характеристики автоматических выключателей  
серии АП-50

Тип выключателя	Номинальный ток максимального расцепителя, А	Допустимый ток короткого замыкания, А	Примечание
АП-50-ЗМТ; АП-50-ЗМ	1,6 2,5	2500 2500	Отключающая способность указана для постоянного тока при напряжении 220 В
АП-50-2МЗТН; АП-50-2М1	4	2500	
АП-50-2МЗТ0; АП-50-2М0	6,4	2500	
АП-50-3МЗТД; АП-50-3МД	10;16	2500	
АП-50-2МТ; АП-50-2М	25	2500	
	40;50	2500	
АП-50-ЗТ	1,6 2,5	23 35	
АП-50-ЗТН	4	56	
АП-50-ЗТ0	6,4	90	
АП-50-ЗТД	10	500	
АП-50-2Т	16 25;40;50	700 1000	
АП-50-2	50	50	

## 6. РАСЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА И УСТАВОК СРАБАТЫВАНИЯ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ ПО УСЛОВИЯМ ОТСТРОЙКИ ОТ ИЗЛИШНИХ СРАБАТЫВАНИЙ

6.1. Нагрузка от оперативных цепей схем управления, защиты и сигнализации характеризуется наибольшим расчетным током длительной нагрузки  $I_{расч}$  и наибольшим током кратковременной перегрузки  $I_{пер}$ . Значения этих токов определяются по схемам или непосредственным измерением.

6.2. Номинальный ток расцепителя выключателя или плавкой вставки предохранителя выбирается по защитным (время - токовым) характеристикам так, чтобы аппарат не срабатывал при длительном протекании  $I_{расч}$ .

6.3. Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя (отсечки) выключателя выбирается такой, чтобы расцепитель не сработал при протекании тока кратковременной перегрузки по условию:

$$I_{отс} \geq K_3 K_p \cdot I_{пер}, \quad (6.1)$$

где  $K_3 = 1,1$  - коэффициент запаса;

$K_p$  - коэффициент разброса значений тока срабатывания электромагнитного расцепителя.

6.4. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя проверяется по условию

$$I_{ном.пл.вст} \geq \frac{I_{пер}}{K_p}, \quad (6.2)$$

где  $K_p = 2,5$  - кратность перегрузки при ее длительности не более 3 с.

## 7. ПРОВЕРКА КРАТНОСТИ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

7.1. Надежное отключение поврежденного участка сети при коротком замыкании обеспечивается в том случае, если отношение наименьшего расчетного тока короткого замыкания к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя выключателя с обратно зависимой от тока характеристикой (кратность тока КЗ) будет не менее 3.

$$\frac{I_{K3, расч мин}}{I_{ном. предупр}} > 3$$

7.2. При защите сети автоматическими выключателями только с электромагнитными расцепителями, а также для уменьшения времени срабатывания автоматических выключателей, с электромагнитными расцепителями и расцепителями с обратно зависимой характеристикой срабатывания кратность тока КЗ электромагнитного расцепителя должна определяться значением коэффициента разброса  $K_p$  (по заводским данным) и коэффициента запаса  $K_s = 1.1$ :

$$\frac{I_{K3}}{I_{\text{отс}}} \geq K_p \cdot K_s . \quad (7.1)$$

## 8. ПРОВЕРКА СЕЛЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ

8.1. Возможны следующие способы обеспечения селективности:

- согласование уставок аппаратов по току;
- согласование уставок аппаратов по времени;
- согласование времени-токовых характеристик.

Первые два способа обеспечивают селективность работы последовательно установленных аппаратов в жестко ограниченной области значений токов КЗ. Третий способ обеспечивает полную селективность работы аппаратов во всем диапазоне токов КЗ и является наиболее приемлемым для системы постоянного тока, в которой токи КЗ могут иметь любое значение.

8.2. При проверке селективности по времени-токовым характеристикам следует иметь в виду, что предохранители и выключатели имеют зону разброса по времени срабатывания. Поэтому для обеспечения селективной работы последовательно включенных аппаратов защиты необходимо, чтобы нижняя граница зоны возможных отклонений характеристик срабатывания аппарата, установленного ближе к источнику питания, была выше верхней границы возможных отклонений характеристик срабатывания аппарата, установленного дальше, во всем диапазоне токов, которые могут протекать в рассматриваемой цепи.

8.3. Селективность работы предохранителя с автоматическим выключателем будет соблюдаться в том случае, если характеристика предохранителя во всем возможном диапазоне токов перегрузки и коротких замыканий находится выше характеристики выключателя.

При этом

$$t_{\text{пред}} \geq t_{\text{выкл}} + 0,2 \text{ с.} \quad (8.1)$$

8.4. При установке в цепи питания оперативным током последовательно автоматических выключателей АВМ-4С и АП-50 или АЗ100 селективность обеспечивается настройкой по времени. При этом установка времени на шкале механизма замедлителя максимальных расцепителей может быть принята 0,25 с, если КЗ будет отключаться мгновенными расцепителями указанных выключателей. При установке в цепи последовательно двух выключателей АВМ на выключателе, находящемся ближе к источнику питания, устанавливается задержка времени 0,6 с, а на установленном за ним - 0,25 с. Если последовательно с выключателем АВМ установлен выключатель, имеющий только тепловые расцепители АЗ163, то задержка времени на шкале механизма замедлителя выключателя АВМ должна быть больше задержки времени работы теплового расцепителя выключателя АЗ163.

8.5. При установке в цепях оперативного тока последовательно двух автоматических выключателей АП-50 или АЗ100 их селективная работа возможна только в том случае, если ближе к источнику питания установлен выключатель только с тепловыми расцепителями. Номинальный ток расцепителей автоматических выключателей, установленных дальше от источника питания, должен быть на 2-3 ступени шкалы токов ниже номинального тока расцепителя автоматического выключателя, установленного в начале линии.

8.6. При установке в цепи питания последовательно двух предохранителей их селективная работа возможна в том случае, если времязадержка характеристика предохранителя, расположенного ближе к источнику питания, во всем диапазоне токов КЗ выше характеристики предохранителя, установленного дальше. Обычно для выполнения этого условия достаточно, чтобы разница номинальных токов плавких вставок была не менее двух ступеней шкалы токов плавких вставок.

8.7. Согласование селективности последовательно установленных выключателей АЗ700 ведется по следующему условию:

$$t_{\text{отс.б}} \geq t_{\text{отс.м}} + t_{\text{и}} + t_{\text{р}} + t_{\text{з}}, \quad (8.2)$$

где  $t_{\text{отс.б}}$  - время срабатывания выключателя, установленного ближе к источнику питания (табл.7);

$t_{otc\ m}$  - время срабатывания выключателя, установленного дальше от источника питания. Для селективного выключателя принимается уставка времени срабатывания отсечки, а для неселективного - наибольшее значение полного времени отключения КЗ выключателем от момента возникновения КЗ до окончания гашения дуги;

$t_{in} = 0,08$  с - время инерционного выбега, в течение которого возможно отключение выключателя после прекращения тока КЗ;

$t_p = 0,02$  с - время разброса;

$t_3 = 0,05$  с - время заласа.

Т а б л и ц а 7

Время срабатывания автоматических выключателей

Тип выключателя	Время срабатывания, с	
	срабатывание	полное
A37006	-	0,01
ABM20Н	0,04	0,09
ABM15Н	0,04	0,08
ABM10Н; ABM4Н	0,03	0,06
A3I34	0,007-0,01	0,014-0,03
A3I24	0,006-0,009	0,012-0,03
A3I63	-	< 0,04
АП-503МТ	-	0,02
A3790	0,015	0,04

9. ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

9.1. В соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей уставки срабатывания максимальных расцепителей, установленных на автоматических выключателях АВ, АВМ, имеющих МТЗ с часовым механизмом, выбирают из следующего условия:

$$U_{ном} \geq U_{сети} . \quad (9.1)$$

При принятии наименьшей уставки на шкале тока перегрузки

$$I_{\text{ном.расц}} \geq 1,33 I_{\text{расч}}, \quad (9.2)$$

где  $I_{\text{ном.расц}}$  - номинальный ток расцепителя замедленного срабатывания.

При принятии наибольшей уставки на шкале перегрузки

$$I_{\text{ном.расц}} \geq I_{\text{расч}}. \quad (9.3)$$

Максимальный расцепитель мгновенного срабатывания (отсечка) автоматического выключателя должен быть отстроен от тока кратковременной перегрузки (тока толчка) по условию:

$$I_{\text{отс}} \geq K_H K_p I_{\text{пер}}. \quad (9.4)$$

Максимальный расцепитель мгновенного срабатывания неселективного автоматического выключателя, устанавливаемого в цепи питания электродвигателей, должен быть отстроен от пускового тока двигателя по условию:

$$I_{\text{отс}} \geq 2 I_{\text{пуск}}, \quad (9.5)$$

где  $I_{\text{пуск}}$  - пусковой ток электродвигателя.

Значения коэффициента разброса  $K_p$  приведены в табл.8.

Кратность тока КЗ определяется отношением тока КЗ в конце защищаемого участка к току срабатывания максимального расцепителя мгновенного срабатывания по (7.1). Защитные характеристики выключателей АВМ приведены на рис.4-7.

9.2. Термобиметаллический расцепитель, установленный на автоматическом выключателе серии А3700, должен удовлетворить условию:

$$I_{\text{ном.расц}} > I_{\text{расч}}. \quad (9.6)$$

При этом номинальный ток расцепителя должен быть принят наименьшим возможным.

Максимальный расцепитель мгновенного срабатывания должен быть отстроен от тока кратковременной перегрузки

$$I_{\text{отс}} \geq K_H K_p I_{\text{пер}}. \quad (9.7)$$

9.3. Уставка номинального рабочего тока выключателя, устанавливаемая на шкале РН селективного выключателя серии А3700, должна удовлетворять условию:

$$I_{ном,р} \geq I_{расч}, \quad (9.8)$$

где  $I_{ном,р}$  - номинальный рабочий ток РП.

Т а б л и ц а 8

Коэффициенты запаса для автоматических выключателей различных типов

Тип выключателя	Номинальный ток расцепителя, А	Номинальная уставка отсечки, А	Коэффициент разброса $K_p$	Расчетный коэффициент запаса $K_p \cdot K_n$	Рекомендуемый коэффициент запаса $K_3$
A3716Б	16-160	630	1,3	1,43	1,43
	32-160	1600			
A3726Б	160; 200	1500	1,3	1,43	1,43
	250	2500			
A3736Б	250; 320	2400	1,3	1,43	1,43
	400	4000			
A3746Б	400; 500	3800	1,3	1,43	1,43
	630	6300			
A3790					
ABM-4	120	960	1,1	1,21	1,25
		1300	1,13	1,24	
	150	1200	1,1	1,21	
		1650	1,13	1,24	
	200	1600	1,1	1,21	
		2200	1,11	1,221	
	250	2000	1,1	1,21	
		2750	1,11	1,22	
	300	2400	1,1	1,21	
		3300	1,11	1,221	
	400	3200	1,1	1,21	
		4400	1,11	1,221	
	500	4000	1,1	1,21	
		5500	1,11	1,221	

Окончание таблицы 8

Тип выключателя	Номинальный ток расцепителя, А	Номинальная уставка отсечки, А	Коэффициент разброса $K_p$	Расчетный коэффициент запаса $K_p \cdot K_n$	Рекомендуемый коэффициент запаса $K_3$
ABM-10	600	4800	1,1	1,21	1,25
		6600	1,11	1,221	
	800	6000	1,13	1,24	
		8000	1,1	1,21	
ABM-10	1000	8000	1,06	1,17	1,25
		1000	1,1	1,21	
АЗ120	16; 20; 25; 30	430	1,16	1,276	1,35
		600	1,17	1,287	
	40; 50; 60 80; 100	800	1,185	1,3	
		120	1,19	1,3	
АЗ130	150	1050	1,14	1,254	
	200	1400	1,14	1,254	
АП-503МТ		11. $I_{\text{ном.расц.}}$	1,3	1,43	1,43
		3,5. $I_{\text{ном.расц.}}$	1,15	1,265	1,3

9.4. Максимальный расцепитель мгновенного срабатывания автоматического выключателя должен быть отстроен от тока кратковременной перегрузки (пуск, самозапуск) по условию (6.1). Отношение тока КЗ в конце защищаемого участка к току срабатывания максимального расцепителя мгновенного срабатывания определяется по (7.1). Защитные характеристики автоматических выключателей серии АЗ700 с термобиметаллическими расцепителями и защитные характеристики РП приведены на рис.8-10. Следует учитывать, что защитные характеристики термобиметаллических расцепителей откалиброваны в холодном состоянии при температуре окружающей среды  $40^{\circ}\text{C}$  и нагрузке трех полюсов.

При изменении температуры окружающей среды на  $10^{\circ}\text{C}$  начальный ток срабатывания тепловых расцепителей изменяется на значение, равное 0,05 номинального тока теплового расцепителя. При снижении

температуры окружающей среды начальный ток увеличивается, а при повышении - уменьшается. При протекании тока перегрузки по двум полюсам трехполюсного выключателя начальный ток срабатывания может увеличиться на 10%. Значение  $I_{\text{ном.расц}}$  для температуры, отличной от 40°C, может быть определено по условию

$$I_{\text{ном.расц}} = I_{\text{ном.расч}} [1+0,06(40 - t_{\text{o.c.}})], \quad (9.9)$$

где  $t_{\text{o.c.}}$  - температура окружающей среды.

9.5. Номинальный ток комбинированного расцепителя, установленного на автоматическом выключателе серии АЗ100, должен, удовлетворять условию формулы (9.6), при этом тепловой элемент комбинированного расцепителя не должен срабатывать при допустимых перегрузках. Отстройка проверяется по время-токовым характеристикам тепловых элементов с учетом температуры окружающей среды. Время-токовые характеристики выключателей АЗ100 при нагрузке тепловых расцепителей в холодном состоянии и температуре окружающей среды 25°C приведены на рис. II. Если температура окружающей среды в месте установки выключателя отличается от 25°C, то значение  $I_{\text{ном.расц}}$  для этой температуры может быть определено по формуле:

$$I_{\text{ном.расц}} = I_{\text{ном.расч}} [1+0,06 (25 - t_{\text{o.c.}})]. \quad (9.10)$$


При повышении температуры окружающей среды на каждые 10°C ток срабатывания расцепителей уменьшается на 6-8%, при понижении на каждые 10°C ток срабатывания увеличивается на 5-7%.

9.6. Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя выключателя выбирается по (6.1). Отношение тока КЗ в конце защищаемого участка к току срабатывания максимального расцепителя мгновенного срабатывания определяется по условию (7.1).


9.7. Номинальный ток теплового расцепителя, установленного на автоматическом выключателе серии АП-50, определяется по условию (9.3).

Тепловой расцепитель не должен срабатывать при допустимых эксплуатационных перегрузках. Отстройка расцепителя от допустимых перегрузок проверяется по время-токовым характеристикам тепловых расцепителей с учетом температуры окружающей среды.

Время-токовые характеристики выключателей АП-50 приведены на рис. I2-15 при нагрузке тепловых расцепителей в холодном состоянии

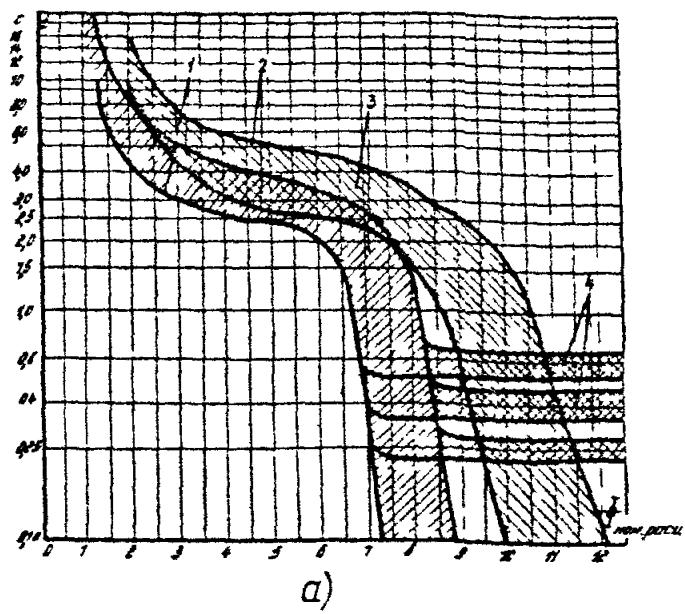

а)

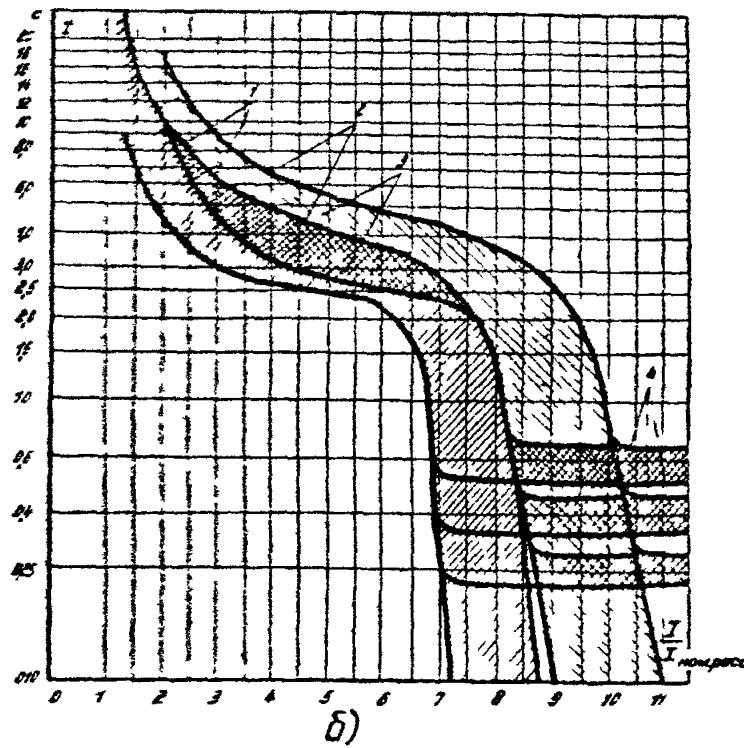


б)


Рис.4. Защитные характеристики выключателей:

а - ABM 4H, ABM 10H, ABM 4C, ABM 10C с номинальным током срабатывания МТЗ 120-600 А; б - ABM 10H, ABM 10C с номинальным током срабатывания МТЗ 800 и 1000 А и ABM 15H, ABM 15C, ABM 20H, ABM 20C с номинальным током срабатывания МТЗ 1000 А

1 - при минимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока; 2 - при максимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока; 3 - область возможных отклонений характеристик срабатывания; 4 - зона времени работы расцепителя мгновенного срабатывания селективных выключателей при различных уставках на анкерном механизме замедлителя расцепителя (0,25; 0,4; 0,6 с)

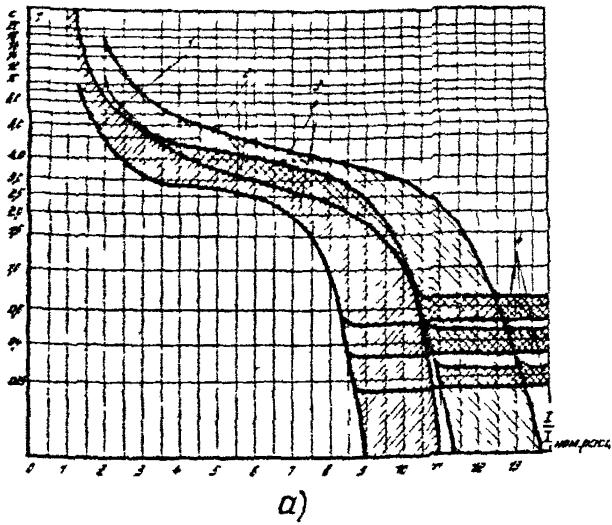

a)

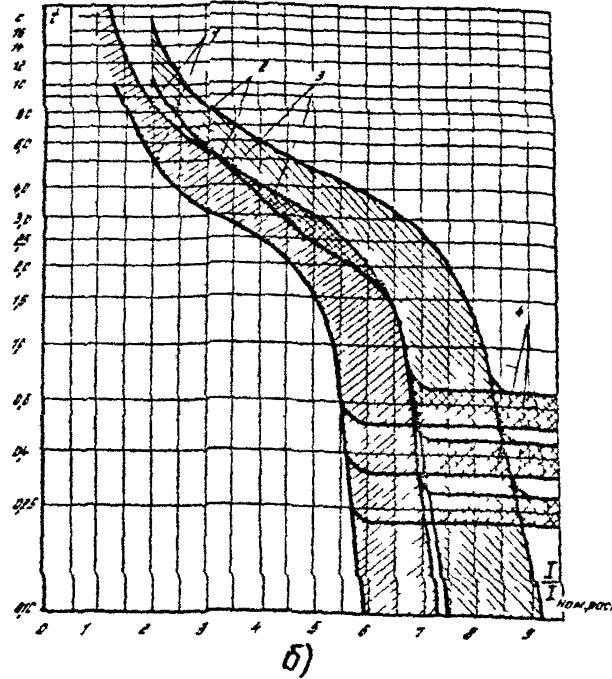

б)

Рис.5. Заданные характеристики выключателей:

а - ABM 15H и ABM 15C с nominalным током МТЗ 800 A; б - ABM 15H и ABM 15C, ABM 20H и ABM 20C с nominalным током срабатывания МТЗ 1200 A.

1 - при минимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока; 2 - при максимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока; 3 - область возможных отклонений характеристик срабатывания; 4 - зона времени работы расцепителя мгновенно-го срабатывания селективных выключателей при различных уставках на анкерном механизме замедлителя расцепителя (0,25; 0,4; 0,6 с)


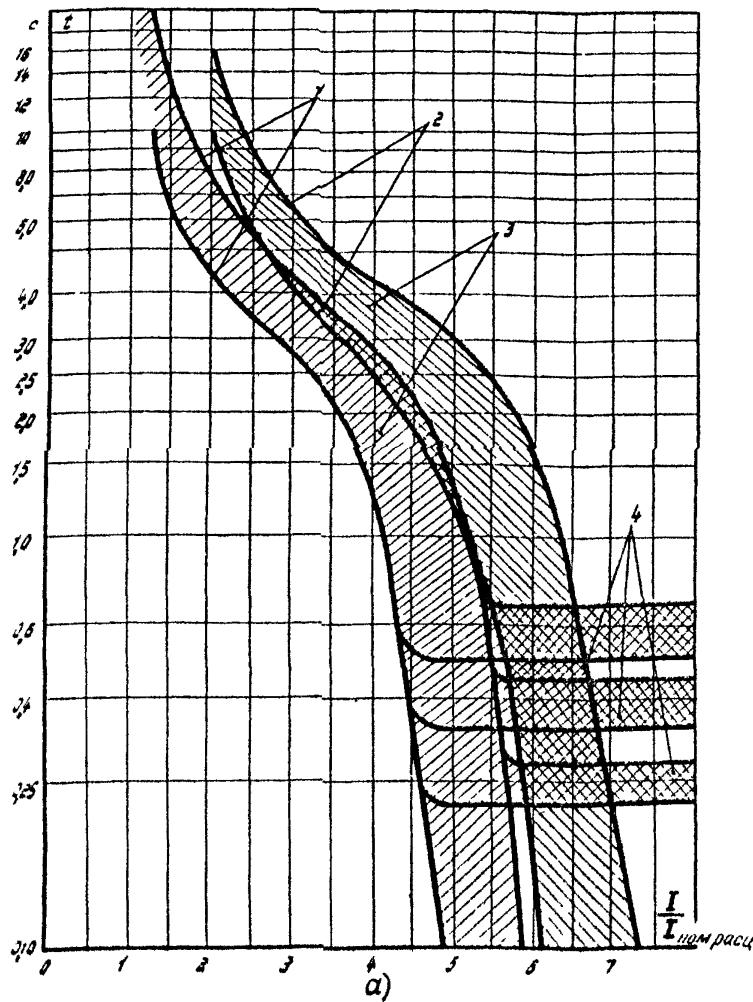


Рис.6. Защитные характеристики выключателей:

*a* - АВМ 16Н и АВМ 15С, АВМ 20Н и АВМ 20С с номинальным током срабатывания МТЗ 1500 А; *b* - АВМ 20Н и АВМ 20С с номинальным током срабатывания МТЗ 1800 А

$I$  - при минимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока;

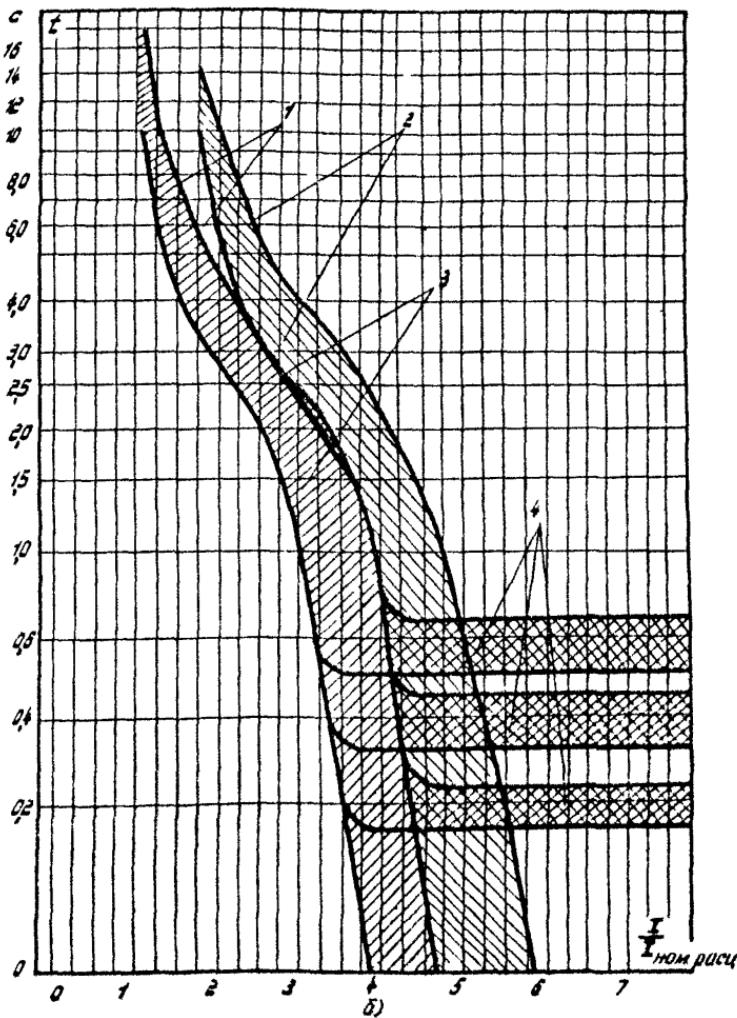

2 - при максимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока; 3 - область возможных отклонений характеристик срабатывания; 4 - зона времени работы расцепителя мгновенного срабатывания селективных выключателей при различных уставках на анкерном механизме замедлителя расцепителя ( $0,25$ ;  $0,4$ ;  $0,6$  с)

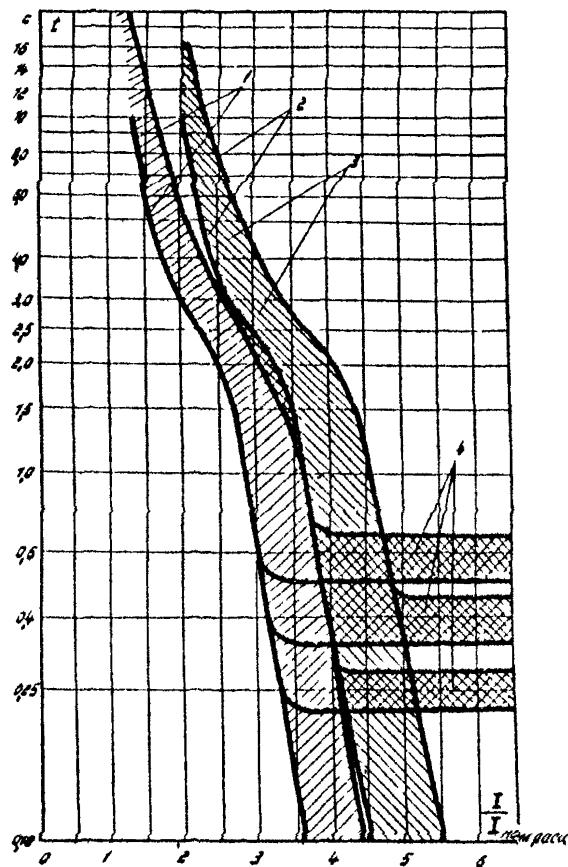


Рис.7. Защитные характеристики выключателей АВМ 20Н и АВМ 20С с номинальным током срабатывания НТЗ 2000 А:  
1 - при минимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока; 2 - при максимальных уставках на шкалах замедленного и мгновенного срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока;  
3 - область возможных отклонений характеристик срабатывания; 4 - зона времени работы расцепителя мгновенного срабатывания селективных выключателей при различных уставках на анкерном механизме замедлителя расцепителя (0,25; 0,4; 0,6 с)

нии и температуре окружающей среды 20°C. При температуре окружающей среды, отличной от 20°C, и токах более двухкратного номинального тока расцепителя ток срабатывания теплового расцепителя изменяется следующим образом:

а) с повышением температуры окружающей среды на каждые 10°C ток уменьшается на 6-7%;

б) со снижением температуры окружающей среды на каждые 10°C ток увеличивается на 5-6%.

9.8. Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя (отсечки) выбирается такой, чтобы расцепитель не сработал при протекании  $I_{\text{пер}}$  (6.1).

Электромагнитные расцепители выключателей АП-50 срабатывают с уставками  $3,5 I_{\text{ном.расц}}$ ,  $8 I_{\text{ном.расц}}$  или  $11 I_{\text{ном.расц}}$ , поэтому уставка тока мгновенного срабатывания, кратная номинальному току выключателя (расчетная кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя), определяется по формуле

$$K_3 = \frac{I_{\text{отс}}}{I_{\text{ном.расц}}}. \quad (9.11)$$

За действительную уставку отсечки  $K_3$  принимается ближайшее большее значение кратности.



Действительный ток срабатывания электромагнитного расцепителя определяется из выражения

$$I_{\text{отс}} = K_3 \cdot I_{\text{ном.расц}}. \quad (9.12)$$

9.9. Отношение тока КЗ в конце защищаемого участка к току срабатывания расцепителя мгновенного срабатывания определяется по (7.1).

9.10. Необходимо иметь в виду, что при прогрузке электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, установленных в сети постоянного тока, переменным током ток срабатывания расцепителей будет отличаться от его значения при постоянном токе.

Для выключателей АП-50, АЗ110, АЗ140 уставки тока срабатывания электромагнитных расцепителей принимаются больше на 30%. Ток срабатывания расцепителей выключателей серий АВМ, АЗ120 и АЗ130 зависит от рода тока в меньшей степени, поэтому расцепители этих выключателей могут проверяться от нагрузочных устройств переменного тока.

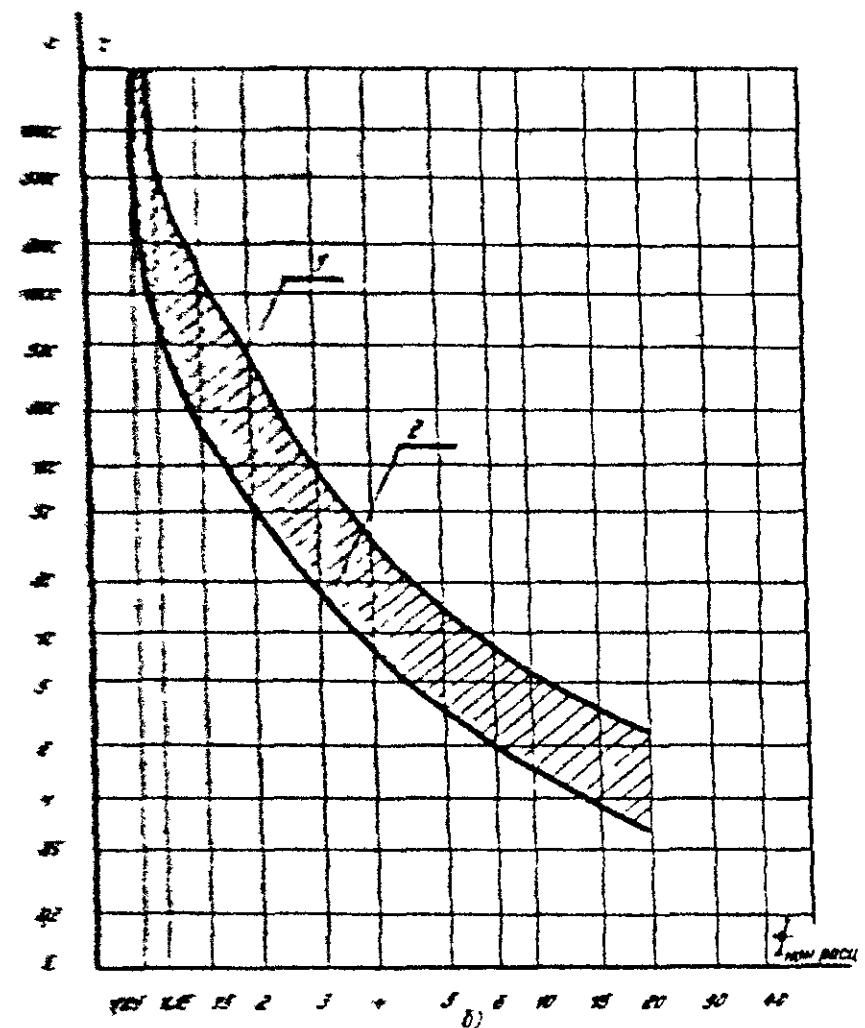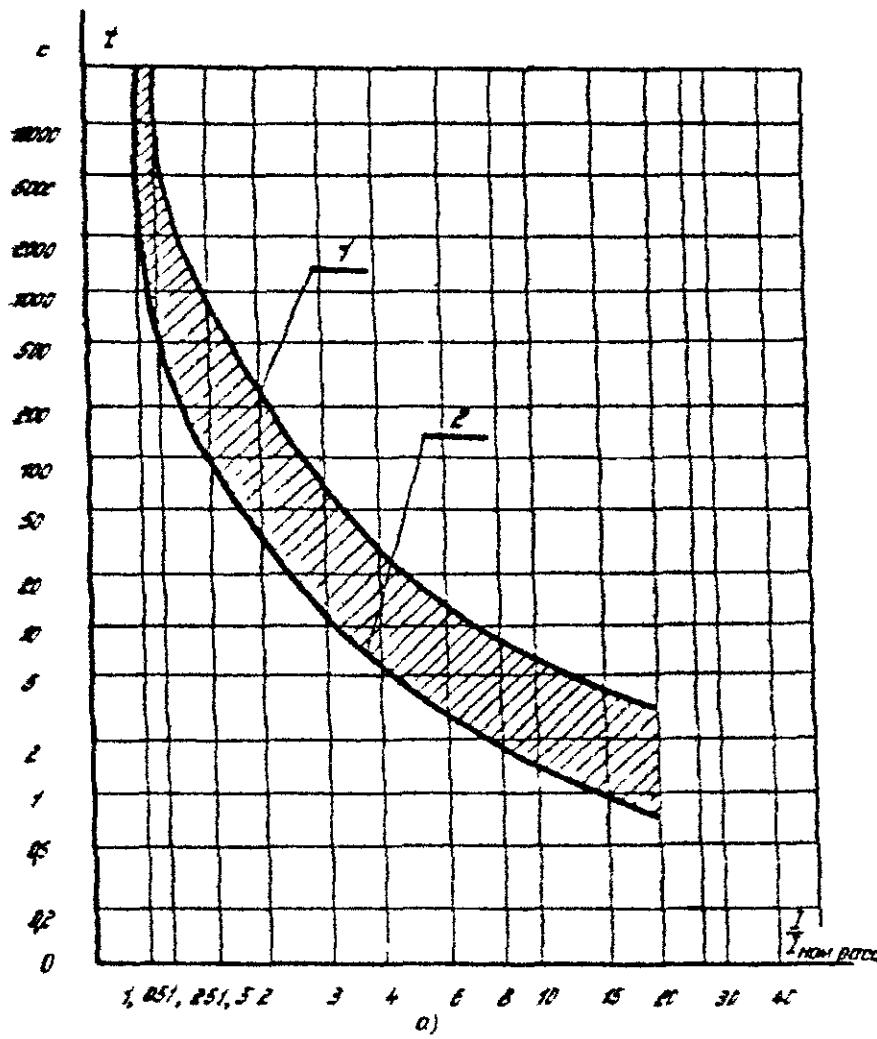

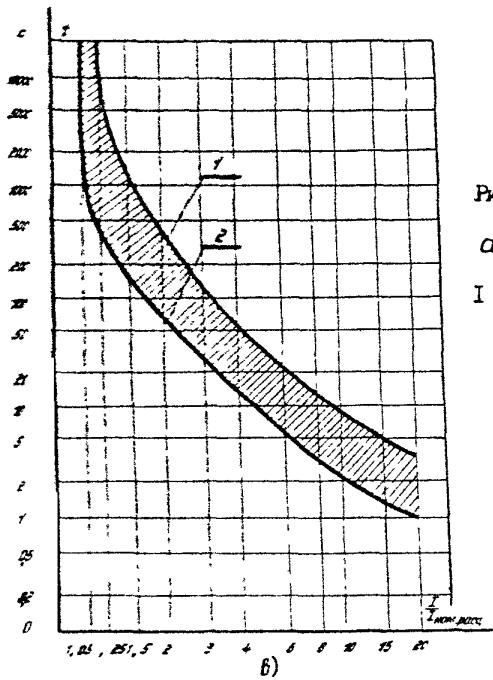


Рис.8. Задитные характеристики выключателей А3710 с тепловыми расцепителями на номинальные токи:  
 $\alpha$  - 16,80,125 A;  $\delta$  - 20,40,50,63 A;  $\delta$  - 25,32,100, 160 A  
 1 - верхний предел калибровки; 2 - нижний предел калибровки


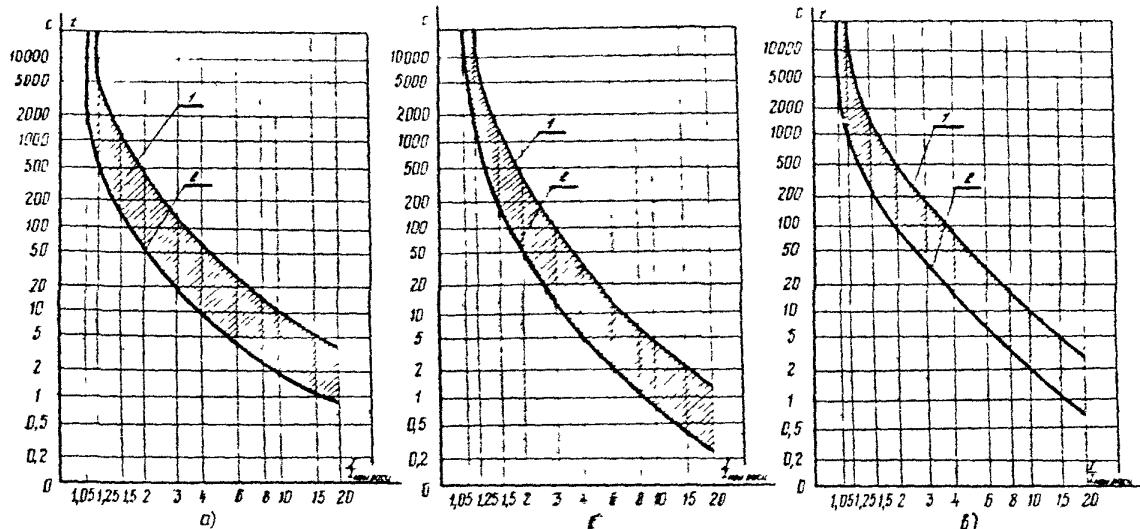



Рис.9. Защитные характеристики выключателей:

а - A3720 с тепловыми расцепителями на номинальные токи 160, 200, 250 А; б - A3730Е, A3730Ф с тепловыми расцепителями на номинальные токи 250, 320, 400 А; в - A3730Ф с тепловыми расцепителями на номинальные токи 500 и 630 А


1 - верхний предел калибровки; 2 - нижний предел калибровки

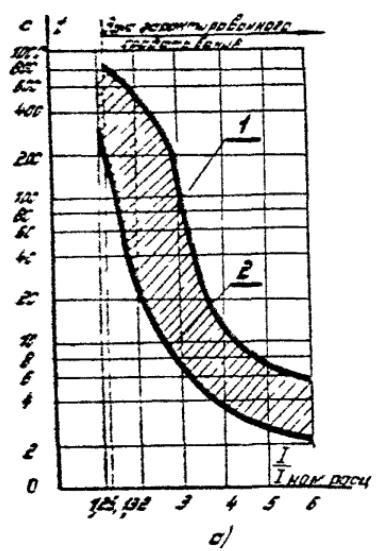

а/

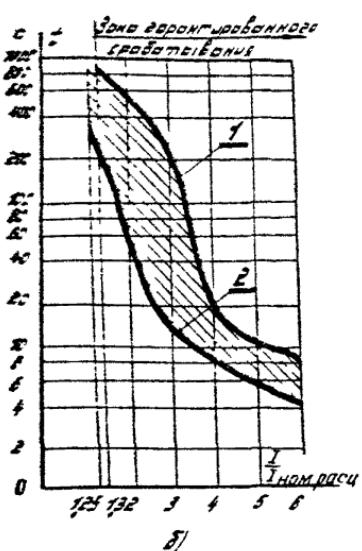

б/


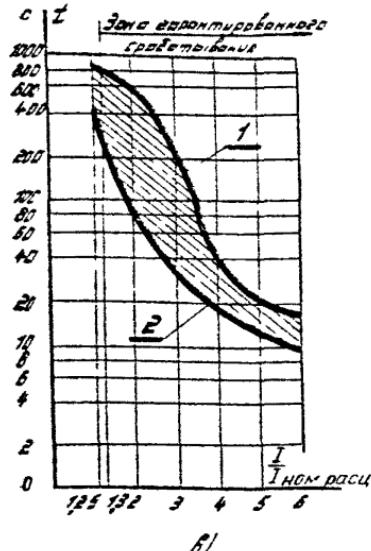


в/

Рис.10. Защитные характеристики полупроводникового расцепителя постоянного тока при уставке времени срабатывания:

а - 4 с; б - 8 с; в - 16 с.

1 - верхний предел калибровки; 2 - нижний предел калибровки

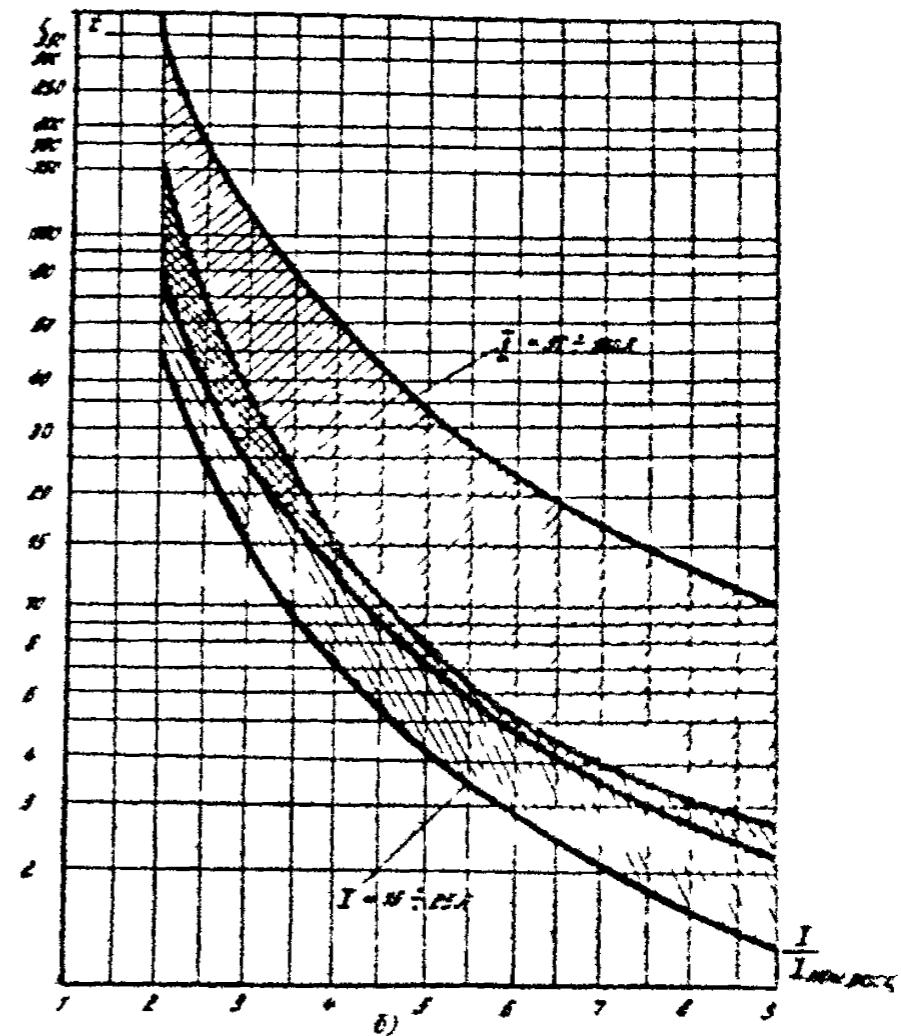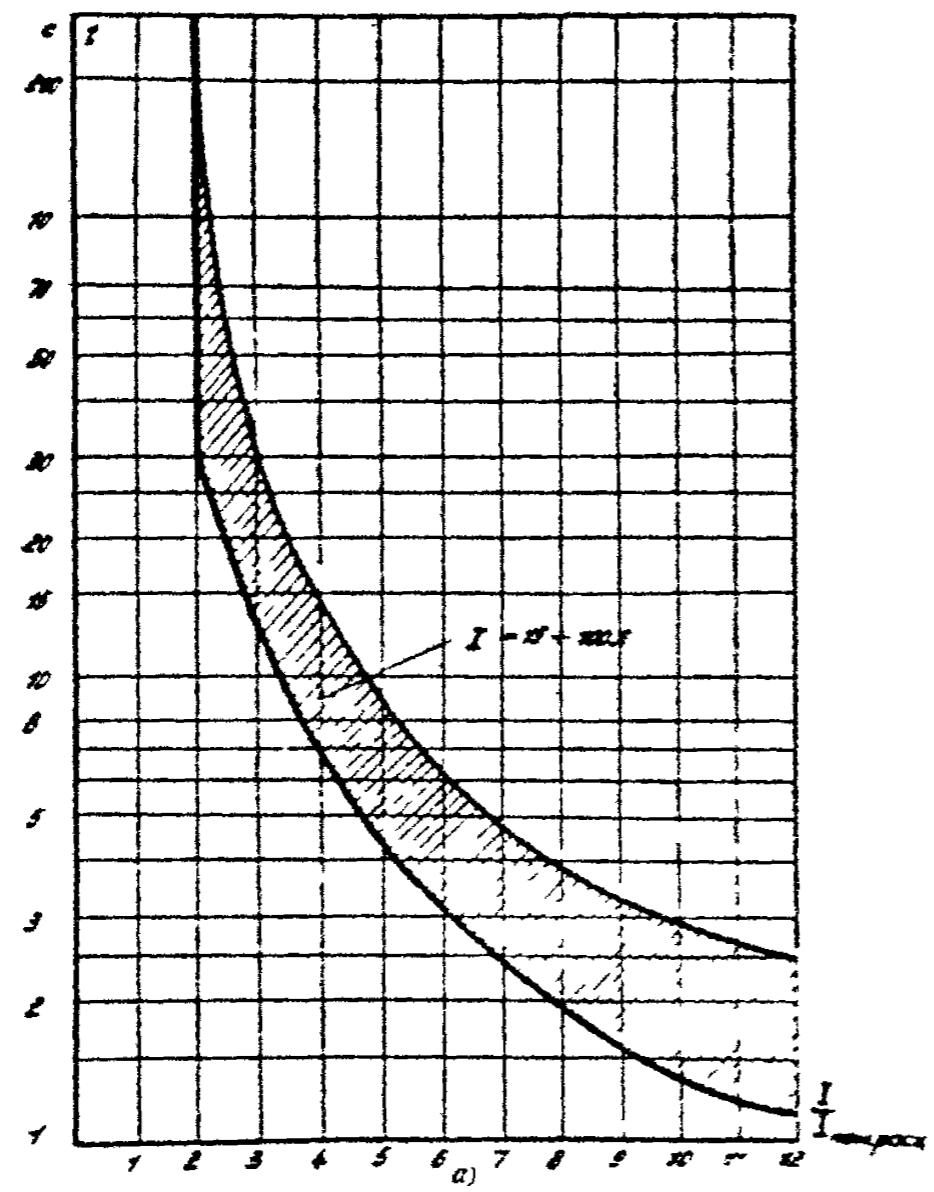

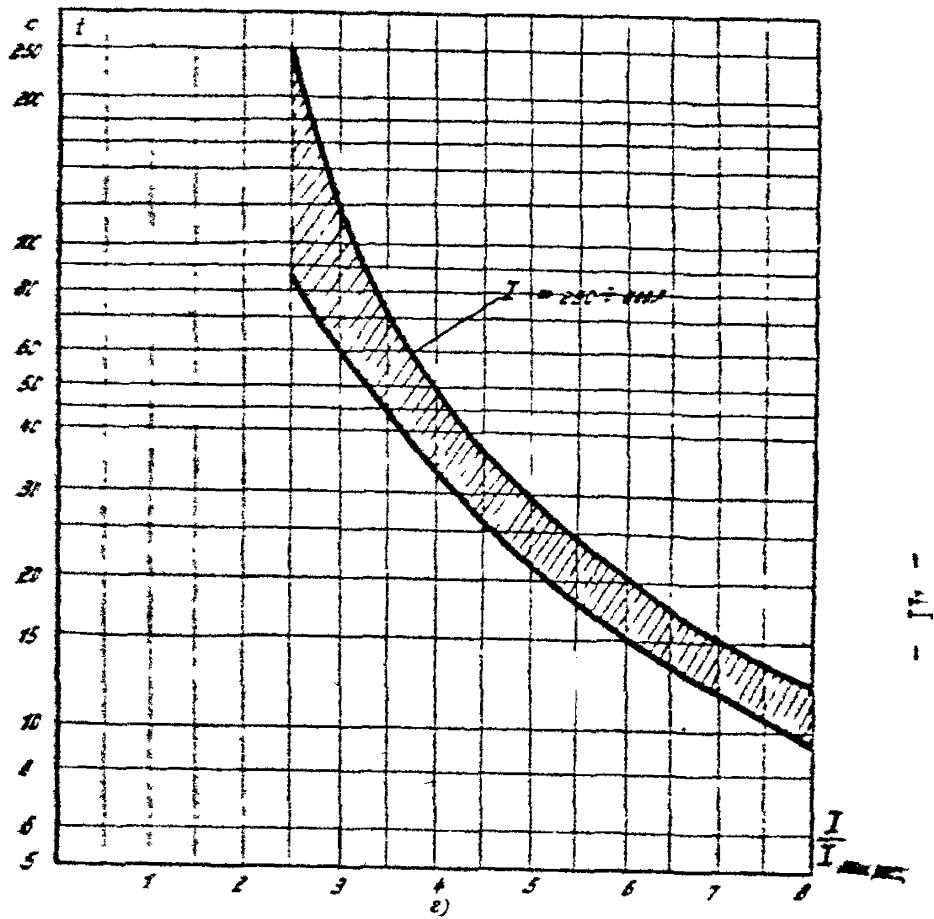
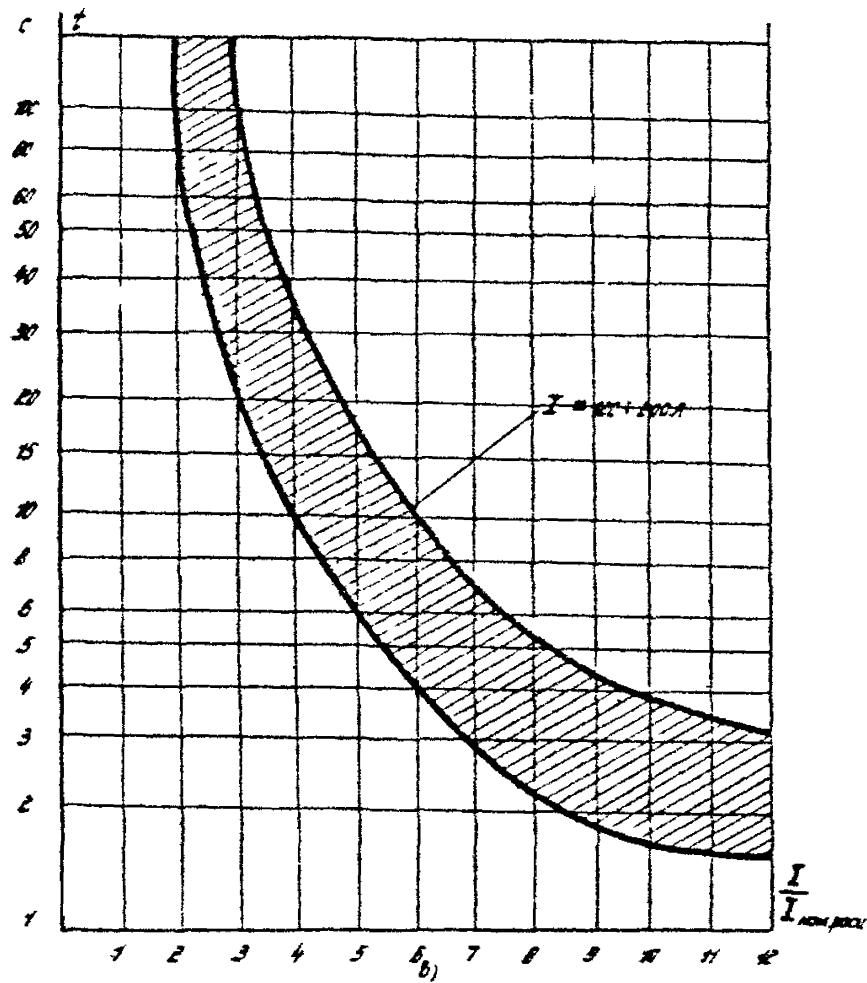
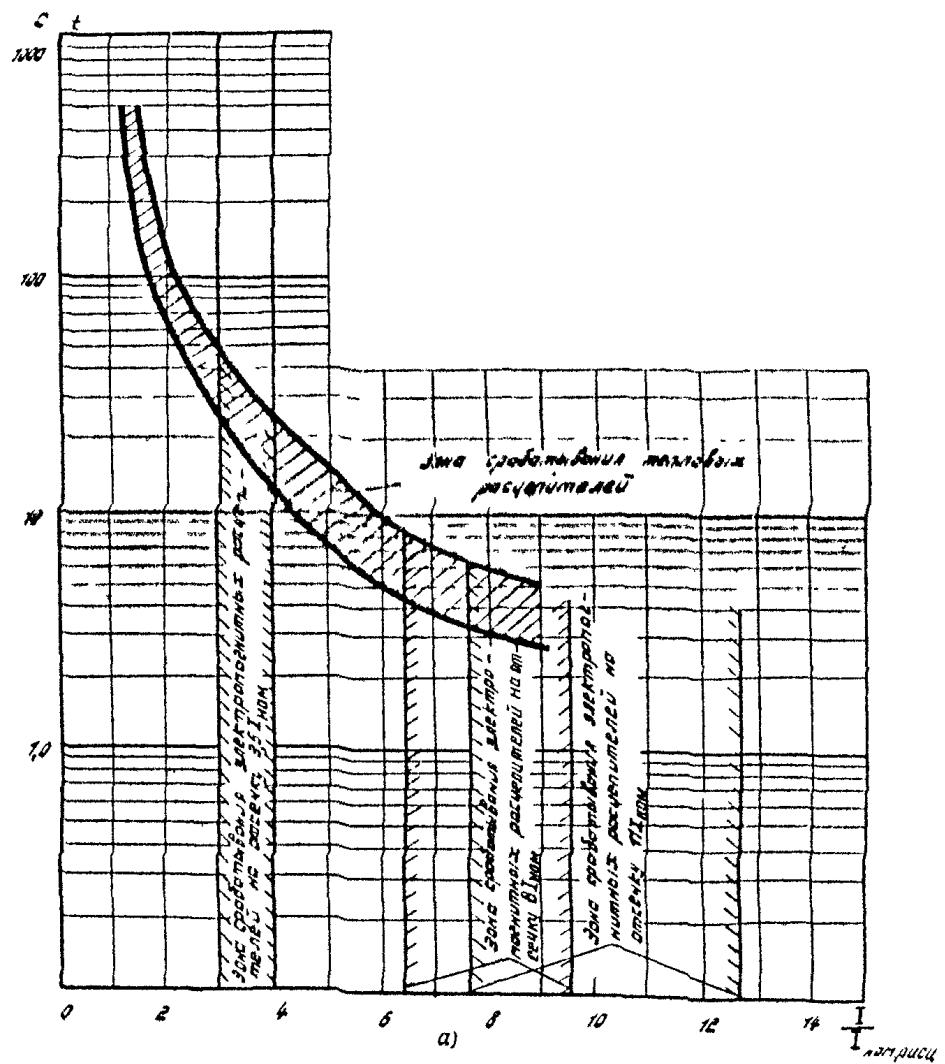


Рис. II. Время-токовая характеристика срабатывания выключателей:  
 $\alpha$  - A3I10;  $\beta$  - A3I20;  $\beta$  - A3I30;  $\gamma$  - A3I40



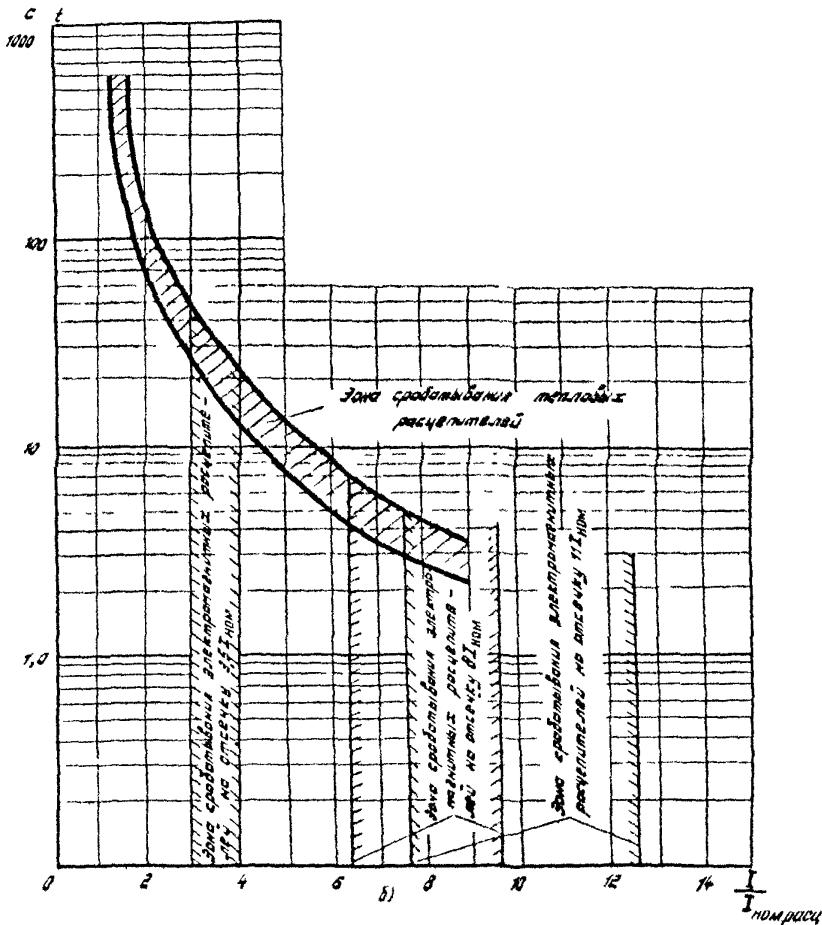
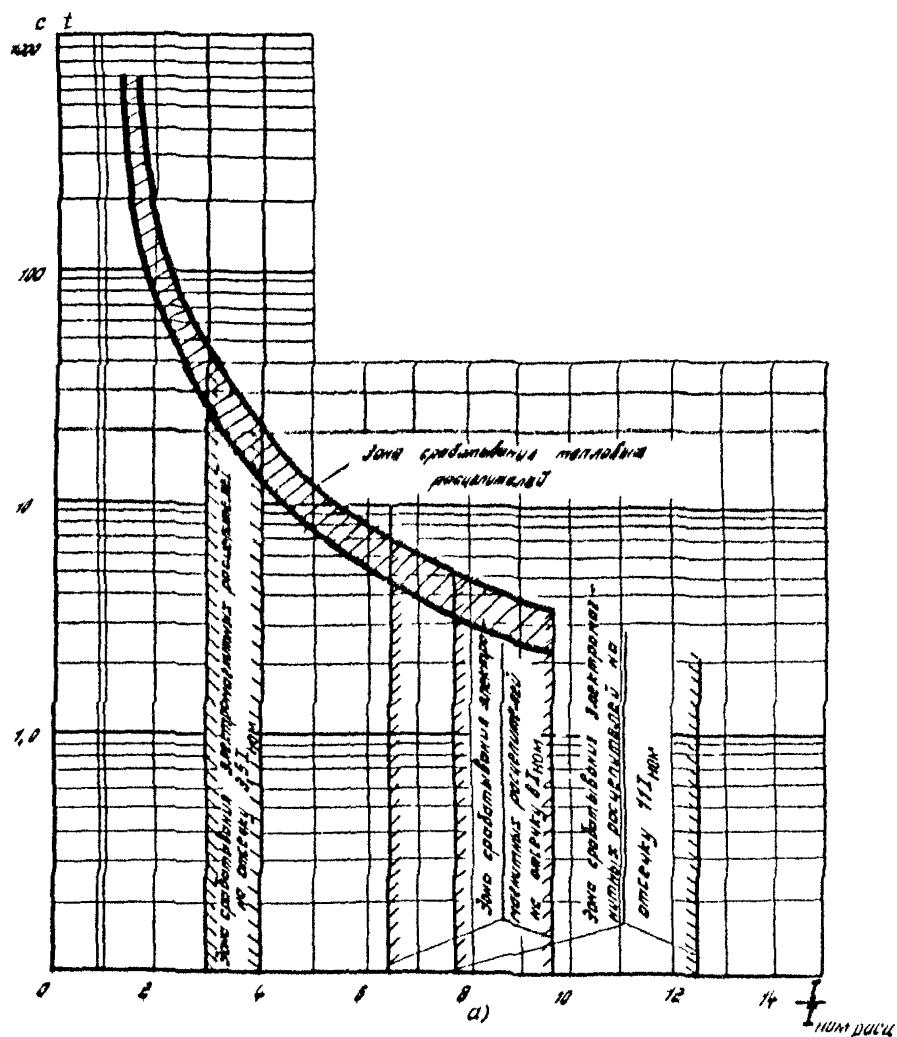


Рис.12. Время-токовые характеристики выключателя серии АП-50 на номинальный ток:

$\alpha$  - 1,6 А;  $\beta$  - 2,5 А



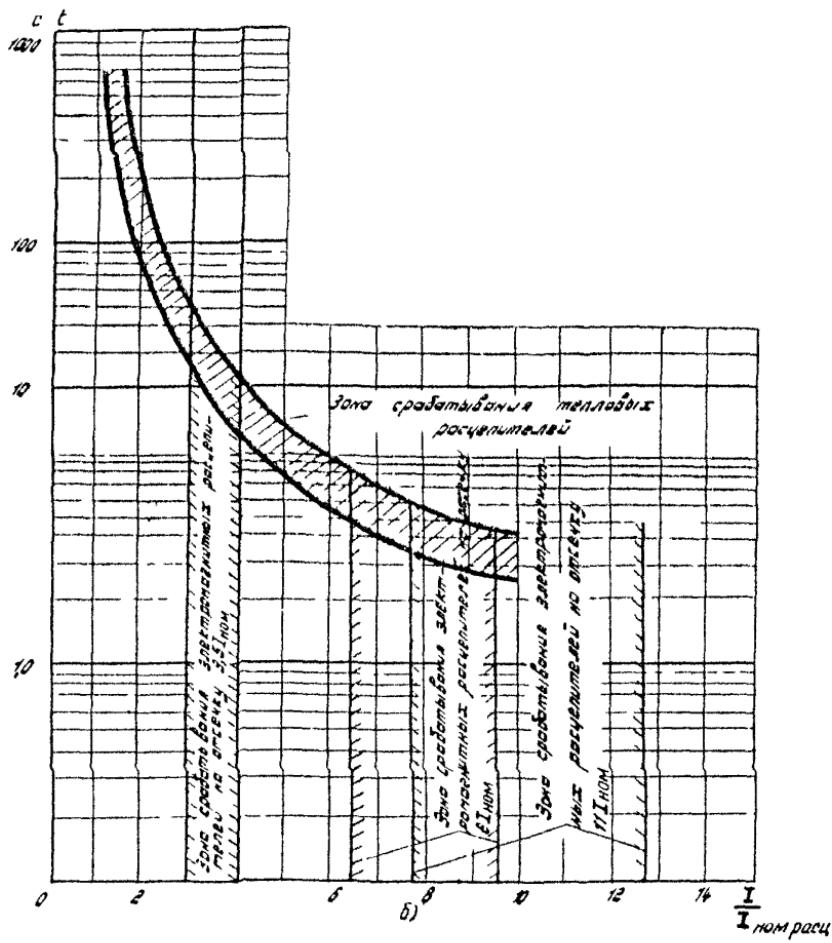
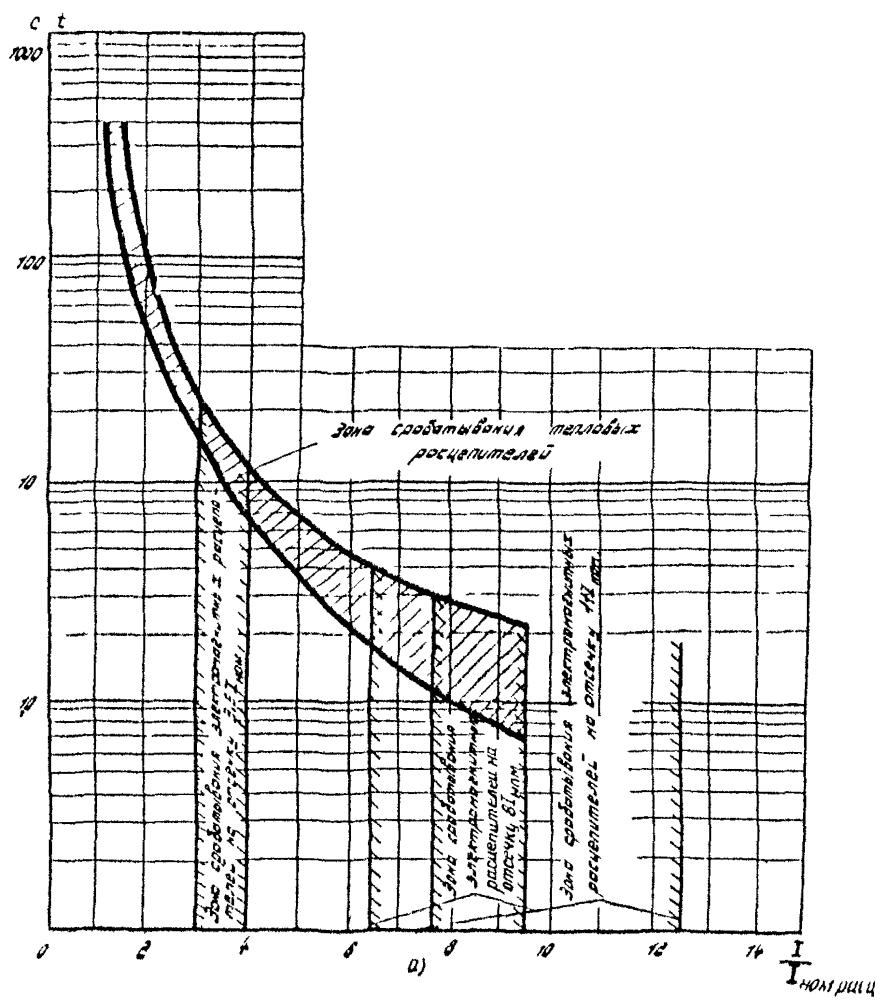


Рис.13. Время-токовые характеристики выключателя серии АП-50 на номинальный ток:

а - 4 А; б - 6,4 А






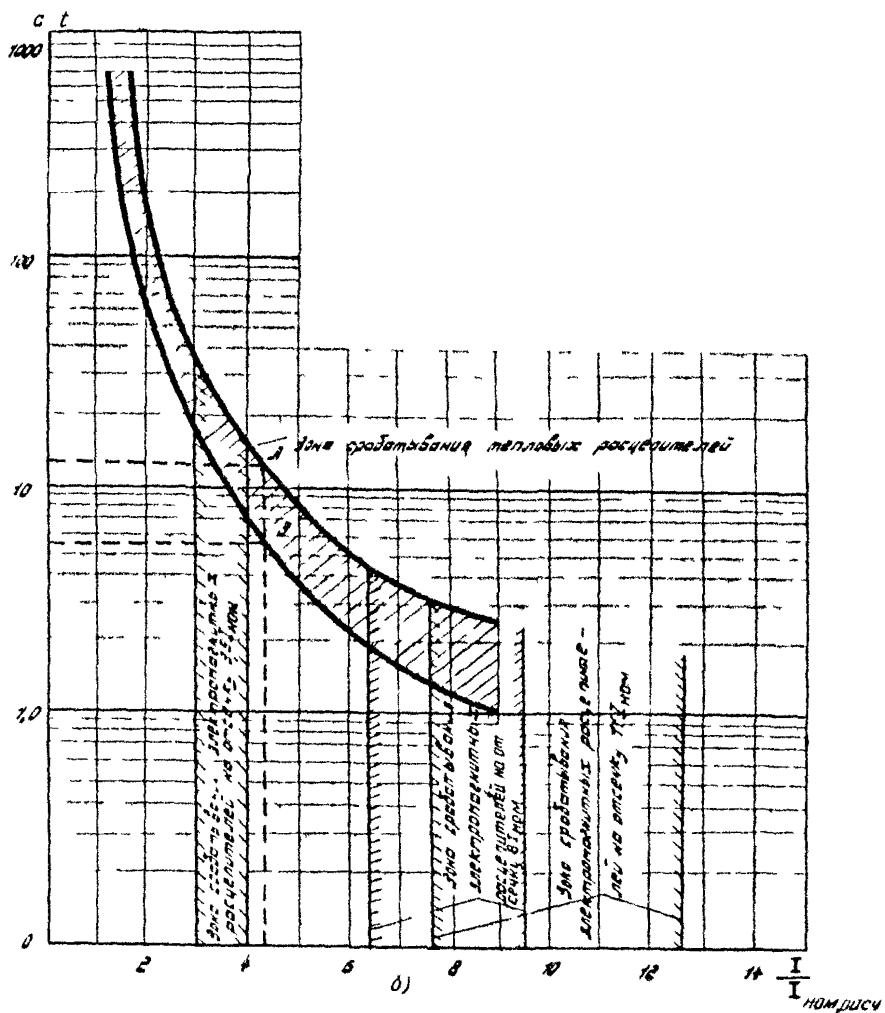


Рис.14. Время-токовые характеристики выключателя серии АП-50 на номинальный ток:  
а - 10 А; б - 16 А

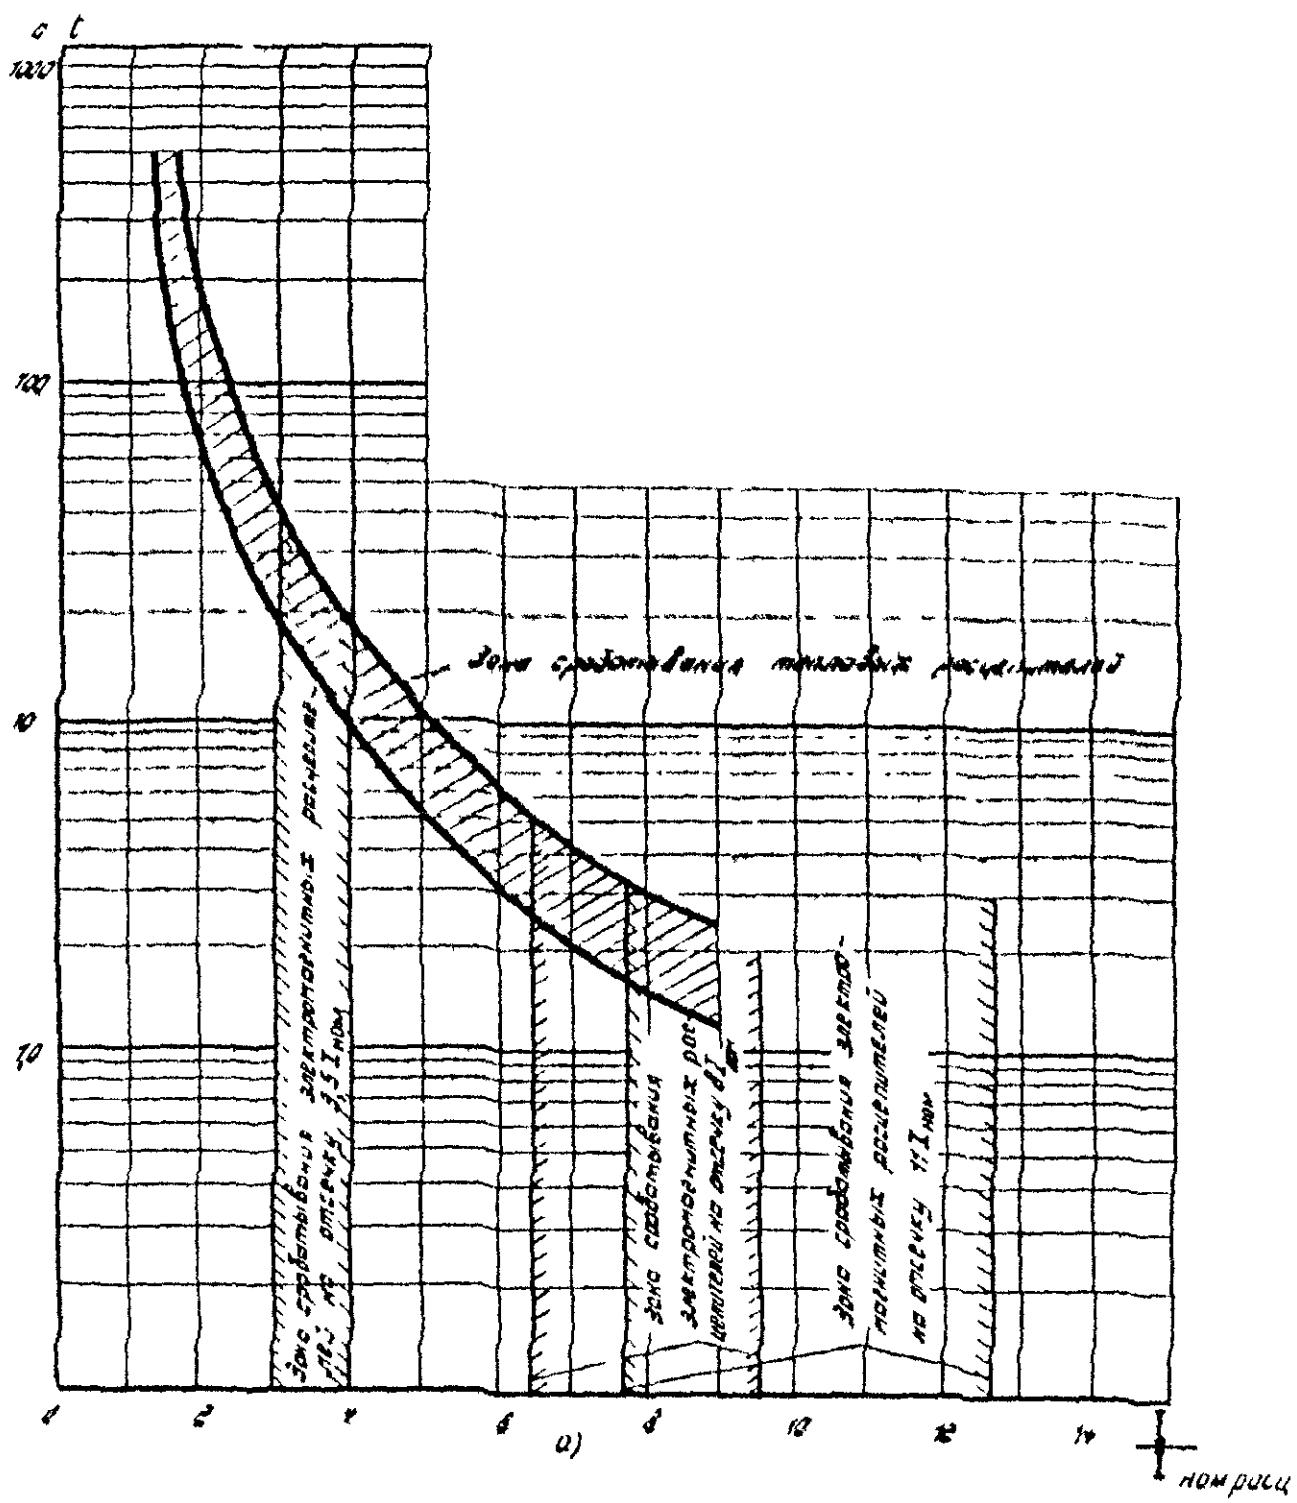

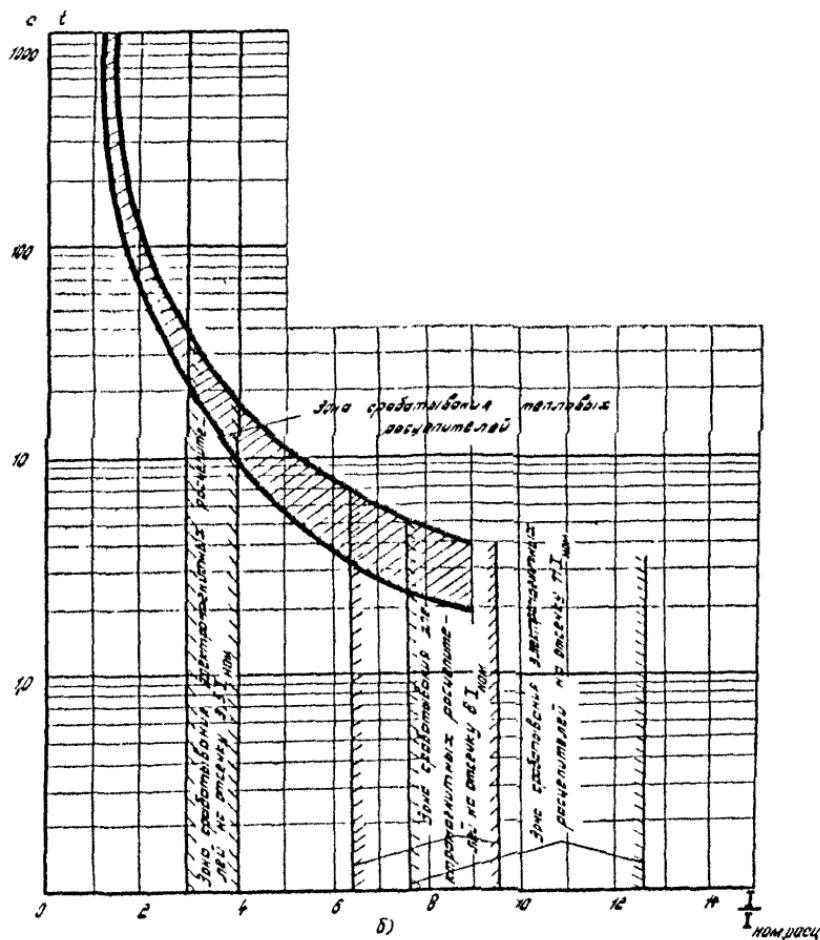

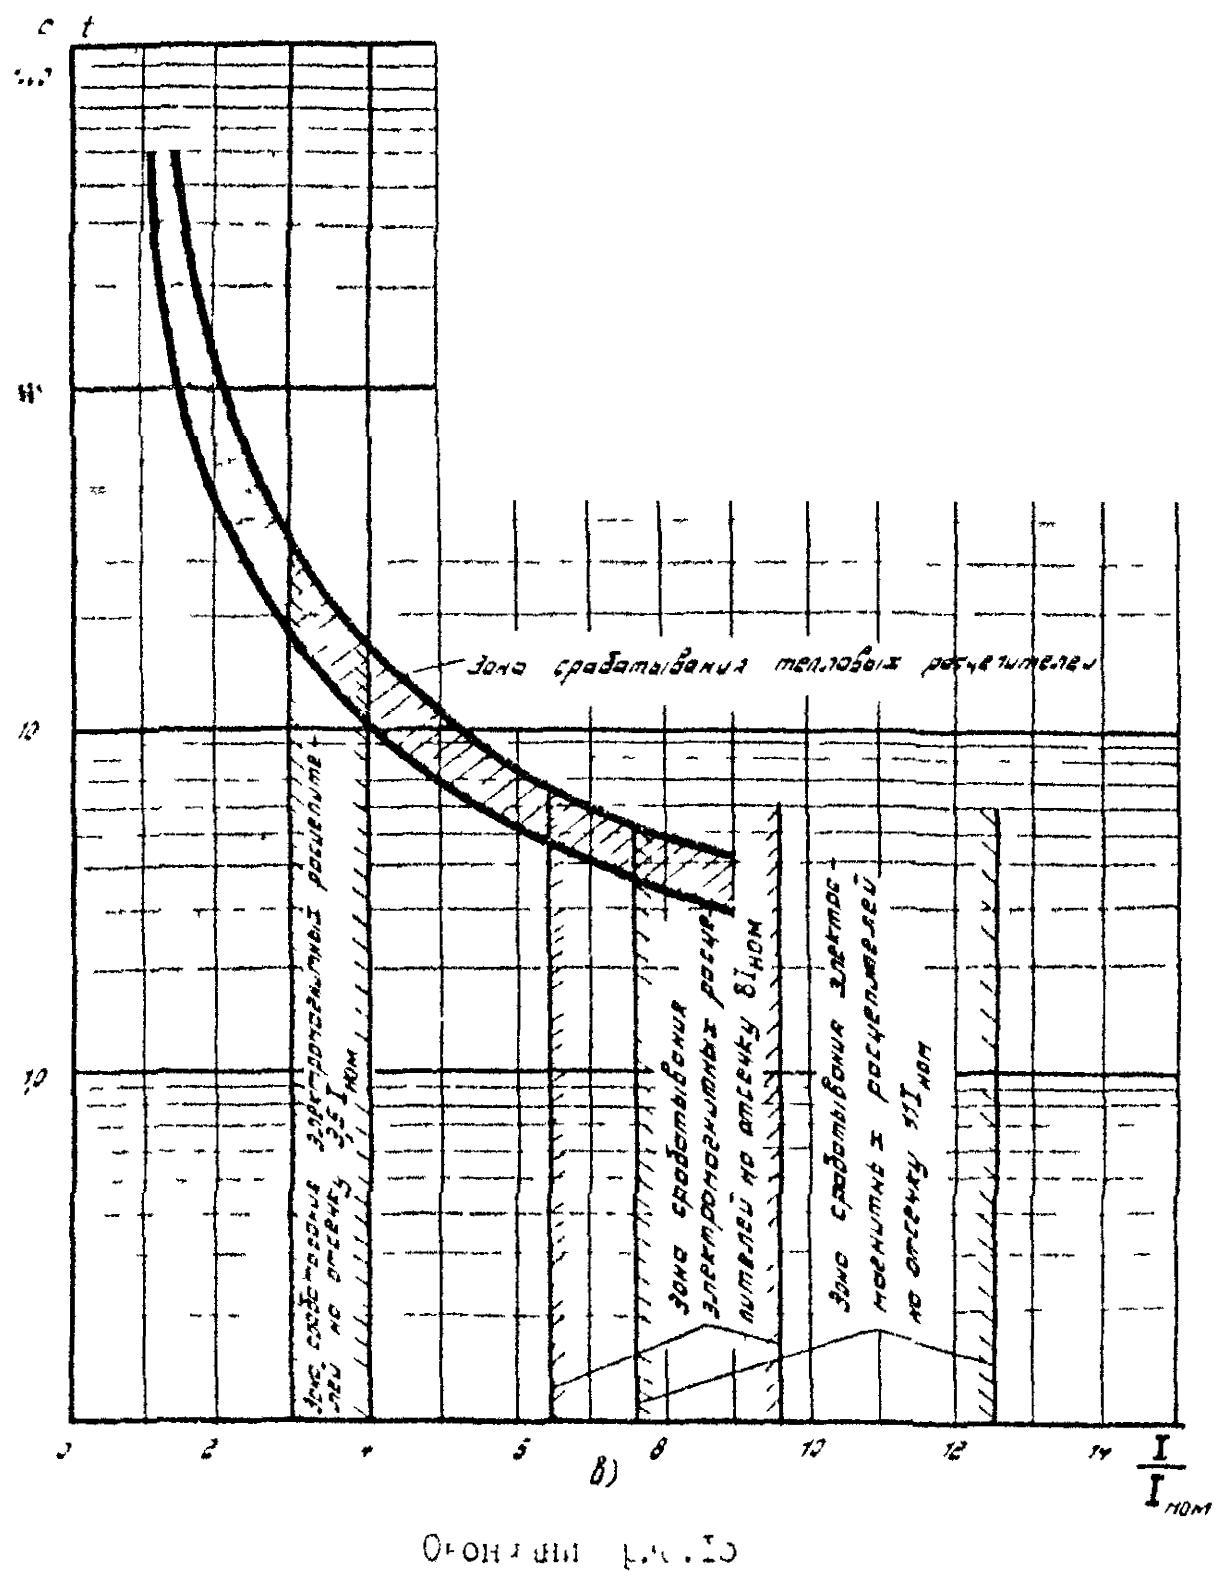

9.11. Если уровень токов КЗ в конце защищаемого участка сети низок и выполнить условие (7.1) не представляется возможным, необходимо увеличить сечение питающего кабеля. Отключение токов КЗ максимальными расцепителями замедленного срабатывания крайне нежелательно из-за питания постоянным током ответственных потребителей. Таким образом, расцепители замедленного срабатывания выполняют функции резервирования действия мгновенных расцепителей.

## 10. ВЫБОР ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

10.1. Выбор плавких вставок предохранителей производится по следующему условию:

$$I_{\text{ном.пл.вст}} = K_H \cdot I_{\text{расч}}, \quad (10.1)$$

где  $K_H = 1,2$  - коэффициент надежности.

Для цепей, в которых при нормальном режиме работы возможна перегрузка, номинальный ток плавкой вставки должен удовлетворять требованию (6.2).

Предохранители должны иметь достаточную отключающую способность, т.е. должно выполняться условие:

$$I_{\text{доп}} \geq I_{\text{КЗ}}, \quad (10.2)$$

где  $I_{\text{доп}}$  - предельный отключаемый ток предохранителя.

Время-токовые характеристики предохранителей приведены на рис.16,17.

## II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫБОРА И ПРОВЕРКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ

II.1. В цепях ввода рабочего и резервного питания ШПГ устанавливаются выключатели серий А3700 или АВМ. Расчетные условия для выбора и проверки аппаратов защиты в цепях ввода питания от АБ определяются на основании анализа работы потребителей постоянного тока в режимах аварийного получасового или часового разряда.

При этом  $I_{\text{расч}}$  определяется значением тока установившегося аварийного режима, а  $I_{\text{пер}}$  - значением кратковременной перегрузки (тока толчка). Методика определения этих токов изложена в разд. I. В цепи заряда защита автоматическими выключателями предусматривается на присоединении зарядного агрегата к ШПГ, на блочных ТЭС, в местах подключения сети заряда к каждому последующему щиту.

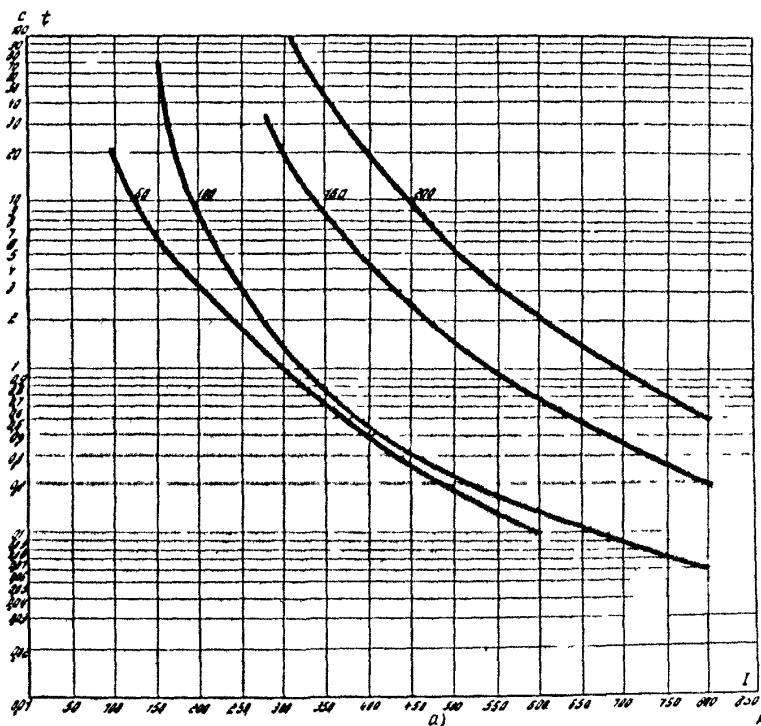
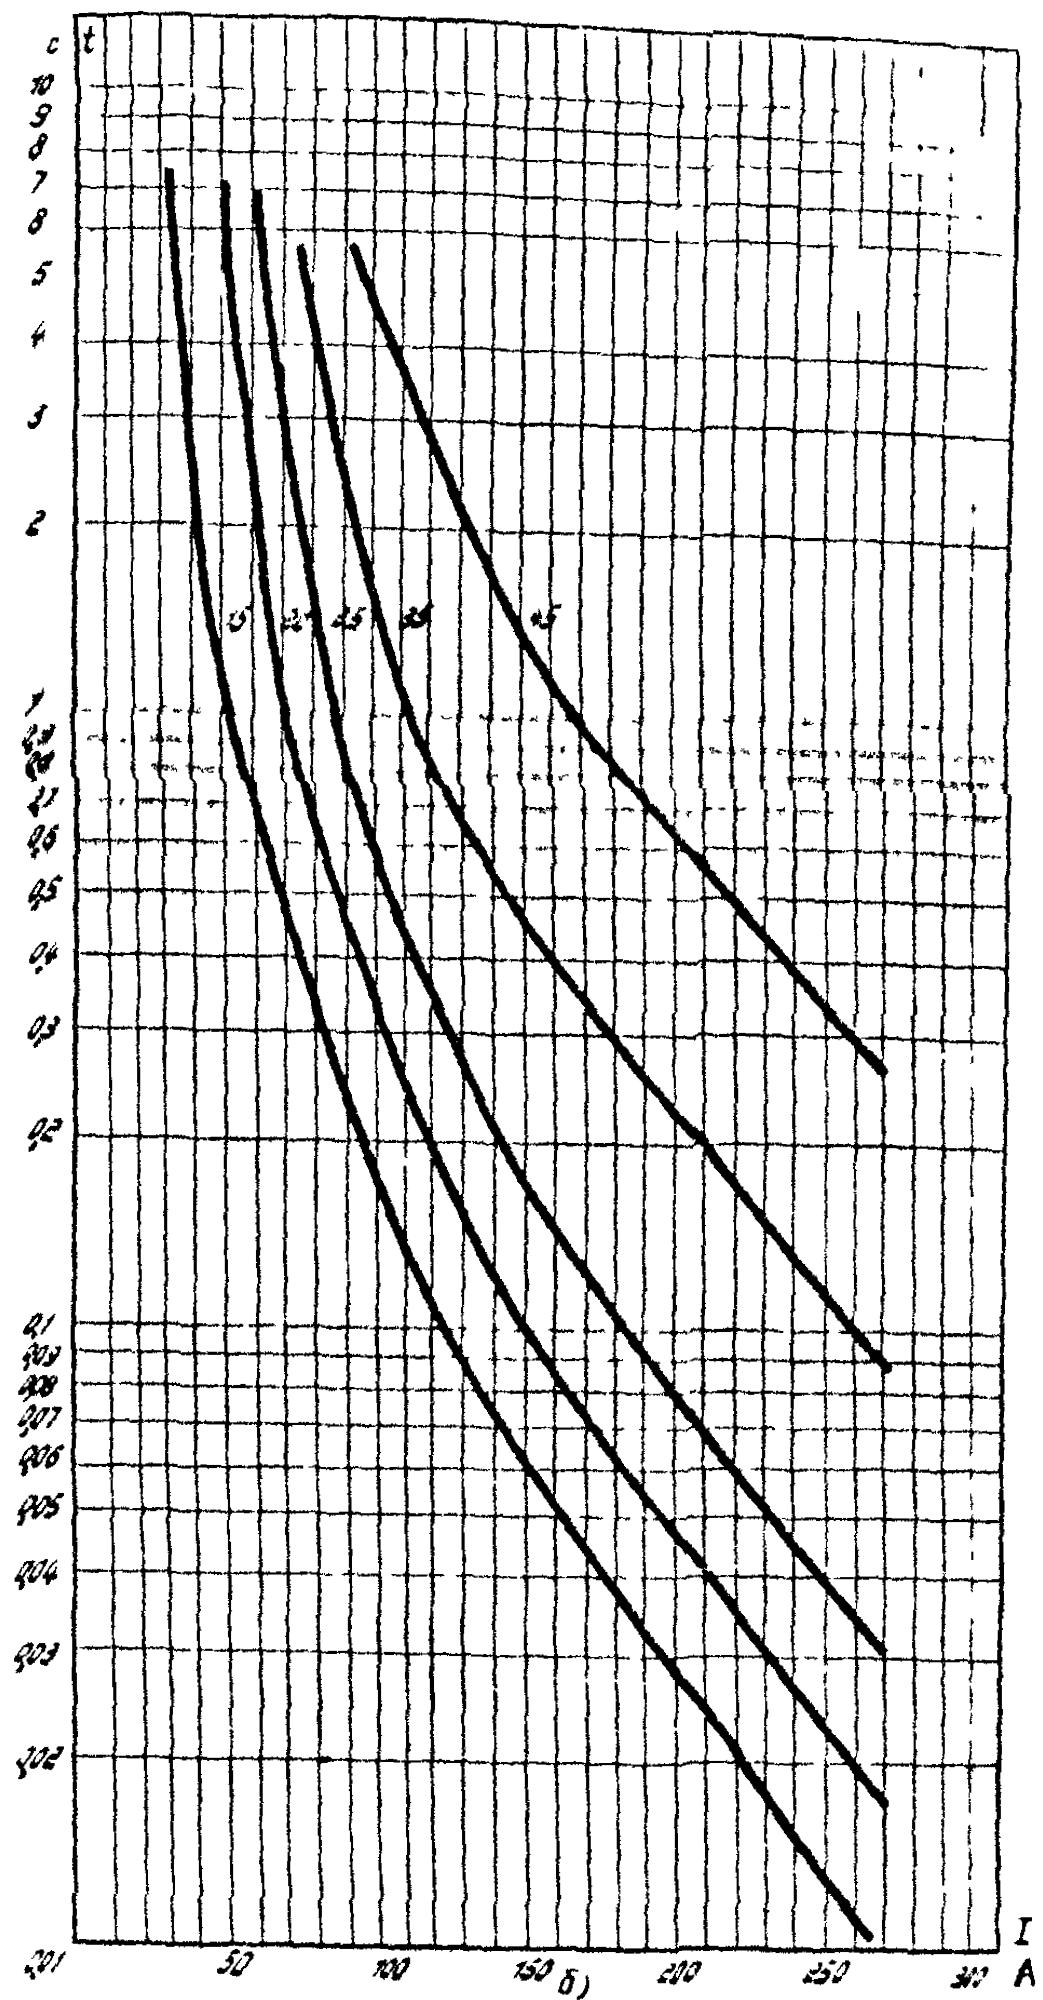
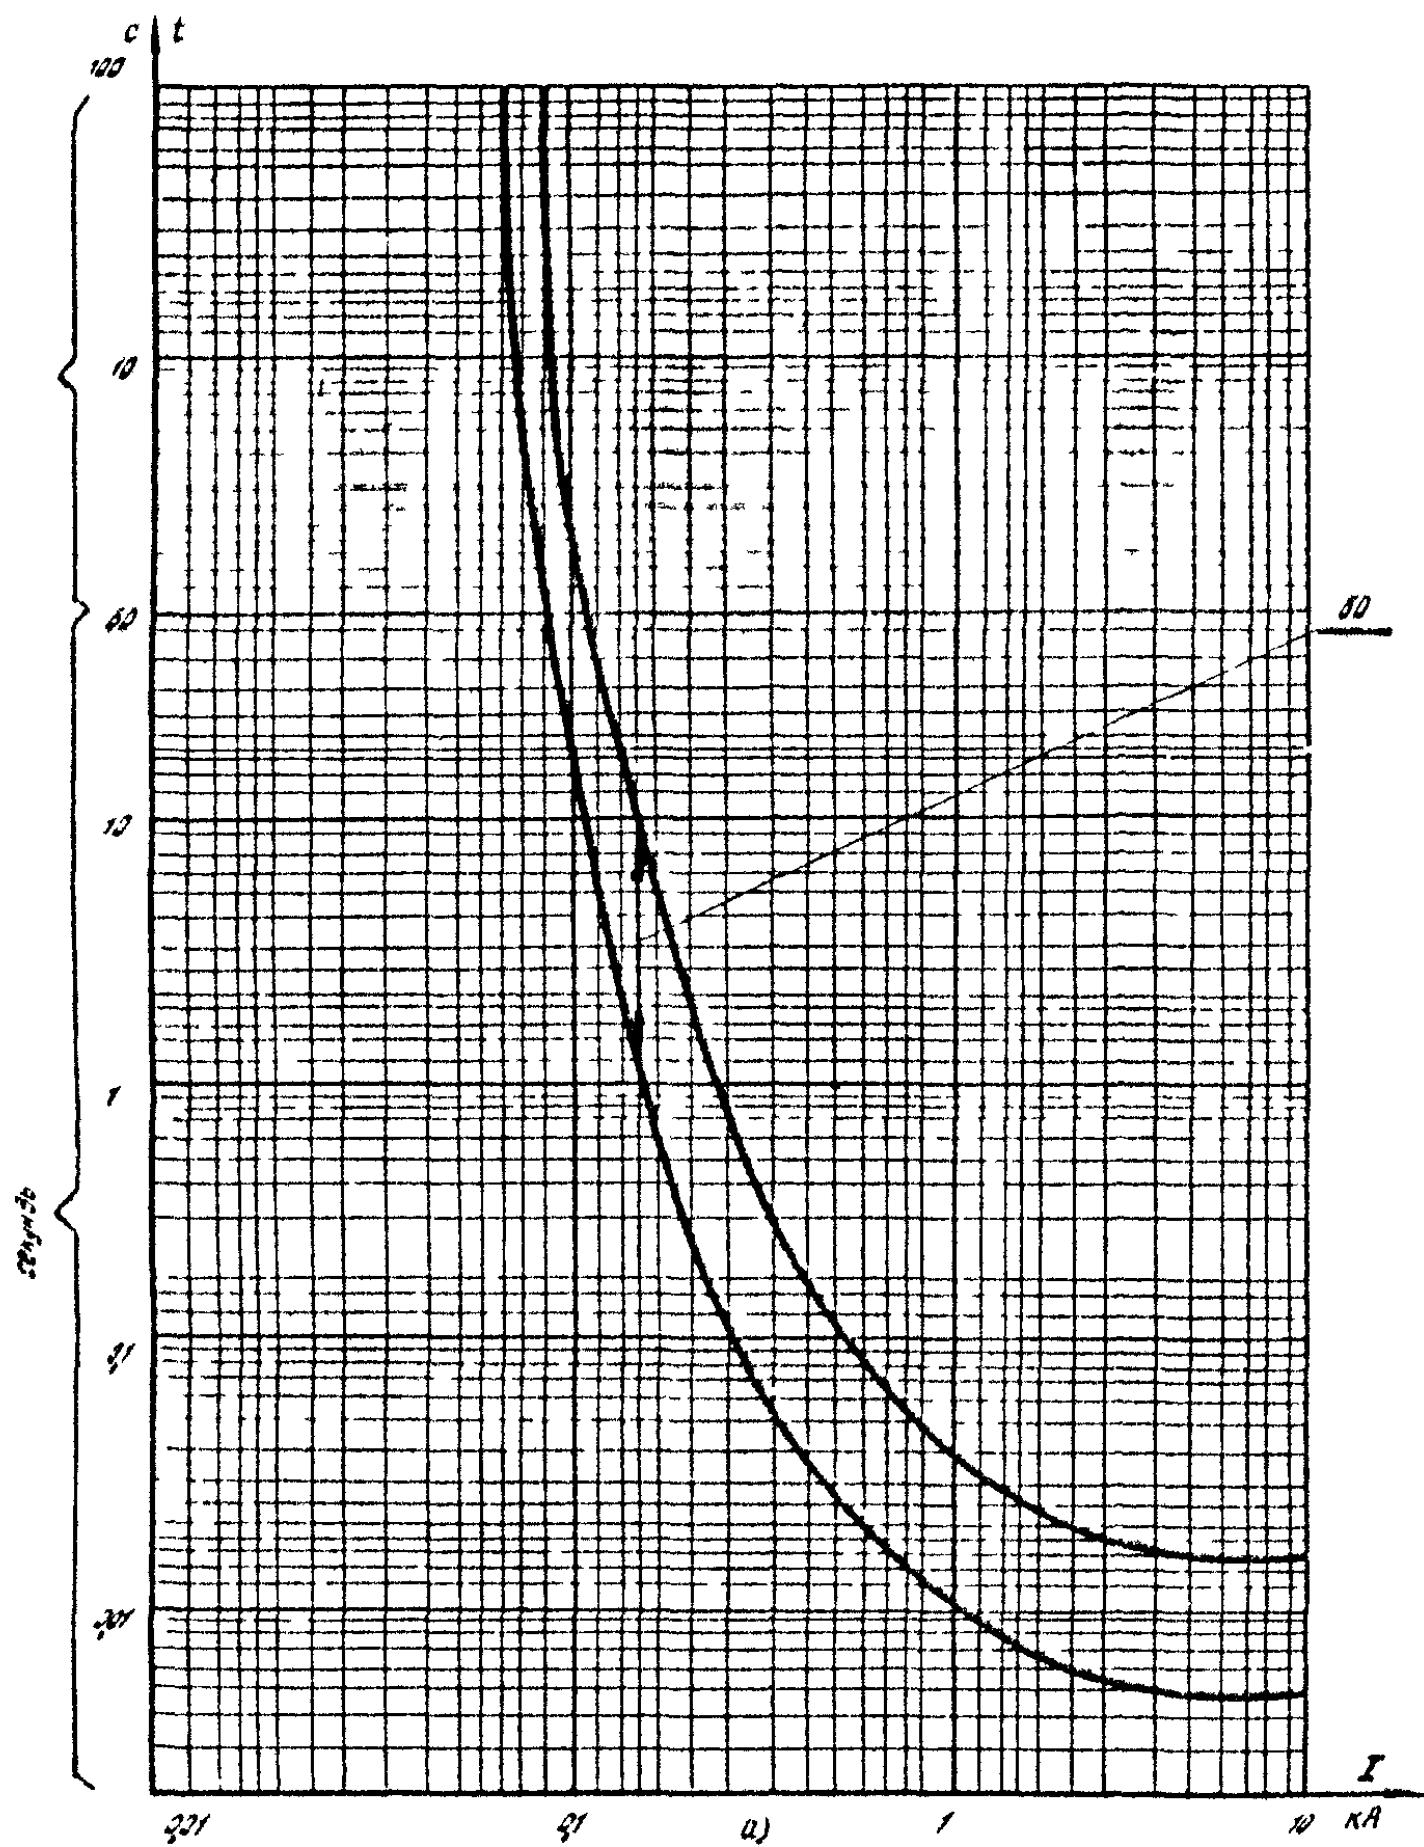


Рис.16. Время-токовые характеристики предохранителей ПР-2:  
а -  $I_{\text{ном. пл. вст.}} = 60 + 200 \text{ A}$ ; б -  $I_{\text{ном. пл. вст.}} = 15 + 15 \text{ A}$






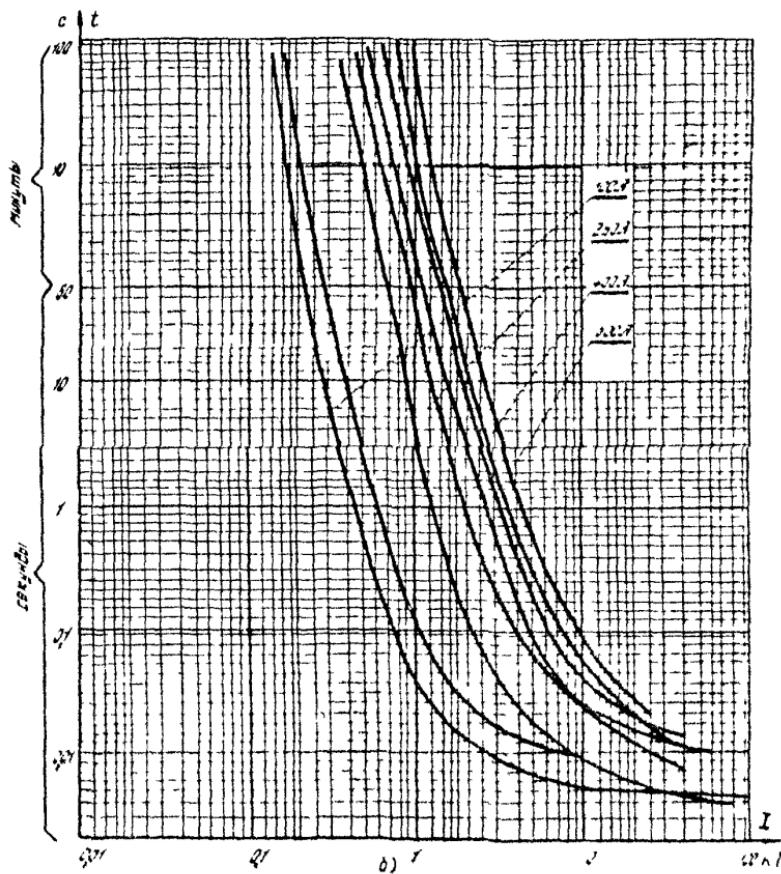


Рис.17. Время-токовые характеристики предохранителей:  
а - НПН2-60; б - НН-2; в - ПП-10  
(окончание рис.17 см. на обороте)

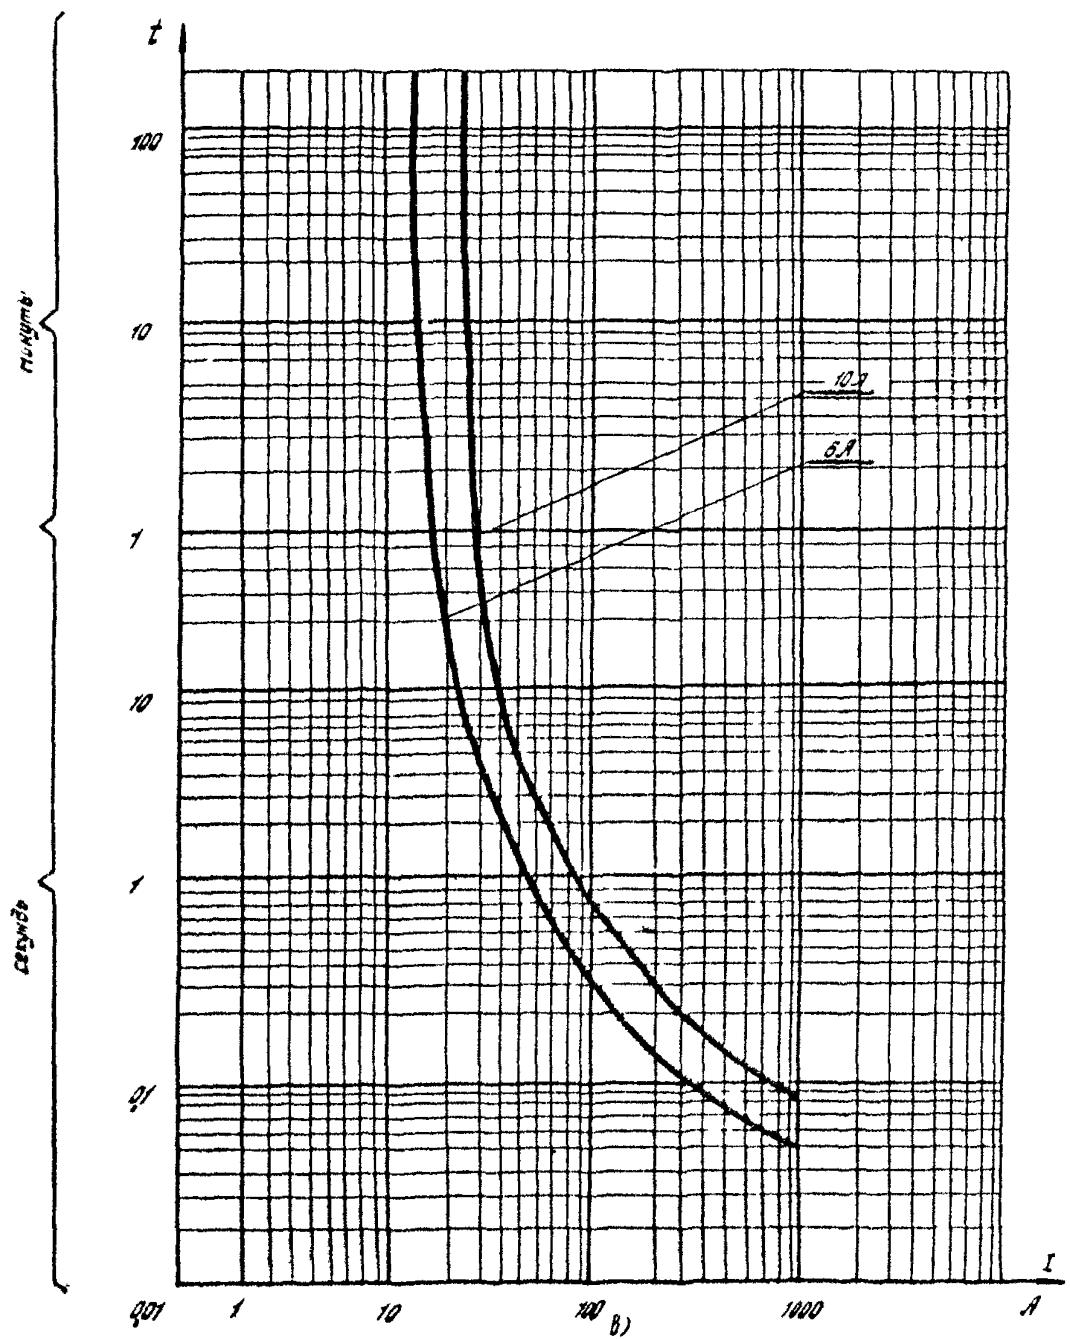

Сколькоание рис. 17

Сеть заряда может быть использована не только для заряда АБ, но и для выделения на зарядный генератор какого-либо заземлившегося участка внешней сети любого блочного ЦПТ. С этой целью на вводе к каждому щиту после выключателя ввода выполняется огняка, через которую можно подключить зарядный генератор с шин заряда соответствующего щита. На эти же шины должен выделяться и заземлившийся участок внешней сети.

Задита сети заряда выполняется селективными выключателями, выбираемыми в соответствии с номинальным током зарядного агрегата.

II.2. В цепях питания аварийных маслонасосов устанавливаются выключатели серии АЗ100 и АЗ700Б, отстраиваемые от пускового тока; отношение тока КЗ в конце защищаемой линии к току срабатывания электромагнитного расцепителя должно соответствовать (7.1).

II.3. При выборе аппаратов защиты в цепях электромагнитов включения масляных выключателей необходимо иметь в виду, что электромагниты включения приводов масляных выключателей термически неустойчивы при длительном протекании тока включения.

Термическая стойкость электромагнитов в этом случае обеспечивается в течение 15-20 с. Защита электромагнитов включения (при неисправности механизма привода) осуществляется выключателями серии АП-50 2МТ при токе включения до 120 А и выключателями серии АЗ100 при токе включения выше 120 А. Номинальный ток максимального расцепителя замедленного срабатывания выключателя, защищающего электромагнит, определяется по условию

$$I_{\text{ном.расц}} = K_0 I_{\text{ЭМВ}}, \quad (\text{II.1})$$

где  $K_0$  - расчетный коэффициент (принимается по табл.9);

$I_{\text{ЭМВ}}$  - ток электромагнита включения выключателя.

Значение  $I_{\text{ЭМВ}}$  определяется по формуле

$$I_{\text{ЭМВ}} = \frac{E_{\text{расч}} n}{R_{AB} + R_{U} + R_{QB}}, \quad (\text{II.2})$$

где  $R_{QB}$  - сопротивление электромагнита включения.

При выборе  $I_{\text{ном.расц}}$  по выражению (II.1) обеспечивается отключение тока в цепи электромагнита включения в течение 3-12 с. Ток отсечки автоматических выключателей серии АП-50 следует принимать II-кратным по отношению к номинальному току максимального расцепителя.

II.4. При защите электромагнитов включения предохранителями номинальный ток плавкой вставки предохранителя определяется по условию

$$I_{\text{ном.пд.вст}} = (30-40)\% I_{\text{ЭМВ}}. \quad (\text{II.3})$$

II.5. В начале линии питания "кольца" электромагнитов устанавливаются аппараты защиты - выключатели серий АЗ700С, АЗ100 или предохранители, служащие для защиты сети питания электромагнитов от коротких замыканий. Выбор и проверка этих аппаратов защиты производится по рекомендациям разд.9,10.

Т а б л и ц а 9

Значение коэффициента  $K_0$   
для автоматических выключателей

Тип выключателя	Номинальный ток расцепителей, А	Коэффициент $K_0$	Число полюсов
АЗ-50	10-25	0,15-0,25	2-3
АЗ110	25-100	0,17-0,21	2-3
АЗ123	15-80	0,17-0,21	2-3
АЗ124	15-80	0,17-0,21	2-3
АЗ123	40-100	0,1-0,13	2-3
АЗ124	40-100	0,1-0,13	2-3

12. ПРОВЕРКА ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
И УСТОЙЧИВОСТИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ  
К ДЕЙСТВИЮ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

12.1. Аппараты защиты, применяемые в системе постоянного тока, должны быть устойчивы к предельным токам КЗ (на зажимах аппарата).

Проверка аппаратов по устойчивости к токам КЗ производится по тем же параметрам, которые являются определяющими для данного типа аппаратов (отключающая способность, электродинамическая и термическая стойкость). Как показывают расчеты, максимальное значение тока КЗ на выводах АБ не превышает 14-16 кА. На шинах ШПГ вследствие токоограничивающего влияния цепей ввода питания ток КЗ составляет 5-8 кА.

Как следует из табл.2-6 для выключателей серий А3700, АВМ, АЗ100 и предохранителей ПН-2 не требуется проверка отключающей способности и стойкости к действию токов КЗ, так как предельно допустимые для них токи КЗ превосходят соответствующие предельно возможные значения токов КЗ в системе постоянного тока.

Выключатели серии АЛ-50 могут быть использованы для защиты участков сети постоянного тока при условии, что максимальный ток КЗ за ними не превышает значения, приведенного в табл.6.

Наиболее распространенными аппаратами защиты, применяемыми в цепях автоматики и управления щитов постоянного тока, являются предохранители ПР-2 и НПН-2-60. Длительная эксплуатация указанных предохранителей в сетях постоянного тока подтверждает возможность их применения. Установка предохранителей ПНГ-10 на щитах постоянного тока недопустима, поскольку их отключающая способность в цепях постоянного тока не превышает 1000 А.

### 13. ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ

13.1. Для обеспечения термической стойкости кабелей при КЗ необходимо, чтобы протекающий по ним ток не вызвал повышения температуры съерх максимально допустимой при кратковременном нагреве.

13.2. Максимально допустимой температурой кратковременного нагрева кабелей с бумажной изоляцией и медными или алюминиевыми жилами считается 200°C. Допустимая температура для кабелей с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и медными или алюминиевыми жилами - 150°C.

При этом принято, что до момента КЗ температура проводника не превышает допустимую температуру в длительном режиме.

Значение минимально допустимого по термической стойкости сечения кабеля  $S$  ( $мм^2$ ) можно определить по формуле

$$S_{min} = \frac{\sqrt{B_K}}{C}, \quad (13.1)$$

где  $B_K = I_{K3}^2 t_{K3}$  - тепловой импульс, характеризующий количество тепла, выделенное током за время КЗ,  $А^2 \cdot с$ ;  
 $C$  - коэффициент.

Для кабелей с бумажной изоляцией и медными жилами коэффициент  $C = 160$ . Для этих же кабелей, но с алюминиевыми жилами  $C = 90$ .

Для кабелей с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и медными жилами  $C = 123$ , для этих же кабелей с алюминиевыми жилами  $C = 75$ .

#### 14. ПРИМЕР РАСЧЕТНОЙ ПРОВЕРКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

14.1. В качестве примера рассматривается система постоянного тока ТЭС с поперечными связями по пару. Постоянная нагрузка на АБ составляет  $I_1 = 40$  А, а нагрузка от аварийного освещения -  $I_2 = 130$  А. От АБ электростанции питаются аварийные маслонасосы уплотнения с электродвигателями П-42 (номинальный ток  $I_p = 40$  А, пусковой ток  $I_n = 130$  А), а также аварийные маслонасосы смазки с электродвигателями П-62 ( $I_p = 73$  А;  $I_n = 184$  А).

Пусковой ток преобразовательных агрегатов связи  $I_q = 100$  А.

В РУ СН 6 кВ электростанции применены выключатели ВМЛ-10 и МГ-10 с приводами ПЭ-II и ПС-3I, в ОРУ 110 кВ выключатели У-110-8 с приводами ШД-44-У-1. Ток включения привода ПЭ-II - 58 А, привода ШД-44-У-1 - 360 А, привода ПС-3I - 155 А.

График работы потребителей системы постоянного тока ТЭС при аварийном получасовом разряде приведен на рис. I.3. В конце аварийного режима ( $t=30$  мин) на графике приведен толчковый ток включения любого выключателя главной схемы, так как в этом случае принимается включение выключателей по одному. Из графика видно, что ток устанавливающегося аварийного режима  $I_{уст} = 529$  А, а максимальный ток толчка  $I_t = 889$  А.

Шит постоянного тока питается от АБ СК-32, состоящей из 108 банок.

14.2. Кабели и проводники, питающие потребителей постоянного тока, имеют следующие показатели:

Наименование проводника	Сечение проводника, $\text{мм}^2$	Общая длина, м
Медные шины АБ	$S_1 = 314$ (диаметр 20 мм)	$l_1 = 20$
Кабель ВВГ (до ЭК)	$S_2 = 625$	$l_2 = 2.5$
Кабель (от ЭК до ШДГ)	$S_3 = 625$	$l_3 = 2.30$
Кабель	$S_4 = 120$	$l_4 = 2.125$

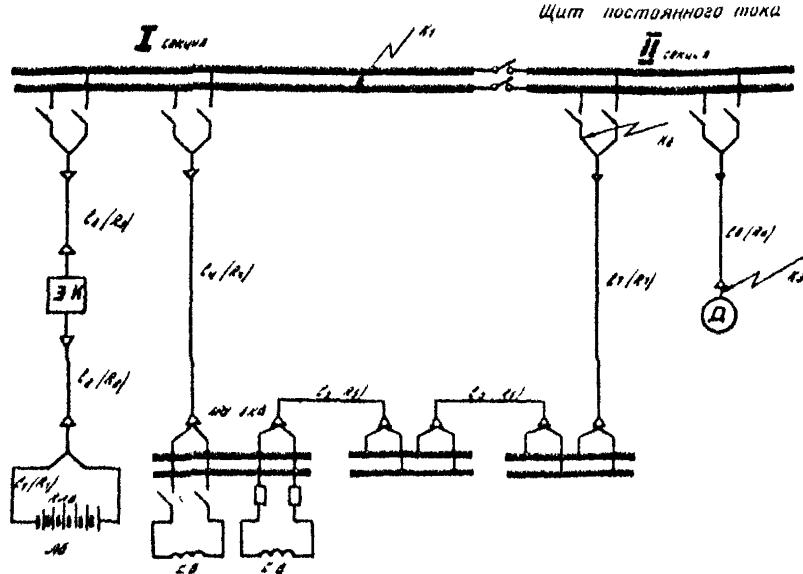
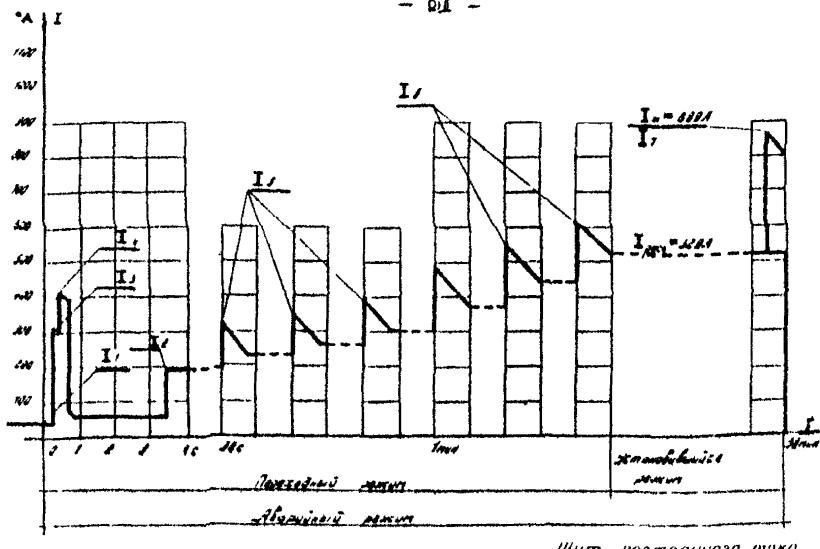


Рис.18. График нагрузок аварийного получасового разряда и принципиальная расчетная схема;

$I_1 = 40$  А - постоянная нагрузка;  $I_2 = 130$  А - аварийное освещение;  
 $I_3 = 271$  А - приводы выключателей  $2x$  (БМП-10+БС-11)-I (БМП-10+БС-31);  
 $I_4 = 100$  А - преобразовательные агрегаты связи;  $I_5 = 130$  А - аварийные маслонасосы уплотнения ( $I_{расц} = 40$  А);  $I_6 = 184$  А - аварийные маслонасосы смазки ( $I_{расц} = 73$  А);  $I_7 = 360$  А - включение выключателя у-110-8 (ШПЭ-44-У-1)

Наименование проводника	Сечение проводника, $\text{мм}^2$	Общая длина, м
Кабель	$S_5 = 120$	$\ell_5 = 2.80$
-"-	$S_6 = 120$	$\ell_6 = 2.20$
Кабель (от ЭК до щПТ)	$S_7 = 120$	$\ell_7 = 2.100$
-"-	$S_8 = 120$	$\ell_8 = 2.60$
-"-	$S_9 = 120$	$\ell_9 = 2.40$

Длина кабеля удвоена для учета суммарной длины проводника в цепи КЗ ("туда" и "обратно").

14.3. Сопротивления питающих кабелей, необходимые для расчета токов КЗ, определяем по формуле (3.1):

$$R_1 = 0,0172 \cdot \frac{20}{314} = 1,09 \text{ мОм}, R_2 = 0,0172 \cdot \frac{10}{625} = 0,27 \text{ мОм},$$

$$R_3 = 0,0172 \cdot \frac{60}{625} = 1,65 \text{ мОм}, R_4 = 0,0172 \cdot \frac{250}{120} = 35,8 \text{ мОм},$$

$$R_5 = 0,0172 \cdot \frac{160}{120} = 22,9 \text{ мОм}, R_6 = 0,0172 \cdot \frac{40}{120} = 5,73 \text{ мОм},$$

$$R_7 = 0,0172 \cdot \frac{200}{120} = 28,6 \text{ мОм}, R_8 = 0,0172 \cdot \frac{120}{120} = 17,2 \text{ мОм},$$

$$R_9 = 0,0172 \cdot \frac{80}{120} = 11,46 \text{ мОм}.$$

Границное сопротивление для АБ СК-32 при  $n=108$  определяем по формуле (4.2)

$$R_{rp} = 7,5 \cdot \frac{108}{32} = 25,31 \text{ мОм}.$$

Внутреннее сопротивление АБ для случая  $R_4 < R_{rp}$  определяем по формуле (4.3)

$$R_{AB} = 4,0 \cdot \frac{108}{32} = 13,5 \text{ мОм},$$

а для случая  $R_4 > R_{rp}$  по формуле (4.4)

$$R_{AB} = 5,4 \cdot \frac{108}{32} = 18,22 \text{ мОм}.$$

Переходное сопротивление щеточных контактов элементного коммутатора  $R_{3,k} = 5 \text{ мОм}$ . Переходное сопротивление разъединяющихся

контактов защитных и коммутационных аппаратов  $R_{p,k} = 1 \text{ мОм}$  (каждого контакта).

14.4. Определим ток КЗ в точке  $K_1$  по формуле (4.1)

$$I_{K3} = \frac{1,73 \cdot 108}{10,04 + 13,5} = 7,937 \text{ кА},$$

где  $R_4 = R_1 + R_2 + R_{9,k} + R_3 + R_{p,k} = 1,09 + 0,27 + 5 + 1,65 + 1 = 10,04 \text{ мОм}$ ,  
т.е.  $R_4 < R_{rp}$ .

Тогда  $E_{\text{расч}} = 1,73 \text{ В}$ ,  $R_{AB} = 13,5 \text{ мОм}$ .

Определим ток КЗ в точке  $K_2$ :

$$I_{K3} = \frac{1,93 \cdot 108}{105,04 + 18,22} = 1,691 \text{ кА},$$

где  $R_4 = R_1 + R_2 + R_{9,k} + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_{p,k} =$   
=  $1,09 + 0,27 + 5 + 1,65 + 35,8 + 22,9 + 5,73 + 28,6 + 4 =$   
=  $105,04 \text{ мОм}$ , т.е.  $R_4 > R_{rp}$ .

Тогда  $E_{\text{расч}} = 1,93$ ,  $R_{AB} = 18,22 \text{ мОм}$ .

Определим ток КЗ в точке  $K_3$ :

$$I_{K3} = \frac{1,73 \cdot 108}{25,47 + 13,5} = 5,348 \text{ кА},$$

где  $R_4 = R_1 + R_2 + R_{9,k} + R_3 + R_8 + R_{p,k} =$   
=  $1,09 + 0,27 + 5 + 1,65 + 11,46 + 6 = 25,47 \text{ мОм}$ ,

т.е.  $R_4 > R_{rp}$ .

Тогда  $E_{\text{расч}} = 1,93$ ,  $R_{AB} = 13,5 \text{ мОм}$ .

14.5. В цепи ввода рабочего питания ШПГ предполагается использовать селективный автоматический выключатель серии АВМ. При принятии наименьшей уставки на шкале тока перегрузки из формулы (9.2) определяем:

$$I_{\text{ном.расч}} \geq 1,33 \cdot 529 = 703 \text{ А},$$

т.е. может быть использован выключатель АВМ-10 С с номинальным током максимального расцепителя  $I_{\text{ном.расч}} = 800 \text{ А}$  и уставкой на шкале тока перегрузки  $1000 \text{ А}$ , а на шкале мгновенного срабатывания  $6000 \text{ А}$ . При этом расцепитель мгновенного срабатывания отстроен от тока кратковременной перегрузки (тока толчка) в соответствии с (9.7):

$$6000 > 1,25 \cdot 889.$$

Кратность тока КЗ при КЗ в точке  $K_1$  в соответствии с (7.1):

$$\frac{7937}{6000} = I_{\text{ном.расц}} > I_{\text{25}}.$$

При принятии наибольшей уставки на шкале тока перегрузки в соответствии с условием (9.3):

$$I_{\text{ном.расц}} \geq 529 \text{ A.}$$

При этом может быть использован селективный выключатель АВМ-10 С с номинальным током максимального расцепителя  $I_{\text{ном.расц}} = 600 \text{ A}$  и уставкой на шкале тока перегрузки  $I_{\text{25}} = 1200 \text{ A}$ , а на шкале мгновенного срабатывания  $4800 \text{ A}$ . Расцепитель мгновенного срабатывания отстроен от тока толчка в соответствии с (9.7):

$$4800 > I_{\text{25}} \cdot 889.$$

Кратность тока КЗ при КЗ в точке  $K_1$  в соответствии с (7.1):

$$\frac{7937}{4800} = I_{\text{ном.расц}} > I_{\text{25}}.$$

Уставка по времени на шкале механизма замедлителя расцепителя принимается равной  $0,4 \text{ с.}$

14.6. Выбираем защитную аппаратуру в цепях электромагнитов включения масляных выключателей.

Непосредственно у электромагнита (в шкафах КРУ) могут применяться предохранители НПН, ПР-2 или выключатели АП-50, служащие для защиты электромагнитов от тока перегрузки.

Выбираем предохранитель в цепи электромагнита включения привода ПЭ-II выключателя ВМП-10.

Ток включения электромагнита включения привода -  $58 \text{ A.}$   
Согласно условию (II.3).

$$I_{\text{ном.пл.вст}} = (0,3 + 0,4) \cdot 58 = 17 + 23 \text{ A.}$$

Принимаем предохранитель ПР-2 с  $I_{\text{ном.пл.вст}} = 15 \text{ A.}$  Время срабатывания этого предохранителя при протекании  $I_{\text{ЭМВ}} = 58 \text{ A}$  в соответствии с времязависимыми характеристиками предохранителя (см.рис.16,б)  $t_{cp} = 3 \text{ с.}$

Выбираем выключатель АП-50 с цепи электромагнита включения. В соответствии с (II.1):

$$I_{\text{ном.расц}} = (0,15 + 0,25) \cdot 58 = 8,7 + 14,5.$$

Принимаем  $I_{\text{ном.расц}} = 10 \text{ A}$ . Время срабатывания расцепителя при протекании  $I_{\text{ЭМВ}} = 58 \text{ A}$  в соответствии с время-токовыми характеристиками выключателя (см.рис.14,а)  $t_{cp} = 5 \text{ с.}$

Кратность срабатывания мгновенного расцепителя этого выключателя принимаем равной - II.

14.7. Выбираем выключатель в начале магистральной линии питания электромагнитов РУ СН 6 кВ. Учитывая, что в нормальном режиме ток в цепи не протекает, а протекают только толчковые токи включения (например, при АВР), принимаем условно одновременное срабатывание двух выключателей ВМП-10 ( $I_{\text{ЭМВ}} = 58 \cdot 2 = 116 \text{ A}$ ). Принимаем в качестве "головного" выключатель А3733С с  $I_{\text{ном.расц}} = 160 \text{ A}$ .

Принимаем для срабатывания в зоне КЗ уставку по току:

$$I_{\text{отс}} = 2 I_{\text{ном.расц}} = 2 \cdot 160 = 320 \text{ A.}$$

Кратность тока КЗ при КЗ в точке  $K_2$  (конец защищаемого участка) определяется в соответствии с формулой (7.1):

$$\frac{1691}{320} > I, I + 1,3.$$

Время срабатывания выключателя при КЗ принимаем  $t_{cp} = 0,1 \text{ с.}$ , при этом обеспечивается селективность при токах КЗ как с предохранителями, так и с выключателями, установленными непосредственно у электромагнитов.

14.8. Выбираем аппарат защиты в цепи питания электродвигателя аварийного маслонасоса уплотнения. Номинальный ток электродвигателя  $I_p = 40 \text{ A}$ , пусковой ток  $I_p = 130 \text{ A}$ . Температура окружающей среды в месте установки выключателя изменяется в пределах  $5 + 40^\circ\text{C}$ . Принимаем к установке автоматический выключатель А3124 с номинальным током теплового расцепителя  $I_{\text{ном.расц}} = 60 \text{ A}$  и уставкой тока электромагнитного расцепителя  $I_{\text{отс}} = 600 \text{ A}$ .

В соответствии с (6.1):

$$I_{\text{отс}} = 1,35 \cdot 130 = 175,5 \text{ A} < 600 \text{ A.}$$

Кратность тока КЗ при КЗ в точке  $K_3$  в соответствии с формулой (7.1):

$$\frac{5348}{600} = 8,91 > 1,35.$$

Тепловой расцепитель должен быть отстроен от пуска двигателя в диапазоне температур  $5 + 40^\circ\text{C}$ .

Допустимый ток теплового расцепителя при температуре окружающей среды 5° и 40°C в соответствии с формулой (9.10):

$$I \text{ (при } 5^{\circ}\text{C)} = 60 [I + 0,006 (25-5)] = 67,2 \text{ A;}$$

$$I \text{ (при } 40^{\circ}\text{C)} = 60 [I + 0,006 (25-40)] = 54,6 \text{ A.}$$

Определим отношение пускового тока электродвигателя к допустимому току уставки теплового расцепителя при температуре окружающей среды 5° и 40°C:

$$\frac{I_{\Pi}}{I+5} = \frac{130}{67,2} = 1,93;$$

$$\frac{I_{\Pi}}{I+40} = \frac{130}{54,6} = 2,38.$$

По время-токовым характеристикам выключателя определяем время срабатывания теплового расцепителя для определенных выше кратностей. Для кратности 1,93 время срабатывания не менее 40 с, а для кратности 2,38 время срабатывания находится в пределах 30-200 с. Таким образом, комбинированный реле-вымкатель чувствителен к токам КЭ и не будет срабатывать при пусках и самовызапусках электродвигателя.

---

Ответственный редактор И.Л.Левина

Литературный редактор А.А.Шиканян

Технический редактор Н.Т.Леонтьева

Корректор К.И.Миронова

---

Л 86009 Подписано к печати 18.07.83 Формат 60x84 I/16

Печ. л. 4,25 (усл.-печ. л. 3,95) Уч.-изд. л. 4,5 Тираж 2000 экз.

Заказ № 222/83 Издат. № 96/83 Цена 67 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго  
105023, Москва, Семеновский пер., д.15

Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго  
117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.23, корп.2

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ,  
ВЫПОЛНЕННОЙ СПО СОВЗЕХЭНЕРГО

1. Просим заполнить карту и в недалекий срок со дня ее поступления вернуть в СПО Советехэнерго по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., д. 15

2. Название и адрес предприятия, организации \_\_\_\_\_

3. Наименование работы, выполненной СПО Советехэнерго

4. Какая информация Вас заинтересовала \_\_\_\_\_

5. Какая информация использована в Вашей работе \_\_\_\_\_

6. Ваши пожелания и замечания \_\_\_\_\_

7. Общая оценка работы (хорошо, удовлетворительно)

При оценке работы "удовлетворительно" необходимо указать выявленные недостатки и имеющиеся замечания.

Руководитель предприятия,  
организации

(должность, фамилия)