

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**Соединительные устройства**

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
К КОНТАКТНЫМ ЗАЖИМАМ**

**Часть 2**

**Дополнительные требования к винтовым  
и безвинтовым контактным зажимам для соединения  
медных проводников с номинальным сечением  
от 35 до 300 мм<sup>2</sup>**

Издание официальное

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 «Электроустановочные изделия»

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 18 декабря 2000 г. № 379-ст

**3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60999-2—95 (первое издание) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм<sup>2</sup>» с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны**

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соединительные устройства  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНТАКТНЫМ ЗАЖИМАМ

Часть 2

Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с名义альным сечением от 35 до 300 мм<sup>2</sup>

Connecting devices. Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units for electrical copper conductors. Part 2. Particular requirements for conductors from 35 up to 300 mm<sup>2</sup>

Дата введения 2002—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на винтовые и безвинтовые контактные зажимы соединительных устройств как отдельных изделий, так и встроенных в оборудование (далее — зажимы), предназначенные для присоединения медных неподготовленных проводников (в соответствии с МЭК 228 [1]) жестких (одно- и многожильных) и/или гибких с名义альным сечением от 35 до 300 мм<sup>2</sup> включительно и эквивалентных проводников AWG на nominalное переменное напряжение до 1000 В nominalной частоты до 1000 Гц и постоянное напряжение до 1500 В.

Стандарт распространяется на зажимы с гибкими проводниками nominalного сечения 35 мм<sup>2</sup>.

Стандарт не распространяется на зажимы для присоединения:

- методом обжатия жил проводников или их пайки;
- неуниверсальных, указанных в 10.2.2 ГОСТ Р 51686.1.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

В тексте стандарта методы испытаний выделены курсивом.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 51686.1.

Дополнения и отдельные требования, учитывающие потребности экономики страны, приведены в приложении D.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8724—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги

ГОСТ Р МЭК 998-2-4—96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием

ГОСТ Р 50043.1—92 (МЭК 998-1—90) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 50043.2—92 (МЭК 998-2-1—90) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2—1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами

ГОСТ Р 50043.3—2000 (МЭК 60998-2-2—91) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2—2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников

# ГОСТ Р 51686.2—2000

ГОСТ Р 51686.1—2000 (МЭК 60999-1—99) Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм<sup>2</sup>

## 3 Определения

По ГОСТ Р 51686.1 со следующим изменением.

Пункт 3.11 изложить в новой редакции:

**3.11 номинальное сечение проводника зажима:** Сечение присоединяемого проводника (назначаемое изготовителем), с которым связаны определенные тепловые, механические и электрические требования.

## 4 Общие требования

По ГОСТ Р 51686.1.

## 5 Общие требования к испытаниям

По ГОСТ Р 51686.1 со следующим изменением.

Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

*5.4 Если нет других указаний, три зажима подвергают всем предписанным испытаниям и они должны отвечать требованиям настоящего стандарта, если результаты испытаний положительные.*

*Если один из образцов не выдерживает какое-либо испытание, то данное испытание, а также все предшествующие испытания, которые могут повлиять на его результаты, должны быть повторены на новой партии образцов. При этом все образцы новой партии должны выдержать повторные испытания.*

*Вместе с первой партией образцов следует представить дополнительно три образца, которые могут понадобиться, если хотя бы один из образцов первой партии не выдержит испытания.*

*При непредставлении дополнительной партии образцы бракуют в том случае, если один из них в первой партии не выдержал какого-либо испытания.*

## 6 Основные характеристики

Раздел изложить в новой редакции:

Стандартные номинальные сечения проводников зажима выбирают из ряда: 35 (гибкий проводник), 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 и 300 мм<sup>2</sup>.

П р и м е ч а н и е — В некоторых странах вместо сечений в миллиметрах в квадрате используют обозначения с указанием калибров проводов (например, Американский сортамент проводов [AWG] в США и Канаде). Примерное соотношение сечений приведено в приложении С.

## 7 Соединение проводников

Раздел изложить в новой редакции:

7.1 Зажимы могут обеспечить соединение только одного проводника. Зажимы некоторых типов используют также для присоединения двух и более проводников тех же или отличных номинальных сечений и типов.

Винтовые зажимы не применяют для соединения гибких проводников с пропаянными наконечниками.

7.2 Каждый контактный зажим, если иное не указано в стандарте на соответствующее изделие, должен обеспечивать соответствующее соединение по меньшей мере двух последовательно расположенных проводников меньшего сечения (например, зажим с проводниками номинального сечения 70 мм<sup>2</sup> должен надежно соединять проводники того же типа сечений 35, 50 или 70 мм<sup>2</sup>).

Если контактный зажим охватывает диапазон сечений, больший минимального, это должно быть отражено в маркировке зажима или указано в документации изготовителя.

7.3 Теоретический диаметр проводников в зависимости от их номинальных сечений приведен в таблице 1.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

| Номинальное сечение | Теоретический диаметр проводника наибольшего сечения |                            |        |                                 |                   | Присоединяемые проводники                                  |  |
|---------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--|--|
|                     | Метрическая система                                  |                            | AWG    |                                 |                   |  |  |
|                     | Жесткие многожильные проводники                      | Гибкие проводники класса 5 | Калибр | Жесткие многожильные проводники | Гибкие проводники |  |  |
| 35*                 | 7,9  | 9,2                        | 2      | 7,78                            | 9,02              | Должны быть указаны в стандарте на соответствующее изделие |  |
| —                   | —  | —                          | 1      | 8,85                            | 10,61             |  |  |
| 50                  | 9,1  | 11,0                       | 0      | 9,64                            | 12,08             |  |  |
| 70                  | 11,0   | 13,1                       | 00     | 11,17                           | 13,54             |  |  |
| 95                  | 12,9   | 15,1                       | 000    | 12,54                           | 15,33             |  |  |
| —                   | —  | —                          | 0000   | 14,08                           | 17,22             |  |  |
| 120                 | 14,5   | 17,0                       | 250    | 15,34                           | 19,01             |  |  |
| 150                 | 16,2   | 19,0                       | 300    | 16,80                           | 20,48             |  |  |
| 185                 | 18,0   | 21,0                       | 350    | 18,16                           | 22,05             |  |  |
| —                   | —  | —                          | 400    | 19,42                           | 24,05             |  |  |
| 240                 | 20,6   | 24,0                       | 500    | 21,68                           | 26,57             |  |  |
| 300                 | 23,1   | 27,0                       | 600    | 23,82                           | 30,03             |  |  |

\* См. ГОСТ Р 51686.1.

7.4 Зажимы, если иное не оговорено изготовителем, должны обеспечивать присоединение жестких многожильных или гибких проводников, приведенных в таблице 1, без указания маркировки.

Если зажим в соответствии с требованиями изготовителя обеспечивает присоединение проводника только одного типа (жесткого или гибкого), то это должно быть или четко отражено в маркировке на конечном изделии (с целью обеспечения присоединения проводников) символами «г» или «ф» соответственно, или указано на упаковке с проводниками минимального размера и (или) в сопровождающей технической документации.

*Соответствие данному требованию проверяют визуальным осмотром и испытаниями по 9.1 и 9.6.*

7.5 При применении безвинтовых зажимов соединение или отсоединение проводников должно осуществляться следующим образом:

- универсальных зажимов — при помощи инструмента общего назначения или соответствующего устройства, составляющего единое целое с зажимом и предназначенного для вставления или извлечения проводников;
- зажимов, в которых проводник вводят простым вставлением, или неуниверсальных зажимов — путем вставления жилы проводника.

Для отсоединения проводников необходимо проводить операцию, отличную от простого натяжения проводника.

Допускается использование инструмента общего назначения или соответствующего устройства, составляющего единое целое с контактным зажимом и предназначенного для того, чтобы открыть его с целью вставления или извлечения проводника.

*Соответствие данному требованию проверяют осмотром и испытанием по 9.3.*

## 8 Конструкция

По ГОСТ Р 51686.1.

## 9 Испытания

По ГОСТ Р 51686.1 со следующими изменениями и дополнениями.

Пункт 9.1 Первый абзац. Заменить слова «приложение В» на «приложение А».

Пункты 9.3 — 9.6 и 9.8 изложить в новой редакции:

9.3 Безвинтовые зажимы в соответствии с 8.5 испытывают с использованием жестких многожильных и гибких проводников наибольших сечений.

Проводят пять циклов введения и извлечения проводников, используя каждый раз новый проводник, за исключением последнего цикла, когда проводник после четвертого цикла оставляют на месте.

Для каждого цикла жилы проводников или вводят, по возможности, до упора в зажим, или так, чтобы обеспечить надежный контакт.

После каждого введения жилы проводник поворачивают на 90° поперек его продольной оси, а затем отсоединяют.

После этих испытаний зажим не должен иметь повреждений, препятствующих его дальнейшему использованию.

9.4 Для проверки требования 8.10 (проводник должен зажиматься без чрезмерного повреждения) три новых зажима со вставленными в них новыми медными проводниками, количество, сечение и тип которых (гибкий и/или жесткий многожильный) определяет изготавитель, устанавливают в испытательное устройство, изображенное на рисунке 1.

Указанные ниже испытания проводят с использованием:

a) проводника наименьшего сечения;

b) проводника наибольшего сечения;

и, если это применимо:

c) максимального числа проводников наименьшего сечения;

d) максимального числа проводников наибольшего сечения;

e) максимального числа проводников наименьшего и наибольшего сечений, присоединенных одновременно к зажиму.

Длина испытуемого проводника должна быть на 75 мм больше высоты Н, указанной в таблице 2.

Затем испытуемый проводник присоединяют к зажиму, при этом зажимные винты и гайки (при их наличии) затягивают в соответствии с 9.6.

Каждый из проводников подвергают следующему испытанию.

конец одного проводника пропускают через втулку соответствующего размера в плите, установленной под устройством на высоте Н. Втулка должна быть установлена в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы ее средняя линия описывала круг диаметром 75 мм, концентричный центру зажима. Затем пластину поворачивают с частотой  $(10 \pm 2)$  мин<sup>-1</sup>.

Расстояние между зажимом и верхней поверхностью втулки Н должно быть в пределах, указанных в таблице 2. Для предотвращения заедания, скручивания или вращения проводника втулку смазывают.

К концу проводника подвешивают груз, масса которого, указана в таблице 2. Длительность испытания — 15 мин.

В процессе испытания проводник не должен выскользывать из зажима или повреждаться до такой степени, чтобы его нельзя было в дальнейшем использовать.

Затем каждый проводник должен быть подвергнут испытанию на натяжение в соответствии с 9.5.

Таблица 2

| Сечение проводника |      | Диаметр отверстия во втулке (см. примечание), мм | Высота Н, мм<br>± 15 | Масса, кг | Усилие натяжения, Н |
|--------------------|------|--|----------------------|-----------|---------------------|
| мм <sup>2</sup>    | AWG  |  |                      |           |                     |
| 35                 | 2    | 14,5   | 320                  | 6,8       | 190                 |
| —                  | 1    | 16,0   | 340                  | 8,6       | 235                 |
| 50                 | 0    |  |                      | 9,5       |                     |
| 70                 | 00   |  |                      | 10,4      | 285                 |
| 95                 | 000  | 20,0   | 370                  | 14,0      | 350                 |
| —                  | 0000 |  |                      | 14,0      |                     |
| 120                | 250  | 22,0   | 410                  | 14,0      | 425                 |
| 150                | 300  |  |                      | 15,0      |                     |
| 185                | 350  | 25,0   | 430                  | 16,8      | 505                 |
| —                  | 400  |  |                      | 16,8      |                     |
| 240                | 500  | 29,0   | 460                  | 20,0      | 580                 |
| 300                | 600  |  |                      | 22,7      |                     |

Примечание — Если втулка с отверстием наименьшего диаметра не позволяет легко присоединить проводник, можно использовать втулку следующего большего диаметра.

9.5 После испытания по 9.4 к каждому проводнику следует приложить усилие натяжения, указанное в таблице 2. При испытании не затягивают зажимные винты или гайки (при их наличии). Усилие прикладывают без рывков в течение 1 мин в направлении оси проводника. При испытании проводник не должен выходить из зажима.

9.6 Испытание проводят на винтовых контактных зажимах с медными проводниками номинального сечения.

Винты или гайки следует затянуть и ослабить пять раз с помощью соответствующей отвертки или гаечного ключа, при этом прилагаемый момент должен быть равен приведенному в соответствующей графе таблицы 3 или указанному изготовителем.

Каждый раз при ослаблении винта или гайки используют новый отрезок проводника.

Если винт имеет шестигранную головку со шлицем и значения в графах III и IV отличаются друг от друга, данное испытание проводят дважды: первый раз на комплекте из трех образцов, прикладывая к шестигранной головке момент, приведенный в графе IV, а — затем на другом комплекте образцов, прикладывая момент, указанный в графе III, I с помощью отвертки. Если в графах III и IV приведены одинаковые значения, то проводят испытание с помощью отвертки.

Винты и гайки для зажима проводников должны иметь метрическую резьбу по ГОСТ 8724 или резьбу с эквивалентным шагом и механической прочностью.

При испытании контактный зажим не должен иметь каких-либо повреждений, например излома винта или повреждения шлица винта, резьбы, шайбы или скобы, что исключит дальнейшее использование зажима.

Таблица 3 — Крутящие моменты, прикладываемые к винтовым зажимам с целью проверки их механической прочности

| Резьба по<br>ГОСТ 8724, мм | Диаметр метрической резьбы, мм | Крутящий момент, Н·м |     |      |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----|------|
|                            |                                | I                    | III | IV   |
| 2,5                        | До 2,8 включ.                  | 0,20                 | 0,4 | 0,4  |
| 3,0                        | Св. 2,8 до 3,0 включ.          | 0,25                 | 0,5 | 0,5  |
| —                          | » 3,0 » 3,2 »                  | 0,30                 | 0,6 | 0,6  |
| 3,5                        | » 3,2 » 3,6 »                  | 0,40                 | 0,8 | 0,8  |
| 4                          | » 3,6 » 4,1 »                  | 0,70                 | 1,2 | 1,2  |
| 4,5                        | » 4,1 » 4,7 »                  | 0,80                 | 1,8 | 1,8  |
| 5                          | » 4,7 » 5,3 »                  | 0,80                 | 2,0 | 2,0  |
| 6                          | » 5,3 » 6,0 »                  | 1,20                 | 2,5 | 3,0  |
| 10                         | » 6,0 » 8,0 »                  | 2,50                 | 3,4 | 6,0  |
| 12                         | » 8,0 » 10,0 »                 | —                    | 4,0 | 10,0 |
| 14                         | » 10,0 » 12,0 »                | —                    | —   | 14,0 |
| 16                         | » 12,0 » 15,0 »                | —                    | —   | 19,0 |
| 20                         | » 15,0 » 20,0 »                | —                    | —   | 25,0 |
| 24                         | » 20,0 » 24,0 »                | —                    | —   | 36,0 |
|                            | » 24,0                         | —                    | —   | 50,0 |

Примечание — Значения графы I относятся к винтам без головок, которые в затянутом положении не выступают за пределы отверстия, и к другим винтам, которые не могут быть затянуты с помощью отвертки, лезвие которой шире диаметра винта отвертки; графы III — к гайкам и винтам, которые затягивают отверткой, графы IV — к гайкам и винтам, которые затягиваются открытыми отвертками приспособлениями.


9.8 Электрические характеристики безвинтовых зажимов проверяют приведенным ниже испытанием, которое проводят на 10 новых образцах зажимов каждой конструкции, которые не использовались при испытаниях. Если контактные зажимы являются частью оборудования, они могут поставляться отдельно.

Испытание проводят с использованием следующих новых медных проводников:

- жестких многожильных для зажимов, которые могут обеспечить присоединение только этих проводников;
- жестких многожильных и гибких проводников — для зажимов, которые могут обеспечить присоединение проводников обоих типов.

На контактные зажимы в течение 1 ч подают переменный ток (может использоваться постоянный ток), равный испытательному току, приведенному в стандарте на соответствующее изделие, и измеряют падение напряжения на каждом зажиме в месте контакта или как можно ближе к нему (подробные данные приводятся в стандарте на изделие).

Падение напряжения не должно превышать 15 мВ.

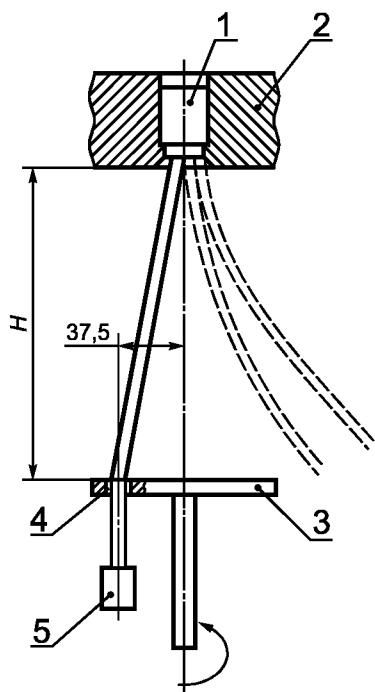

1 — зажим; 2 — подставка; 3 — плита; 4 — втулка; 5 — груз

Рисунок 1 — Испытательная установка

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

**Номинальные сечения проводников и соответствующие круглые калибры для проверки зажимов**

Размеры в миллиметрах

| Номинальное сечение,<br>мм <sup>2</sup> * | Теоретический диаметр проводника<br>с наибольшим сечением |                 | Диаметр<br>калибров** | Допустимое<br>отклонение<br>диаметра |
|---|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
|   | Жесткий<br>многожильный                                   | Гибкий класса 5 |                       |                                      |
| 35  | 7,9   | 9,2             | 10,0                  |                                      |
| 50  | 9,1   | 11,0            | 12,0                  | -0,07                                |
| 70  | 11,0  | —               | 14,0                  |                                      |
|   | —   | 13,1            |                       |                                      |
| 95  | 12,9  | —               | 16,0                  |                                      |
|   | —   | 15,1            |                       |                                      |
| 120                                       | 14,5  | —               | 18,0                  | -0,08                                |
|   | —   | 17,0            |                       |                                      |
| 150                                       | 16,2  | —               | 20,0                  |                                      |
|   | —   | 19,0            |                       |                                      |
| 185                                       | 18,0  | —               | 22,0                  | -0,09                                |
|   | —   | 21,0            |                       |                                      |
| 240                                       | 20,6  | —               | 26,0                  |                                      |
|   | —   | 24,0            |                       |                                      |
| 300                                       | 23,1  | —               | 29,0                  |                                      |
|   | —   | 27,0            |                       |                                      |

\* См. ГОСТ Р 51686.1.

\*\* Калибры овальной формы находятся на рассмотрении.

*Испытание проводят с использованием указанных в таблице калибров. Часть калибра, осуществляющая измерение, должна быть изготовлена из стали и обеспечивать проникновение в отверстие зажима под действием лишь массы калибра, без приложения чрезмерного усилия.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(обязательное)

**Конструкция многожильных и гибких проводников в соответствии с номинальными сечениями**

| Номинальное сечение, мм <sup>2</sup> | Минимальное число проволочек<br>в многожильных проводниках | Максимальный диаметр проволочек<br>в гибких проводниках, мм |
|--------------------------------------|--|---|
| 35*                                  | 7  | 0,41  |
| 50                                   | 19   |   |
| 70                                   |  |   |
| 95                                   |  |   |
| 120                                  | 37   | 0,51  |
| 150                                  |  |   |
| 185                                  |  |   |
| 240                                  | 61   |   |
| 300                                  |  |   |
| * См. ГОСТ Р 51686.1.                |  |   |

**Конструкция многожильных и гибких проводников в соответствии с Американским сортаментом  
(AWG)**

| Размеры проводников по AWG | Многожильные проводники<br>Минимальное число проводов<br>в круглом неуплотненном проводнике | Гибкие проводники<br>Максимальный диаметр проволочек<br>в проводнике, мм |
|----------------------------|---|--|
| 2*                         | 7   | 0,60   |
| 1                          |   |  |
| 0                          | 19  |  |
| 00                         |   |  |
| 000                        |   | 0,51   |
| 0000                       |   |  |
| 250                        |   |  |
| 300                        | 37  |  |
| 350                        |   |  |
| 400                        |   |  |
| * См. ГОСТ Р 51686.1.      |   |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ С**  
(справочное)

**Примерное соотношение номинальных сечений и размеров проводников,  
приведенных в Американском сортаменте (AWG)**

| Номинальное сечение, мм <sup>2</sup> | Размер проводников по AWG | Эквивалентная площадь, мм <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| 50                                   | 0                         | 53,5                                   |
| 70                                   | 00                        | 67,4                                   |
| 95                                   | 000                       | 85,0                                   |
| —                                    | 0000                      | 107,2                                  |
| 120                                  | 250                       | 127,0                                  |
| 150                                  | 300                       | 152,0                                  |
| 185                                  | 350                       | 177,0                                  |
| 240                                  | 500                       | 253,0                                  |
| 300                                  | 600                       | 304,0                                  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ D**  
(обязательное)

**Дополнительные требования к зажимам, устанавливаемые в стандартах и технических условиях  
на зажимы конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономики страны**

По ГОСТ Р 51686.1.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
(справочное)

**Библиография**

- [1] МЭК 228\* (серия стандартов) Токопроводящие жилы изолированных кабелей

\* Международные стандарты и их переводы — во ВНИИКИ Госстандарта России.

УДК 621.315.684:006.354

ОКС 29.120.20

E71

ОКП 34 2400

**Ключевые слова:** соединительные устройства, требования безопасности к контактным зажимам, требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам, медные проводники, номинальные сечения от 35 до 300  $\text{мм}^2$ , требования безопасности, методы испытаний

---

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *С.И. Фирсова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 16.01.2001. Подписано в печать 07.02.2001. Усл. печ. л. 1,40.  
Уч.-изд. л. 0,95. Тираж 000 экз. С 212. Зак. 135.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102