


Министерство газовой промышленности
НПО "Союзгазтехнология"
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ
/ВНИГАЗ /

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления охраны труда, военизированных частей и охраны предприятий Министерства газовой промышленности


Н.В. Кузнецов
" 11 " XII 1987 г.

СБОРНИК

документов по безопасности работы с метанолом на объектах Министерства газовой промышленности

Заместитель директора  З.Т. Галимуллин

Начальник лаборатории
охраны труда, техники
безопасности и средств
индивидуальной защиты 
Г.Н. Бозняев

Ответственный исполнитель Э. Макару  Э.В. Макарова

Москва 1988

УДК 658.382.3

Рассмотрена надёжная и безопасная работа с метанолом на объектах Министерства газовой промышленности.

Приведены все основополагающие и регламентирующие документы. В нормативно-технических документах, вошедших в Сборник, изложены требования допуска к работе с метанолом, инструктажа, правил обращения, приемки от железной дороги и хранения метанола, его транспортировки. В сборник включены материалы по предупреждению вредного воздействия метанола на человека. Приведены формы отчётной документации.

Настоящий сборник выходит под общей редакцией заместителя начальника Управления охраны труда, военизированных частей и охраны предприятий Министерства газовой промышленности Яновича А.И.

Сборник подготовили: начальник лаборатории охраны труда, техники безопасности и средств индивидуальной защиты НИИГАЗа Босницкий Г.П., главный технолог Управления охраны труда, военизированных частей и охраны предприятий Министерства газовой промышленности Плыгин Ю.П., инженер Макарова Э.В. - НИИГАЗ.

© Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов (ВНИИГАЗ), 1988 г.

Список сокращений

АЗС	- автозаправочная станция
ВГСС	- военизированная газоспасательная служба
ВОХР	- военизированная охрана
ВЧ	- военизированная противофонтанная часть
ГАИ	- Госавтоинспекция
ДГСД	- добровольная газоспасательная дружина
ДРОГ	- европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
ДПД	- добровольная пожарная дружина
ДТП	- дорожно-транспортное происшествие
ЕСУОТ ГП	- Единая система управления охраной труда в газовой промышленности
ИТР	- инженерно-технический работник
КИПиА	- контрольно-измерительные приборы и автоматика
КЭМ	- код экстренных мер
ЛВЖ	- легковоспламеняющаяся жидкость
ЛПУМГ	- линейно-производственное управление магистральных газопроводов
МБМ	- минимальная безопасная масса
МВД	- министерство внутренних дел
МГ	- магистральный газопровод
МПС	- министерство путей сообщения железных дорог
НКПВ	- нижний концентрационный предел воспламенения
№ ООН	- номер вещества по списку Организации объединенных наций
НТД и ОРД	- нормативно-технические документы и организационно-распорядительные документы
ОВД	- органы внутренних дел
ПДД	- правила дорожного движения
ПДК	- предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны

ПДВК	- предельно допустимая дозерввоопасная концентрация, равная 20% от НКПВ
ПЛА	- план ликвидации аварии
СИЗ	- средства индивидуальной защиты
СИО	- система информации опасности
СКЗ	- средства коллективной защиты

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ,
ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЯ, ОТПУСКА И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАНОЛА
НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ¹⁾

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящая инструкция предназначена для объектов газовой промышленности, применяющих и использующих метанол.

I.2. На объектах газовой промышленности разрешается использовать метанол только как средство предотвращения или разрушения кристаллогидратных пробок в аппаратах, приборах и газопроводах, а также для обработки призабойных зон газовых скважин.

Порядок применения метанола на технологические нужды определяется в соответствии с утвержденными министерством проектами обустройства газовых месторождений, "Правилами технической эксплуатации магистральных газопроводов" и "Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности".

I.3. Ответственность за обеспечение необходимых условий для правильной организации работ с метанолом и контроль за соблюдением настоящей Инструкции возлагается на руководителей предприятий.

I.4. Руководители объединений и управлений обязаны специальным приказом определить предприятия, в которых разрешается создание базовых складов метанола, а также обеспечить места и условия его содержания на производственных объектах.

Получение метанола от поставщиков, организация его перевозки, хранения и применения осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи паспорта на приобретение метанола (приложение № I).

1) Инструкция утверждена заместителем Министра Газовой промышленности М.И.Агапчевым 7 июля 1975 г., согласована с Минздравом № 122-19/134-4 от 27.05.75 и МВД № 14.05.75г.
СССР

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАНОЛА И ЕГО ТОКСИЧНОСТЬ

2.1. Метанол CH_3OH (метиловый спирт, карбинол) – бесцветная прозрачная жидкость по запаху и вкусу напоминает винный (этиловый) спирт. Плотность 0,79 г/см³. Температура кипения 64,0–65,5°C. Растворим в спиртах и других органических соединениях, смешивается с водой во всех отношениях, легко воспламеняется. Имеет температуру вспышки 8°C, при испарении взрывоопасен, концентрационные пределы воспламенения 6,7 и 34,7% объемных, температурные –7 и 39°C. ПДК метанола в воздухе рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м³.

2.2. Метанол – сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую систему. В организме человека может проникнуть через дыхательные пути и даже через неповрежденную кожу.

Особенно опасен прием метанола внутрь: 5–10 г метанола может вызвать тяжелое отравление, а 30 г является смертельной дозой.

Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздражение слизистых оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых случаях – потеря зрения и смерть.

2.3. В целях исключения возможности ошибочного употребления метанола в качестве спиртного напитка в него необходимо добавлять одорант (этилмеркукаптан $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$, в соотношении 1:1000, или ксеросин в соотношении 1:100 и химические чернила или другой краситель темного цвета, хорошо растворяющийся в метаноле, из расчета 2–3 литра на 1000 литров метанола.*)

* Редакция изменена согласно п.3 "Общих санитарных правил при работе с метанолом", утвержденных Минздравом СССР 18.07.86 № 4132-86 ис ^с учетом отраслевого использования метанола.

3. ДОПУСК К РАБОТЕ С МЕТАНОЛОМ

3.1. К работам с метанолом – получению его от железной дороги и поставщиков, перевозке, хранению на складах и применению на цели, указанные в пункте 1.2., допускаются только лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж о свойствах метанола и соответствующих мерах безопасности при выполнении поручаемых работ согласно настоящей Инструкции.

Лица, прошедшие инструктаж, предупреждаются также о том, что в случае недомогания, слабости, головных болей при работе с метанолом, они должны немедленно обратиться в медсанчасть или здравпункт предприятия, или в местные лечебные учреждения.

Медсанчасти и здравпункты предприятий должны быть обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.

3.2. Инструктаж проводится один раз в квартал с соответствующей записью в специальном журнале учета и в карточке инструктажа.

При первичном инструктаже, а также при изменениях обязанностей работника оформляется обязательство по форме № 2 о знании соответствующих разделов настоящей Инструкции.

3.3. На предприятиях специальными приказами должны быть назначены постоянные ответственные лица из числа ИТР, в обязанность которым вменяются правильная организация работ с метанолом и инструктаж всех работников, привлекаемых к получению, перевозке, хранению и применению метанола, а также контроль за ежегодным прохождением этими работниками медицинских осмотров.

До вступления в обязанности постоянных ответственных лица подлежат обязательной проверке знаний соответствующих разделов настоящей Инструкции в порядке, установленном действующей "Единой системой управления охраной труда в газовой промышленности".

4. ПРИЕМКА МЕТАНОЛА ОТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ПЕРЕВОЗКА НА СКЛАД

4.1. На всех цистернах и емкостях, предназначенных для перевозки метанола и для его хранения на складах, должны быть нанесены несмываемой краской предупреждающие надписи: "яд", "огнеопасно", и знак, установленный для ядовитых веществ, а также указан вес брутто и нетто. Запрещается использовать для перевозки и хранения метанола неисправную и не соответствующую этим требованиям тару.

4.2. Для приемки метанола от железной дороги или от постачивца и перевозки на склад предприятие приказом руководителя по форме № 1 должны быть назначены ответственный за приемку и перевозку метанола и бригада для выполнения этих работ и охраны метанола в пути. Число и персональный состав охраны определяется по согласованию с органами милиции в зависимости от маршрута и продолжительности перевозки.

4.3. Ответственный за приемку и перевозку перед выездом за получением метанола обязан:

- а) проверить у всех членов выделенной бригады наличие документов по форме № 2 о знании настоящей Инструкции;
- б) провести дополнительный инструктаж членов бригады с учетом конкретной обстановки на месте получения метанола, особенностей маршрута и продолжительности перевозки, а также порядка сдачи на склад;
- в) проверить наличие у рабочих, которые непосредственно будут заняты на перекачке и сливе метанола, средств индивидуальной защиты (спецодежды, резиновых сапог, перчаток и противогазов марки "А");
- г) убедиться, что для перевозки метанола представлен исправный автотранспорт, снабженный противопожарным инвентарем и нейтрализующими средствами.

Выделенные для перевозки шоферы должны быть не ниже второго класса. В путевых листах заведующим гаремом должны быть сделаны надписи: "Автомобиль проверен, вполне исправен и пригоден для перевозки метанола". При отсутствии такой надписи в путевом листе отпуск метанола потребителям не производится;

д) руководствуясь п.4.1 настоящей Инструкции, проверить состояние тары для перевозки и емкостей на складе, а также наличие необходимого количества одранта, керосина и красителя для заливки в метанол.

4.4. После слива метанола из железнодорожной цистерни ответственный за приемку и перевозку должен опломбировать все заполненные метанолом автоцистерни и емкости.

Опорожненную железнодорожную цистерну сдать представителю железной дороги, а полученный метанол оформить в ведомости по форме № 3.

Примечание. В тех случаях, когда склад метанола находится на железной дороге и слив метанола из железнодорожной цистерны производится непосредственно в складские емкости, должен соблюдаться порядок, указанный в пункте 4.6 настоящей Инструкции.

4.5. В пути следования ответственный за приемку и перевозку обязан обеспечить охрану метанола до сдачи его на склад. Запрещается использовать выделенную охрану для других целей.

4.6. Слив метанола из цистерн на складе разрешается только по герметичной системе с помощью насоса или самотеком, без остатка в цистерне.

Слив должен производиться в присутствии ответственного за перевозку, заведующего складом, ответственного за использование метанола.

Сдача метанола на склад оформляется актом в трех экземплярах по форме № 4, один экземпляр акта вместе с формой № 3 оставляется на хранение у заведующего складом в течение года, второй передается бухгалтерии и третий - ответственному за перевозку метанола.

4.7. После приятия метанола на склад перечисление в пункте 4.6 лица обязаны немедленно произвести заливку в него химических чернил, или другого красителя темного цвета, одранта и керосина в установленной пропорции и тщательно перемешать смесь. На заливку составляется акт по форме № 5 в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается на склад, второй - бухгалтерии и третий - лицу, ответственному за использование метанола.

4.8. Порожняя тара из-под метанола, а также шланги, по которым осуществляется слив, должны быть немедленно промыты водой в количестве двух объемов. Если промывка производится при температуре окружающего воздуха ниже 0°C должны быть приняты меры против замерзания воды и обеспечено полное опорожнение промываемых емкостей и коммуникаций. Промыв следует вести в присутствии лиц, перечисленных в пункте 4.6.

4.9. Запрещается использование трубопроводов, насосов и шлангов, применяемых для перекачки метанола, на перекачку других жидкостей.

4.10. Все работы по наливу, сливу, окраске и одоризации метанола выполняются с применением индивидуальных защитных средств, перечисленных в пункте 4.3 "в".

5. ХРАНЕНИЕ МЕТАНОЛА НА СКЛАДАХ

5.1. Заведующий складом и кладовщики допускаются к хранению, приемке и отпуску метанола только по приказу руководителя предприятия после соответствующего инструктажа, сформированного в установленном порядке.

5.2. На складах метанол должен храниться в исправных специальных металлических емкостях.

Люки, лазы и устройства для слива должны иметь герметичные крышки с замками и пломбироваться. Емкости должны быть обвалованы.

5.3. Емкости центрального склада должны обеспечивать прием метанола в объеме не менее одной большегрузной железнодорожной платформы.

5.4. Склад метанола должен быть оборудован приемным и раздаточным устройствами, замерными приспособлениями и средствами пожаротушения - огнетушителями, ящиками с песком, огнестойкой тканью, ведрами, лопатами и прочим инвентарем (по действующим противопожарным нормам), а также оснащен предупреждающими знаками и надписями согласно п.4.1 настоящей Инструкции.

5.5. Склад метанола должен иметь ограждение из металлической сетки или проволочное с осветительными приборами по

периметру, входная дверь должна закрываться на замок и пломбироваться. Сохранность замков и пломб на дверях складов и на емкостях с метанолом должна ежедневно проверяться заведующим складом с соответствующей отметкой об этом в вахтовом журнале охраны.

5.6. Склад метанола должен быть оборудован охранной сигнализацией по периметру и обеспечен круглосуточной военизированной охраной, вооруженной нарезным огнестрельным оружием. Вид, состав, количество охраны, дислокация постов и порядок охраны устанавливаются руководителем предприятия по согласованию с местными органами внутренних дел.

Караульное помещение должно располагаться в пределах прямой видимости склада и иметь двухстороннюю телефонную связь.

5.7. Хранящийся на складе метанол не реже одного раза в три месяца должен проверяться на пахучесть и цвет. Проверка проводится лицом, ответственным за использование метанола и заведующим складом.

При недостаточно сильном запахе одоранта и обесцвечивании метанола в емкость добавляется необходимое количество этилмеркаптана и красителя. Добавка оформляется актом по форме № 5 в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается заведующему складом, второй – ответственному за использование метанола.

6. УЧЕТ И ОТПУСК МЕТАНОЛА СО СКЛАДА

6.1. Заведующий складом должен вести учет движения метанола на складе в прошнурованном журнале по форме № 6.

6.2. Отпуск метанола со склада производится по требованию (форма № М-10), подписанному руководителем предприятия или его заместителем и главным (старшим) бухгалтером при наличии у получавшего справки по форме № 2.

6.3. Запрещается отпуск со склада метанола со слабым запахом одоранта и недостаточной окраской.

6.4. Заведующий складом обязан каждую цистерну или бочку, заполненную выданным метанолом, опломбировать и сделать об

этом запись в требованиях по форме № М-10.

6.5. Передача метанола другому объекту в системе одного предприятия или из одного предприятия в другое в системе одного объединения, управления может производиться только по письменному распоряжению руководителя или главного инженера предприятия, объединения, управления (распоряжение выдается после оформления в СЭС и органах внутренних дел паспорта на право приобретения метанола) при наличии у получающего доверенности, справки по форме № 7 от предприятия, из которого он прибыл, и требования по форме № М-10. Доверенность и справка по форме № 7 вместе с копией требования об отпуске метанола передаются бухгалтерии предприятия, отпускающего метанол.

При передаче метанола из одного объединения (управления) в другое разрешение выдается руководством министерства.

6.6. Перевозка метанола и сдача его на склад получателя должна производиться в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 настоящей Инструкции.

6.7. Отпуск метанола организациям, не входящим в систему министерства, допускается только по письменному разрешению руководства министерства, при наличии у них хранилища и паспорта, выданного СЭС и органами внутренних дел на приобретение метанола.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНОЛА НА ГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТАХ

7.1. Порядок использования, ввода и дозировки метанола в газопромысловые коммуникации, скважины и аппараты определяется утвержденными планом работ и техническими инструкциями с учетом соответствующих требований настоящей Инструкции.

7.2. В зависимости от технологических условий ввод метанола должен осуществляться по закрытой системе стационарными дозировочными насосами, стационарными метанольницами или передвижными насосными установками.

7.3. В тех случаях, когда дозировочные насосы установлены в помещениях, последнее должно иметь легко смыгаемые водой полы из непроницаемого для метанола материала с уклонами и стоками.

В помещении должны иметься естественная и принудительная приточно-вытяжная вентиляция, гидранты, дежурные защитные средства (противогазы марки "А", резиновые сапоги, перчатки и фартуки), а также первичный противопожарный инвентарь.

В помещении должна быть вымощена технологическая инструкция по перекачке метанола насосами, утвержденная главным инженером предприятия.

Двери в помещениях насосных должны пломбироваться.

7.4. Метанольные емкости при метанольных установках и дрэзировочных насосах должны герметично закрываться и иметь герметическую обвязку. Все заглушки и фланцевые соединения на емкостях и обвязке должны быть опломбированы и защищены от свободного к ним доступа.

При сдаче вахты операторы обязаны делать соответствующие записи в вахтовом журнале о техническом состоянии перечисленного оборудования и сохранности пломб.

7.5. В случаях необходимости закачки метанола в скважину или аппараты передвижными насосными установками эти установки и их присоединительные сборно-разборные коммуникации подлежат обязательной гидравлической опрессовке водой или незамерзающими растворами на максимально ожидаемое давление в скважине или аппарате.

Использование метанола для приготовления незамерзающего раствора не допускается.

По окончании закачки метанола применяющаяся насосная установка и присоединительные коммуникации должны быть промыты водой в двухкратном объеме. Закачка и промывка оформляются актом по форме № 10.

Примечание. При перевозке метанола со склада к месту закачки должны соблюдаться требования п.4.1 и п.4.3. (а,б,в,г).

7.6. Ремонт трубопроводов, дрэзировочных насосов, аппаратуры, используемых при работе с метанолом, может производиться только после их полного опорожнения и промывки.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНОЛА НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ

8.1. При наличии дорог вдоль трассы газопровода, обеспечивающих проезд к местам заливки метанола в любое время года, промежуточные запасные емкости у домов линейных ремонтников не устанавливаются, а по мере необходимости метанол доставляется в автоцистернах и заливается в метанольницы.

8.2. При отсутствии дорог, во избежание срыва транспортировки газа из-за несвоевременной подвозки метанола на трассе газопровода у метанольницы, вблизи домов линейных ремонтников могут создаваться необходимые по расчету запасы метанола, но не более 20 тонн.

Емкости таких хранилищ метанола должны быть подземными и испытаны на давление, равное испытательному давлению магистрали газопровода. Конструкция устройства для слива метанола в емкости промежуточных хранилищ должна исключать возможность хищения метанола и с этой целью выполняется в виде подземной коленчатой трубы с герметично закрывающейся горловиной. Заливка метанольницы из промежуточных емкостей осуществляется путем передавливания метанола газом, подводимым из магистрали газопровода.

8.3. Метанольницы и емкости для хранения метанола, расположенные на трассе газопровода, должны быть ограждены колючей проволокой, опломбированы и закрыты на замки. На входных дверях в ограждение должны быть вывешены надписи: "Метанол - яд", "Огнеопасно", "Смертельно" с изображением черепа и скрещенных костей.

Промежуточные склады обязательно оборудуются охранной сигнализацией.

8.4. Развозка метанола по трассе должна производиться лицами, назначенними приказом руководителя предприятия (по форме № 1). Инструктаж лиц, выделенных для перевозки, заливки в газопровод и передачи метанола, осуществляется в соответствии с п.4.3.

8.5. Передача метанола производится по накладной с одновременной записью в журнале учета метанола (форма № 8).

8.6. После каждого отпуска метанола сопровождающий обязан опломбировать автоцистерну.

8.7. По окончании развозки метанола сопровождающий передает учетно-контрольной группе предприятия накладные, или акты на заливку метанола в газопровод для учета метанола, вывезенного со склада. Оставшийся от развозки метанол возвращается на склад с оформлением аналогично п.4.6.

Автоцистерна промывается, как указано в п.4.8.

8.8. Заливка метанола в газопровод может производиться через метанольники, продувочные свечи или манометровые штуцеры в следующем порядке:

а) диспетчер объединения передает на имя руководителя предприятия или его заместителя распоряжение о заливке метанола в газопровод с указанием пункта, режима и количества заливки в литрах.

Переданное распоряжение диспетчер обязан записать в своем вахтовом журнале;

Примечание. В неотложных случаях руководитель предприятия или его заместитель могут дать распоряжение о заливке метанола с последующим извещением диспетчера объединения о выполнении работах.

б) руководитель предприятия или его заместитель на основании полученной телефонограммы диспетчера объединения дает письменное распоряжение старшему диспетчеру предприятия о заливке метанола;

в) старший диспетчер предприятия согласно полученному распоряжению делает соответствующую запись в вахтовом журнале и передает распоряжение о заливке метанола линейному ремонтеру или лицу, назначенному приказом руководителя предприятия;

г) линейный ремонтер или лицо, которому поручена заливка метанола, записывает в журнал по форме № 8 получение распоряжение и осуществляет заливку. Заливка производится согласно инструкции о заливке метанола в газопровод, утвержденной главным инженером объединения, и настоящей инструкции;

д) по окончании заливки линейный ремонтер или лицо, которому поручена заливка метанола, докладывает старшему диспетчеру о количестве залитого метанола и делает соответствующую запись в журнале учета метанола.

8.9. Назначенный приказом руководителя предприятия по форме № I ответственный за заливку метанола в газопровод проводит инструктаж бригады и выполняет работы с соблюдением соответствующих требований, изложенных в настоящей инструкции и в инструкции по заливке метанола в газопровод ремонтно-аварийной бригадой, утвержденной главным инженером объединения.

8.10. По окончании работ по заливке ответственный за заливку метанола составляет акт по форме № 10 о расходовании метанола.

9. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАНОЛА НА СТАНЦИЯХ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА (СПХГ)

9.1. Учитывая, что весь запас метанола СПХГ находится на территории газопромыслового цеха, а склад метанола является частью технологических коммуникаций данного цеха, обязанности по приему, хранению, отпуску, применению и расходованию на складах газохранилищного хозяйства возлагаются приказом начальника СПХГ на начальника газопромыслового цеха.

Заливка метанола в скважины, шлейфы и технологические коммуникации производится согласно требованиям действующей инструкции по заливке метанола в скважины и шлейфы в соответствии с утвержденным графиком.

10. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАНОЛА НА КУСТОВОЙ БАЗЕ СЖИЖЕНОГО ГАЗА (КЕСГ)

10.1. Приказом директора кустовой базы назначается ответственный за исполнение и заливку метанола в газопровод или железнодорожную цистерну, предназначенную для перевозки сжиженных углеводородных газов.

10.2. В обязанности ответственного за использование и заливку метанола входит инструктаж бригады, обеспечение членов бригады спецодеждой, спецобувью, перчатками и противогазами марки "А", а также контроль за соблюдением соответствующих требований, изложенных в настоящей "Инструкции" и "Инструкции по заливке метанола в газопровод и железнодорожные цистерны", утвержденной главным инженером объединения.

10.3. Заливка метанола в газопровод и железнодорожную цистерну должна производиться по закрытой системе:

а) директор (главный инженер) КБСГ дает указание лицу, ответственному за использование и заливку метанола, о заливке метанола в газопровод или железнодорожную цистерну, с указанием залива и количества в литрах;

б) заливка производится в соответствии с требованиями настоящей инструкции и инструкции о заливке метанола в газопровод или железнодорожную цистерну, утвержденной главным инженером объединения;

в) по окончании заливки ответственный за использование и заливку метанола докладывает директору (главному инженеру) КБСГ о количестве залитого метанола и делает соответствующую запись в журнале учета.

10.4. По окончании работ по заливке ответственный за использование и заливку метанола составляет акт по форме № 10 о расходовании метанола, который подписывается руководством предприятия, ответственным за использование и заливку метанола, и заведующим складом.

II. СПИСАНИЕ МЕТАНОЛА

II.1. Списание метанола с подотчетных лиц производится один раз в месяц по акту формы № 9 на основании записей в журнале учета метанола по форме № 8, снятия натуры остатков в метанольниках и промежуточных емкостях хранения. Акт на списание метанола составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается у подотчетного лица, второй – представляется на утверждение руководителю предприятия для списания метанола бухгалтерией в расход.

II.2. Списание метанола с подотчета лиц, ответственных за вывоз на трассу и заливку в газопровод, производится согласно акту формы № 10. Количество экземпляров акта и их распределение аналогично п.8.7.

12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЕТАНОЛА ПО МЕТАНОЛОПРОВОДУ

12.1. В начале метанолопровода должен устанавливаться предохранительный клапан на максимально возможные рабочие давления и пропускную способность.

12.2. С целью предотвращения отравления местности при разрывах метанолопровода необходима дополнительная установка обратных клапанов и задвижек на участках подъема трассы для предотвращения опорожнения метанолопровода.

12.3. Расчет метанолопровода должен производиться по высшей категории.

12.4. В местах перехода через реки, овраги, железные и автомобильные дороги первой и второй категории метанолопровод необходимо прокладывать в патронах с отводом концов в смотровые колодцы или стояки.

12.5. Трасса метанолопровода обозначается реперными знаками. О ее прохождении должны быть поставлены в известность местные органы власти под распись.

12.6. Трасса метанолопровода проверяется специальными обходчиками по графику, утвержденному главным инженером предприятия.

Обход траосы метанолопровода должен производиться двумя обходчиками, оснащенными соответствующими противогазами, специальной одеждой и газоанализатором УГ-2.

12.7. Запрещается производить земляные работы в зоне расположения метанолопровода на расстоянии менее 20 м без письменного разрешения руководства предприятия, ответственного за его эксплуатацию.

К разрешению должен быть приложен план (схема) трассы метанолопровода с указанием расположения и глубины заложения.

До начала работ необходимо установить на местности знаки, указывающие место расположения метанолопровода.

12.8. При любом виде работ вблизи метанолопровода работающие должны пройти дополнительный инструктаж с записью в журнале.

12.9. Запрещается производить строительные работы,

складировать материалы, устраивать стоянки автомашин на расстоянии менее 20 м от метанолопровода без согласования с организацией, эксплуатирующей метанолопровод и получения наряда-допуска.

I2.I0. Работа и перемещение механизмов и машин вблизи метанолопровода должна производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника.

I2.II. Ремонтные и огневые работы необходимо производить согласно действующей "Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах Мингазпрома".

I2.I2. Метанолопровод должен иметь катодную защиту.

I2.I3. По трубопроводу разрешается транспортировать только обработанный метанол, как указано в п.2.3.

И Н С Т Р У К Ц И Я
о порядке выдачи паспорта на приобретение метанола

1. Метанол отпускается потребителям поставщиком на основании паспорта на право его приобретения (форма № I).

2. Паспорт на право приобретения метанола выдается местными управлениями (отделами, отделениями) милиции и органами санитарного надзора сроком действия до одного года.

3. Для получения паспорта потребитель обязан представить в органы милиции:

- извещение о выделении фондов на метанол;
- отношение за подписью руководителя предприятия (учреждения, организации) с просьбой о выдаче паспорта (форма № I) и доверенность на право его получения, заверенную печатью и подписью руководителя;
- разрешение органов сан.надзора на право применения метанола;
- краткое описание места расположения и устройства складов (хранилищ);
- сведения о лицах, ответственных за его хранение и осуществляющих охрану складов (хранилищ).

Вопрос о возможности приобретения, хранения и применения метанола решается комиссией, состоящей из представителей органов милиции, санитарного, пожарного надзора и заинтересованного предприятия, учреждения, организации, которая определяет допустимость определения применения метанола, наличие защитных средств, пригодность склада (хранилища) для хранения метанола, предельную его емкость, систему технических охранных средств, сигнализацию, средства противопожарной безопасности, количество постов охраны и др., на что составляет акт.

Заключение (акт) межведомственной комиссии является основанием для выдачи паспорта.

Паспорт действителен только при наличии печати и подписей

руководителей органов милиции и санитарного надзора.

4. Перевозка метанола должна производиться с соблюдением всех мер предосторожности, личной и общественной безопасности.

Документом на перевозку метанола автомобильным транспортом служит наряд-накладная предприятия-поставщика об отпуске метанола.

Для транспортировки метанола автомобильным транспортом помимо ответственного лица руководитель предприятия обязан выделить охрану его в пути следования, количество которой определяется по согласованию с органами милиции (в зависимости от маршрута и продолжительности перевозки).

Охрана на всем протяжении пути должна находиться в кузове машины.

Все сопровождающие метанол лица должны быть проинструктированы о правилах его перевозки, погрузки и выгрузки.

К перевозке метанола допускается только вполне исправный специально приспособленный для этих целей автотранспорт, снабженный противопожарным инвентарем и нейтрализующими средствами.

Перед выходом в рейс автомобиля, предназначенного для перевозки метанола, заведующий гаражом или лицо, его заменившее, обязан сделать в путевом листе надпись: "Автомобиль проверен, вполне исправен и пригоден для перевозки метанола". При отсутствии такой записи в путевом листе отпуск метанола потребителю производить запрещается.

К управлению автомобилями при перевозке метанола допускаются шоферы не ниже второго класса.

5. Ответственность за правильный подбор лиц для сопровождения метанола, их инструктаж, выделение пригодного для перевозки автотранспорта и тары несет руководитель предприятия, учреждения и организации.

6. Запрещается отправлять метанол багажом, почтовыми посылками, а также перевозить его городскими видами транспорта (трамвай, автобус, троллейбус, метро).

Приложение № 2
к "Инструкции о порядке выдачи
паспорта на приобретение метанола"

Форма № 1

ПАСПОРТ
на право приобретения метанола

Вдан _____
(наименование предприятия, его принадлежность)

и адрес)

на основании акта обследования предприятия

от " ____ " 19 ____ г.

Паспорт действителен до " ____ " 19 ____ г.

М.д.

М.п.

Санитарный врач СЭС
(города, района)

Начальник управления (отдела)
милиции (города, района)

Дата выдачи " ____ " 19 ____ г.

Форма № 1

ПРИКАЗ № _____

по _____
от " ____ " 19 ____ г.

Для приемки и перевозки (заливки) метанола _____

(указать откуда и куда)

назначаю бригаду в следующем составе(в т.ч. шофера):

Ответственный за приемку и перевозку (заливку) метанола

(фамилия, имя, отчество и должность)

Сопровождающие автомашин:

(фамилия, имя, отчество)

т.ов. _____ произвести инструктаж указанных лиц по "Инструкции о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности", документально оформить прохождение инструктажа.

Акт приемки метанола на склад (заливки) представить мне на утверждение.

Руководитель предприятия

(подпись)

Форма № 2

(наименование предприятия)

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

я _____
(фамилия, имя, отчество и должность)

(наименование цеха, участка, службы)

изучил, знаю и обязуюсь выполнить "Инструкцию о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности".

Разделы _____

_____ (подпись)

" ____ " 19 ____ г.

Инструктаж проводил:

_____ (должность)

_____ (подпись)

" ____ " 19 ____ г.

Форма № 3

(наименование предприятия)

ВЕДОМОСТЬ № _____
на перевозку метанола

(указать откуда, куда, для какой цели)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица за перевозку)
(в литрах)

Дата опе- рации	Получил		Подпись	Передал			Подпись получив- шего
	от кого	номер наклад- ной		номер наклад- ной	коли- чество	Кому	
	коли- чество	в				Ф.И.О.	долж- ность

Всего по данной ведомости получено _____ литров и передано _____ литров метанола _____
(количество прописью)

Сопровождающий автотранспорта

(подпись)

Шофер автомашины № _____

(подпись)

Включена в акт № _____ от " ____ " _____ 19 ____ г.

Форма № 4

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель предприятия)

(подпись)

" ____ " ____ 19 ____ г.

А К Т

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за приемку и перевозку метанола, назначенный приказом № _____ от _____
по _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

и заведующий складом _____
(Фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что первый СДАЛ, а второй
ПРИЯЛ метанол, прибывший в адрес _____
(дата) согласно прилагаемым ведомостям на перевозку метанола:

(в литрах)

Номер к.д. Кол-во по накладной	Номер ведро- мости	Кол-во по ве- домости	Недостача	Излишки
--------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------	---------

Итого _____
(количество прописью)

СДАЛ: ответственный за приемку и перевозку метанола _____
(подпись)

ПРИЯЛ: заведующий складом _____
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(наименование предприятия)

Ж У Р Н А Л
учета метанола по складу

(производственного объекта)

за 19 _____ г.

Начат:

Окончен:

(в листах)

Порядковый номер за- писи	Дата	Номер докумен- та	От кого или кому отпущено	Приход	Расход	Расписка в полу- чении метано- ла	Остаток на складе	Подпись бухгалте- ра, в про- верке, разноске и приемке докумен- тов
---------------------------------	------	-------------------------	---------------------------------	--------	--------	---	-------------------------	--

Форма № 7

С П Р А В К А

Дана _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

в том, что он действительно изучил, знает и дал обязательство выполнять "Инструкцию о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности".

Справка выдана для представления _____

Руководитель предприятия _____
(подпись)

М.п.

" ____ " 19 ____ г.

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(наименование предприятия)

(наименование производственного объекта)

Х У Р Н А Л
учета метанола за 19 ____ г.

(наименование производственного подразделения)

Начат:

Окончен:

(в литрах)

Порядковый номер записи	Дата	Остаток на на- чало суток	Получено			Расход			Остаток на конец суток	Роспись в приеме или сдаче метанола
			от кого	номер документа	коли- чество	по чьему распоря- жению	куда израс- ходо- вано	коли- чество		

Форма № 9

УТВЕРДЛЮ

Руководитель _____

(наименование предприятия)

_____ (подпись)

" ____ " 19 ____ г.

А К Т

Мы, нижеподписавшиеся, _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)
ответственный за использование метанола _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)
и подотчетное лицо _____ (фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт в том, что согласно записей в шнурковом журнале по форме № 8 и снятия натуры остатков за ____ месяц 19 ____ г. залито _____ литров _____ (количество)

_____ (прописью)

Указанное количество метанола подлежит списанию с

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)
Выписка из журнала учета метанола у т. _____
по расходу метанола прилагается.

Подпись:

Форма № 10

УТВЕРЖДАЮ _____

_____ (наименование предприятия)

_____ (подпись)

" ____ " 19 ____ г.

А К Т

Мы нижеподписавшиеся, руководитель _____

_____ (наименование производственного объекта)

_____ (фамилия, имя, отчество)

ответственный за использование, перевозку и заливку метанола

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)

оператор, ремонтник

_____ (фамилия, имя, отчество)

(или линейный трубопроводчик) составили настоящий акт в том,
что сего числа залито _____ литров метанола.

Указанное количество метанола подлежит списанию в расход.

Подпись:

ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ С МЕТАНОЛОМ^I

Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет дисциплинарную административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм государственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ССР и Министерства здравоохранения союзных республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР и союзных республик по здравоохранению, утвержденные Законом ССР от 19 декабря 1969 г.).

Краткие сведения о физических и токсических свойствах метанола

Метанол по составу отвечает формуле CH_3OH . Растворим в спиртах и ряде других органических растворителей. С водой смешивается во всех отношениях. Легко воспламеняется. Обладает цветом, запахом и вкусом, сходными с таковыми этилового винного спирта.

Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5–10 г. Действие паров его выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головными болями, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу.

I) Правила утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача ССР А.И.Зайченко 18 июля 1986 г. № 4132-86. Правила разработаны отделом гигиены труда Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава ССР.

Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5 мг/м³.

1. Применение метанола может допускаться лишь в тех производственных процессах, где он не может быть заменен другими менее токсическими веществами.

2. Ведение технологических процессов с применением метанола или веществ, содержащих метанол, подлежит согласованию с органами государственного санитарного надзора.

3. Для исключения возможности использования метанола не по назначению и для придания ему неприятного запаха и цвета в него должны быть добавлены потребителем или этилмеркаптан или керосин, или красители.

4. Запрещается в одном и том же производственном помещении (цехе, производстве) совместное одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового, если это не обусловлено химизмом технологического процесса.

5. Производственные процессы с применением метанола или веществ, содержащих метанол должны быть полностью герметизированы и исключать возможность контакта работающих с метанолом.

6. Производственные помещения, в которых используется метанол, должны иметь:

- легко сываемые водой полы из непроницаемого для метанола материала с уклоном и стоками;
- гидранты для воды;
- возможность естественного проветривания;
- приточно-вытяжную вентиляцию.

Работа с метанолом при неработающей вентиляции не допускается.

7. Лабораторные работы с применением метанола проводятся только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

8. В цехах, производствах, лабораториях, других подразделениях предприятия, применяющих метанол, количество метанола не должно превышать суточную потребность. В случае неизрасходования полученного на сутки метанола, остаток его сдается на склад или хранится в специальных помещениях (сейфах).

9. Метанол хранится в таре согласно ГОСТа 2222-78 "Метанол-яд" технический. "Технические условия". Тара имеет предупредительные надписи "метанол-яд", "огнеопасно" и знак,

установленный для ядовитых веществ.

10. В производственных помещениях, где используется или хранится метанол, должны иметься дежурные противогазы марки "А", резиновые перчатки и резиновые фартуки.

11. Помещения, где производится отпуск метанола, должны быть оборудованы вентиляцией, водопроводом и канализацией. Налив метанола в тару должен производиться специально для этой цели насосами или сифонами (заряженными вакуумом). Переливание ведрами и сифонами с засасыванием ртом запрещается. Слив метанола из тары производится полностью без остатка продукта.

Порожняя тара из-под метанола должна быть немедленно промыта водой в количестве не менее двух объемов тары.

12. В помещениях, где хранится метанол, не допускается хранение этилового спирта.

13. Пролитый метанол должен немедленно быть засыпан песком или опилками. Пролитанный метанолом песок или опилки удаляются из помещения, а место разлива метанола промывается струей воды.

14. Запрещается сливать в канализацию отработанный метанол и вещества, его содержащие. Их следует собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на уничтожение в соответствии с требованиями санитарных правил: "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения опасических промышленных отходов".

15. Все лица, поступающие на работу, связанную с применением метанола, проходят обязательный при поступлении медицинский осмотр, а работающие лица проходят периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 19 июня 1984 г. № 700.

16. К работам с применением метанола не допускаются:

- лица, состоящие на учете в наркологических учреждениях;
- беременные и кормящие женщины.

17. При оформлении на работу в производство, где применяется метанол, проводится специальный инструктаж об опасности метанола для здоровья и жизни людей. Строители, монтажники, ремонтники, наладочники и работники других специальностей, привлекаемые для работ в производствах с использованием метанола, должны также быть проинструктированы об опасности метанола.

18. Лица, допущенные к работе с метанолом, должны иметь спецодежду.

19. При попадании метанола внутрь следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В случае попадания метанола на спецодежду, необходимо ее снять и заменить, загрязненная метанолом спецодежда подлежит стирке в теплой воде.

20. В производствах, где применяется метанол, должен осуществляться систематический контроль за состоянием воздушной среды.

21. Запрещается:

- изготовление полиграфии на метаноле,
- выпуск продуктов (мастик, нитролаков, клеев и др.), применяемых в быту и выпускаемых в торговую сеть, в состав которой входит метанол,
- применение метанола для разжижения нагревательных приборов,
- применение метанола в качестве растворителя.

22. В связи о выходом настоящих Правил отменяются "Общие санитарные правила по хранению и применению метанола" № 549-65 от 4 ноября 1965 г.

**МЕТАНОЛ – ЯД ТЕХНИЧЕСКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
ГОСТ 2222-78 С ИЗМЕНЕНИЯМИ¹⁾**

2.а. Требования безопасности

2а.1. Метанол – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 8°С, температурой самовоспламенения 436°С и температурными пределами воспламенения: нижний – 7°С, верхний – 39°; концентрационные пределы воспламенения метанола (по объему) 6,7–34,7%.

2а.2. Метанол – сильно действующий яд, вызывающий поражение центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. При приеме вовнутрь вызывает слепоту и смерть. Смертельная доза – 30 см³, тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, вызывают 5–10 см³. Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 5 мг/м³.

2а.3. При работе с метанолом следует применять индивидуальные средства защиты. При попадании на кожу, его следует смыть струей воды.

2а.4. При работе с метанолом, транспортировании и хранении необходимо выполнять общие санитарные правила по хранению и применению метанола, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

2а.5. При загорании метанола необходимо применять следующие средства пожаротушения: песок, химическую пену, тонкораспыленную воду, инертный газ, asbestosовое одеяло, порошковые и газовые огнетушители.

2а.6. При разливе метанола следует сразу же засыпать залитое место песком или опилками, пропитанный метанолом песок или опилки удалить, а залитый участок промыть струей воды.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

4.1. Метанол упаковывают и транспортируют в специально выделенных железнодорожных цистернах, автоцистернах, стальных бочках вместимостью 200 дм³ по ГОСТ 13950-76. При транспортировании метанола водным транспортом используют специальные

¹⁾ Извлечение из ГОСТ 2222-78 с "Изменениями" утв. постановлением Госком СССР по стандартам № 4688 от 29.09.83 и № 1149 от 23.04.85.

контейнеры. Не допускается упаковывать и транспортировать метанол в оцинкованных емкостях.

При укрупнении грузовых мест (пакетировании) применяются поддоны любого типа и любые способы скрепления мест в пакете в соответствии с ГОСТ 21929-76.

4.2. Транспортирование метанола по железным дорогам должно осуществляться только в железнодорожных цистернах; в бочках – автотранспортом.

4.3. При транспортировании метанола должны выполняться все правила перевозок опасных грузов, установленные на данном виде транспорта.

4.4. Налив метанола в цистерны должен производиться через люк по шлангу, опущенному до дна. Сливают метанол при помощи насосов.

4.5. Цистерны должны быть без нижнего слива, окрашены в желтый цвет с черной полосой, оборудованы предохранительным кожухом над крышкой люка.

Бочки должны быть окрашены в серый цвет, иметь обручи для катаания. Отверстие для залива должно быть в торце бочки.

4.6. После налива цистерны, контейнеры и бочки должны быть герметично уплотнены и запломбированы отправителем.

Транспортную тару маркируют по ГОСТ 14192-77 с нанесением следующих дополнительных обозначений:

- а) наименование предприятия-изготовителя, его товарного знака;
- б) наименование продукта;
- в) номера партии и сорта продукта;
- г) даты изготовления;
- д) массы нетто, брутто;
- е) обозначения настоящего стандарта;
- ж) классов опасности 3 и 6, подклассов 3,3 и 6.1 и знаков опасности 3 и 6а по ГОСТ 19433-81.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ¹⁾

п.7. Меры безопасности при работе с метанолом-ядом

7.81. На технологических объектах метанол-яд разрешается применять:

- для предотвращения или ликвидации присталлогидратных пробок;
- в составе ингибитора коррозии;
- для обработки призабойных зон газовых скважин СПХГ.

7.82. Применение метанола-яда в приборах, оборудовании, предусмотренное техническим проектом или технологическим регламентом, но не указанное в пункте 7.81, должно быть дополнитель-но согласовано с Управлением охраны труда Мингазпрома и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.

7.83. При обращении с метанолом-ядом необходимо выполнять "Общие санитарные правила по хранению и применению метанола" и "Инструкцию о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности" и настоящий раздел Правил".

7.84. На основе документов, отраженных в п.п.7.83, 7.100, предприятие должно разработать инструкцию, учитывающую местную специфику получения от поставщиков, в том числе железной дороги, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола-яда на своих объектах.

Инструкция согласовывается с местным органом Госсаннадзора и утверждается руководителем предприятия совместно с профсоюзным комитетом.

7.85. Инструкция может быть разработана и для отдельных подразделений (ЛПУ, МГ, СПХГ, КС), когда они находятся на значительном расстоянии от предприятия, а их руководителям приказом по предприятию (объединению) дано право получать метанол-яд.

1) Извлечение из "Правил безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов", утвержденных МП РБ 16.03.84 и согласованных с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности 18.11.83 г.

7.86. Ответственность за безопасные условия труда при использовании метанола-яда, организацию работ с ним, в том числе контроль за соблюдением настоящего раздела Правил возлагается на руководителя предприятия (подразделения - ЛПУ МГ, КС, СПХГ и других).

7.88. Работа с метанолом-ядом должна проводиться под руководством ответственного, назначенного приказом (распоряжением).

7.89. Работа с метанолом-ядом должна быть организована так, чтобы не было непосредственного контакта работников с ним.

7.90. Во избежание ошибочного употребления метанол-яд должен быть смешан с одорантом в соотношении 1:1000, ^{и им} с керосином в соотношении 1:100 и с красителем темного цвета, растворимым в метаноле-яде. Запрещается отпуск со склада метанол-яде со слабым запахом одоранта и недостаточной окраской.*)

7.91. Работники, связанные с получением, отпуском, транспортировкой, хранением и применением метанола-яде, обязаны проходить не реже одного раза в квартал специальный инструктаж о свойствах метанола-яде, мерах безопасности. При первичном инструктаже, а также при изменении обязанностей работника необходимо оформлять обязательство о знании и выполнении инструкции.

7.92. С опасными для здоровья и жизни свойствами метанола-яде должны быть ознакомлены под расписку прочие работники объектов.

7.93. Лица, работающие с метанолом-ядом, в том числе по контролю воздушной среды, должны иметь противогаз с фильтрующей коробкой марки А, прорезиненный фартук, резиновые сапоги, рукавицы и другие СИЗ.

7.94. Запрещается получать, отпускать, транспортировать, применять и хранить метанол-яд совместно с этиловым (винным) спиртом.

7.95. Запрещается использовать трубопроводы, емкости, насосы, шланги и другие средства, применяемые при перекачке, хранении метанола-яде, для других жидкостей.

7.96. Емкости, цистерны для перевозки метанола-яде, емкости для его слива и хранения, а также метанольные установки должны быть постоянно закрыты на замок и опломбированы.

*) РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕНА СОГЛАСНО п.3 "Общих санитарных правил при работе с метанолом", утвержденных Минздравом СССР 18.07.86 г. №4132-86 ис учетом 41 отраслевого использования метанола .

7.97. В период перевозки и хранения метанол-яда должна быть обеспечена его круглосуточная военизированная охрана.

7.98. Необходимо перевозить и хранить метанол-яд в специальных емкостях (цистернах) с герметичными крышками. Емкости для хранения метанол-яда должны быть оборудованы дыхательными и гидравлическими клапанами и расположены на огражденной площадке под навесом или в складе. Если имеется опасность повышения давления выше допустимого для данной емкости, на ней следует установить предохранительный клапан.

7.99. Метанол-яд отпускается представителю предприятия (подразделения) при наличии оформленного "Паспорта на право применения метанол-яда".

7.100. Взаимоотношения грузополучателя (предприятия, подразделения) со станцией железной дороги по перевозке, охране в пути и сдаче метанол-яда железной дорогой на оклад (пункт слива) грузополучателя регламентируются следующие документы: "Устав железных дорог СССР", утвержденный Постановлением Совета Министров СССР № 270 от 06.04.64г. с изменениями и дополнениями, в том числе статьи 2, 50, 58, 63, 64, 79, 87, 89, 94, 143, 148;

"Общие санитарные правила при работе с метанолом", утвержденные Минздравом 18.07.1986 ., № 4132-86.

"Правила перевозок грузов Министерства путей сообщения", часть 2 метанол, § III-128;

"Инструкция о порядке охраны грузов, перевозимых железнодорожным транспортом", утвержденная МПС 24.08.77 ., в том числе п.п. I, 2, 5, 6, 8, II, 43, 44, 46, 47, 48, 49.

7.101. На основе документов, указанных в п.7.100, предприятие-грузополучатель заключает договор с железной дорогой (руководством ближайшей станции) на доставку метанол-яда к складу (пункту слива) и эксплуатацию железнодорожного подъездного пути локомотива).

7.102. В договоре должны быть учтены: специфика поставки метанол-яда на данный склад (пункт слива) предприятия; его

количество; периодичность поставки; условия разгрузки (фронт работ); способ и срок уведомления о прибытии метанол-яда на станцию и склад (пункт слива) предприятия, условия передачи метанол-яда и др.

п.7.103. При передаче емкости (цистерны) с метанол-ядом от железной дороги (ее военизированной охраны) в случае отсутствия (или повреждения) пломбы ответственный грузополучатель метанола обязан немедленно известить об этом диспетчера предприятия (подразделения) и составить в установленном порядке акт.

п.7.104. Военизированной охране склада метанола запрещается принимать под охрану другие грузы, в том числе нерасформированный железнодорожный состав, где имеются цистерны с метанол-ядом.

п.7.105. Ответственность за сохранность метанола в пути следования до момента сдачи его получателю в пункте слива несет военизированная охрана МПС. Ответственность за сохранность метанола после его приема в пункте слива несет грузополучатель.

п.7.106. После приемки метанол-яда от железной дороги и ее военизированной охраны на складе (пункте слива) грузополучатель руководствуется "Инструкцией о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности", и несет за него полную ответственность.

7.107. Метанол-яд сливают из цистерны в емкость с помощью насоса или самотеком через герметичные шланги и трубопроводы. Трубопровод для слива метанол-яда монтируют с уклоном, обеспечивающим полное его опорожнение. Запрещается сливать метанол-яд из цистерны открытым способом или сифоном.

7.108. После полного слива метанол-яда из цистерны она должна быть опломбирована и доставлена на станцию для промывки водой в количестве, обеспечивающем содержание метанола-яда в сточных водах не выше допускаемого для данной системы канализации (но не менее 10-кратного по отношению к остатку метанола). Также должны быть промыты и сливные шланги. Запрещается слив промывочной воды на грунт.

7.109. До закачки метанол-яда в метанольную установку необходимо проверить исправность ее узлов, фланцевых

соединений, вентиляй, предохранительных клапанов, манометров и др.

7.II0. Повреждения в метанольной установке должны немедленно устраняться.

7.III. Емкость метанольной установки следует заливать медленно, исключая ее перелив. Метанол-яд, залитый в емкость метанольной установки, должен быть полностью слит в газопровод. Запрещается оставлять метанол-яд в емкости метанольной установки, за исключением метанольных непрерывного действия.

7.II2. При сливе метанол-яда двигатель автомобиля должен работать на малых оборотах. Запрещается применять автомобили с неисправным искрогасителем и системой электропитания.

7.II3. После слива метанол-яда из передвижной емкости она должна быть опломбирована ответственным за операцию слива, и может перевозиться дальше в опломбированном состоянии.

7.II4. Запрещается продувка остатка метанол-яда из передвижной емкости в атмосферу.

7.II5. Передвижная емкость и шланги, полностью освобожденные от метанол-яда, подлежат тщательной промывке в соответствии с п.7.I08.

7.II6. Метанольные установки должны сооружаться по I категории участков газопроводов с гидравлическим испытанием через каждые два года и эксплуатироваться согласно требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

7.II7. После опорожнения и перекрытия кранов метанольная установка (в нерабочем состоянии) должна быть под атмосферным давлением.

7.II8. Обслуживание метанольной установки должно соответствовать специальной инструкции.

7.II9. На рабочей площадке установки ввода метанол-яда в газопроводы (скважины) необходим контроль за содержанием его в воздухе в порядке, предусмотренном п.7.I2I.

7.I20. Заливка метанол-яда в емкость и последующий слив его в газопровод, стационарную или передвижную емкость производится по распоряжению главного инженера или диспетчера предприятия и под контролем специально назначенного лица из числа ИТР. Распоряжение на заливку метанола-яда может быть передано

по телефону, но при этом зарегистрировано в специальном журнале у диспетчера, в котором должны быть указаны: количество заливаемого метанол-яда, место и способ его заливки и руководитель работы.

7.121. На складе метанол-яда необходимо периодически по утвержденному графику осуществлять контроль воздуха. ПДК метанол-яда в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м³.

7.122. Запрещается вход на склад метанол-яда и проведение там работы при отсутствии на складе военизированной охраны.

7.123. Склад метанола на линейной части газопровода, у скважин и на ГРС с централизованным или периодическим обслуживанием, должен быть огражден, оснащен знаками безопасности, плакатами и надписями и подлежит постоянной охране, либо оборудован охранной сигнализацией с подачей сигнала в дом линейного обходчика или оператора ГРС, расположенных вблизи склада.

7.124. В случае замерзания трубопровода или метанольной емкости, в которых имеется метанол-яд, отогревать их следует паром или горячей водой после отключения от действующей системы.

7.125. Метанол-яд необходимо заливать в линейную часть МГ, а также в скважины СПХ через стационарные или передвижные метанольные установки.

7.126. После заливки метанол-яда в газопровод (скважину) передвижная емкость с неиспользованным остатком метанол-яда должна быть опломбирована и обеспечена охраной до сдачи этого остатка на склад по акту.

7.127. При сооружении и эксплуатации метанолопроводов необходимо выполнять специальные требования Инструкции (п.7.83).

7.128. Установки по регенерации метанол-яда должны эксплуатироваться по специальной инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ¹⁾

Инструкция обязательна для всех предприятий, организаций и учреждений, перевозящих опасные грузы, а также предприятий, организаций и учреждений – грузоотправителем и грузополучателей их (за исключением случаев перевозки веществ и предметов военного назначения).

I. Общие положения.

I.2. К опасным грузам в соответствии с ГОСТом И9433-74 относятся вещества и предметы, которые при транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут служить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и животных.

I.4.-2 абзац. Минимальная безопасная масса опасного вещества или минимальное безопасное количество опасных предметов на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку неопасного груза, определяется изготавителем на основе положений Европейского соглашения о дорожной перевозке опасных грузов (ДРОГ) или других нормативных документов и указывается в правилах или технических условиях на перевозку данного вида груза.

При перевозке минимальной безопасной массы опасного вещества должны быть соблюдены требования к таре, упаковке, маркировке и т.п.

Кроме того, на транспортном средстве, перевозящем минимальную безопасную массу опасного вещества, не должны перевозиться другие опасные грузы.

1) Извлечение из "Инструкции о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", утвержденной приказом МВД СССР № 370-1980 г.

1.6. Опасные грузы перевозятся в соответствии со специальными правилами или техническими условиями на перевозку, разрабатываемыми изготовителем опасного груза и согласованными с НИИИБД МВД СССР.

1.7. Перевозка порожней тары из-под опасных грузов разрешается на общих основаниях как неопасный груз при наличии в товарно-транспортном документе отметки "Тара очищена, безопасна", которая делается организацией, производившей очистку тары.

В случае отсутствия такой отметки порожняя тара перевозится на тех же условиях, на каких перевозился находившийся в ней опасный груз.

1.8. Тара с опасным грузом, перевозимая автомобильным транспортом, маркируется и снабжается знаками опасности (согласно ГОСТу 14192-77 "Тара транспортная. Маркировка" и ГОСТу 19433-74 "Грузы опасные. Классификация и знаки опасности"), продублированными в аварийной карточке СИО (приложение № 2).

2.1. Выбор маршрута перевозки осуществляется автотранспортным предприятием или автотранспортным подразделением промышленного предприятия, перевозящим опасные грузы.

2.2. При выборе маршрута перевозки автотранспортному предприятию необходимо руководствоваться следующим:

- маршрут перевозки по возможности не должен проходить через населенные пункты и вблизи промышленных объектов;
- маршрут перевозки по возможности не должен проходить через зоны отдыха, природные заповедники и вблизи архитектурных памятников;
- в случае перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов маршрут перевозки по возможности не должен проходить вблизи здравицких, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений;
- в маршруте перевозки указываются места стоянок, заправок топливом и опасные участки дорог. (Опасные участки дороги указываются Госавтоинспекциями, согласующими маршрут перевозки).

2.4. Для согласования маршрута перевозки автотранспортное предприятие или автотранспортное подразделение промышленного предприятия обязано не менее чем за 10 суток до начала перевозки представить в ГАИ следующую документацию:

- правила или технические условия на перевозку данного вида опасного груза, согласованные с ВНИИБД МВД СССР, а в случаях, указанных в п. I.6 настоящей Инструкции, и с ГУОП МВД СССР;

- свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза (приложение № 3);

- маршрут перевозки (приложение № 4).

3.1. Организация передвижения при перевозке опасных грузов осуществляется в соответствии с ПДД и настоящей Инструкцией.

3.2. Допустимая скорость движения при перевозке опасных грузов устанавливается Госавтоинспекцией при согласовании маршрута перевозки в соответствии с правилами или техническими условиями на перевозку конкретного вида или группы опасных грузов и с учетом конкретных дорожных условий.

В случае ограничения скорости на транспортном средстве устанавливается знак, описание которого дано в ПДД.

3.3. При перевозке опасных грузов колонной между транспортными средствами, входящими в нее, соблюдаются следующие дистанции:

- при движении по горизонтальному участку дорог - не менее 50 м;

- при движении в горной местности - не менее 300 м.

При движении колонной ответственное за перевозку лицо находится в переднем автомобиле. В этом случае одно из лиц охраны, если она предусмотрена правилами или техническими условиями на конкретный вид или группу опасных грузов, располагается в последнем автомобиле.

3.4. Транспортное средство, перевозящее опасный груз, обеспечивается топливом на весь путь следования без дозаправки на автозаправочных станциях общего пользования.

В случае необходимости заправка топливом производится с передвижных АЗС, в местах, указанных в маршруте перевозки (приложение № 4).

3.5. В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снегопад и т.п.), ограничивающих видимость до 300 м, перевозка особо опасных грузов запрещается.

3.6. При перевозке особо опасных грузов запрещается устраивать стоянки для отдыха в населенных пунктах. Такие стоянки разрешаются в указанных в маршруте перевозки местах, расположенных не ближе, чем в 200 м от жилых строений и других мест скопления людей.

3.7. Необходимость и вид сопровождения специальными автомобилями при перевозке особо опасных грузов определяется Госавтоинспекцией при согласовании маршрута перевозки.

3.8. Сопровождение может осуществляться:

- патрульным автомобилем ГАИ;
- автомобилем покрытия, который выделяет организация, ответственная за перевозку опасного груза.

3.9. Сопровождение колонны транспортных средств, перевозящих особо опасные грузы патрульным автомобилем ГАИ осуществляется при наличии в составе колонны 10 и более транспортных средств.

4.9. Каждое транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов, комплектуется:

- набором инструмента для мелкого (аварийного) ремонта транспортного средства;
- одним огнетушителем, предназначенным для тушения пожара на транспортном средстве, и не менее чем одним огнетушителем, предназначенным для тушения пожара при загорании перевозимого опасного груза;
- не менее чем одним противооткатным упором. Размеры упора должны соответствовать типу транспортного средства;
- одним мигающим фонарем красного цвета или одним знаком аварийной остановки;
- аптечкой;
- средствами нейтрализации перевозимых опасных веществ.

В случаях, предусмотренных в аварийной карточке, транспортное средство комплектуется средствами индивидуальной защиты, лопатой и необходимым запасом песка. При перевозке особо опасных грузов транспортное средство дополнительно комплектуется двумя знаками, запрещающими движение.

4.10. Транспортное средство обозначается в соответствии с указаниями р.7 настоящей Инструкции и Правил дорожного движения (ПДД).

Информационные таблицы СИО (приложение № 5 на транспортном средстве располагается спереди и сзади перпендикулярно его продольной оси.

Спереди таблица СИО устанавливается на правой стороне бампера. Таблица СИО не должна выступать за габариты бампера в правую сторону и вниз, а также перекрывать номерной знак транспортного средства.

Сзади таблица СИО устанавливается на стенке кузова или цистерны, не выступая за ее габариты и не перекрывая номерной знак и внешние световые приборы.

Для крепления таблиц СИО на транспортном средстве предусматриваются специальные устройства, обеспечивающие надежную их фиксацию.

5.4. В случаях, когда при междугородных перевозках водитель вынужден управлять автомобилем более 12 часов, в рейс направляются два водителя.

5.10. При поломке автомобиля и невозможности устранения технической неисправности своими силами водитель должен принять меры для сообщения о месте своей вынужденной стоянки в Госавтоинспекцию и вызова машины технической помощи с автотранспортного предприятия.

5.11. В случае ДТП водитель действует в соответствии с "Правилами дорожного движения". Кроме того, водитель обязан:

- при необходимости принять меры для вызова пожарной охраны и скорой медицинской помощи;
- в соответствии с указаниями аварийной карточки принять меры по первичной ликвидации последствий ДТП;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- сообщить о ДТП в органы внутренних дел;
- обозначить место ДТП;
- по возможности не допускать посторонних лиц к месту ДТП;
- по прибытии на место ДТП представителей органов внутренних дел и здравоохранения. (Представители органов здравоохранения в случае необходимости вызываются работниками скорой медицинской помощи) проинформировать их об опасных и принятых мерах и предъявить транспортные документы на перевозимый груз.

5.13. При управлении транспортным средством водителю запрещается:

- резко тормозить транспортное средство с места;
- производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/час;
- резко тормозить;
- ездить с выключенным сцеплением, коробкой передач и двигателем;
- курить в транспортном средстве во время движения (курить разрешается только во время остановок. При этом расстояние до места курения выбирается в зависимости от класса груза, но не ближе чем в 50 м от места стоянки);
- разводить огонь (в исключительных случаях для приготовления пищи огонь можно разводить на расстоянии не ближе 100 м от стоянки транспорта);
- отлучаться от транспортного средства без крайней необходимости.

7.1. Система информации об опасности (СИО) состоит:

- из аварийной карточки для определения мероприятий по ликвидации последствий ДТП (приложение № 2);
- из информационной таблицы для обозначения транспортного средства (приложение № 5);
- из информационной карточки для расшифровки кода экстренных мер, указанного на информационной таблице (приложение № 7).

7.5. Информационной карточкой СИО (приложение № 7) обеспечиваются органы внутренних дел, согласующие и контролирующие перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

7.9. Упаковка и маркировка грузовых мест с опасными грузами производится предприятиями изготовителями.

Приложение № 2 к
Инструкции

Аварийная карточка системы информации об опасности

Техническое наименование груза	Класс опасности	Код экспортного груза	№ по списку опасных грузов ООН за мер	Минимальная опасность	Максимальная опасность	Минимальное количество опасных предметов опасности в шт.

Знаки опасности

Пожаро- и взрывоопасность

Т.всп. °С	Т.само- всп., °С	Обл. воспл. паров	Пределы воспл., °С нижний	верхний

Опасность для живых организмов

Класс опасности(по ГОСТу 12.1.007-76)	Предельно-допустимая концентрация (ПДК), мг/м ³	Токсичность при попадании внутрь организма (LD ₅₀) мг/кг	Токсичность при попадании через кожу (ЛК ₅₀) мг/кг	Токсичность при вдыхании (ЛК ₅₀) мг/м ³

Пути поступления в организм

Токсическое действие

52 Воздействие на кожу и слизистые оболочки

(обратная сторона аварийной карточки)

Огнегасительные средства, рекомендуемые при пожаре

Меры первой помощи

При вдыхании

При остановке дыхания

При попадании в глаза
и на кожу

При проглатывании

Индивидуальные средства защиты

Органов дыхания

Глаз

Кожи

Способы и средства обезвреживания

Организация, ответственная
за перевозку

(полное наименование

Представитель организации, ответственный
за перевозку

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

Приложение № 3 к
Инструкции

Свидетельство о допуске транспортного средства
к перевозке опасного груза

1. Свидетельство № _____; удостоверяющее в том, что указанное ниже транспортное средство отвечает условиям, предписанным Инструкцией о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, Правилами дорожного движения и допускается к перевозке опасных грузов.

2. Действительно до " ___ " 19 ____ г.

3. Настоящее свидетельство подлежит возврещению выдавшему ему подразделению ГАИ при изъятии указанного транспортного средства из эксплуатации, перемене владельца, по истечении срока действия свидетельства и в случае переоборудования транспортного средства.

4. Тип кузова транспортного средства: закрытый, открытый, фургон, с(без) прицепом, (а) (полуприцепом) закрытым, открытым (нужное подчеркнуть).

5. Марка транспортного средства (автомобиля, прицепа, полуприцепа) _____

6. Государственный номерной знак транспортного средства (автомобиля, прицепа, полуприцепа).

7. Наименование автотранспортного предприятия или автотранспортного подразделения промышленного предприятия и его адрес _____

8. Транспортное средство подвергнуто осмотру " ____ "

_____ 19 ____ г. и может быть допущено к перевозке опасных грузов классов (указать каких)

(обратная сторона свидетельства)

Начальник Госавтоинспекции

(наименование органа

внутренних дел, фамилия, инициалы, подпись, печать)

" ____ " 19 ____ г.

9. Срок действия настоящего свидетельства продлен до

" ____ " 19 ____ г.

Начальник Госавтоинспекции

(наименование органа внут-

ренних дел, фамилия, инициалы, подпись, печать

" ____ " 19 ____ г.

Приложение № 4
к Инструкции

Согласовано
Начальник Госавтоинспекции

(фамилия, инициали, подпись, печать)

Срок действия

с " ____ " 19 ____ г.
до " ____ " 19 ____ г.

Маршрут перевозки опасного груза

Техническое наименование
груза

Знаки опасности

Класс опасного груза по
ЮОСТу 19433-74

Код экстренных мер
(КЭМ)

№ вещества по списку ООН

Общий вес груза на одном транспортном средстве _____ т

Количество транспортных средств, перевозящих груз
одновременно _____ авт.

Особые условия движения

1. Допустимая скорость на перегонах
2. Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках, нет необходимости).
3. Сопровождение (на всем маршруте, на отдельных участках,

ист необходимости).

4. Движение почтю (разрешено, запрещено).

(обратная сторона маршрута пересечки).

Маршрут движения

1. Почтовый адрес и телефон грузоотправителя
2. Почтовый адрес и телефон грузополучателя
3. Наименование улиц, населенных пунктов, по которым проследует транспортное средство
4. Наименование дорог вне населенных пунктов, по которым проследуют транспортные средства
5. Почтовые адреса и телефоныдежурных частей ГАИ и органов внутренних дел, расположенных по маршруту
6. Почтовые адреса промежуточных пунктов, куда в случае необходимости можно сдать груз
7. Места стоянок
8. Места заправок топливом
9. Опасные участки дорог

Директор автотранспортного предприятия или автотранспортного подразделения промышленного предприятия

" — " 19 __ г. _____
(фамилия, инициалы, подпись, печать)
срок действия настоящего
маршрута продлен до

Начальник Госавтоинспекции

" — " 19 __ г. _____
(фамилия, инициалы, подпись, печать)
срок действия настоящего
маршрута продлен до

Начальник Госавтоинспекции

" — " 19 __ г. _____
(фамилия, инициалы, подпись, печать) 57


Приложение № 7 к
Инструкции

Информационная карточка системы информации об опасности

Перевозка опасных грузов

Система информации об опасности

Обозначение транспортного средства



1. Воду не применять
Применять сухие огнетушащие средства
2. Применять водяные струи
3. Применять распыленную воду
4. Применять пеноу или составы на основе хладонов
5. Предотвратить попадание вещества в сточные воды
- Л Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки
- П Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки только при пожаре
- К Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат
- Э Необходима эвакуация людей

* - код экстренных мер при пожаре или утечке

** - знак опасности

*** - № ООН

(Оборотная сторона информационной карточки)

ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ



Рис.1




Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6

(Продолжение оборотной стороны)

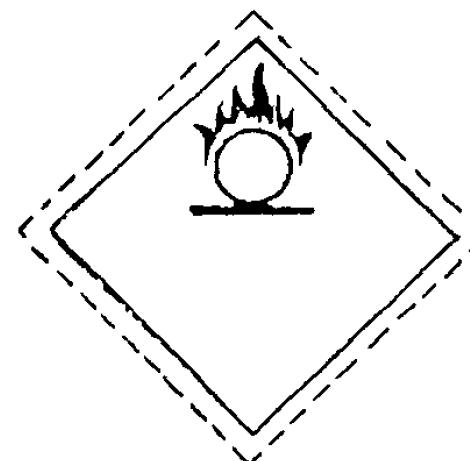


Рис.7

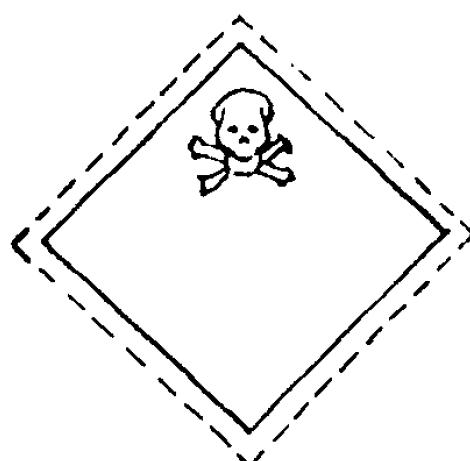


Рис.8

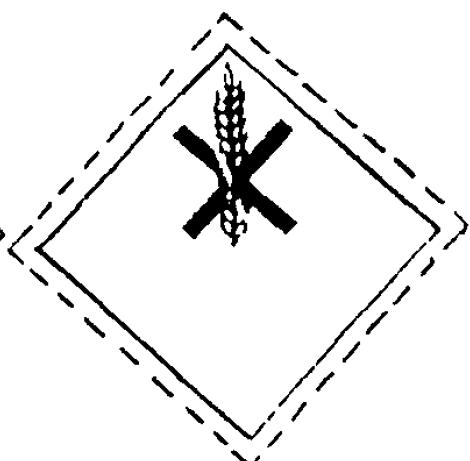


Рис.9



Рис.10

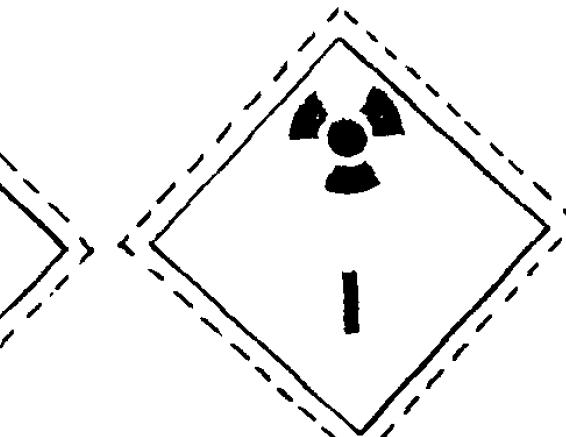


Рис.11



Рис.12

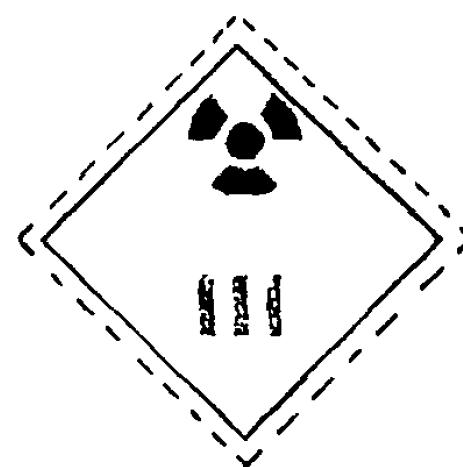


Рис.13



Рис.14

ЦВЕТА ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ И НАДПИСИ НА НИХ

# рисун- ка	Цвет поля знака	Класс и под- класс веществ обозначаемых знаком	Надписи, характеризующие опасность груза и номер класса, наносимые на знак
1.	Оранжевый	Класс I	Взрывает I
2	Зеленый	Класс 2 Подкласс 2.1	Невоспламеняющийся газ 2
3	Красный	Класс 2 Подкласс 2.3 и 2.4 Класс 3	Легковоспламеняющийся газ 2 Легковоспламеняющаяся жидкость 3
4	Красные и белые че- редующиеся верти- кальные полосы	Класс 4 Подкласс 4.1	Воспламеняется 4
5	Верхняя половина - белая, нижняя - красная	Класс 4 Подкласс 4.2	Самовоспламеняется 4
6	Синий	Класс 4 Подкласс 4.3	Загорается от волны
7	Жёлтый	Класс 5 Подкласс 5.1 Подкласс 5.2	Окислитель 5 Органическая перекись 5
8	Белый	Класс 2 Подкласс 2.2 и 2.4 Класс 6 Подкласс 6.1	Ядовитый газ 2 Яд 2
9	Белый	Класс 6	Вредно. Хранить вдали от пищевых продуктов 6
10	Белый	Класс 6 Подкласс 6.2	Инфекционное вещество 6
II	Белый (одна верти- кальная красная по- лоса в нижнем треу- гольнике)	Класс 7 Подкласс 7.1	Радиоактивно 7
12	Верхняя половина- жёлтая, нижняя-белая (две вертикальные красные полосы в нижнем треугольнике)	Класс 7 Подкласс 7.1	Радиоактивно 7
13	Верхняя половина- жёлтая, нижняя-белая (три вертикальные крас- ные полосы в нижнем треугольнике)	Класс 7 Подкласс 7.1	Радиоактивно 7
14	Верхняя половина- белая, нижняя-чёрная	Класс 8	Ёдкое вещество

ПЕРЕВОЗКА МЕТАНОЛА ВОЗДУШНЫМ И РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Перевозка метанола речным транспортом осуществляется в контейнерах по ТУ 51-875-79 и в металлических бочках на основе инструкции предприятия, разработанной в соответствии с "Правилами технической эксплуатации речного транспорта РСФСР", "Правилами пожарной безопасности на нефтепаливных судах МРФ РСФСР" и согласованной с соответствующими пароходствами.

Перевозка метанола воздушным транспортом производится в контейнерах по ТУ-875-79 или в металлических бочках на основе инструкции предприятия, разработанной в соответствии с "Правилами перевозок опасных грузов" и "Временной инструкцией по контейнерным перевозкам метанола самолетами АН-12 и вертолетами МИ-6".

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Правила по перевозке, кранению и применению метанола.
(Утверждены Советом Министров РСФСР № III16 от 22.09.1965).
2. Общие санитарные правила при работе с метанолом № 4132-86 (Утверждены Минздравом СССР 18.08.1986).
3. Единая система управления охраной труда в газовой промышленности (ЕСУОТ III), (Утверждена МП в 1982).
4. Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности (Утверждены Госгортехнадзором в 1974).
5. Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов, 1982.
6. Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. (Утверждены МП 16.03.84).
7. Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов (Утверждены МП, МИИ, Госгортехнадзором в 1985).
8. Правила технической и безопасной эксплуатации ИГС магистральных газопроводов. (Утверждены МП в 1978).
9. Правила безопасности в газовом хозяйстве (Утверждены Госгортехнадзором СССР в 1980).
10. Правила устройства сосудов, работающих под давлением (Утверждены Госгортехнадзором СССР 19.05.1970).
11. Правила технической и безопасной эксплуатации КНСГ.
12. Правила пожарной безопасности в газовой промышленности. Утверждены в 1984.
13. Правила технической эксплуатации газодобывающих предприятий, 1987, Г.Э.Алисенко, Г.В.Говоровский, В.С.Духовный.
14. ГОСТ 2222-78 Метанол-яд технический. Технические условия, с "Изменениями" утвержденными постановлениями Госкома СССР по стандартам № 4688 от 29.09.83 и № II49 от 23.04.85.

15. ГОСТ 12.0.003-74.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
16. ГОСТ 12.1.010-76.ССБТ. Воздушная безопасность. Общие требования.
17. ГОСТ 12.1.011-78.ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация.
18. ГОСТ 12.1.005-76.ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
19. ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
20. ОСТ 51.55-79.ССБТ. Знаки безопасности для предприятий газовой промышленности.
21. ОСТ 51.81-82.ССБТ. Охрана труда в газовой промышленности. Основные термины и определения.
22. ГОСТ 19.433.81 Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности.
23. ГОСТ 14.192-77. Тара транспортная. Маркировка.
24. Инструкция по контролю воздушной среды на газовзрывоопасных предприятиях Министерства газовой промышленности от 16.07.1969г.
25. Инструкция по расчету норм расхода метанола при транспорте газа по магистральным газопроводам, УШИГазпром, 1978.
26. Инструкция по составлению планов ликвидации аварий. (Утверждена Госгортехнадзором ССР 22.11.1967).
27. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ (Утверждена Госгортехнадзором ССР 20.02.1985).
28. Типовая инструкция по безопасному ведению опасных работ на газовых объектах Мингазпрома, утв. Первым зам. Министра Вяжиревым Р.И 3.08.88 г.
29. Инструкция по перевозке бензина автомобильного, уайт-спирита и топлива дизельного автомобильным транспортом.- М.:ВНИИАЗ, 1981.

30. Положение о санитарно-промышленных лабораториях предприятия.-М.: Мингазпром,1978.

31. Промышленные фильтрующие противогазы. Инструкция по применению № 6-І6-2195-77.

32. Инструкция по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом МВД СССР № 370,1980.

33. Устав железных дорог СССР, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР № 270 от 6.04.64 с изменением и дополнением и Практический комментарий к УЖД 1976.

34. Правила перевозки грузов.- М.: МПС,1976,ч.2.

35. Инструкция о порядке охраны грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. (Утверждена Министерством путей сообщения 24.08.77).

36. Правила перевозки опасных грузов воздушным транспортом (Утверждены Министерством гражданской авиации 21.01.1974).

37. Временная инструкция по контейнерным перевозкам метанола самолетами АН-12 и вертолетами МИ-6 (Утверждена МГА СССР 19.01.1976).

38. Правила технической эксплуатации речного транспорта РСФСР (Утверждены МРФ РСФСР приказом № 2 от 3.01.1973).

39. Правила пожарной безопасности на нефтеналивных судах МРФ РСФСР (Утверждены МРФ РСФСР приказом № 60 от 2.07.1978).

40. А.с. З03370 СССР, МКИ³ В25 15/00. Денатурирующая добавка Усачев В.В., Халиф А.Л., Теряев Н.Н. Бол.№ 5, 1982.

41. Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. В.Н.Иванов, С.Е.Киселев, Н.Г.Тюрин.- М.;Тюмень, 1983.

42. Бухгалтер Э.Б. Метанол и его использование в газовой промышленности.-М.: Недра,1986.

43. Взрывоопасные вещества и взрывозащищенное электрооборудование в газовой промышленности. ВНИИЭгазпром. Газовая промышленность. Серия: Подготовка и переработка газа и газового конденсата, 1983,в.10.

44. Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами (Утверждено 15.II.1977).

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ, ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИСМОТРЫ ТРУДЯЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

(Выписка из приложений 1 и 2 к приказу Министра здравоохранения СССР от 19.06.1984г. № 700 "О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда, основных работ и профессий").

Характер работ и наименование профессий	Сроки периодических медицинских осмотров
I	2
1. Применение метанола	24
2. Очистка цистерн, резервуаров (емкостей) от газоконденсата, отбор проб, лабораторный анализ малосернистого газа, газоконденсата	24
3. Работа с приборами при контакте с открытой ртутью	12
4. Работа с приборами при контакте с закрытой ртутью	24
5. Применение этилированного бензина	12
6. Обработка чугуна, стали, резка черных и цветных металлов, электросварка	24
7. Применение полимерных прессматериалов	24
8. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений	12
9. Работа с ручными машинами, генерирующими вибрации и рабочие места у машин, генерирующих вибрацию	12
10. Работы, связанные с воздействием интенсивного производственного шума: от 80 до 99 дБ 100 дБ и выше	24 12
11. Работы при повышенной температуре и интенсивном тепловом излучении в рабочей зоне	24

1	2
12. Работы при постоянной пониженной температуре воздуха рабочей зоны	24
13. Работы, связанные с физическими перегрузками	12
14. Работы на высоте, а также связанные с обслуживанием подъемных сооружений	12
15. Работы по обслуживанию действующих электроустановок, ремонту, испытаниям и обслуживанию электроаппаратуры	24
16. Водители автопогрузчиков, снегоочистителей, бульдозеров, электрокаров	24
17. Аппаратчики, обслуживающие сосуды под давлением	Полагают только предварительным медосмотром
18. Работа в районах Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу	работники подлежат только предварительным медосмотрам
19. Работа в военизированной охране	12
20. Работа в добровольных газоспасательных дружинах	12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

I. Разработан всесоюзным научно-исследовательским институтом природных газов.

Заместитель директора д.т.н. З.Т.Галиуллин

Руководитель лаборатории о/т, т/б и СИЗ к.т.н. Г.П.Босниакий.

Ответственный исполнитель Э.В.Макарова

Управлением охраны труда, военизированных частей и охраны
предприятий министерства газовой промышленности

Заместитель начальника А.Н.Янович

Исполнитель Ю.П.Пликин

**2. Утвержден и введен в действие Министерством газовой
промышленности.**