



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ ПОГРУЖНЫЕ БЫТОВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14705—83

Издание официальное

Е

БЗ 8—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ ПОГРУЖНЫЕ  
БЫТОВЫЕ

Общие технические условия

Domestic electric immersion boilers.  
General specificationsГОСТ  
14705—83

ОКП 34 6844

Дата введения 01.01.85


Настоящий стандарт распространяется на бытовые погружные электрокипяtilьники (далее — электрокипяtilьники) климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта, кроме пп. 1.1, 2.5, 2.9, 2.11, являются обязательными и.  
(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Электрокипяtilьники рекомендуется изготавливать на номинальное напряжение 12, 24, 42, 127, 220 В как постоянного, так и переменного тока.

1.2. Условное обозначение электрокипяtilьников устанавливают по схеме:

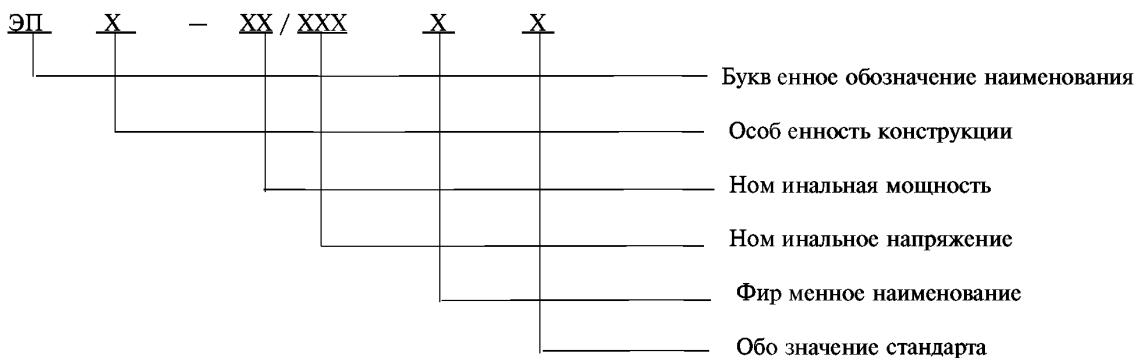

Пример условного обозначения погружного электрокипяtilьника номинальной потребляемой мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 220 В, с термовыключателем, модели «Электро»:

*ЭПТ — 1,0/220 «Электро» ГОСТ 14705—83*

Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 5).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Электрокипятильники следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 14087, ГОСТ 27570.0, по рабочим чертежам и образцу-этalonу (при его наличии), утвержденному в установленном порядке.

Электрокипятильники, предназначенные на экспорт, следует изготавливать в соответствии с договором между предприятием и внешнеэкономической организацией или контрактом с иностранным покупателем.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

2.2 Класс защиты электрокипятильников от поражения электрическим током — по ГОСТ 27570.0.

По способу защиты от влаги электрокипятильники следует изготавливать водонепроницаемого исполнения.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5, 6).**

2.3. Номинальные значения климатических факторов — по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, механических — по ГОСТ 17516.1, группа М23.

2.4. Электрокипятильники по пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 14087 и относиться к электроприборам, работающим под надзором.

2.3, 2.4. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.5. Время нагрева воды до состояния кипения в зависимости от номинальной мощности электрокипятильников и объема воды указано в табл. 1.

Таблица 1

Номинальная мощность, кВт	Объем воды, дм <sup>3</sup>	Время нагрева воды, мин, не более
0,3	0,25	6,5
0,5	0,50	7,8
0,7	1,50	16,5
1,0	3,00	23,5
1,2	4,00	25,8
2,0	7,00	26,7
5,0	10,0	15,6

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

2.6. Электрокипятильники должны иметь соединительный шнур по ГОСТ 7399, рабочая длина которого от основания штепсельной вилки до ввода в электроприбор должна быть не менее 1,5 м.

Для электрокипятильников мощностью 0,7 кВт и ниже допускается применять соединительный шнур рабочей длиной от основания штепсельной вилки до ввода в электроприбор не менее 1 м, сечением не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.

При изготовлении электрокипятильников на экспорт рабочая длина шнура должна быть указана в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).**

2.7. На электрокипятильнике должны быть указаны границы верхнего и нижнего пределов погружения в воду.

2.8. Электрокипятильники должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации они не могли погружаться в воду ниже отметки максимальной глубины погружения. Это требование считают выполненным, если имеется приспособление для подвешивания их на краю сосуда с нагреваемой водой или если они имеют такую форму, что их можно повесить на край этого сосуда.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.9. Электрокипятильники должны иметь термовыключатели без самовозврата. Допускается применять в качестве термовыключателя преднамеренно ослабленное место (плавкую вставку).

**(Измененная редакция, Изм. № 6).**

2.10. **(Исключен, Изм. № 4).**

2.11. Электрокипятильники являются неремонтируемыми электроприборами.

Средняя наработка до отказа электрокипятильников  $T_{cp}$  должна быть не менее 700 ч.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).**

2.12. **(Исключен, Изм. № 2).**

2.13. К электрокипятильнику должен прилагаться паспорт в соответствии с требованиями и ГОСТ 26119.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.14. Электрокипяtilьники следует оснащать шнуром питания, присоединенным способом Z, по ГОСТ 27570.0.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

2.15. Электрокипяtilьники должны быть устойчивы к механическим воздействиям при транспортировании.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Электрокипяtilьники следует подвергать приемо-сдаточным, периодическим, квалификационным испытаниям, при постановке на производство и испытаниям на надежность.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

3.2. Каждый электрокипяtilьник должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в последовательности и по программе, указанной в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Виды проверок	Технические требования	Методы испытаний
1. Внешний осмотр	По п. 2.1	По ГОСТ 14087
2. Проверка электрической прочности изоляции в холодном состоянии	По ГОСТ 27570.0	По ГОСТ 27570.0 и п. 4.2 настоящего стандарта
3. Проверка функционирования	По ГОСТ 14087	По ГОСТ 14087

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

3.3. Квалификационным испытаниям подвергают не менее трех образцов электрокипяtilьников от установочной серии по программе периодических испытаний.

3.4. Периодическим испытаниям должны ежегодно подвергаться не менее трех электрокипяtilьников из числа прошедших приемо-сдаточные испытания по программе и в последовательности, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Виды проверок	Технические требования	Методы испытаний
1. Испытание на механическую прочность при транспортировании	По п. 2.15	По ГОСТ 23216
2. Проверка защиты от поражения электрическим током*	По ГОСТ 27570.0	По ГОСТ 27570.0
3. Проверка потребляемой мощности	По ГОСТ 27570.0	По п. 4.3
4. Определение времени нагрева воды в сосуде	По п. 2.5	По п. 4.4
5. Испытание на нагрев	По ГОСТ 27570.0	По п. 4.5
6. Проверка защиты от перегрузки	По ГОСТ 27570.0	По п. 4.6
7. Проверка электрической прочности изоляции и тока утечки при рабочей температуре	По ГОСТ 27570.0	По п. 4.7
8. Проверка влагостойкости	По ГОСТ 27570.0 и п. 2.2 настоящего стандарта	По п. 4.8
9. Проверка при ненормальной работе	По ГОСТ 27570.0	По ГОСТ 27570.0
10. Проверка присоединения к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры*	По ГОСТ 27570.0	По ГОСТ 27570.0
11. Проверка механической прочности*	По ГОСТ 27570.0	По п. 4.10
12. Проверка огнестойкости, теплостойкости и стойкости к образованию токоведущих мостиков*	По ГОСТ 27570.0	По ГОСТ 27570.0
13. Проверка стойкости к коррозии	По ГОСТ 27570.0	По ГОСТ 27570.0

\* Проводят при квалификационных испытаниях.

**П р и м е ч а н и е.** Испытание на пожарную безопасность проводят при приемочных испытаниях и в случае изменения конструкции по методике приложения 2.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

## С. 4 ГОСТ 14705—83

### 3.5. (Исключен, Изм. № 5).

3.6. Проверку качества электрокипятильников получателем (конечным получателем) до пускается проводить выборочно, при этом число изделий должно составлять 3 % от партии, но не менее 3 шт. Проверка должна проводиться по программе приемо-сдаточных испытаний за исключением испытания электрической прочности изоляции в холодном состоянии. При получении неудовлетворительных результатов проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов. Результаты повторных испытаний считают окончательными и распространяют на всю партию. За партию принимают число изделий одного типа, полученных по одному документу.

3.7. Контрольные испытания на надежность следует проводить не реже одного раза в три года. Отбор образцов, планирование испытаний, правила принятия решений осуществляются по ГОСТ 17446.

Испытания на среднюю наработку до отказа планируют по ГОСТ 27.410 в предположении экспоненциального закона распределения наработок до отказа при условии:

- приемочное значение средней наработки до отказа  $T_{\alpha} = 2200$  ч;
- браковочное значение средней наработки до отказа  $T_{\beta} = 900$  ч;
- риск потребителя  $\beta = 0,2$ ;
- риск изготовителя  $\alpha = 0,2$ ;
- предельная суммарная наработка  $t_{\max} = 5053$  ч;
- время испытаний  $t_{и} = 600$  ч;
- объем выборки  $N$  — не менее 11 образцов;
- предельное число отказов  $r_{пр} = 4$ .

Если первым достигается предельное число отказов  $r_{пр}$  при  $t_{\Sigma} < t_{\max}$ , принимают решение о несоответствии требованиям к показателю надежности. Если первым достигается  $t_{\Sigma} = t_{\max}$  при  $r < r_{пр}$ , принимают решение о соответствии требованиям к показателю надежности.

Допускается при контроле средней наработки до отказа использовать при испытаниях образцы, прошедшие испытания по контролю установленной безотказной наработки. В этом случае учитывают суммарную наработку.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

### 4.1. (Исключен, Изм. № 2).

4.2. Электрическую прочность изоляции в холодном состоянии электрокипятильников при приемо-сдаточных испытаниях проверяют по ГОСТ 27570.0 без предварительной выдержки в камере влажности. Допускается проводить испытания в течение 1 с при повышении испытательного напряжения на 20 %.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).**

4.3. Потребляемую мощность электрокипятильника определяют по ГОСТ 27570.0 со следующим дополнением.

Электрокипятильник испытывают в условиях нормальной теплоотдачи, при которых он работает в сосуде с кипящей водой, имеющей температуру в начале нагрева  $(20 \pm 3)$  °С; перед испытаниями количество холодной воды должно составлять от 0,1 до 0,2 дм<sup>3</sup> для каждого 100 Вт номинальной потребляемой мощности прибора, при этом должна быть обеспечена минимальная глубина погружения, отмеченная на электрокипятильнике. Для компенсации потерь воды за счет испарения, воду добавляют так, чтобы процесс кипения не прерывался. После нагрева воды, объем которой указан в п. 2.5, до температуры 95 °С электрокипятильник находится во включенном состоянии еще в течение 2 мин. Температуру воды измеряют термпарой или термометром, установленными вдоль вертикальной оси сосуда на расстоянии не более 10 мм от кипятильника. При этом спай термпары или центральная точка ртутного баллона термометра должны находиться в точке, расположенной на 10 мм ниже отметки уровня погружения электрокипятильника. Допускается проводить испытания в сосуде по п. 4.4.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).**

4.4. Время нагрева воды определяют следующим образом.

В испытательный сосуд из нержавеющей стали со стенкой толщиной 0,5 мм и размерами, указанными в табл. 4, наливают воду температурой  $(22 \pm 2)$  °С в объеме, указанном в п. 2.5. Сосуд устанавливают на теплоизолирующую подставку (например, из пенополиуретана) толщиной 40—50 мм и диаметром, равным диаметру сосуда.

Размеры в мм

Номинальная мощность кВт	Испытательный сосуд	
	Глубина	Внутренний диаметр
0,3	90	65
0,5	90	92
0,7	115	140
1,0	190	160
1,2	210	170
2,0	265	195
5,0	360	200

Электрокипятильник опускают в сосуд так, чтобы уровень воды находился не ниже минимальной отметки. Измерение температуры проводят с помощью термопары. Термопару помещают в придонную часть сосуда на 1 мм от дна и на расстоянии 20—30 мм от кипятильника. Электрокипятильники включают на номинальную мощность при стабилизированном напряжении. Время нагрева воды измеряют по термограмме, записанной измерительным прибором между точкой начала отсчета времени и точкой, показывающей начало установившегося режима кипения.

Допускается определять время нагрева воды в испытательном сосуде с помощью секундомера и термометра, установленного в той же точке, что и термопара, при этом температуру кипения воды принимают, как указано в п. 4.3.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).**

4.5. Превышение температуры нагрева частей электрокипятильника определяют по ГОСТ 27570.0 со следующими дополнениями.

Электрокипятильники мощностью 1,0 кВт и выше, погруженные в воду, как указано в п. 4.4, на номинальную глубину, при достижении температуры воды 95 °С работают еще 15 мин, а остальные — еще 5 мин.

Сосуд с нагреваемой водой устанавливают на изоляционной подставке в испытательном углу на расстоянии 100 мм от стенок.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).**

4.6. Испытание электрокипятильников в условиях перегрузки проводят по ГОСТ 27570.0 со следующими дополнениями.

Испытание проводят в течение 15 циклов в условиях нормальной теплоотдачи. Допускается при испытаниях использовать сосуд, описанный в п. 4.4. Цикл работы включает в себя нагрев воды до температуры 95 °С, продолжение нагрева воды после достижения температуры 95 °С еще в течение 15 мин — для электрокипятильников мощностью св. 1 кВт, 5 мин — для электрокипятильников другой мощности, далее охлаждение электрокипятильников проводят, подвешивая их на 2 мин в помещении без сквозняков, а затем погружая на 3 мин в воду температурой не выше 25 °С. Термовыключатель при испытаниях должен быть отключен (закорочен), чтобы не коммутировать цепь питания электрокипятильника. Термовыключатели, выполненные в виде преднамеренно ослабленного места (плавкой вставки), при проведении данных испытаний не отключают и они не должны срабатывать.

После испытания поверхность электрокипятильника не должна иметь следов коррозии или разрушения покрытия.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).**

4.7. Испытание электрической прочности изоляции и определение тока утечки при рабочей температуре электрокипятильников (п. 2.1) проводят по ГОСТ 27570.0 со следующим дополнением: ток утечки у электрокипятильников измеряют непосредственно перед срабатыванием термовыключателя.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

4.8. Испытание на влагостойкость электрокипятильников проводят по ГОСТ 27570.0 со следующими дополнениями.

Водонепроницаемые электрокипятильники вместе с соединительным шнуром погружают 10 раз в воду температурой  $(20 \pm 5)$  °С таким образом, чтобы место присоединения было на 50 мм ниже уровня воды. Время погружения — 1 с, интервал между погружениями — 15 с. Не позднее чем через 60 с после последнего погружения, предварительно стряхнув капли, необходимо проверить электрическую прочность изоляции в холодном состоянии.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).**

4.9. (Исключен, Изм. № 5).

4.10. Проверку механической прочности электрокипяtilьников проводят по ГОСТ 27570.0 с о следующим дополнением.

Перед испытанием шнур электрокипяtilьников должен быть отрезан так, чтобы остался отрезок около 100 мм. Электрокипяtilьник с отрезанным шнуром должен падать с высоты 1 м на закрепленную деревянную доску толщиной 50 мм, изготовленную из дерева твердых пород; сначала пять раз из такого положения, при котором основная ось кипяtilьника проходит горизонтально, а каждый удар приходится на различные части, затем электрокипяtilьник падает пять раз из такого положения, при котором его основная ось проходит вертикально, а нагревательный элемент находится в нижней части.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

4.11. (Исключен, Изм. № 5).

4.12. Испытания на надежность проводят при напряжении 220 В  $\pm 5\%$  при погружении электрокипяtilьника до верхнего предела в сосуд с питьевой водопроводной водой, налитой в объеме, указанном в п. 2.5, в следующем режиме работы: нагрев до момента закипания в оды, кипячение воды в течение 2 мин, охлаждение воды до температуры  $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$ . Время охлаждения в наработку не включают. Через каждые 100 ч измеряют ток утечки.

Критериями отказов следует считать:

- выход из строя нагревательного элемента;
- разрушение оболочки нагревателя, колодки электрокипяtilьника;
- превышение токов утечки выше допустимых значений, указанных в ГОСТ 27570.0.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.13. (Исключен, Изм. № 4).

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка электрокипяtilьников — по ГОСТ 27570.0.

Маркировка электрокипяtilьников, предназначенных на экспорт, должна быть выполнена в соответствии с договором между предприятием и внешнеэкономической организацией или контрактом с иностранным покупателем.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

5.2. Консервация и упаковка

5.2.1. Консервация и упаковка электрокипяtilьников — по ГОСТ 23216.

5.2.2. Электрокипяtilьники должны иметь индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность и товарный вид изделий при транспортировании и хранении.

На индивидуальной упаковке должно быть указано:

- наименование модели и условное обозначение;
- номинальное напряжение, В;
- номинальная мощность, кВт;
- наименование изготовителя или товарный знак;
- обозначение настоящего стандарта.

Допускается для мягкой прозрачной упаковки маркировку указывать в паспорте. Маркировка, указанная в паспорте, должна быть легко различима без нарушения целостности упаковки.

На индивидуальной упаковке электрокипяtilьников, предназначенных на экспорт, маркировка — в соответствии с договором между предприятием и внешнеэкономической организацией или контрактом с иностранным покупателем.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

5.3. Транспортирование

5.3.1. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — по группе С ГОСТ 23216, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов — по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

5.3.2. (Исключен, Изм. № 5).

5.3.3. Транспортирование электрокипяtilьников может проводиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения электрокипяtilьников внутри транспортных средств.

5.3.4. Электрокипяtilьники в индивидуальной упаковке должны транспортироваться в контейнерах или в другой транспортной таре по ГОСТ 23216.

Допускается транспортирование электрокипяtilьников в ящиках по ГОСТ 10350 и ГОСТ 13514, а также способом пакетирования по правилам перевозки грузов, утвержденным соответствующими ведомствами. Транспортирование электрокипяtilьников в районы Крайнего Севера — по ГОСТ 15846. Транспортная маркировка, манипуляционные знаки — по ГОСТ 14192, транспортная маркировка электрокипяtilьников, предназначенных на экспорт, — в соответствии с договором между предприятием и внешнеэкономической организацией.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).

#### 5.4. Хранение

5.4.1. Условия хранения электрокипяtilьников — по группе 1 (Л) ГОСТ 15150.

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие электрокипяtilьников требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

6.2. Гарантийный срок эксплуатации электрокипяtilьников — 2,5 года со дня их продажи через розничную торговую сеть, а электрокипяtilьников, предназначенных на экспорт, — 2,5 года со дня проследования их через Государственную границу государства-изготовителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2\*  
Обязательное

### ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКОВ НА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Испытаниям на пожаробезопасность подвергают пять электрокипяtilьников, прошедших приемосдаточные испытания и отобранные из той же партии, от которой отбирали образцы для квалификационных или типовых испытаний в случае их положительного результата. Испытания проводят в режимах, приведенных ниже.

#### 1. Режим перенапряжения

Электрокипяtilьник помещают в сосуд, как указано в п. 4.4 настоящего стандарта, при этом уровень воды должен доходить до верхней отметки, и включают в сеть при напряжении, равном 1,2 номинального. Электрокипяtilьник должен работать до тех пор, пока уровень воды не достигнет границы нижнего предела погружения в воду. После завершения испытаний проводят измерение температуры на колодке в непосредственной близости от ТЭН, на полу испытательного угла под дном сосуда и на выводе соединительного шнура. Ни одно из полученных значений не должно превышать критической температуры.

Критической температурой считают температуру размягчения изоляционных материалов, имеющих фазу размягчения, или теплостойкость для материалов, не имеющих фазы размягчения, если эти значения ниже 175 °С. Если критическая температура выше 175 °С, то критическую температуру принимают равной 175 °С. Критическую температуру испытательного стенда принимают равной 175 °С.

#### 2. Режим ухудшенного теплоотвода

Электрокипяtilьник помещают в сосуд, как указано в п. 4.4 настоящего стандарта, но заполненного водой до нижней границы погружения, и включают в сеть на напряжение, при котором потребляемая мощность равна номинальной. Испытание продолжают до момента срабатывания термовыключателя или до полного выкипания воды. После этого измеряют температуры в местах, указанных в разд. 1 настоящего приложения. Ни одно из полученных значений не должно превышать критической температуры.

#### 3. Расчет вероятности возникновения пожара

Вероятность возникновения пожара ( $Q_p$ ) рассчитывают по формуле

$$Q_p = 1 - (1 - Q_{в.п}) (1 - Q_{у.т}) (1 - Q_{ш}),$$

где  $Q_{в.п}$  — вероятность воспламенения электрокипяtilьника в режиме перенапряжения;

$Q_{у.т}$  — вероятность воспламенения электрокипяtilьника в режиме ухудшенного теплоотвода;

$Q_{ш}$  — вероятность воспламеняющего импульса в шнуре (выбирают из табл. 5 приложения 3 в зависимости от наибольшей температуры на выходе шнура во время испытаний на пожаробезопасность), при этом:

$$Q_{в.п} = 1 - (1 - Q_{в.п.к}) (1 - Q_{в.п.с}) Q_t,$$

где  $Q_{в.п.к}$  и  $Q_{в.п.с}$  — соответственно вероятности достижения критической температуры на колодке и на полу стенда в режиме перенапряжения,

$Q_t$  — вероятность выхода из строя термовыключателя. Принимают равной 0,00449. Если термовыключатель отсутствует, то  $Q_t$  принимают равной 1.

\* Приложение 1. (Исключено, Изм. № 4).



С. 8 ГОСТ 14705—83

$$Q_{в.п.к} = 1 - \Theta_{в.п.к};$$

$$Q_{в.п.с} = 1 - \Theta_{в.п.с},$$

где  $\Theta_{в.п.к}$  и  $\Theta_{в.п.с}$  — параметры, значения которых соответственно выбирают по табл. 6 приложения 4 в зависимости от безразмерных параметров  $\alpha_{в.п.к}$  и  $\alpha_{в.п.с}$ , рассчитываемых по формулам:

$$\alpha_{в.п.к} = \frac{\sqrt{5} (T_{к.к} - T_{ср.п.к})}{\sigma_{п.к}};$$

$$\alpha_{в.п.с} = \frac{\sqrt{5} (175^\circ - T_{ср.п.с})}{\sigma_{п.с}},$$

где  $T_{к.к}$  и  $175^\circ$  — соответственно критические температуры колодки и стенда;

$T_{ср.п.к}$  и  $T_{ср.п.с}$  — соответственно средние температуры колодки и стенда в режиме перенапряжения;

$\sigma_{п.к}$  и  $\sigma_{п.с}$  — соответственно средние квадратические отклонения в режиме перенапряжения колодки и стенда.

Примечание. Если  $\alpha > 5$ , то  $Q = 0$ . Если  $T_{ср} > T_{к}$ , то  $Q = 1$ .

$$T_{ср.п.к} = \frac{\sum_{i=1}^5 T_{i \text{ пер.к}}}{5};$$

$$T_{ср.п.с} = \frac{\sum_{i=1}^5 T_{i \text{ пер.с}}}{5};$$

где  $T_{i \text{ пер.к}}$  и  $T_{i \text{ пер.с}}$  — измеренное значение температуры соответственно на колодке и стенде в режиме перенапряжения

$$\sigma_{п.к} = \frac{\sum_{i=1}^5 (T_{i \text{ пер.к}} - T_{ср.п.к})^2}{4},$$

$$\sigma_{п.с} = \frac{\sum_{i=1}^5 (T_{i \text{ пер.с}} - T_{ср.п.с})^2}{4},$$

$$Q_{у.т} = 1 - (-Q_{у.т.к}) (1 - Q_{у.т.с}) \cdot Q_{т},$$

где  $Q_{у.т.к}$  и  $Q_{у.т.с}$  — соответственно вероятности достижения критической температуры на колодке и на полу стенда в режиме ухудшенного теплоотвода;

$$Q_{у.т.к} = 1 - \Theta_{в.у.т.к};$$

$$Q_{у.т.с} = 1 - \Theta_{в.у.т.с},$$

где  $\Theta_{у.т.к}$  и  $\Theta_{у.т.с}$  — параметры, значения которых соответственно выбирают из табл. 6 приложения 4 в зависимости от безразмерных параметров  $\alpha_{у.т.к}$  и  $\alpha_{у.т.с}$ , рассчитываемых по формулам:

$$\alpha_{у.т.к} = \frac{\sqrt{5} (T_{к.к} - T_{ср.у.т.к})}{\sigma_{ср.у.т.к}};$$

$$\alpha_{у.т.с} = \frac{\sqrt{5} (175^\circ - T_{ср.у.т.с})}{\sigma_{ср.у.т.с}},$$

где  $T_{ср.у.т.к}$  и  $T_{ср.у.т.с}$  — соответственно средние температуры колодки и стенда в режиме ухудшенного теплоотвода;

$\alpha_{ср.у.т.к}$  и  $\alpha_{ср.у.т.с}$  — соответственно средние квадратические отклонения температуры колодки и стенда в режиме ухудшенного теплоотвода. Расчет этих величин проводят так же, как и в режиме перенапряжения.

Электрокипяtilьник считают выдержавшим испытание, если  $Q_{п} < 10^{-6}$ .

Значения вероятности воспламеняющего импульса в шнуре  $Q_{ш} \times 10^{-6}$ 

Т а б л и ц а 5

Сечение шнура, мм <sup>2</sup>	Длина шнура	Температура, °С					
		40	50	60	70	80	90
		Вероятность воспламеняющего импульса					
0,5—1,0	0,5	0,018	0,037	0,074	0,141	0,295	1,1777
	1	0,037	0,074	0,148	0,282	0,59	2,355
	1,5	0,055	0,111	0,222	0,423	0,885	3,532
	2	0,074	0,148	0,296	0,564	1,18	4,71
	2,5	0,092	0,185	0,37	0,705	1,475	5,887
	3	0,111	0,222	0,444	0,846	1,77	7,065
	3,5	0,129	0,259	0,518	0,987	2,065	8,242
	4	0,15	0,296	0,593	1,13	2,36	9,42
1,5—2,5	0,5	0,062	0,102	0,204	0,409	0,821	3,362
	1,1	0,112	0,205	0,409	0,818	1,643	6,725
	1,5	0,168	0,307	0,613	1,227	2,464	10,08
	2	0,224	0,410	0,818	1,636	3,286	13,45
	2,5	0,280	0,512	1,022	2,045	4,107	16,81
	3	0,336	0,615	1,227	2,454	4,929	20,17
	3,5	0,392	0,717	1,431	2,863	5,750	23,53
	4	0,450	0,819	1,638	3,274	6,547	26,19

Значения функции  $\Theta_i = f(\alpha_i)$ 

Т а б л и ц а 6

$\alpha_i$	$\Theta_i$	$\alpha_i$	$\Theta_i$	$\alpha_i$	$\Theta_i$
0,0	0,000	1,2	0,736	2,8	0,975
0,1	0,078	1,3	0,770	3,0	0,984
0,2	0,154	1,4	0,800	3,2	0,983
0,3	0,228	1,5	0,826	3,4	0,990
0,4	0,300	1,6	0,852	3,6	0,992
0,5	0,370	1,7	0,872	3,8	0,994
0,6	0,434	1,8	0,890	4,0	0,996
0,7	0,496	1,9	0,906	4,2	0,996
0,8	0,554	2,0	0,920	4,4	0,998
0,9	0,606	2,2	0,940	4,6	0,998
1,0	0,654	2,4	0,956	4,8	0,998
1,1	0,696	2,6	0,968	5,0	1,00

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

А.Н. Попов, В.А. Костылев, В.А. Кошкин, Э.М. Подольская

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.83 № 5337

Изменение № 6 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12.04.96)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

## 3. ВЗАМЕН ГОСТ 14705—77

## 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 27.410—87	3.7
ГОСТ 7399—97	2.6
ГОСТ 10350—81	5.3.4
ГОСТ 13514—93	5.3.4
ГОСТ 14087—88	2.1, 2.4, 3.2
ГОСТ 14192—96	5.3.4
ГОСТ 15150—69	Вводная часть, 2.3, 5.3.1, 5.4.1
ГОСТ 15543.1—89	2.3
ГОСТ 15846—79	5.3.4
ГОСТ 17446—86	3.7
ГОСТ 17516.1—90	2.3, 3.4
ГОСТ 23216—78	3.4, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.4
ГОСТ 26119—84	2.13
ГОСТ 27570.0—87	2.1, 2.2, 2.14, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3, 4.5—4.8, 4.10, 4.12, 5.1

## 5. Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 13.10.92 № 1357 снято ограничение срока действия

## 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в январе 1985 г., декабре 1987 г., июне 1988 г., июле 1989 г., октябре 1992 г., августе 1996 г. (ИУС 4—85, 3—88, 10—88, 12—89, 1—93, 11—96)

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Н.Л. Шнайдер*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 21.01.98. Подписано в печать 05.02.98. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,20  
Тираж 143 экз. С/Д 3042. Зак. 646.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102