

**ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ**

**Конструкция и размеры.
Технические требования**

**ГОСТ
28759.8—90**

Metal gaskets of octangular section. Design and dimensions.
Technical requirements

МКС 23.020.30
71.120
ОКП 36 1000, 36 8000


Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на прокладки восьмиугольного сечения к фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык по ГОСТ 28759.4.

Требования п. 1, за исключением показателей «Давление условное, МПа» и «Масса, кг»; пп. 2.1, 2.3 и 2.4 настоящего стандарта, являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1. Конструкция и размеры прокладок восьмиугольного сечения должны соответствовать чертежу и табл. 1.

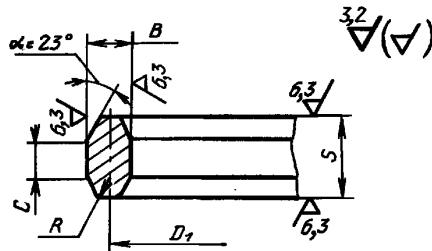

Размеры, мм

Таблица 1

Внутренний диаметр аппарата, D	D ₁	B	S	C	R	Давление условное, МПа	Масса, кг
400	430	12	16	7	1,6	6,3	2,00
	475					8,0	2,05
450	510	20	25	9		10,0	
	525	12	16	7		16,0	5,20
	525	14	18	8		6,3	2,20
	560	22	26	10		8,0	3,00
500	560	12	16	7	1,6	10,0	
	575	16	20	8		16,0	6,70
	575	24	30	12	24	6,3	2,40
						8,0	4,10
						10,0	
						16,0	9,25

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Внутренний диаметр аппарата, D	D ₁	B	S	C	R	Давление условное, МПа	Масса, кг
600	685	14	18	8	1,6	6,3	4,00
	675	18	23			8,0	6,10
		26	32	13	2,4	10,0	
700	785	14	18	8	1,6	16,0	12,55
	775	20	25	9		6,3	4,50
		790	32	38	2,4	8,0	8,50
800	890	18	23	8	1,6	10,0	
	875	22	26	10		16,0	21,65
		910	36	42	2,4	6,3	8,10
900	1025	18	23	8	1,6	8,0	11,15
	990	26	32	13	2,4	10,0	
		1015	40	48		16,0	43,25
1000	1070	22	26	10	1,6	6,3	9,30
	1090	28	34	14	2,4	8,0	23,30
		1120	42	50		10,0	
1100	1170	22	26	10	1,6	16,0	52,00
	1190	30	36	15	2,4	6,3	15,60
		1235	46	54		8,0	23,95
1200	1280	24	30	12	2,4	10,0	
	1290	32	38	16		16,0	67,25
		1350	50	58	2,4	6,3	21,50
1300	1365	24	30	12	2,4	8,0	35,40
	1400	36	42	16		10,0	
		1460	27	34	2,4	16,0	86,30
1400	1500	38	44	14	2,4	6,3	
	1500	30	36	16		8,0	23,10
		1600	42	50	2,4	10,0	
1500	1610	30	36	15	2,4	6,3	47,25
	1705	42	50	18	2,4	8,0	
		1710	30	36		10,0	55,65
1600	1705	42	50	15	2,4	6,3	48,60
	1710	30	36	18	2,4	8,0	74,75
1600	1705	42	50	15	2,4	10,0	
	1710	30	36	18	2,4	6,3	43,50
1600	1705	42	50	15	2,4	8,0	
	1710	30	36	18	2,4	10,0	79,40

Пример условного обозначения прокладки для фланца, диаметром 800 мм, на условное давление 8,0 МПа, из стали марки 08Х13:

Прокладка 800—8,0—2 ГОСТ 28759.8—90

С. 3 ГОСТ 28759.8—90

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Прокладки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке. Для прокладок весом более 20 кг на боковой наружной поверхности допускается предусматривать гнезда (М10) под рым-болты для облегчения сборки.

2.2. Материал прокладок должен соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Шифр	Материал
1	Сталь 08kp по ГОСТ 1577 и 10895 по ГОСТ 11036
2	Сталь 08Х13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949
3	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949

Допускается изготовление прокладок из других марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Прокладки из высоколегированных и коррозионно-стойких сталей следует подвергать термической обработке.

2.3. Отклонения размеров прокладок: среднего диаметра $\pm 0,18$ мм для диаметров до 900 мм включительно и $\pm 0,20$ мм для диаметров более 900 мм:

толщины B — $\pm 0,2$ мм;

высоты S — $\pm 0,4$ мм;

угла α — $\pm 30'$.

Предельные отклонения размеров, не установленные настоящим стандартом, принимаются по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.4. Торцевые привалочные поверхности прокладок должны быть без дефектов.

2.5. Допускается наличие на прокладке не более двух поперечных сварных швов. Разность в твердости металла сварного шва и основного металла не должна быть более 20 единиц по Бринеллю.

3. МАРКИРОВКА

Каждая прокладка должна иметь четкую маркировку, нанесенную на бирке с указанием условного прохода, условного давления, марки стали и обозначения настоящего стандарта.

Дополнительно на наружной цилиндрической поверхности прокладки электродом должно наноситься условное обозначение стандарта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2976**
- 3. ВЗАМЕН ОСТ 26-432—79**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1577—93	2.2
ГОСТ 5949—75	2.2
ГОСТ 7350—77	2.2
ГОСТ 11036—75	2.2
ГОСТ 28759.4—90	Вводная часть

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 28759.1—90	Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры	3
ГОСТ 28759.2—90	Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры	7
ГОСТ 28759.3—90	Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры	20
ГОСТ 28759.4—90	Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры.	32
ГОСТ 28759.5—90	Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования	37
ГОСТ 28759.6—90	Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования.	41
ГОСТ 28759.7—90	Прокладки асбометаллические. Конструкция и размеры. Технические требования	47
ГОСТ 28759.8—90	Прокладки металлические восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры. Технические требования	52

Оборудование для химической промышленности

ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ И ПРОКЛАДКИ К НИМ

Конструкция и размеры. Технические требования

Б36—2004

Редактор *Л.И. Нахимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 01.09.2005. Подписано в печать 27.10.2005. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 5,40. Тираж 300 экз. Зак. 806. Изд. № 3349/2. С 2071.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6