



Правительство Москвы

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ

НОРМАТИВЫ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ
И ТЕПЛОВОДОЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

МГСН 2.01-99

Москва 1999 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ	МГСН 2.01-99
	Взамен МГСН 2.01-94 и дополнений к ним №1, №2, №3	

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ

**НОРМАТИВЫ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ
И ТЕПЛОВОДОЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

МГСН 2.01-99

Внесены Москомархитектурой	Утверждены Правительством Москвы постановлением от 23 февраля 1999 г. № 138	Срок введения в действие с 23 февраля 1999 г.
---------------------------------------	--	--

1. РАЗРАБОТАНЫ НИИ Строительной Физики РААСН (Матросов Ю.А. - научный руководитель; Бутовский И.Н., Шмаров И.А.); Агентством по энергосбережению (Ливчак В.И.); **МНИИТЭП** (Приюжецкий С.И.; Грудзинский М.М., Сурков В.И.; Сиора В.А., Кузилин А.В.); Управлением развития Генплана (Дмитриев А.Н.); ОАО “Моспроект” (Чернышев Е.Н.); **ВНИИС** (Айзенберг Ю.Б., Федюкина Г.В.).

Основная концепция норм разработана авторами с использованием работ докторов техн. наук Ю.А.Табунщикова и В.Н.Богословского и ЦЭНЭФ (Центр по Эффективному Использованию Энергии, Москва) (Башмаков И.А.).

2. ВНЕСЕНЫ Москомархитектурой г.Москвы.

3. ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры (Щипанов Ю.Б. и Ионин В.А.)

4. СОГЛАСОВАНЫ с Управлением топливно-энергетического хозяйства, Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Управлением городского заказа, Управлением развития Генплана, Мосгосэкспертизой, МПП “Мосводоканал”, УГПС ГУВД г. Москвы, Центром Госсанэпиднадзора в г. Москве.

5. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правительства Москвы от .23 февраля 1999 г. № 138.

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	7
2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	8
3. ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ	10
3.1 Общие положения	10
3.2. Исходные данные для проектирования теплозащиты	11
3.3. Требования по теплозащите здания в целом -- потребительский подход	13
3.4. Поэлементные требования к теплозащите ограждающих конструкций -- предписывающий подход	15
3.5. Теплоэнергетические параметры	17
3.6. Процедура работы с разделом 3 при проектировании теплозащиты	22
3.7. Контроль качества и сертификация	25
3.8. Состав и содержание раздела проекта "Энергоэффективность"	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1	
Основные термины и их определения	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2	
Выбор конструктивных, объемно-планировочных и архитектурных решений, обеспечивающих необходимую теплозащиту зданий	36
4. ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ И ЗДАНИЙ	39
4.1. Область применения	39
4.2. Общие положения по тепловодоснабжению	39
4.3 Теплоснабжение и отопление зданий	41
4.4. Водоснабжение	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1	
Основные термины и их определения	45
5. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЗДАНИЯ	46
5.1. Потребность в тепловой энергии на отопление здания	46
5.2. Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение здания	47
5.3. Общий расход тепловой энергии зданием	49
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1	
Основные термины и их определения	50
6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ПРОЕКТА ЖИЛОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ	52
6.1. Основные положения	52

6.2. Общая часть	52
6.3. Состав энергетического паспорта проекта	52
6.4. Результаты натурных испытаний и обследований	53
6.5. Порядок разработки энергетического паспорта проекта жилого здания и общественного здания	54
6.6. Форма для заполнения энергетического паспорта	55
6.7. Характеристики наружных ограждающих конструкций	61
6.8. Вкладыш к энергетическому паспорту проекта здания	61
7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ	64
7.1. Область применения	64
7.2. Общие требования	64
7.3. Нормативные требования к электрическим сетям	64
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1	
Основные термины и их определения	69
8. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ	71
8.1 Область применения	71
8.2. Требования к энергопотреблению в системах искусственного освещения	71
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1. Основные термины и их определения	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2. Возможное снижение расхода электроэнергии при замене менее эффективных источников света более эффективными	78

ПРЕДИСЛОВИЕ

Московские городские строительные нормы "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению" (МГСН 2.01-98) разработаны с учетом опыта четырехлетнего применения в проектировании и строительстве МГСН 2.01-94 и дополнений к нему № 1, №2 и №3 в целях согласования с требованиями СНиП 10-01-94 и СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.), а также с положениями закона Российской Федерации "Об энергосбережении".

Нормативный документ состоит из восьми разделов: раздел 1 - "Область применения", раздел 2 - "Законодательная основа и нормативные ссылки", раздел 3 - "Теплозащита зданий", раздел 4 - "Тепловодоснабжение жилых микрорайонов и зданий", раздел 5 - "Теплотехнические показатели энергоемкости здания", раздел 6 - "Требования к энергетическому паспорту проекта жилого и общественного здания", раздел 7 - "Электроснабжение и электрооборудование зданий" и раздел 8 - "Искусственное освещение зданий".

Разработанные нормативы отражают специфику г. Москвы и не противоречат требованиям основных общероссийских нормативных документов СНиП 10-01-94, СНиП II-3-79* (изд.1998 г.), СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.07-86*, СНиП 2.04.01-85*.

Совокупность требований настоящего нормативного документа преследует цель создания зданий с эффективным использованием энергии при обеспечении комфортных условий пребывания в них и позволяет осуществить поэтапное во времени снижение уровня энергопотребления зданий в г. Москве.

В разделе 3 приведены новые требования по теплозащите зданий, обеспечивающие по сравнению с МГСН 2.01-94 дальнейшее снижение энергопотребления во вновь построенных зданиях. Нововведением в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 является потребительский подход, при котором к зданию предъявляются общие требования по энергетической эффективности, исходя из ожидаемого результата энергосбережения. Методы и пути достижения этих требований предоставлены проектировщиками.

В разделе 4 приведены требования, обеспечивающие снижение энергопотребления зданий за счет децентрализации систем регулирования тепловодоснабжения, индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов, а также применения средств регулирования расхода тепла и воды.

В разделе 5 приведены методы расчета энергоемкости здания. Также приведен метод расчета расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение и суммарное потребление тепловой энергии.

В разделе 6 приведены требования к энергетическому паспорту проекта здания и его форме.

В разделе 7 приведены требования, обеспечивающие снижение энергопотребления за счет способов регулирования и современных средств учета электроэнергии.

В разделе 8 приведены нормативные требования к удельному энергопотреблению осветительных установок искусственного освещения, что также является потребительским требованием.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 в развитие и дополнение нормативных документов, действующих на территории г.Москвы, и распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих жилых домов и зданий общественного назначения.

1.2. Нормы должны соблюдаться на территории г. Москвы при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых домов (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, административных) с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха и предназначены для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов и поэтапного повышения уровня тепловой защиты этих зданий, в том числе с учетом возможностей базы строительной индустрии и рационального (эффективного) использования выпускаемой продукции.

1.3. Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории г.Москвы, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4. Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления, санитарно-гигиенических требований и требуемых комфортных условий.

При проектировании зданий допускается применять более высокие требования по теплозащите, устанавливаемые конкретным заказчиком и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта.

1.5. Нормы не распространяются на мобильные жилые здания. Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих архитектурно - историческое значение, определяется на основании согласования с Управлением государственного контроля охраны использования памятников истории и культуры в г. Москве в каждом конкретном случае.

1.6. Настоящие нормы и их отдельные положения могут быть использованы с обязательной ссылкой на МГСН 2.01-99 при разработке городских нормативных документов по проектированию зданий, не указанных в п.1.2.

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящие нормы разработаны согласно Федерального Закона "Об энергосбережении", где содержится требование введения в нормативные документы показателей их эффективного использования, а также показателей расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и освещение зданий.

2.2. Правовая основа разработки настоящих норм для г.Москвы как субъекта Российской Федерации предусмотрена разделом 5 СНиП 10-01-94.

2.3. В настоящих нормах использованы следующие документы:
СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";
СНиП II-3-79*(изд.1998 г.) "Строительная теплотехника";
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";
СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология";
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";
СНиП 2.04.05-91*(изд.1998 г.) "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети";
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания";
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";
МГСН 2.01-94 "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловоодоэлектроснабжению" с дополнениями №1, 2 и 3;
МГСН 2.05-99 "Инсоляция и солнцезащита";
МГСН 2.06-99 "Естественное, искусственное и совмещенное освещение",
МГСН 3.01-96 "Жилые здания";
МГСН 4.06-96 "Общеобразовательные учреждения";
МГСН 4.07-97 "Дошкольные учреждения";
Межгосударственный стандарт. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
ГОСТ 21.608-84 "СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи";

ГОСТ 7025-91 “Кирпич и камни керамические и силикатные Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости”,
 ГОСТ 7076-87 “Материалы и изделия строительные Методы определения теплопроводности”,
 ГОСТ 8607-82*Е “Светильники для освещения жилых помещений Общие технические условия”,
 ГОСТ 15597-82*Е “Светильники для производственных зданий Общие технические условия”,
 ГОСТ 17177-87 “Материалы и изделия строительные теплоизоляционные Методы контроля”,
 ГОСТ 21718-84 “Материалы строительные Диэлькометрический метод измерения влажности”,
 ГОСТ 23250-78 “Материалы строительные Метод определения удельной теплоемкости”,
 ГОСТ 24816-81 “Материалы строительные Методы определения сорбционной влажности”,
 ГОСТ 25380-82 “Здания и сооружения Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции”,
 ГОСТ 25609-83 “Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов Метод определения показателя теплопускания”,
 ГОСТ 25891-83 “Здания и сооружения Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций”,
 ГОСТ 25898-83 “Материалы и изделия строительные Методы определения сопротивления паропроницанию”,
 ГОСТ 26253-84 “Здания и сооружения Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций”,
 ГОСТ 26254-84 “Здания и сооружения Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций”,
 ГОСТ 26602-85 “Окна Метод определения сопротивления теплопередаче”,
 ГОСТ 26629-85 “Здания и сооружения Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций”,
 ГОСТ 30256-94 “Материалы и изделия строительные Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом”,
 ГОСТ 30290-94 “Материалы и изделия строительные Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем”,
 РДС 10-231-93* “Система сертификации ГОСТ Р Основные положения сертификации в строительстве”,
 РДС 10-232-94* “Система сертификации ГОСТ Р Порядок проведения сертификации продукции в строительстве”,
 ВСН 58-88(р) “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социального-культурного назначения”,
 ВСН 59-88 “Электрооборудование жилых и общественных зданий”,
 ПУЭ “Правила устройства электроустановок”

3. ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Настоящие нормы предназначены для обеспечения основного требования -- рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем обеспечения микроклимата, рассматривая здание и его отопительно вентиляционные системы как единое целое.

3.1.2. Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:

- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного энергопотребления здания в целом или его отдельных замкнутых объемов -- блок секций, пристроек и прочего;
- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчиком и проектной организацией.

3.1.3. При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3.3 настоящих норм.

3.1.4. При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3.4 настоящих норм.

3.1.5. Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных в п.3.1.2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными и объемно-планировочными решениями по наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период, определяемому согласно подразделу 3.5 настоящих норм.

3.1.6. При разработке проекта здания и его последующей сертификации следует составлять согласно раздела 6 энергетический паспорт, характеризующий уровень теплозащиты и энергетическое качество запроектированного здания и доказывающий соответствие проекта здания данным нормам.

3.2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

3.2.1. Расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года следует принимать равной минус 26 °С согласно СНиП 2.01.01-82 и СНиП 2.04.05-91*.

3.2.2. Параметры внутреннего воздуха помещений следует принимать согласно ГОСТ 30494-96 и МГСН 3.01-96 для соответствующих типов зданий и в соответствии с табл.3.1.

3.2.3. Градусо-сутки отопительного периода D_d , °С.сут, следует принимать согласно табл.3.2. Продолжительность отопительного периода z_H и среднюю температуру наружного воздуха t_H за отопительный период следует принимать согласно СНиП 2.01.01-82 равной соответственно 230 сут и минус 2,7 °С для поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов для престарелых и инвалидов и дошкольных учреждений; 213 сут. и минус 3,6 °С - в остальных случаях. Среднюю за отопительный период интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации, кВт.ч/м², следует принимать согласно подраздела 3.5.

3.2.4. При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций (по приложениям СНиП II-3-79* (изд.1998) для условий эксплуатации Б):

- коэффициент теплопроводности λ , Вт/(м.°С),
- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s , Вт/(м².°С),
- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) c_o , кДж/(кг.°С),
- коэффициент паропроницаемости μ , мг/(м.ч.Па) или сопротивление паропроницанию R_{pr} , м².ч.Па/мг,
- воздухопроницаемость G , кг/(м².ч) или сопротивление воздухопроницанию R_g , м².ч.Па/кг или м².ч/кг (для окон и балконных дверей при $\Delta p = 10$ Па),
- коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждения ρ_a ,
- коэффициент излучения поверхности ε .

Примечание. Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СНиП II-3-79* (изд.1998 г.), следует принимать для условий эксплуатации Б согласно теплотехническим испытаниям (полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями или ГУП «Мосстройсертификация»).

3.2.5. При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций отапливаемых зданий за расчетное значение принимается среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за

годовой период и период месяцев с отрицательными среднемесячными температурами.

Таблица 3.1

Температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций

Здания	Температура внутреннего воздуха t_{int} °C	Относительная влажность внутреннего воздуха φ_{int} %	Температура точки росы t_f , °C
Жилые, общеобразовательных учреждений	20	55	10,7
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов	21	55	11,6
Дошкольных учреждений	22	55	12,6

Таблица 3.2

Градусо-сутки отопительного периода

Здания	Градусо-сутки
Жилые, общеобразовательных учреждений	5027
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов	5451
Дошкольных учреждений	5681

3.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ -- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД

3.3.1. Проект здания в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 следует разрабатывать на основе величины удельного расхода тепловой энергии системой отопления проектируемого здания за отопительный период. Процедура работы с этим подразделом приведена в подразделе 3.6.

3.3.2. Расчетный удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период q_h^{des} , кВт.ч/м², должен быть меньше или равен требуемому значению q_h^{req} и определяется путем выбора теплозащитных свойств оболочки здания и типа, эффективности и метода регулирования используемых систем отопления и вентиляции по формуле

$$q_h^{req} \geq q_h^{des} \quad (3.1)$$

где q_h^{req} - требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период, кВт.ч/м², определяемый для различных типов зданий согласно таблице 3.3;

q_h^{des} - расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания, кВт.ч/м², определяемый согласно подраздела 3.5;

Таблица 3.3
Требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания q_h^{req} , кВт.ч/м², за отопительный период

Типы зданий	Этажность зданий:							
	1-3		4-5		6-9		10 и более	
	МГСН 2.01-94	МГСН 2.01-99	МГСН 2.01-94	МГСН 2.01-99	МГСН 2.01-94	МГСН 2.01-99	МГСН 2.01-94	МГСН 2.01-99
жилые	200	160	160	130	140	110	115	95
общеобразовательные, лечебные учреждения, поликлиники	205	175	195	165	185	155	--	--
дошкольные учреждения	280	245	--	--	--	--	--	--

Примечание: Величины по данным первого этапа МГСН 2.01-94 приведены для сопоставления

3.3.3. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций R_o^{req} , м².°С/Вт, должно быть не менее значений, приведенных в п.2.1* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) для I этапа внедрения и градусосуток по табл.3.2, и санитарно-гигиенических и комфортных условий, определяемых по формуле:

$$R_o^{req} = \frac{n (t_{int} - t_{ext})}{\Delta F \cdot \alpha_{int}} \quad (3.2)$$

где n - коэффициент, принимаемый согласно табл.3* СНиП II-3-79* (изд.1998г.);

t_{int} - расчетная температура внутреннего воздуха, $^{\circ}\text{C}$, принимаемая по табл. 3.1;

t_{ext} - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, $^{\circ}\text{C}$, принимаемая согласно 3.2.1;

Δt^* - нормативный температурный перепад, $^{\circ}\text{C}$, принимаемый согласно табл.2* СНиП II-3-79* (изд.1998г.) в зависимости от вида здания и ограждающей конструкции;

α_{int} - коэффициент теплообмена внутренней поверхности ограждающей конструкции, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$, принимаемый согласно табл.4 СНиП II-3-79* (изд.1998 г.).

Примечания. 1. При определении минимально допустимого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле (3.2) следует принимать $n = 1$ и вместо t_{ext} - расчетную температуру воздуха более холодного помещения; для теплых чердаков и подвалов (с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения) эту температуру следует принимать по расчету теплового баланса (но не менее плюс 2°C для подвалов при расчетных условиях и не более плюс 14°C для чердаков и подвалов).

2. Для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов с температурой воздуха в них $t < t_{int}$ большей t_{ext} , но меньшей t_{int} , коэффициент n следует определять по формуле $n = (t_{int} - t_{ext}) / (t_{int} - t_{ext})$

3.3.4. Требуемое сопротивление теплопередаче R_o^{req} светопрозрачных конструкций и наружных дверей следует принимать:

- **0,54 $\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$** для окон, балконных дверей и витражей; **0,81 $\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$** для глухой части балконных дверей

- **0,54 $\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$** для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа;

- **1,2 $\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$** для входных дверей в односемейные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот.

3.3.5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R_o' должно быть не менее требуемого минимально допустимого сопротивления теплопередаче R_o^{req} , определяемого согласно пп.3.3.3 и 3.3.4.

3.3.6. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно табл.3.1.

Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3°C при расчетных условиях.

3.3.7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий G_m' должна быть не более нормативных значений $G_m'^{req}$, указанных в табл. 12* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.).

3.3.8. Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций $R_a'^{req}$, $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{кг}$, следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.).

3.3.9. Требуемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.).

3.3.10. Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения Y_b , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ не более нормативных величин, указанных в СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.).

3.3.11. Суммарная площадь окон жилых зданий согласно п. 2.17* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) должна быть не более 18% от суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен, если приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций R_o' меньше $0,56 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$. При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать все продольные и торцевые стены, а также площади непрозрачных частей оконных створок и балконных дверей.

При светопрозрачных ограждениях с R_o' не менее $0,56 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ площадь остекления ограничивается в 25%. Площадь светопрозрачных конструкций в общественных зданиях следует определять по минимальным требованиям СНиП 23-05-95 и МГСН 2.06-99.

3.4. ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОЗАЩИТЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ -- ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ПОДХОД

3.4.1. Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по:

- минимально допустимому приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с п. 3.4.2;
- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с п. 3.3.6;
- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с п. 3.3.7;
- показателю компактности здания не более величин согласно п. 3.5.1.

Процедура работы с этим подразделом приведена в подразделе 3.6.

3.4.2. Приведенное сопротивление теплопередаче (R_o') для ограждающих конструкций должно быть не менее:

-- значений, приведенных в п.2.1* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) и градусосуток по табл.3.2 согласно I и II этапам внедрения для ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) в зависимости от вида здания и помещения; для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов эти значения следует умножать на коэффициент n , определяемый согласно прим.2 к п.3.3.3.

-- произведения 0,02 на разность температур воздуха между помещениями для внутренних ограждений, в случае, если разность температур равна или больше 6 °C;

-- значений, приведенных в п.3.3.4 для светопрозрачных конструкций и входных дверей.

Приведенное сопротивление теплопередаче (R_o') для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания без учета заполнений светопроемов: либо для одного промежуточного этажа, либо в целом для здания с проверкой условия п.3.3.6 на участках в зонах теплопроводных включений.

Примечание. Допускается в конкретных конструктивных решениях наружных стен применение конструкции с приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) не более, чем на 5% ниже, указанных в п.2.1* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.), при обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных наружных ограждений K_m'' , определяемый согласно п.3.5.2, был не ниже значения K_m'' , определяемого согласно требований п.2.1* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.).

3.4.3. Требуемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно п.3.3.9 и п.3.3.10 соответственно.

3.4.4. Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с п.3.3.11.

3.5. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.5.1. Показатель компактности здания k_e^{des} следует определять по формуле

$$k_e^{des} = A_e^{sum} / V_h \quad (3.3)$$

где A_e^{sum} – общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и цокольное перекрытие, м^2 ;

V_h – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м^3 .

Расчетный показатель компактности здания k_e^{des} для жилых зданий (домов) как правило не должен превышать следующих значений:

- 0,25 для зданий 16 этажей и выше;
- 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;
- 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;
- 0,36 для 5-этажных зданий;
- 0,43 для 4-этажных зданий;
- 0,54 для 3-этажных зданий;
- 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырех-этажных блокированных и секционных домов соответственно;
- 0,9 для двухэтажных и одноэтажных домов с мансардой;
- 1,1 для одноэтажных домов.

3.5.2. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи K_m^{tr} , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$, совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по приведенным сопротивлениям теплопередаче отдельных ограждающих конструкций R_o^{tr} и их площадей A по формуле

$$K_m^{tr} = \beta (A_w/R_w^{tr} + A_F/R_F^{tr} + A_{ed}/R_{ed}^{tr} + n * A_c/R_c^{tr} + n * A_f/R_f^{tr}) / A_e^{sum} \quad (3.4)$$

где β - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий $\beta = 1,13$, для общественных - 1,1;

n - то же, что в формуле (3.2); для полов на грунте $n=0,5$; для помещений, с температурой внутреннего воздуха t_{int} выше температуры наружного воздуха t_{ext} , но ниже температуры внутреннего воздуха остальных помещений t_{int} , и примыкающих к наружным ограждениям, в том числе теплых чердаков и подвалов, показатель n следует рассчитывать по формуле

$$n = (t_{int} - t_{ext}) / (t_{int} - t_{ext}) \quad (3.5)$$

где t_{int} , t_{ext} - то же, что в формуле (3.2); t_{int} - температура внутреннего воздуха помещения с температурой ниже t_{ext} .

A_w , A_F , A_{ed} , A_c , A_f - площади соответственно стен, заполнений светопропускных (окон, фонарей), наружных дверей, витражей и ворот, перекрытий верхнего этажа, цокольных перекрытий, м^2 ;

R_w^r , R_f^r , R_{ed}^r , R_c^r , R_f^r - приведенные сопротивления теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроеемов (окон, фонарей), наружных дверей, витражей и ворот, перекрытий верхнего этажа, цокольных перекрытий, $\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$;

A_e^{sum} - то же, что в формуле (3.3).

3.5.3. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания K_m^{inf} , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$, совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по формуле

$$K_m^{\text{inf}} = 0,28 \cdot c \cdot n_a \cdot \beta_v \cdot V_h \cdot \rho_a^{\text{air}} \cdot k / A_e^{\text{sum}} \quad (3.6)$$

где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 $\text{кДж}/(\text{кг} \cdot \text{°C})$;

n_a - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, 1/ч, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий; для жилых зданий согласно СНиП 2.04.05-91* произведение $n_a \cdot \beta_v \cdot V_h$ принимают равным $3 \cdot A_r$, где A_r - площадь жилых помещений, м^2 ;

β_v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающих наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать $\beta_v = 0,85$;

V_h - то же, что и п.3.5.1;

ρ_a^{air} - плотность воздуха в помещении, $\text{кг}/\text{м}^3$, равная 1,2;

k - коэффициент учета влияния встречного теплового в конструкциях, равный согласно СНиП 2.04.05-91* (изд.1998 г.) 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

A_e^{sum} - то же, что в формуле (3.3).

3.5.4. Общий коэффициент теплопередачи здания K_m , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$, определяется по формуле

$$K_m = K_m^{\text{tr}} + K_m^{\text{inf}} \quad (3.7)$$

K_m^{tr} - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$, определяемый согласно п.3.5.2;

K_m^{inf} - приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$, определяемый согласно п.3.5.3;

3.5.5 Общие теплопотери здания за отопительный период через наружные ограждающие конструкции Q_{hI}^y , $\text{кВт} \cdot \text{ч}$, следует определять по формуле

$$Q_{hI}^y = 0,024 \cdot K_m \cdot D_d \cdot A_e^{\text{sum}} \quad (3.8)$$

где K_m - то же, что в п.3.5.4;

D_d - градусосутки отопительного периода, принимаемые в зависимости от типа здания по табл.3.2;

A_e^{sum} - то же, что в формуле (3.3).

3.5.6. Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода с учетом полного использования внутренних тепловыделений и теплопоступлений от солнечной радиации $Q_{h''}$, кВт.ч, следует определять по формуле

$$Q_{h''} = [Q_{h''} - (Q_{int''} + Q_s'')] \nu \beta_{h''} \quad (3.9)$$

где $Q_{h''}$ - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, определяемые согласно п.3.5.5;

$Q_{int''}$ - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, кВт.ч,

$$Q_{int''} = 0,024 q_{int} z_{h''} A_r \quad (3.10)$$

q_{int} - величина бытовых тепловыделений на 1 м² площади пола жилых помещений, Вт/м², принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м² для жилых и административных зданий;

$z_{h''}$ - продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая согласно п.3.2.3;

A_r - отапливаемая площадь здания, м², равная площади пола всех отапливаемых помещений здания; для жилых зданий - площадь жилых помещений;

Q_s'' - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, кВт.ч/год

$$Q_s'' = \tau_F k_F (A_{F1} I_1 + A_{F2} I_2 + A_{F3} I_3 + A_{F4} I_4) + \tau_{scy} k_{scy} A_{scy} I_{hor} \quad (3.11)$$

τ_F , τ_{scy} - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по табл.3.4,

k_F , k_{scy} - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по табл.3.4,

A_{F1} , A_{F2} , A_{F3} , A_{F4} - площадь светопропускающих фасадов соответственно ориентированных по четырем направлениям, м²,

I_1 , I_2 , I_3 , I_4 - средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на вертикальную поверхность светопропускающих фасадов здания, кВт.ч/м². Принимается по табл.3.5 как сумма величин по месяцам за отопительный период;

I_{hor} - средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на горизонтальную поверхность, кВт.ч/м². Принимается по табл.3.5 как сумма величин по месяцам за отопительный период;

ν - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло,

$$\nu = 0,8;$$

$\beta_{h''}$ - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, с их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения: для многосекционных и других протяженных зданий $\beta_{h''} = 1,13$, для зданий башенного типа $\beta_{h''} = 1,11$;

3.5.7. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания в холодный и переходный периоды года q_h^{des} , кВт.ч/м², определяется по формуле:

$$q_h^{des} = Q_h^y / A_h \quad (3.12)$$

где Q_h^y - потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, кВт.ч, определяемая согласно п.3.5.6;

A_h - полезная площадь здания; для жилых зданий - общая площадь квартир.

Таблица 3.4

Значения коэффициентов затенения светового проема τ_F и τ_{scy} и относительного проникания солнечной радиации k_F и k_{scy} соответственно окон и зенитных фонарей

№ п.п.	Заполнение светового проема	Коэффициенты τ_F и τ_{scy} ; k_F и k_{scy}			
		в деревянных или пластмассовых переплетах		в металлических переплетах	
		τ_F и τ_{scy}	k_F и k_{scy}	τ_F и τ_{scy}	k_F и k_{scy}
1	Двухслойное остекление с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле:				
	-- двухслойные стеклопакеты в одинарных переплетах	0,8	0,57	0,9	0,57
	-- двойное остекление в спаренных переплетах	0,75	0,57	0,85	0,57
	-- двойное остекление в раздельных переплетах	0,65	0,57	0,8	0,57
2	Тройное остекление в раздельно - спаренных переплетах	0,5	0,83	0,7	0,83
3	Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление в раздельных переплетах	0,75	0,83	--	--

Таблица 3.5
Интенсивность суммарной (прямой и рассеянной)
солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности
при действительных условиях облачности, кВт.ч/м²

Месяц	Гор. пов.	Вертикальные поверхности с ориентацией на				
		С	СВ/СЗ	В/З	ЮВ/ЮЗ	Ю
IX	80	--	31	60	90	100
X	37	--	13	33	66	83
XI	16	--	--	17	43	59
XII	9	--	--	9	25	41
I	16	--	--	15	45	61
II	36	--	--	31	65	87
III	75	--	21	53	89	108
IV	108	18	39	80	98	106
За отопит. период	288	12	71	232	429	551

3.6. ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С РАЗДЕЛОМ 3 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

3.6.1. Проектирование ограждающей оболочки здания на основе требований по теплозащите здания в целом выполняют в нижеприведенной последовательности:

а. Выбирают требуемые климатические параметры согласно подразделу 3.2;

б. Выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности согласно подразделу 3.2 и назначению здания;

в. Разрабатывают объемно-планировочное решение и рассчитывают его геометрические размеры;

г. Определяют согласно подразделу 3.3 требуемое значение удельного расхода тепловой энергии системы отопления здания q_h^{req} в зависимости от типа здания и его этажности;

д. Определяют требуемые сопротивления теплопередаче R_o^{req} ограждающих конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно п.3.3.3 исходя из минимально допустимых требований, и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче R_o' этих ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия $R_o' \geq R_o^{req}$.

Примечание. Для полносборных крупнопанельных и каркасно-панельных зданий допускается определять требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен R_o^{req} по минимуму приведенных затрат, но не менее значений, установленных в табл.1а СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) для первого этапа внедрения.

е. Назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01-89*, СНиП 2.08.02-89*, МГСН 3.01-96, МГСН 4.06-96, МГСН 4.07-97;

ж. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований прил.3.2.

з. Рассчитывают согласно подразделов 3.3 и 3.5 удельный расход тепловой энергии системой отопления здания q_h^{des} и сравнивают его с требуемым значением q_h^{req} . Расчет заканчивают в случае, если расчетное значение меньше или равно требуемому;

и. Если расчетное значение q_h^{des} больше требуемого q_h^{req} , то осуществляют перебор вариантов до достижения предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:

- изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы),
- повышение уровня теплозащиты отдельных ограждений здания,
- выбор более эффективных систем отопления и вентиляции, и способов их регулирования,
- комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости.

3.6.2. Проектирование теплозащиты здания на основе позлементных требований выполняют в нижеприведенной последовательности:

а. Начинают проектирование согласно позициям (а - в) п.3.6.1;

б. Определяют согласно подразделу 3.4 требуемое сопротивление теплопередаче R_o^{req} ограждающих конструкций (наружных стен,

покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот);

в. Разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных ограждений; при этом определяют их приведенное сопротивление теплопередаче R_o' , добиваясь выполнения условия

$$R_o' \geq R_o^{req};$$

г. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований прил.3.2.

д. Рассчитывают удельное энергопотребление системой отопления здания q_h^{des} согласно подраздела 3.5.

3.6.3. Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике:

а. Требуемое сопротивление теплопередаче R_o^{req} светопрозрачных конструкций следует устанавливать согласно п.3.3.6. При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления теплопередаче R_o' , полученному в результате сертификационных испытаний (выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями и включенных в сертификат соответствия изделия, выданный Госстроем России или аккредитованным Госстроем России ГУП «Мосстройсертификация»). Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции R_o' больше или равно R_o^{req} , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм.

б. При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения R_o' , приведенные в прил.6* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.). Значения R_o' в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема β равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями β следует корректировать значение R_o' следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении β на величину 0,1 следует уменьшать значение R_o' на 5% и наоборот - при каждом уменьшении β на величину 0,1 следует увеличить значение R_o' на 5%.

в. При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений согласно п.3.3.6 температуру τ_{int} этих ограждений следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) как для остекления, так и непрозрачных элементов. Если в результате расчета окажется, что τ_{int} меньше 3 °С при расчетных условиях, то следует выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этого требования.

г. Требуемое сопротивление воздухопроницанию R_o^{req} , м².ч/кг, светопрозрачных конструкций следует определяться по формуле

$$R_o^{req} = (1/G^u) (\Delta p / \Delta p_o)^{2/3} \quad (3.13)$$

где G^* - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$, принимаемая по табл.12* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) при $\Delta p = 10 \text{ Па}$:

Δp - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно п.5.2* СНиП II-3-79* (изд.1998 г.), $\Delta p_o = 10 \text{ Па}$ - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой определяется воздухопроницаемость сертифицируемого образца.

д. Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции R_a , $\text{м}^2 \cdot \text{ч}/\text{кг}$, определяют по формуле

$$R_a = (I/G_s) (\Delta p / \Delta p_o)^n \quad (3.14)$$

где G_s - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$, при $\Delta p = 10 \text{ Па}$, полученная в результате сертификационных испытаний;

п - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний.

е. В случае $R_a \geq R_a'^{req}$ выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) по сопротивлению воздухопроницанию.

В случае $R_a < R_a'^{req}$ необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (3.14) до удовлетворения требований СНиП II-3-79* (изд.1998 г.).

3.6.4. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП II-3-79* (изд.1998 г.) по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований.

3.6.5. Определяют категорию энергетической эффективности здания в соответствии с подразделом 3.7.

3.7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ *)

3.7.1. Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов настоящим нормам осуществляется путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.

3.7.2. Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденного постановлением Госстандарт России от 17.03.98 № 11, включающего: РДС 10-231-93*, РДС 10-232-94*, а также: СНиП 10-01-94, "Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации в области строительства с 1 октября 1998 года", утвержденной постановлением Госстроя России от 29.04.98 № 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве».

3.7.3. Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7076-87, ГОСТ 30256-94, ГОСТ 30290-94, ГОСТ 23250-78, ГОСТ 25609-83, ГОСТ 21718-84, ГОСТ 24816-81, ГОСТ 25898-83, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 17177-87.

3.7.4. Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического моделирования температурных полей на ЭВМ, согласно требований следующих стандартов: ГОСТ 26253-84, ГОСТ 26254-84, ГОСТ 26602-85, ГОСТ 25891-83, ГОСТ 25380-82, ГОСТ 26629-85.

3.7.5. Согласно ГОСТ Р 1.0 и СНиП 10-01-94* сертификации подлежат здания, построенные по проектам повторного применения, индустриально изготавливаемые здания и типовые индустриальные ограждающие конструкции для этих зданий с целью установления их соответствия нормативным требованиям и присвоения зданию категории энергетической эффективности.

Х) - Раздел 3.7. разработан с учетом требований ГОСТ Р 1.0 и распоряжений первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 19.06.97 № 636-РЗП, от 22.10.97 № 1100-РЗП и от 21.10.98 № 961-РЗП.

3.7.6. Категория энергетической эффективности здания присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний после гарантийного периода, установленного ВСН 58-88(р). Присвоение категории уровня эффективности теплозащиты производится по степени снижения/повышения удельного расхода энергии на отопление здания в сравнении со стандартным по данным нормам в соответствии с табл.3.6.

Таблица 3.6
Категории энергетической эффективности зданий

Категория энергетической эффективности здания	Степень снижения удельного расхода энергии за отопительный период, %
Пониженная	плюс 15 и более
Стандартная	от плюс 14 до минус 14
Повышенная	от минус 15 до 29
Высокая	от минус 30 до 49
Очень высокая	от минус 50 и более

3.8. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА “ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ”

3.8.1 Общие положения

3.8.1.1. Проект здания должен содержать раздел “Энергоэффективность”. В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации.

3.8.1.2. Разработка раздела “Энергоэффективность” проекта здания осуществляется за счет средств заказчика.

3.8.1.3. При необходимости к разработке раздела “Энергоэффективность” заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций.

3.8.1.4. Мосгосэкспертиза должна осуществлять проверку соответствия данному стандарту предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения.

3.8.2 Содержание раздела “Энергоэффективность”

3.8.2.1. Раздел “Энергоэффективность” должен содержать Энергетический Паспорт здания и информацию о присвоении Категории энергетической эффективности здания в соответствии с подразделом 3.7 настоящих норм.

3.8.2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать:

- общую энергетическую характеристику запроектированного здания;
- сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии:

– описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от СНиП II-3-79* (изд.1998 г.), и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций;

– принятые виды пространства под первым и над последним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий;

– принятые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии; принципиальную схему подключения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым

сетям с нанесением приборов автоматического регулирования подачи и учета тепловой энергии и воды;

- специальные приемы повышения энергоэффективности здания: устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;

- принятые системы электро- и газоснабжения с указанием типа бытовых кухонных плит, наличия устройств управления и регулирования освещением, автоматизированных систем учета:

- информацию о выборе и размещении источников энергоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных;

- сопоставление проектных решений и технико-экономических показателей в части энергопотребления с требованиями данных норм;

- заключение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Обозначение	Характеристика термина	Размерность единицы величины
1	2	3	4
1. Общие положения			
1.1. <i>Теплозащита зданий</i>	--	Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха	--
1.2. <i>Тепловой режим здания</i>	--	Совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловой режим помещений здания	--
1.3. <i>Теплопроводность</i>	--	Свойство материала конструкции переносить теплоту под действием разности (градиента) температур на ее поверхностях	--
1.4. <i>Конвективный теплообмен</i>	--	Перенос теплоты с поверхности (на поверхность) ограждающей конструкции омывающим ее воздухом или жидкостью	--
1.5. <i>Лучистый теплообмен</i>	--	Перенос теплоты с поверхности (на поверхность) конструкции за счет электромагнитного излучения	--
1.6. <i>Теплоотдача (тепловосприятие)</i>	--	Перенос теплоты с поверхности конструкции в окружающую среду за счет конвективного и лучистого теплообмена	--

1	2	3	4
1.7. <i>Теплопередача</i>	--	Перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой	--
1.8. <i>Теплоусвоение поверхности конструкции</i>	--	Свойство поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту	--
1.9. <i>Инфильтрация</i>	--	Перемещение воздуха через материал и неплотности ограждающих конструкций вследствие ветрового и гравитационного напоров, формируемых разностью температур и давлений воздуха снаружи и внутри помещений	--
1.10. <i>Тепловой поток</i>	Q	Количество теплоты, проходящее через конструкцию или среду в единицу времени	Вт
1.11. <i>Относительная влажность воздуха</i>	ϕ	Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре	%
1.12. <i>Теплоемкость</i>	c	Количество теплоты, переданное массе материала при повышении его температуры на один градус Цельсия	кДж/°С
1.13. <i>Удельная теплоемкость</i>	c_o	Отношение теплоемкости материала к его массе	кДж/(кг. °С)
1.14. <i>Градусо-сутки</i>	D_d	Показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода	°С.сут

2. Материалы конструкции			
1	2	3	4
2.1. Коэффициент теплопроводности материала	λ	Величина, численно равная плотности теплового потока, проходящего в изометрических условиях через слой материала толщиной в 1м при разности температур на его поверхностях один градус Цельсия	Вт/(м·°C)
2.2. Коэффициент теплоусвоения материала конструкции	s_m	Величина, численно равная квадратному корню из произведения круговой частоты колебания температуры, коэффициента теплопроводности и плотности	Вт/(м ² ·°C)
2.3. Плотность материала	γ	Отношение массы материала к его объему	кг/м ³
2.4. Плотность сухого материала	γ_0	Отношение массы сухого материала к занимаемому им объему	кг/м ³
2.5. Плотность влажного материала	γ_w	Отношение массы материала, включая массу влаги в его порах, к занимаемому этим материалом объему	кг/м ³
2.6. Относительная массовая влажность материала	w	Отношение массы влаги к массе материала в сухом состоянии	--
2.7. Сорбционная влажность материала	w_s	Равновесная относительная влажность материала в воздушной среде с постоянной относительной влажностью и температурой	--
2.8. Коэффициент поглощения тепла солнечной радиации	β	Отношение теплового потока, поглощенного поверхностью материала, к падающему на нее потоку солнечной радиации	--
2.9. Коэффициент излучения поверхности	ε	Отношение величины теплового излучения единицей поверхности конструкции к величине теплового излучения единицей поверхности абсолютно черного тела при одинаковой температуре	--

1	2	3	4
2.10 Коэффициент паропроницаемости материала	μ	Величина, равная плотности стационарного потока водяного пара, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в один метр в единицу времени при разности парциального давления в один Паскаль	мг/ (м ч Па)

3. Ограждающие конструкции здания			
1	2	3	4
3.1. Техлоустойчивость ограждающей конструкции	-	Свойство ограждающей конструкции, определяемое отношением амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности и амплитуды теплового потока при гармонических колебаниях	--
3.2. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции	-	Свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхности	--
3.3. Паропроницаемость ограждающей конструкции	-	Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях	--
3.4. Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи)	α_{int} α_{ext}	Величина, численно равная тепловому потоку между поверхностью конструкции и окружающей средой, равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой в один градус Цельсия соответственно для внутренней и наружной поверхностей	Вт/(м ² °C)
3.5 Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию)	R_{int} R_{ext}	Величина, обратная коэффициенту теплообмена	м ² °C/Вт

1	2	3	4
3 6 <i>Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (трансмиссионный)</i>	k^a	Величина численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия	Вт/(м ² °C)
3 7 <i>Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции</i>	R	Величина, обратная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия	м ² °C/Вт
3 8 <i>Термическое сопротивление ограждающей конструкции</i>	R_k	Сумма термических сопротивлений всех слоев материалов ограждающей конструкции	м ² °C/Вт
3 9 <i>Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции</i>	R_o	Величина обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции	м ² °C/Вт
3 10 <i>Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции</i>	k^r	Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструкции	Вт/(м ² °C)
3 11 <i>Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания</i>	K_m^r	Величина, численно равная среднему кондуктивному тепловому потоку, приходящемуся на единицу площади ограждающей оболочки здания при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия	Вт/(м ² °C)
3 12 <i>Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания</i>	K_m^{inf}	Условный коэффициент теплопередачи (воздух-воздух) за счет переноса тепла воздухом, фильтрующимся через оболочку здания	Вт/(м ² °C)
3 13 <i>Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции</i>	R^r	Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции	м ² °C/Вт

1	2	3	4
3 14 Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции	Y	Отношение амплитуды гармонических колебаний поверхностной плотности теплового потока к амплитуде колебаний температуры этой поверхности	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
3 15 Воздухопроницаемость ограждающей конструкции	G	Величина, численно равная массовому потоку воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давлений воздуха на ее поверхностях	$\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$
3 16 Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции	i	Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один Па разности давлений на ее поверхностях	$\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$
3 17. Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции	R_a	Величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости ограждающей конструкции	$\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{кг}$
3 18 Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции	R_{pr}	Величина, обратная потоку водяного пара, проходящего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермических условиях в единицу времени при разности парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в один Паскаль	$\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}$
3.19 Общий коэффициент теплопередачи здания	K_m	Величина, равная сумме приведенного трансмиссионного и приведенного инфильтрационного коэффициентов теплопередачи здания	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
3 20 Тепловая инерция ограждающей конструкции	D	Величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев	--

1	2	3	4
3.21. Коэффициент остеекленности фасада здания	β	Отношение площади вертикального остекления к общей площади наружных стен	--
3.22. Коэффициент компактности здания	k_e^{des}	Отношение общей площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему здания	1/м

4. Показатели эффективности

1	2	3	4
4.1. Здание с эффективным использованием энергии		Здание и оборудование, использующее тепловую энергию для поддержания в здании нормируемых параметров, должны быть спроектированы и возведены таким образом чтобы было обеспечено заданное энергосбережение, и чтобы здание и названное оборудование использовалось так, чтобы было обеспечено это энергосбережение	
4.2. Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода	Q_h^y	Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров	кВт.ч
4.3. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода	q_h^{des}	Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания	кВт.ч/м ²
4.4. Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период	q_h^{req}	Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода	кВт.ч/м ²

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2

Выбор конструктивных, объемно - планировочных и архитектурных решений, обеспечивающих необходимую теплозащиту зданий

1. При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, типовые конструкции и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции

2. Для наружных ограждений следует предусматривать, как правило, многослойные конструкции Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и увеличенным сопротивлением паропроницанию

3. Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться проектировать непрерывной в плоскости фасада здания Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие, не должны нарушать сплошности слоя теплоизоляции Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще наружных ограждений, следует заглублять до теплой поверхности теплоизоляции Следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям При этом приведенное сопротивление теплопередаче конструкции с теплопроводными включениями должно быть не менее требуемых величин

4. При проектировании трехслойных панелей толщина утеплителя, как правило, должна быть не более 200 мм В трехслойных бетонных панелях следует предусматривать конструктивные или технологические мероприятия, исключающие попадание раствора в стыки между плитами утеплителя, по периметру окон и самих панелей

5. При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее

- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения,

- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамках) следует предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше $0,35 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ }^\circ\text{C})$

6. Коэффициент теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций должен быть не менее нормативных

величин, установленных в табл.6а СНиП II-3-79*(изд.1998 г.). Значение коэффициента r определяют на основе расчета температурных полей или экспериментально. Если в проектируемой конструкции ограждения достигнуть нормативных величин r не удается, то такую конструкцию следует снять с дальнейшего проектирования.

7. Для повышения уровня теплозащиты наружных ограждений целесообразно введение в их конструкцию замкнутых воздушных прослоек. При проектировании замкнутых воздушных прослоек рекомендуется руководствоваться следующими рекомендациями:

- размер прослойки по высоте не должен быть более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 60 мм и не более 100 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки;

- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.

8. При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией;

- поверхность теплоизоляции, обращенную в сторону прослойки следует закрывать стеклосеткой с ячейками не более 4x4 мм или стеклотканью;

- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, площадь которых определяется из расчета 7500 мм² на 20 м² площади стен, включая площадь окон;

- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги.

9. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, как правило, следует применять теплоизоляцию из эффективных материалов (с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(м.°C)), размещая ее с наружной стороны ограждающей конструкции. Как правило, не следует применять теплоизоляцию с внутренней стороны.

10. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины.

Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного в случаях:

- а) применения внутренних стекол с теплоотражающим селективным покрытием, обращенным внутрь межстекольного пространства;
- б) для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий.

11. Оконные коробки в деревянных или пластмассовых переплетах независимо от слоев остекления следует размещать в

оконном проеме на глубину четверти от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или внутреннем) слое стены.

12. При проектировании зданий следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги и атмосферных осадков устройством облицовки или штукатурки, окраски водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации.

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции согласно п.1.4 СНиП II-3-79* (изд.1998 г.).

При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку.

13. В целях сокращения расхода теплоты на отопление зданий в холодный и переходный периоды года следует предусматривать:

а) объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь наружных конструкций для зданий одинакового объема, размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;

б) блокирование зданий;

в) устройство тамбурных помещений за входными дверями в многоэтажных зданиях;

г) как правило, меридиональную или близкую к ней ориентацию продольного фасада здания;

д) рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением материалов меньшей теплопроводности;

е) конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность (с коэффициентом теплотехнической однородности r равным 0,7 и более);

ж) эксплуатационно надежную герметизацию стыковых соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов, а также межквартирных ограждающих конструкций.

14. При разработке объемно-планировочных решений следует избегать размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат.

4. ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ И ЗДАНИЙ

4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1.1. Настоящие нормы предназначены для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в системах тепловодоснабжения.

4.1.2. Нормы распространяются на проектирование систем тепловодоснабжения вновь возводимых и реконструируемых жилых микрорайонов и зданий.

4.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

4.2.1. Теплоснабжение зданий может осуществляться:

- а) системой распределительных трубопроводов, подключаемых непосредственно к городским теплопроводам и сетям водопровода;
- б) системой распределительных трубопроводов, подключаемых к центральным тепловым пунктам (ЦТП).

Выбор технического решения осуществляется на основании технико-экономического сопоставления вариантов.

4.2.2. Общественные здания, располагающиеся в микрорайонах, обслуживаемых от ЦТП, с тепловой нагрузкой на вентиляцию, превышающей тепловую нагрузку на отопление (школы, поликлиники, универсалы, кинотеатры, предприятия коммунально-бытового назначения) и отдельные здания, этажность которых существенно отличается от этажности остальных зданий, как правило, подключаются непосредственно к распределительным трубопроводам городских сетей согласно п.4.2.1."а".

4.2.3. При соответствующем технико-экономическом обосновании здания могут быть обеспечены теплоснабжением от индивидуальных, автономных источников тепла, в том числе и от газовых котельных в крышном исполнении.

4.2.4. При тепловодоснабжении по п.4.2.1."а" в зданиях предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). При этом установка повышительных насосов систем водоснабжения осуществляется в соответствии с п. 4.4.6.

При тепловодоснабжении по п.4.2.1."б" для систем отопления в зданиях предусматривается устройство автоматизированных узлов управления (АУУ) или узлов управления (УУ) в соответствии с требованиями п.4.3.2 и п.4.3.3.

4.2.5. В ИТП следует предусматривать установку оборудования, обеспечивающего:

- нагрев и циркуляцию воды, подаваемой в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при поддержании необходимого статического давления;
- автоматическое поддержание температуры воды в системах горячего водоснабжения и отопления (на здание в целом или пофасадно) по отопительному графику и ограничение максимального расхода воды из тепловой сети;
- учет суммарных расходов тепла и сетевой воды в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и раздельного учета водоразбора в системах холодного и горячего водоснабжения.

4.2.6. В АУУ следует предусматривать оборудование, обеспечивающее:

- насосную циркуляцию воды, подаваемой в систему отопления здания;
- автоматическое смешение подающей и обратной воды для обеспечения требуемой температуры воды (по отопительному графику для здания), подаваемой в системы отопления;
- автоматическое поддержание требуемого перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах систем отопления;
- учет расхода тепла в системах отопления.

4.2.7. Прокладки транзитных трубопроводов тепло- и водоснабжения по подвалам или техподпольям зданий допускаются при соответствующем обосновании. При этом не допускается подключение к ним секционных систем отопления и водоснабжения. Вводы трубопроводов тепло- водоснабжения в зданиях следует, как правило, располагать наиболее близко друг от друга (в одном или смежных помещениях - узлах ввода).

При отсутствии ИТП следует устанавливать приборы учета расхода тепла и воды в узлах ввода в здание на каждом подающем трубопроводе систем отопления и вентиляции и учета расхода воды на подающем и циркуляционном трубопроводах системы горячего водоснабжения и на каждом подающем трубопроводе ввода системы холодного водопровода. При наличии АУУ приборы учета тепла на отопление переносятся из узла ввода в АУУ.

4.2.8. В квартирах жилых домов следует предусматривать приборы учета холодной и горячей воды, а при проектировании поквартирных систем отопления и приборы учета расхода тепла на отопление.

В случае, когда конструкция системы отопления не позволяет осуществлять поквартирный учет расхода тепла на отопление, на каждом отопительном приборе допускается установка приборов относительного измерения потребленного тепла испарительного, электронного или другого типа. При этом установка теплосчетчика на систему отопления в целом на здание обязательна.

4.2.9. Системы отопления встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, размещаемых в нижних этажах многоэтажных жилых зданий с ИТП, рекомендуется подключать к тепловым сетям отдельно от основной системы отопления.

На самостоятельных системах отопления, вентиляции и водоснабжения следует устанавливать приборы учета расхода тепла и воды.

4.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ

4.3.1. В системах отопления зданий надлежит предусматривать автоматическое регулирование отопительных приборов путем установки терmostатов. Допускается не предусматривать установку терmostатов в помещениях лестнично-лифтовых узлов.

4.3.2. Системы отопления зданий подключаются к источникам теплоснабжения через ИТП согласно п.4.2.1^{“а”} или АУУ согласно п.4.2.1^{“б”}.

4.3.3. При наличии системы распределительных трубопроводов от ЦТП допускается подключение систем отопления с терmostатами через узлы управления (УУ). При этом должно быть обеспечено, чтобы работа терmostатов не вызывала отклонений температуры воды, подаваемой в систему отопления, от требуемой по температурному графику, что должно достигаться установкой:

- регулятора перепада давления в УУ для двухтрубных систем отопления, подключаемых к распределительным сетям с расчетной температурой теплоносителя, равной температуре воды в системе отопления;

- элеватора с регулируемым сечением сопла (при наличии в паспорте регулируемого элеватора расходной характеристики, подтверждающей качественное выполнение проточной части) для однотрубных и двухтрубных систем отопления, подключаемых к распределительным сетям с расчетной температурой теплоносителя выше температуры воды в системе отопления.

Во всех случаях должно быть обеспечено поддержание температуры теплоносителя в распределительных сетях от ЦТП строго по температурному графику

4.3.4. При осуществлении пофасадного регулирования для каждого из пофасадных систем отопления следует предусматривать установку отдельных водонагревателей, насосов или элеваторов с изменяющимся сечением сопла.

4.3.5. В многосекционных жилых зданиях, как правило, следует предусматривать устройство одного или двух ИТП или АУУ на весь дом с подключением к ним всех секционных систем отопления. При пофасадном разделении секционных систем отопления количество ИТП или АУУ следует определять по ориентации отдельных частей здания

4.3.6. Циркуляционные насосы отопления осуществляющие одновременно подмешивание воды в АУУ или ИТП (при зависимом присоединении), следует устанавливать, как правило, на обратном или подающем трубопроводах систем отопления, с учетом поддержания необходимого статического давления в системах отопления

При необходимости снижения статического давления по сравнению с давлением в обратном трубопроводе сетевой воды, клапаны регуляторов температуры воды и перепада давлений устанавливаются на подающем трубопроводе сетевой воды

Для поддержания статического давления в системе, равного давлению в подающем трубопроводе сетевой воды, клапаны регулятора температуры и перепада давления следует устанавливать на обратном трубопроводе сетевой воды, выполняя одновременно функции регулятора подпора

4.3.7. В системах отопления с зависимым присоединением при установке насоса смешения на перемычке между подающим и обратным трубопроводами тепловой сети рекомендуется применять электродвигатель насоса с регулируемым приводом для поддержания заданного перепада давления между этими трубопроводами

4.3.8. В системах водяного отопления общественных зданий с периодическим пребыванием в них людей следует, как правило, предусматривать автоматическое снижение теплоотдачи системы отопления и выключения системы горячего водоснабжения в нерабочие часы, а также в выходные и праздничные дни

4.3.9. Для аварийного периода, при сокращении источником отпуска тепла, следует предусматривать возможность автоматического прекращения подачи сетевой воды в водонагреватель второй ступени или полное отключение горячего водоснабжения

4.4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.4.1. В системе хозяйственно-питьевого водопровода гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 40 м вод.ст., а для зданий проектируемых в сложившейся застройке - 60 м вод.ст.

Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана в системе раздельного противопожарного водопровода, а также в схемах, где пожарные стояки используются для подачи транзитных

хозяйственно-питьевых расходов воды на верхний этаж (схема с верхней разводкой) не должен превышать 90 м. вод.ст. для двух зонных систем в режиме пожаротушения.

4.4.2. Допускается устройство однозонных систем холодного и горячего водопровода в зданиях до 17 этажей при установке в них квартирных регуляторов давления на подводках к водоразборной арматуре.

4.4.3. Здания, проектируемые в районах со сложившейся застройкой, где ранее построенные здания присоединены к однозонным ЦТП, разрешается подсоединять к существующим сетям холодного и горячего водоснабжения при привязке проектов последних зданий, которыми заканчивается застройка района или микрорайона с обязательной установкой квартирных регуляторов давления в проектируемых зданиях.

4.4.4. При капитальном ремонте или реконструкции зданий гидростатические напоры не должны превышать величин указанных в п. 4.4.1.

4.4.5. Здания с устройством спринклерной системы пожаротушения или с раздельным противопожарным водопроводом должны подключаться непосредственно к городским водопроводным сетям.

4.4.6. Допускается располагать подкачивающие насосные установки холодной воды в пристройке к зданию при невозможности размещения их в ЦТП или ИТП.

4.4.7. Проектирование внутриплощадных водопроводных сетей после ЦТП в непроходных каналах не допускается.

4.4.8. При проектировании внутренних систем водопровода следует:
а) исходить из удельного водопотребления в жилых зданиях согласно СНиП 2.04.01-85*.

б) предусматривать:

- установку насосных агрегатов с регулируемым приводом (изменяющим числом оборотов двигателя);
- установку водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры преимущественно с керамическим запорным узлом;
- выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления воды в системах водоснабжения жилых и общественных зданий;
- регулирующие емкости для водоснабжения зданий при условии обеспечения контроля качества воды в них эксплуатационными службами и органами санитарно-эпидемиологического надзора.

4.4.9. При проектировании двухзонных систем горячего водоснабжения допускается вместо циркуляционных насосов нижних зон применять гидроструйные насосы - элеваторы.

Принципиальные схемы применения элеваторов приведены на рис.

4.1.

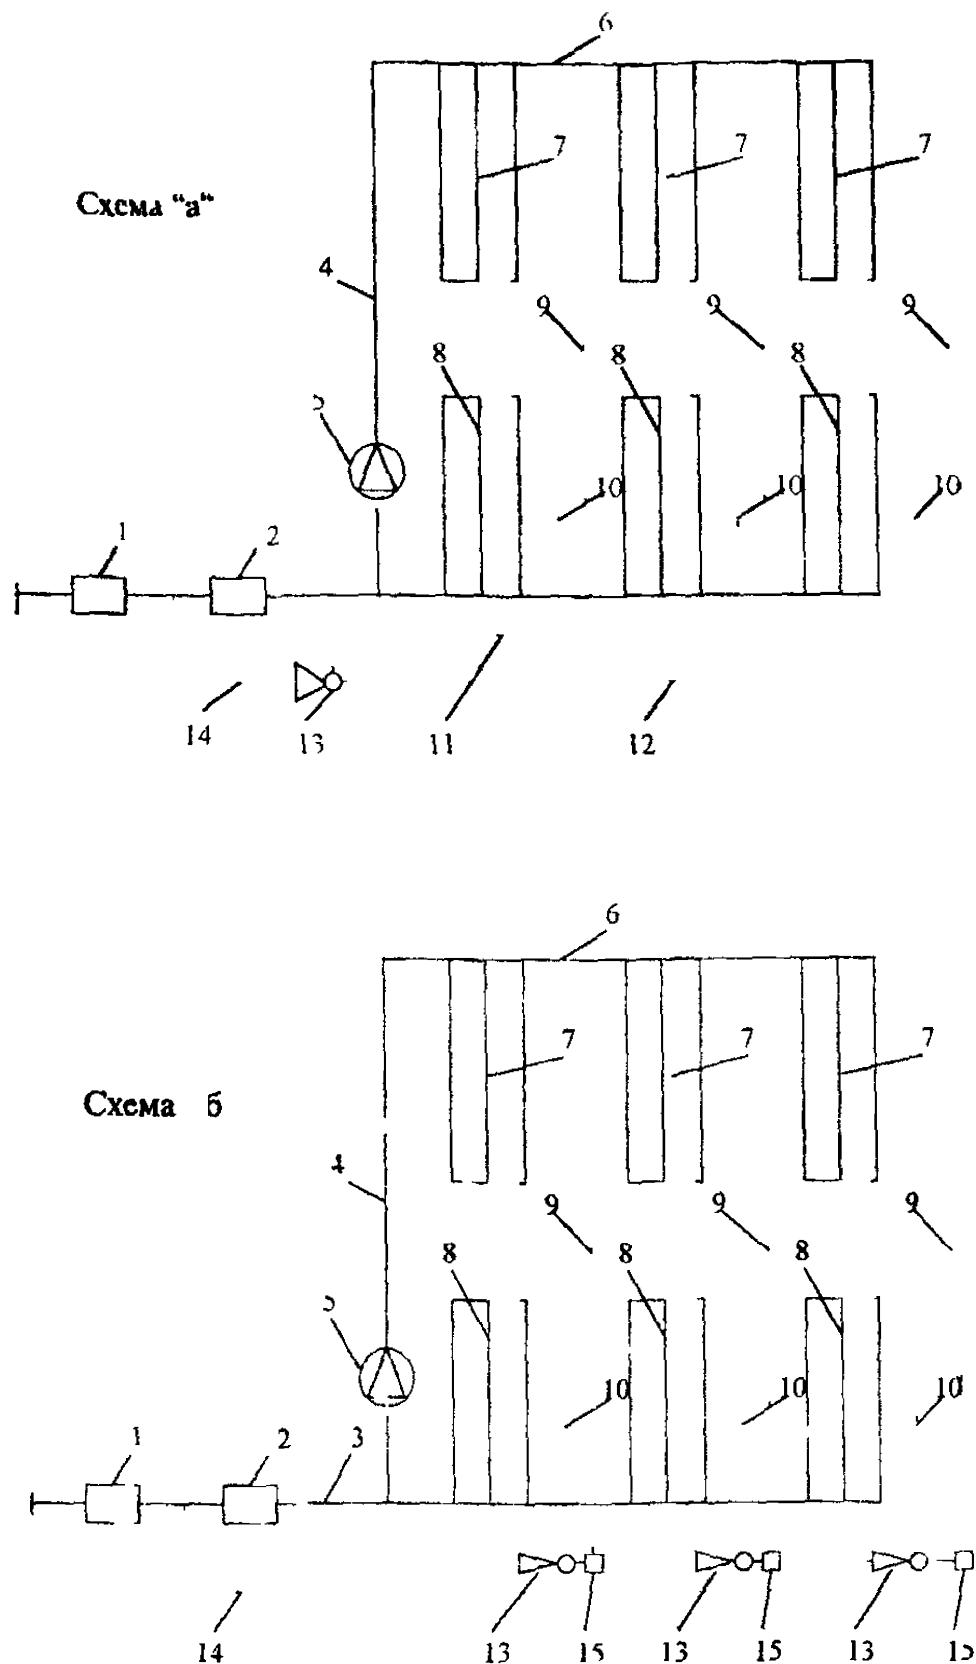


Рис 4 1 Принципиальная схема двухзонной системы горячего водоснабжения с элеваторным побуждением циркуляции в нижней зоне

Схемы а с общим элеватором б с элеватором в каждой секции

1 2 водонагреватель первой и второй ступени 3 подающий трубопровод нижней зоны

4 главный стояк верхней зоны 5 повысительно циркуляционный насос верхней зоны

7 8 водоразборные стояки верхней и нижней зон 9 10 циркуляционные стояки верхней и нижней зон 11 12

циркуляционные сборные трубопроводы нижней и верхней зон 13 элеватор 14 общий циркуляционный трубопровод 15 тройник

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
4.1 Центральный тепловой пункт (ЦТП)	Пункт подключения систем теплоснабжения микрорайона (группы зданий) к распределительным сетям городской тепловой сети и водопровода, управления системами отопления, теплоснабжения вентиляционных установок, водоснабжения и учета количества отпущененной тепловой энергии, теплоносителя и воды
4.2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	Пункт подключения и управления системами отопления, теплоснабжения вентиляционных установок и водоснабжения отдельного здания к распределительным сетям городской тепловой сети и водопровода, управления этими системами и учета тепловой энергии, теплоносителей и воды
4.3 Автоматизированный узел управления (АУУ)	Узел подключения системы отопления здания к распределительным сетям от ЦТП с автоматическим управлением и насосным подмешиванием
4.4 Узел управления (УУ)	Узел подключения системы отопления здания (блок-секции) к распределительным сетям от ЦТП при непосредственном присоединении или с элеваторным подмешиванием
4.5 Узел ввода в здание	Узел ввода трубопроводов теплоснабжения в здание, в котором при отсутствии ИТП устанавливаются отсекающие задвижки и приборы учета тепловой энергии, теплоносителя и воды
4.6 Насосные установки холодной воды	Установки подкачивающих насосов холодного водопровода на одно здание или группу зданий, размещаемые в отдельно стоящем здании или пристройке к зданию, в условиях отсутствия ЦТП или недостаточности площади для их размещения в нем

5. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЗДАНИЯ

5.1. Потребность в тепловой энергии на отопление здания

5.1.1. Расчетную температуру наружного воздуха t_{ext} при проектировании систем отопления и вентиляции следует принимать согласно п 3.2.1

5.1.2. Расчетную температуру внутреннего воздуха t_{int}^h при проектировании систем отопления следует принимать по нормам на рассматриваемые здания

5.1.3. Расчетный часовой расход тепловой энергии на отопление здания Q_h , кВт, определяется по формуле

$$Q_h = (Q_{hf} + Q_{inf} - Q_{int}) \cdot \beta_{hl} \quad (5.1)$$

где Q_{hf} - трансмиссионные теплопотери через оболочку здания, определяемые по формуле, кВт,

$$Q_{hf} = K_m^{inf} (t_{int}^h - t_{ext}) A_e^{sum} 10^{-3} \quad (5.2)$$

K_m^{inf} - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, определяемый согласно п 3.5.2, Вт/(м² °C),

A_e^{sum} - общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и цокольное перекрытие, м²,

Q_{inf} - расход теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха, кВт, определяемый согласно СНиП 2 04 05-91*, но не менее величин, определяемых по формуле

$$Q_{inf} = K_m^{inf} (t_{int}^h - t_{ext}) A_e^{sum} 10^{-3} \quad (5.3)$$

K_m^{inf} - приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м² °C), определяемый согласно п 3.5.3,

t_{ext} - то же, что и в п 5.1.1,

t_{int}^h - то же, что и в п 5.1.2,

Q_{int} - бытовые теплопоступления, кВт,

$$Q_{int} = q_{int} A_r 10^{-3} \quad (5.4)$$

q_{int} , A_r , β_{hl} - то же, что и п 3.5.6

5.1.4. Удельную тепловую характеристику здания q_m , Вт/(м³ °C), следует определять по формуле

$$q_m = Q_h 10^3 / (V_h \Delta t) \quad (5.5)$$

где Q_h - то же, что и в п 5.1.3;

V_h - отапливаемый объем здания,

Δt - разность расчетных температур внутреннего t_{int}^h и наружного t_{ext} воздуха, м³

5.1.5. Удельный расчетный расход тепловой энергии на отопление q_h Вт/м², следует определять по формуле

$$q_h = Q_h 10^3 / A_h \quad (5.6)$$

где Q_h - то же, что и в п 5.1.3;

A_h - то же, что и в п 3.5.7

5.1.6. Количество теплоты, подаваемое в систему отопления здания за отопительный период при центральном качественном регулировании и отсутствии местного или индивидуального авторегулирования (базовое количество теплоты), $Q_{h, bas}^y$, определяется по формуле, кВт·ч

$$Q_{h, bas}^y = 24 Q_h z_{ht} (t_{int} - t_{h0}) / (t_{int}^h - t_{ext}) \quad (5.7)$$

где z_{ht} - продолжительность отопительного периода сут и t_{h0} средняя температура наружного воздуха за отопительный период, определяемая согласно п.3.2.3;

t_{ext} - то же, что и в п.5.1.1;

t_{int} - то же, что и в п.3.2.2;

t_{int}^h - то же, что и в п.5.1.2.

5.1.7. Базовая удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период $q_{h, bas}^y$, определяется по формуле, кВт·ч/м²

$$q_{h, bas}^y = Q_{h, bas}^y / A_h \quad (5.8)$$

где $Q_{h, bas}^y$ - то же, что и п.5.1.6;

A_h - то же, что и п.3.5.7.

5.2. Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение здания

5.2.1. Средний за сутки отопительного периода расход горячей воды V_{hw} , м³/сут, следует определять по формуле

$$V_{hw} = g m 10^{-3} \quad (5.9)$$

где g - средний за отопительный период расход воды одним пользователем (жителем), л/сут, для жилых зданий: $g = 105$ л/сут для зданий 12 этажей и ниже, $g = 115$ л/сут для зданий выше 12 этажей; для остальных зданий- согласно СНиП 2.04.01-85*;

m - число пользователей (жителей), чел.;

5.2.2. Среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Q_{hw} , кВт, следует определять согласно СНиП 2.04.01-85*. Допускается определение среднечасового расхода Q_{hw} по формуле

$$Q_{hw} = [V_{hw} (55 - t_c) (1 + k_{h0}) \rho_w c_w / 3,6] / 24 \quad (5.10)$$

где V_{hw} - то же, что и п.5.2.1;

t_c - температура холодной воды, принимаемая равной 5 °C;

k_{h0} - коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, принимаемый по таблице 5.1;

ρ_w - плотность воды, равная 1 кг/л;

c_w - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 Дж/(кг·°C)

Таблица 5.1

Значения коэффициента k_{hl} , учитывающего потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения

Тип системы горячего водоснабжения	Коэффициент k_{hl}	
	при наличии сетей горячего водоснабжения после ЦТП	без тепловых сетей горячего водоснабжения
С изолированными стояками без полотенцесушителей	0,15	0,1
То же, с полотенцесушителями	0,25	0,2
С неизолированными стояками и полотенцесушителями	0,35	0,3

5.2.3. Максимальный часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Q_{hw}^{max} , кВт, следует определять по формуле

$$Q_{hw}^{max} = Q_{hw} (k_{hl} + k_h) / (1 + k_{hl}) \quad (5.11)$$

где k_{hl} - то же, что и п.5.2.2;

k_h - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимаемый по табл.5.2.

Таблица 5.2

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

Число жителей m	150	250	350	500	700
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления k_h	5,15	4,5	4,1	3,75	3,5
Число жителей m	1000	1500	2000	3000	5000
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления k_h	3,27	3,09	2,97	2,85	2,74

Примечание Другие потребители приравниваются по своей норме водопотребления к числу жителей

5.2.4. Удельный расчетный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение q_{hw} , Вт/м², следует определять по формуле

$$q_{hw} = Q_{hw}^{max} 10^3 / A_h \quad (5.12)$$

где Q_{hw}^{max} - то же, что и в п.5.2.3;

A_h - то же, что в п.3.5.7.

5.2.5. Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение с учетом выключения системы на ремонт Q_{hw}' , кВт.ч, следует определять по формуле

$$Q_{hw}' = [24 Q_{hw} / (1+k_{hl})] * [344 k_{hl} + z_{hl} + \alpha (344 - z_{hl}) (55 - t_{cs}) / (55 - t_c)] \quad (5.13)$$

где Q_{hw} , k_M , t_c - то же, что и в п 5.2.2,
 z_{ht} - то же, что и в п 5.1.6,
 α - коэффициент, учитывающий снижение уровня водозабора в жилых зданиях в летний период. Для жилых зданий $\alpha = 0,8$, для остальных зданий $\alpha = 1$,

t_{cs} - температура холодной воды в летний период, принимаемая равной 15 °C при водозаборе из открытых источников

Примечание Величина равная 344 - продолжительность пользования централизованным горячим водоснабжением в течение года, сут

5.2.6. Удельную энергоемкость системы горячего водоснабжения здания q_{hw}^y , кВт ч/м², следует определять по формуле

$$q_{hw}^y = Q_{hw}^y / A_h \quad (5.14)$$

где Q_{hw}^y - то же, что и в п 5.2.5,
 A_h - то же, что и в п 3.5.7

5.3. Общий расход тепловой энергии зданием

5.3.1 Общий расчетный расход тепловой энергии Q , кВт, на здание, следует определять по формуле

$$Q = Q_h + Q_{hw} + Q_v \quad (5.15)$$

где Q_h - то же, что и в п 5.1.3,

Q_{hw} - то же, что и в п 5.2.2;

Q_v - расчетный часовой расход тепловой энергии на принудительную приточную вентиляцию, тепловые завесы и кондиционирование воздуха при температуре наружного воздуха t_{ext} согласно п 3.2.1, принимаемый по проектным данным

5.3.2 Базовое количество теплоты, потребляемое зданием за год, Q^y , кВт ч, следует определять по формуле

$$Q^y = Q_h bas^y + Q_{hw}^y + Q_v (u \cdot D_d) / (t_{int}^h - t_{ext}) \quad (5.16)$$

где $Q_h bas^y$ - то же что и в п 5.1.6,

Q_{hw}^y - то же, что и в п 5.2.5,

Q_v - то же что и в п 5.3.1,

u - число часов работы вентиляционной установки в сутки,

D_d - то же, что и в п 3.2.3,

t_{ext} - то же, что и в п 5.1.1,

t_{int}^h - то же что и в п 5.1.2.

5.3.3 Удельную тепловую энергоемкость здания q^y , кВт ч/м², следует определять по формуле

$$q^y = Q^y / A_h \quad (5.17)$$

где Q^y - то же, что и в п 5.3.2,

A_h - то же, что и в п 3.5.7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Обозначение	Характеристика термина	Размерность единицы величины
1	2	3	4
5.1. Энергетический паспорт здания	-	Документ, содержащий геометрические, энергетические и тепло-технические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов	-
5.2. Расчетный расход тепловой энергии на отопление здания	Q_h	Максимальный тепловой поток, обеспечиваемый системой отопления	кВт
5.3. Удельная тепловая характеристика здания	q_m	Максимальный тепловой поток на отопление здания при разности температур внутренней и наружной среды в один градус Цельсия, отнесенный к 1 куб. м отапливаемого объема здания	Вт/(м ³ ·°C)
5.4. Удельный расчетный расход тепловой энергии на отопление здания	q_h	Максимальный тепловой поток на отопление, отнесенный на 1 кв.м общей площади квартир жилого здания или полезной площади общественного здания	Вт/м ²
5.5. Базовая удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период	$q_{h,bas}$	Количество теплоты, подаваемое в систему отопления здания за отопительный период при центральном качественном регулировании и отсутствии местного или индивидуального авторегулирования, отнесенное на 1 кв.м общей площади квартир жилого здания или полезной площади общественного здания	кВт·ч/м ²

1	2	3	4
5.6. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_{\text{н}}^y$	Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров, отнесенное к 1 кв.м общей площади квартир жилого здания или полезной площади общественного здания	кВт.ч/м ²
5.7. Удельная тепловая энергоемкость здания	q^y	Количество теплоты, потребляемое зданием за год на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование воздуха, отнесенное к 1 кв.м общей площади квартир жилого здания или полезной площади общественного здания	кВт.ч/м ²

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ х ПРОЕКТА ЖИЛОГО [И ОБЩЕСТВЕННОГО] ЗДАНИЯ

6.1. Основные положения

6.1.1. Энергетический паспорт проекта жилого [и общественного] здания разрабатывается в соответствие с Положением о составе и порядке разработки энергетических паспортов проектов жилых зданий, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 10.02.98 №106

6.1.2. Энергетический паспорт проекта жилого [и общественного] здания является документом, отражающим уровень теплозащиты и эксплуатационной энергоемкости [здания в целом], а также величин энергетических нагрузок [на это] здание

6.1.3. Термины и обозначения показателей энергетического паспорта приведены в соответствие с международной системой СИ. Термины и обозначения показателей, не предусмотренных в эталоне энергетического паспорта, утвержденного указанным в п.6.1.1 постановлением, приводятся в квадратных скобках

6.1.4. Энергетический паспорт не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир [собственникам и владельцам зданий], службами эксплуатации жилищного фонда, Мосэнерго и другими организациями.

6.2. Общая часть

Энергетический паспорт проекта принимается в качестве подосновы при натурных испытаниях теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверке уровня энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом

6.3. Состав энергетического паспорта проекта

Энергетический паспорт должен содержать.

6.3.1. Нормативные параметры теплозащиты здания (требуемые сопротивление теплопередаче всех видов наружных ограждающих конструкций, требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период[, показатель компактности здания])

6.3.2. Расчетные проектные показатели и характеристики

объемно-планировочные показатели (строительный объем и площадь всех видов наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, площадь квартир без летних помещений[, жилая площадь квартир], высота этажа, отношение площади наружных ограждающих

конструкции к площади квартир[, а также к объему здания], отношение площади окон и балконных дверей к площади стен],

- расчетное количество жителей [в жилых зданиях и расчетное количество людей, исходя из расчетных показателей общественных зданий],

- уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций (приведенное сопротивление теплопередаче всех видов ограждающих конструкций, [приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания,] приведенный [инфилtrационный (условный)] коэффициент теплопередачи здания, [общий коэффициент теплопередачи здания,] сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций (при разности давлений 10 Па)], показатель компактности здания] и удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период,

- энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания ([расчетный] максимальнo-часовой и удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на отопление, потребляемые мощности внутренних систем инженерного оборудования), средние суточные расходы природного газа, холодной и горячей воды[, электроэнергии];

показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем здания (годовые и удельные расходы конечных видов энергоносителей) и удельная базовая энергоемкость системы отопления здания [за отопительный период], удельная тепловая характеристика здания,

- удельная [тепловая] эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в [кВт·ч и] кг ут в расчете на 1 м² площади квартир)

Примечание

По заданию заказчика энергетические паспорта проектов жилых зданий могут разрабатываться в сокращенном объеме, отражающем уровень теплозащиты здания и годового потребления тепловой энергии на отопление (нормативные параметры площади и уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций, удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, потребляемая мощность системы отопления, удельный максимально-часовой расход тепловой энергии на отопление, удельная тепловая характеристика здания годовой и удельный годовой расход тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года)

6.3.3. Характеристики наружных ограждающих конструкций (стен окон и балконных дверей, перекрытий над подвалом, техническим подпольем, над последним жилым этажом) - краткие сведения Подробные сведения приводятся в общей части раздела “Энергоэффективность”

6.4. [Результаты натурных испытаний и обследований]

Энергетический паспорт существующего здания с конкретным адресом снабжается листом вкладышем для внесения результатов натурных испытаний теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверки уровня удельной [тепловой] эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом, внесения результатов натурных обследований наружных ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем и наружных сетей - на

предмет выявления соответствия фактических показателей [нормативным и] проектным, а также записи выводов и рекомендаций организации, проведших натурные испытания и обследования.

6.5. Порядок разработки энергетического паспорта проекта жилого [и общественного] здания

6.5.1. Энергетический паспорт проекта [здания] (нового строительства, реконструкции) разрабатывается в качестве приложения к разделу проекта (ТЭО, рабочего проекта) "Энергоэффективность" на основании заданий заказчиков проектной документации.

К проектам жилых [зданий] массовых серий энергетические паспорта составляются для домов - представителей различной этажности [и конфигурации], составленных из характерных для серий [блок-]секций и компоновочных [объемно-планировочных] элементов, с учетом частоты применения их в застройке.

6.5.2. Для существующих зданий энергетический паспорт разрабатывается в качестве самостоятельного документа по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда.

6.5.3. Исходной технической документацией для разработки энергетического паспорта проекта является [исполнительная] документация, разрабатываемая на утверждаемой стадии.

6.5.4. Для существующих зданий, на которые исполнительная документация на строительство не сохранилась, энергетические паспорта составляются на основе материалов МосгорБТИ, необходимых натурных обследований и замеров.

6.5.5. Для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта составляются раздельно по жилой части и нежилым помещениям. [Для жилых зданий со встроенным первым нежилым этажом, не выходящим за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется единым.]

6.5.6. Энергетический паспорт оформляется подписями главного инженера (архитектора) комплексного проекта, главных инженеров проекта по разделам инженерного оборудования и др. ответственных исполнителей.

6.5.7. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта [здания] несет проектная организация, разработавшая энергетический паспорт[, или для существующих зданий организация, проводившая испытания].

6.5.8. Стоимость составления раздела проекта "Энергоэффективность", разработки энергетических паспортов и величина стимулирующих надбавок к ценам на проектные работы в зависимости от

уровня энергоэффективности объекта устанавливаются Правительством Москвы. До утверждения цен на указанные работы стоимость их определяется на основе калькуляций трудозатрат организаций-исполнителей.

6.5.9. Стоимость разработки энергетических паспортов для зданий, на которые проектная документация на строительство отсутствует, определяется на основе калькуляций трудозатрат в зависимости от необходимого объема технических обследований и замеров.

6.6. Форма для заполнения энергетического паспорта

Параметры	Обозна- чение	Единица измере- ния	Ве- ли- чи- на
1	2	3	4
6.6.1. Нормативные параметры теплозащиты здания			
1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:	R_o^{req} [$R_{o,w}^{req}$] [$R_{o,F}^{req}$] [$R_{o,c}^{req}$] [$R_{o,r}^{req}$] [$R_{o,f}^{req}$] [$R_{o,cd}^{req}$]	$m^2 \cdot ^\circ C / Bt$ $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	
- наружных стен			
- окон и балконных дверей			
- покрытий			
- чердачных перекрытий с холодным чердаком			
- перекрытий над проездами [(под эркерами)]			
- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями			
[- входных дверей и ворот]			
1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания [(расчетный)]	K_m^{req}	$Bt / (m^2 \cdot ^\circ C)$	
1.3. Требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций:	G_m^{req}	$kg / (m^2 \cdot ч)$	
- наружных стен (в т.ч. стыки)	[$G_{m,w}^{req}$]	$kg / (m^2 \cdot ч)$	
- окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)	[$G_{m,F}^{req}$]	$kg / (m^2 \cdot ч)$	
- покрытий и цокольных перекрытий первого этажа	[$G_{m,c}^{req}$]	$kg / (m^2 \cdot ч)$	
- [входных дверей в квартиры]	[$G_{m,d}^{req}$]	$kg / (m^2 \cdot ч)$	
1.4. [Требуемый удельный расход тепловой энергии системами отопления здания за отопительный период]	q_h^{req}	$kBt \cdot ч / m^2$	

6.6.2. Расчетные показатели и характеристики здания

1	2	3	4
2.1. Объемно-планировочные и заселения			
2.1.1. Строительный объем в том числе отапливаемой части	(V_d) V_h	m^3 m^3	
2.1.2. Количество квартир	-	шт	
2.1.3. Расчетное количество жителей [в жилых зданиях и расчетное количество людей, исходя из расчетных показателей общественных зданий]	-	чел	
2.1.4. [Общая площадь квартир (без летних помещений) и полезная площадь нежилого этажа; для общественных зданий - полезная площадь]	$[A_k]$	m^2	
2.1.5. [Площадь жилых помещений; для общественных зданий - расчетная площадь]	$[A_r]$	m^2	
2.1.6. [Высота этажа - от пола до пола - от пола до потолка]	(h)	м	
2.1.7. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания в том числе: - стен, включая окна, балконные и входные двери в здание[, витражи] - окон и балконных дверей - [входных дверей и ворот, витражей] - покрытий - чердачных перекрытий - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями - проездами и под эркерами - полов по грунту	A_e^{sum} A_{w+F+ed} A_F $[A_{ed}]$ A_c A_c A_f A_f A_f	m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 m^2 $-$	
2.1.8. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир A_e^{sum}/A_h	(k)	-	
2.1.9. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери A_F/A_{w+F}	(p)	-	
2.1.10. [Компактность здания A_e^{sum}/V_h]	$[k_e]$		
2.2. Уровень теплозащиты			
2.2.1 Приведенное сопротивление теплопередаче: - стен - окон и балконных дверей	R_{φ}^r R_F^r	$m^2 \cdot {}^{\circ}C / Вт$ $m^2 \cdot {}^{\circ}C / Вт$	

1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> - [наружных дверей и ворот, витражей] - покрытий - чердачных перекрытий - перекрытий теплых чердаков - перекрытий над подвалами и подпольями - перекрытий над проездами и под эркерами - полов по грунту 	$[R_{ed}]$ R_c' R_c' R_c' R_f' R_f R_f	$\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$ $\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$	
2.2.2. Приведенный [трансмиссионный] коэффициент теплопередачи здания	K_m^{tr}	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$	
2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций			
<ul style="list-style-type: none"> -- стен (в т.ч. стыки) -- окон и балконных дверей -- перекрытия над техподпольем, подвалом -- входных дверей в квартиры -- стыков элементов стен 	$R_{a,w}$ $R_{a,F}$ $R_{a,f}$ $R_{a,ed}$ $R_{a,j}$	$\text{м}^2 \cdot \text{ч} / \text{КГ}$ $\text{м}^2 \cdot \text{ч} / \text{КГ}$ $\text{м}^2 \cdot \text{ч} / \text{КГ}$ $\text{м}^2 \cdot \text{ч} / \text{КГ}$ $\text{м} \cdot \text{ч} / \text{КГ}$	
2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания (при разности давлений 10 Па)	G_m'	$\text{КГ}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$	
2.2.5. [Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания]	$[K_m^{\text{inf}}]$	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$	
2.2.6. [Общий коэффициент теплопередачи здания]	$[K_m]$	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$	

2.3 Энергетические нагрузки здания

2.3.1. Установленная мощность систем инженерного оборудования:			
<ul style="list-style-type: none"> - отопления - горячего водоснабжения [- принудительной вентиляции] [- воздушно тепловые завесы] - электроснабжения[, в том числе:] [- на общедомовое освещение] [- в квартирах, в помещениях общественных зданий] [- на силовое оборудование] [- на отопление и вентиляцию] [- на водоснабжение и канализацию] - других систем (каждой отдельно) 	$([Q_h])$ $([Q_{hw}^{\text{max}}])$ $[Q_v]$ $[Q]$ (N_e) $[N_d]$ $[N_d]$ $[N_p]$ $[N_h]$ $[N_w]$ (N) $[Q_{hw}]$	кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт	
2.3.2. Среднечасовой за отопительный период расход тепла на горячее водоснабжение			
2.3.3. [Средние суточные расходы:]			
- природного газа	(V_{ng})	$\text{м}^3/\text{сут}$	

1	2	3	4
2.3.4. [- холодной воды] [- горячей воды] [- электроэнергии] [Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 м ² общей площади квартир:]	$[V_{cw}]$ $[V_{hw}]$ $[N_{av}]$	$\text{м}^3/\text{сут}$ $\text{м}^3/\text{сут}$ kВт.ч	
2.3.5. Удельная тепловая характеристика здания	$[q_h]$ $[q_v]$ q_m	$\text{Вт}/\text{м}^2$ $\text{Вт}/\text{м}^2$ $\text{Вт}/(\text{м}^3\cdot\text{С})$	
2.4. [Показатели эксплуатационной энергоемкости здания за год]			
2.4.1 [Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание:] - [тепловой энергии на отопление за отопительный период] - [тепловой энергии на горячее водоснабжение] - [тепловой энергии на принудительную вентиляцию] - [тепловой энергии других систем (раздельно)] - [электрической энергии, в том числе:] - [на общедомовое освещение] - [в квартирах, в помещениях общественных зданий] - [на силовое оборудование] - [на отопление и вентиляцию] - [на водоснабжение и канализацию] [природного газа]	$[Q_h^y]$ $[Q_{hw}^y]$ $[Q_v^y]$ $[Q^y]$ $[E^y]$ $[E_r^y]$ $[E_d^y]$ $[E_p^y]$ $[E_k^y]$ (E_w) $[Q_{ng}^y]$	МВт.ч МВт.ч МВт.ч МВт.ч МВт.ч МВт.ч МВт.ч МВт.ч МВт.ч тыс.м^3	
2.4.2. [Годовые удельные базовые расходы конечных видов энергоносителей:] - [тепловой энергии на отопление за отопительный период] - [тепловой энергии на горячее водоснабжение] - [тепловой энергии на принудительную вентиляцию] - [тепловой энергии других систем (раздельно)] - [электрической энергии] - [природного газа]	$[q_{h,bas}^y]$ $[q_{hw}^y]$ $[q_v^y]$ $[q^y]$ $[q_e^y]$ $[q_{ng}^y]$ $[q^y]$	$\text{kВт.ч}/\text{м}^2$ $\text{kВт.ч}/\text{м}^2$ $\text{kВт.ч}/\text{м}^2$ $\text{kВт.ч}/\text{м}^2$ $\text{kВт.ч}/\text{м}^2$ $\text{м}^3/\text{м}^2$ $\text{kВт.ч}/\text{м}^2$ $\text{кг у.т.}/\text{м}^2$	
2.4.3 [Удельная эксплуатационная энергоемкость здания]			

	1	2	3	4
2.5	<i>[Теплоэнергетические параметры теплозащиты здания]</i>			
2.5.1	[Общие теплопотери через оболочку здания за отопительный период]	$[Q_M]$	кВт.ч	
2.5.2	[Теплопоступления в здания за отопительный период: - [удельные бытовые тепловыделения] - [бытовые теплопоступления в здание] - [теплопоступления от солнечной радиации:]	$[q_{int}]$ $[Q_{int}]$ $[Q_S]$	Вт/м ² кВт.ч/год кВт.ч/год	
	Светопрозрачные конструкции	Площадь A_s	солнечная радиация I кВт.ч	$A \ I$
	Окна на фасадах	м ²	ориентация	интенсивность, кВт.ч/м ²
	первом		С	12
	втором		3	232
	третьем		Ю	551
	четвертом		В	232
	Зенитные фонари]			288
2.5.3.	- [коэффициент, учитывающий затенение окна непрозрачными элементами] - [коэффициент, учитывающий затенение зенитных фонарей непрозрачными элементами] - [коэффициент относительного проникания солнечной радиации через окно] - [коэффициент относительного проникания солнечной радиации через зенитные фонари] [Потребность тепловой энергии на отопление здания за отопительный период] - [коэффициент, учитывающий аккумулирующую способность ограждений] - [коэффициент, учитывающий дополнительное геплопотребление системы отопления] [Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период]	$[\tau_F]$ $[\tau_{sey}]$ $[k_F]$ $[k_{sey}]$ $[\nu]$ $[\beta_M]$ $[Q_R]$	-- -- -- -- -- 0,8 кВт.ч	

1	2	3	4
[Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период]	$[q_h^{des}]$	кВт.ч/м ²	
2.5.4. [Проверка на соответствие проекта теплозащиты МГСН] [Нормируемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания]	$[q_h^{req}]$	кВт.ч/м ²	
[Соответствует ли проект теплозащиты требованиям МГСН]			ДА НЕТ
2.6. <i>[Расчетные условия:]</i>			
[Расчетная температура внутреннего воздуха для расчета теплозащиты]	$[t_{int}]$	°C	
[Температура внутреннего воздуха для расчета систем отопления и вентиляции]	$[t_{h,int}]$	°C	
[Расчетная температура наружного воздуха]	$[t_{ext}]$	°C	
[Продолжительность отопительного периода]	$[z_{hd}]$	сут	
[Средняя температура наружного воздуха за отопительный период]	$[t_{hd}]$	°C	
[Градусосутки отопительного периода]	D_d	°C.сут	

6.7. Характеристики наружных ограждающих конструкций
(Краткое описание)

6.7.1. Стены

6.7.2. Окна и балконные двери

6.7.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом

6.7.4. Перекрытие над последним жилым этажом, либо над "теплым" чердаком

Регистрационный № _____
“ _____ ” 199 _____ г.

_____ (подпись)

МП

6.8. Вкладыш к энергетическому паспорту проекта здания

Квартирного _____ секционного _____ этажного жилого
здания

Адрес (строительный)

Общая часть

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
[существующего здания]

№№ поз. Энергети- ческого паспорта проекта	Наименование показателей и характеристик (раздел 2)	Обозна- чение	Единица измерения	Количество	
				По проек- ту	По результатам натурных испытаний
1	2	3	4	5	6

Выводы и рекомендации

Дата проведения испытаний

Организация, должность, фамилия И.О. исполнителей

печать (штамп)

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
[существующего здания]

Разделы проекта и номера чертежей	Наименование наружных ограждающих конструкций внутренних инженерных систем и наружных сетей	Решения	
		По проекту	Выявленные в натуре
1	2	3	4

Выводы и рекомендации

Дата проведения испытаний

Организация, должность, фамилия И.О. исполнителей

печать (штамп)

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ

7.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.1.1. Настоящие нормы предназначены для проектирования энергосберегающих решений в системах электроснабжения и электрооборудования зданий.

7.1.2. Нормы распространяются на проектирование электроснабжения и электрооборудования новых и реконструируемых жилых домов и зданий общественного назначения (общеобразовательные, дошкольные, лечебные учреждения, поликлиники административные здания).

7.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.2.1. В проектах электрооборудования жилых и общественных зданий следует применять экономичное и энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям государственных стандартов и других нормативных документов. Допускается по согласованию с заказчиком и органами государственного надзора применение в проектах энергоэффективного оборудования, не освоенного серийным производством.

7.2.2. Степень надежности электроснабжения, расчетные электрические нагрузки, схемные и конструктивные решения электрических сетей зданий следует определять и выполнять:

- для жилища I категории в соответствии с заданием на проектирование;
- для жилища II категории в соответствии с ВСН 59-88 и ПУЭ.

7.2.3. По оснащению бытовыми электроприборами жилые здания следует относить к следующим уровням электрификации быта:

- I - жилые здания с газовыми плитами
- II- жилые здания с электрическими плитами
- III- жилые здания с электрическими плитами и электроводонагревателями
- IV - жилые здания, полностью электрифицированные (электроплиты, электроводонагреватели, электроотопление).

7.3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

7.3.1. Освещение общедомовых помещений жилых и общественных зданий должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность в этих помещениях была не ниже норм эвакуационного освещения .

7.3.2. Управление освещением в коридорах и рекреациях школ должно выполняться автоматически с отключением всех или части светильников, в зависимости от величины естественного освещения и периода проведения занятий

7.3.3. В учебных классах, спортивных и актовых залах школ и детских дошкольных учреждений, а также в рабочих кабинетах поликлиник и других учреждений здравоохранения следует предусматривать либо отключение светильников рядами, параллельными световым проемам, либо плавное или ступенчатое светорегулирование в зависимости от естественного освещения.

7.3.4. В проектах наружного освещения следует предусматривать автоматическое управление на вводно-распределительном устройстве здания в зависимости от уровня естественного освещения

7.3.5. Для управления рабочим освещением лестниц, лифтовых холлов поэтажных коридоров, вестибюлей, гаражей и других вспомогательных и общедомовых помещений индивидуальных жилищ и жилищ I категории по МГСН 3 01-96, местного управления рабочим освещением проходов и лестничных клеток, предназначенных для обслуживающего персонала в общественных зданиях, следует, как правило, использовать системы автоматического управления освещением, в том числе с датчиками движения. Система автоматического управления в этих случаях должна быть продублирована ручным управлением освещения

7.3.6. Управление рабочим освещением общедомовых помещений жилищ II категории по МГСН 3 01-96 должно предусматриваться с применением устройств кратковременного включения освещения с выдержкой времени, а также из диспетческого пункта автоматически или дистанционно

7.3.7. Для управления рабочим освещением лестничных клеток и поэтажных коридоров зданий, имеющих естественное освещение, должны, как правило, предусматриваться выключатели кратковременного включения освещения

В жилых домах, имеющих эвакуационное освещение, устройства кратковременного включения рабочего освещения поэтажных коридоров следует устанавливать

- при длине коридора до 10 м одно устройство на этаж в центре коридора,
- при общей длине коридора более 10 м в каждом крыле коридора
 - одно устройство при длине крыла коридора до 7 м,
 - два и более устройств при длине крыла коридора более 7 м с шагом 5 м

7.3.8. Для управления рабочим освещением первых этажей, лестниц, вестибюлей имеющих естественное освещение, подъездов и входов в здание и подобных входов следует применять схемы автоматического управления освещением.

7.3.9. Управление освещением чердака и техподполья здания должно быть доступно только для эксплуатационного персонала.

7.3.10. Управление заградительными огнями должно быть автоматическим и включаться в зависимости от уровня естественной освещенности.

7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и ГУ уровень электрификации быта) следует, как правило применять трехфазные вводы.

7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15%.

7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т.п.) подключать по трехфазной схеме.

Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.

7.3.14. Включение разделительных трансформаторов, устанавливаемых в ванных комнатах, должно быть блокировано с выключателем ванной комнаты.

7.3.15. В многоэтажных жилых домах по согласованию с органами государственного надзора допускается применять встроенные трансформаторные подстанции, при этом должны быть обеспечены мероприятия по пожаробезопасности и защите от шума.

7.3.16. Для жилых домов с электроводонагревателями и электроотоплением (III и ГУ уровень электрификации быта), как правило, следует применять аккумуляционные электроводонагреватели и аккумуляционные печи для электроотопления с автоматическими устройствами, которые осуществляют включение аккумуляционных приборов в ночное время в часы, определяемые энергосберегающей организацией в зависимости от графика электрических нагрузок.

Управление этими приборами должно быть централизованным и схема электрической сети должна исключать работу аккумуляционных приборов в свободном режиме. Как правило не следует применять для

электроотопления отопительные электроприборы, работающие в свободном автоматическом режиме.

Учет электроэнергии в этих домах должен осуществляться по двум тарифам: дневному и ночному, с установкой на вводах в квартиры и одноквартирные дома (коттеджи) двухтарифных счетчиков электроэнергии.

Отопительные приборы должны иметь такое присоединение к электрической сети, которое исключало бы возможность подключения дополнительных электроприборов.

7.3.17. При соответствующем технико-экономическом обосновании в многоэтажных жилых зданиях допускается применение комбинированной системы отопления, в которой в дополнение к традиционному водяному отоплению в жилых комнатах используются электроотопительные приборы. при этом водяное отопление следует проектировать таким образом, чтобы основная доля теплопотребления жилых помещений (до 70%) обеспечивалась этим отоплением, а осталная доля теплопотребления обеспечивалась электроотоплением. Следует предусматривать возможность управления этим электроотоплением жильцами. Учет электроэнергии в этом случае должен осуществляться двухтарифными счетчиками.

Электрическая сеть питания отопительных приборов должна быть отделена от остальной электрической сети дома и иметь возможность централизованного управления и отключения (во ВРУ) вне отопительного периода.

7.3.18. Жилые здания следует оснащать автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля, применения дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

7.3.19. Школы, детсады, поликлиники и другие учреждения здравоохранения рекомендуется включать в АСУЭ.

7.3.20. Счетчики электроэнергии следует устанавливать на всех вводах в общественное здание, а также у каждого абонента, питающегося от ВРУ.

Конструкция счетчиков должна обеспечивать возможность их работы в составе АСУЭ.

7.3.21. В жилых домах счетчики электроэнергии должны устанавливаться на вводе в каждую квартиру (индивидуальный жилой дом), а так же на общедомовую нагрузку в многоквартирных жилых домах.

7.3.22. На вводе в квартиру, индивидуальный жилой дом должен устанавливаться защитный аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтоков, с номинальным током расцепителя, соответствующим расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с учетом селективности и устройство защитного отключения (УЗО). Для

этой цели следует как правило применять УЗО, имеющее защиту от сверхтоков. В этом случае отдельный защитный аппарат не устанавливается.

7.3.23. Входные двери подъездов жилых домов следует оборудовать электрическими запирающимися устройствами (домофоны, кодовые замки и т.п.).

7.3.24. Схемы управления лифтами в жилых и общественных зданиях должны выполняться в соответствии с правилами устройства безопасной эксплуатации лифтов и с учетом возможности блокировки включения второго лифта после вызова первого.

7.3.25. В зданиях, имеющих устройство автоматического включения резервного питания (АВР), к указанному устройству следует подключать и лифты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Термин 1	Определение 2
7.1 Приемник электрической энергии (электроприемник)	Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования
7.2 Потребитель электрической энергии	Квартира, жилой дом, общественное здание, в которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию
7.3 Трансформаторная подстанция (ТП)	Электроустановка, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов
7.4 Электроустановка	Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, распределения электроэнергии и преобразования ее в другой вид энергии
7.5 Электрическая сеть	Совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии
7.6 Электропроводка	Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями и защитными конструкциями
7.7 Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе в здание (помещение)
7.8 Питающая сеть	Электрическая сеть от ВРУ до распределительных или групповых щитков
7.9 Групповая сеть	Электрическая сеть, питающая силовые электроприемники
7.10 Распределительная сеть	Электрическая сеть, питающая силовые электроприемники
7.11 Электропотребление	Количество электроэнергии, потребляемое электроприемником, потребителем электроэнергии включая потери электроэнергии в электрической сети потребителя электроэнергии

1	2
7.12. Уровень электрификации	Насыщенность квартир жилых домов электробытовыми приборами.
7.13. Электроотопление	Использование для отопления электронагревательных приборов.
7.14. Электроводонагрев	Использование для горячего водоснабжения электронагревателей.

8. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ

8.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

8.1.1. Нормативные требования настоящего раздела дополняют МГСН 2.06-99 и СНиП 23-05-95 и распространяются на проектирование, экспертизу и контроль за энергопотреблением в системах искусственного освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых объектов городского хозяйства, общественных, административных и жилых зданий независимо от форм собственности.

Нормативные требования настоящего раздела не распространяются на проектирование искусственного освещения помещений жилых квартир, культурно-зрелищных учреждений, помещения, к которым предъявляются повышенные архитектурно-художественные требования, наружное архитектурное, витринное и рекламное освещение зданий, а также аварийное, дежурное и охранное освещение.

8.1.2. Нормы устанавливают обязательные требования к максимально допустимой удельной установленной мощности общего искусственного освещения помещений и максимальной нормируемой освещенности.

Примечание. Минимальные нормируемые значения освещенности согласно ВСН 59-88.

8.1.3. В нормах применены термины в соответствии с приложением 8.1.

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПОТРЕБЕНИЮ В СИСТЕМАХ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

8.2.1. Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. При выборе типа и мощности источника света следует также учитывать требования к цветопередаче, и к равномерности распределения освещенности в помещении согласно СНиП 23-05-95. Возможное снижение энергопотребления при замене источников света на более эффективные приведена в приложении 8.1.

Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений при минимально допустимых индексах цветопередачи не должна быть меньше значений, приведенных в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Тип источника света	Световая отдача, лм/Вт, не менее, при минимально допустимых индексах цветопередачи R_a			
	80	60	45	25
Люминесцентные лампы	50	75	--	--
Компактные люминесцентные лампы	70	--	--	--
Металлогалогенные лампы	--	75	--	--
Дуговые ртутные лампы	--	--	50	--
Натриевые лампы высокого давления	--	75	--	85

8.2.2. Удельные установленные мощности общего искусственного освещения не должны превышать максимально допустимых величин, приведенных в табл. 8.2.

8.2.3. Удельная установленная мощность общего искусственного освещения остальных общественных, административных и вспомогательных помещений, а также помещений объектов городского хозяйства W (Вт/м²) при выполнении норм освещенности, приведенных в МГСН 2.06-97 или в СНиП 23-05-95 не должна превышать значений, определенных по формуле:

$$W \leq W_o (E_n / 100) (K_3 / 1,5) (100 / \eta_{ce}) (80 / \eta_{uc}) \quad (8.1)$$

где W_o - базовое значение удельной мощности по таблице 8.3 приведенные к освещенности 100 лк, коэффициенту запаса 1,5, условному коэффициенту полезного действия светильника 100% и световой отдаче 80 лм/Вт;

E_n - нормируемая освещенность, лк;

K_3 - нормируемый коэффициент запаса;

η_{ce} - коэффициент полезного действия применяемых светильников, %;

η_{uc} - световая отдача применяемого источника света, лм/Вт.

Таблица 8.2

Назначение помещения	Максимальная нормируемая освещенность по МГСН 2.06-97, лк	Максимально допустимая удельная установленная мощность, Вт/м ² , не более
1	2	3
Здания управления (министерства, ведомства, комитеты, управления и т.п.), конструкторских и проектных организаций, научно-исследовательских учреждений, библиотеки		
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, машинописные	400	25
Проектные комнаты и залы, конструкторские и чертежные бюро	500	35
Помещения для ксерокопирования, электрофотографирования и т.п.	400	25
Помещения для работы с дисплеями, видеотерминалами, мониторами	400	25
Читальные залы	400	25
Лаборатории	500	35
Банковские и страховые учреждения		
Операционный зал, кассовый зал	500	35
Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения		
Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, лаборантские, кабинеты информатики и вычислительной техники	400	25
Детские дошкольные учреждения		
Групповые, игровые, столовые комнаты для музыкальных и гимнастических занятий	400	25
Предприятия общественного питания		
Обеденные залы столовых, закусочных, буфетов	200	14
Помещения приготовления пищи	400	25
Магазины		
Торговые залы супермаркетов	500	35

Продолжение табл.8.2

1	2	3
Торговые залы магазинов	400	25
Предприятия бытового обслуживания населения		
Парикмахерские	400	25
Ателье пошива и ремонта одежды	750	52
Аптеки		
Залы обслуживания посетителей	200	14
Жилые здания		
Комнаты общежитий	300	20
Повэтажные всеквартирные коридоры, лестницы, вестибюли жилых зданий	20	4
Закрытые стоянки, депо		
Помещения для закрытого хранения подвижного состава на транспортных предприятиях и общественных учреждениях	75	10
Станции технического обслуживания транспорта, транспортные предприятия		
Участки, посты мойки	200	14
Участки диагностирования автомобилей	300	20
Участки технического обслуживания	200	14

Примечание Значения в таблице 8.2 приведены с учетом потребления мощности пускорегулирующих устройств, а так же устройств управления освещением

Таблица 8.3

Высота помещения, м	Площадь помещения, м ²	Базовое значение удельной мощности общего освещения, Вт/м ² , при освещенности 100 лк, К.П.Д. светильника 100%, и коэффициенте запаса 1,5
Менее 3	Менее 15	4,9
	От 15 до 25	4,1
	От 25 до 50	3,6
	От 50 до 150	3,0
	От 150 до 300	2,7
	Свыше 300	2,5
От 3 до 4	От 15 до 20	6,0
	От 20 до 30	4,8
	От 30 до 50	3,9
	От 50 до 120	3,5
	От 120 до 300	3,0
	Свыше 300	2,5
От 4 до 6	От 25 до 35	6,0
	От 35 до 50	4,9
	От 50 до 80	3,8
	От 80 до 150	3,4
	От 150 до 400	2,9
	Свыше 400	2,4
От 6 до 8	От 50 до 65	6,0
	От 65 до 90	5,0
	От 90 до 135	4,1
	От 135 до 250	3,5
	От 250 до 500	3,1
	Свыше 500	2,4

8.2.4. Расчетные значения удельной установленной мощности помещений указываются на планах расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей, выполненных в соответствии с ГОСТ 21.608-84.

8.2.5. В установках искусственного освещения следует, как правило, использовать светильники с электронными пускорегулирующими аппаратами (ПРА). При отсутствии светильников с электронными ПРА допускается использование светильников с электромагнитными ПРА.

8.2.6. Коэффициент полезного действия (К.П.Д.) применяемых светильников должен соответствовать ГОСТ 8607-82*Е и ГОСТ 15597-82*Е.

8.2.7. Коэффициент мощности $\cos\phi$, в осветительных установках с разрядными источниками должны быть не менее 0,92 и обеспечиваться либо за счет индивидуальной либо за счет групповой компенсации

8.2.8. В проекте должны быть представлены рекомендации по необходимым средствам доступа и обслуживания осветительных установок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
(справочное)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины	Обозначения	Характеристика термина	Обозначения единицы величины
1	2	3	4
8.1. Аварийное освещение	-	Освещение при аварийном отключении рабочего освещения для продолжения работы (освещение безопасности) или эвакуации людей из помещения (эвакуационное освещение)	-
8.2. Дежурное освещение	-	Освещение в нерабочее время	-
8.3. Естественное освещение	-	Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях	-
8.4. Индекс цветопередачи	R_a	Мера соответствия зрительных восприятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источником света при определенных условиях наблюдения.	-
8.5. Комбинированное искусственное освещение		Освещение, при котором к общему освещению добавляется местное	-

Продолжение прил.8 1

1	2	3	4
8.6. Коэффициент запаса	K_3	Расчетный коэффициент, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещений	-
8.7 Общее освещение	-	Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение)	-
8.8. Световая отдача	η	Отношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности	лм/Вт
8.9. Удельная установленная мощность	W	Общая мощность светильной установки, предусмотренной для ее питания, отнесенная к освещаемой площади.	Вт/м ²

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2
(справочное)

**Возможное снижение расхода электроэнергии
при замене менее эффективных источников
света более эффективными**

Заменяемые источники света, тип - мощность, Вт	Экономия электроэнергии, % (усредненные данные)
1	2
ЛЛ типа ЛБ 40-80 на ЛТБЦ 36 или 58	13
ДРЛ 250-1000 на ДРИ 250-1000	32
ДРЛ 250 на ДРИ 125 или 175	12
ДРЛ 80 или 125 на ДРИ 125 или 175	29
ДРЛ 250 или 400 на ЛЛ типа ЛБ 40 или 80	7
ДРЛ 250-1000 на ДНаТ 250 или 400	43
ДРЛ 80 или 125 на ДНаТ 50-100	38
ДРЛ 250 на ДНаТ 100	50
ЛН*) 100-1000 на ДРИ 250-1000	66
ЛН*) 100-500 на ДРИ 125 или 175	54
ЛН*) 100-500 на ЛЛ типа ЛБ 40-80	52
ЛН*) 100-1000 на ДРЛ 250-1000	47
ЛН*) 100-300 на ДРЛ 80 или 125	40
ЛН*) 100-1000 на ДНаТ 250 или 400	70
ЛН*) 100-500 на ДНаТ 50 или 100	62
ЛН**) 100-1000 на ДРИ 250-1000	50
ЛН**) 100-500 на ДРИ 125 или 175	36
ЛН**) 100-500 на ЛЛ типа ЛБ 40-80	40
ЛН**) 100-1000 на ДРЛ 250-1000	23
ЛН**) 100-300 на ДРЛ 80 или 125	5
ЛН**) 100-1000 на ДНаТ 250 или 400	57
ЛН**) 100-500 на ДНаТ 50-100	46

*) в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 нормируемая освещенность снижена на одну ступень по шкале освещенности

**) в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 нормируемая освещенность снижена на две ступени по шкале освещенности.

Примечание. ЛЛ - люминесцентные лампы ЛН - лампы накаливания; ДРЛ - дуговые ртутные лампы; ДНаТ - натриевые лампы высокого давления.

Научно-техническое издание

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ

НОРМАТИВЫ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ
И ТЕПЛОВОДОЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

МГСН 2.01-99

Ответственная за выпуск Л А Бычкова

Управление экономических
исследований, информатизации
и координации проектных работ
ГУП "НИАЦ"

125047, Москва, Триумфальная пл. д 1

Подписано к печати 17 02 99 Бумага писчая Формат 60x84 1/16

Право распространения указанного сборника принадлежит ГУП «НИАЦ»
Любые другие организации, распространяющие сборник нелегально, тем самым
нарушают авторские права разработчиков.
Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное
воспроизведение, запись или использование в любой информационной системе)
без получения разрешения от издателя

**ГУП «НИАЦ» оказывает консультации по применению
сборника только своим клиентам.**

Для информации о приобретении издания обращаться:
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1
(м Маяковская, Главный вход в здание Москомархитектуры
Проход: направо через гардероб,
до лифта, 5 этаж, ком. 517 б).
Часы работы. с 10 до 17, перерыв с 13-00 до 13-45
тел. (095) 251-99-58,

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ГУП «НИАЦ»

1	Доп №1 к МГСН 3 01-01 Жилые здания «О размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения»
2	Доп №1 к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения (2003)
3	Доп №1 к МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
4	Доп к МРР-3 1 10-97 Временные нормы продолжительности проектирования АСУД, ИАСУЭ, СКТВ (КСКПП) в Москве
5	Изменения №1 к МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
6	Изменения №1 к МГСН 4 12 97 Лечебно-профилактические учреждения
7	Изменения №1 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
8	Изменения №2 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
9	Изменения №1 к МГСН 4 14-98 Предприятия общественного питания
10	Инструкция по инженерно-геологическим и геокологическим изысканиям (2004)
11	Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений (2001)
12	МГСН 1 01 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
13	МГСН 1 02-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
14	МГСН 1 03 02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты малкорозничной торговли и сервиса в пешеходных переходах
15	МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловоодзелектроснабжению
16	МГСН 2 04 97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
17	МГСН 2 06-99 Естественное и искусственное и совмещеннное освещение
18	МГСН 2 07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
19	МГСН 2 08-01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
20	МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
21	МГСН 3 01-01 Жилые здания
22	МГСН 4 01 94 Хосписы
23	МГСН 4 02 94 Дома интернаты для детей инвалидов
24	МГСН 4 03-94 Дома интернаты для инвалидов и престарелых
25	МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
26	МГСН 4 05 95 Школы-интернаты для детей-инвалидов
27	МГСН 4 06-96 Общеобразовательные учреждения
28	МГСН 4 07-96 Дошкольные учреждения
29	МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
30	МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защиты населения
31	МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений
32	МГСН 4 11 97 Здания сооружения и комплексы похоронного назначения
33	МГСН 4 12-97 Лечебно-профилактические учреждения
34	МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговли
35	МГСН 4 14-98 Предприятия общественного питания
36	МГСН 4 15-98 Общеобразовательные учреждения для детей-сирот
37	МГСН 4 16 98 Гостиницы
38	МГСН 4 17-98 Культурно-зрелищные учреждения
39	МГСН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания населения
40	МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей
41	МГСН 5 02 99 Проектирование городских мостовых сооружений
42	МГСН 6 02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
43	МГСН 6 03 03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
44	МГСН 8 01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
45	МГСН 301-01 96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве
46	Методическое пособие по применению МГСН 1 01 99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
47	Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
48	Методика назначения объема инженерно-геологических изысканий (2000)
49	Методика разработки документации системы качества проектной продукции (эл-ты СК 4 4) на основе стандартов ИСО 9000
50	Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
51	МРР 2 2 04 02-01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
52	МРР 2 2.07 98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
53	МРР 2 2 08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
54	МРР 2 2 16-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД
55	МРР 2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей-актов линий градостр-го регулирования
56	МРР-3 1 03-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
57	МРР-3 1 06-97 Сборник БУПс для определения стоимости строительства объектов, асводимых на садоводческих участках
58	МРР 3 1 10-97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в г. Москве и ЛПЗП

59	MPP 3 1 12-96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
60	MPP 3 2 03 96 Порядок определения стоимости разработки предпроектной градостроительной документации
61	MPP 3 2 03 1-2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
62	MPP 3 2 03 1.1 03 Время рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
63	MPP 3 2 04 98 Нормы продолжительности выполнения изыскательских работ
64	MPP 3 2 05 02 00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
65	MPP 3.2.06 05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей (2004)
66	MPP 3 2 07 02-02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий сооружений и предприятий
67	MPP 3 2 09 02-00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ПД для строительства
68	MPP 3 2 12 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых консалтинговых услуг менеджмента и др услуг
69	MPP-3.2 13 02 00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
70	MPP 3 2 13 1 02-00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
71	MPP 3 2 16 02-02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
72	MPP 3 2 18-02 01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г. Москвы (2 я редакция)
73	MPP 3 2 18-02-02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колористики фасадов зданий сооружений
74	MPP 3 2 22 02 00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов
75	MPP 3 2 26 99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
76	MPP 3 2 27 02 03 Методика определения стоимости археологических исследований при градостроительных работах
77	MPP 3 2 30-99 Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей в г. Москве
78	MPP 3 2 32 99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
79	MPP-3 2 33 01 Рекомендации по составу проектно-сметной документации, необходимой для проведения конкурсов (тендеров) подряда строительных работ по городскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен
80	MPP 3 2 37 1-02 Методика определения стоимости работ по визуально ландшафтному анализу
81	MPP 3 2 38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, ДДУ и школ
82	MPP 3 2 40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и пр.)
83	MPP 3 2 43-03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно инвестиционной деятельности в г. Москве
84	MPP 3 2 44-04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
85	MPP-4 2 03-99 Методические рекомендации по разработке, внедрению и сертификации систем качества на основе стандартов ИСО 9000 в проектных организациях г. Москвы
86	MPP-4 2 08 97 Методические указания по экономическому обоснованию использования территорий требующих рекультивационных работ под массовое жилищное строительство
87	Нормали на проектирование и строительство теплозащитных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков
88	Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
89	Основные направления подготовки проектных и строительных организаций к ведению аварийно-восстановительных работ (2004)
90	Перечень документов для получения разрешения на строительство (1999)
91	Перечень законодательных актов определяющих экологические требования к размещению объектов (1998)
92	Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
93	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция) (2000)
94	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно транспортного обеспечения в г. Москве (2002)
95	Положение о порядке подготовки исходно-разрешительной документации (1998)
96	Положение о порядке разработки согласования и утверждения проектов организаций санитарно защитных зон в Москве (2003)
97	Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г.)
98	Положение о составе порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)
99	Положение о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в г. Москве
100	Положение о составе порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки улично-дорожной сети в Москве
101	Положение об ИГАСН (1998)
102	Пособие к МГСН 2 01 99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирование теплозащиты в жилых и общественных зданиях»
103	Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и общественных зданиях
104	Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
105	Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий
106	Пособие к МГСН 2 06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
107	Пособие к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения
108	Пособие к МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
109	Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуски 1-3
110	Пособие к МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защиты населения
111	Пособие к МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений Выпуск 1 «Коммерческие банки»
112	Пособие к МГСН 4 12-97 Лечебно-профилактические учреждения Выпуски 1-4
113	Пособие к МГСН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания населения Выпуски 1-2