

**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

Типы, конструкция и размеры

**ГОСТ
14624—84**

Wooden doors for industrial buildings.
Types, structure and dimensions

ОКП 53 6138

Дата введения **01.07.85**

Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние и наружные двери для производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Стандарт не распространяется на двери специального исполнения (трудносгораемые, несгораемые, звукоизолирующие).

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения двери подразделяют на:

В — внутренние;
Н — наружные.

1.2. В зависимости от конструкции двери подразделяют на типы:

Г — с притвором в четверть, с глухими полотнами;
О — с притвором в четверть, с остекленными полотнами;
К — с остекленными качающимися полотнами.

1.3. Двери типа В изготавливают щитовыми со сплошным или мелкопустотным (решетчатым) заполнением дверных полотен.

1.4. Двери типа Н изготавливают со сплошными щитовыми или рамочными полотнами. Щитовые полотна допускается изготавливать без обшивки или с реечной обшивкой.

Двери типа Н относят к изделиям повышенной влагостойкости.

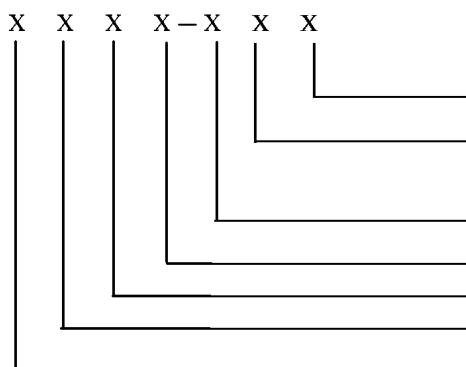
1.5. Двери типов Г и О изготавливают правыми и левыми, с порогом и без порога. Двери типа К изготавливают только двупольными остекленными.

1.6. Типы и размеры дверных блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2. Допускается изготовление дверей с габаритными размерами в модулях по ГОСТ 6629 и ГОСТ 24698 при конструктивном исполнении по настоящему стандарту.

1.7. Размеры полотен и коробок внутренних дверей, форма, размеры элементов и сечений их деталей должны соответствовать указанным на черт. 3, 5, 7, 8, а наружных — на черт. 4, 6, 9—11.

Размеры проемов приведены в приложении 1.

1.8. Устанавливают следующую структуру условного обозначения дверей:



Обозначение настоящего стандарта

Буквы, означающие: Л — левую дверь (правая — без обозначения); П — дверь с порогом; О-1 или О-2 — типы обшивки

Ширина проема, дм

Высота проема, дм

Тип двери по п. 1.2 (Г, О или К)

Назначение двери по п. 1.1 (В или Н)

Вид изделия: Д — дверь

Примеры условных обозначений

Дверь внутренняя, глухая, для проема высотой 19 и шириной 9 дм, с правой навеской полотна, с порогом:

ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84

То же, с левой навеской полотна:

ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84
















То же, наружная, остекленная, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, с левой навеской полотна, с порогом:

ЛНО 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84

То же, с качающимися полотнами, для проема высотой 21 и шириной 15 дм, с обшивкой типа О-1:


JNK 21-15 Q1 OCT 14624-84

Типы и размеры внутренних дверей

	19-9 			
<i>Tun F</i>		21-13 	21-15 	21-19 
				
<i>Tun O</i>			21-15 	21-19 
				
<i>Tun K</i>			21-15 	21-19 
				

Черт. 1

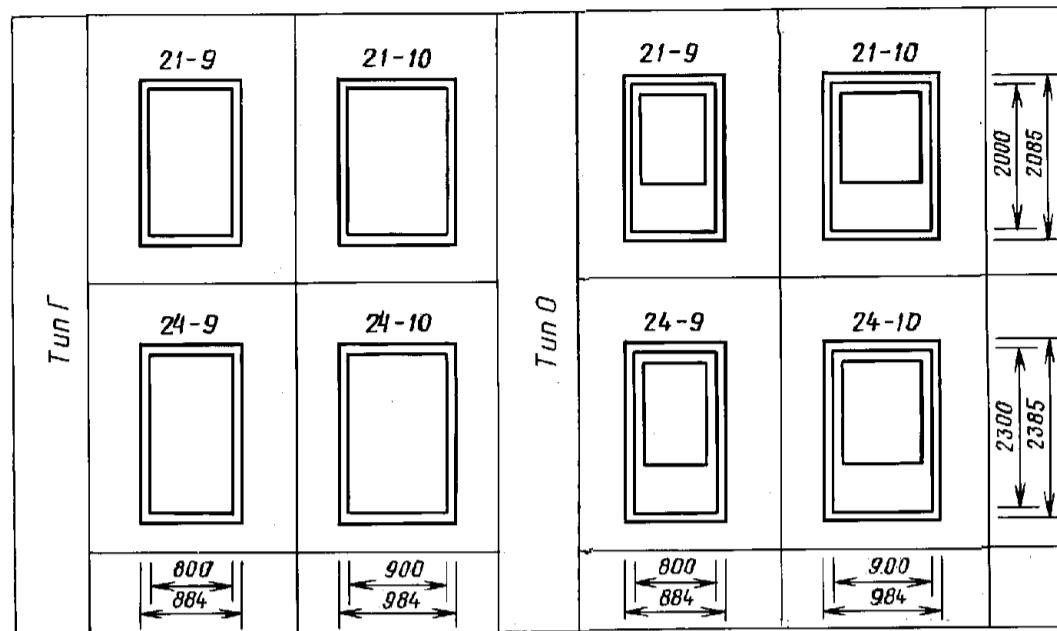Типы и размеры наружных дверей



Черт. 2

Примечание к черт. 1 и 2. Над схемами дверей указаны координационные размеры высоты и ширины в модулях.

Размеры полотен внутренних дверей

мм

Схема полотна	Размер полотна					Размер стекла	
	H	B	h	h ₁	b	Высота	Ширина
<i>Тип Г</i>	1800	800					
	2000	600; 700; 900	—	—	—	—	—
<i>Тип О</i>			700		480		475
			900	1305	530	680	1300
							675
<i>Тип К</i>			700		480		475
			900	1305	530	680	1300
							675



Схемы полотен для типов Г, О, К показаны на черт. 3 и 4. Сечения полотен — на черт. 7 и 8.

Черт. 3

Примечание. Сечения полотен — на черт. 7 и 8.

Размеры полотен наружных дверей

ММ

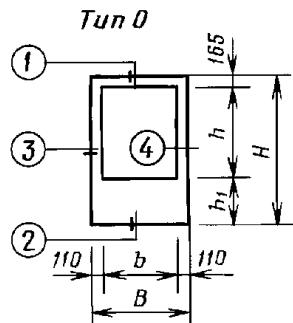
Схема полотна	Размер полотна					Размер стекла	
	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>b</i>	Высота	Ширина
<i>Тип Г</i> 	2000						
	2300		800; 900	—	—	—	—
<i>Тип Д</i> 	2000	800			580		575
		900	1305	530	680	1300	675
	2300	800			580		575
		900	1755	380	680	1750	675

Черт. 4

П р и м е ч а н и е. Сечения полотен — на черт. 9—11.





Размеры коробок внутренних дверей

ММ

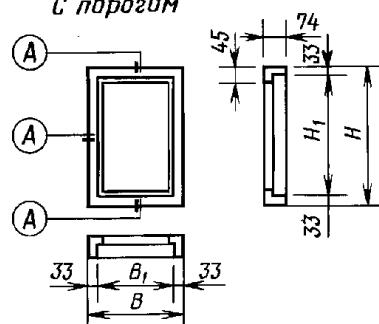Схема коробки	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>H</i> ₁	<i>B</i> ₁
<i>С порогом</i> 	1871			
		870		1805
		1272		804
	2071	1472	2005	1206
		1872		1406
				1806

ГОСТ 14624—84

Продолжение





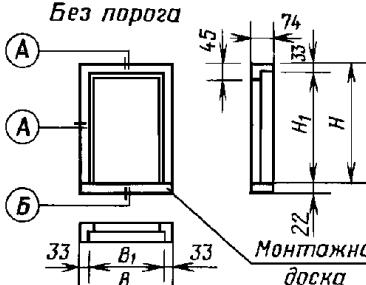
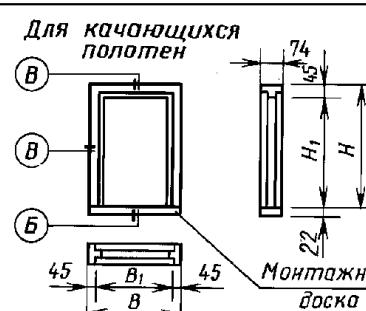


Схема коробки	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>H</i> ₁	<i>B</i> ₁
<i>Без порога</i> 	2071	1472	2038	1406
<i>Для качающихся полотен</i> 		1872		1806
<i>С порогом</i> 	2085	1498	2026	1408
<i>Без порога</i> 		1898		1808

Черт. 5

П р и м е ч а н и е . Сечения полотен — на черт. 7 и 8

Размеры коробок наружных дверей


мм

Схема коробки	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>H</i> ₁	<i>B</i> ₁
<i>С порогом</i> 	2085	884	2005	804
<i>Без порога</i> 		984		904
<i>С порогом</i> 		884	2305	804
<i>Без порога</i> 		984		904
<i>С порогом</i> 	2078	884	2038	804
<i>Без порога</i> 		984		904
<i>С порогом</i> 		884	2338	804
<i>Без порога</i> 		984		904

Черт. 6

П р и м е ч а н и е . Сечения полотен — на черт. 9—11.

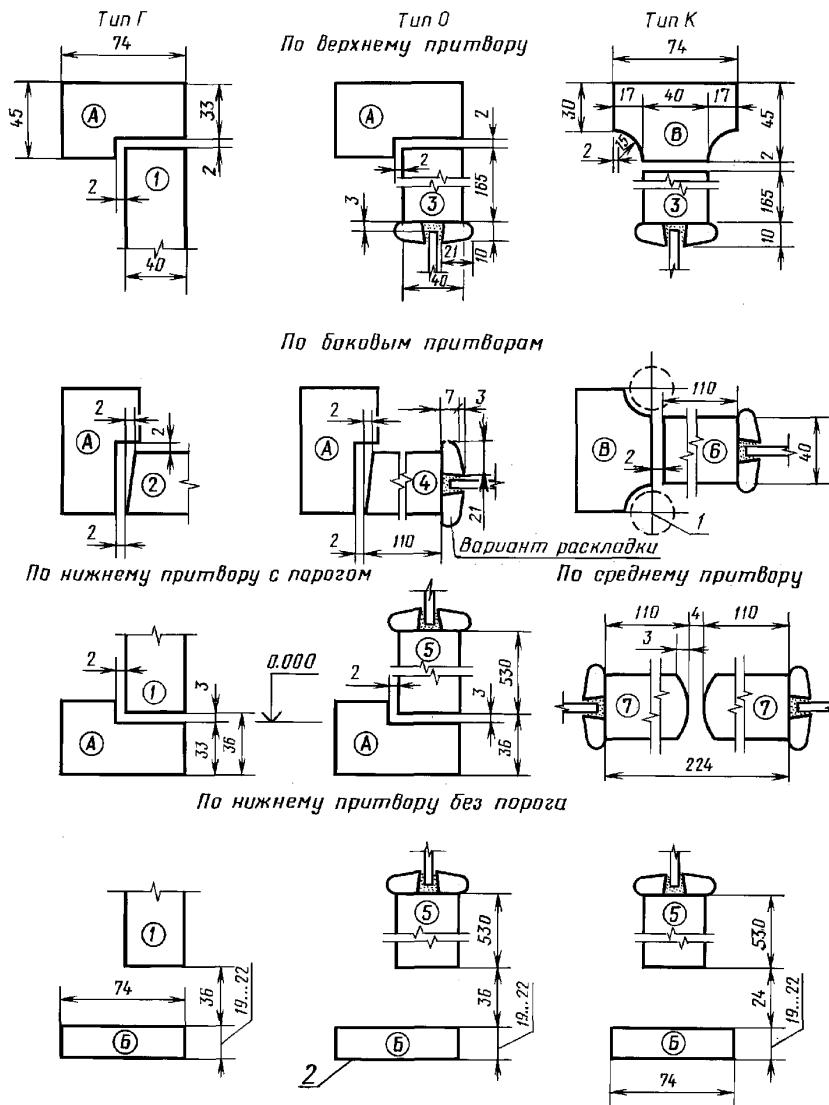
Сечения по притворам внутренних дверей



1 — пружинная петля ПН9—130 по ГОСТ 5088; 2 — монтажная доска


Черт. 7

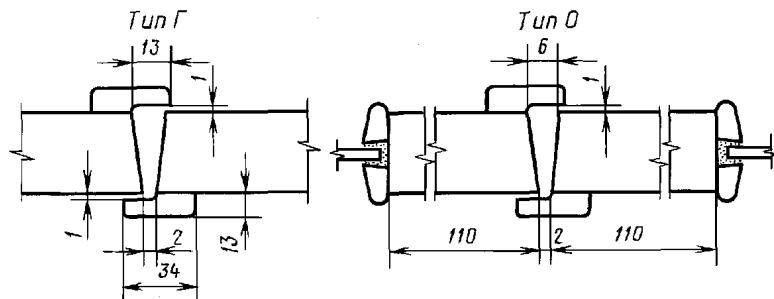Сечения по средним притворам внутренних дверей



Нашельники показаны для правой двери, для левой — в негативном (зеркальном) изображении

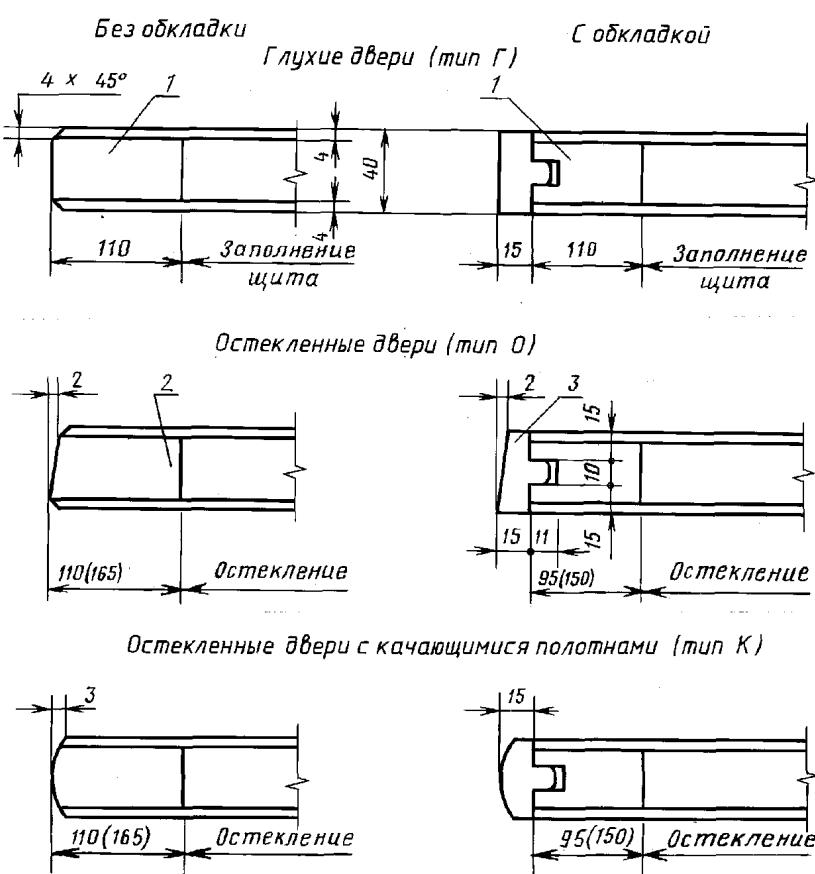
Сечения элементов полотен по кромкам внутренних и наружных дверей



1 — бруски каркаса щита; 2 — заполнение или остекление; 3 — обкладка
Каркас дверей должен быть собран на сквозной открытый шип.

Черт. 8

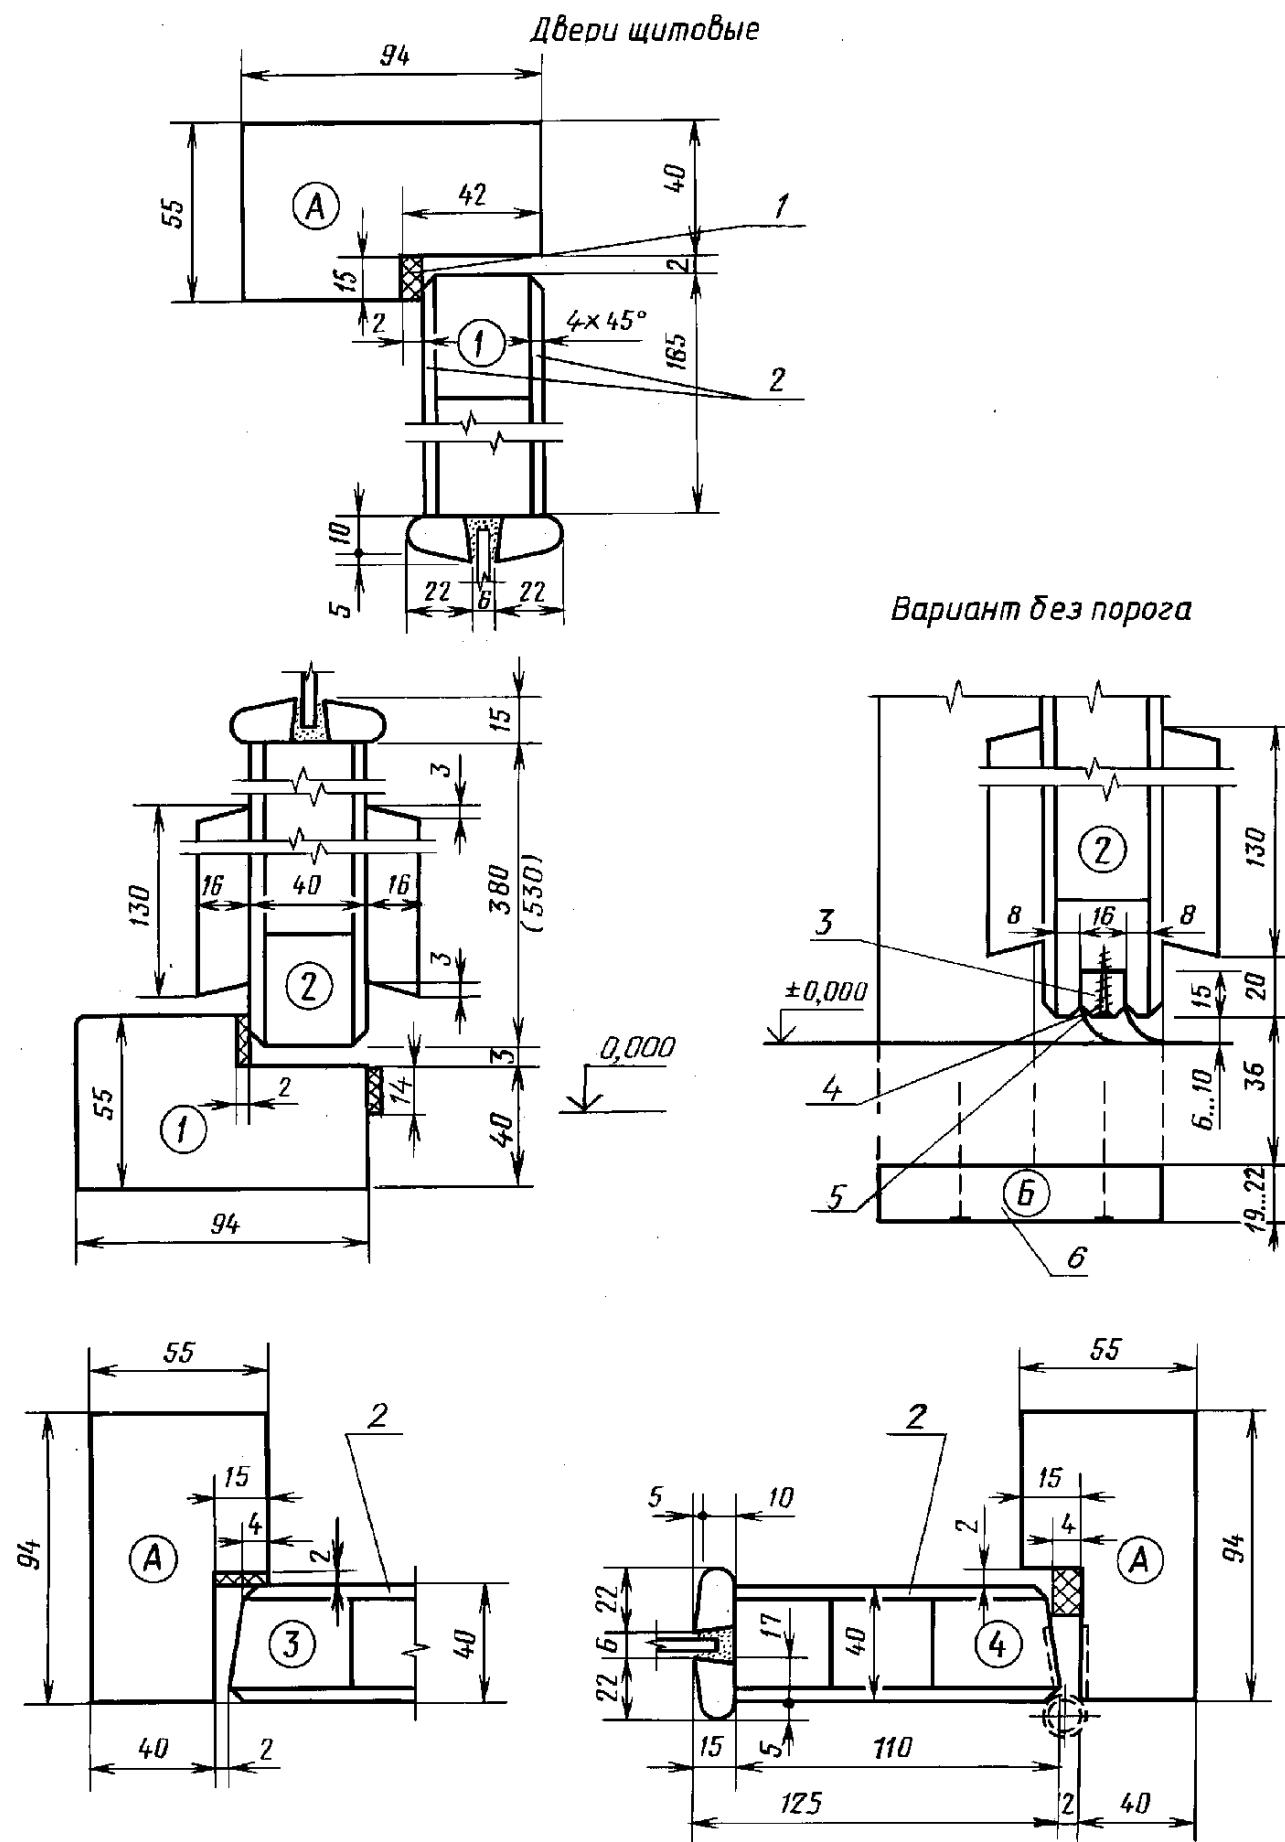
Сечения деталей наружных дверей



1 — уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 2 — облицовка ДВП марки СТ или Т-В по ГОСТ 4598;
3 — рейка 12×12 мм; 4 — прокладка из пористой резины толщиной 2 мм по ГОСТ 7338; 5 — шурп 1—3×30 по ГОСТ 1144, шаг 200 мм;
6 — монтажная доска

Черт. 9

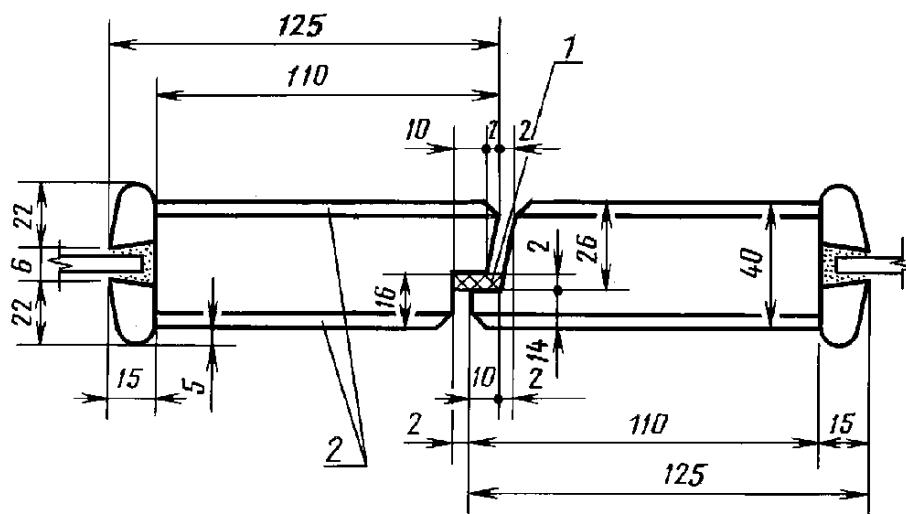
Сечения по средним притворам




1 – уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 2 – облицовка ДВП марки СТ или Т-В по ГОСТ 4598

Черт. 10

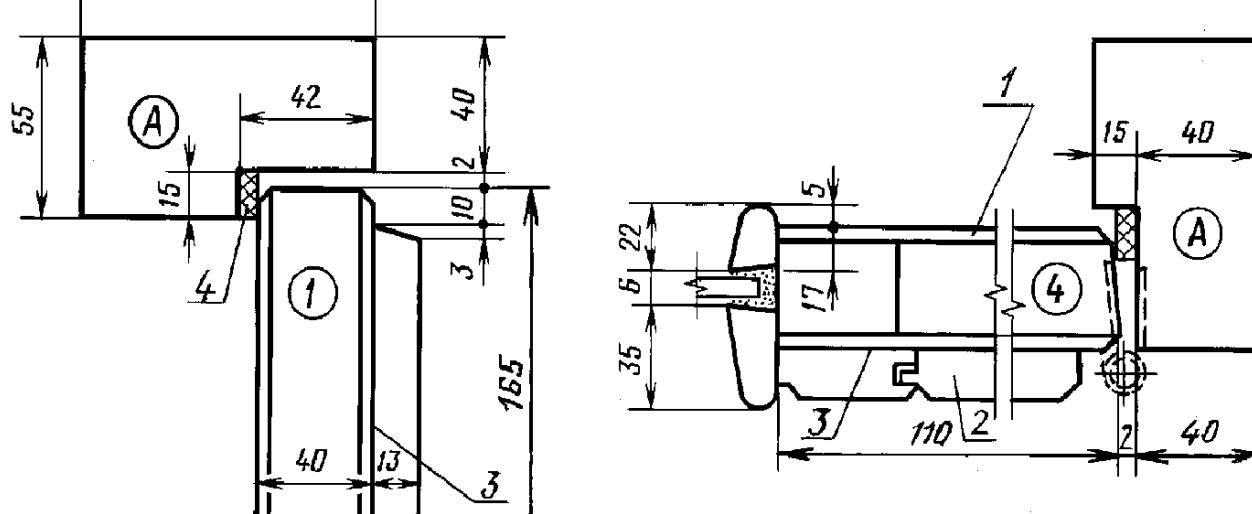
Двери щитовые с обшивкой



Сечение по средним притворам

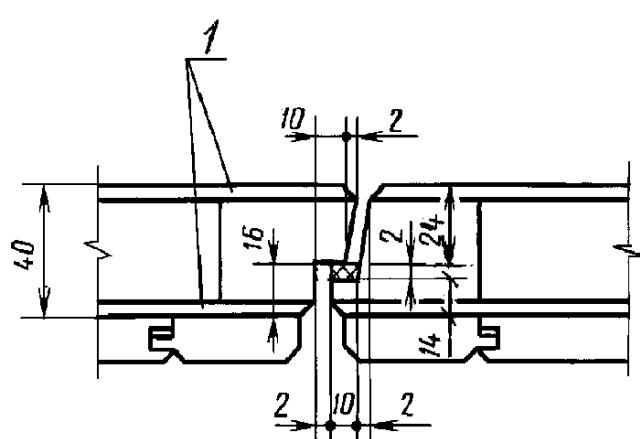

Вариант с раскладкой

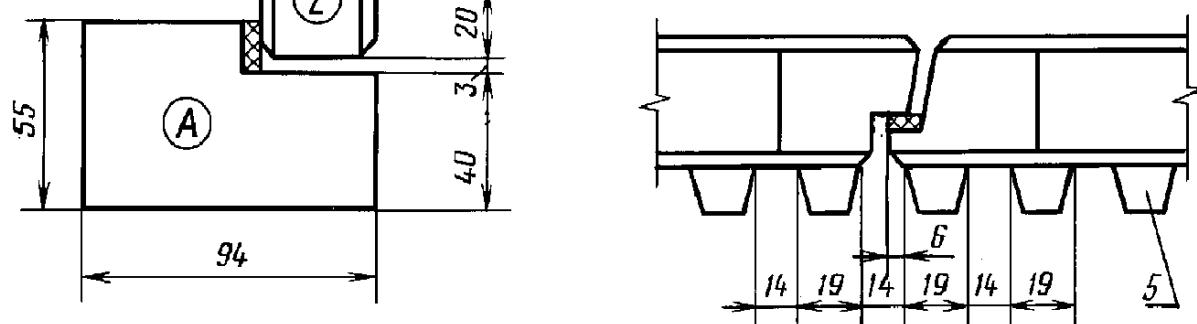

1 — облицовка ДВП марки Т группы А по ГОСТ 4598; 2 — обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 3 — пергамин по ГОСТ 2697; 4 — уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 5 — раскладка.

Черт. 11

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Двери следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Сплошное и мелкопустотное заполнения щитов полотен выполняют в соответствии с требованиями и схемами, указанными в ГОСТ 6629.

Рамочные конструкции остекленных полотен выполняют по ГОСТ 24698.

2.3. При повышенных требованиях к прочности следует изготавливать глухие распашные двери со сплошным заполнением щитов деревянными рейками, а при повышенных требованиях к тепло- и звукоизоляции дополнительно следует уплотнять притворы прокладками по ГОСТ 10174 или из пористой резины по ГОСТ 7338.

2.4. Наружные двери облицовывают ДВП марки СТ или Т-В по ГОСТ 4598.

Допускается применять для облицовки щитов наружных дверей ДВП марки Т по ГОСТ 4598 и kleеную фанеру при условии сплошной обшивки полотен профильными рейками по ГОСТ 8242, устанавливаемыми по слою пергамина по ГОСТ 2697.

Рейки крепят шурупами по ГОСТ 1144 или гвоздями по ГОСТ 4028 с антикоррозионным покрытием. Максимальный шаг креплений — 500 мм. Крепления в каждом ряду следует располагать на одном уровне по всей ширине полотна.

2.5. Нижние части полотен наружных дверей должны быть защищены деревянными планками толщиной 16—19 мм или полосами из декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 1,3—2,5 мм по ГОСТ 9590, сверхтвёрдых ДВП толщиной 3,2—4 мм по ГОСТ 4598, тонколистовой оцинкованной стали или алюминия.

Защитные накладки устанавливают на водостойких kleях и шурупах с головками, имеющими антикоррозионное покрытие, с шагом не более 100 мм.

2.6. Коробку без порога расширяют внизу монтажной доской с креплением гвоздями к торцам вертикальных брусков. Допускается шиповое соединение монтажной доски с брусками коробки с просветом между доской и полотном не более 50 мм.

2.7. В коробках наружных дверей пороги следует укреплять стальной полосой 14×4 мм на шурупах, имеющих антикоррозионное покрытие и устанавливаемых с шагом не более 100 мм.

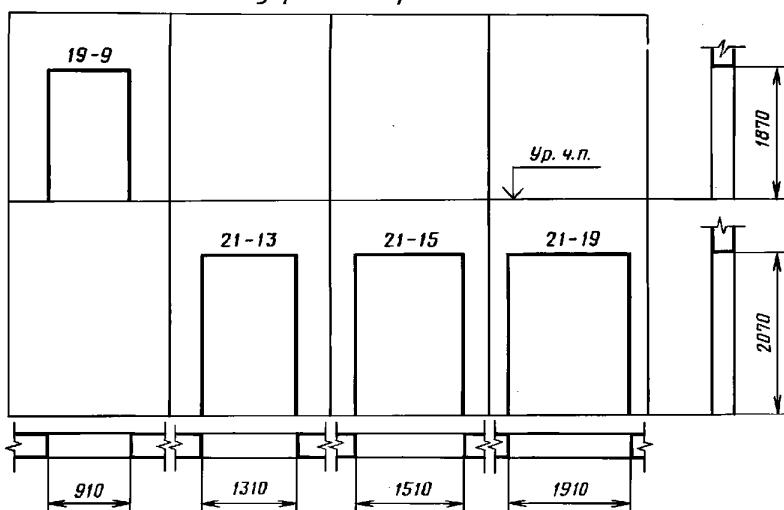
2.8. Площадь дверных блоков определяют по наружным размерам коробок без учета монтажной доски.

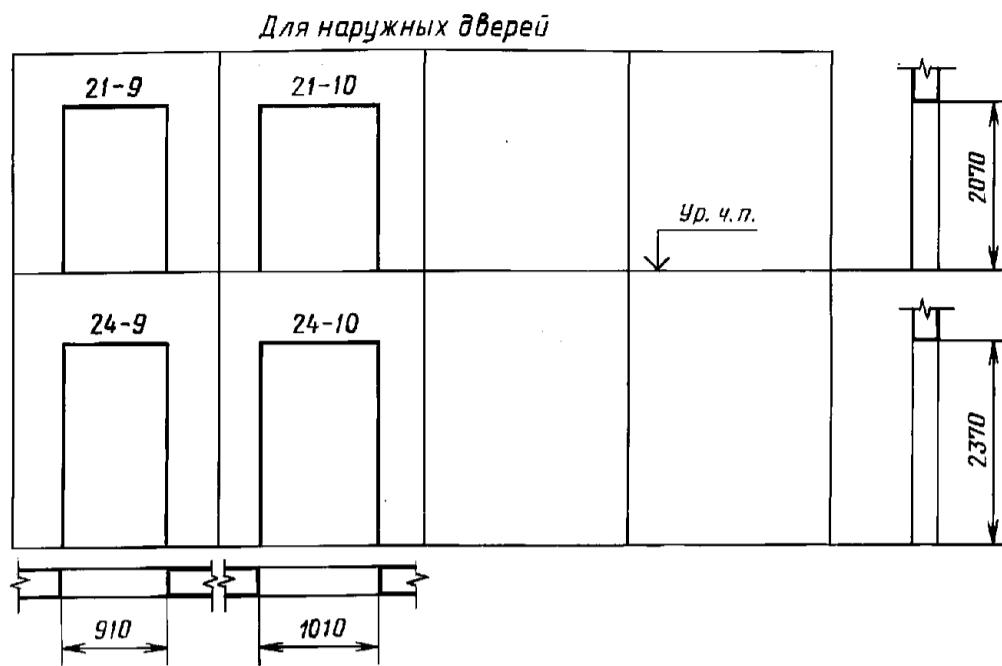
2.9. Расположение приборов и примеры установки защитных ограждений приведены в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

Для внутренних дверей






П р и м е ч а н и е. Над схемами проемов указаны координационные размеры высоты и ширины в модулях.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

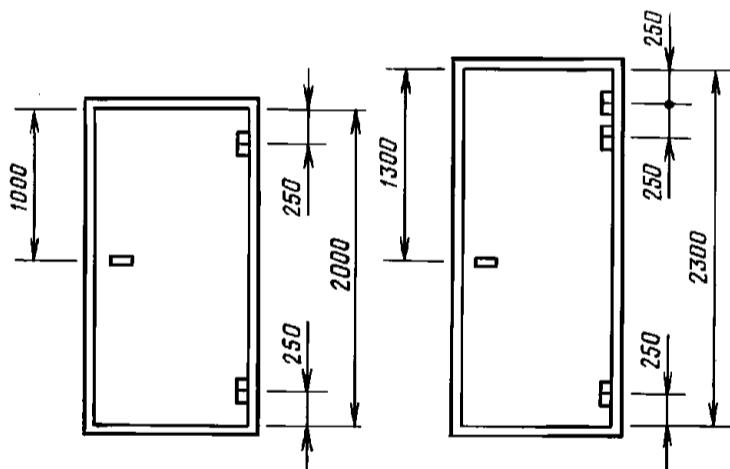РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ



Замок по ГОСТ 5089; для наружных дверей ЗВ1А, для внутренних — ЗВ4. Петли по ГОСТ 5088: для наружных дверей ПН1—110, для внутренних — ПН4, для качающихся ПН9—130—1

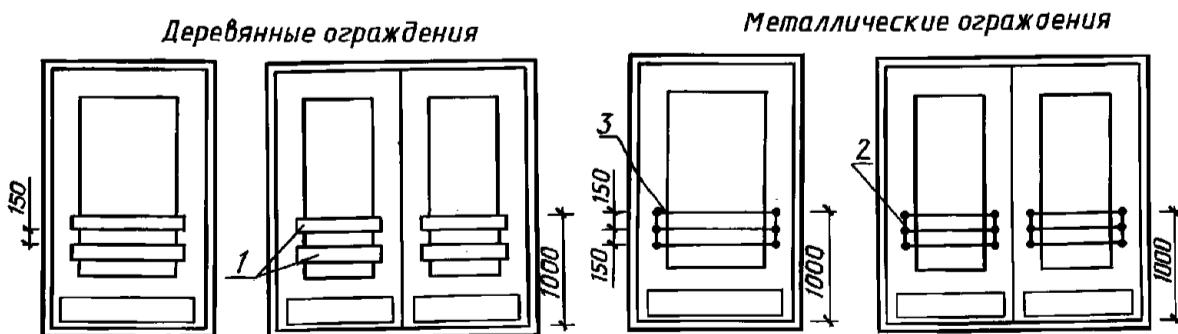Приемы установки защитных ограждений для наружных дверей



1 — деревянные планки из твердолиственных пород; 2 — крепежная планка из полосовой стали; 3 — стальной пруток

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13.03.84 № 22**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 14624—69 и ГОСТ 17324—71**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 475—78	2.1	ГОСТ 6629—88	1.6, 2.2
ГОСТ 1144—80	1.7, 2.4	ГОСТ 7338—90	1.7, 2.3
ГОСТ 2697—83	1.7, 2.4	ГОСТ 8242—88	1.7, 2.4
ГОСТ 4028—63	2.4	ГОСТ 9590—76	2.5
ГОСТ 4598—86	1.7, 2.4, 2.5	ГОСТ 10174—90	1.7, 2.3
ГОСТ 5088—94	1.7, приложение 2	ГОСТ 24698—81	1.6, 2.2
ГОСТ 5089—97	»		

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ