



СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	407-03-564.90
АПП ЦИТП	УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА АОДПН-1670СС/500/220-У1	
январь 1992	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 2 страницах Страница 1

УСТАНОВКА ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

ПЛАН

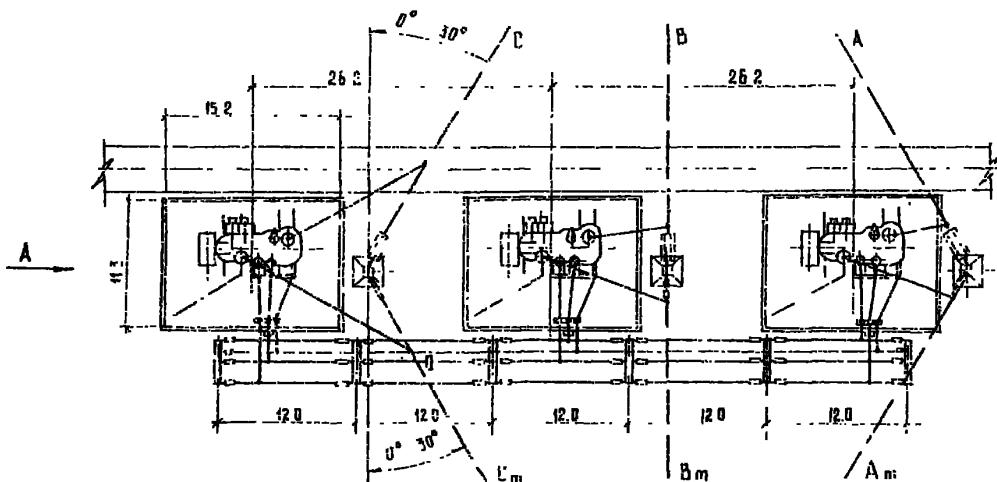

BW A

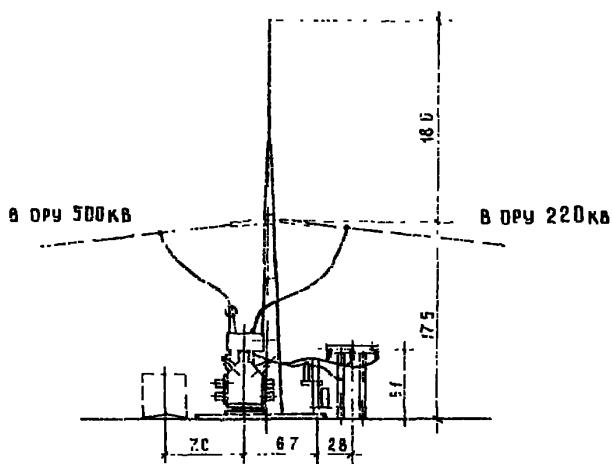

УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА
ЛОДДТН-167000/500/220-У1

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-03-564.90

Страница 2

Д1АЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе приведены типовые чертежи установки группы однофазных автотрансформаторов ЗхАОДДТН-167000/500/220-У1.

Все чертежи выполнены на основании заводской документации Запорожского трансформаторного завода (ЗТЗ) в соответствии с номенклатурой на 1990 год, и учитывают накопленный опыт использования в конкретном проектировании решений по установке автотрансформаторов.

Для крепления обшивки трансформаторов используются стальные порталные конструкции.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении автотрансформатора под ним предусмотрена гравийная подсыпка с бортовым ограждением, которые совместно образуют маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла трансформатора.

Проект разработан применительно к районам с I...II степенью загрязненности атмосферы при высоте установки не выше 1000 м над уровнем моря.

Д2БА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты под трансформаторы и анкерные устройства по серии 3.407.1-148, вып. I

Ограждение маслоприемников - сборные железобетонные плиты марки ИН по серии 3.407.1-157, вып. I, типоразмеров - I

Одностоечные опоры - стальные индивидуальные

Опоры под оборудование - сборные железобетонные стойки марки СОН и сваи типа СН по серии 3.407.1-157, типоразмеров - I

Д30В НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
(ПО ПУЭ) - 0,55 кНа
55 кгс/м²

Н1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
минус 45°C

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
обычные

Г2ДД КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ -
II, III, Ia

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте разработана установка группы автотрансформаторов ЗхАОДДТН-167000/500/220-У1 в 2-х вариантах: с огнезащитными перегородками и без огнезащитных перегородок. Данный проект разработан взамен 407-3-0378.86.

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	ПЗ	Пояснительная записка
	ЭП	Электротехнические чертежи
Альбом 2	КС	Строительные конструкции
	КС.И	Строительные изделия
	КМ	Стальные конструкции

Объем проектных материалов, принадлежащих к формату А4, - 356 форматов

В7БА АВТОР ПРОЕКТА СЗО института "Энергосетьпроект", 193036, Ленинград,
Невский пр., д. III/3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минэнерго СССР
протоколом от 20.07.90 № 42
Срок действия - 1995 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Уральский институт типового проектирования
620062, Свердловск, ул.Чебышева, 4