


<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.407.1-143 Вып. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</p>
<p>ЦИТП</p>		<p>УДК 621.315.66</p>
<p>ФЕВРАЛЬ 1989</p>	<p>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 10 КВ</p>	<p>На 2-х листах На 3-х страницах Страница I</p>

ЭСКИЗЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ОПОР

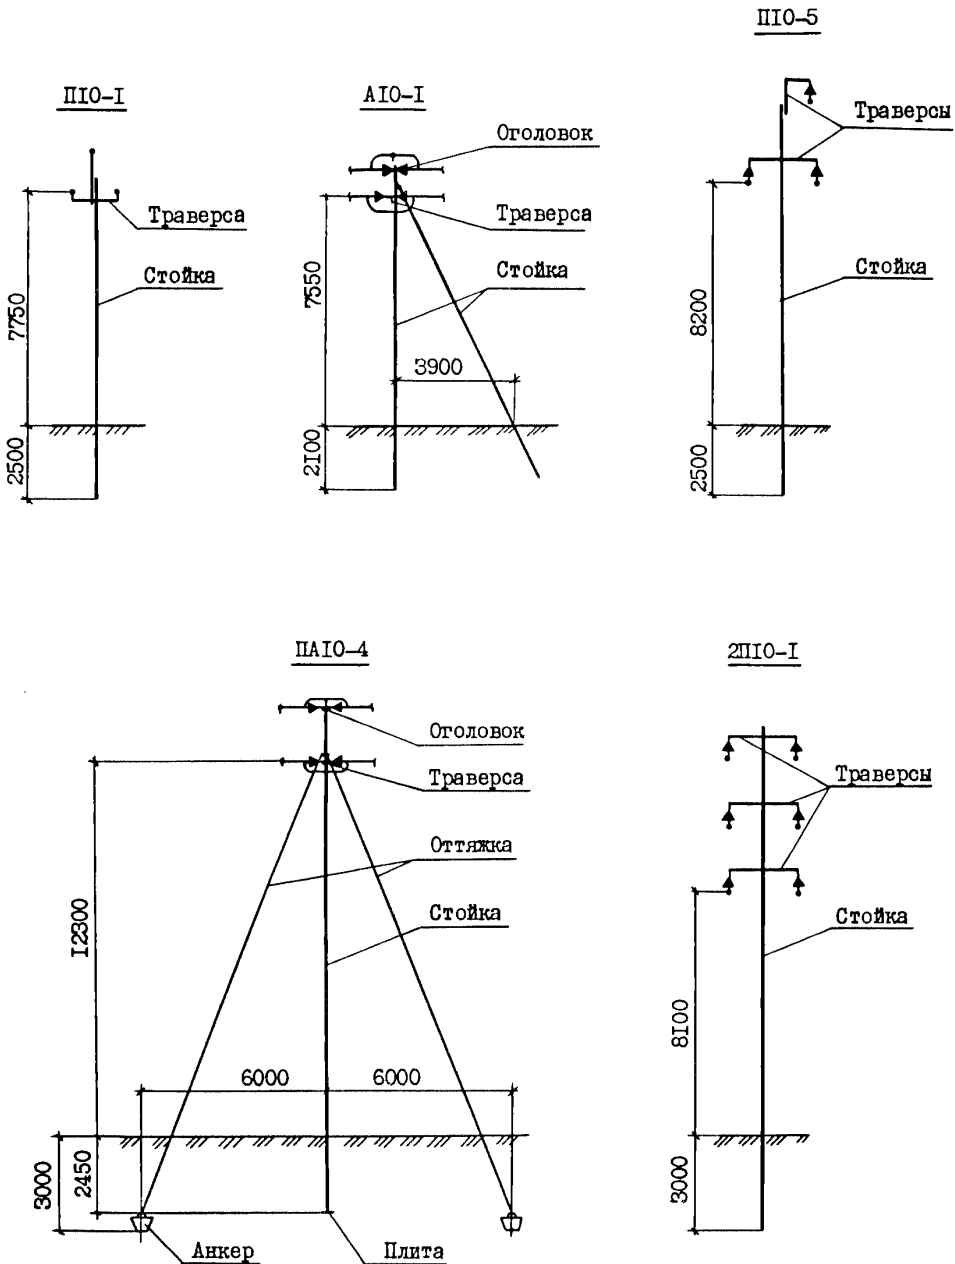

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 10 КВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.407.1-143
Вып.0,1,2,3,4,5,6,7,8

Лист I
Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В типовой серии разработаны железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м, 11 м, 13 м и 16,4 м с расчетным изгибающим моментом от 35 до 120 кНм.

Разработаны следующие опоры: промежуточные, угловые промежуточные, анкерные, концевые, ответвительные, угловые анкерные, опоры для пересечений с инженерными сооружениями, двухцепные опоры для стесненных условий и опоры для совместной подвески проводов ВЛ 10 кВ и 0,38 кВ; представлены конструкции для установки электрооборудования: разъединителей, кабельных муфт и совместной установки разъединителя и кабельной муфты.

На промежуточной и анкерной опорах предусмотрена установка устройства отвода от магистрали ВЛ.

Для районов повышенной вероятности гибели крупных птиц в типовой серии рекомендованы конструкции траверс, предохраняющие птиц от поражения электрическим током.

Повышению надежности работы ВЛ способствовало использование в настоящей серии новых типовых конструкций, более прочных сталеалюминиевых проводов, натяжных изоляторов на опорах анкерного типа и увеличенного расстояния между проводами.

Вероятность аварии и число одиночных отказов на ВЛ с новыми опорами в 4 раза меньше, чем на опорах серии 3.407-101.

B1KB РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА ОДНУ ОПОРУ

Марка опоры	Стойка		Расход материалов	
	Кол.	Длина, м	Бетон, м ³	Стальные конструкции, кг
П10-1	1	10,5	0,47	18
П10-2	1	10,5	0,47	22
УП10-1	2	10,5	1,04	48
А10-1	2	10,5	1,04	50
УА10-1	3	10,5	1,56	63
ОА10-1	2	10,5	1,04	66
УОА10-1	3	10,5	1,56	92
П10/0,38	1	10,5	0,47	71
УП10/0,38	2	10,5	1,04	105
А10/0,38	2	10,5	1,04	126
УА10/0,38	3	10,5	1,56	149
ОА10/0,38	2	10,5	1,04	194
П10-3	1	11	0,45	17
П10-4	1	11	0,45	21
УП10-2	2	11	1,00	47
ОА10-2	2	11	1,00	66
А10-2	2	11	1,00	49
УА10-2	3	11	1,50	66
УОА10-2	3	11	1,50	89
П10-5	1	13	0,75	65
УП10-3	2	13	1,50	88
ОА10-3	2	13	1,60	129
А10-3	2	13	1,60	70
УА10-3	3	13	2,40	99
УОА10-3	3	13	2,40	135

Марка опоры	Стойка		Расход материалов	
	Кол.	Длина, м	Бетон, м ³	Стальные конструкции, кг
П16,4-1	1	16,4	1,42	65
УП16,4-1	1	16,4	1,71	228
К16,4-1	1	16,4	1,71	249
А16,4-1	1	16,4	1,71	250
ПП10-1	1	10,5	0,87	42
ПП10-2	1	10,5	0,47	79
ПП10-3	3	10,5	1,41	27
ПП10-4	1	13	0,75	32
ПП10-5	1	16,4	1,42	46
ПП10-6	1	16,4	1,42	83
ПС10-1	1	10,5	0,47	14
ПС10-2	1	10,5	0,47	16
ПУП10-1	1	16,4	1,59	131
ПА10-1	3	10,5	1,46	81
ПА10-2	2	10,5	0,94	124
ПА10-3	2	13	1,60	72
ПА10-4	1	16,4	1,71	218
ПА10-5	2	16,4	2,89	103
ПУА10-1	3	13	2,40	99
ПУА10-2	1	16,4	1,83	311
ЗП10-1	1	16,4	1,42	125
ЗОП10-1	1	16,4	1,42	125
ЗОП10-2	1	16,4	1,42	182
ЗОП10-3	1	16,4	1,42	182
ЗУП10-1	2	16,4	2,84	123
ЗА10-1	1	16,4	1,71	297
ЗК10-1	1	16,4	1,71	317

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 10 КВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.407.1-143
Вып.0,1,2,3,4,5,6,7,8Лист 2
Страница 3

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опоры разработаны для применения в I-U ветровых и в I-IU и особом районах по гололеду. В серии приняты расчетные пролеты, одинаковые в данном климатическом районе для всего ряда проводов, рекомендуемых для рассматриваемых опор.

На опорах подвешиваются сталеалюминиевые провода по ГОСТ 839-80: АлС 35/6,2, АС50/8,0, АС70/11 и АС 95/16, а также АСКС, АСКП и АСК сечением 35-95 мм².

Крепление проводов на промежуточных опорах предусмотрено на штыревых изоляторах ШЭ20-В и ШЭ10-Г (ШЭ10-Г) по ГОСТ 22863-77, на опорах анкерного типа - на натяжных изолирующих подвесках. В тяжелых климатических условиях на промежуточных опорах крепление проводов осуществляется при помощи поддерживающих изолирующих подвесок. Конструкции опор применяются в районах с расчетной температурой наружного воздуха от плюс 40°C до минус 65°C.

Н1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 65°C.

Ј30В ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 1,0 кПа (100 кгс/м²)

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

При применении железобетонных конструкций опор в условиях воздействия агрессивной среды должны выполняться требования СНиП 2.03.11-85 к изготовлению и защите стоек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка маркировки опор.

Маркировка опор имеет в первой части буквенное обозначение типа опоры, во второй части указывается напряжение ВЛ в кВ и в третьей части через тире пишется номер типоразмера опоры.

Например: ПА10-4 - переходная анкерная опора для ВЛ напряжением 10 кВ четвертого типоразмера.

Чертежи металлоформ и другая технологическая документация заказываются в ВПО "Сельэнергостройпром".

Серия 3.407.1-143 типовых строительных конструкций разработана взамен серий 3.407-101 и 3.407-130.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению

Выпуск 1. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м. Рабочие чертежи

Выпуск 2. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м. Рабочие чертежи

Выпуск 3. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 13 м. Рабочие чертежи

Выпуск 4. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 16,4 м. Рабочие чертежи

Выпуск 5. Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениями. Рабочие чертежи

Выпуск 6. Двухцепные железобетонные опоры. Рабочие чертежи

Выпуск 7. Железобетонные элементы опор. Рабочие чертежи

Выпуск 8. Стальные конструкции опор. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 688 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Институт "Сельэнергопроект"
111395 - Москва, Аллея Первой Маевки, 15

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минэнерго СССР, протокол от 01.06.88 № 16-3/9-33
Введены в действие с 01.07.89

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, Свердловский филиал
620062 - г.Свердловск, ул.Чебышева, 4

Инв. № 23413

Катал.д. № 062802

В.М.Ударов

Гл. инженер проекта

Г.Ф.Сумин

Гл. инженер института