


СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ часть 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.436.2-22 Вып. 1,2,3
ГП ЦПП	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УДК 69.028.1
ИЮНЬ 1990		На 2-х листах На 3-х страницах Страница 1

Рис. 1

Рис. 2

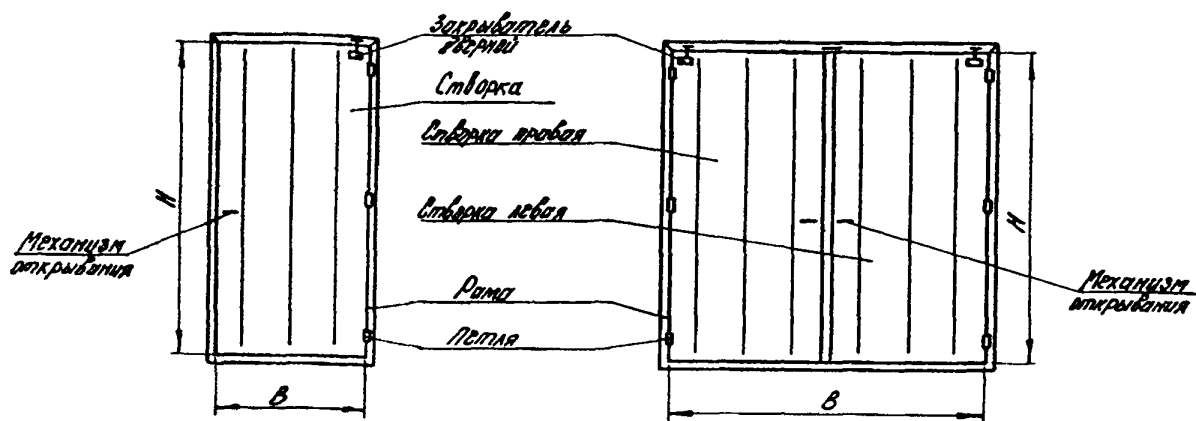

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двери металлические противопожарные выполнены из рамы и распашной створки (из двух створок в двустворчатой двери). Рама двери выполнена сварной из гнутого профиля. По периметру рамы приварены уголки и анкера для установки ее в стене. Створка двери состоит из стального короба, внутри которого по периметру через асботкань закреплены и сварены в каркас стойки и перемычки. Короб заполнен либо базальтовым волокном, либо МКРР-130, либо минераловатными плитами, уложенными в четверть с перекрытием стыков. Створка двери навешивается на раму с помощью специальных петель.

Для самозакрывания двери в верхней части каждой створки устанавливается закрыватель дверной, автоматически закрывающий дверь при эксплуатации, а в двустворчатой двери на середине верхней перемычки рамы установлен ограничитель, позволяющий поочередно закрывать каждую створку.

Способ открывания - ручной. Усилие ручного открывания - не более 50 Н(кгс).

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙСТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.436.2-22
Вып. 1,2,3Лист 1
Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ

Марка	Рис.	Размер двери в модулях	Габарит проема при материале стен, мм			Предел огне- стойко- сти, кг	Расход металла, кг	Масса, кг
			легкобетон- ные панели	кирпич	ЖБ перего- родки			
ДМП 2Iх9/0,75-Б	I	2I х 9	2I20хI000	2I20х980	2II5хI020	0,75	66,5	74,8
ДМП 2IхI0/0,75-Б		2I х I0	2I20хII30	2I20хI080		0,75	70,6	79,7
ДМП 2IхI0/I,5-Б		2I х 9	2I20хI000	2I20х980	2II5хI020	I,5	66,5	8I,8
ДМП 2IхI0/I,5-Б		2I х I0	2I20хII30	2I20хI080		I,5	70,6	87,5
ДМП 2Iх9/0,75-В		2I х 9	2I20хI000	2I20х980	2II5хI020	0,75	66,5	8I,6
ДМП 2IхI0/0,75-В		2I х I0	2I20хII30	2I20хI080		0,75	70,6	87,I
ДМП 2Iх9/I,5-К		2I х 9	2I20хI000	2I20х980	2II5хI020	I,5	66,5	86,9
ДМП 2IхI0/I,5-К		2I х I0	2I20хII30	2I20хI080		I,5	70,6	93,I
ДМП 2IхI4/0,75-Б	2	2I х I4	2I20хI520	2I20хI480	2II5хI520	0,75	I00,6	II8,3
ДМП 2IхI8/0,75-Б		2I х I8	2I20хI900	2I20хI880		0,75	II6,I	I36,7
ДМП 2IхI4/I,5-Б		2I х I4	2I20хI520	2I20хI480	2II5хI520	I,5	I00,6	I28,9
ДМП 2IхI8/I,5-Б		2I х I8	2I20хI900	2I20хI880		I,5	II6,I	I50,6
ДМП 2IхI4/0,75-В		2I х I4	2I20хI520	2I20хI480	2II5хI520	0,75	I00,6	I28,7
ДМП 2IхI8/0,75-В		2I х I8	2I20хI900	2I20хI880		0,75	II6,I	I50,2
ДМП 2IхI4/I,5-К		2I х I4	2I20хI520	2I20хI480	2II5хI520	I,5	I00,6	I36,7
ДМП 2IхI4/I,5-К		2I х I8	2I20хI900	2I20хI880		I,5	II6,I	I60,8

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Противопожарные двери предназначены для установки:

в проемах противопожарных стен помещений с пожароопасными производствами, лестничных
клеток этих помещений и лифтовых холлов;в кабельных тоннелях для секционирования, в электротехническом помещении зданий
ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;

в ограждающих конструкциях шахт и ниш для коммуникаций.

Противопожарные двери должны применяться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85

в зданиях промышленных предприятий, возводимых в I-IV ветровых районах.

УЗОВ НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,54 \text{ кПа}}$

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

У1ВD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

- до минус 40°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок ДМП 21х9/0,75-Б; ДМП 21х9/0,75-В; ДМП 21х9/1,5-К:

Д - двери;

М - материал двери (сталь);

П - тип двери (противопожарные);

21х9; 21х10; 21х14; 21х18 - размеры двери в модулях (высота х ширина), в дм;
0,75; 1,5 - пределы огнестойкости в часах.

Материал заполнителя:

Б - базальтовое супертонкое полотно;

В - минераловатные плиты;

К - муллитокремнеземистый рулонный материал МКРР-130

Серия 1.436.2-22 выпуски 1,2,3 разработаны взамен серии 2.435-6 выпуск 4.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1 - "Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи".

Выпуск 2 - "Двери одностворчатые. Рабочие чертежи".

Выпуск 3 - "Двери двустворчатые. Рабочие чертежи".

Объем проектной документации, приведенный к формату А4, - 230 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 123238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР, письмо от 10.10.89 № 4/5-1315
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.08.90, приказ от 17.10.89 № 122.
Срок действия - 1995 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 23670

Катал. №. 055127