


<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.2-37.94 Выпуск 0,1</p>
<p>ГП ЦПП</p>	<p>ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИСКРОНЕДАЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</p>	
<p>ДЕКАБРЬ 1994</p>		<p>На 2 страницах Страница I</p>

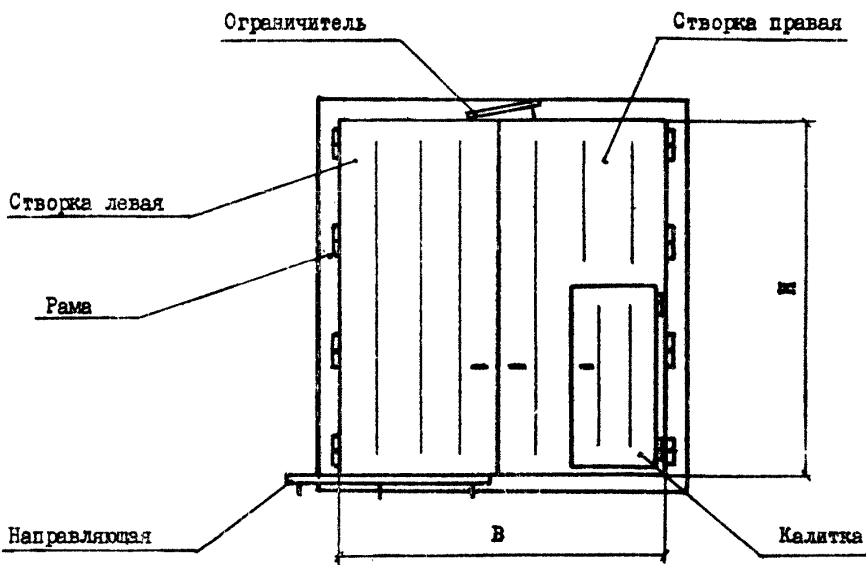

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота металлические противопожарные искронедающие состоит из рамы и распашных створок. Рама ворот выполнена сварной из уголка. По периметру проема к уголкам рамы через пластины с анкерами приварены упоры, к которым прижимаются створки. Створки ворот навешиваются на раму с помощью специальных петель.

Створки выполнены из гнутого швеллера, сваренного в каркас, в котором расположены механизмы открывания. Каркас заполнен минераловатными плитами и облицован с двух сторон асбестовым картоном и обшивками из стального листа. Правая створка имеет калитку для пропуски льда.

Для самозакрывания ворот установлены противовесы, расположенные на внутренней поверхности стены. На середине верхней связи рамы установлен ограничитель, позволяющий поочередно закрывать каждую створку.

Способ открывания - ручной. Усилие ручного открывания - не более 100Н.

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИСКРОНЕДАЮЩИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.435.2-37.94
Выпуски 0,1

Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка ворот	Координацион- ные размеры проема ворот (В x Н), м	Масса металла ворот, кг	Масса ворот, кг
ВРПИ-3,0x3,0	3,0 x 3,0	439,9	626,0
ВРПИ-3,6x3,6	3,6 x 3,6	533,5	830,0
ВРПИ-4,2x4,2	4,2 x 4,2	639,7	1020,0

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота противопожарные искронедающие предназначены для ограждения проемов в наружных противопожарных стенах промышленных зданий различного назначения для пропуска безрельсового транспорта. Минимальный предел огнестойкости ворот - 1,2 часа.

У3ОВ НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,55 \text{ Па}}$

С2ВС СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная, слабоагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок ВРПИ-3,0x3,0; ВРПИ-3,6x3,6; ВРПИ - 4,2x4,2:

В - ворота;

Р - распашные;

П - противопожарные;

И - искронедающие

3,0x3,0; 3,6x3,6; 4,2x4,2 - координационные проемы ворот (ширина x высота) в м.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи

Выпуск I. Ворота. Рабочие чертежи.

Объем проектной документации, приведенный к формату А4, - 196 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 26.09.94 № 9-3-1/133
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.01.95,
приказ от 25.10.94 № 54.
Срок действия - 1999 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ЦП ЦПИ),
127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2

Ивл. № Ц00311
Катал.д. № Ц000441