

<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.436.3-21 Вып. 4</p>
<p>ГП ЦПП</p>		<p>УДК 69.026.2</p>
<p>ЯНВАРЬ 1991</p>	<p>ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ</p>	<p>На I-ом листе На 2-х страницах Страница I</p>

ОКНА С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЗДАНИЙ
С ПОВЫШЕННЫМИ ВЫДЕЛЕНИЯМИ ТЕПЛА

Рис. 1

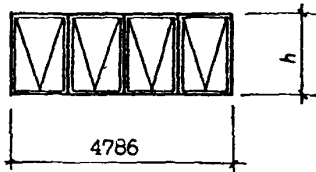


Рис. 2

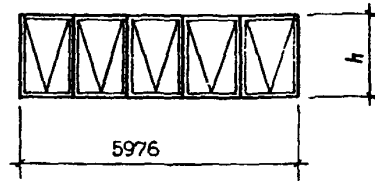


Табл. 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна разработаны с одинарными переплетами из гнутосварных стальных профилей с четырьмя или пятью открывающимися фрамугами.

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка окна	Рис.	h, мм	Площадь окна, м ²	Расход стали, кг	Масса окна, кг	Марка окна	Рис.	h, мм	Площадь окна, м ²	Расход стали, кг	Масса окна, кг
ОТД 48.12-1.4-ПС	1	1145	5,48	108,9	166	ОТД 60.12-1.5-ПС	2	1145	6,84	135,5	207
ОТД 48.12-2.4-ПС					214	ОТД 60.12-2.5-ПС					266
СТД 48.12-1.4-МР1				112,6	170	ОТД 60.12-1.5-МР1				140,1	212
ОТД 48.12-2.4-МР1					218	СТД 60.12-2.5-МР1					271
СТД 48.18-1.4-ПС		1745	8,35	133,4	221	ОТД 60.18-1.5-ПС		1745	10,43	165,5	274
ОТД 48.18-2.4-ПС					296	ОТД 60.18-2.5-ПС					369
ОТД 48.18-1.4-МР1				137,1	224	ОТД 60.18-1.5-МР1				170,1	279
ОТД 48.18-2.4-МР1					300	ОТД 60.18-2.5-МР1					373

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ПНУТОСВАРНЫХ
СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.436.3-2I
Вып. 4

Лист 1
Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в производственных зданиях промышленных предприятий со значительными технологическими тепловыделениями в помещениях с неагрессивной и слабоагрессивной средой, с сухим, нормальным и влажным режимом, стены которых выполнены из кирпича, легкобетонных или трехслойных металлических панелей.

J30D НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{69 \text{ кгс/м}^2}{0,67 \text{ кПа}}$ (при расположении окон на высоте 20 м от уровня земли)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0, 1 и 3.

Расшифровка марок окон:

ОТД 48.12-1.4-ПС; ОТД 48.12-2.4-МР1; ОТД 60.12-1.5-ПС; ОТД 60.12-2.5-МР1

О - наименование изделия - окно;

Т - открывающееся;

Д - с одинарным переплетом;

48 и 12 (60 и 12) - координационные размеры окна по ширине и высоте в дециметрах;

1 и 2 - число рядов остекления;

4 и 5 - число открывающихся фрагмт;

ПС - механизм открывания фрагмт - прибор-стержень;

МР1 - механизм открывания фрагмт - рычажный

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 - Окна с одинарными переплетами для зданий с повышенными выделениями тепла. Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2I форматка

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 10.08.90 № 5/6-706
Введены в действие ЦНИИпромазданий с 02.01.91
приказ от 13.08.90 № 101

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 24501
Катал. л. № 065748