



<p><b>СК-2</b></p>	<p>НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800 м<sup>3</sup>/час</p>	<p>П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-02-127 УДК 628.12.001.2</p>
<p>ОАО «ЦПП»</p>	<p>Область применения - районы с обычными геологическими условиями, расчетной температурой наружного воздуха - 20°, - 30° (основное решение), - 40°С.</p>	<p>Разработаны институтом Харьковской Волокнапроект г.Харьков-72, Тобольская, 42 УТВЕРЖДЕН Главпромстройпроектом Госстроя СССР письмо №19/3-3550 от 26.08.1980 г. Введены в действие В.О.Совхозоканалниипроект Приказ № 36 от 10.02.81г. Действует с мая 1981 г. (И-5-81)</p>
<p>МАЙ 1981</p>		

ВАРИАНТ I  
РАЗРЕЗ I-I

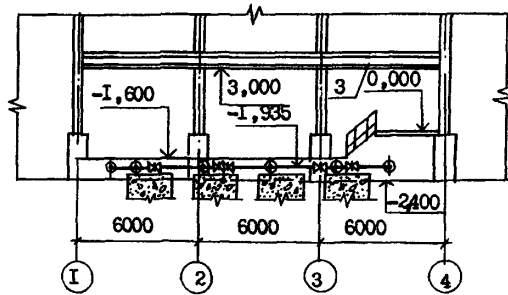

П Л А Н

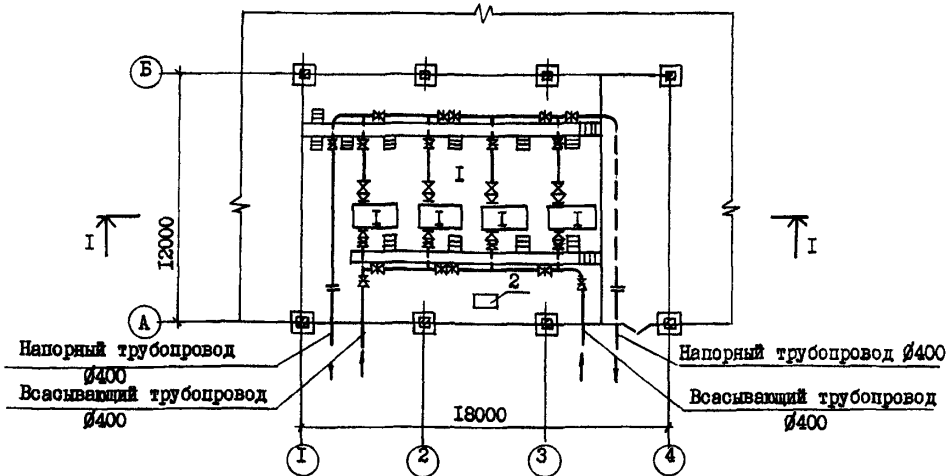


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ.

Варианты:


	I	II	III
I. Машинный зал	216 м <sup>2</sup>	216 м <sup>2</sup>	108 м <sup>2</sup>

На 3-х страницах, стр. I


ВАРИАНТ II  
РАЗРЕЗ I-I

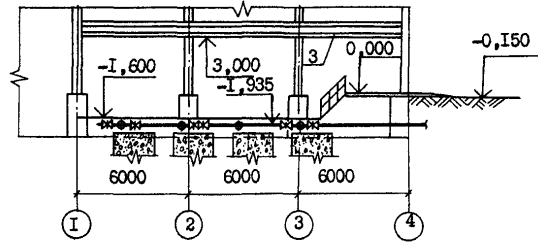


П Л А Н

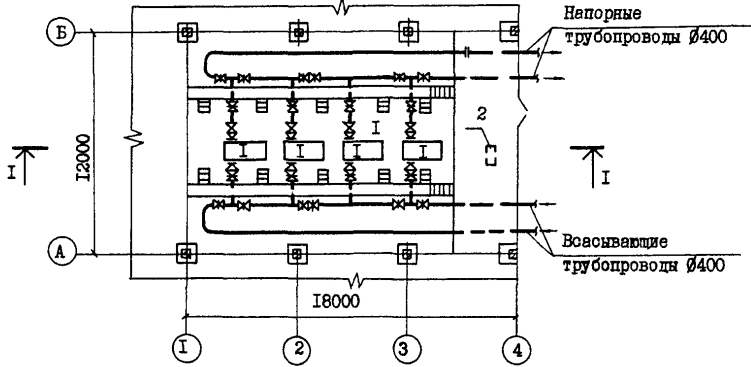


ВАРИАНТ III  
РАЗРЕЗ I-I

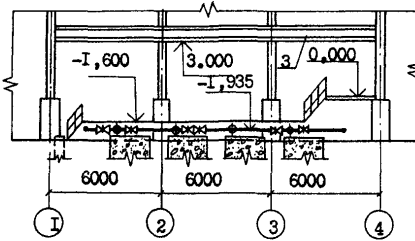

П Л А Н

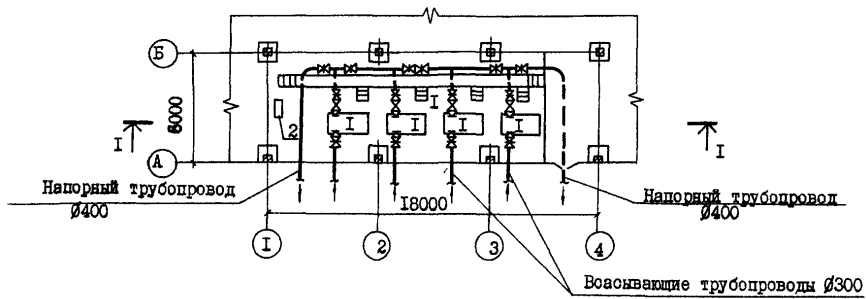

	Харьковский Водоканалпроект	Насосная станция второго подъема хозяйственно-питьевого и противопо- жарного водопровода производи- тельности 800 м <sup>3</sup> /час	Типовые проектные решения 901-02-127	Паспорт лист 2
---	--------------------------------	--	---	-------------------

#### ЭКСПЛИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Центробежный насос Д500-656; Q = 400 м <sup>3</sup> /час<br>с электродвигателем А02-92-4У3; N=100 квт         | шт. 4 |
| 2. Самовсасывающий насос НКС-3; Q = 8 м <sup>3</sup> /час;<br>H=21,7м электродвигателем 4А 100 S -2У3; N = 4 квт | " I   |
| 3. Кран ручной подвесной однобалочный г.п. 2 т.с.  | " I   |

#### ОПИСАНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Типовые проектные решения насосной станции второго подъема, разработанные в частях технологической и электрической, являются материалом для проектирования унифицированных технологических и объемно-планировочных решений подсобно-производственных зданий промпредприятий с учетом возможного объединения в одном здании различных производств.

Насосная станция предназначена для подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода промпредприятий.

Заглубление насосной станции принято из условия обеспечения установки насосов под заливом. Пуск насосов предусмотрен при открытых задвижках на напорных трубопроводах. Проектом предусматривается АВР насосов. Работа насосной станции предусматривается без постоянного обслуживающего персонала. Управление насосами дистанционное или телемеханическое.

Учитывая большое разнообразие насосного оборудования по его характеристикам насосная станция разработана на один тип насосного оборудования для заданной производительности, как пример возможных решений.

Для монтажа и демонтажа оборудования предусмотрен кран ручной подвесной однобалочный.

Типовые проектные решения возможно использовать при проектировании насосных станций второго подъема (подкачки) для систем внеплощадочного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения и насосных станций промводоснабжения. Насосную станцию допускается блокировать с тепловыми пунктами, бойлерными и котельными.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

Альбом У1.84 Сметы. Ведомости потребности в материалах введены в действие В/О Связводоканалпроект приказ от 7.12.84г. № 272

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.

#### СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - Технологические решения, электрооборудование, автоматизация, технологический контроль.

АЛЬБОМ II - Заказные спецификации.

АЛЬБОМ III.84 - Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов - 197 форматок .

Проект распространяет: Уралтипроект, 620004, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

Инв. № I7226  
Паспорт № 043920