



**МЧС РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**  
**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

---

26.01.2026 № ИГ-117-74-13-4 Гр. Хрунову А.В.  
На № 34848346 от 29.12.2025

E-mail: [fire-library@yandex.ru](mailto:fire-library@yandex.ru)

О применении нормативных  
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 29 декабря 2025 г. № 34848346, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 30 декабря 2025 г. № ГИ-21523, и сообщается следующее.


Класс функциональной пожарной опасности определяется непосредственно разработчиком проектной документации в соответствии с ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для предъявления профильных требований пожарной безопасности исходя из функционального назначения объекта согласно заданию на проектирование.

В пределах объекта одного класса, как правило, предусматривается размещение только вспомогательных к основному назначению - частей здания и помещений различных классов, допускаемых по процессу функциональной деятельности объекта, а также для его обслуживания и эксплуатации. При размещении в здании двух и более самостоятельных частей различного функционального назначения, взаимосвязанных друг с другом общими пространствами, коммуникациями, путями эвакуации и т.д., требования для функциональных частей могут отличаться ввиду применяемых технологических решений и различного контингента. При отсутствии для таких объектов профильных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться требованиями СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 456.1311500.2020).

Размещение в составе гостиниц (класс Ф 1.2) предприятий общественного питания (класс Ф 3.2) регламентируется действующими нормативными документами по пожарной безопасности, с учетом количества и характеристик функционального контингента (в том числе стороннего). Применение для объекта положений СП 456.1311500.2020 в данном случае представляется избыточным.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

Э.М. Идрисов

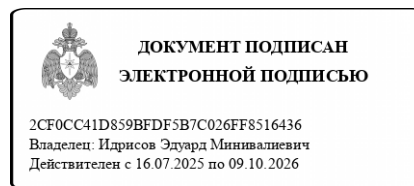

Зуев Станислав Анатольевич  
Хорошилов Никита Александрович  
(495) 524-81-74